

Nr. 26-E-5141_1
Parengta: 2026-04-27

NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS

1. OBJEKTO INFORMACIJA:

Objekto Nr.:	Objekto pavadinimas:	Objekto adresas:	Elektros energijos apskaitų kiekis objekte:
12307996	Vandens rūko sistema	Žalgirio g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.	1 vnt.
Objekto statusas:	Prioritetinė grupė:	Gamybos tikslas:	Rinkos dalyvio statusas:
-		-	-

2. OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS:

Vartotojo:				
Leistinoji naudoti galia, (kW):	Fazių sk. (vnt.):	Ribojančio leistiną naudoti galią įrenginio vardinė srovė, (A):	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV):	Instaliuota galia, (kW):
3	Vienfazis	16 A	0,23 kV	3

3. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SĄLYGOS:

Elektros energijos persiuntimo sąlygos:				
El. linijos tipas (rezervinė ir/ar tiesioginė skirstymo linija) (3):	Teisės aktais numatytas elektros energijos persiuntimo atnaujinimo terminas po avarinio (neplaninio) persiuntimo nutrūkimo ar nutraukimo (4), (6/12 val.) (5), (6):	Planinio elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo trukmė (7), (val./ 2 metus):	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta:	
Pagrindinė	6	336	Kabelių linijų tranzit. skirst. spintoje	

(3) Tiesioginė skirstymo linija ir (ar) rezervinė linija, suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos energetikos ministro tvirtinamose elektros įrenginių įrengimo taisyklėse. (4) Teisės aktuose nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujai teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos. (5) Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, skirstomųjų tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą vartotojams ne vėliau kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros įrenginiai įrengti miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 000 gyventojų, ir laisvųjų ekonominių zonų teritorijose, ir ne vėliau kaip per 12 valandų, kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. (6) Jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro, tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą per 72 valandas. (7) - Teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) tinklų naudotojo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus susitarimu gali būti taikomi kitokie elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminai ir sąlygos nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujai teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos. Vartotojams elektros energijos persiuntimas negali būti laikinai nutrauktas ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, nebent su vartotoju, išskyrus buitinių vartotojų, susitariama dėl kitokių elektros energijos persiuntimo nutraukimo sąlygų. PASTABA: Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal turimą vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų schemą, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampų kryžių ir pertrūkių.

4. ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBA:

4.1.	Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.
------	--



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**




www.eso.lt/savitarna/

- 4.2. Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: kabelių spinta (KS) /komercinės apskaitos spinta (KAS), automatinis jungiklis/saugiklis, elektros energijos apskaitos prietaisas
- 4.3. Objekto savininko nuosavybė: kabelis (įvadas) paklotas iš komercinės apskaitos spintos į savininko objekto vidaus elektros tinklą, savininko objekto vidaus elektros tinklas

5. ELEKTROS ĮRENGINIŲ SCHEMA:

Elektros įrenginių schema, nurodanti tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus, transformatorines, įrenginius, skirtus elektros energijai perduoti ir skirstyti, elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų nuosavybės ribą.

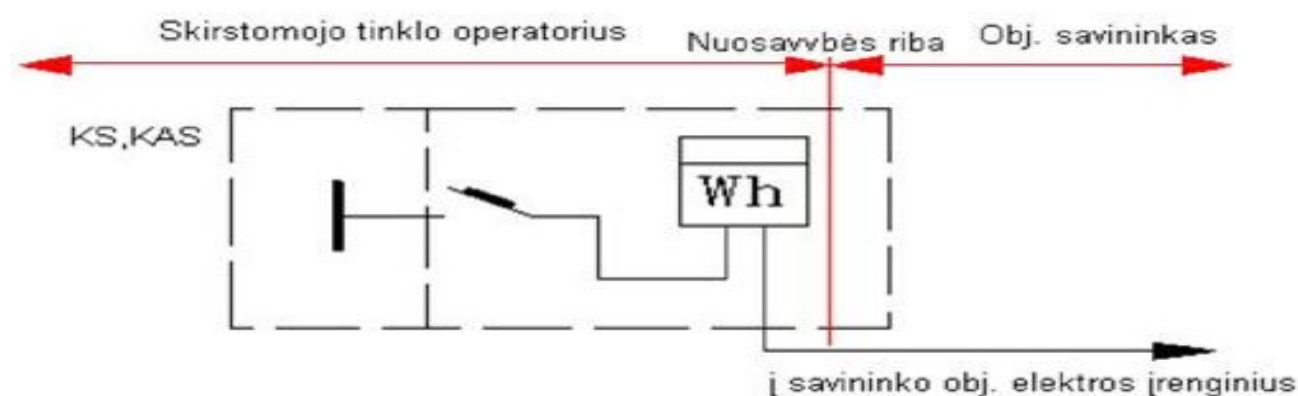

6. OBJEKTO PRIJUNGIMO ELEKTRINIS ADRESAS:

35-110 kV TP 6-10 kV SP:	TP/SP linija (prijunginys):	Transfor mato- rinė (TR):	TR linija (prijunginys):	0,4 kV KS (PP, SP):	0,4 kV KS linija (prijunginys):	Atramos Nr.:	KAS Nr.:	Linijos tipas:	Leistina naudoti galia, kW:	Leistin a generu oti galia, kW:
SP-58 (Vilnius)	L-873	MT-2916	L-KS12477	MT- 2916_KS- 12477				Pagrindi nė	3	



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**



www.eso.lt/savitarna/

7. GENERACIJA PAGAL ŠALTINĮ:

Generacijos šaltinis:	Įrengtoji galia, kW:	Suminė keitiklio(-ų) vardinė aktyvioji galia (Pmax), kW:



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**



www.eso.lt/savitarna/

Aktą patvirtino:



Inžinierius, TATJANA
ŠPAKOVSKAJA

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**



www.eso.lt/savitarna/

PASTABA:

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160: 2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**



www.eso.lt/savitarna/