

TVIRTINU

Logistikos valdybos vadas

plk. Andrius Jagminas

NUOTOLINIO PATALPOS TERMOSTATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m.

Nr. TS-

Marijampolė

I. BENDRIEJI DUOMENYS IR PIRKIMO OBJEKTO PAGRINDIMAS

Pirkimo objektas: nuotolinis patalpos termostatas su jungiamuoju kabeliu, skirtas tiesiogiai prijungti prie Perkančiosios organizacijos eksploatuojamų mobiliųjų klimato kontrolės įrenginių „Dantherm AC-M18“ (toliau – prekė) (žr. priedą Nr. 1).

Pirkimo tikslas ir suderinamumas: termostatas įsigijamas kaip naudojamų „Dantherm AC-M18“ įrenginių valdymo priedas. Todėl jis turi būti tiesiogiai, be papildomų adapterių, perėjimų, laidų perdarymo, programinių, konstrukcinių ar kitų termostato arba klimato kontrolės įrenginio pakeitimų, prijungiamas prie esamos įrenginio valdymo sąsajos ir atlikti šioje specifikacijoje nustatytas funkcijas. Siūlomo termostato gamintojas ir modelis neribojami, jeigu termostatas atitinka visus šioje techninėje specifikacijoje nustatytus funkcinius, konstrukcinius ir suderinamumo reikalavimus.

Prekės būklė: prekė ir visos jos komplektą sudarančios dalys turi būti naujos, anksčiau nenaudotos, nesuremontuotos, neatnaujintos ir neeksponuotos. Jos negali turėti naudojimo, remonto, korozijos, deformacijos ar kitų pažeidimų požymių.

Vieno komplekto sudėtis: vienas termostatas; su termostatu naudoti gamintojo numatytas ne trumpesnis kaip 15 m vientisas jungiamasis kabelis; kabelio gale gamykloje sumontuota jungtis; lietuvių kalba parengta arba į lietuvių kalbą išversta saugaus prijungimo, naudojimo ir laikymo instrukcija.

II. KONSTRUKCINIAI IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Pakabinimas: termostato korpuse turi būti integruotas tvirtinimo elementas, leidžiantis termostatą pakabinti ant palapinės ar kito laikino statinio laikančiosios konstrukcijos be papildomų įrankių ir tvirtinimo medžiagų (žr. priedą Nr. 2). Konkreti tvirtinimo elemento forma nereglamentuojama.

Temperatūros nustatymas: priekinėje termostato dalyje turi būti integruotas rankinis temperatūros nustatymo reguliatorius ir aiškiai įskaitoma gamintojo pažymėta temperatūros skalė. Reguliatorius turi leisti keisti „Dantherm AC-M18“ įrenginiui perduodamą temperatūros nuostatį.

Jungiamasis kabelis ir jungtis: kabelio ilgis nuo termostato korpuso iki jungties turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Kabelio gale turi būti gamykloje sumontuota jungtis, tiesiogiai tinkanti „Dantherm AC-M18“ valdymo skydo termostato jungčiai. Termostatas, kabelis ir jungtis turi sudaryti gamintojo numatytą užbaigtą gaminį arba komplektą; tiekėjo atliktas kabelio, jungties ar termostato perdarymas neleidžiamas. Prijungiant negali reikėti papildomo adapterio, perėjimo ar laidų perdarymo.

Veikimas: prijungus termostatą, „Dantherm AC-M18“ įrenginys turi priimti termostatu nustatytą temperatūros nuostatį ir veikti pagal jį ir automatiškai perjungti šildymo ir vėsinimo režimus esančioje įrangoje, kaip numatyta įrenginio ir termostato gamintojų techniniuose

dokumentuose. Termostato naudojimas neturi sukelti įrenginio klaidos ar panaikinti kitų gamintojo numatytų valdymo funkcijų.

Naudojimo vieta: termostatas turi būti gamintojo skirtas naudoti patalpų viduje ir tinkamas pakabinti bei naudoti palapinėse ar kituose laikinuose statiniuose.

Ženklinimas: termostatas turi būti pažymėtas CE ženklinimu, o Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją.

III. SUDERINAMUMO IR LYGIVERTIŠKUMO REIKALAVIMAI

Suderinamumo kriterijai: 1) jo jungtis tiesiogiai mechaniškai tinka „Dantherm AC-M18“ termostato jungčiai; 2) jungties kontaktai, elektriniai parametrai ir perduodami valdymo signalai atitinka „Dantherm AC-M18“ valdymo sąsają; 3) termostatu nustatytas temperatūros nuostatis perduodamas įrenginiui ir naudojamas jo veikimui valdyti; 4) suderinamumui užtikrinti nereikia papildomų adapterių, perėjimų, laidų perdarymo, programinių ar konstrukcinių pakeitimų.

Lygiavertis gaminys: kito gamintojo ar kito modelio termostatas laikomas lygiaverčiu, kai jis atitinka visus II skyriuje ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus. Lygiavertiškumas vertinamas pagal objektyvias siūlomo gaminio savybes ir tiekėjo pateiktus dokumentus, o ne pagal gamintojo pavadinimą ar prekės kodą.

IV. PRISTATYTŲ PREKIŲ PATIKRA

Pristatymo dokumentai: kartu su pristatyta preke pateikiama lietuvių kalba parengta arba į lietuvių kalbą išversta saugaus prijungimo, naudojimo ir laikymo instrukcija.

Komplektacijos ir būklės patikra: pristatymo metu patikrinama kiekvieno komplekto sudėtis ir atliekama išorinė apžiūra. Termostatas, kabelis ir jungtis neturi turėti naudojimo, remonto, korozijos, deformacijos, įtrūkimų, izoliacijos pažeidimų ar kitų matomų defektų. Kabelis turi būti vientisas per visą ilgį, be tarpinių sujungimų, pailginimų ar tiekėjo atliktų pakeitimų. Taip pat patikrinama, ar temperatūros skalė aiškiai įskaitoma ir pateikti visi reikalaujami dokumentai.

Priėmimo patikra: pristatytos prekės priėmimo metu Perkančioji organizacija vieną termostatą tiesiogiai prijungia prie savo „Dantherm AC-M18“ įrenginio. Patikros metu įvertinama, ar: 1) jungtis prijungiama be adapterio, perėjimo ar laidų perdarymo; 2) įrenginys atpažįsta termostatą ir nerodo dėl jo prijungimo atsiradusios klaidos; 3) keičiant termostato reguliatoriaus padėtį atitinkamai keičiamas įrenginiui perduodamas temperatūros nuostatis; 4) termostatas pakabinamas jo integruotu tvirtinimo elementu. Patikros metu negalima modifikuoti termostato ar „Dantherm AC-M18“ įrenginio.

Neatitikties pasekmės: jeigu patikros metu nustatoma neatitiktis techninės specifikacijos reikalavimams arba nepateikiami reikalaujami pristatymo dokumentai, prekė nepriimama. Tiekėjas savo lėšomis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo dienos turi pašalinti neatitiktį arba pakeisti prekę reikalavimus atitinkančia preke. Prekės priėmimas įforminamas tik sėkmingai atlikus patikrą ir gavus reikalaujamus dokumentus.

V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Garantijos terminas: ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo prekės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos termostatui, kabeliui ir jungčiai. Jeigu gamintojo garantija trumpesnė, likusį garantijos laikotarpį užtikrina tiekėjas.

Garantinis aptarnavimas: garantiniu laikotarpiu sugedusi prekė tiekėjo lėšomis turi būti pataisyta arba pakeista nauja ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Diagnostikos, dalių, darbo, pakavimo ir transportavimo išlaidas apmoka tiekėjas.

Pastaba. Paveikslas pateikiamas informaciniais tikslais naudojamai įrangai ir reikalaujamai techninei sąsajai paaiškinti. Paveiksle matomos gaminio savybės privalomos tik tiek, kiek jos aiškiai nustatytos techninės specifikacijos tekste. Gamintojo pavadinimas, modelis ir prekės kodas nėra reikalavimai siūlomos prekės gamintojui ar modeliui.

TENT COOLING AC-M18



AC-M18

Optional accessories



Remote thermostat
with cable 15m –
064409



Insulated flexible
air duct including
storage bag
Ø400mm x 3m –
030774



Uninsulated flexible
air duct including
storage bag
Ø400mm x 5m – 033223



Air distribution duct
Ø400mm x 6m –
033224



Trolley with
wheels – 075770



F7 filter –
090973



HEPA filter –
323041



- Designed for optimal utilization of a standard 20" ISO container (24 pcs)
- The AC-M18 is built into a strong metal frame with insulated panels where relevant, powder coated
- Top finish painting is standard sand colour
- Option with built in heating will heat when ambient temperature is below 20°C
- Scroll compressor for a high degree of reliability and low noise level
- Automatic phase surveillance
- Sequential start of units possible
- HP/LP pressostat switches ensuring long compressor lifetime
- Fresh air intake
- Four way fork lift handling
- Easy strap down on air cargo pallets and stackable (two units on top of each other)

Pav. Nr. 1. „Dantherm AC-M18“ įrenginys ir gamintojo nurodytas nuotolinis termostatas

Pastaba. Paveikslas pateikiamas informaciniais tikslais naudojamai įrangai ir reikalaujama techninei sąsajai paaiškinti. Paveiksle matomos gaminio savybės privalomos tik tiek, kiek jos aiškiai nustatytos techninės specifikacijos tekste. Gamintojo pavadinimas, modelis ir prekės kodas nėra reikalavimai siūlomos prekės gamintojui ar modeliui.




Description of room thermostat (accessory)

Introduction This section gives a detailed description of the room thermostat.

Illustration This drawing illustrates the different parts of the room thermostat:

Fig. 7

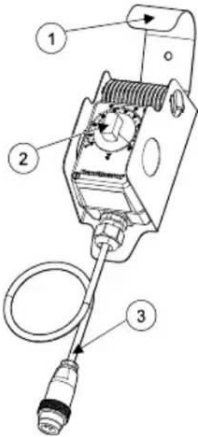

Parts and their function This table gives an overview and a short description of each part in Fig. 7:

Part		Function
①	Suspension bracket	Enables easy placement on tent supporting structure
②	Knob and scale	Adjusting set point temperature and shows the temperature setting on the printed scale
③	15 m cable with fixed plug	To be connected to the control panels connector

Pav. Nr. 1. Informacinė termostato konstrukcijos ir funkcinių elementų schema