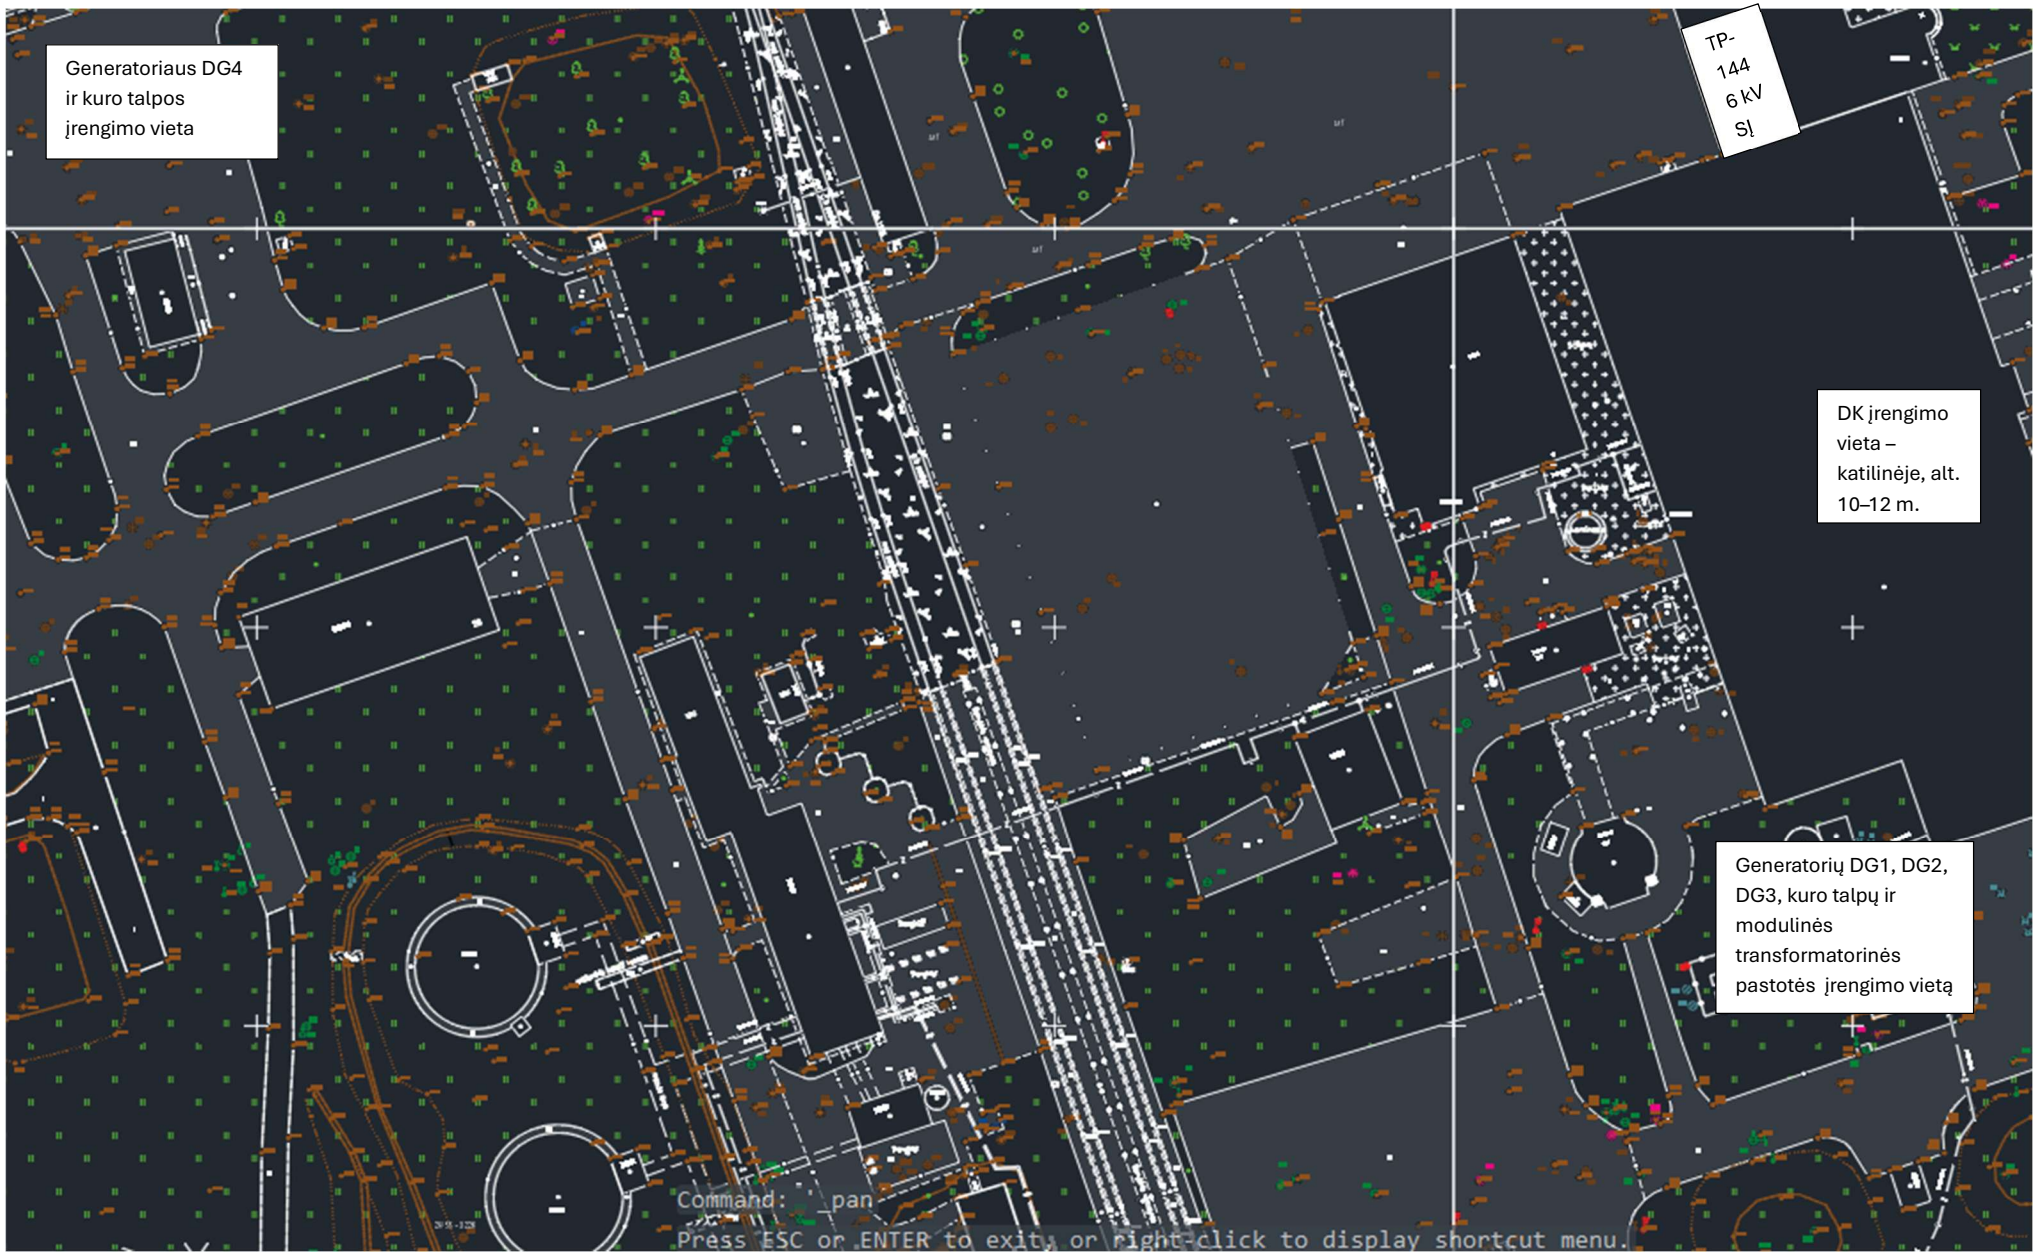
Generatoriaus DG4 ir kuro talpos įrengimo vieta
TP-144 6 kV SĮ
DK įrengimo vieta – katilinėje, alt. 10–12 m.
Generatorių DG1, DG2, DG3, kuro talpų ir modulinės transformatorinės pastotės įrengimo vietą
Command: pan
Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu.