

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“.
- 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas – Prekės.
- 1.5. Prekės – prekės, išvardintos techninėje specifikacijoje.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Kūginė apšvietimo atrama 6 m virš žemės, įleidžiama į pamatą	vnt.	43
2	Pamatas 6 m apšvietimo atramai su apsaugine guma	vnt.	43
3	Įmaunama, lenkta, vienašakė gembė, H=1,0 m, L=1,0 m	vnt.	17
4	Įmaunama, lenkta, vienašakė gembė, H=1,0 m, L=2,0 m	vnt.	1
5	Įmaunama, lenkta, dvišakė gembė, (L-90°), H=1,0 m, 2xL=1,0 m	vnt.	1

2. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- 2.1. Tiekėjas savo transportu, įranga ir kaštais **pristato Prekes adresu: Kėdainių g. 7, Panevėžys**.
- 2.2. Tiekėjas pristato Prekes Pirkėjui ne vėliau kaip **per 3 darbo dienas** nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.3. Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes daugiau kaip vieną dieną, moka Pirkėjui 500,00 EUR (penki šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Prekes darbo dieną.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. **Kūginės apšvietimo atramos**, skirtos montuoti į betoninį pamatą (toliau – atramos). Ant atramos galima montuoti gatvės šviestuvo gembę arba šviestuvo laikiklį. Atramos turi būti padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje. Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 24 m/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10 m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. Atramos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklšinimą patvirtinantį sertifikatą. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 1 ir brėžinyje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Parametrai	
	Rodikliai	Reikalavimai
1.	Dokumentacija ir standartai	
1.1	Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti	LST EN 40-3-3, CE
1.2	Galvanizavimas pagal standartą	EN ISO 1461
2.	Konstrukcija ir matmenys	
2.1	Atramos žaliava	Plienas
2.2	Atramos korpusas	Korpuse neturi būti atsikišimų ir iškilimų, siūlės neturi būti iškilusios (akivaizdžiai matomos). Taisyklingos formos kūgis.

2.3	Durėlės	Įleidžiamos serviso durėlės
2.4	Įranga durų angoje	DIN bėgelis, įžeminimo gnybtas
2.5	Aukštis virš žemės H1	6,0 m
2.6	Pamatinės dalies ilgis H2	500 mm ± 5 %
2.7	Apatinis diametras D2	125 mm ± 5 %
2.8	Viršutinis diametras D1	60 mm
2.9	Sienelės storis	3 mm ± 5 %
2.10	Gembių tvirtinimas prie atramos	Įmaunamos
2.11	Montavimas	Tvirtinimo diametras Ø60
2.12	Plieno kokybė	S 235
3. Kiti parametrai		
3.1	Leistinas maksimalus vėjo greitis	Ne mažiau 24 m/s
3.2	Komplektavimas	Į komplektą turi būti įdėti DIN bėgelis, įžeminimo varžtas
3.3	Plieninių dalių padengimas	Karšto cinkavimo būdu
3.4	Garantinis laikotarpis	5 metai

3.2. **Pamatas 6 m aukščio virš žemės apšvietimo atramoms**, įleidžiamoms į pamatą su kiauryme kabelių įvadams. Prekė – gelžbetoniniai gatvių apšvietimo atramų padai. Prekės naudojimo paskirtis - naudoti gatvių apšvietimo atramų pamatams. Prekės konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 2 ir brėžinyje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Parametrai	
	Rodikliai	Reikalavimai
1.	Dokumentacija ir standartai	
1.1	Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminy	Pamatams privaloma pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją
1.2	Medžiaga	Betonas su armatūra A III klasės
1.3	Betono stipris gniuždant	≥C25/30
1.4	Armatūros ribinis stipris tempiant	≥500 MPa
1.5	Armatūros takumo riba tempiant	Ne mažiau 480 MPa
2.	Konstrukcija ir matmenys	
2.1	Atramos skersmuo	128-168 mm
2.2	Atramos aukštis	6-10 m.
2.3	Pamato svoris	280-380 kg
2.4	H	1200 mm
2.5	H1	220 mm
2.6	H2	100 mm
2.7	H3	560 mm
2.8	B1	600 mm
2.9	B2	334 – 350 mm
2.10	B3	190 mm
2.11	B4	180 mm
2.12	Varžtų kiekis vnt. x L (varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno)	3 x 50
2.13	Sandarinio guma	Nr. 3
3.	Kiti parametrai	
3.1	Garantinis laikotarpis	10 metų

3.3. **Įmaunamos gembės montuojamos ant apšvietimo atramų**. Gembių konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 3 ir brėžinyje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3

Eil. Nr.	Parametrai	
	Rodikliai	Reikalavimai

1.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	
1.1	Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys	EN ISO 1461
1.2	Medžiaga	Plienas, dengtas karšto cinkavimo danga
1.3	Tvirtinimas	Įmaunama
1.4	Diametras	Pagal atramą (žr. 3.1. p.)
1.5	Palinkimo kampas	5°
1.6	Maksimalus kabinamų šviestuvų svoris ant vienos gembės	±20 kg
1.7	Garantinis laikotarpis	5 metai

Kartu su pasiūlymu pateikiami Prekių sertifikatai ar kiti dokumentai, patvirtinantys nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4 punkto 4.4.4.5. papunkčiu. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos Prekės atitinka nurodytą kriterijų.

5. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų vykdomi garantiniai įsipareigojimai ir nekokybiškos Prekės pakeistos kokybiškomis. Tiekėjas apmoka visas su garantiniais įsipareigojimais susijusias išlaidas, jei Prekių kokybė neatitinka 3 punkte keliamų reikalavimų.

5.2. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.


6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už pristatytas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

6.1. Tiekėjas sąskaitą privalo pateikti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.


Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti / pagrįsti / įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Brėžinys Nr. 1

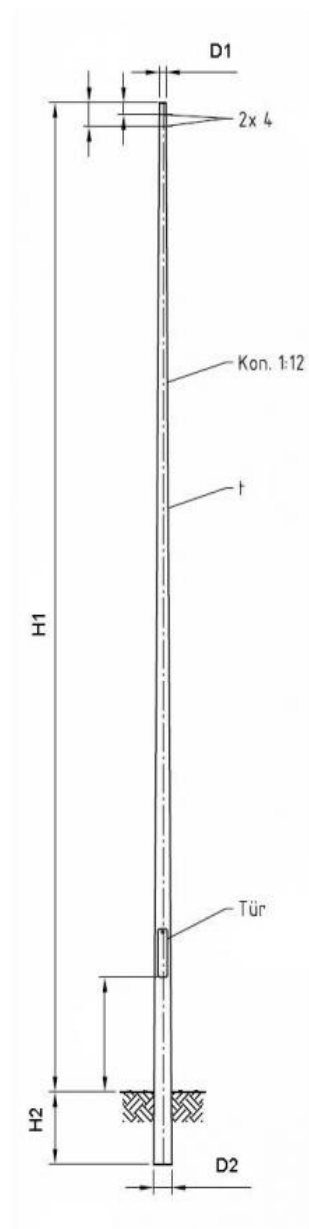

Pastaba: Leistinas nuokrypis:

1. Pamato aukščio ± 20 mm
2. Kiaurymių diametras $\pm 10 - 15$ mm

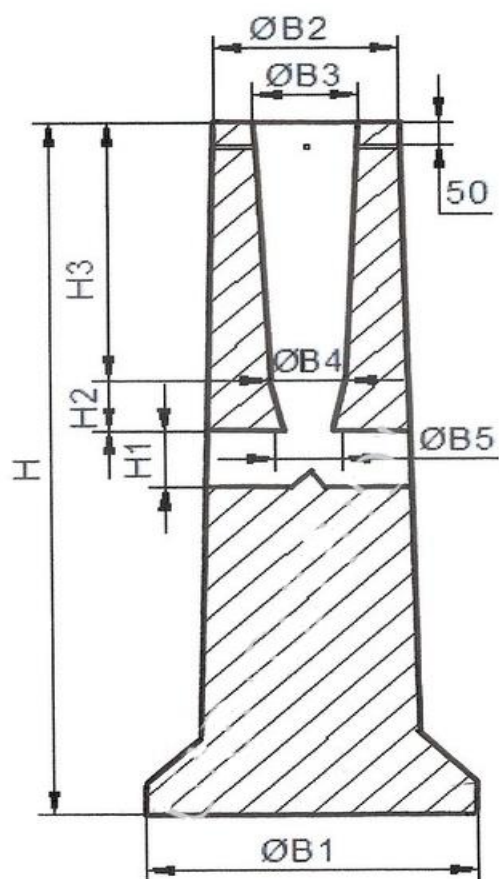

Tipo pavyzdys (Vaizduojamas tipas, o ne konkreti įšvaizda)

