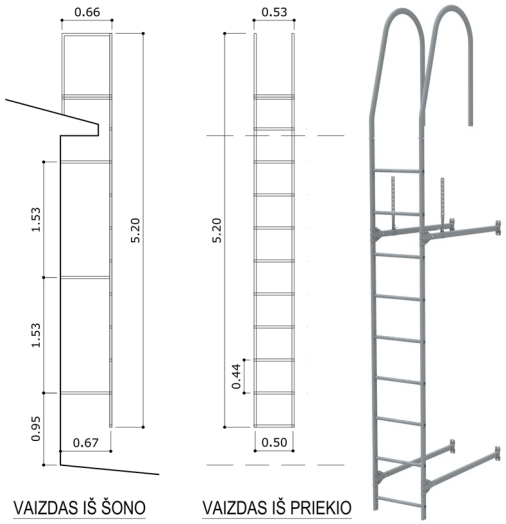
# MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai | Preliminari gaminio vizualizacija | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1. | **Stogo danga:**<br>Medžiaga: Plienas<br>Viršutinės plokštumos padengimas: poliesteris, ne mažiau 25 µm<br>Dangos tipas: Classic;<br>Naudingas plotis: 500 ±50 mm;<br>Valco aukštis: 30 ±5 mm;<br>Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm;<br>Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²;<br>Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²;<br>Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnujį standartą;<br>Atsparumas ugniai: ne mažiau A2-s2, d0;<br>Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC3;<br>Techninė garantija: ne mažiau 25 metų;<br>Spalva: RAL 7035;<br>Valcų galai po montavimo turi būti uždengti / užsandarinti;<br>Nepertraukiamas lakštų ilgis turi dengti visą stogo šlaitą nuo kraigo iki karnizo. |  | |
| 2. | **Skardos lankstiniai:**<br>Medžiaga: Plienas<br>Viršutinės plokštumos padengimas: poliesteris, ne mažiau 25 µm<br>Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm;<br>Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²;<br>Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²;<br>Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnujį standartą;<br>Atsparumas ugniai: ne mažiau A2-s2, d0;<br>Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC3;<br>Techninė garantija: ne mažiau 25 metai;<br>Spalva: RAL 7035.<br>Skardinami visi stogo elementai: kraigas, karnizai, vėjalentės, frontonai. Visi naujų gaminių matmenys turi atitikti esamų keičiamų elementų matmenis. |  | |

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai | Preliminari gaminio vizualizacija | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
|---|---|---|---|
| 3. | **Lietaus vandens nuvedimo sistema:**<br>Medžiaga: Plienas;<br>Skerspjūvis: Kvadratinis 120x120 mm;<br>Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm;<br>Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²;<br>Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²;<br>Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnujį standartą;<br>Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC3;<br>Techninė garantija: ne mažiau 25 metų;<br>Spalva: RAL 7035;<br>Nauja lietaus vandens nuvedimo sistema turi atitikti esamos (keičiamos) sistemos vaizdą.<br>Per visą lietvamzdžių ir lietlovių ilgį turi būti įrengtas šildymo kabelis. Kabelio laisvi galai (ne mažiau kaip 10 m) prijungimui prie tinklo turi būti palikti katilinės antresolės erdvėje. Vietą tikslinti darbų metu. |  | |
| 4. | **Sniego užtvara (gaudytuvai)**<br>Medžiaga: Plienas;<br>Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą RAL 7035;<br>Užtvara turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 2 vamzdžių;<br>Tvirtinimo būdas turi būti pritaikytas montavimui ant Classic tipo stogo dangos. Tvirtinimas gręžiant stogo dangą negalimas. Tvirtinama ne rečiau kaip į kas antrą valcą.<br>Užtvara įrengiama per visą aukštesniojo fasado karnizo ilgį.<br>Užtvara gali būti įrengiama kombinuotoje konstrukcijoje su integruota apsaugine tvorele. |  | |

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai | Preliminari gaminio vizualizacija | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
|---|---|---|---|
| 5. | **Ventiliacinės grotelės frontonuose**<br>Montuojamos abiejuose stogo galuose (frontonuose).<br>Medžiaga: Aliuminis / Plienas;<br>Tipas: Lamelės;<br>Spalva: RAL 7035.<br>Laisvas oro pratekėjimo plotas: ne mažiau 50 proc.<br>Lamelių žingsnis: 60 ±5 mm<br>Lamelių gylis: 50 ±5 mm<br>Vidinėje grotelių pusėje turi būti įrengtas nerūdijančio plieno tinklelis 15x15 (±5) mm akutėmis.<br>Grotelių apvalios, Ø300 (±100) mm. Dydį tikslinti darbų metu. |  | |
| 6. | **Užlipimo ant stogo kopėtėlės**<br>Konstrukcija – cinkuotas plienas.<br>Tvirtinimas į mūro sieną be termoizoliacinio sluoksnio.<br>Kopėčių viršuje turi būti aikštelės iš cinkuotų presuotų grotelių: 33x33 / 30x3.<br>Užlipimo zonos (aikštelės), turi tenkinti tiesiogiai susijusius EN ISO 14122-2 reikalavimus.<br>Kopėčios turi atitikti LST EN ISO 14122-1 / 2 / 3 / 4 reikalavimus. | <br>Brėžiniai / schemos orientacinio pobūdžio. Rangovas turės pasirengti gamybinius brėžinius ir suderinti su užsakovu prieš gamybą arba įrengti standartines, pasirinkto stogo dangos gamintojo siūlomos kopėtėlės | |

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai | Preliminari gaminio vizualizacija | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
|---|---|---|---|
| 7. | **Apsauginė tvorelė**<br>Medžiaga: cinkuotas plienas;<br>Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą RAL 7035;<br>Tvorelės aukštis: 0,6-0,7 m;<br>Tvirtinimo būdas turi būti pritaikytas montavimui ant Classic tipo stogo dangos. Tvirtinimas gręžiant stogo dangą negalimas.<br>Tvorelė įrengiama per visą aukštesniojo fasado karnizo ilgį.<br>Tvorelė gali būti įrengiama kombinuotoje konstrukcijoje su integruotais sniego gaudytuvais. |  | |

**BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų savybėms bei matmenims būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje.
2. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų medžiagų charakteristikomis turi būti nurodytas medžiagų gamintojas.
3. Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti medžiagų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms charakteristikoms.