Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-11-03

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, **„VP-3940-7 10 kW galios saulės elektrinė adresu Vyžuonų g. 53, Utenoje“** (pirkimo ID 10218837) procedūras, atsako į gautus klausimus (klausimų tekstas neredaguotas):

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Maksimalūs įkainiai. SPS nurodyta, kad pasiūlymas atmetamas, jei įkainis viršija pasiūlymo formos priede Nr. 1 nurodytus maksimalius įkainius. Šio priedo pirkimo dokumentuose neradome. Prašome jį paskelbti arba patvirtinti, kad jis netaikomas.	Techninė klaida Pirkimo sąlygose. Maksimalūs įkainiai nėra nustatyti. Pirkime taikoma fiksuotos kainos kainodara. Patikslinamas Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.3 punktas ir išdėstomas taip: „*Pasiūlymas bus atmetamas, jei tiekėjas pasiūlė per didelę, Perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą*“.
2.	Leistina generuoti galia. Nuosavybės ribų akte Nr. 23-KA0221996 leistina generuoti galia nurodyta „-“, o TU nurodyta 1 kW. Ar patvirtinate, kad elektrinė prijungiama pagal ESO tvarką iki 1 kW be individualių prijungimo sąlygų, pateikiant tik Rangovo deklaraciją? Ar generacijos įsipareigojimas (850 kWh/kWp) vertinamas atsižvelgiant į 1 kW eksporto ribojimą?	Saulės elektrinės prijungimas prie elektros tinklo turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančiais ESO reikalavimais ir objektui taikomomis prijungimo sąlygomis (šiuo atveju prijungimas supaprastinta tvarka, rangovui pateiktus rangovo deklaraciją pagal nuosavybės ribų aktą). Tiekėjo įsipareigojimas dėl minimalios metinės elektros energijos generacijos (850 kWh/kWp) ir jo vykdymo vertinimas atliekamas vadovaujantis sutarties priede nustatyta

		generacijos vertinimo metodika. Generacijos vertinimui taikomos joje numatytos sąlygos, įskaitant galios ribojimų įtakos vertinimą.
3.	Duomenų sąsaja. Ar dokumentuota vietinė Modbus TCP (SunSpec) sąsaja duomenų registratoriuje ir keitiklyje bei automatinis kasdienis CSV duomenų eksportas (FTP) laikomi lygiaverte automatizuota duomenų mainų sąsaja, jei gamintojo debesijos API yra mokamas?	Ne, siūlomas duomenų perdavimo sprendimas nelaikomas lygiaverčiu reikalaujamai API prieigai. Tiekėjas privalo užtikrinti techninėje specifikacijoje numatytą API prieigą, leidžiančią automatizuotai gauti saulės elektrinės veikimo ir generacijos duomenis.
4.	Šlaitinis stogas. Moduliai bus tvirtinami mechaniškai prie gegnių, lygiagrečiai šlaitinio skardinio stogo plokštumai. Ar šiuo atveju: vietoje balasto skaičiavimų ataskaitos tinka konstruktoriaus pasirašyta papildomų apkrovų ir tvirtinimo skaičiavimų ataskaita; reikalavimas dėl nugarinių vėjo apsaugų netaikomas, kai tarpas tarp modulio ir stogo uždaromas perimetrine apsauga nuo paukščių?	Patvirtiname, kad aprašytu mechaninio modulių tvirtinimo prie gegnių atveju vietoje balasto skaičiavimų ataskaitos šiuo atveju priimtina konstruktoriaus pasirašyta papildomų apkrovų ir tvirtinimo sprendinių skaičiavimo ataskaita. Papildomo apskardinimo ar nugarinių vėjo apsaugų įrengimo būtinybė nustatoma projektavimo metu, atsižvelgiant į pasirinktus konstrukcinius sprendinius, vėjo apkrovas ir modulių tvirtinimo sistemos gamintojo reikalavimus.
5.	Keitiklio vieta. Ar galios keitiklį galima montuoti pastogės serverinėje (patalpa 2-12)? Ar joje yra vėdinimas ar vėsinimas ir kokia vasaros temperatūra? Kur yra pastato įvadinis skirstomasis skydas?	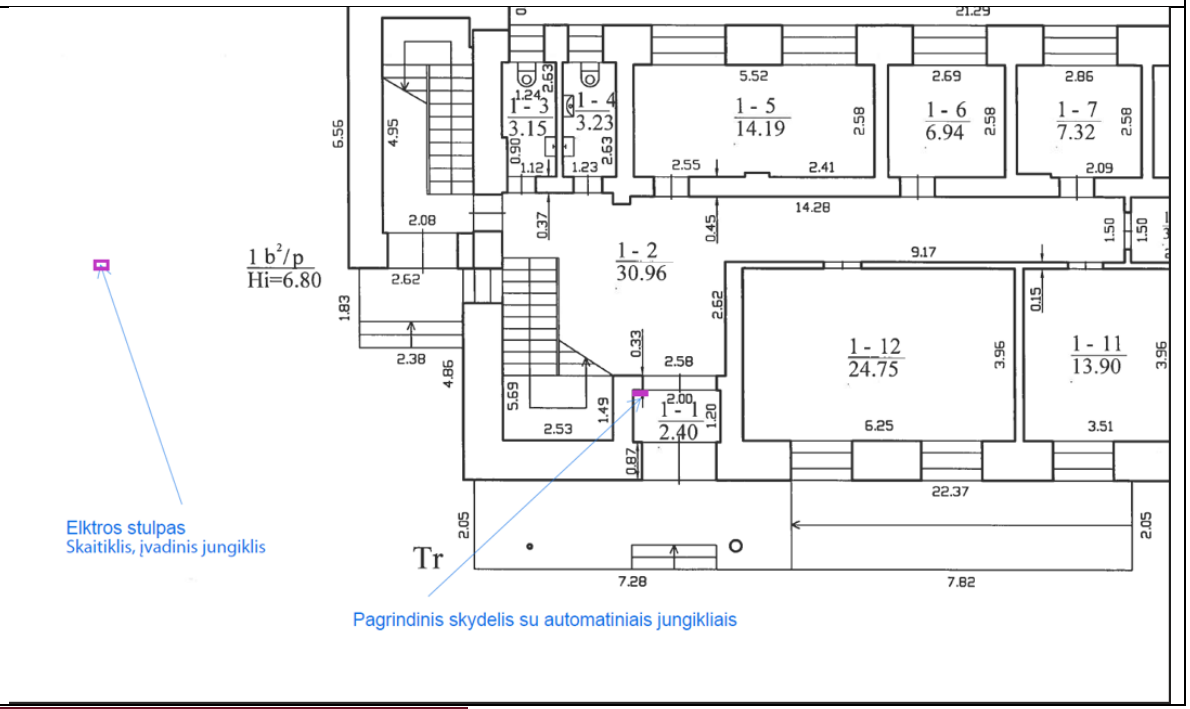

		Perkančioji organizacija įsigyja projektavimo ir rangos darbus, todėl konkreti galios keitiklio montavimo vieta ir jos tinkamumas turi būti nustatyti projektavimo metu. Perkančioji organizacija nėra parengusi techninių sprendinių, leidžiančių patvirtinti, kad patalpa Nr. 2-12 atitinka numatomo galios keitiklio eksploatavimo reikalavimus. Patalpos tinkamumą, įskaitant vėdinimo, vėsinimo, temperatūros režimo ir kitus techninius aspektus, turi įvertinti projektuotojas, atsižvelgdamas į pasirinktos įrangos gamintojo reikalavimus. Kviečiame tiekėjus, esant poreikiui, dar nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atvykti į objektą ir įvertinti galimas įrangos montavimo vietas, esamą elektros infrastruktūrą, įskaitant įvadinio skirstomojo skydo vietą, ir kitas projektavimui bei pasiūlymo kainai nustatyti reikšmingas aplinkybes.

Pridedama: VP-3940-7 Specialiosios pirkimo sąlygos 2026-11-03

Rengė: Edmundas Krištolaitis, tel.: +370 627 41077, el. p.: Edmundas.Kristolaitis@turtas.lt