GARO KATILINĖS PRINCIPINĖ SCHEMA

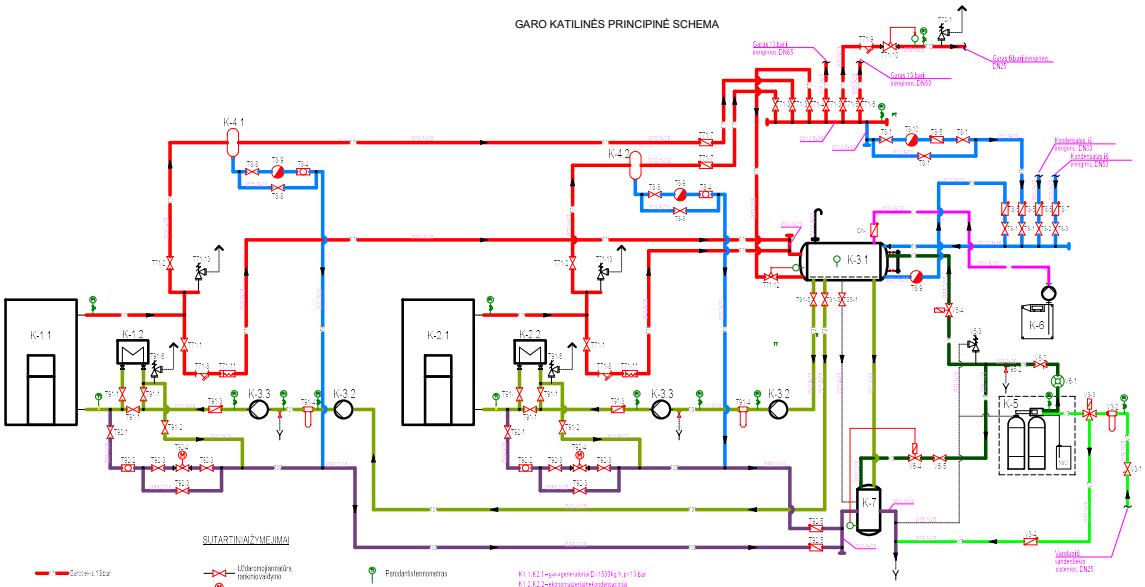

SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMAI

- Garas ev=13 bar
- Garas ev=6 bar
- Kondensatas
- Maitinimo vandenis
- Periodinio propūtimo vandenis
- Gamybinio vandentiekio vandenis
- Minkštintas papildymo vandenis
- Drenažas
- Cheminis reagentas
- Valdymo signalas
- Terpės tekėjimo kryptis
- Vamzdžio diametro perejimas
- Srautų susikirtimas/išsiskyrimo vieta
- Srautų prasiterkšlenimo vieta
- U formos jungiamoji ūrna, nuleidimo/vandymo
- Reguliuojantis vožtuvas, suel. pavara
- Elektromagnetinis vožtuvas
- Reguliuojantis vožtuvas "už savęs"
- Atbulinis vožtuvas
- "Y" formos vamzdis
- Ventilis su išleidimu
- Kondensatopuodas
- Stebėjimo stiklas
- Vandens kasetinis filtras
- Garoseparatorius
- Vandens skaitiklis
- Parodantis termometras
- Temperatūros jutiklis
- Parodantis manometras
- Slėgio jutiklis

K-1.1, K-2.1 – garo generatorius D=1500 kg/h, p=13 bar
K-1.2, K-2.2 – elektromazeiniai nerekondensacinai
K-3.1 – deaeratorius-multinino bakas V=700 ltr.
K-3.2 – siurbti pakeitimo sustiba 0,75 kW
K-3.3 – garo generatoriaus maitinimo siurbliai 1,5 kW
K-4.1, K-4.2 – garo separatoriai
K-5 – vandens minkštinimo filtrai
K-6 – cheminiai reagentų bakas tū dozavimo sustiba
K-7 – papildomindas-propūtimo vandens aušintuvas 100 ltr.