





# PEREINAMOSIOS PLOKŠTĖS PP4-300 KONTŪRINIS

Mastelis 1:50

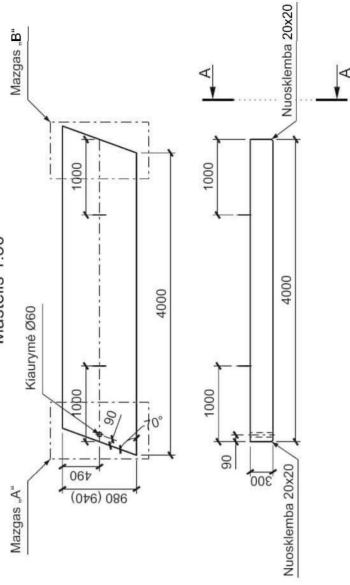

## VAIZDAS A-A


Mastelis 1·10

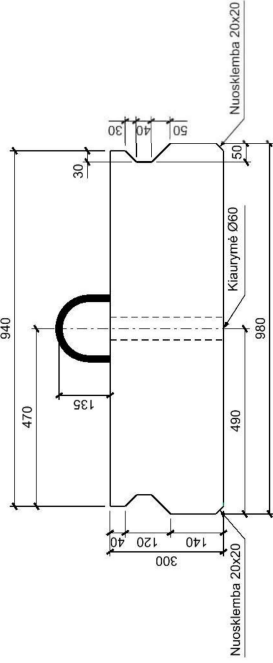

PEREINAMŲJŲ PLOKSCIŲ PP4-300


SUMONOLITINIMO MAZGAS

Mastelis 1:10

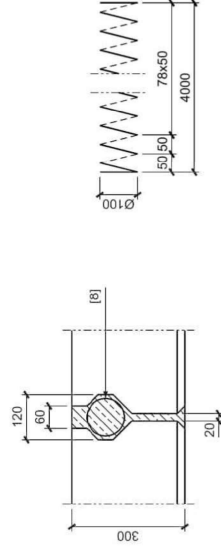


## PLOKŠTĒS ARMAVIMAS

Mastelis 1:10

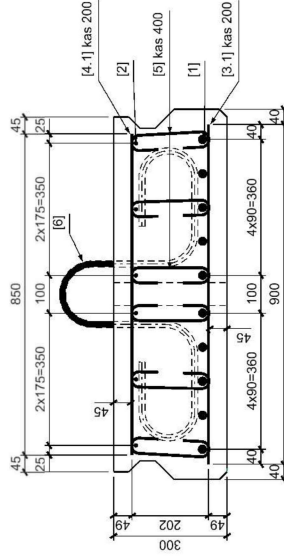


## PLOKŠTĒS GALU ARMĀVIMAS

Mastelis 1:20

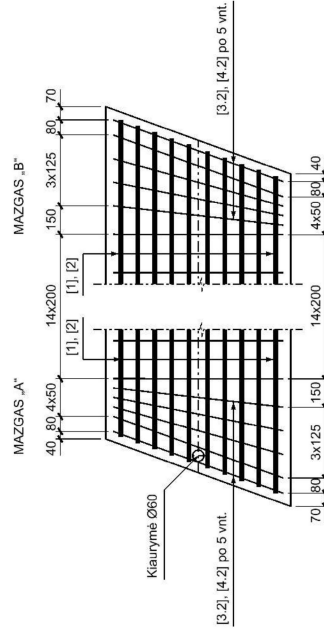


## POZ. [5]

Mastelis 1:10

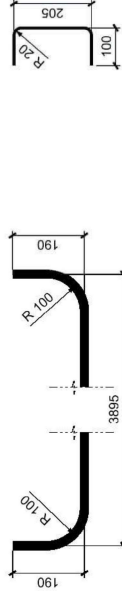

## POZ. [6]

---

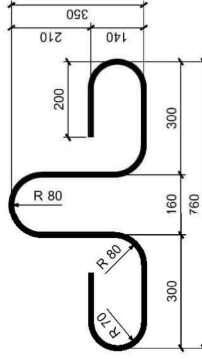**Mastelis 1:10**

## PP4-300 PEREINAMOSIOS PILOKŠTĖS MEDŽIAGI SANAIDU ŽINIARAŠTIS

| Poz | Pavadinimas / techninės charakteristikos | Žymuo                   | Mato vnt. | vieneto | Kiekis      | Pastabas |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------|----------|
| 1   | Ø 25 B500B L= 4190                       | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/16.1  | 10' / 160.9 |          |
| 2   | Ø 12 B500B L= 3920                       | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/3.5   | 6/20.9      |          |
| 3.1 | Ø 8 B500B L= 900                         | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/0.4   | 16/5.7      |          |
| 3.2 | Ø 8 B500B L= 980                         | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/0.4   | 10/3.9      |          |
| 4.1 | Ø 8 B500B L= 850                         | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/0.3   | 16/5.4      |          |
| 4.2 | Ø 8 B500B L= 930                         | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/0.4   | 10/3.7      |          |
| 5   | Ø 8 B500B L= 390                         | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/0.2   | 104/16.0    |          |
| 6   | Ø 16 B500B L= 1980                       | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/3.0   | 2/6.0       |          |
|     | Iš viso armatūros B500B:                 | LST EN 10080:2006       | vnt./kg   | 1/222.4 | 14/3113     |          |
| 7   | Betonas C30/37 XC2                       | LST EN 206:2013-A2:2021 | vnt/m³    | 1/1.13  | 14/15.9     |          |

PP4-300 SUMONOLITNIMO TARPUSAVYJE MEDŽIAGU SANAUDU ŽINIARAŠTIS

| Poz | Pavadinimas ir techninės charakteristikos       | Žymuo                                                                | Mato   |         | Kiekis  |          | Pastabos |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|
|     |                                                 |                                                                      | vt./kg | vt./m³  | vieneto | bandras  |          |
| 8   | Ø 3 B500B L = 25500<br>is viso armatūros B500B: | LST EN 10080:2006<br>LST EN 10080:2006<br>LST EN<br>206:2013+A2:2021 | vt./kg | 1 / 1,3 | 1 / 1,3 | 1 / 1,3  |          |
| 9   | Betonas C30/37 XC2                              |                                                                      | vt./m³ | 1 / 1,3 | 12 / 16 | 12 / 0,8 |          |

— PASTABOS:

1. Prieinamųjų plotščių išdėstymas žūrieto projekto B.15.
2. Baziųje nerudroviais apsauginis betono sluoksnis ne mažesnis kaip 40 mm.
3. Jei baziųje nerudroviai kitiap, armuotus su galstyti lankstomi pagal LST EN 1992-1-1 reikalavimus:
- a) mažiausias lenkimo kaščio skersmuo – 4 Ø, kai styropo skersmuo – Ø ≤ 16 mm;
- b) mažiausias lenkimo kaščio skersmuo – 7 Ø, kai styropo skersmuo – Ø > 16 mm.
4. Armuotus lankstinių matmenys pateikti iki armuotus lankstinių svorio centų.
5. Armuotus lankstinių 90° ir 180° lenkimo kampai baziųje nerodomi.
6. Pakėlimo kilpos gali būti keičiamos, gamintojų suderinus su statybos rangovu, tačiau gaminiuose turi būti naudojami priemonės įmontuoti pagal naudojama gamybos ir montavimo darbo technologiją.
7. Siurialė (poz. 17) galima naudoti BP-1 viela.

## KEI PROJEKTAS

STATISTINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


Technical drawing of a bridge structure, showing cross-sections and longitudinal views. The drawing includes dimensions for various parts of the bridge, such as the width of the deck (18700), the width of the piers (500), and the width of the abutments (530). It also shows the height of the bridge (1000) and the height of the piers (1000). The drawing is labeled "Mastelis 1:50" and "Mastelis 1:20". The drawing is titled "PJOVIS 1-1 Mastelis 1:20".

Su šūneliu, beakantais štrypais patenkami, o įeigu rėšima nupjaujami (lankstyti [2.4] negali būti perpjauti!)

[2.4] 2 vnt. - tik prie vardinio šūnelio

Atkrinti blokas

ARMATŪROS SUJUNGIMO UŽLEISTINE JUNGTIMI SCHEMA  
(PAGAL LST EN ISO 17660-1)



Mastelis 1:20

[illegible][illegible]





SIJŲ LENTYNŲ SUMONULINIMO MEDŽIAGŲ SAŃAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pavadinimas ir techninės | Žemuo | Mato | Kiekis | Pastabas |
|--------------------------|-------|------|--------|----------|
|--------------------------|-------|------|--------|----------|

**PASTABOS:**





The drawing illustrates a roof structure with two main sections, A-B-1 and A-B-2, separated by a central ridge. The roof is covered with a material labeled 'Gulėsšalis' (Gulshalis). The structure includes a central ridge labeled 'Drenažinė juosta' (Drainage strip) and a central valley labeled 'Kelio šalis' (Road side). The roof is supported by a series of rafters labeled '3900 - G1-380'. The drawing shows various dimensions, including a total length of 25825, a width of 800, and a height of 630. The roof is divided into sections labeled '3120 - AB-1.1', '3120 - AB-1.2', '3120 - AB-2', and '3120 - AB-3'. The drawing also shows a cross-section of the roof structure, with labels for 'Vandens surinkimo šulinėlis po dangą' (Water collection pit under the roof) and 'Vėjo profilinis deformacinis plyvis' (Wind profiled deformation plate). The drawing is oriented with 'ORO JUOSTA' (Roof edge) at the top and 'MĖŠKŲČIAI' (Trees) at the bottom.


1. Matmenys - mm.
2. Gulekšnius žiūrėti B. 16 ir B. 17.
3. Pereinamasis plokštes žiūrėti B. 18.
4. Atitvarų blokus žiūrėti B. 22.
5. Deformacinių plūvų įrengimą žiūrėti B. 20.

[illegible]

## Mastelis 1:20



## Mastelis 1:20



## Mastitis 1:20



## Mastelis 1:20


## Mastelis 1:20



## Mastelis 1:10



## Mastitis 1:20



## Mastellis 1:20

## Mastelis 1:20



## Mastitis 1:10



## Mastitis 1:10



## Mastitis 1:10



## Mastitis 1:10



## Mastitis 1:10



## Mastitis 1:10



1. Atitvarų bloky išdėstyma žiūrėti B.20.

- pe.


VEI PROJEKTAS

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| DOCUMENTO ZIMBUJÓ | LAPAS | LAPIN |
|-------------------|-------|-------|




## ATITVARŲ BLOKO AB-4 KONTŪRINIS

Mastelis 1:20

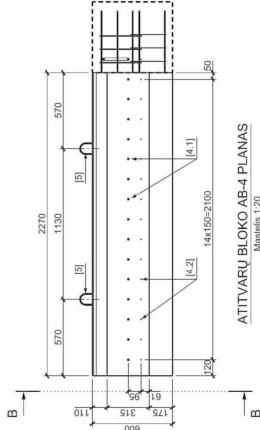


## ATITVARŲ BLOKO AB-4 PLANAS

Mastitis 1:20

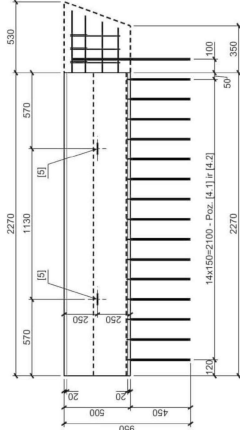


ATITVARŲ BLOKO AB-4 ARMAVIMAS

Mastelis 1:20

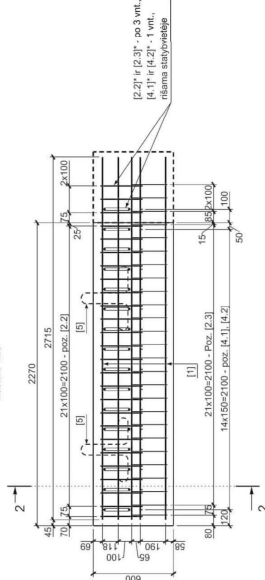


### ATITVARŲ BLOKO AB-3 KONTŪRINIS

Mastitis 1:20

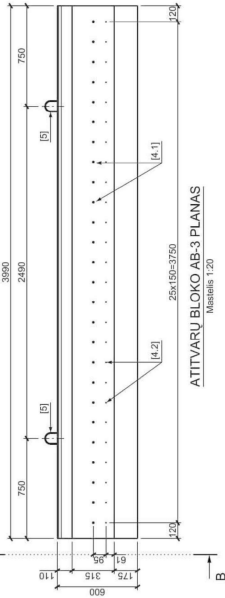


ATITVARŲ BLOKO AB-3 PLANAS

Mastelis 1:20

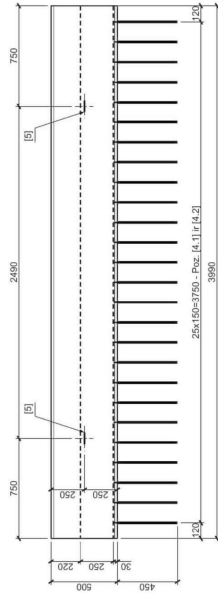


# ATITVARŲ BLOKO AB-3 ARMAVIMAS

Mastitis 1:2

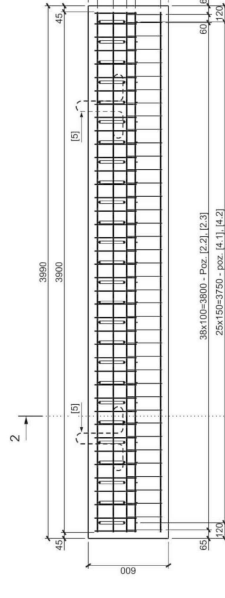


## VAIZDAS B-B

---

**Mastoiditis**

PJŪVIS 2-2

Mastelis 1:10

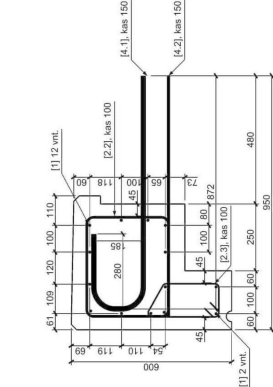

RŪ BLOKŲ MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

MONOLITINIŲ RUOŽŲ, TIES DEFORMACINIAIS PĖJIVIAIS, MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS (ant krantininių atramų)

| Poz | Pawidlinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo                        | Kiekis   |          | Pastabos |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|     |                                            |                              | vieneto  | benklas  |          |
| 7   | Belonas C35/45 XC4 XD3 XF4                 | LIST EN<br>2006-2013+A2:2021 | 1 / 0.11 | 4 / 0.44 |          |

RU BLOKU MEDŽIAGU SANAUDU ŽINIARAŠTIS

| Poz.                            | Plasmidni / vakcinski<br>karakteristike | Zemlj.             | Novi<br>vrt.       | Kopije    | Paralobi  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                 |                                         |                    |                    | virulenc. |           |
| 1                               | <b>Athens bolosa</b> A950               | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/3,5     | 14/48/1   |
| 2                               | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/3,5     | 37/34/7   |
| 2,2                             | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 37/7/6    |
| 3                               | 16 B5008 = 1920                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 25/78,3   |
| 4                               | 12 B5008 = 1270                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,1     | 25/78,3   |
| 4,2                             | 12 B5008 = 1270                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,8     | 25/78,3   |
| 4,2                             | 12 B5008 = 1270                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,7     | 27/20,2   |
| 5                               | 12 B5008 = 1400                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,7     | 27/3,4    |
| 5                               | 12 B5008 = 1400                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,93,0  | 27/398    |
| 6                               | <b>Bolosa</b> C3145/ X24 X03 X4         | 206-2017-14-2 2021 | vir/m <sup>1</sup> | 1/1,84    | 27/1,88   |
| <b>Athens bolosa AB-3</b>       |                                         |                    |                    |           |           |
| 1                               | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/3,5     | 14/48,5   |
| 2                               | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/3,5     | 40/37,5   |
| 2,2                             | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 40/8,2    |
| 2,2                             | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 40/8,2    |
| 3                               | 16 B5008 = 1920                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,8     | 26/29,8   |
| 4                               | 12 B5008 = 1270                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,8     | 26/29,8   |
| 5                               | 12 B5008 = 1400                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,7     | 27/3,4    |
| 5                               | 12 B5008 = 1400                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,99,8  | 67/1198   |
| <b>Bolosa C3145/ X24 X03 X4</b> |                                         |                    |                    |           |           |
| 1                               | <b>Athens bolosa</b> A950               | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,99,8  | 67/520    |
| 2                               | <b>Bolosa</b> C3145/ X24 X03 X4         | 206-2017-14-2 2021 | vir/m <sup>1</sup> | 1/1,99,8  | 67/520    |
| <b>Athens bolosa AB-3</b>       |                                         |                    |                    |           |           |
| 1                               | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/2,4     | 54/139,8  |
| 2,2                             | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 207/244,4 |
| 2,2                             | 12 B5008 = 1290                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 207/244,4 |
| 2,3                             | 16 B5008 = 1920                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,2     | 261/6,3   |
| 4                               | 12 B5008 = 1270                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,1     | 161/50,1  |
| 4,2                             | 12 B5008 = 1270                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,8     | 161/28    |
| 5                               | 12 B5008 = 1400                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,7     | 27/3,4    |
| 5                               | 12 B5008 = 1400                         | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,29,7  | 27/259    |
| <b>Bolosa C3145/ X24 X03 X4</b> |                                         |                    |                    |           |           |
| 1                               | <b>Athens bolosa</b> A950               | 1. ST EN 1008/2008 | vir/ag             | 1/1,29,7  | 27/259    |
| 2                               | <b>Bolosa</b> C3145/ X24 X03 X4         | 206-2017-14-2 2021 | vir/m <sup>1</sup> | 1/1,29,7  | 27/259    |

MONOLITINIŲ RUOŽŲ, TIES DEFORMACINIAMS PJŪVIAIS, MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS (ant perdangos)

| Poz. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo                   | Mato vnt.          | Kiekis   |          |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
|      |                                           |                         |                    | venetas  | bandras  |
| 7    | Balona C35/45 XC4 XD3 XF4                 | LST EN 206:2013/A2:2021 | vat/m <sup>3</sup> | 1 / 0.11 | 4 / 0.44 |

— PASTABOS: —

- [illegible]

## Mastelis 1:100



PJŪVIS 1-1  
Mastelis 1:50



PJŪVIS 2-2  
Mastelis 1:50


— 10 —



VAMZDŽIO PVC Ø200 PRINCIPINĖ  
TVIRTINIMO SCHEMA



**ISTEKAMOJO ANTGALIO BLOKAS**  
**Mastelis 1-20**




— 100 —



**VANDENS ŠULINYS DN425**  
**Mastelis 1:50**



POZ. [1.1]  
Mastelis 1:10

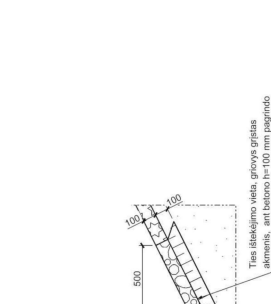

500

100

100

| Questionnaire le concernant | Notes | Conclusion |
|-----------------------------|-------|------------|
|                             |       |            |

### VANDENS NUVEDIMO (TILTO PRIEIGOSE) MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS

### VANDENS NUVEDIMO (TILTO PRIEIGOSE) MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| pnr | Pavadinimas ir techninės                         | Žemum | Mato | Kiekis | Pastaba |
|-----|--------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|
|     | IŠTEKAMOJO ANTGALIO MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS |       |      |        |         |

| pnr | Pavadinimas ir techninės                                | Žemumė | Mato | Kiekis | Pastaba |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|
|     | <b>IŠTEKAMOJO ANTGALIO MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS</b> |        |      |        |         |

| 0        | 2024-01 | STATĪBOS LEIDIMUJI, KONKURSĪJI IR STATĪBA |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| KVAL.    | DATA    | STATĪBOS LEIDIMUJI IR STATĪBA             |
| PATV.    |         |                                           |
| DOK. NR. |         |                                           |

| 0        | 2024-01 | STATĪBOS LEIDIMUJI, KONKURSĪJI IR STATĪBA |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| KVAL.    | DATA    | STATĪBOS LEIDIMUJI IR STATĪBA             |
| PATV.    |         |                                           |
| DOK. NR. |         |                                           |


(204mm x 841mm) A=0.50 Sq.m




## Mastelis 1:100




## Mastelie 1:20

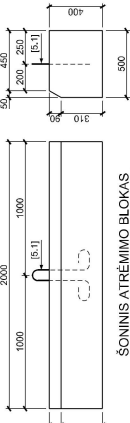

## is 1.20



## Mastelis 1:2

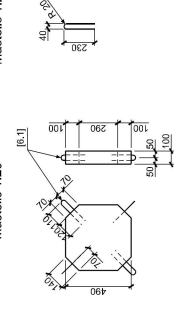

---

[illegible]

Condition on interest

[illegible]

— PASTABOS:


1. Visi matmenys pateikti milimetrtais (mm), altitudės – metrtais (m).
2. Koordinatės: pietūs 1 45 04, rytai 12 45 07

[illegible]


(Principinė plytelių tvirtinimo schema šone, apreminant atraminiais blokais)




## Mastelis 1·20




tinimo ir akmenu metinio schema)

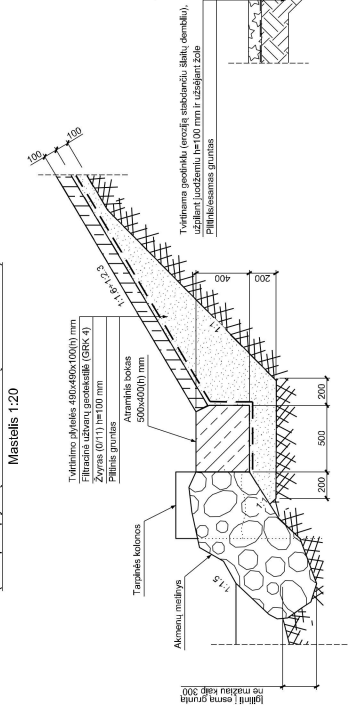

**100V10-0**

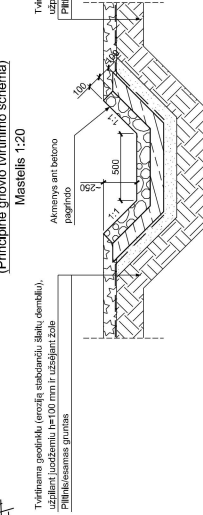

## Mastitic 1-20

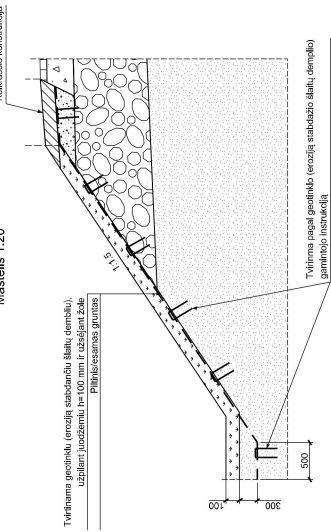

Mastelis 1:200




| Poz. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                  | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |        | Pastabos |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|----------|
|      |                                                                            |       |           | veneto | bandas |          |
| 1    | Metaliniai cirkulio apsuuginiai šaltiniai H1-W2-Aant šilo (su aluoziniais) |       | m         |        | 51.6   |          |
|      | R2 Masės skiedinys                                                         |       | m³        |        | 0.16   |          |

**KELPROJEKTAS**



## Mastelis 1:100

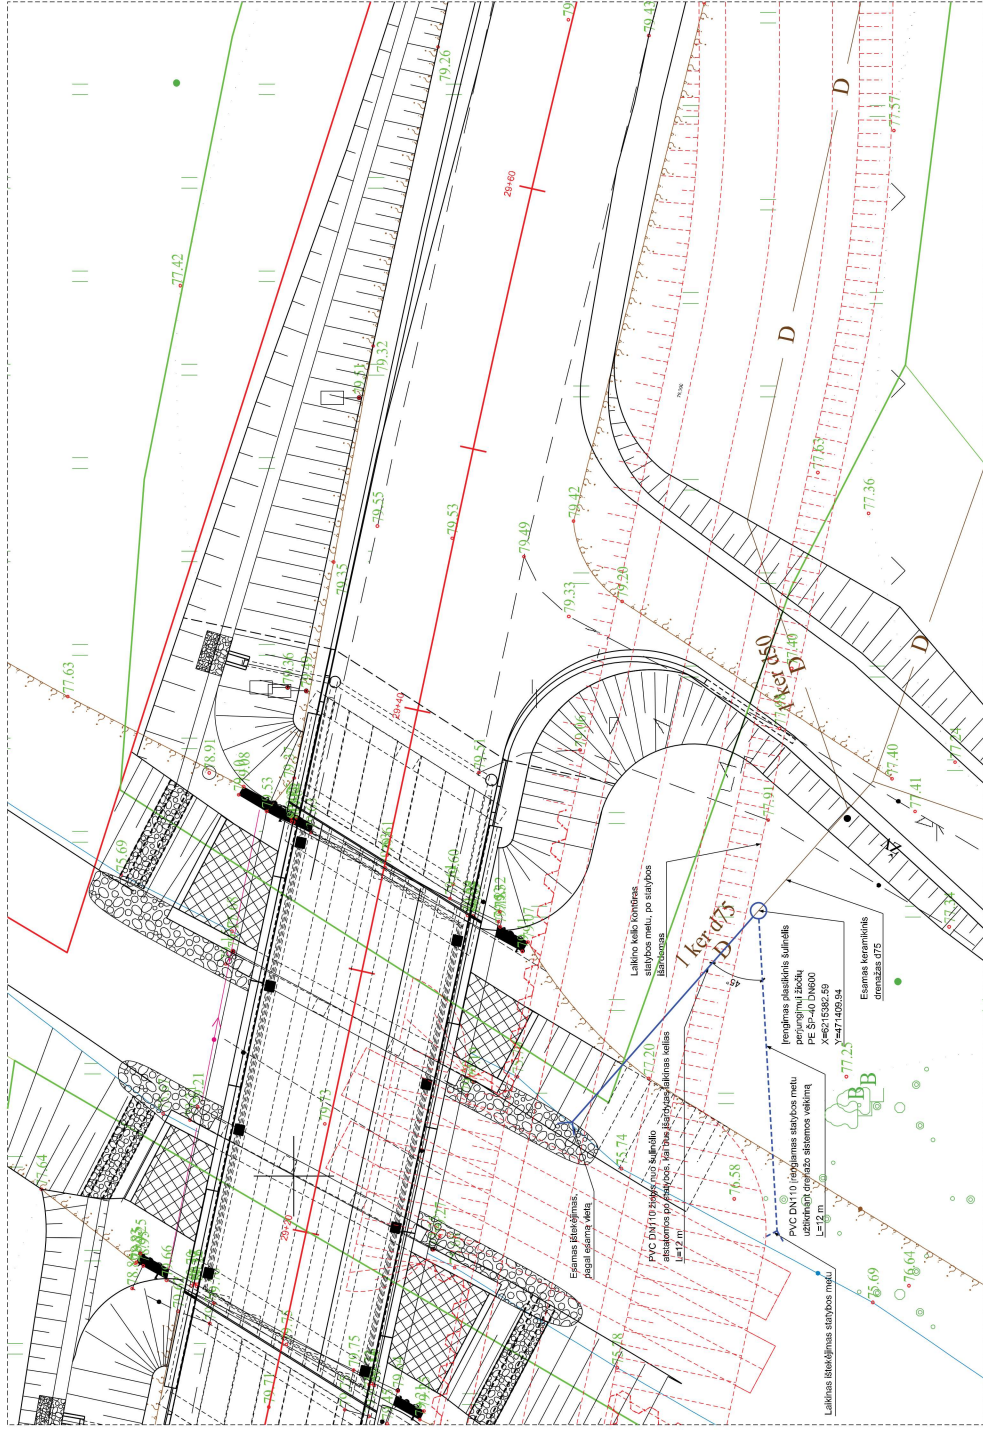

| Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo                                                                                                                                                                            | Mato<br>vnt. | Kiekis | Papildomi<br>aukštumų,<br>mest. vi. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| <b>7</b>                                  | <b>Metalinės droželinės žiedinės ir atstatymas</b>                                                                                                                               |              |        |                                     |
| 7.1                                       | Plastikinai tubulės reikiamas ant esamo rinkelio, žiedų pertvaroms statybos metu. Skerselis PE Sp-40 DN600                                                                       | kompl.       | 1      |                                     |
| 7.2                                       | PVC perforuoti lygis vamzdžiai DN10, su sąjungine, dešinėmis (plastinis būtinai montuoti bei žarnos darais), bei lygimo giliai 1,20-1,5 m. (Droželinės perteklius statybos metu) | m            | 12     |                                     |
| 7.3                                       | PVC perforuoti lygis vamzdžiai DN10, su sąjungine, dešinėmis (plastinis būtinai montuoti bei žarnos darais), bei lygimo giliai 1,20-1,5 m. (Droželinės perteklius statybos metu) | m            | 12     |                                     |

PASTABOS: \_\_\_\_\_  
1. Altitudės - metrais (m).  
2. Koordinatų sistema LKS 94, aukščių sistema - LAS 07.

[illegible]