

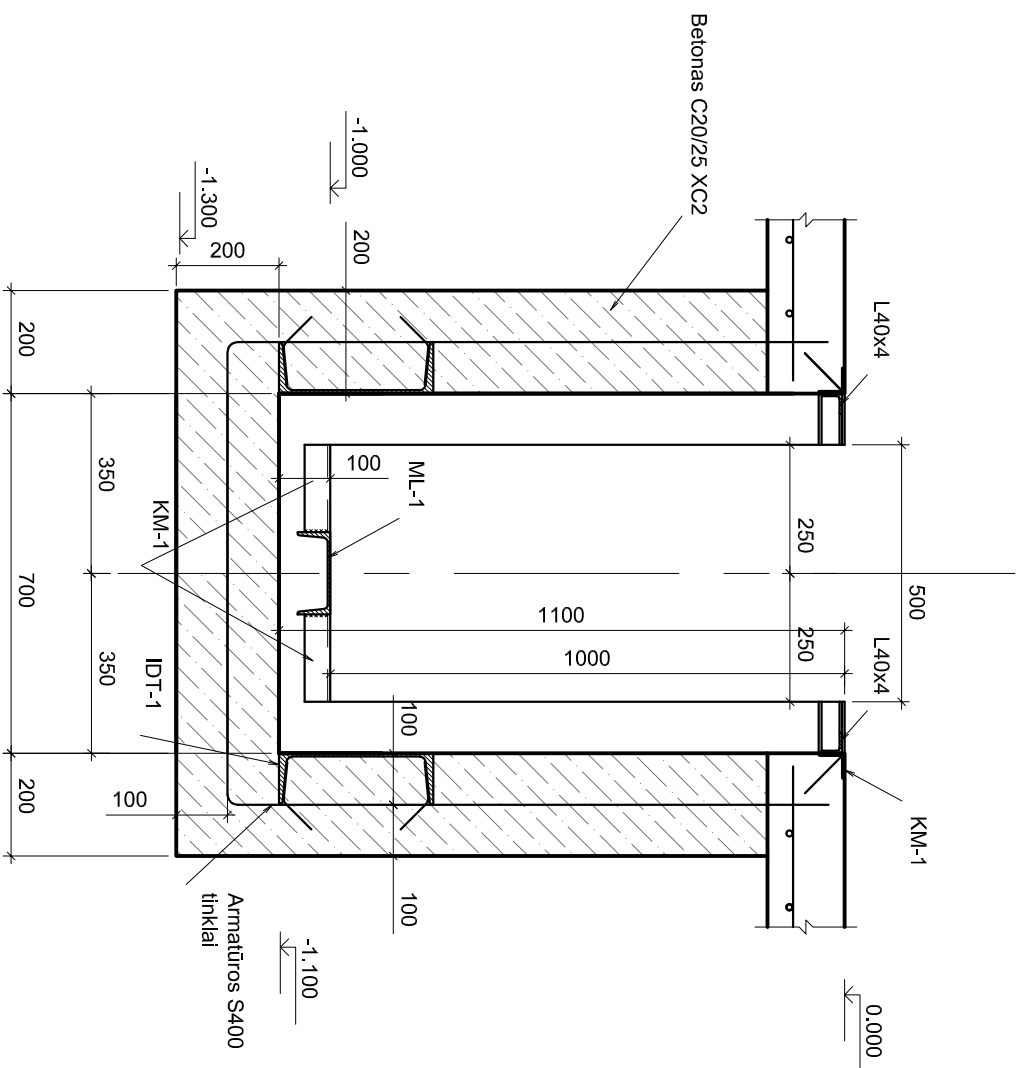


Piūvis 1-1

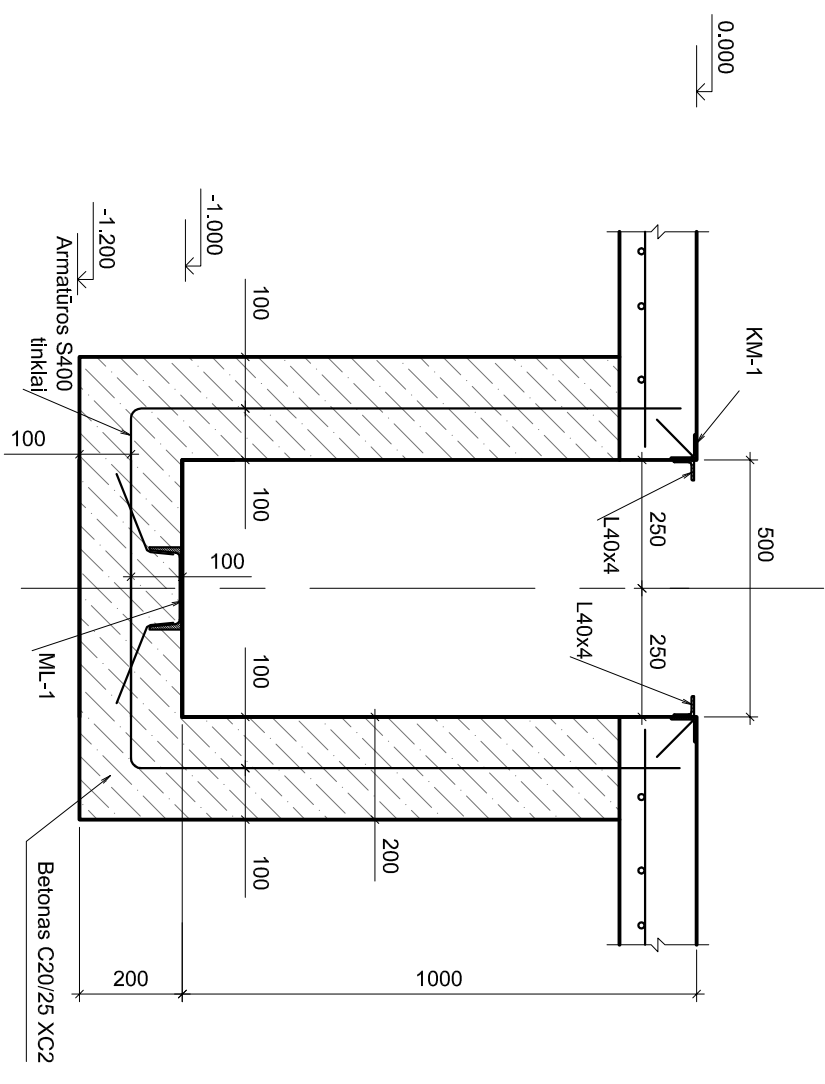

Piūvis 2-2



<b>Data</b>	<b>Laida</b>	<b>Keitimų numeris (priežastis)</b>	
<b>Atestato Nr.</b>	 S. Daukanto 19 LT-69430 KAZLŲ RŪDA Tel: 8 343 98949 Faksas: 8 343 96071	Katilinė, dūmtraukis (8.8), sandėlis (8.9). (Naujosios Vilnios rajoninės katilinės (RK-2) modernizavimas. Dviejų biokuro vandens šildymo katilų, dūmtraukio ir biokuro tškio įrengimas). Pramonės g. 95, Vilnius. Ypatin gas.	
2081		01. Katilinė, dūmtraukis (8.8) IH3p. (KKS kodas 50UHA01)	Piūvis 1-1: Piūvis 2-2
18438	PDV M. Daugėla	2009 10	Laida
	PDA E. Tebėra	2009 10	0
<b>Etapas</b>			
TP	<b>AB "Vilniaus šilumos tinklai"</b>		Lapas Lapų
	50136_90064G1VM-01-TP-SK-03-03	1	1