



## RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,  
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-02-28 Nr. S-668 -(8.43)  
I Nr.

### DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų paklausimus dėl susisiekiama komunikacijų Radviliškio r. sav., Šeduvos m. privažiuojamojo vietinės reikšmės kelio prie Vėriškių g. 63, Vėriškių g. 66 Šeduvos m. ir inžinerinių tinklų – lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų statybos darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriame:

1. Remiantis Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 7.7 punktu ir bendrųjų sąlygų 17.3 punktu, Rangovas „ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų gavimo privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą <...>“

Rangovas norėdamas apsidrausti šiame punkte prašomu draudimu, draudikui turi pateikti statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą. Prašoma pakoreguoti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 7.7 ir bendrųjų sąlygų 17.3 punktus, analogiškai įrašant, jog užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį pateikiamas Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.

Atsakymas. Patikslinti sutarties specialiųjų sąlygų 7.7 punktą ir jį išdėstyti taip „7.7. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos; originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)“

Patikslinti sutartis bendrųjų sąlygų 17.3 punktą ir jį išdėstyti taip „17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai“

2. 2024-02-14 dieną įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASAFALTAS 24 ir IT ASFALTAS 24, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08. Prašoma nurodyti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangų įrengimo darbus.

Atsakymas. Vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.

3. Pirkimo dokumentų Susisiekiama komunikacijų techniniame darbo projekte nurodyta, kad reikės įrengti apsauginius kelio barjerus – atitvarus (30 m), tačiau šie atitvarai nėra pažymėti brėžiniuose bei nenurodyti galinių komponentų (jei yra) parametrai. Prašoma patikslinti neatitikimus.

3. Pirkimo dokumentų Susisiekimo komunikacijų techniniame darbo projekte nurodyta, kad reikės įrengti apsauginius kelio barjerus – atitvarus (30 m), tačiau šie atitvarai nėra pažymėti brėžiniuose bei nenurodyti galinių komponentų (jei yra) parametrai. Prašoma patikslinti neatitikimus.


Atsakymas. Atitvaro vieta pažymėta brėžinyje pk5+60 prie projektuojamos pralaidos.

4. Pirkimo dokumentų Susisiekimo dalies techninio darbo projekto suvestiniame darbu kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad rangovas turės įsivertinti 4 vnt. medžių kirtimo darbus. Prašoma patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti atkuriamąją medžių vertę.

Atsakymas. Tiekėjui nereikia vertinti medžių atkuriamosios vertės.

5. Pirkimo dokumentų Susisiekimo komunikacijų techniniame darbo projekte nurodyta įrengti 1 027 m metalinę tvorelę, tačiau nėra pateikta apsauginės tvorelės vizualizacija. Tvorelės yra skirtingos ir priklausomai nuo parametrų skiriasi jų kaina. Neturint informacijos kokios bus rengiamos tvorelės, nėra galimybės apskaičiuoti pasiūlymo kainos. Prašoma patikslinti neatitikimus.

Atsakymas.

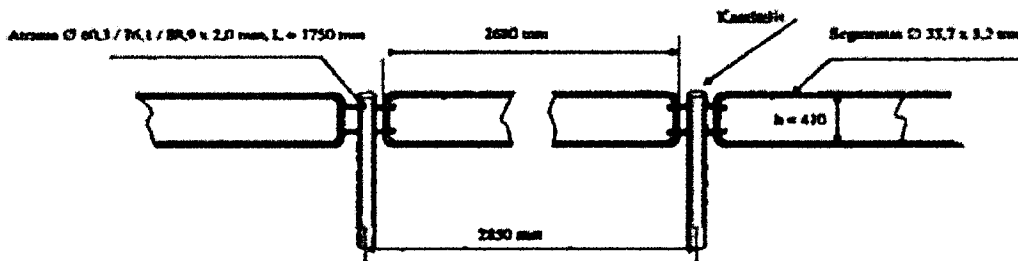

6. Pirkimo dokumentų Susisiekimo komunikacijų techninio darbo projekto žiedinės sankryžos įrengimo sprendiniuose nurodyta, kad užvažiuojamos atgrindos turi būti įrengiamos iš granitinių trinkelėlių, o eismo juostų atskyrimas vykdomas panaudojant granitinių trinkelėlių gaminį. Prašoma patikslinti kokias granitines trinkeles Rangovas turės naudoti įrengiant žiedinę sankryžą – skeltas ir pjautas (remiantis patirtimi daugumoje žiedinių sankryžų naudojamos grubiai skeltos granitinės trinkelės), bei papildomai nurodykite granitinių trinkelėlių gaminio eismo juostų atskyrimui charakteristikas.

Atsakymas. Žiedinėje sankryžoje užvažiuojamoje dalyje naudoti pjautas granitines trinkeles.

7. Pastaruoju metu rangovai susiduria su projektuose esančiomis klaidomis ir netikslumais, o projektiniai sprendiniai dažnai nėra pritaikyti esamai situacijai. Nepaisant to, kad projektą pateikia pats Užsakovas, sutarties vykdymo metu dažniausiai jis riziką priskiria rangovams, argumentuodamas, kad patyręs rangovas jau pirkimo metu turėjo įvertinti visus neatitikimus, klaidas ir praleidimus. Su tokia Užsakovo pozicija niekaip negalima sutikti, nes projektuotojas yra toks pat rinkos dalyvis – profesionalas, gaunantis atlygį už savo atliktą darbą. Įstatymų nustatyta tvarka už projektinius sprendinius yra atsakingas projekto vadovas – kvalifikuotas specialistas, kuris atsako už projekto sprendinius ir visą projektinę dokumentaciją, įskaitant aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas, brėžinius, sprendinius ir apskaičiuotus darbų kiekius. Dalyvavimo viešajame pirkime principas yra kaip nurungti konkurentus ir remiantis pirkimo metu pateikta informacija, projektiniais sprendiniais ir norminiais dokumentais atlikus statybos darbus ir iš to turėti pelno, tačiau rangovas neturi ir neprivalo tikrinti ar ieškoti projekto klaidų, nes dažnu atveju rangovų disponuojama informacija apie statybos objektą yra ribota (žino tik tiek kiek pats užsakovas pateikia pirkimo metu), o ir rangovų kompetencija dažnai yra žemesnė negu projektuotojų ar ekspertų. Projekto vadovas, rengdamas projektą, turi visą reikiamą informaciją, kaip antai inžinerinius tyrinėjimus, įvairią informaciją gautą projektavimo metu iš užsakovo atstovų, inžinerinių tinklų savininkų, papildomas priemones (DWG brėžinius, projektinius skaičiavimus ir kitus duomenis, reikalingus darbų kiekiams

apskaičiuoti). Todėl akivaizdu, kad rangovas, neturėdamas visos šios svarbios informacijos negali prisiimti atsakomybės už projekto sprendinius, klaidas ir/ar praleidimus. Atsižvelgiant į tai, prašoma Užsakovo patvirtinti, kad šiame pirkime pateiktas ir Užsakovo patvirtintas TDP yra parengtas pagal galiojančius norminius dokumentus, sprendiniai patikrinti ir suderinti su esamų inžinerinių tinklų, gretimų sklypų savininkais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų, darbų kiekiai tiksliai suskaičiuoti, o užsakovas ir projekto autorius, kaip patyrę rinkos dalyviai, prisiima atsakomybę už projektinių sprendinių bei darbų kiekių aktualumą.

Atsakymas. Statinio projekto bendrosios ekspertizės akte konstatuota, kad projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų LR įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir šį projektą galima tvirtinti.

Bet, siekiant solidariai pasidalinti visas Jūsų vardijamas rizikas, šiai sutarčiai pasirinkta taikyti fiksuoto įkainio kainodarą, kadangi labai tiksliai nėra žinomi planuojamų atlikti darbų kiekiai, požeminių esamų inžinerinių tinklų padėtys ir būklė, trečiųjų asmenų veikimas (neveikimas) ir pan.

8. Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 3.1 punkte pateikti eroziją stabdančio natūralaus pluošto demblio kiekiai su nuoroda į techninių specifikacijų 8-tą skyrių. Minėtame skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų gali būti naudojami netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai. Prašoma patikslinti eroziją stabdančio natūralaus pluošto demblio techninę specifikaciją.

Atsakymas. Patikslinama natūralaus plaušo eroziją stabdančio demblio techninė specifikacija:

Savybės	Funkcijos	Apsauga nuo erozijos
Plotinis tankis		$\geq 350 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgine kryptimi		$\geq 3,7 \text{ kN/m}$
Ilgaamžiškumas		Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 3 metai.
Struktūra		Priešerozinis natūralaus kokoso plaušo demblis iš abiejų pusių perdengtas sintetiniu tinkleliu ir sutvirtintas sintetiniais siūlais.
Polimeras		100 % kokoso plaušas

9. Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 7.1.2, 7.4.1.4, 7.4.2.4, 7.5.2.4 punktuose pateikti neaustinės geotekstilės kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų gali būti naudojami netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai

Atsakymas. Patikslinama neaustinių geotekstilių, kurių kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraščio 7.1.2, 7.4.1.4, 7.4.2.4, 7.5.2.4 punktuose technines specifikacijas:

Savybės	Bandymo metodas	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	$\geq 150 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 11 \text{ kN/m}$ $\geq 11 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 45 \%$ $\geq 45 \%$
Atsparumas statiniam pradūrimui	LST EN ISO 12236	$\geq 2 \text{ kN}$

Atsparumas dinaminiam prakirtimui	LST EN ISO 13433	≤ 20 mm
Būdingasis kiaurymės matmuo	LST EN ISO 12596	0,06 mm ≤ O <sub>90</sub> ≤ 0,13mm
Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	LST EN ISO 11058	≥ 60 l/m <sup>2</sup> s
Medžiagos žaliava	---	Polipropilenas (PP)
Ilgaamžiškumas	LST EN 13249 B priedas	Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25°C.

10. Techninio darbo projekto susisiekiimo dalies darbų kiekių žiniaraščio eil. Nr. 7.4.1.1 yra nurodyta metalinės D1500 vandens pralaidos įrengimas, kuriai techninės specifikacijos nėra pateiktos. Prašoma patvirtinti, kad pralaidos įrengimui turi būti naudojama pralaida kuri privalo atitikti šias technines specifikacijas:

Konstrukcijos gofras, mm	≥ 125 x 16
Konstrukcijos sienutės storis, mm	≥ 2,00
Konstrukcijos diametras (vidinis), m	1,50
Plieno klasė	S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas	Apkabomis
Antikorozinė danga	Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 μm, atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus).
Gamyba ir kokybės kontrolė	Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turėti tai patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 standarto reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę

Atsakymas. Patiksliname, kad D1500 metalinės vandens pralaidos techninę specifikaciją:

Konstrukcijos gofras, mm	≥ 125 x 16
Konstrukcijos sienutės storis, mm	≥ 2,00
Konstrukcijos diametras (vidinis), m	1,50
Plieno klasė	S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas	Apkabomis
Antikorozinė danga	Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš

	vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis $\geq 250 \mu\text{m}$ , atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus).
Gamyba ir kokybės kontrolė	Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turėti tai patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 standarto reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę

11. Techninio darbo projekto susisieikimo dalies techninių specifikacijų 13.1 punkte yra pateiktos specifikacijos plastikinėms pralaidoms D400, tačiau projekte yra numatyta D600 ir D800 plastikinės pralaidos, kurioms techninės specifikacijos nėra pateiktos. Prašoma patvirtinti, kad D600 ir D800 pralaidoms turi būti taikomos tos pačios techninės specifikacijos kaip ir D400 pralaidoms.

Atsakymas. Plastikinėms D600 ir D800 pralaidoms turi būti taikoma ta pati techninė specifikacija kaip ir D400 plastikinėms pralaidoms.

12. Techninio darbo projekto susisieikimo dalies darbų kiekių žiniaraščio eil. Nr. 7.3.2. ir 7.3.3 pateikta savitakinio nuotakyno iš PP movinių „N“ klasės vamzdžių DN200 ir DN400 kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Prašoma patvirtinti, kad savitakiniam nuotakyno vamzdžiams galima naudoti PP vamzdžius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

Atsakymas. Savitakiniam nuotakyno vamzdžiams galima naudoti PP vamzdžius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

13. Techninio darbo projekto susisieikimo dalies suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje

3.1	Eroziją stabdančio natūralaus pluošto demblio įrengimas šlaite	m <sup>2</sup>	24036,0
-----	--	----------------	---------

Prašoma patikslinti erdvinio, eroziją stabdančio demblio kiekį šlaitų tvirtinimui, nes lyginant duotą kiekį su brėžiniuose užbrūkšniuotu plotu jis gerokai didesnis.

Atsakymas. Kiekių žiniaraštis pakoreguotas, kiekis turi būti 2403,60 m<sup>2</sup>.

14. 10b Susisieikimo dalis, 1 Paruošiamieji darbai, pozicija 1.2.6 Demontuojamas požeminių atliekų monolitinis konteineris 4 m<sup>3</sup>. Prašoma detalizuoti darbų kiekius reikalingus demontuoti požeminius atliekų konteinerius.

Atsakymas. Vertinti, kad konteineriai yra monolitinio betono. Kiekių žiniaraštyje pateiktas kiekis m<sup>3</sup>/t, t. y. 4 m<sup>3</sup> ir 10 tonų.

15. 10b Susisieikimo dalis, 4 Bordiūrų įrengimas, pozicijos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 gatvės bordiūrai įrengiami ant betoninio pagrindo C25/30. TS 5.12.3 Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai iš trinkelio klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Prašoma patikslinti/ patvirtinti, kad visi bordiūrai įrengiami ant betoninio pagrindo C25/30.

Atsakymas. Betonas C25/30, techninė specifikacija pataisyta.

16. 10b Susisieikimo dalis, 4 Bordiūrų įrengimas, pozicijos 4.2 Granitinių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 548 m. Prašoma pateikti granitinių gatvės bordiūrų 100.15.30 su platesne betono pagrindo atspara kiekius atskira eilute bei pateikti jų įrengimo detalę.

Atsakymas. Granitinio borto 100.15.30 detalė pateikta brėžinyje P24-07-XX-S-TDP-S.B-07 1-ame lape. Platesnė atspara nenumatoma.

17. 10b Susisiekimo dalis, 5.2 Stovėjimo juostos dangos konstrukcijos įrengimas, pozicijos 5.2.4 Betoninių trinkelėlių 200x165x100, h-0,10 m įrengimas 1 309 m<sup>2</sup>. Prašoma nurodyti betono trinkelėlių spalvą.

Atsakymas. Trinkelės tamsiai pilkos spalvos.

18. 10b Susisiekimo dalis, 5.4 Žiedinės sankryžos dangos konstrukcijos įrengimas, pozicijos 5.4.8 Užvažiuojamos atgrindos iš granitinių lygiabriaunių trinkelėlių, 100x100x100 mm, h-0,10 m įrengimas 362 m<sup>2</sup>. Prašoma detalizuoti žiedinės sankryžos užvažiuojamos atgrindos iš granitinių lygiabriaunių trinkelėlių dangos konstrukcijos darbus, pateikiant betono pagrindo, betono pasluoksnio, temperatūrinių siūlių, deformacinių siūlių, kampuočio, kietos gumos įdėklo, bituminės siūlės mastikos darbų kiekius šiai konstrukcijai įrengti atskiromis pozicijomis.

Atsakymas. Žiniaraštyje numatyti betono pagrindo bei pasluoksnio kiekiai, temperatūrinių siūlių kiekiai betone, deformacinės siūlės nerengiamos dėl mažo atstumo. Taip pat įtraukti kietos gumos ir kampuočio kiekiai. Bituminės siūlės mastikos kiekius turi įsivertinti rangovas, atsižvelgiant į naudojamo gaminių klojimo ypatumus.

19. 10b Susisiekimo dalis, 5.4 Žiedinės sankryžos dangos konstrukcijos įrengimas, pozicijos 5.4.10 Granitinių trinkelėlių (gaminys) eismo juostų atskirymui, įrengimas 3 m<sup>2</sup>. Prašoma pateikti šio granitinio gaminių TS bei detalę.

Atsakymas. Granitinių trinkelėlių dangos reikalavimai pateikti TS 5 skyriuje. Detalę parinkti tokią, kokia yra numatyta MN ŽSP 12.

20. TS 10 Mažoji architektūra. Autobusų sustojimo stotelėje įrengiamas keleivių laukimo paviljonas su suoliuku, su šiukšliadėže. Abejose stotelėse parenkami tokie patys gaminiai. Prašoma patikslinti/paaiškinti ar šiuos mažosios architektūros gaminius reikia įsivertinti, jei reikia patikslinti pateiktus darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas. Taip, reikia.

21. 10b Susisiekimo dalis, 7.4 Pralaidų įrengimas, pozicija 7.4.1.1 Metalinės spirališkai gofruotos D1500 mm pralaidos įrengimas 1 vnt.. Prašoma pateikti metalinės spirališkai gofruotos D1500 mm pralaidos techninę specifikaciją ir valomos vagos žemės darbų kiekius.

Atsakymas. Pateikiama TS. Valomos vagos kiekiai įtraukti kartu su žemės darbais pralaidos įrengimui, poz. 7.4.1.1.1.

Patikslinta D1500 metalinės vandens pralaidos techninė specifikacija:

Konstrukcijos gofras, mm	≥ 125 x 16
Konstrukcijos sienutės storis, mm	≥ 2,00
Konstrukcijos diametras (vidinis), m	1,50
Plieno klasė	S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas	Apkabomis
Antikorozinė danga	Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 μm, atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus).
Gamyba ir kokybės kontrolė	Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turėti tai patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir

	turi būti ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.  Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 standarto reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę
--	--

22. 10b Susisiekimo dalis, 7.4 Pralaidų įrengimas, pozicija 7.4.2.1 Plast. Gofruotų D800 mm pralaidų įrengimas 2 vnt. Prašoma pateikti plast. gofruotų D800 mm pralaidų techninę specifikaciją.

Atsakymas. Patikslinta D800 metalinės vandens pralaidos techninė specifikacija:

Konstrukcijos gofras, mm	≥ 125 x 16
Konstrukcijos sienutės storis, mm	≥ 2,00
Konstrukcijos diametras (vidinis), m	0,80
Plieno klasė	S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas	Apkabomis
Antikorozinė danga	Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 μm, atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus).
Gamyba ir kokybės kontrolė	Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turėti tai patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.  Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 standarto reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę

23. 10b Susisiekimo dalis, 7.4 Pralaidų įrengimas, pozicija 7.4.2.6 Plast. Gofruotų D600 mm pralaidų įrengimas 1 vnt. Prašoma pateikti plast. gofruotų D600 mm pralaidų techninę specifikaciją.


Atsakymas. Patikslinta D600 metalinės vandens pralaidos techninė specifikacija:

Konstrukcijos gofras, mm	≥ 125 x 16
Konstrukcijos sienutės storis, mm	≥ 2,00
Konstrukcijos diametras (vidinis), m	0,60
Plieno klasė	S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas	Apkabomis
Antikorozinė danga	Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine

	danga (vidutinis dangos storis $\geq 250 \mu\text{m}$ , atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus).
Gamyba ir kokybės kontrolė	Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turėti tai patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.  Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 standarto reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę

24. Prašoma patikslinti apsauginio kelio barjero ir pėsčiųjų apsauginės tvorelės techninę specifikaciją, nes dokumentuose nurodyti reikalavimai skiriasi.

Atsakymas. Apsauginius atitvarus aprašo TS 11 skyrius, Pėsčiųjų tvoreles – TS 10.1 skyrius. Vadovautis galiojančiais normatyvais.


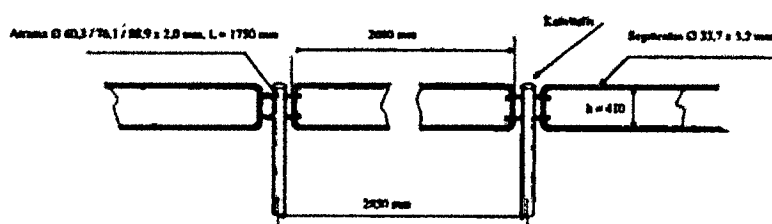


25. Susisiekimo komunikacijų dalis. Kiekių žiniaraščio pozicija 5.2.4 „Betonių trinkelė 200x165x100, h=0,10m įrengimas – 1309m<sup>2</sup>“. Projekto techninė specifikacija 5.8. p „Betonių trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklavimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. Projektuojamos betoninės trinkelės 200.100.80 mm. Projektuojamos betoninės trinkelės 200.100.100 mm.“ Prašoma patikslinti, kokias trinkeles vertinti 200x165x100 ar 200x100x100.

Atsakymas. TS pakeistos trinkelės į 200.165.100 mm. Vertinti 200.165.100 trinkeles.

26. Susisiekimo komunikacijų dalis. Granito trinkelės ir bortai. Kokios spalvos gaminius Rangovai turi išvertinti pasiūlyme. Taip pat, ar teisingai suprantame, kad granitinių lygiabriaunių trinkelių (gamtinio akmens trinkelių) paviršius turi būti pjautas? Jei ne, prašoma patikslinti, kokio paviršiaus granito gaminiai turi būti vertinami.

Atsakymas. Granitinių trinkelių paviršius – pjautas. Trinkelės tamsiai pilkos, bortai šviesio granito spalvos.

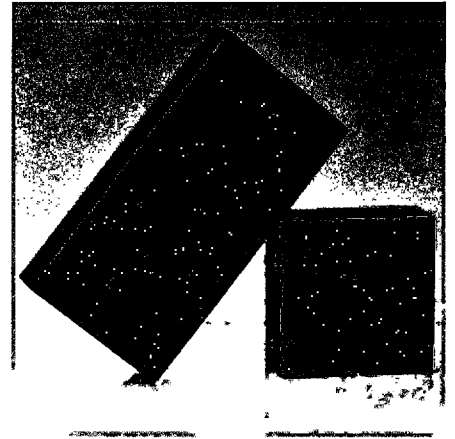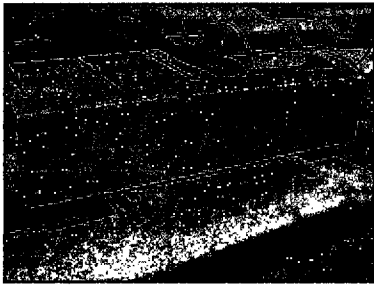

27. Pirkimo dokumentų Susisiekimo dalies techninio darbo projekto techninių specifikacijų 3 skyriuje nurodyta, kad numatyta gruntus sustiprinti, tačiau 3.9, 3.10 punktuose nurodyti reikalavimai kvalifikuotam gruntų pagerinimui. Prašoma patikslinti neatitikimus bei patvirtinti, kad reikės atlikti gruntų sustiprinimą.

Atsakymas. Reikės atlikti gruntų sustiprinimą. Techninė specifikacija pataisyta.

28. Pirkimo dokumentų Susisiekimo dalies techninio darbo projekto techninių specifikacijų 5.12.3 punkto nuostatose nurodyta, kad betoniniai bordiūrai klojami ant C 12/15 ir stipresnio betono pagrindo, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad betoniniai ir granitiniai gatvės bortai rengiami ant C25/30 betono pagrindo. Prašoma patikslinti neatitikimus.

Atsakymas. Techninė specifikacija pataisyta.

29. Pirkimo dokumentų Susisiekimo dalies techninio darbo projekto eismo organizavimo plane nėra nurodytos/pažymėtos pėsčiųjų tvorelės bei atitvarų įrengimo vietos. Prašoma patikslinti brėžinius.

Atsakymas. DEOP brėžinys patikslintas.

30. Pirkimo dokumentų Susisiekimo komunikacijų techninio darbo projekto darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas metalinės tvorelės įrengimas (h-1,5m) įbetonuojant – 1 027m, tačiau vadovaujantis statybos reglamentais pėsčiųjų tvorelė nesistato h-1,5 m aukštyje, nes tvorelės įrengimo galimi/leistini aukščiai yra nuo 1-1,2 m. Prašoma patikslinti neatitikimus arba panaikinti aukščio reikalavimus.

Atsakymas. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis, tvorelės aukštis 1,5 m ištrintas.

31. Sutarties 14.5 punkte nurodyta, kad Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Rangovas turi turėti teisę į stabdymo išlaidų atlyginimą už kiekvieną dieną, vertinant, kad stabdymas atliekamas dėl nuo paties Užsakovo priklausančių priežasčių, kurios nurodytos 21.1 punkte. Atsižvelgiant į tai, prašome numatyti Sutartyje sąlygą: padengti visas pagrįstas išlaidas, atsiradusias Rangovui dėl Darbų sustabdymo, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Nesutinkant Sutarties papildyti sąlygomis dėl Rangovo teisės į išlaidų atlyginimą stabdymo metu, prašoma tokį sprendimą pagrįsti.

Atsakymas. Atsižvelgus į šia rangos sutartimi vykdomų darbų pobūdį, darbų vykdymą atliekant protingais technologiniais etapais pagal gaunamą finansavimą šiam projektui, Rangovas negali dėl Užsakovo kaltės patirti papildomų (išgalvotų) išlaidų, todėl ši pastaba netenkinama.

32. Sutarties 21.9 punkte numatyta, kad galimybė vienašališkai nutraukti Sutartį jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius, prašoma nurodytą terminą sutrumpinti iki 6 (šešių) mėnesių.


Atsakymas. Atsižvelgta: „21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 150 (šimtui penkiasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 6 (šešis) mėnesius kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekių (sąnaudų) patikslinti žiniaraščiai - Excel, 5 darbalapiai.
2. Techninio darbo projekto susisiekiimo dalis, 1 byla, 117 lapų.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

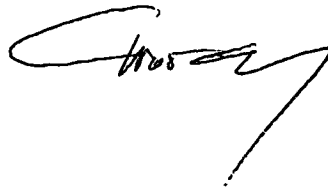

Gintautas Vičas