



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VARĖNOS ŠILUMA”

Pirkimo dalyviams

2025-03-04 Nr. SD25- 0213

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO


UAB “Varėnos šiluma” (toliau - perkantysis subjektas) Įrangos ir darbų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025-03-03 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (Pranešimas 97344) gavo tiekėjo klausimų dėl pirkimo „UAB “Varėnos šiluma“ kietųjų dalelių dūmų valymo įrenginio įrengimo“ pirkimas, atliekamo atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 1313960, toliau – pirkimas), dokumentų.

Teikiame atsakymis į pateiktus klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1.	Prašome patikslinti ar techninės specifikacijos 7.1. skyriuje nurodytas maksimalus kietųjų dalelių kiekis prieš Elektrostatinį filtrą (EF) yra perskaiciuotas prie O2=6proc?	Perkantysis subjektas patikslina, kad techninės specifikacijos 7.1. punkto lentelėje (Valomų dūmų parametrai) maksimalus kietųjų dalelių kiekis prieš elektrostatinį filtrą (ESF) yra perskaiciuotas prie standartinio 6 procentų deguonies kiekio.
2.	Prašome patikslinti ar techninės specifikacijos 7.1. skyriuje nurodytas maksimalus dūmų tūris yra pateiktas su reikalinga 10proc atsarga dūmų srautui, reikalaujamai pagal 10.1 p. : Filtras turi būti skirtas 10proc didesnės galios katilui, nei VŠK Nr. 7?	Perkantysis subjektas patikslina, kad techninės specifikacijos 7.1. punkto lentelėje (Valomų dūmų parametrai) išmetamų dūmų turio debitas nėra nurodytas su 10 procentų atsarga vertinant techninės specifikacijos 10.1. punkto reikalavimus.
3.	Pagal techninės specifikacijos 10.9. p. : Įvertinti esamų katilų dūmsiurbių parametrus ir nustatyti, ar jos, po elektrostatinio filtro sumontavimo užtikrins nominalius katilų našumus. Jei bus nustatyta, kad esamos katilų dūmsiurbės netinkamos (neužtikrinama	Perkantysis subjektas patikslina, kad techninės specifikacijos 10.9. punkto reikalavimų šio pirkimo apimtyje Rangovas nevertins. Projektavimo stadijoje paaiškėjus, kad yra reikalingas papildomas dūmsiurbis Perkantysis subjektas planuos atskirą

	trauka kūrykloje ir pan.), reikia suprojektuoti prie elektrostatinio filtro ir įrengti naują dūmsiurbę su 20proc atsarga. Prašome šio pirkimo apimtyje nevertinti naujo papildomo dūmsiurbio. Jo reikalingumą nustatyti projektavimo stadijoje.	pirkimą jo įsigijimui.
4.	Prašome patikslinti, ar bus reikalinga atlikti Techninio darbo projekto ekspertizę?	Perkantysis subjektas informuoja, kad techninio darbo projekto ekspertizė nereikalinga, remiantis – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo VIII skirsnio 34 straipsnio 2 punktu: Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statinių projektų ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo) projektų, statinių projektų, kuriuose numatyta nesudėtingąjį ar neypatingąjį statinį pertvarkyti į ypatingąjį statinį, ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybą leidžiantį dokumentą keičiami šioje dalyje nurodytų projektų sprendiniai, kuriais įgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai.

Komisijos pirmininkas

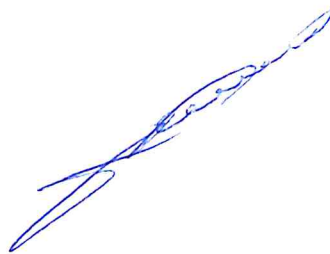

Jonas Endrikis

Originalas nebus siunčiamas

Ligita Macelienė

0 658 35251, el. p. ligita.m@vsiluma.lt