



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VARĖNOS ŠILUMA”

Pirkimo dalyviams

2025-03-06 Nr. SD25- *0213*

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO


UAB “Varėnos šiluma” (toliau - perkantysis subjektas) Įrangos ir darbų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025-03-06 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (Pranešimas 103526) gavo tiekėjo klausimų dėl pirkimo „UAB “Varėnos šiluma“ kietųjų dalelių dūmų valymo įrenginio įrengimo“ pirkimas, atliekamo atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 1313960, toliau – pirkimas), dokumentų.

Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1.	1. Ar elektrostatinis filtras ESF visada turi dirbti “po neigiamu slėgiu” (vakume)? • Neigiamas slėgis ESF bus tik kai veiks kartu su ekonomazeriu. • Vasaros laiku, kai neplanuojate eksploatuoti ekonomazerio, filtras veiks “po teigiamu slėgiu”?	Perkantysis subjektas patikslina, kad ESF dirbant dūmų linijoje (kanale) su kondensaciniu dūmų ekonomazeriu turi dirbti po neigiamu slėgiu, nes neigiamą slėgį sudarys kondensacinio dūmų ekonomazerio dūmsiurblys. Dirbant ESF be kondensacinio dūmų ekonomazerio dūmų linijoje (kanale) į gelžbetoninę kaminą turi dirbti su teigiamu slėgiu, bet projekto rengėjui tikslinga papildomai įsivertinti natūralią kamino trauką, kur kamino aukštis 60,0 m., viršutinės angos skersmuo 2,10 m., ir svarbu įvertinti – pirkimo dokumentuose 2025-03-04 d. SD25-0213 pateiktą informaciją, (papildymo ID-1, informacijos pateikimas) 3 klausimo atsakymas: “Projektavimo stadijoje paaiškėjus, kad yra reikalingas papildomas dūmsiurbis

		Perkantysis subjektas planuos atskirą pirkimą jo įsigijimui”, tokiu atveju sumontavus papildomą dūmsiurbį po ESF jame bus neigiamas slėgis.
2.	Prašau pateikti VŠK nr.5, VŠK Nr.7 ir kondensacinio ekonomizerio dūmsiurbų apkrovimus kai katilai dirba maksimaliu apkrovimu.	Perkantysis subjektas patikslina maksimaliomis apkrovomis dirbančių dūmsiurbų dažnio keitiklių (DK) apkrovas Hz (hercais): • VŠK Nr. 5, DK dažnis – 45-49 Hz; • VŠK Nr. 7, DK dažnis – 43-48 Hz; • Kondensacinio dūmų ekonomizerio DK dažnis – 38-40 Hz.

Pirmininkas

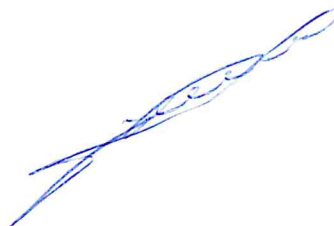

Jonas Endrikis

Originalas nebus siunčiamas

Ligita Macelienė

0 658 35251, el. p. ligita.m@vsiluma.lt