



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo Marijampolės mieste nuo A. Civinskio iki Aušros gatvės darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 13 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1168107.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. vasario 11 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-62 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. kovo 13 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 Klausimas. „Prašome patikslinti ar visi metaliniai paviršiai, įskaitant plienines sijas, tako rėmus, tako turėklus ir kt. turi būti padengti C3 antikorozinio dažymo sistema?“ (kalba netaisyta)

1 Atsakymas. SK projekto dalyje nurodyta, kad C3 antikorozinio dažymo sistema turi būti padengti tako rėmai RT. Turėklas ant polių dažomas C4 atsparumo dažais.

2 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad turėklai turi būti dažomi C4 dažų sistema, DKŽ nurodyta kad plieninės konstrukcijos dažomos C3. Patikslinkite kuria sistema turi būti dažomos metalinės konstrukcijos.“ (kalba netaisyta)

13.5. TURĖKLAS ANT POLIŲ

Turėklai karštai cinkuoti ir dažyti. Plieninės turėklų konstrukcijos padengiamos antikorozine dažų sistema, kurios atsparumas aplinkoje C4 pagal LST EN ISO 12944-2:2018, ilgaamžiškumas aukštas (>15 metų) pagal LST EN ISO 12944-1:2018.

5.5.	Plieninis kampuotis L150x50x8 S235	kg	114,0
5.6.	Plieninių konstrukcijų antikorozinis dažymas C3 aplinkos agresyvumo klasei.	m ²	865,0

2 Atsakymas. SK dalies darbų ir kiekių žiniaraštyje C3 aplinkos agresyvumo klasė nurodyta tako rėmams RT. Turėklas ant polių dažomas C4 atsparumo dažais.

5. Tako rėmai RT, l=164,0 m			
5.1.	Plieninės sijos HEA 220, S355	kg	8282,0
5.2.	Plieninės sijos HEA 160, S355	kg	9972,0
5.3.	Plieninis kvadratinis vamzdis TUB 4x80x80 S355	kg	7612,0
5.4.	Plieninis stačiakampis vamzdis TUB 4x160x80 S355	kg	2345,0
5.5.	Plieninis kampuočio L150x50x8 S235	kg	114,0
5.6.	Plieninių konstrukcijų antikorozinis dažymas C3 aplinkos agresyvumo klasei.	m ²	865,0

3 Klausimas. Pateikite metalinių rėmų RT-1/RT-29 detalizaciją, nurodant atskirų rėmų svorius ir ilgius. (kalba netaisyta)

3 Atsakymas. Parinkus statybos darbų rangovą, bus pateikta detalizacija pagal rangovo technologines galimybes. Galimas variantas variantas iš sustambintų rėmų, kurių vienas elementas svėrė apie 1,0 t. Pusiau sustambintų, kurių sunkiausias elementas svėrė apie 300,0 kg ir smulkių elementų, kurių sunkiausias svėrė apie 150 kg.

4 Klausimas. Ar vietoj WPC skersinio 3 kamerų profilio gali būti naudojamas cinkuotas metalas ar aliuminis? (kalba netaisyta)


4 Atsakymas. Naudoti galima. Profiliai turi atlaikyti užduotas apkrovas ir turi būti suderinti su terasinių lentų montavimo elementais.

5 Klausimas. Paaiškinkite koku tikslu užbetonuojamas ir armuojamas įsriegiamas polis, nes polių gamintojai teigia, kad toks reikalavimas yra perteklinis, nes įsriegiamų polių vidus yra nebetonuojamas? (kalba netaisyta)

1. Įsriegiami pamatai PK-1, PK-2, 60 vnt			
1.1.	Plieninė cinkuota polio konstrukcija Ø114,3x6, -20, -5, S355	kg	5372,0
1.2.	Betonas C20/25 XC2, XF2, polio užbetonavimui	m ³	5,35
1.3.	Armatūros karkasai Ø12 S500	kg	465,0


5 Atsakymas. Jeigu rangovas turi gamintojus, kurie pateiks sertifikuotus įsriegiamus polius tinkamus šio projekto įgyvendinimui (atlaikančius nurodytas pakrovas, tinkančius jungimui su kitais elementais), poliai gali būti neužbetonuojami.

6 Klausimas. Paaiškinkite, kaip turi būti atliekamas polio betonavimas, jei reikia užbetonuoti 2,5 m iš 6 m polio ilgio jo viduje. Ar visi poliai viduje turi būti betonuojami 2-2,5 m? Ar įsriegiami poliai taip pat turi būti dažyti? (kalba netaisyta)

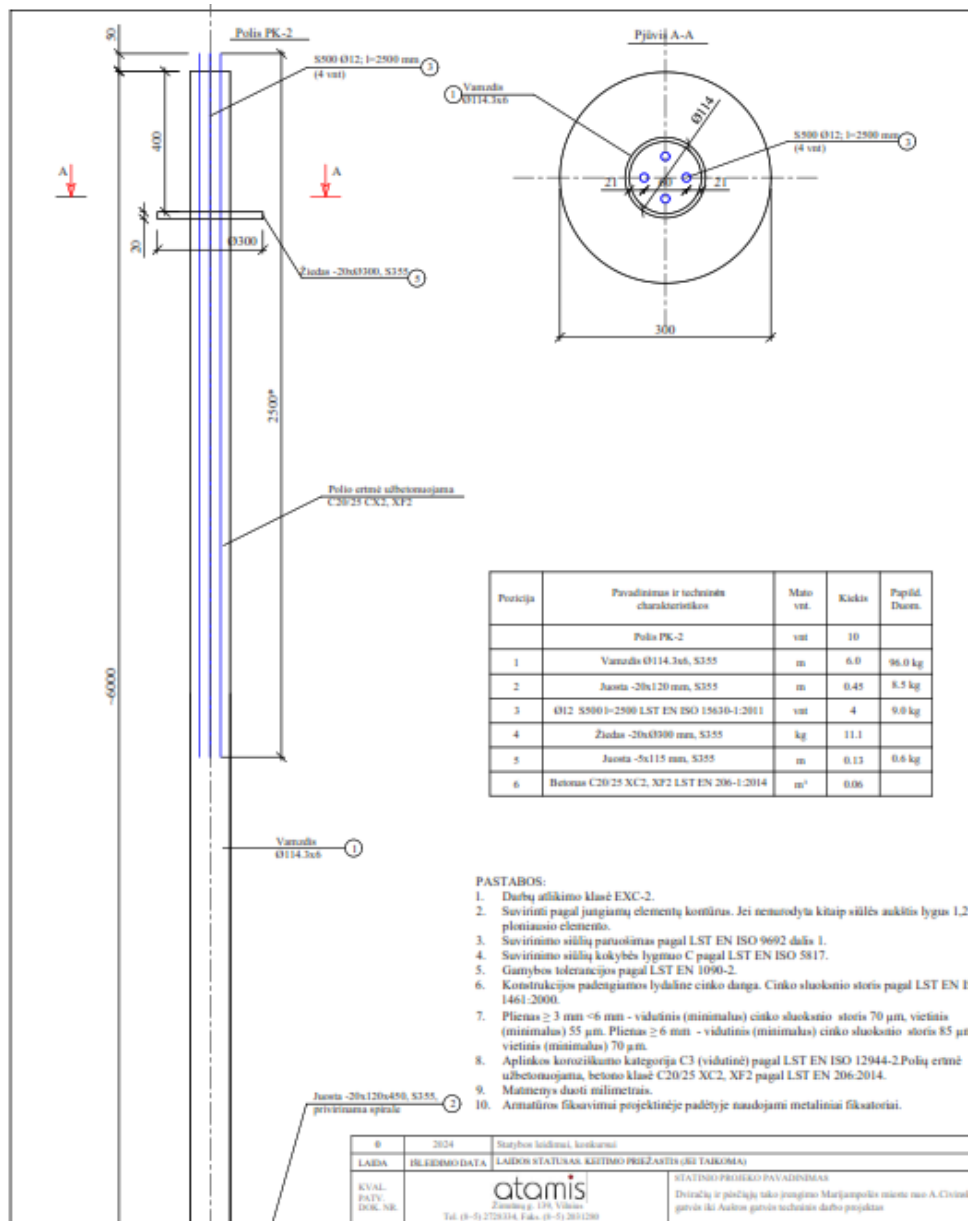

6 Atsakymas. : Brėžinyje nurodyta [Polio ertmė užbetuojama C20/25 XC2, XF2], nurodytas armatūros strypo įgilinimas į polių ≈ 2500 mm. Niekur nėra nurodyta, kad polius užbetuojamas 2,5 m iš 6,0 m.

7 Klausimas. Nurodykite varžtų kiekį M16x50 ir M16x60. (kalba netaisyta)

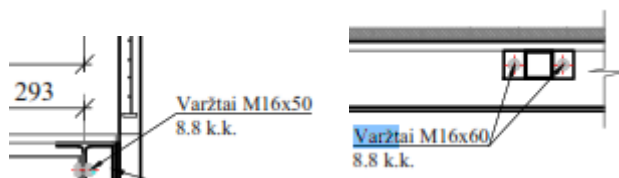


7 Atsakymas. M16x50 - 1044 vnt., M16x60 - 1044 vnt.

8 Klausimas. Patikslinkite kaip plieninis vielos tinklas turi būti pritvirtintas prie stulpų? (kalba netaisyta)

8 Atsakymas. Plieninis tinklas gali būti privirintas gamykloje arba tvirtinamas tvirtinimo elementais. Sprendinys tikslinamas nuo Rangovo turimų galimybių.

9 Klausimas. Patikslinkite kaip medžio dekoras tvirtinamas prie turėklų ar sijų? (kalba netaisyta)

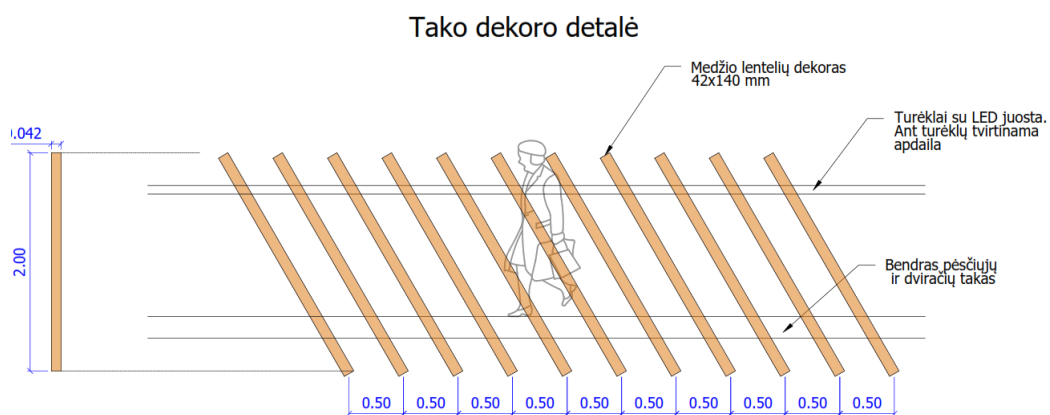

Galutinę medžio **lentelių** deko įrengimo pusę derinti su Statytoju

9 Atsakymas. Medžio dekoras tvirtinamas išgręžus skylę su savisriegiais varžtais.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Laura Michiejova, +370 343 90082, laura.michiejova@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-13 Nr. SA-2806 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-13 16:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-13 nuorašą suformavo Laura Michiejova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-