

Atsakymas į paklausimą dėl techninės dokumentacijos Nr. 2

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija į tiekėjo CVP IS priemonėmis gautą pasiūlymą dėl paviešintos techninės specifikacijos atsako taip:

1. Klausimas. Kurioms dalims reikalingas darbo projektas? 10kV kabelinės linijos daliai dažniausiai darbo projektas nedaromas, pagal ESO tvarką darbams atlikti pilnai užtenka techninio projekto.

1. Atsakymas. Pirkimo objektas elektros tinklų statyba su darbo projektu. Darbo projektas gali būti nerengiamas, jei rangovui darbams pilnai atlikti, užbaigti, gauti visus leidimus, įregistruoti, išbandyti ir prijungti prie skirstomųjų tinklų operatoriaus pakanka techninio projekto detalumo.


2. Klausimas. Projekte visų medžiagų garantija nurodyta 5 metai, tiekėjai tiek neduoda, t.b. Įrašas tiekėjo garantiniam laikotarpiui.

2. Atsakymas. Medžiagų garantinis terminas bus 2 (du) metai.

3. Klausimas. Statybos žurnalas nėra pildomas el. objektams, tai ne statinsys.

3. Atsakymas. Statybos žurnalą pildyti esant poreikiui.

4. Klausimas. Brėžiniuose sumaišytas KL tranšėjinis ir ne tranšėjinis vamzdžių išdėstymas. Uždaru būdu, pragręžti kaip parodyta paveikslėlyje, technologškai yra neįmanoma.

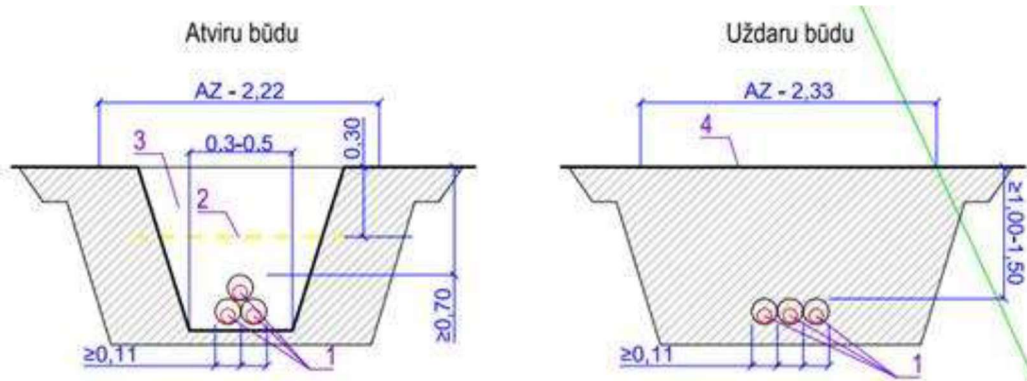

4. Atsakymas. Kabelių įrengimas turėtų būti vykdomas pagal pateiktus pjūvius, tačiau kabelių išdėstymą reikia sukeisti: ten, kur nurodyta atviru būdu, turi būti uždaru, o kur uždaru – atviru.

5. Klausimas. Brėžinyje nurodyti konkretaus gamintojo priešgaisriniai dažai, taip būtų negali.

5. Atsakymas. Galima naudoti analogiškus arba lygiavertčius priešgaisrinius dažus, jei jų techninės specifikacijos yra lygiavertės, nėra prastesnės už tas, kurios nurodytos projekte. Priešgaisriniai dažai turi atitikti ir Energijos skirstymo operatoriaus AB reikalavimus.

6. Klausimas. 2.2.3 punktas: elektros kabelinė linijai statybos įstatymas negalioja, ar darbo projektą galės parengti rangovas. Ekspertizė kilnojamam daiktui neatliekama, šiame punkte ji paminėta, prašau patikslinti koku pagrindu.

6. Atsakymas. Pirkimo objektas elektros tinklų statyba su darbo projektu. Darbo projektas gali būti nerengiamas, jei rangovui darbams pilnai atlikti, užbaigti, gauti visus leidimus, įregistruoti, išbandyti ir prijungti prie skirstomųjų tinklų operatoriaus pakanka techninio projekto detalumo. Ekspertizė bus atliekama rangovo parengto darbo projekto (jei toks reikalingas), siekiant užtikrinti darbų kokybę.