



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ TARNYBA

TECHNINĖ UŽDUOTIS


2025 m. kovo 5 d.
Panevėžys

1. Pirkimo pavadinimas – Mazuto ūkio gaisro aptikimo signalizacijos atnaujinimas adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžys.
2. Esama gaisro aptikimo signalizacija katilinėje:
 - 2.1. Centralė INIM PREVIDIA-C100xy – 1 vnt.
 - 2.2. Kartotuvas INIM PREVIDIA-C-REP – 1 vnt.
 - 2.3. Centralė ir kartotuvas apjungti per vietinį LAN tinklą.
3. Suprojektuoti:
 - 3.1. Gaisro aptikimo signalizaciją mazuto ūkyje įvertinant, kad yra naudojamas ir dyzelinas.
 - 3.2. Apjungimą su esama gaisro aptikimo signalizacija, panaudojant esamą kartotuvą. Jei apjungti negalima suprojektuoti naują.
4. Įrengti:
 - 4.1. Gaisro aptikimo signalizaciją siurblinėje.
 - 4.2. Gaisro aptikimo signalizaciją teritorijoje esančių CIST1÷3 sklendžių patalpose (žymė plane „MN“).
 - 4.3. Kartotuvą centriniame valdymo pulte (jei negalima panaudoti esamo).
5. Kiti reikalavimai:
 - 5.1. Įranga turi būti nauja. Įrenginiai jungiami į kompiuterių tinklą negali būti Kinijos, Rusijos, Baltarusijos kilmės.
 - 5.2. Atlikti programavimo darbus. Jei apjungimui reikia atnaujinti esamą sistemą, tai atlikti.
 - 5.3. Atlikti veikimo išbandymą dalyvaujant užsakovo atsakingam asmeniui, surašyti aktą.
 - 5.4. Paruošti vartotojo instrukciją dažniausiai pasitaikančių veiksmų atlikimui (veiksmai suveikimo atveju, veiksmai esant dažniems klaidingiems suveikimams, veiksmai programiškai atjungti sugedusį prietaisą ir pan.) ir praveisti mokymus operatyviniam personalui.
 - 5.5. Pateikti atkoreguotą darbo projektą .pdf ir .dwg formatais.
 - 5.6. Prijungimą prie vietinio LAN tinklo ir elektros tinklo atliks užsakovas.

Pridedama: Pastato planas – 1 lapas.
Teritorijos planas – 1 lapas

Rengė:

Mazuto siurblinė

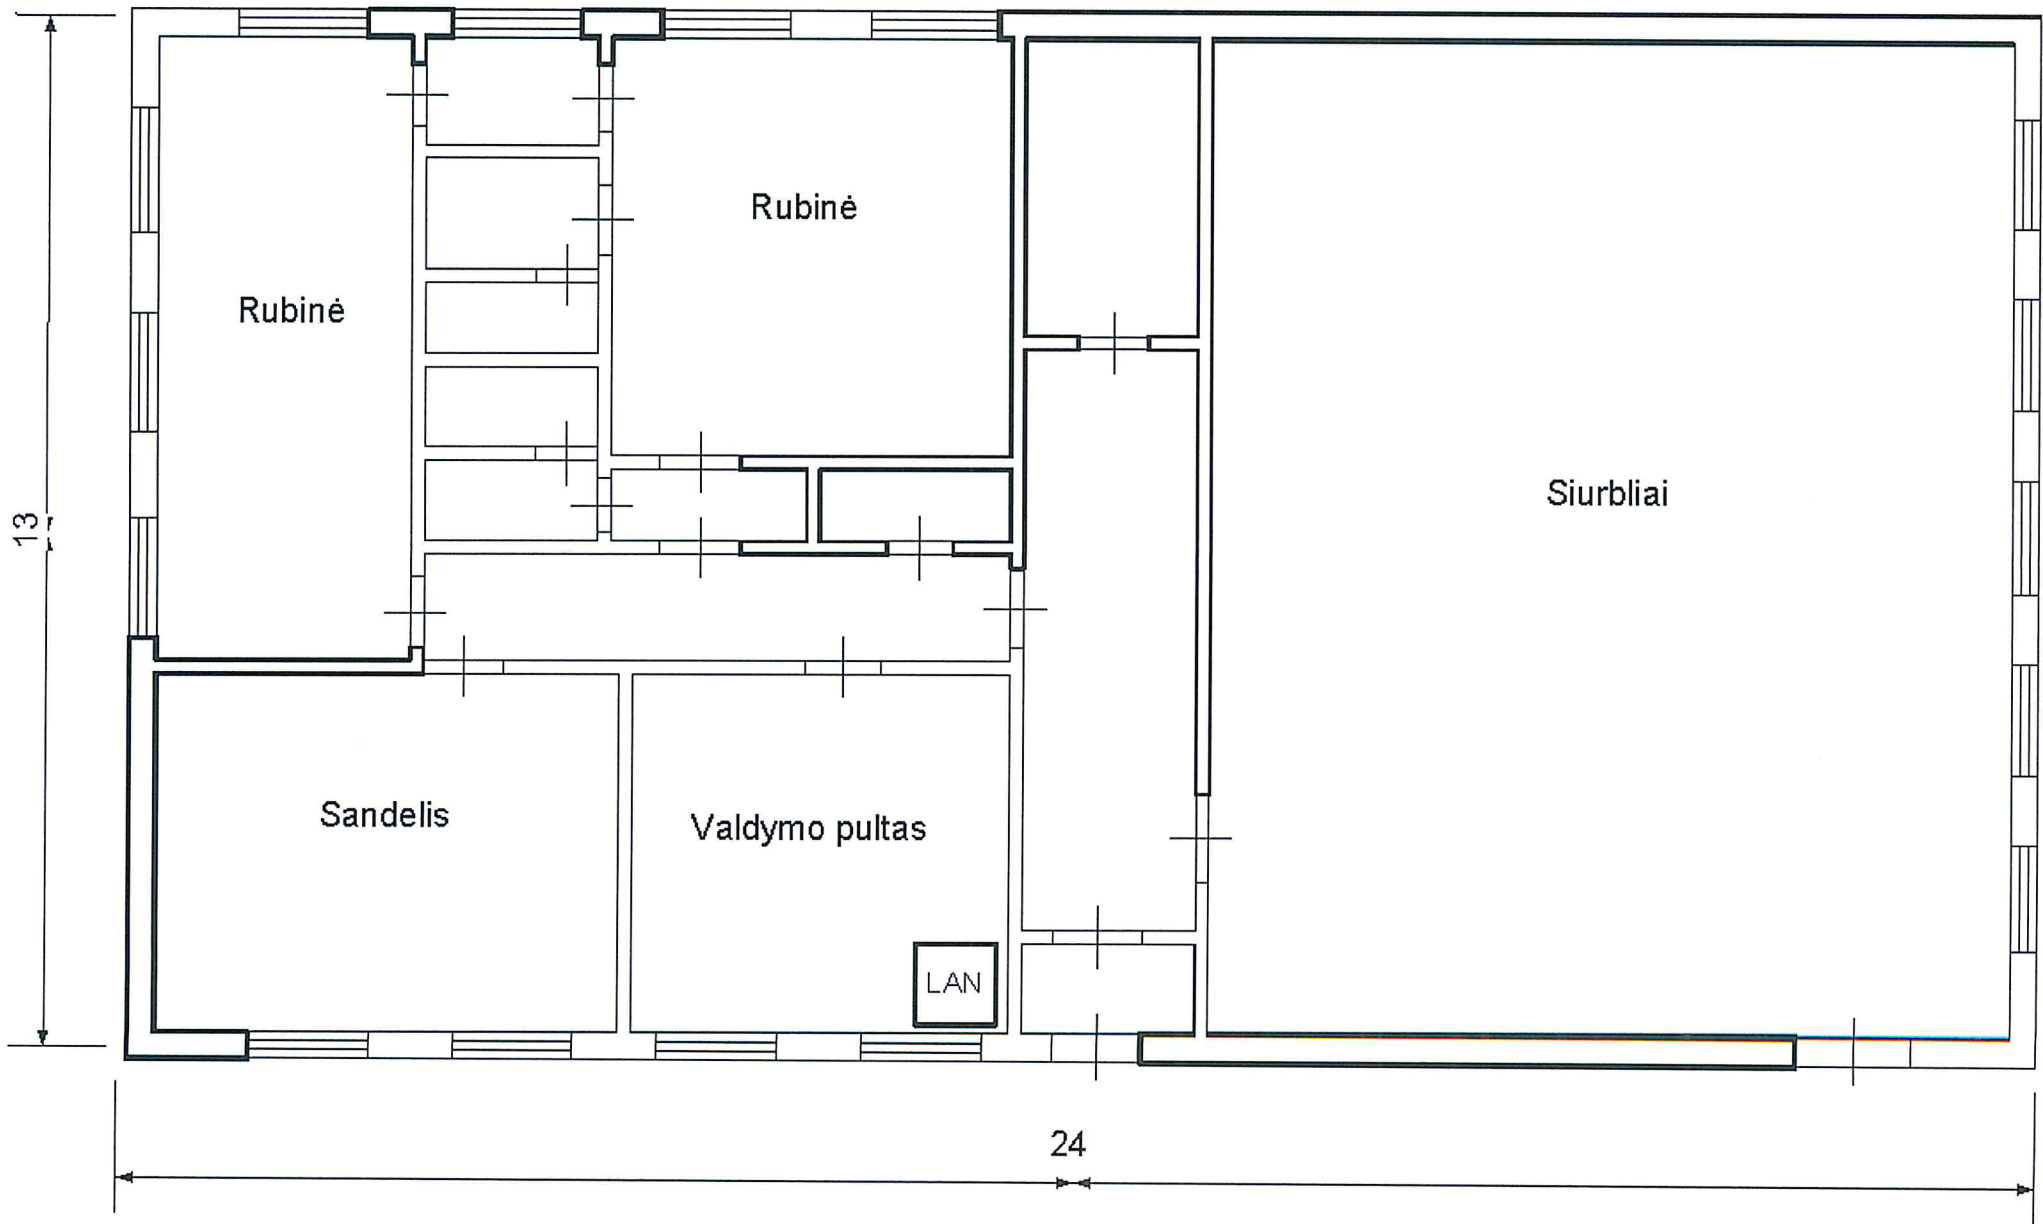

Teritorija

