


IV korpuso II a. 1 kabinetas (11 m²) ir 3 kabinetas (45 m²)

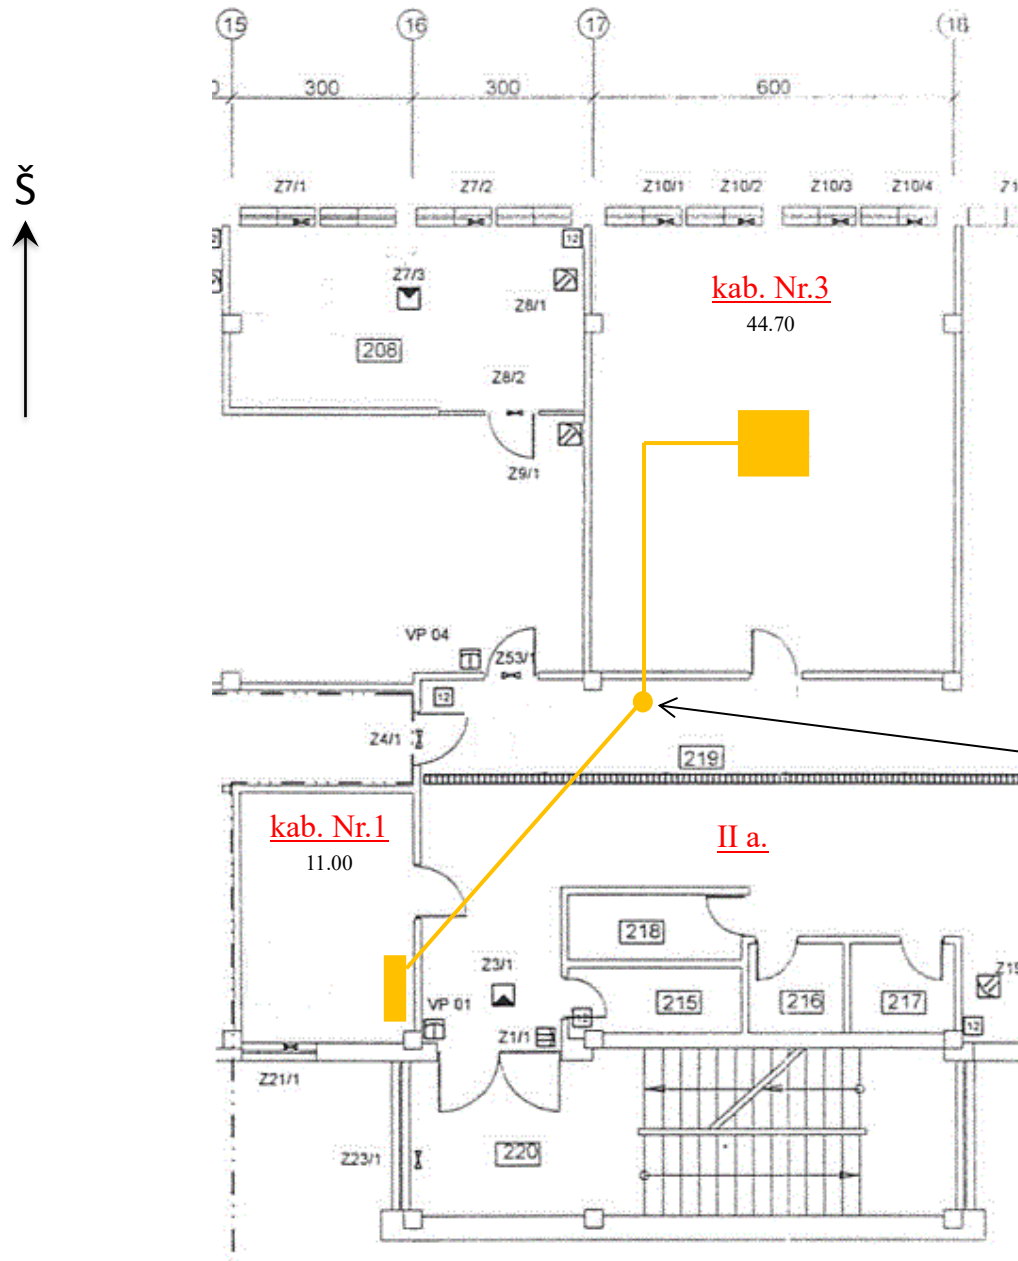

Išoriniai įrenginiai montuojami ant pastato stogo (III a.) vietoje netinkamų naudoti įrenginių

Esami šaltnešių vamzdynai iki pastato stogo (III a.)