

Sutartiniai žymėjimai

E1 proj.kabelis 0,4kV apsaugos vamzdyje d110mm

KS/KAS-1  proj.apskaitos skydas


 sklypo riba (sklypas "laisva valstybinė žemė" be Nr.)

Pastaba: Kabelis E1 projektuojamas valstybinėje žemėje, sklypas be Nr. (gauta NŽT pažyma)


AB ESO
 Tinklų projektų valdymo III komanda (KR)
 Vyresnysis inžinierius
 Marius Povilavičius 2023-11-16

PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-78630

Plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys TIIS1-20220823-061385				
Objekto adresas:	Kėdainių g. 51, Babtai, Kauno raj.				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
Juozo Kučiausko IĮ.					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
IGKV-238	J.Kučiauskas		2022-08	A.V.	
Užsakovas: UAB"Synergy Solutions"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
TIIS1-20231011-071008		1:500	1	1	

0	2023-10	Statybos leidymui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėlišio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com	Statinio projekto pavadinimas			
		Stadiono Kėdainių g. 51, Babtų mstl., Kauno r. sav., statybos projektas			
		Statinio numeris ir pavadinimas			
25749	SPV	Tomas Kazlauskas	XX - Visi statiniai		
12547	SPDV	Boris Protopopov			
			Dokumento pavadinimas		
			Planas. Elektros tinklai.		
			Dokumento žymuo		
LT	Statytojas	AB ESO		SS2221-XX-TP-LE1.B-01	
			Mastelis	Laida	
			1:500	0	
			Lapas	Lapų	
			1	1	


Transformatorinės Pg-551 0,4kV skydų fragmentas

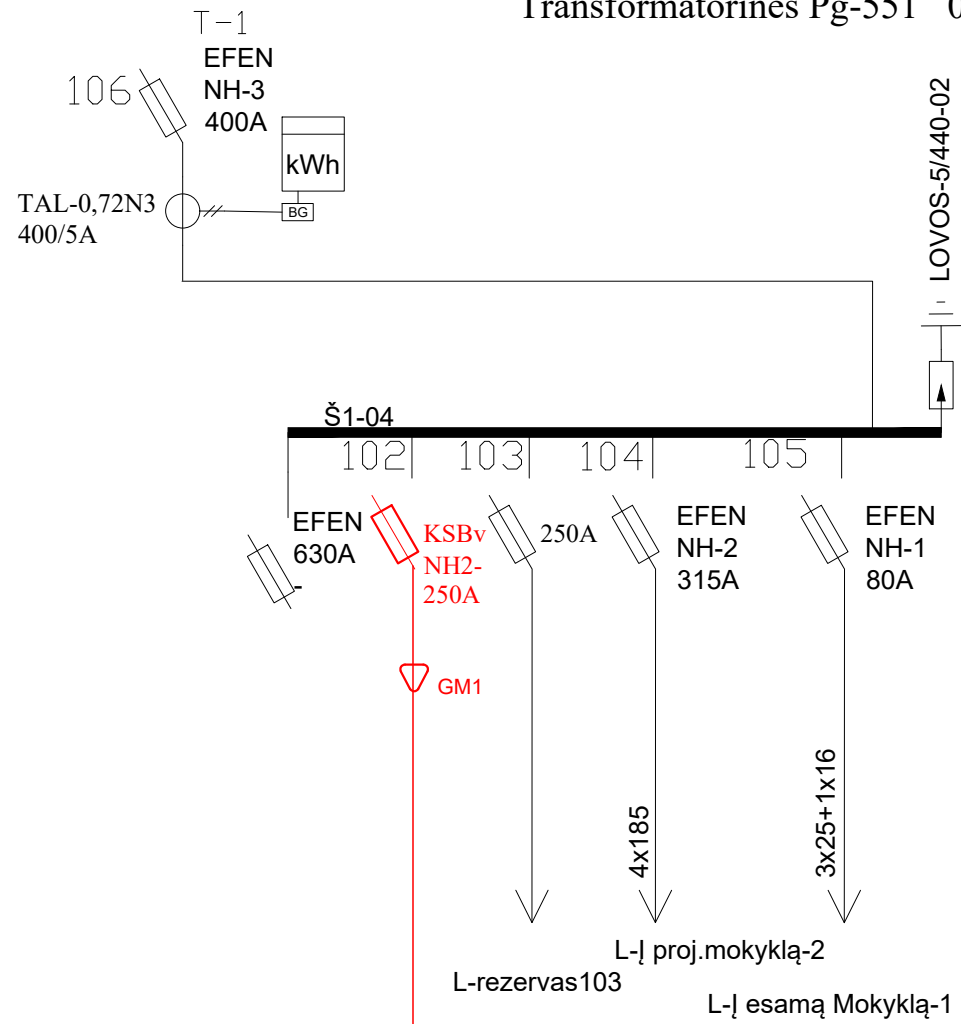

Pastaba: apskaita turi būti išmani su integruotu GSMR modemu

ŽYMĖJIMAI:

- demontuojami kabeliai, kiti įrenginiai (žiūr. b-01)
- projektuojami įrenginiai
- esami elementai, įrenginiai

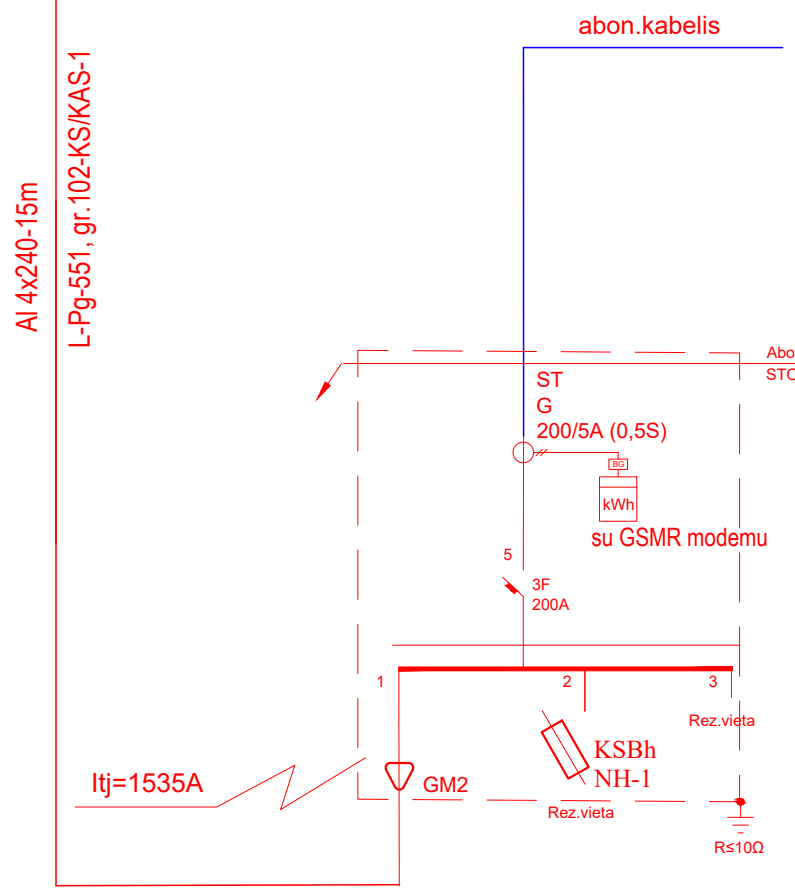

KS/KAS-1:
Kėdainių g.51, Babtų mstl., Kauno r.sav.
Pleist=100kW;
III kategorija;
Psk=97kW;
Isk=156A
cosf=0,9
 $\Delta U=1,6\%$

PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-78630

0	2023-10	Statybos leidymui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Patv. Dok. Nr.	UAB „Synergy Solutions“ Daugėlišio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com		Statinio projekto pavadinimas	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas
	25749	SPV	Tomas Kazlauskas	XX - Visi statiniai
	12547	SPDV	Boris Protopopov	
	Dokumento pavadinimas			Mastelis
	Skydas KS/KAS-1. Elektros schema.			Laida
	Dokumento žymuo			Lapas
LT	Statytojas		AB ESO	Lapų
	SS2221-XX-TP-LE1.B-02			1
				1