SUDERINTA:
UAB "SŪDUVOS VANDENYS"
200 5 m. 07 mėn. 15 d.
(parašas)
Vyriausias inžinierius
VYTAUTAS
BIELIAUSKAS

SUDERINTA
Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Vida PRANKIENĖ
200 5 m. 07 mėn. 19 d.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—— V1 ——	Projektuojama vandentiekio linija
—— F2S ——	Projektuojama gamybinių nuotekų linija
O V2	Projektuojamas vandentiekio šulinys

SUDERINTA
Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas
Anatolijus LESN
200 5 m. 07 mėn. 19

AB „LIETUVOS TELEKOMAS"
Kauno PDP centro
paslaugų diegimo ir pr... skyrius
SUDERINTA
200 5 m. 07 mėn. 19 d.
Eugenijus Alkimavičius
Kauno PDP centro
Marijampolės sektoriaus vadovas

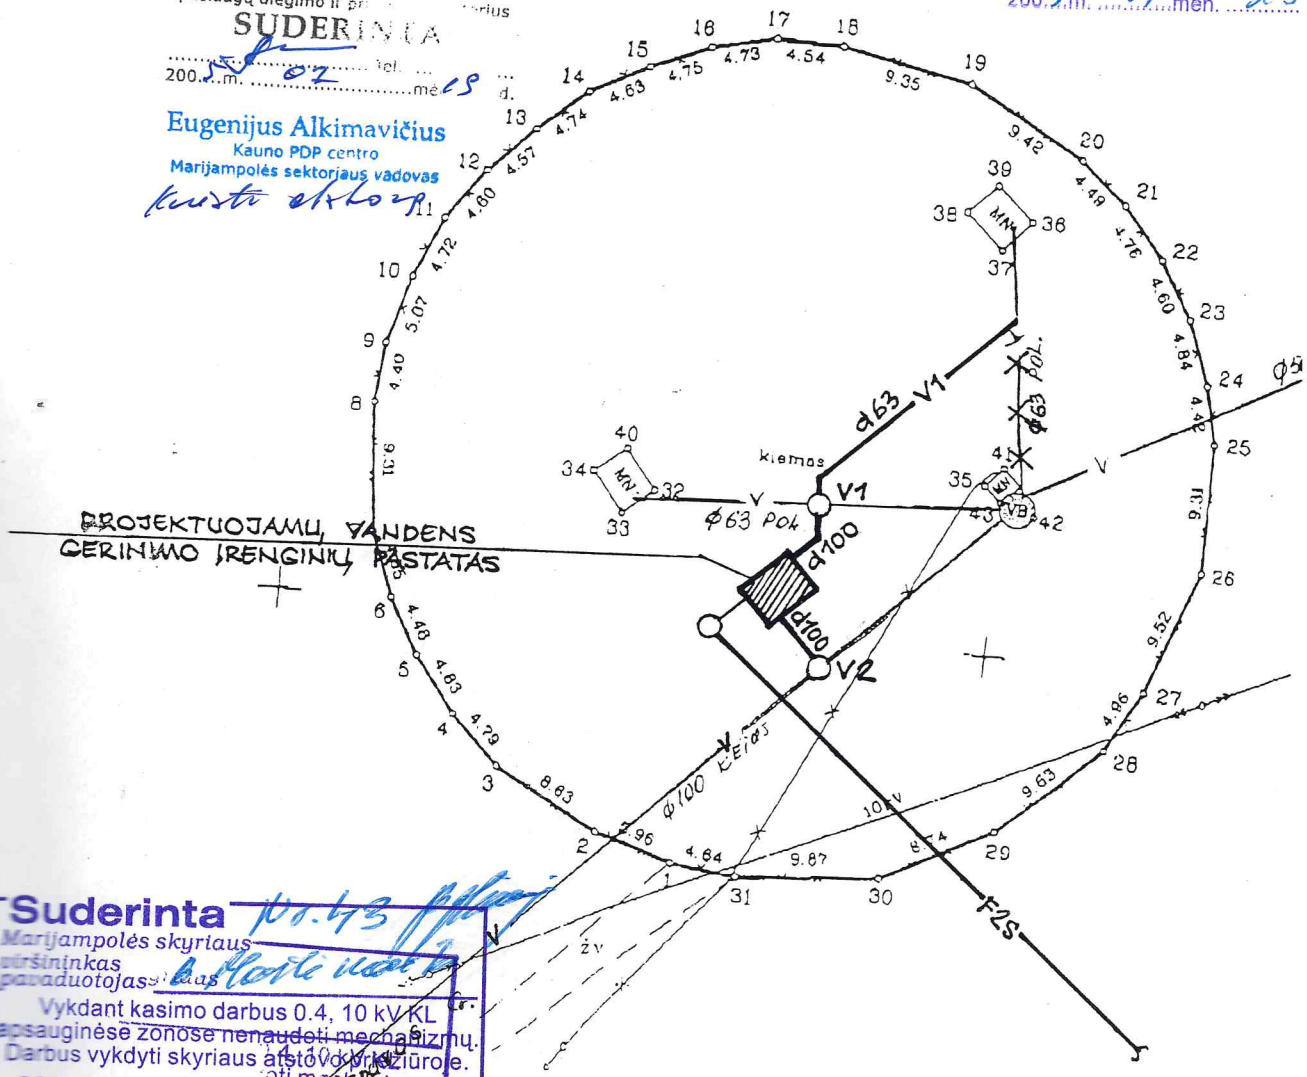

Suderinta
Marijampolės skyriaus viršininkas
pavaduotojas
Vykdant kasimo darbus 0.4, 10 kV KL apsauginėse zonose nenaudoti mechanizmų.
Darbus vykdyti skyriaus atstovo priežiūrole.
200 m. mėn d.

PASTABA. VANDENTIEKIO IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINĖ LINIJA KLOJAMA 1.80 M GYLYJE.

EIGESA				Marijampolės savivaldybės Sasnavos miestelio vandens gerinimo įrenginiai			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data		Stadija	Lapas	Lapų sk
...r technologas	L.Gražys		2005	Vandens gerinimo įrenginiai	TP	1	1
				Vandenvietės planas	Mastelis 1:500		
					Inv..Nr.		