



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“**

Pirkimo Nr. 2307013
Tiekėjams
CVP IS

2025-05-20 Nr. VP11-278 (5.24)


DĖL ATSAKymo Į TIEKĖJO PRAŠYMA

Informuojame, kad UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – Perkantysis subjektas) viešųjų pirkimų komisija, vykdydama Troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo dalių, suėjimo iešmų ir laido pirkimą atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 2307013), 2025-05-15 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo vieno iš tiekėjų prašymą patikslinti pirkimo dokumentus.


Perkantysis subjektas teikia atsakymą į tiekėjo prašymą:

Eil. Nr.	Prašymas	Atsakymas
1.	<p>Planuojame pateikti pasiūlymą 20-ai pirkimo objekto daliai – kontaktinio tinklo laidui.</p> <p>Susipažinus su technine specifikacija (toliau TS), prašome Jūsų patikslinti: Pagal p. 6 - Laidas turi būti pagamintas iš vario ne žemesniu kaip Cu 99,9 %, legiruotas sidabru arba atitinkantis standartą E-CU 58 DIN 1787 (arba kitą lygiavertį standartą). Taip pat, prie TS pridėtas laido brėžinys.</p> <p>Išanalizavus dokumentus ir pateiktą informaciją, pastebėjome, kad keliamas reikalavimas laidui „legiruotas sidabru“, kas taikoma pagal standartą EN 50149, tada medžiaga iš kurios pagamintas laidas yra CuAg0,1 ir laido tipas yra AC100. Tačiau šis laidas neatitinka Jūsų pateikto brėžinio ir yra gaminamas pagal:</p>	<p>Atsižvelgta. Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodyti reikalavimai perkamam troleibusų kontaktiniam oro linijų laidui nurodyti teisingai, tačiau buvo pridėtas klaidingas brėžinys. Klaidingas brėžinys pakeistas tinkamu.</p>



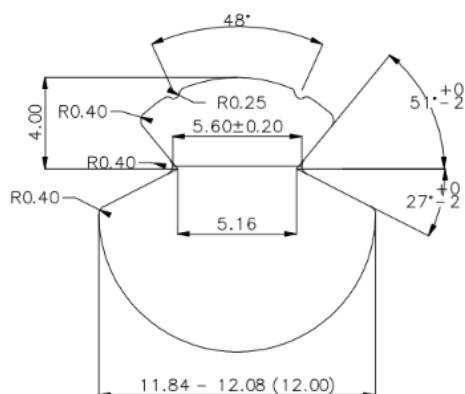

Pagal pirkimo dokumentuose pateiktą brėžinį, siekiamas įsigyti laidas yra gaminamas pagal rusišką standartą GOST 2584-86, laido tipas MF100, kuris gaminamas iš vario 99.9%, kurio sudėtyje yra tik sidabro pėdsakų (galimai). TS pateiktas brėžinys:

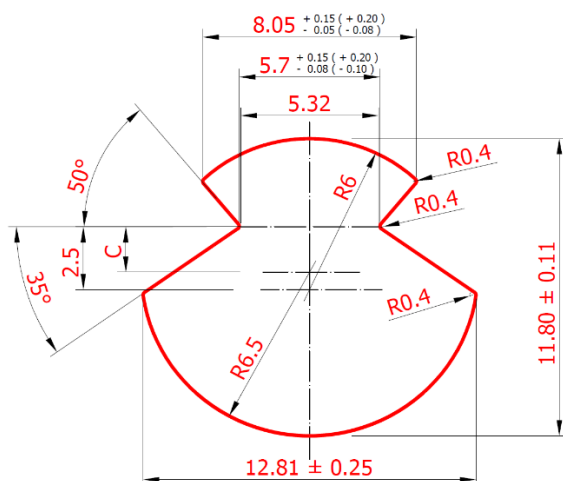

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau prašome Jūsų atitinkamai pakoreguoti techninės specifikacijos reikalavimus, patikslinti kokį laidą siekiate įsigyti – MF100 pagal GOST 2584-86, kurio sudėtyje galimi sidabro pėdsakai, ar AC100 pagal EN 50149 legiruotą sidabru?

P.S. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ankstesniuose pirkimuose pirkdavote AC100 pagal EN 50149 legiruotą sidabru.

Rengiant ir teikiant pasiūlymus, prašome vadovautis šiame rašte pateiktais atsakymais ir paskelbta **aktualia suvestine pirkimo dokumentų redakcija**.

Pirkimų skyriaus vyriausiasis vadybininkas

Dainius Voveris

Originalas nebus siunčiamas.

Dainius Voveris, 0 655 46382, el. p. dainius.voveris@vilniausvt.lt