



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (+370 37) 327201, el. p. rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Suinteresuotiems tiekėjams

2025-05-26 Nr. VPT2-775
I 202 - Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama Dalyvavimo mugėse organizavimo paslaugų supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas), (apie pirkimą paskelbta 21/05/2025 13:56 val., interneto adresu <https://viesiejiirkimai.lt/>, pirkimo ID 2810992), 2025 m. gegužės 26 10:00 val. d. vykusio posėdžio metu įvertino gautus tiekėjo paklausimus ir nutarė atsakyti sekančiai:


1 paklausimas (21/05/2025, pranešimo ID 207545):

Ar galite pasidalinti parodų Life Science Baltics 2025 ir Gyvulininkystė 2025 planais, kuriuose matytusi jūsų rezervuota vieta?

Ar į ploto nuomos mokestį įeina ir standartinis įrengimas? Ar užsakytas tik tuščias plotas abiejuose parodose?

Atsakymas:

I nuomos kainą įskaičiuota 18 kv. m. ploto nuoma (be standartinio įrengimo). LSMU stendui skirtos vietos 64 ir 65. Parodos ploto eskizas:

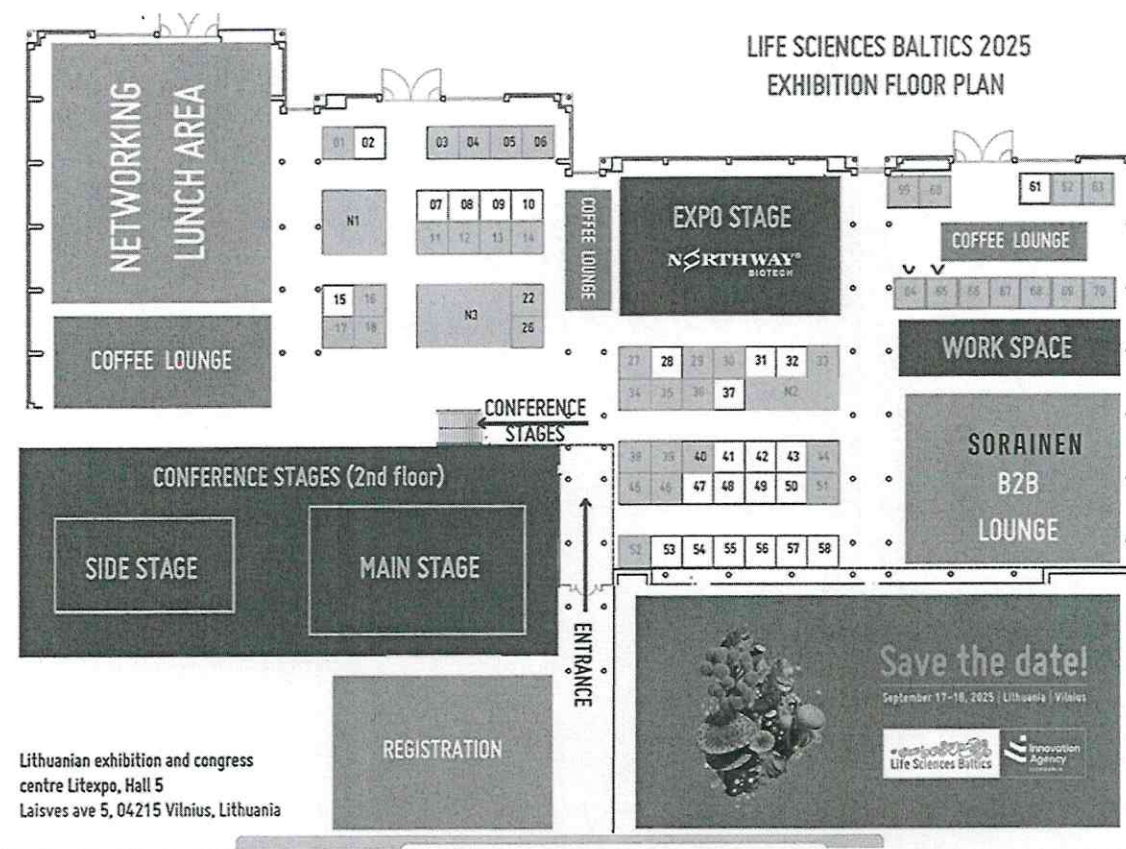

2 paklausimas (22/05/2025, pranešimo ID 208889):

Pirkime prie parodų nurodyta, kad stende turi būti suderintas vandens atvedimas su organizatoriais. Ar kiekviename stende reikalingas vandens atvedimas? kriauklė su vandeniu?

Atsakymas:

Tokio reikalavimo nebuvo numatyta (kaip vandens atvedimas ar kriauklė su vandeniu), Perkančioji organizacija yra nurodžiusi: „<...> Tiekėjas privalo įtraukti išlaidas susijusias su komunaliniais mokesčiais, mokamais mugės organizatoriui (pvz. elektros sąnaudas, vandenį, valymo ir kt.) ir už jas sumokėti tiesiogiai mugės organizatoriui <...>“.

3 paklausimas (22/05/2025, pranešimo ID 209901):

Pirkime pažymėta, kad paroda Studijos ir karjera 2026 yra 1 diena, bet visada ši paroda vyksta 2 dienas, kol kas naujų datų 2026 metams nematau. Ar galite patikslinti, ar informacija teisinga, kad paroda 1 dieną?

Atsakymas:

Taip, dėl techninės klaidos buvo nurodyta 1 diena, turėtų būti 2 dienos. Atsižvelgiant į tai, kad bus tikslinama techninė specifikacija, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.7. p., Komisija, atsižvelgdama į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą, **pratęs pasiūlymų pateikimo terminą, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija.**

Pridedama: Patikslinta techninė specifikacija 2025 05 26 d.

Komisijos pirmininkė

Živilė Kasperavičienė