
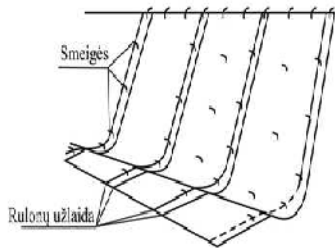


Šlaito tvirtinimo schemos

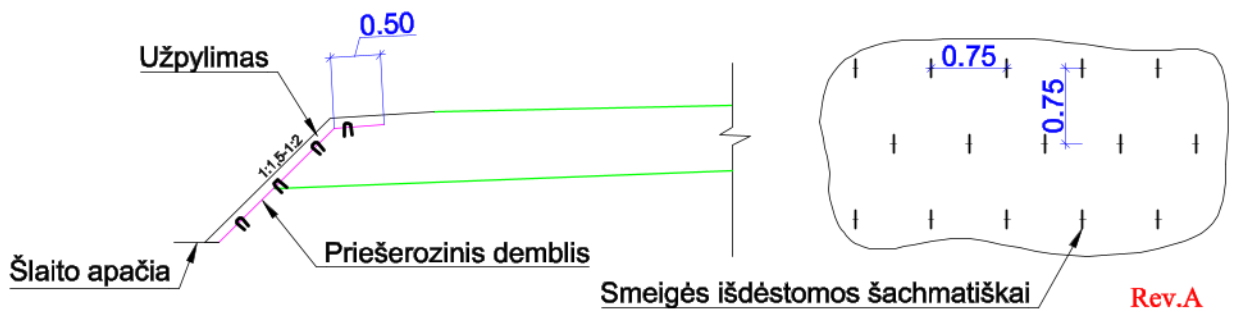


Smeigės išdėstomos šachmatiškai **Rev.A**

Pk+		Ilgis	Plotas
Nuo	Iki	m	m2
112+36	114+00	164	1048
		Viso	1048

Pastaba: įrengimo parametrai, priklausomai nuo rangovo pasirinkto gaminio, gali kisti pagal gamintojo pateikiamą įrengimo techninę specifikaciją (instrukciją).

Tvirtinimą rekomenduojama išdėstyti šachmatine tvarka, ne mažiau ≥ 2 vnt./m² metalinių U formos tvirtinimo elementų. Tinklas turi būti pritvirtintas ankeravimo griovyje (min. 0,5x0,3m). Rekomenduojamas atstumas tarp tvirtinimo elementų turi būti apie 0,75 m.

Griovio dugno/šlaito apačios tvirtinimo detalė

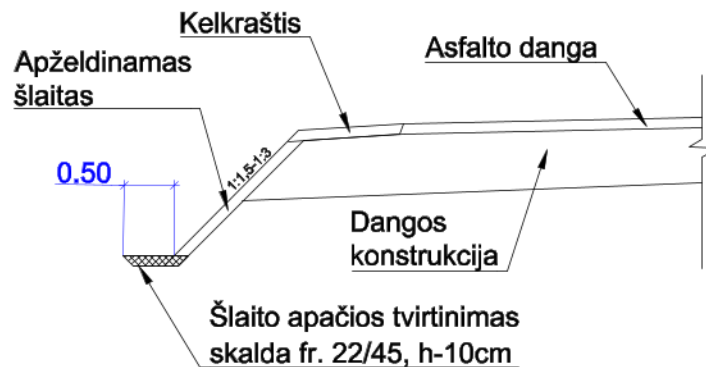

Kelias_2016_Susve v.25.dwg

A	2025-05	Patikslinta pagal Konkurso kiekius
0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETTIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis-Ažytėnai-Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis-Ažytėnai-Vosyliškis 11,286 km tiltas per Šušvę
		DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Šlaito tvirtinimo schema
		LAIDA
		A
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
		HE-22-I.006-TDP-S.BR-05
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		1