STATYTOJAS	AB Via Lietuva Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
STATINIO (STATINIŲ) PAVADINIMAS	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	8801/141-00-TDP
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis statinys
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Techninis darbo projektas
STATINIO PROJEKTO DALIS	Elektrotechnikos dalis (I etapas)
BYLOS ŽYMUO	E-06.01
BYLOS LAIDA	A
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2024-12

PROJEKTUOTOJAS	KVALIF. PATVIRT. DOK. NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS / E-PARAŠAS
Tyrens Lietuva, UAB		Klaipėdos kelių skyriaus vadovė	Anastasija Potapova	E.PARAŠAS
	12380	Statinio projekto vadovas	Vladimiras Davydenko	E.PARAŠAS
UAB „Jandas“		Direktorius	Marius Račkauskas	E.PARAŠAS
	19699	Statinio projekto dalies vadovas	Danas Ryženinas	E.PARAŠAS

240151

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD-01.01	A	Bendroji dalis	I ir II etapas
2.	BD-01.02	0	Bendrosios dalies priedas Nr. 1. Inžineriniai topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai	
3.	BD-01.03	0	Bendrosios dalies priedas Nr. 2. Papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai	
4.	BD-01.04	0	Bendrosios dalies priedas Nr. 3. Projektiniai pasiūlymai	
5.	S-02.01	A	Susisiekimo dalis. (II etapas)	
6.	S-02.02	A	Susisiekimo dalis. Lypkių sankryža (I etapas)	
7.	S-02.03	A	Susisiekimo dalis. Lypkių sankryža (II etapas)	
8.	SK-03.01	A	Konstrukcijų dalis (tiltai ir viadukai). Požeminės pervažos pėstiesiems ir dviratininkams Lypkių sankryžos jungiamojo kelio kryptyje Klaipėda – Šilutė statyba (II etapas)	
9.	SK-03.02	A	Konstrukcijų dalis (tiltai ir viadukai). Viaduko virš kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 227,380 km (Lypkių gatvės tęsinyje) statyba (II etapas)	
10.	VN-04.01	A	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (I etapas)	
11.	VN-04.02	A	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (II etapas)	
12.	D-05.01	B	Dujotiekio tinklų rekonstravimo dalis (I etapas)	
13.	D-05.02	B	Dujotiekio tinklų rekonstravimo dalis (II etapas)	

A	2024-12	PROJEKTO SUSKAIDYMAS ETAPAIS, KONKURSUI IR STATYBAI			
0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	TYRĖNS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas	
12380	SPV	Vladimiras Davydenko	el. parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
19699	SPDV	Danas Ryženinas	el. parašas	Projekto sudėties žiniaraštis (I etapas)	A
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“			DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01-PSŽ	LAPAS 1 / LAPŲ 2

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
14.	E-06.01	A	Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų rekonstravimas (I etapas)	
15.	E-06.02	A	Elektrotechnikos dalis. Prijungimas prie ESO tinklų (II etapas)	
16.	E-06.03	A	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo įrengimas (II etapas)	
17.	ER-07	A	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Ryšių linijų rekonstravimas (I etapas)	
18.	M-08	A	Melioracijos statinių rekonstravimo projektas (II etapas)	
19.	KS-10	A	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	I ir II etapas
20.	SO-11	A	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (I ir II etapas)	

Eil. Nr.	Institucija	Asmuo	Data	Pastabos
1.	Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų logistikos tarnyba		2024-03-20	Elektroninis parašas
2.	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija		2023-08-07	Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolas
3.	Litgrid AB		2024-02-23	Suderinta
4.	Klaipėdos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros skyrius		2024-03-14	Suderinta
5.	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius		2024-03-07	Suderinta
6.	Klaipėdos miesto savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyrius		2024-04-02	Suderinta
7.	Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos		2024-04-08	Raštas
8.	Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos		2024-04-09	Raštas
9.	Telia Lietuva, AB		2023-10-16	Suderinta
10.	AB ESO Tinklų projektų derinimo komanda II		2024-03-19	Suderinta
11.	AB Klaipėdos vanduo infrastruktūros skyrius		2023-08-24	Suderinta

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
TURINYS

1. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 3

1.1. STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 3

1.2. STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI 3

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 4

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 5

1.3. 10kV tinklų rekonstrukcija 5

1.4. 10KV KABELINIŲ LINIJŲ IŠ JAKŲ TP REKONSTRAVIMAS 5

1.5. TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA 5

4. ĮŽEMINIMAS 5

5. STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI 5

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
TEKSTINIAI DOKUMENTAI					
1.	8801/141-00-TDP-E-06.01.BDŽ	1	A	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
2.	8801/141-00-TDP-E-06.01.PSŽ	1	A	Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
3.	19699	1	A	Kvalifikacijos atestato kopija	
4.	8801/141-00-TDP-E-06.01.BSR	1	A	Bendrieji statinio rodikliai	
5.	8801/141-00-TDP-E-06.01.AR	6	A	Aiškinamasis raštas	
6.	8801/141-00-TDP-E-06.01.TS	6	A	Techninės specifikacijos	
7.	8801/141-00-TDP-E-06.01.SŽ	4	A	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	
8.	8801/141-00-TDP-E-06.01.KMŽ	1	A	Kabelių montavimo žiniaraštis	
BRĖŽINIAI					
9.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	6	A	10kV elektros tinklų rekonstravimo planas M1:500	
10.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-02	1	A	10 kV KL iš Jakų TP rekonstravimo schema	
11.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-03	1	A	10 kV KL iš MS-3 į Gd-218 rekonstravimo schema	
12.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-04	1	A	10 kV KL rekonstravimo schema	
13.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-05	1	A	Kabelių montavimo lentelė	
14.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-06	2	A	Ryšių tinklų planas, M1:500	
15.	8801/141-00-TDP-E-06.01.B-07	1	A	Ryšio kabelių paklojimo schema	
PRIEDAI					
16.	ISK24-59396, 2024.07.11	3		AB ESO elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos	
17.				Derinimai su institucijomis	

1. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

1.1. STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekiai
4	Bendras kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis:	Km	2,482
4.1	Įvadinių	Km	-
	Kitų 10 kV/0,4kV	Km	2,482
	Kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis:		-
4.2	Požeminės dalies 10 kV/0,4 kV	Km	2,482
	Antžeminės dalies 10 kV/ 0,4 kV	Km	-
	Inžinerinių tinklų apsaugos plotis	m	2
4.4	Elektros tinklo laidininkų skaičius ir skerspjūvis :		3x1x240 3x1x500

1.2. STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Suvestinių išlaidų sąmata	Kaina, € su PVM
1	III. STATINIO STATYBA Statybos ir montavimo darbai: Įrenginiai:	
2	IV. PROJEKTAVIMO IR INŽINERINĖS PASLAUGOS	
3	V. KITOS IŠLAIDOS	
4	VI. STATYTOJO (UŽSAKOVO REZERVAS)	
5	Viso	

Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas ir rekonstravimas, projektuojamas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ technines sąlygas Nr. ISK24-59396 parengtas 2024.07.11.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1.	STR 1.04.04.2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
2.	STR 1.01.04.2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas
3.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
4.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
5.	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
6.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
7.	LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas
8.	CEN/TR 13201-1:2014	Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas
9.	LST EN 13201-2:2016	Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai
10.	HN 98:2014	Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai
11.	EĮĮBT:2012	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
12.	EĮRAAĮT:2011	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės
13.	ELIĮT:2012	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės
14.	SPTPEĮĮT:2013	Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės
15.	EĮBNA:2001	Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys
16.	ETAT:2012	Elektros tinklų apsaugos taisyklės
17.	SEEĮT:2012	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
18.	EETET:2012	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Šia projekto dalimi sprendžiami valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km 10kV elektros tinklų ir ryšių kabelių priklausančių AB „ESO“ patenkančių į darbų zoną rekonstravimas.

Kelio rekonstravimo projektas atliktas vadovaujantis:

- AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygomis . ISK24-59396.
- Remiantis architektūriniais, susisiekimo, konstrukcinės dalies projektiniais sprendiniais.
- Kitais norminiais dokumentais.

Sklypo topografinę nuotrauką parengė UAB „Kelprojektas” 2023 metais ir suderino su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

Pagal Projekte pateiktus sprendinius, Projektas numatomas įgyvendinti etapais. Projekto A laida rengiama siekiant efektyviai panaudoti investicijas bei užtikrinti Statytojui statybos pirkimo procedūrų vykdymą etapais, išskiriant prioritetą įvažiavimui į Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritoriją, suskirstant visus Projekte numatytus statybos darbus pagal numatomos statybos etapus.

1.3. 10KV TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Atliekant kelio projektavimo darbus – esamos AB „ESO“ elektros ir telekomunikacijų linijos pakliūna į rekonstruojamo kelio darbų zoną. Kabeliai pakliūrantys po kelio važiuojamąja dalimi, iškeliami iš kelio važiuojamosios dalies. Kabeliai kertantys važiuojamąją dalį ar takus apsaugomi sudedamais vamzdžiais.

1.4. 10KV KABELINIŲ LINIJŲ IŠ JAKŲ TP REKONSTRAVIMAS

10kV kabeliai einantys iš Jakų TP patenkantys į rekonstruojamo kelio darbų zoną ir trukdantys kelio bei viaduko statybai iškeliami ir apsaugomi (schema 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-02..04).

1.5. TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Kartu su rekonstruojamais 10 kV kabeliais Jakų TP-SP50 eina paklotas optinis kabelis. Esamas optinis kabelis FZOMU-SD 2x6xSML. Esamas 12 skaidulų optinis kabelis Jakų TP atjungiamas esamame ODF įrenginyje ir demontuojamas kartu su signaliniu kabeliu SL 1x1,5mm iki suprojektuoto šulinėlio RKŠ-2 tipo. Iki Jakų TP paklojamas analogiškas 12 skaidulų optinis kabelis ir signalinis kabelis 1x1,5mm. Trasa kampuota, todėl numatomi PTŠ-2, PTŠ-3 plastikinės dėžės kabelių pratraukimui. Optinis 12 skaidulų ir signalinis SL 1x1,5mm kabeliai klojami HDPE Ø40mm vamzdyje. Projektuojamame RKŠ-2 tipo šulinėlyje esamas su projektuojamu kabeliu sujungiami FOSC B4 jungiamąja mova ir šulinėlyje paliekamas 20 m kabelio rezervas. Kitas optinio kabelio galas pajungiamas Jakų TP esamame ODF įrenginyje ir paliekamas 20 m kabelio rezervas. Šalia projektuojamų PTŠ-1 sumontuojamas KMP punktas SL1x1,5 kabelių užvedimui.

4. ĮŽEMINIMAS

Naudojami įžeminimo įrenginiai turi atitikti valstybinių standartų, elektros įrenginių įrengimo taisyklių statybinių normų ir kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimams, užtikrinti žmonių saugos sąlygas, eksploatuojančius darbo režimus ir elektros įrenginių apsaugą.

5. STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI

Projektuojami kabeliai klojami ne mažiau kaip 0,7 m gylyje apsaugant HDPE plastikiniais vamzdžiais ir paklojant signalinę juostą. Per griovius, susikirtimus su kitomis komunikacijomis, šalia krūmų, medžių kabeliai klojami plastikiniuose vamzdžiuose. Kabeliams kertant kitas komunikacijas kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu išsikvietus pagal priklausomybę kertamų tinklų atstovą. Kertant asfaltuotus įvažiavimus ar kelio važiuojamąją dalį, kabelius kloti nežemesniame kaip 1 m gylyje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Kabelius kloti, pagal EĮĮT reikalavimus. Montavimo darbus ir įžeminimus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Prieš darbų pradžią gauti leidimą iš AB „ESO“, AB „TEO“ LT ir kt. suinteresuotų institucijų. Prieš vykdant kasinėjimo darbus išsikviesti kertamų komunikacijų atstovą tinklų nužymėjimui.

Statybos-montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės

bei saugumo normoms. Visi darbai, kurie susiję su objekto eksploatavimo saugumu, patikimumu ir numatyti EĮĮT ir kitų statybos normų reikalavimais, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Projekte įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami analogai, kurie atitinka techninių specifikacijų charakteristikas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
TURINYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2

1. ŽEMĖS DARBAI 2

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai: 2
Tranšėjų kasimas 2
Geodezinės trasos nužymėjimas: 2
Tranšėjų kasimas: 2
Grunto kasimas žiemos metu: 3
Tranšėjų užpildymas 3

2. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 4

Bendrieji reikalavimai 4
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas 4
Saugos reikalavimai 5

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. ŽEMĖS DARBAI

BENDRIEJI ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI:

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kuri išduoda miesto, rajono savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:
pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema;
nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tinklų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;
žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, sugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;
nepradėti žemės kasimo darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;
žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos atstovui, kuris, prireikus, privalo išsikviesti suinteresuotų padalinių atstovus;
prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.08.01.1998 – “Statybos darbai”; STR 1.02.01:1997 – “Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla”).
Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasus kelių važiuojamoje dalyje , žemės užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.
Visais atvejais užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi būti padaromas statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.

TRANŠĖJŲ KASIMAS

GEODEZINĖS TRASOS NUŽYMĖJIMAS:

1. nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis;
2. padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
3. nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20m (0,35m pločio skersinės tranšėjos kasamos pagal visą plotį ir gylį); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais;
4. dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.

TRANŠĖJŲ KASIMAS:

1. miesto gatvėmis vykdomos rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu klojant kabelius;
2. iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos;
3. iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš kurios 10 cm storio: žemės molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas;
4. tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:
   - piltame grunte iki 1,0m gylio;

- priesmėliuose iki 1,25m gylio;
- priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5m gylio;

5. mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas:
6. vienakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
   - klojant kabelius (netranšėjiniu būdu) – 1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
   - elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu;
7. leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės:
   - kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm;
   - kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm.

GRUNTO KASIMAS ŽIEMOS METU:

- purenimas pneumatiniais instrumentais, naudojant kompresorius;
- grunto atšildymas, kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;
- grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3 m ir pastačius įspėjamuosius ženklus;
- draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį;
- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.

TRANŠĖJŲ UŽPILDYMAS

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

- priemolio žemėje – smėliu;
- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.
- Užpilamame grunte neturi būti dalelių, tepalų, naftos produktų ar kitų chemiškai aktyvių medžiagų.
- Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų:
- 6-10kV įtampos kabeliai mieste uždengiami specialiais gaubtais, degto, molio pilnavidurėmis plytomis ir aptveriama signalinėmis apsauginėmis juostomis;
- 6-10kV įtampos ariamose žemėse pakloti kabeliai nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, užtenka įrengti signalinę juostą 0,3m gylyje;
- 6-10kV įtampos nedirbamose žemėse pakloti kabeliai apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų įrengiama signalinė juosta;
- žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba klojami vamzdžiuose.

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10cm, storis 0,5mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu ”Dėmesio! Kabelis”. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koef. 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu.

2. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.
Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektros įrangos ir tinklus instaliuojantis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės).
Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi.
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis.
Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMAS

Darbuotojų sauga turi būti užtikrinama vadovaujantis Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių, Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Darbo įrankių naudojimo bendraisiais nuostatais, Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimais.
Vykdant darbus rangos būdu, be nurodytų norminių teisės aktų turi būti vadovaujamasi ir Fizinių ir juridinių asmenų leidimo dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose ir tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų nustatymo tvarka.
Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechnikos darbuotojai gali vykdyti tik prižiūrimi elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi.
Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo
sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis.
Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir (ar) apmokyti juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens duotais nurodymais. Darbuotojai rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo:
- darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos inspekcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;
- tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones;
- savavališkai neišjungti, nekeisti ar nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
- nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jų įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali ar neprivalo;

- pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
- nedelsiant pranešti padalinio vadovui, budinčiajam dispečeriui, darbuotojui augos ir sveikatos tarnybos funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;
- laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
- vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens ir jo įgaliotų asmenų bei pareigūnų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, teisėtus nurodymus;
- rūkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą;
- darbo vietose turėti gaisrų gesinimo priemones reikalingas pagal darbų pobūdį, mokėti jomis naudotis;
- darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotikų, neleistinų medikamentų ir nebūti nuo jų apsvaigusiam;
- palaikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą;
- laikytis asmens higienos reikalavimų.

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Pradėti dirbti fizinių ir juridinių asmenų darbuotojams AB LESTO elektros įrenginiuose leidžiama tik nustatyta tvarka pateikus reikiamus dokumentus ir įgaliotiems asmenims pasirašius saugos darbe atsakomybės ribų aktą. Darbai turi būti vykdomi prisilaikant Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir kitų šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų bei vidaus tvarkos dokumentų, priimtų įrenginius eksploatuojančioje bendrovėje. Priklausomai nuo darbų pobūdžio ir kategorijos darbų pradžia ir pabaiga įforminama vykdant tiems darbams keliamus reikalavimus. Eksploatuojančios bendrovės darbuotojai turi teisę nutraukti rangovų darbuotojų darbą, jei pastebi juos darbo vietoje nevykdant pasirašyto tarpusavio darbų saugos atsakomybės ribų akto reikalavimų, pažeidžiant darbo drausmę, apsvaigusius nuo narkotikų ar alkoholio ir pan. Draudžiama savavališkai išplėsti darbo zoną, vaikščioti po patalpas ar teritoriją, apžiūrinėti įrengimus, dirbti papildomus darbus ar pan., jei tai nenumatyta rangos sutartyje bei atsakomybės ribų akte. Visos papildomos sąlygos ar saugos reikalavimai, liečiantys abipusius santykius, turi būti aptarti Tarpusavio saugos darbų atsakomybės ribų akte ir privalomi rangovų dirbantiesiems.

Už darbuotojų saugą konkrečioje paruoštoje darbo vietoje, kai ją priėmė rangovų darbų vadovai, atsako tų organizacijų darbų vadovai ir darbų vykdytojai. Jei skiriamas elektros tinklų prižiūrintysis, jis atsako tik už prižiūrimų darbuotojų apsaugą nuo priartėjimo prie įtampą turinčių srovinių dalių.

Darbų vadovą, organizuojantys ir vykdantys darbus, jiems priskirtuose elektros įrenginiuose, koordinuoja vieni kitų (ir rangovų) planuojamus uir atliekamus darbus, informuoja vieni kitus apie darbų atlikimo tvarką bei eiliškumą ir užtikrina, kad darbams išrašytuose nurodymuose ar pavedimuose numatytos priemonės vienai darbo vietai nepablogintų kitos darbo vietos saugumo.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.


SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS					
	10 kV ELEKTROS TINKLAI					
1.	**Kabelinių linijų montavimo medžiagos**					
2.	**24 kV kabelinių linijų medžiagos**					
3.	24 kV viengyslis kabelis plastikine zoliacija, skirtas kloti žemėje ir atvirame ore: - Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas - 1x240 mm².	Al-1x240	m	7557	8.1.14	
4.	24 kV viengyslis kabelis plastikine zoliacija, skirtas kloti žemėje ir atvirame ore: - Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas - 1x500 mm².	Al-1x500	m	219	8.1.14	
5.	Kabelių signalinė juosta: Juostos plotis - 100 mm.		m	1901	9.2	
6.	Atviru būdu žemėje klojamas kabelių apsaugos vamzdis: Išorinis vamzdžio skersmuo - 110 mm.	D110	m	5703	9.3	
7.	Uždaru būdu žemėje klojamas kabelių apsaugos vamzdis: Išorinis vamzdžio skersmuo - 110 mm.	D110	m	1578	9.4	
8.	Sudedamas PE ø160 mm vamzdis	D160	m	8		
9.	24kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinė mova: Movos tipas - Vidaus tipo galinė mova; Kabelio konstrukcija - 24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu 3x1x240 mm2 Galinės movos ilgis - 500 (±15 proc.) mm;	Al-3x1x240	vnt.	21	10.5.2	
10.	12 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova: Jungiamų kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir galimas Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (500 mm2); Jungiamų kabelių skerspjūvis - 500 mm2.	Al-3x1x500	vnt.	6	10.5.2	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
11.	12 kV ir 24 kv kabelių pereinamosios mova: Jungiamų kabelių gyslų skerspjūviai - 240 mm2 Kabelio su XLPE izoliacija galimos konstrukcijos 12 kV viengyslis kabelis su aliuminio folijos ekranu ir ketvirtąja neizoliuota varine įžeminimo gysla (AHXAMK-W) (240 mm^2);	Al-3x1x240	vnt.	17	10.2.3	
12.	Termosusitraukiantis sandariklis kabeliui ir vamzdžiui		vnt.	100		
13.	Žolės sėklos vejos atsodinimui		kg.	22		
	Statybos-montavimo darbai					
14.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 3 kabeliams rankiniu būdu		m	49		
15.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 3 kabeliams mechanizuotai		m	300		
16.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 6 kabeliams rankiniu būdu		m	30		
17.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 6 kabeliams mechanizuotai		m	121		
18.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 36 kabeliams rankiniu būdu		m	20		
19.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 36 kabeliams mechanizuotai		m	122		
20.	Kabelio iki 3kg/m montavimas vamzdyje		m	5703		
21.	Kabelio iki 3kg/m montavimas vamzdyje ant sienos		m	390		
22.	Kabelio iki 3kg/m montavimas pastotėje/spintoje		m	35		
23.	Signalinės juostos “Dėmesio ! Kabelis !” paklojimas tranšėjoje		m	1901		
24.	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje		m	5703		
25.	Vamzdžio tvirtinimas ant sienos		m	390		
26.	Kabelio apsaugojimas sudedamu PE vamzdžiu		m	8		
27.	Duobės kryptiniam gręžimui iškasimas/užpylimas mechanizuotai		vnt./m^3	24/36		
28.	Vamzdžio paklojimas uždaru būdu		m	1578		
29.	Esamo kabelio atkasimas/užpylimas rankiniu būdu		m^3	7		
30.	Esamo kabelio perkėlimas		m	10		
31.	Kabelio galinės movos montavimas		vnt.	21		
32.	Kabelio jungiamosios movos montavimas		vnt.	6		
33.	Kabelio pereinamosios movos montavimas		vnt.	17		
34.	Grunto tankinimas vibro plokštėmis		m^3	1040		
35.	10 kV jėgos kabelio bandymas, kai jo ilgis iki 500 m		3f kompl.	1		
36.	Gerbūvio sutvarkymas		m^2	632		
37.	Geodezinis trasos nužymėjimas		vnt.	64		
38.	Išpildomosios nuotraukos atlikimas		kompl.	1		

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI						
1.	Gaminiai ir medžiagos					
2.	G/b šulinėlis RKŠ-2 tipo su lengvo tipo dangčiu		kompl.	4		
3.	Paaukštinimo žiedai šuliniams 100mm		vnt.	14		
4.	Plastikinė dėžė		kompl.	2		
5.	Elektroninis žymeklis 1401-XR		vnt.	2		
6.	Optinis kabelis 12 skaidulų FZOMU-SD		m	424		
7.	Optinio kabelio jungtis (adapteris) SC/SC		vnt.	24		
8.	Optinių skaidulų jungties apsauga SMOUV-1120-02		vnt.	48		
9.	Šviesolaidis ODF (Pigtail) SC		vnt.	24		
10.	Kontrolinis kabelis 1x1,5mm SL		m	424		
11.	Jungiamoji mova kabeliui 12 skaidulų kabeliui FOSC B4 su kasete		kompl.	3		
12.	Kontrolės matavimo punktas KMP		kompl.	1		
13.	Kabelinis stulpelis		vnt.	4		
14.	Ženklai (numeriai)		vnt.	4		
15.	Vamzdis HDPE Ø110 skirtas kloti uždaru būdu		m	111		
16.	Vamzdis HDPE Ø 40mm		m	313		
17.	Vamzdžių Ø 40mm sujungimo movos PN16		vnt.	2		
18.	Signalinė juosta		m	200		
19.	Sandarinimo putos		l	6		
	Statybos-montavimo darbai					
20.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu		m	50		
21.	Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai		m	150		
22.	Duobės iškasimas/užpylimas vamzdžio paklojimui uždaru būdu mechanizuota		vnt./m³	4/8		
23.	HDPE Ø110 vamzdžio paklojimas kryptinio gręžimo būdu		m	111		
24.	Duobių iškasimas/užpylimas RKŠ ir plastikinėms dėžėms		m³	18		
25.	RKŠ-2 šulinio sumontavimas		kompl.	4		
26.	Plastikinių dėžių sumontavimas		kompl.	2		
27.	Elektroninio žymeklio įdėjimas		vnt.	2		
28.	KMP stulpelio su movos numeriu montavimas		kompl.	3		
29.	Pakloto kabeliui/vamzdžiui įrengimas		m	200		
30.	PEHD vamzdžio 40 mm paklojimas grunte		m	200		
31.	PEHD vamzdžio 40 mm paklojimas vamzdyje		m	58		
32.	Vamzdžio Ø40 mm sujungimo movų montavimas (tiesiame ruože)		vnt.	3		
33.	Optinio kabelio tiesimas vamzdyje (įpučiant)		m	98		
34.	Optinio kabelio tiesimas vamzdyje (įtraukiant)		m	253		

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
35.	Optinio kabelio tiesimas pastotėje konstrukcijomis		m	20		
36.	Optinio kabelio atsargų tvirtinimas		m	70		
37.	Kontrolinio kabelių tiesimas vamzdyje (įpučiant)		m	98		
38.	Kontrolinio kabelio tiesimas vamzdyje (įtraukiant)		m	253		
39.	Kontrolinio kabelio tiesimas TP esamomis konstrukcijomis		m	20		
40.	Jungiamosios movos optiniam kabeliui 12 skaidulų montavimas		kompl.	3		
41.	12 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF įrenginyje prijungimas		kompl.	1		
42.	Šviesolaidinio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože		vnt.	2		
43.	Skaidulų pakloto šviesolaidinio kabelio slopinimo parametrų matavimas tarp ODF bloko ir jungiamosios movos		vnt.	1		
44.	Šviesolaidinio kabelio slopinimo parametrų matavimas aikštelėje		vnt.	1		
45.	Šviesolaidinio kabelio skaidulų pakloto kabelio slopinimo parametrų matavimas statybiniame ilgyje		vnt.	1		
46.	Kabelio ženklinimas		vnt.	4		
47.	Kabelinio stulpelio montavimas		vnt.	4		
48.	Vamzdžio galūnių sandarinimas		vnt.	8		
49.	Signalinės juostos paklojimas		m	200		
50.	Gerbūvio sutvarkymas		m	264		
51.	Žalios vejos atstatymas		m	264		
52.	Geodezinis trasos nužymėjimas		vnt.	12		
53.	Išpildomosios nuotraukos atlikimas		m	315		

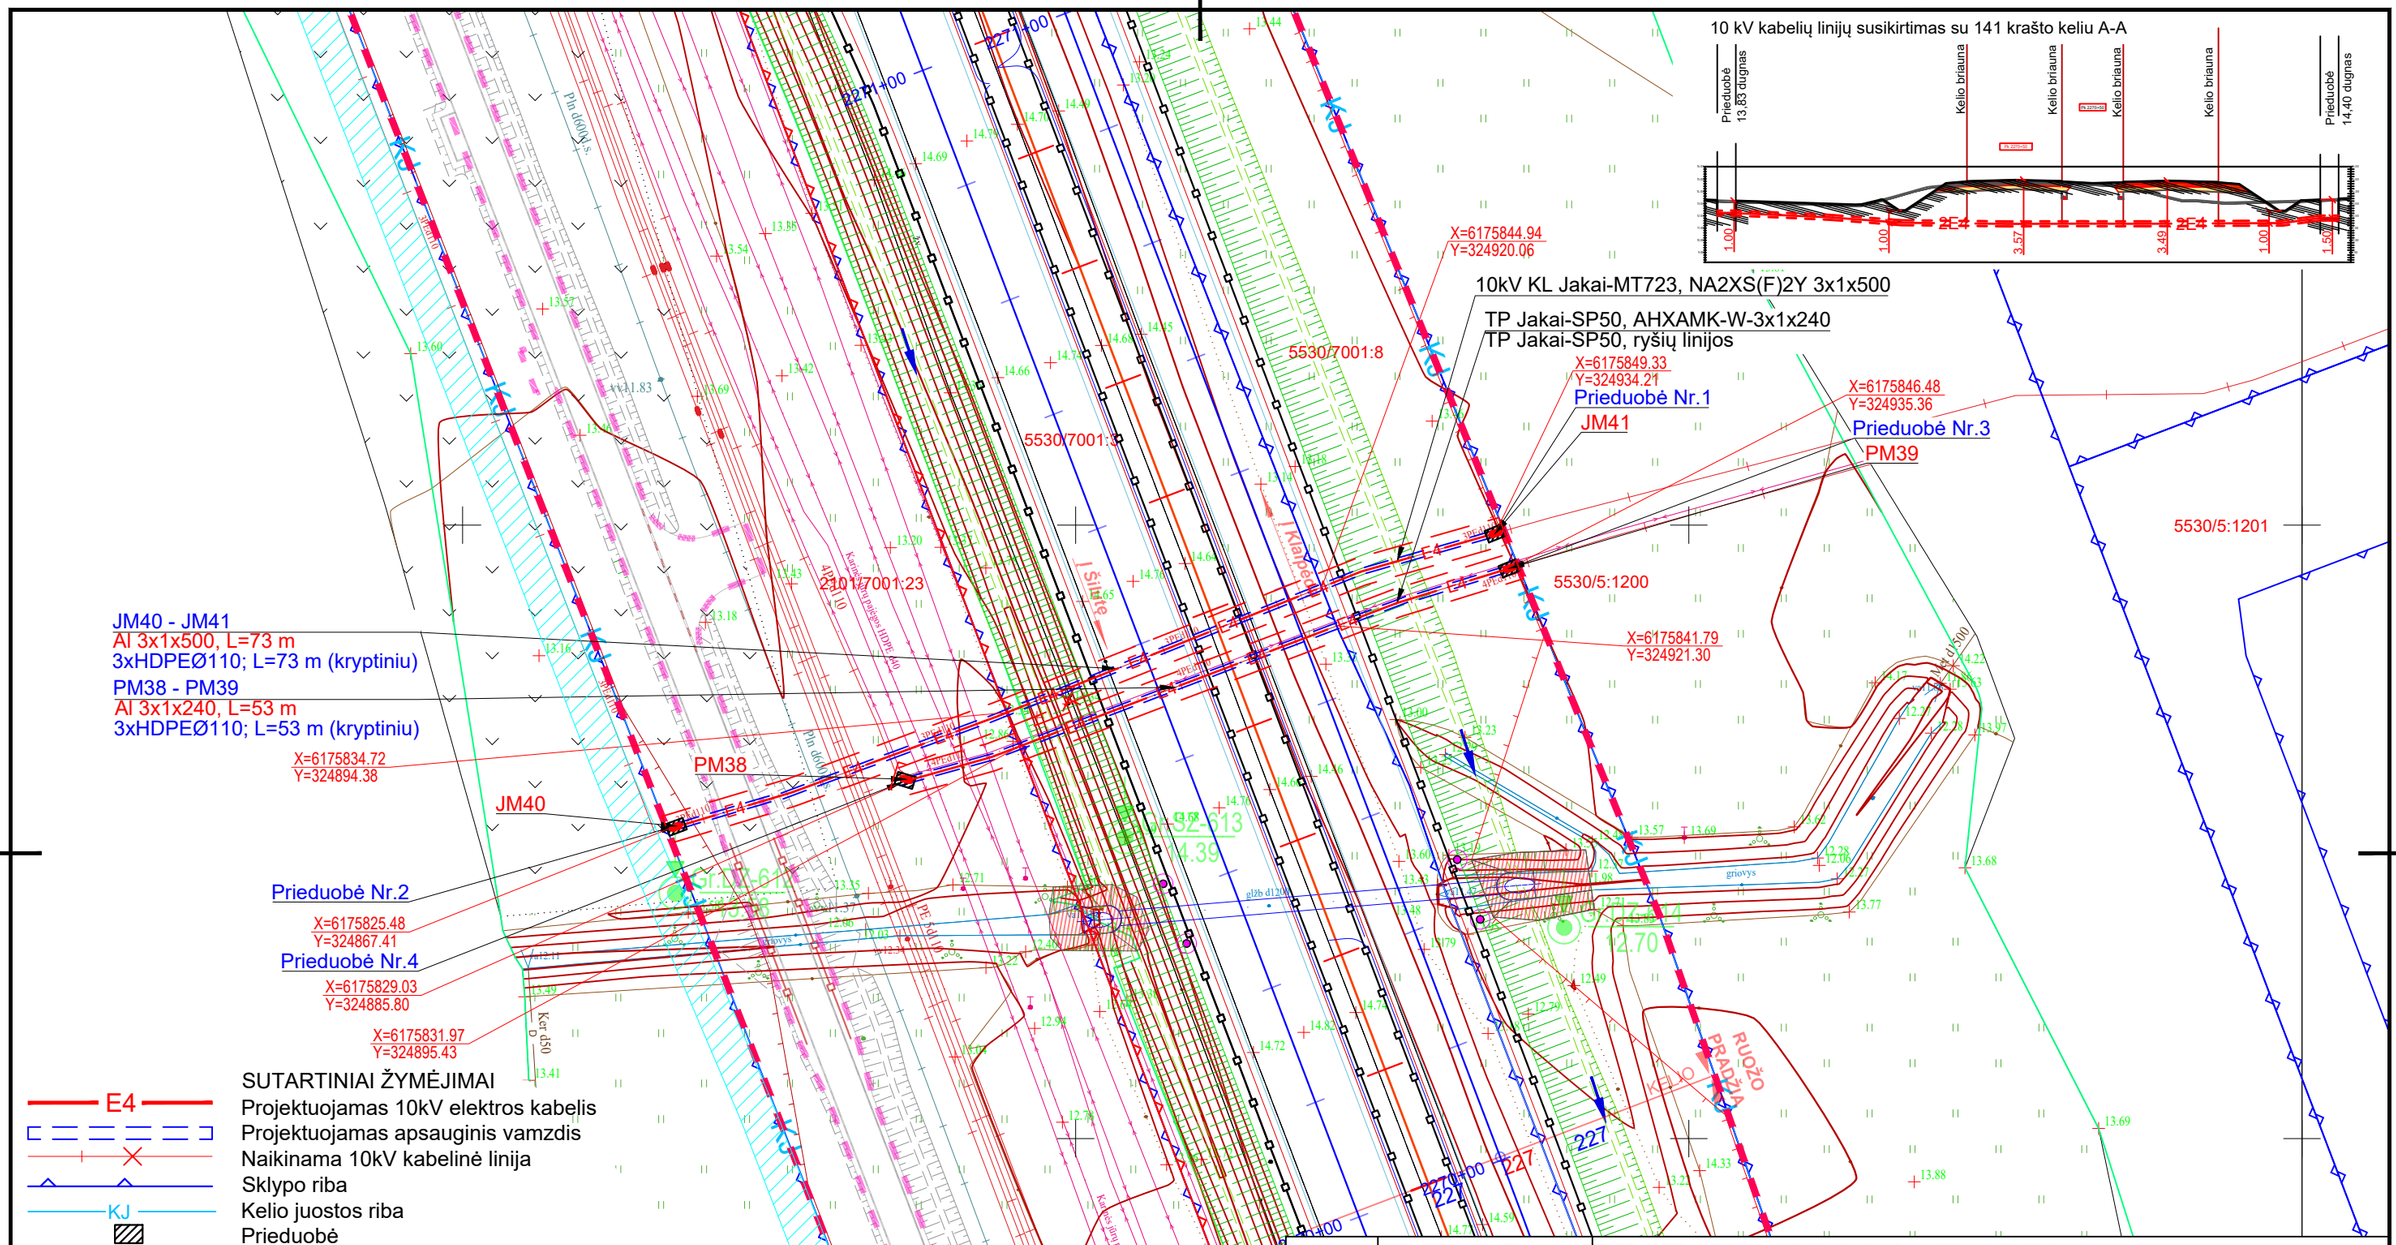
10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A
Prieduobė 13,83 dugnas
Kelio briauna
Kelio briauna
Kelio briauna
Kelio briauna
Prieduobė 14,40 dugnas
1,00
1,00
3,57
3,49
1,00
1,50
X=6175844.94
Y=324920.06
10kV KL Jakai-MT723, NA2XS(F)2Y 3x1x500
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x1x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos
X=6175849.33
Y=324934.21
Prieduobė Nr.1
JM41
X=6175846.48
Y=324935.36
Prieduobė Nr.3
PM39
5530/7001:8
5530/7001:9
5530/7001:23
5530/5:1200
5530/5:1201
X=6175841.79
Y=324921.30
JM40 - JM41
Al 3x1x500, L=73 m
3xHDPEØ110; L=73 m (kryptiniu)
PM38 - PM39
Al 3x1x240, L=53 m
3xHDPEØ110; L=53 m (kryptiniu)
X=6175834.72
Y=324894.38
PM38
JM40
Prieduobė Nr.2
X=6175825.48
Y=324867.41
Prieduobė Nr.4
X=6175829.03
Y=324885.80
X=6175831.97
Y=324895.43
227+00
227+00
227+00
227+00
227+00
227+00
Gr.12-613
Gr.12-614
Gr.12-615
Gr.12-616
Gr.12-617
Gr.12-618
Gr.12-619
Gr.12-620
Gr.12-621
Gr.12-622
Gr.12-623
Gr.12-624
Gr.12-625
Gr.12-626
Gr.12-627
Gr.12-628
Gr.12-629
Gr.12-630
Gr.12-631
Gr.12-632
Gr.12-633
Gr.12-634
Gr.12-635
Gr.12-636
Gr.12-637
Gr.12-638
Gr.12-639
Gr.12-640
Gr.12-641
Gr.12-642
Gr.12-643
Gr.12-644
Gr.12-645
Gr.12-646
Gr.12-647
Gr.12-648
Gr.12-649
Gr.12-650
Gr.12-651
Gr.12-652

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4 Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Sklypo riba
KJ Kelio juostos riba
Prieduobė

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK24-59396.
8. Kelio sklypo ribose klojamos kabelių linijos gylis 1.2m, po asfalto danga gylis 1.5m.

TP Jakai-TR339-1
Al-3x1x240, L=285 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR339-2
Al-3x1x240, L=285 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR441
Al-3x1x240, L=285 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.1

TP Jakai-MT649
Al-3x1x240, L=285 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-atr. 900/25-1
Al-3x1x240, L=285 m
3xHDPEØ110

6Al-3x1x240
18HDPEØ110 L=46 m (kryptiniu)

TP Jakai- SP50
Al-3x1x240, L=285 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.2


TP Jakai-TR339-1, AAB-3x185
TP Jakai-TR339-2, AAB-3x185
TP Jakai-TR441, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-MT649, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-atr.900/25-1, AHXAMK-W-3x185
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos

Žem.alt. 14.57
Ryšio k. alt. 12.10
d 600 d.s. alt. 13.24

PM17-PM22


10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis


PJŪVIS A-A

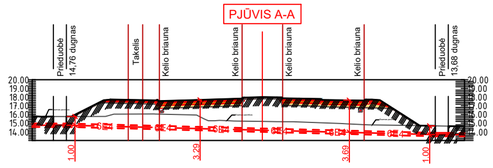

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	6	A

FA2

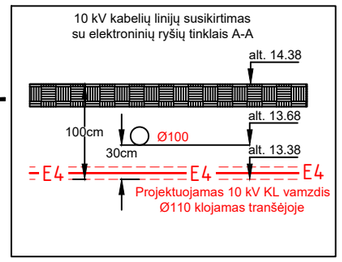

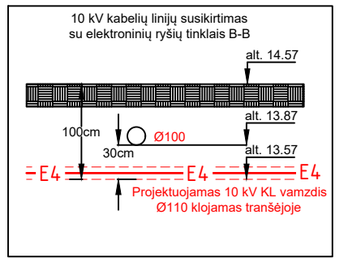

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Sklypo riba
- KJ — Kelio juostos riba
- Prieduobė

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK24-59396.
8. Kelio sklypo ribose klojamos kabelių linijos gylis 1.2m, po asfalto danga gylis 1.5m.

PM34
X=6176505.60
Y=324630.47

PM36
X=6176505.25
Y=324630.04

A-A

X=6176502.12
Y=324636.64

X=6176502.48
Y=324637.05

Jakai TP-MT61-1
Al-3x1x240, L=131 m
3xHDPEØ110

Jakai TP-MT61-2
Al-3x1x240, L=132 m
3xHDPEØ110

X=6176454.82
Y=324655.12

X=6176454.64
Y=324654.66

X=6176403.58
Y=324674.08

X=6176403.09
Y=324674.79

X=6176400.46
Y=324672.47

B-B

PM37

X=6176399.75
Y=324673.30

PM35

2101/34:57
2101/7001:28
2101/7001:15
5530/7001:3
5530/7001:8
Kanalo virsunė: 227+3.44
227+00
227+00

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	A

FA3

TP Jakai-MS3,
AHXAMK-W-3x185

X=6176718.56
Y=324544.36

PM31

2101/34:159

MS-3 - TP Jakai
Al-3x1x240, L=15 m
3xHDPEØ110

X=6176704.60
Y=324538.27

PM32

Vienkryptcių varteliu įrenginio vieta Pk2279+40

Įkalta eglė

Šilnis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija
	Sklypo riba
KJ	Kelio juostos riba
	Prieduobė

Pastabos:


1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK24-59396.
8. Kelio sklypo ribose klojamos kabelių linijos gylis 1.2m, po asfalto danga gylis 1.5m.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	A

FA3

FA2

10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A

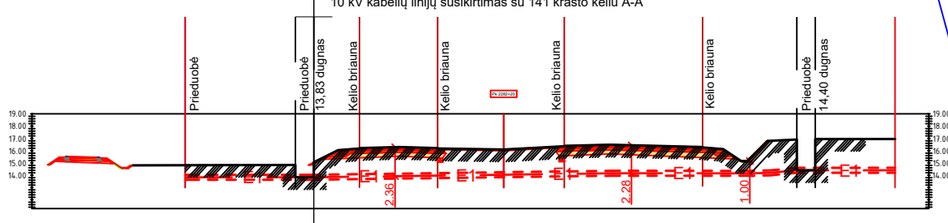

5530/5:1272

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Sklypo riba
- KJ — Kelio juostos riba
- Prieduobė

Jakų žiedo 3 statybos etapu
Statomų estakadų darbų riba

24/55 - 0238

2101/34:71

X=6177095.58
Y=324416.17

JM23-JM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110

X=6177045.80
Y=324433.52
X=6177044.62
Y=324434.39
X=6177042.54
Y=324435.06
X=6177040.96
Y=324435.21

X=6177027.42
Y=324439.76

GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
VKS_Gd250-MS3,
AHXAMK-W-3x185

Žem alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240

X=6176960.92
Y=324458.16

HDPEØ160 L=8

2101/34:71

X=6176958.70
Y=324451.02
X=6176959.87
Y=324462.58
X=6176958.89
Y=324462.91

2101/7001:15

X=6176951.86
Y=324465.29

X=6176945.54
Y=324464.86
X=6176946.19
Y=324467.19
X=6176943.17
Y=324468.22

Žem alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30
Prieduobė Nr.1

X=6176945.94
Y=324477.51
X=6176947.60
Y=324483.02

5530/7001:3

2101/7001:28

GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

5530/7001:8

5530/5:1192

PM24
X=6176961.66
Y=324523.75
X=6176961.11
Y=324523.24
PM33
X=6176959.62
Y=324520.69
X=6176957.60
Y=324516.73

Prieduobė Nr.2
6xHDPEØ110 L=48 m (kryptiniu)
X=6176955.96
Y=324511.21

A-A

MS-3 - PM33
Al 3x1x240, L=83 m
PM23-PM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
6xHDPEØ110

5530/5:307

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK24-59396.
8. Kelio sklypo ribose klojamos kabelių linijos gylis 1.2m, po asfalto danga gylis 1.5m.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	A

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK24-59396.
8. Kelio sklypo ribose klojamos kabelių linijos gylis 1.2m, po asfalto danga gylis 1.5m.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Sklypo riba
- KJ — Kelio juostos riba
- Prieduobė

PM23
X=6177251.64
Y=324357.99
3xHDPEØ110 L=10 m
(pradūrimu)

X=6177249.39
Y=324366.31

2101/34:22

JM23-JM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

X=6177184.78
Y=324386.21

Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59
X=6177179.48
Y=324387.91
X=6177172.20
Y=324390.21


Prieduobė Nr.1
6xHDPEØ110 L=18 m
(pradūrimu)

2101/34:22

X=6177157.16
Y=324395.05
Prieduobė Nr.2


2101/7001:23
5530/7001:3
5530/7001:7
2285/00

Profilis A-A

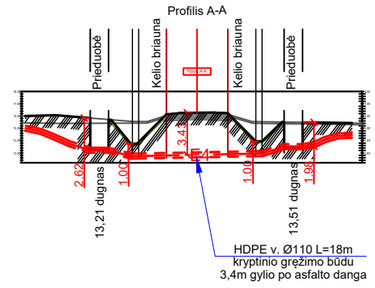

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	6	A

FA3

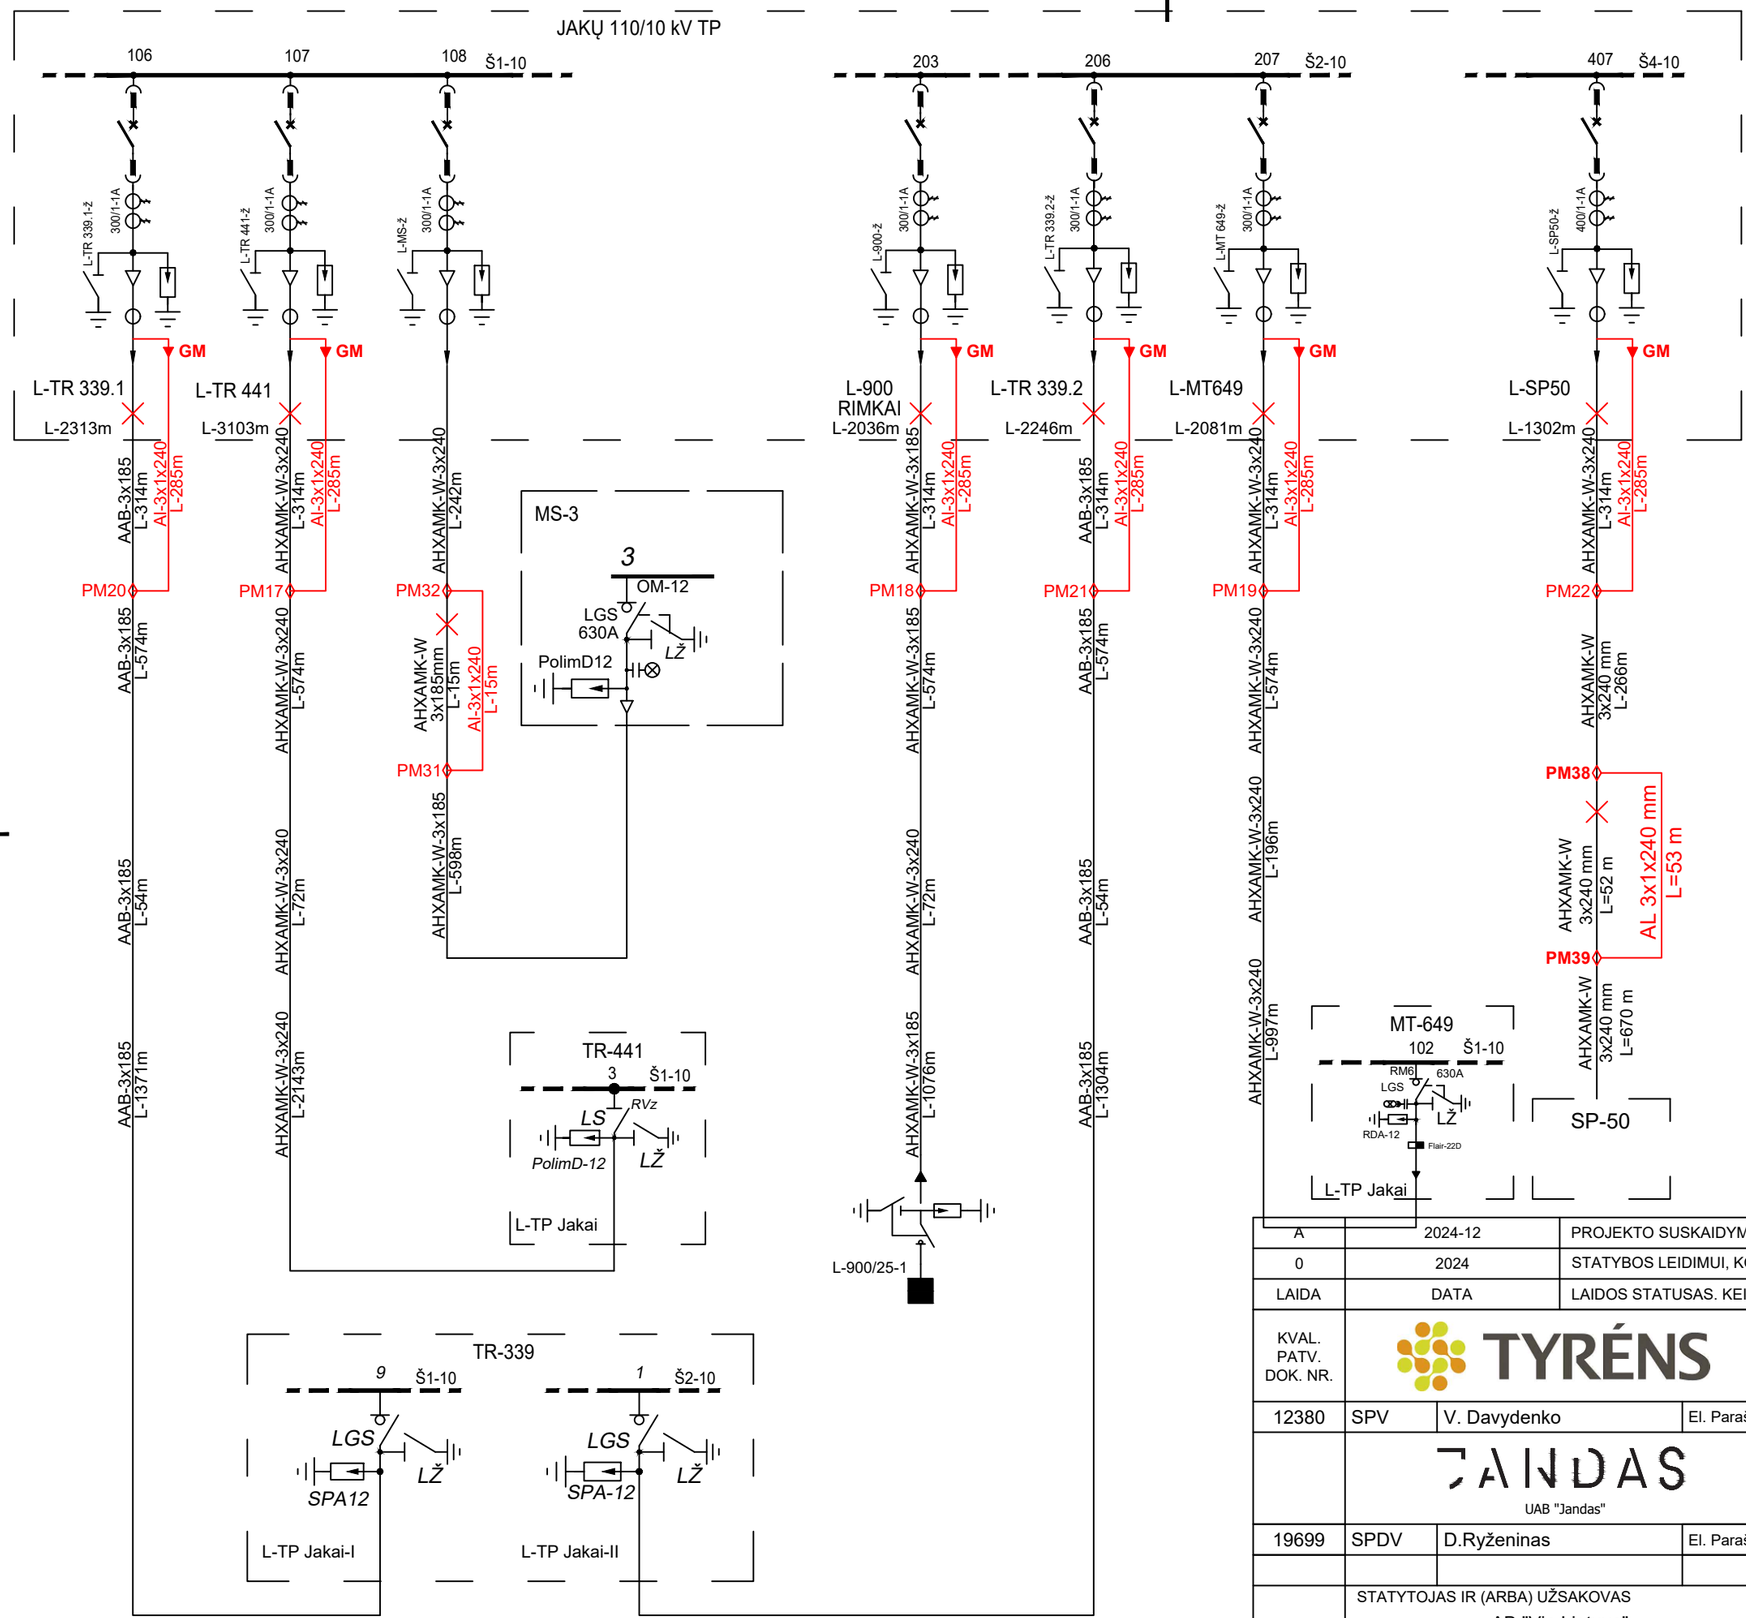


A	2024-12	PROJEKTO SUSKAIDYMAS ETAPAIS, KONKURSUI IR STATYBAI
0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	TYRĖNS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	El. Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas
	JANDAS UAB "Jandas"			DOKUMENTO PAVADINIMAS: 10 kV KL iš Jakų TP rekonstravimo schema — LAIDA: A
19699	SPDV	D.Ryženinas	El. Parašas	
				DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: AB "Via Lietuva", Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius			

FA3

MS-3

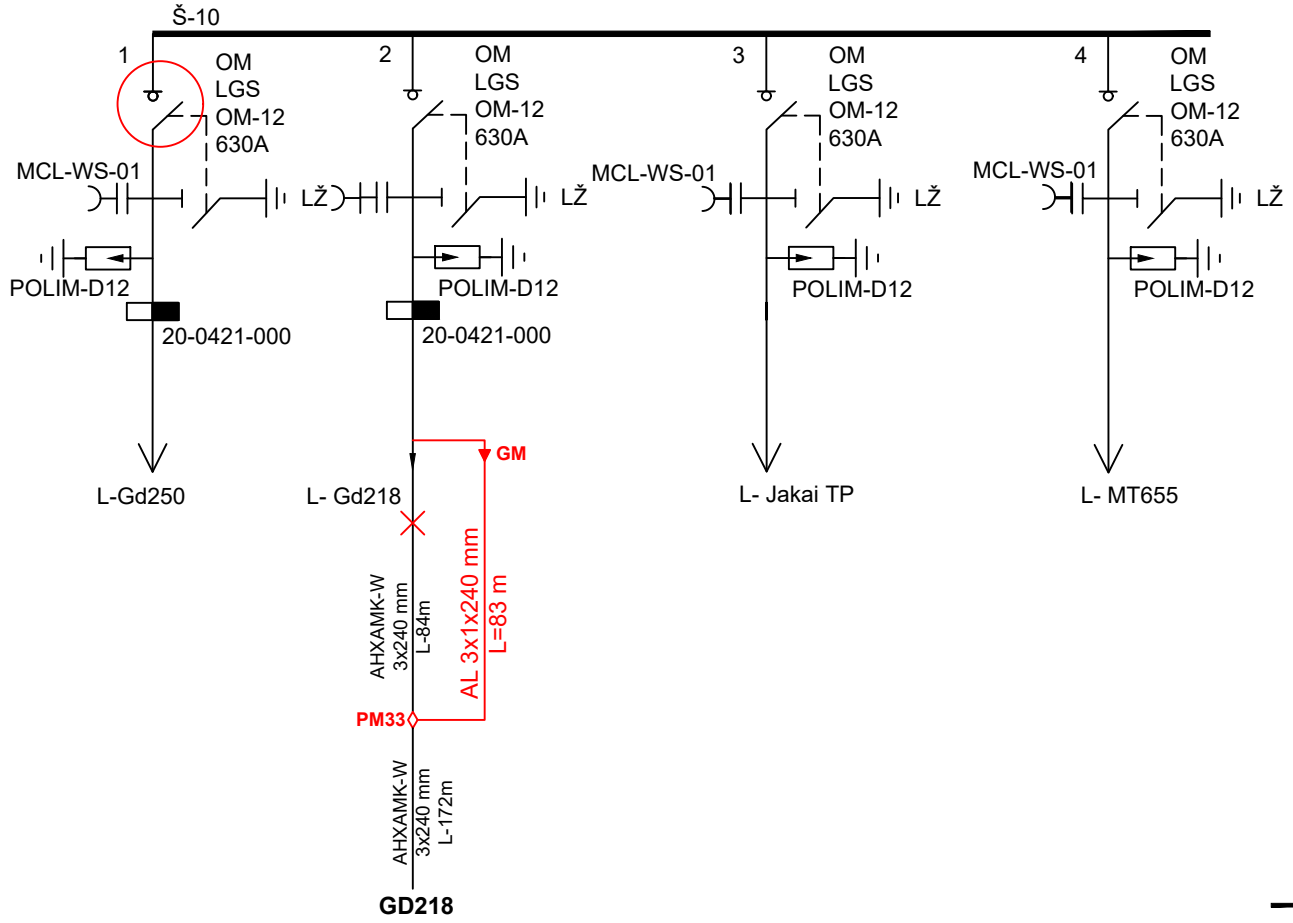


A	2024-12	PROJEKTO SUSKAIDYMAS ETAPAIS, KONKURSUI IR STATYBAI
0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	TYRĖNS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	El. Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas
		JANDAS UAB "Jandas"		DOKUMENTO PAVADINIMAS 10 kV KL iš MS-3 į Gd-218 rekonstravimo schema LAIDA: A
19699	SPDV	D.Ryženinas	El. Parašas	

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "Via Lietuva" Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-03	LAPAS: 1 LAPŲ: 1

FA4

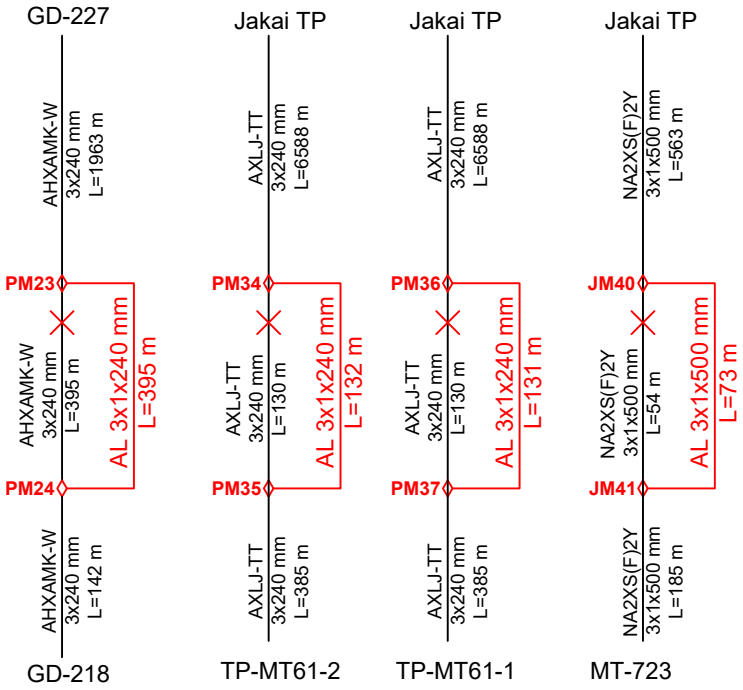

A	2024-12	PROJEKTO SUSKAIDYMAS ETAPAIS, KONKURSUI IR STATYBAI
0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	TYRĖNS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	El. Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas
		JANDAS UAB "Jandas"		DOKUMENTO PAVADINIMAS 10 kV KL rekonstravimo schema — LAIDA: A
19699	SPDV	D.Ryženinas	El. Parašas	

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "Via Lietuva" Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-04	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1


FA4

KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ

35 / 10 / 0,4 kV linijos pavadinimas	Kabelio trasa		Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso 3 fazių kabelių ilgis	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis, m						Tranšėjos kasimas esant joje galios kabelių grupių, m					Kabelio galinių movų montavimas (vnt.)	Kabelio jungiamųjų movų montavimas (vnt.)	Kabelio pereinamųjų movų montavimas (vnt.)	Prieduobių gręžimui kasimas
					Tranšėjoje 3 fazių kabelių klojimas		Esamo kabelio klojimas Ø160 vamzdyje	3 fazių kabelių klojimas kabelių konstrukcijomis 3xØ110 vamzdyje	3 fazių kabelių klojimas uždaru būdu 3xØ110 vamzdyje	3 fazių kabelių užvedimui į narvelį/ spintą	3	6		36					
	Pradžia narv./mova	Pabaiga mova			Dengiama signaline juosta "Kabelis"	Gofr. 3xØ110 vamzdis													
Jakų TP - TR-339-1	106	PM-20	AL 3x(1x240/25Cu)	285	214	214		20	46	5				142		3		1	2
Jakų TP - TR-339-2	206	PM-21	AL 3x(1x240/25Cu)	285	214	214		20	46	5					(142)	3		1	2
Jakų TP - TR-441	107	PM-17	AL 3x(1x240/25Cu)	285	214	214		20	46	5					(142)	3		1	2
Jakų TP - MS-3	PM-32	PM-31	AL 3x(1x240/25Cu)	15	15	15					15							2	
Jakų TP - L-900	203	PM-18	AL 3x(1x240/25Cu)	285	214	214		20	46	5					(142)	3		1	2
Jakų TP - MT-649	207	PM-19	AL 3x(1x240/25Cu)	285	214	214		20	46	5					(142)	3		1	2
Jakų TP - SP-50	407	PM-22	AL 3x(1x240/25Cu)	285	214	214		20	46	5					(142)	3		1	2
Jakų TP - SP-50	PM-38	PM-39	AL 3x(1x240/25Cu)	53					53									2	2
MS-3 - Gd-218	102	PM-33	AL 3x(1x240/25Cu)	83	20	20		10	48	5	3		(20)			3		1	
Gd-227 - Gd-218	PM-23	PM-24	AL 3x(1x240/25Cu)	395	319	319			76		322	20						2	6
Jakų TP - TP-MP61-2	PM-34	PM-35	AL 3x(1x240/25Cu)	132	132	132					1	131						2	2
Jakų TP - TP-MP61-1	PM-36	PM-37	AL 3x(1x240/25Cu)	131	131	131							(131)					2	
Jakų TP - MT-723	JM-40	JM-41	AL 3x(1x500/35Cu)	73					73								6		2
MS3 - MT578	MS-3	MT-578	AHXAMK-W-3x240				8				8								
	VISO:		**Bendrai**	**2592**	**1901**	**1901**	**8**	**130**	**526**	**35**	**349**	**151**	**151**	**142**	**710**	**21**	**6**	**17**	**24**
			AL 3x(1x240/25Cu)	2519	1901	1901	0	130	453	35	341	151	151	142	710	21	0	17	22
			AL 3x(1x500/35Cu)	73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2
			AHXAMK-W-3x240				8				8								

A	2024-12	PROJEKTO SUSKAIDYMAS ETAPAIS, KONKURSUI IR STATYBAI	
0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	TYRĖNS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra	
12380	SPV: V. Davydenko	El. Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas
	JANDAS UAB "Jandas"		DOKUMENTO PAVADINIMAS Kabelių montavimo lentelė — LAIDA: A
19699	SPDV: D.Ryženinas	El. Parašas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "Via Lietuva" Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-05 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1


FA3

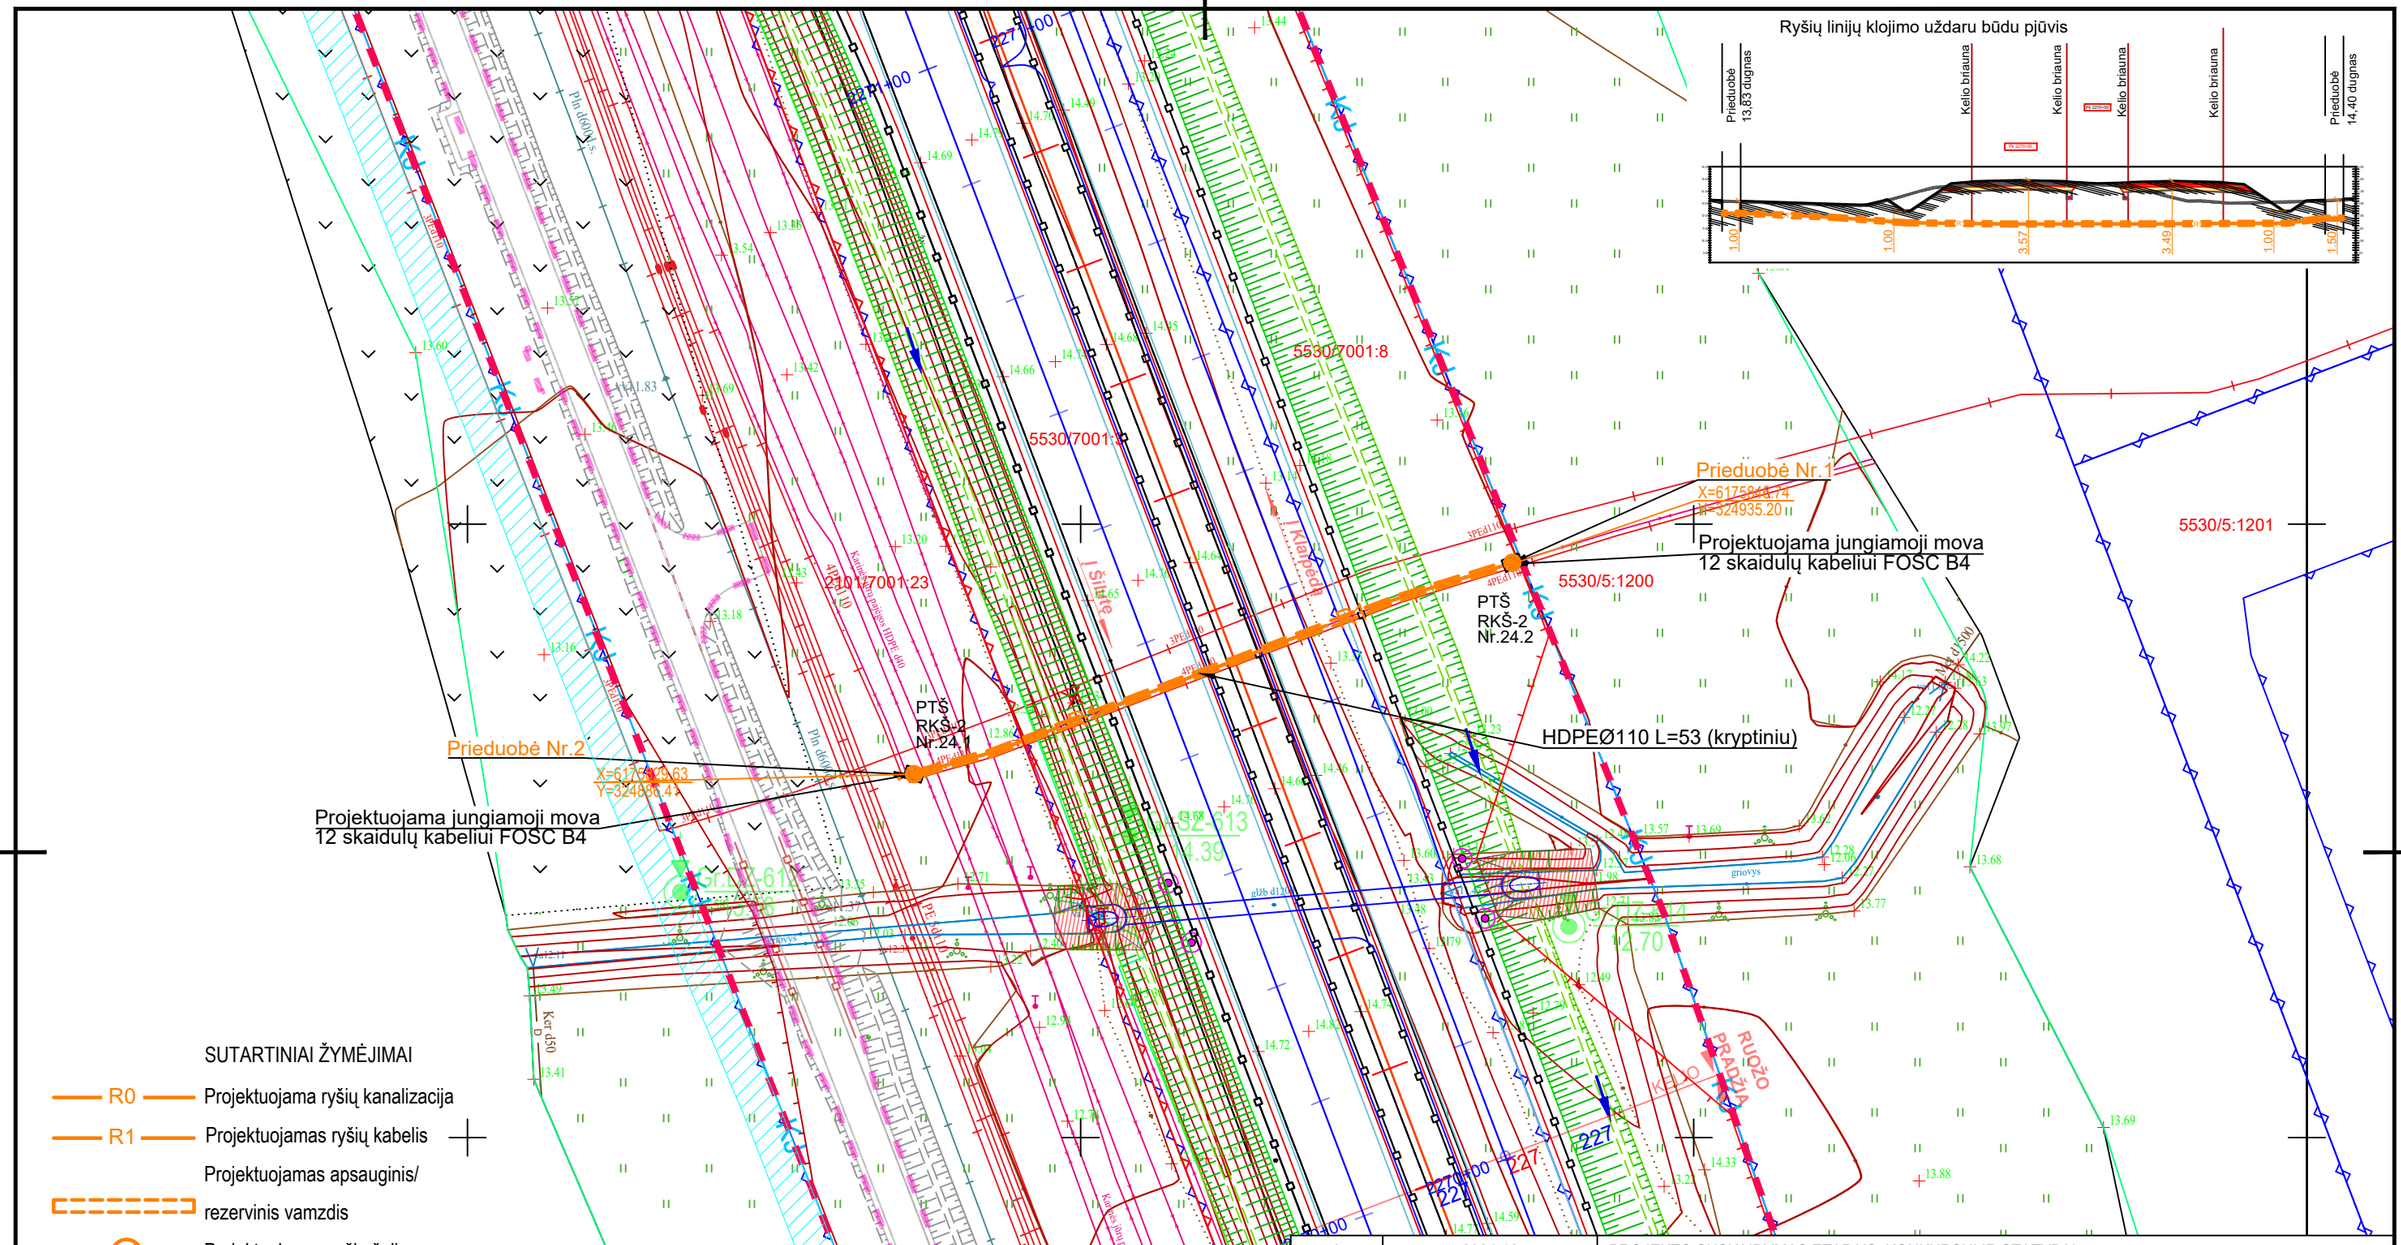
Ryšių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis
Prieduobė 13,83 dugnas
Kelio briauna
Kelio briauna
Kelio briauna
Kelio briauna
Prieduobė 14,40 dugnas
1,00
1,00
3,57
3,49
1,00
1,50
227+00
228+00
5530/7001:8
5530/7001:9
5530/7001:23
5530/5:1200
5530/5:1201
PTŠ RKŠ-2 Nr.24.2
PTŠ RKŠ-2 Nr.24.1
Prieduobė Nr.1
X=6175848.74
Y=324935.20
Projektuojama jungiamoji mova 12 skaidulų kabeliui FOSC B4
HDPEØ110 L=53 (kryptiniu)
Prieduobė Nr.2
X=6175875.63
Y=324836.44
Projektuojama jungiamoji mova 12 skaidulų kabeliui FOSC B4
Kl-32-613
Kl-32-612
Kl-32-614
Kl-32-615
Kl-32-616
Kl-32-617
Kl-32-618
Kl-32-619
Kl-32-620
Kl-32-621
Kl-32-622
Kl-32-623
Kl-32-624
Kl-32-625
Kl-32-626
Kl-32-627
Kl-32-628
Kl-32-629
Kl-32-630
Kl-32-631
Kl-32-632
Kl-32-633
Kl-32-634
Kl-32-635
Kl-32-636
Kl-32-637
Kl-32-638
Kl-32-639
Kl-32-640
Kl-32-641
Kl-32-642
Kl-32-643
Kl-32-644
Kl-32-645
Kl-32-646
Kl-32-647
Kl-32-648
Kl-32-649
Kl-32-650
Kl-32-651
Kl-32-652
Kl-32-653

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- R0 — Projektuojama ryšių kanalizacija
- R1 — Projektuojamas ryšių kabelis
- Projektuojamas apsauginis/ rezervinis vamzdis
- Projektuojamas ryšių šulinys
- Esamų ryšio kabelių demontavimas
- Sklypo riba
- KJ — Kelio juostos riba
- Prieduobė

Ryšių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

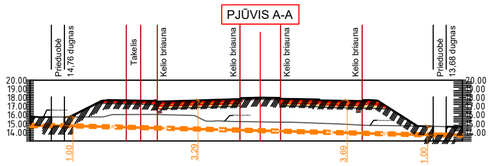


Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Ryšių linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Kelio sklypo ribose klojamos kabelių linijos gylis 1.2m, po asfalto danga gylis 1.5m.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-06	2	2	A

FA2

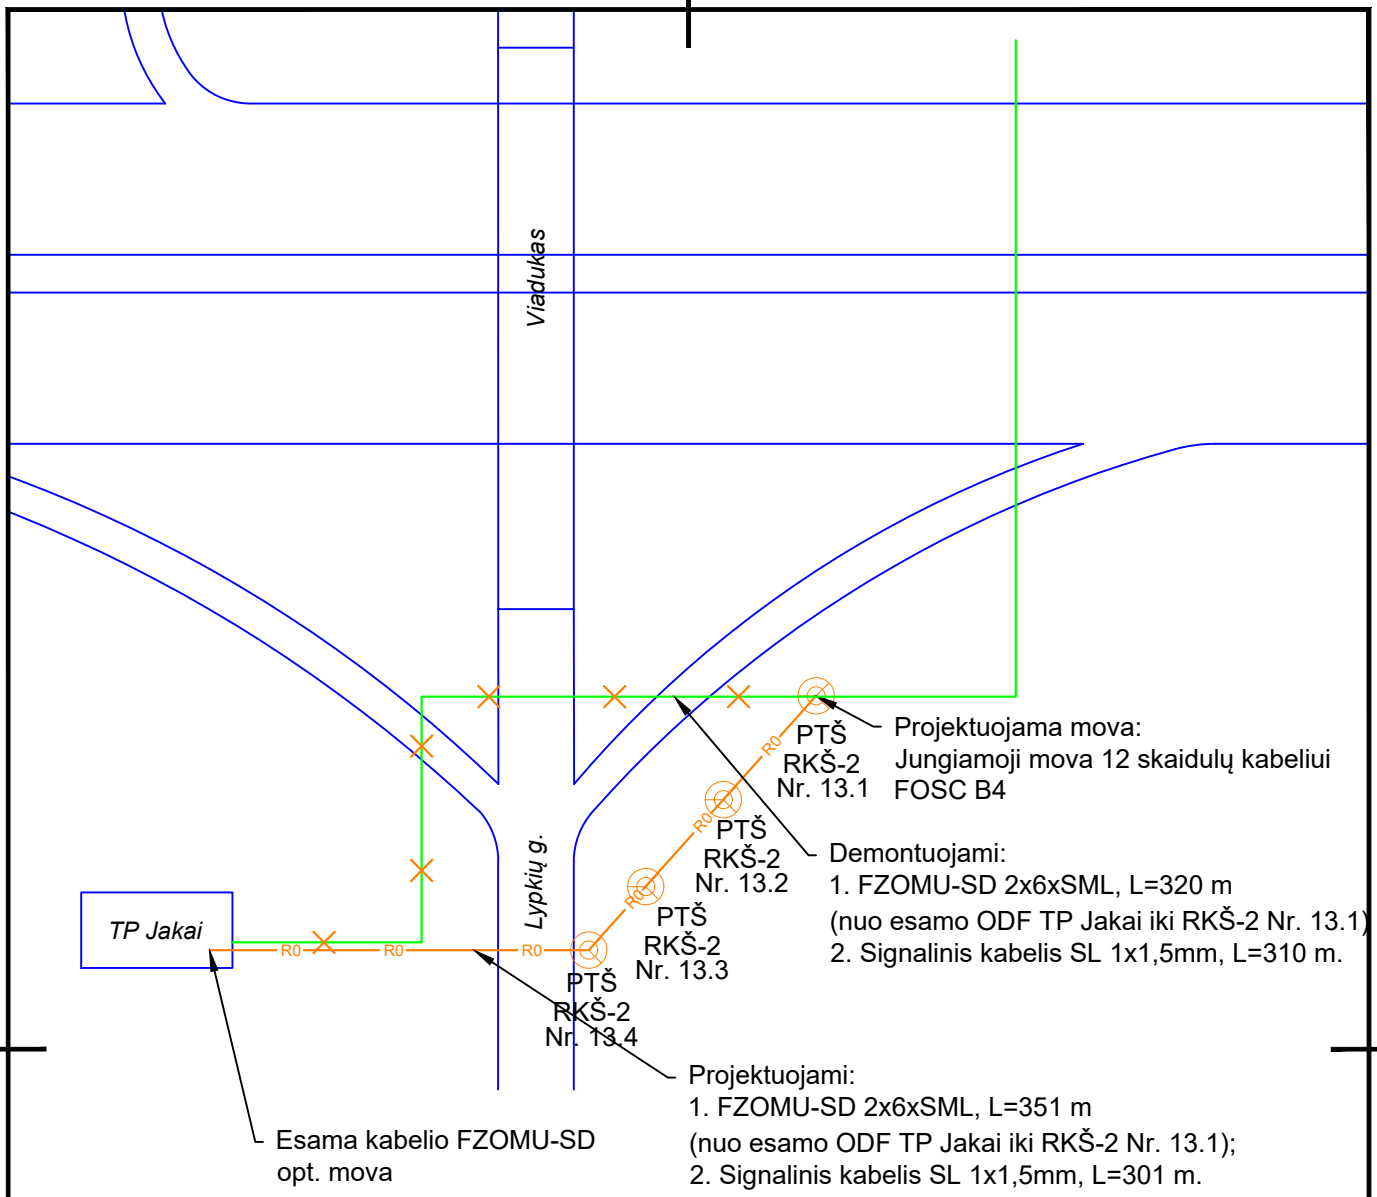

A	2024-12	PROJEKTO SUSKAIDYMAS ETAPAIS, KONKURSUI IR STATYBAI
0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	TYRĖNS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	El. Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas
		JANDAS UAB "Jandas"		DOKUMENTO PAVADINIMAS Ryšio kabelių paklojimo schema — LAIDA: A
19699	SPDV	D.Ryženinas	El. Parašas	

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "Via Lietuva" Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-07	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

FA4

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2024-07-11,
Galioja iki: 2025-07-11

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-59396

Klientas: Akcinė bendrovė "Via Lietuva"
Kliento kontaktiniai duomenys:

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas (I etapas)
Objekto adresas: Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N3459396

Kliento prijungimo objekto duomenys:			
	Mato vnt.	**Leistinoji naudoti galia**	**Atvado tipas (trifazis/vienfazis)**
Esama leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia	**kW**	**-**	**Trifazis**
Komercinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 24-59396 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.


3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar


perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.


3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamas oro linijas, patenkančias į projektuojamo kelio zoną ir neatitinkančias normatyvinių reikalavimų pertvarkyti, užtikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijų dalių iki kelio elementų.
4.2. Esamas neapsaugotas kabelių linijas kelio zonoje ir susikirtimo vietose su projektuojamais požeminiais inžineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabelių apsaugomis (gaubtais) ir/ar įgilinti.
4.3. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos Klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

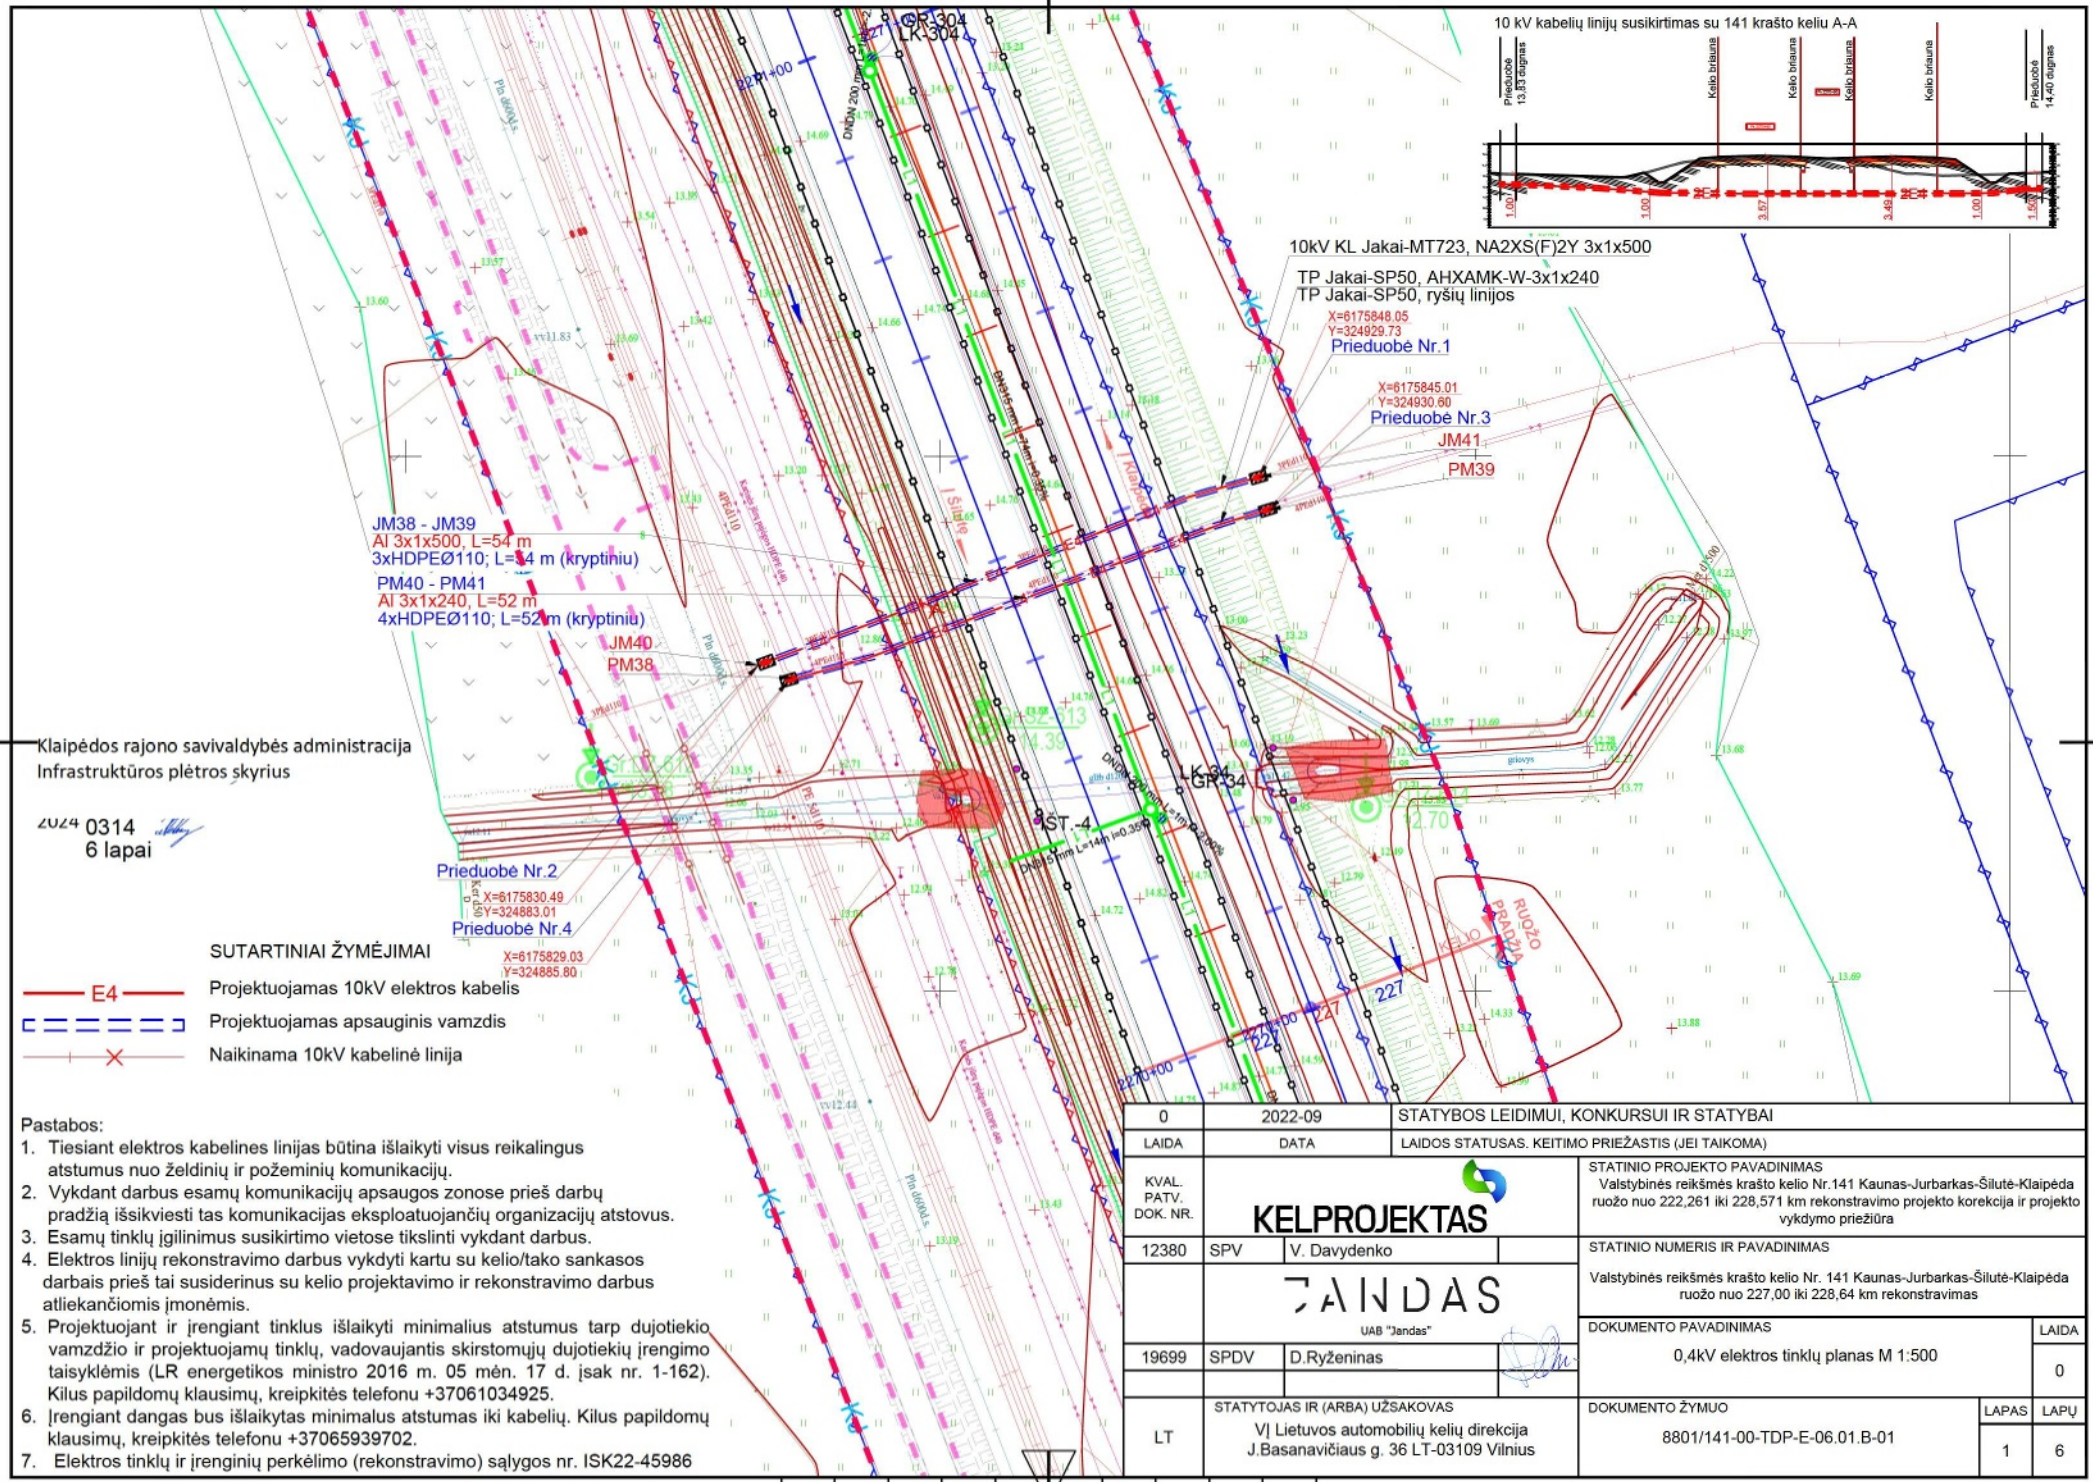
10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A
Prieduobė 13,33°laipas
Kelio briauna
Kelio briauna
Kelio briauna
Kelio briauna
Prieduobė 14,40°laipas
10kV KL Jakai-MT723, NA2XS(F)2Y 3x1x500
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x1x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos
X=6175848.05
Y=324929.73
Prieduobė Nr.1
X=6175845.01
Y=324930.60
Prieduobė Nr.3
JM41
PM39
JM38 - JM39
Al 3x1x500, L=54 m
3xHDPEØ110; L=54 m (kryptiniu)
PM40 - PM41
Al 3x1x240, L=52 m
4xHDPEØ110; L=52 m (kryptiniu)
JM40
PM38
Prieduobė Nr.2
X=6175830.49
Y=324883.01
Prieduobė Nr.4
X=6175829.03
Y=324885.80
LK-304
GR-304
LK-34
GP-34
ŠT.-4
227+00
227
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Infrastruktūros plėtros skyrius
2024 0314
6 lapai
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4
Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986
0
2022-09
STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA
DATA
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.
KELPROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380
SPV
V. Davydenko
JANDAS
UAB "Jandas"
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas
19699
SPDV
D.Ryženinas
DOKUMENTO PAVADINIMAS
0,4kV elektros tinklų planas M 1:500
LAIDA
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
LT
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius
DOKUMENTO ŽYMUO
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01
LAPAS
1
LAPŲ
6
FA3

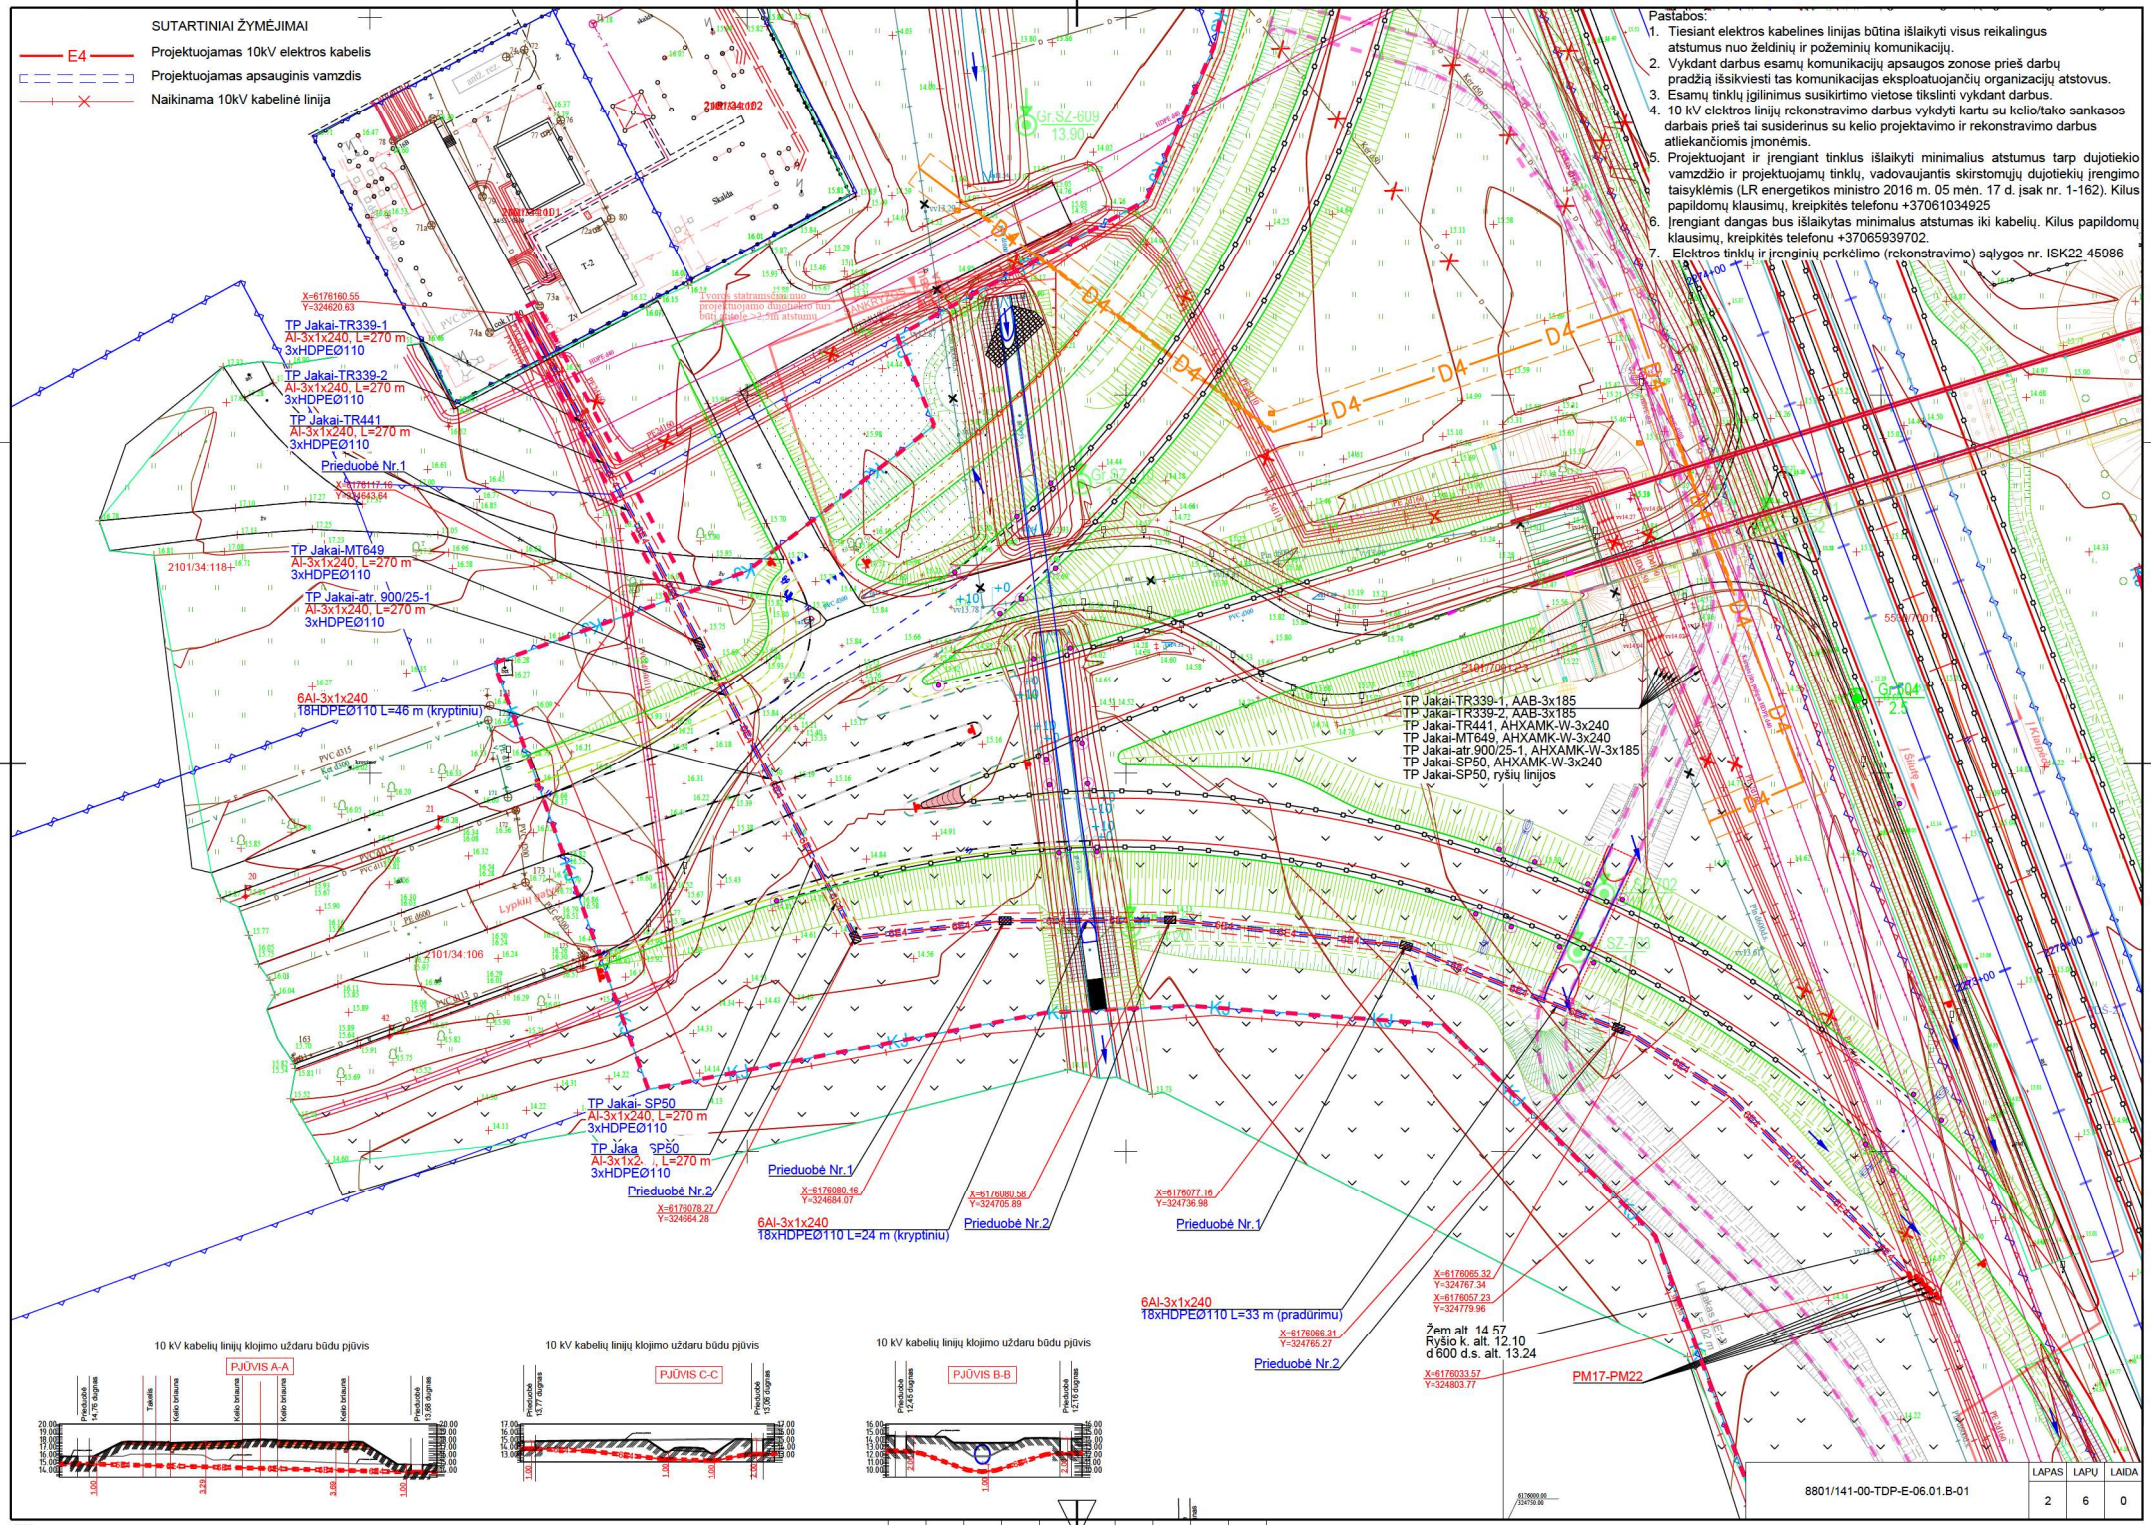
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4
Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45086
TP Jakai-TR339-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110
TP Jakai-TR339-2
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110
TP Jakai-TR441
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110
Priedubė Nr.1
TP Jakai-MT649
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110
TP Jakai-atr. 900/25-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110
6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=46 m (kryptiniu)
TP Jakai-TR339-1, AAB-3x185
TP Jakai-TR339-2, AAB-3x185
TP Jakai-TR441, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-MT649, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-atr.900/25-1, AHXAMK-W-3x185
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos
TP Jakai- SP50
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110
TP Jaka SP50
Al-3x1x2 , L=270 m
3xHDPEØ110
Priedubė Nr.2
Priedubė Nr.1
6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=24 m (kryptiniu)
Priedubė Nr.2
Priedubė Nr.1
6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=33 m (pradūrimu)
Priedubė Nr.2
Žem.alt. 14.57
Ryšio k. alt. 12.10
d 600 d.s. alt. 13.24
PM17-PM22
10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis
PJŪVIS A-A
10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis
PJŪVIS C-C
10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis
PJŪVIS B-B
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01
LAPAS 2
LAPŲ 6
LAIDA 0
FA2

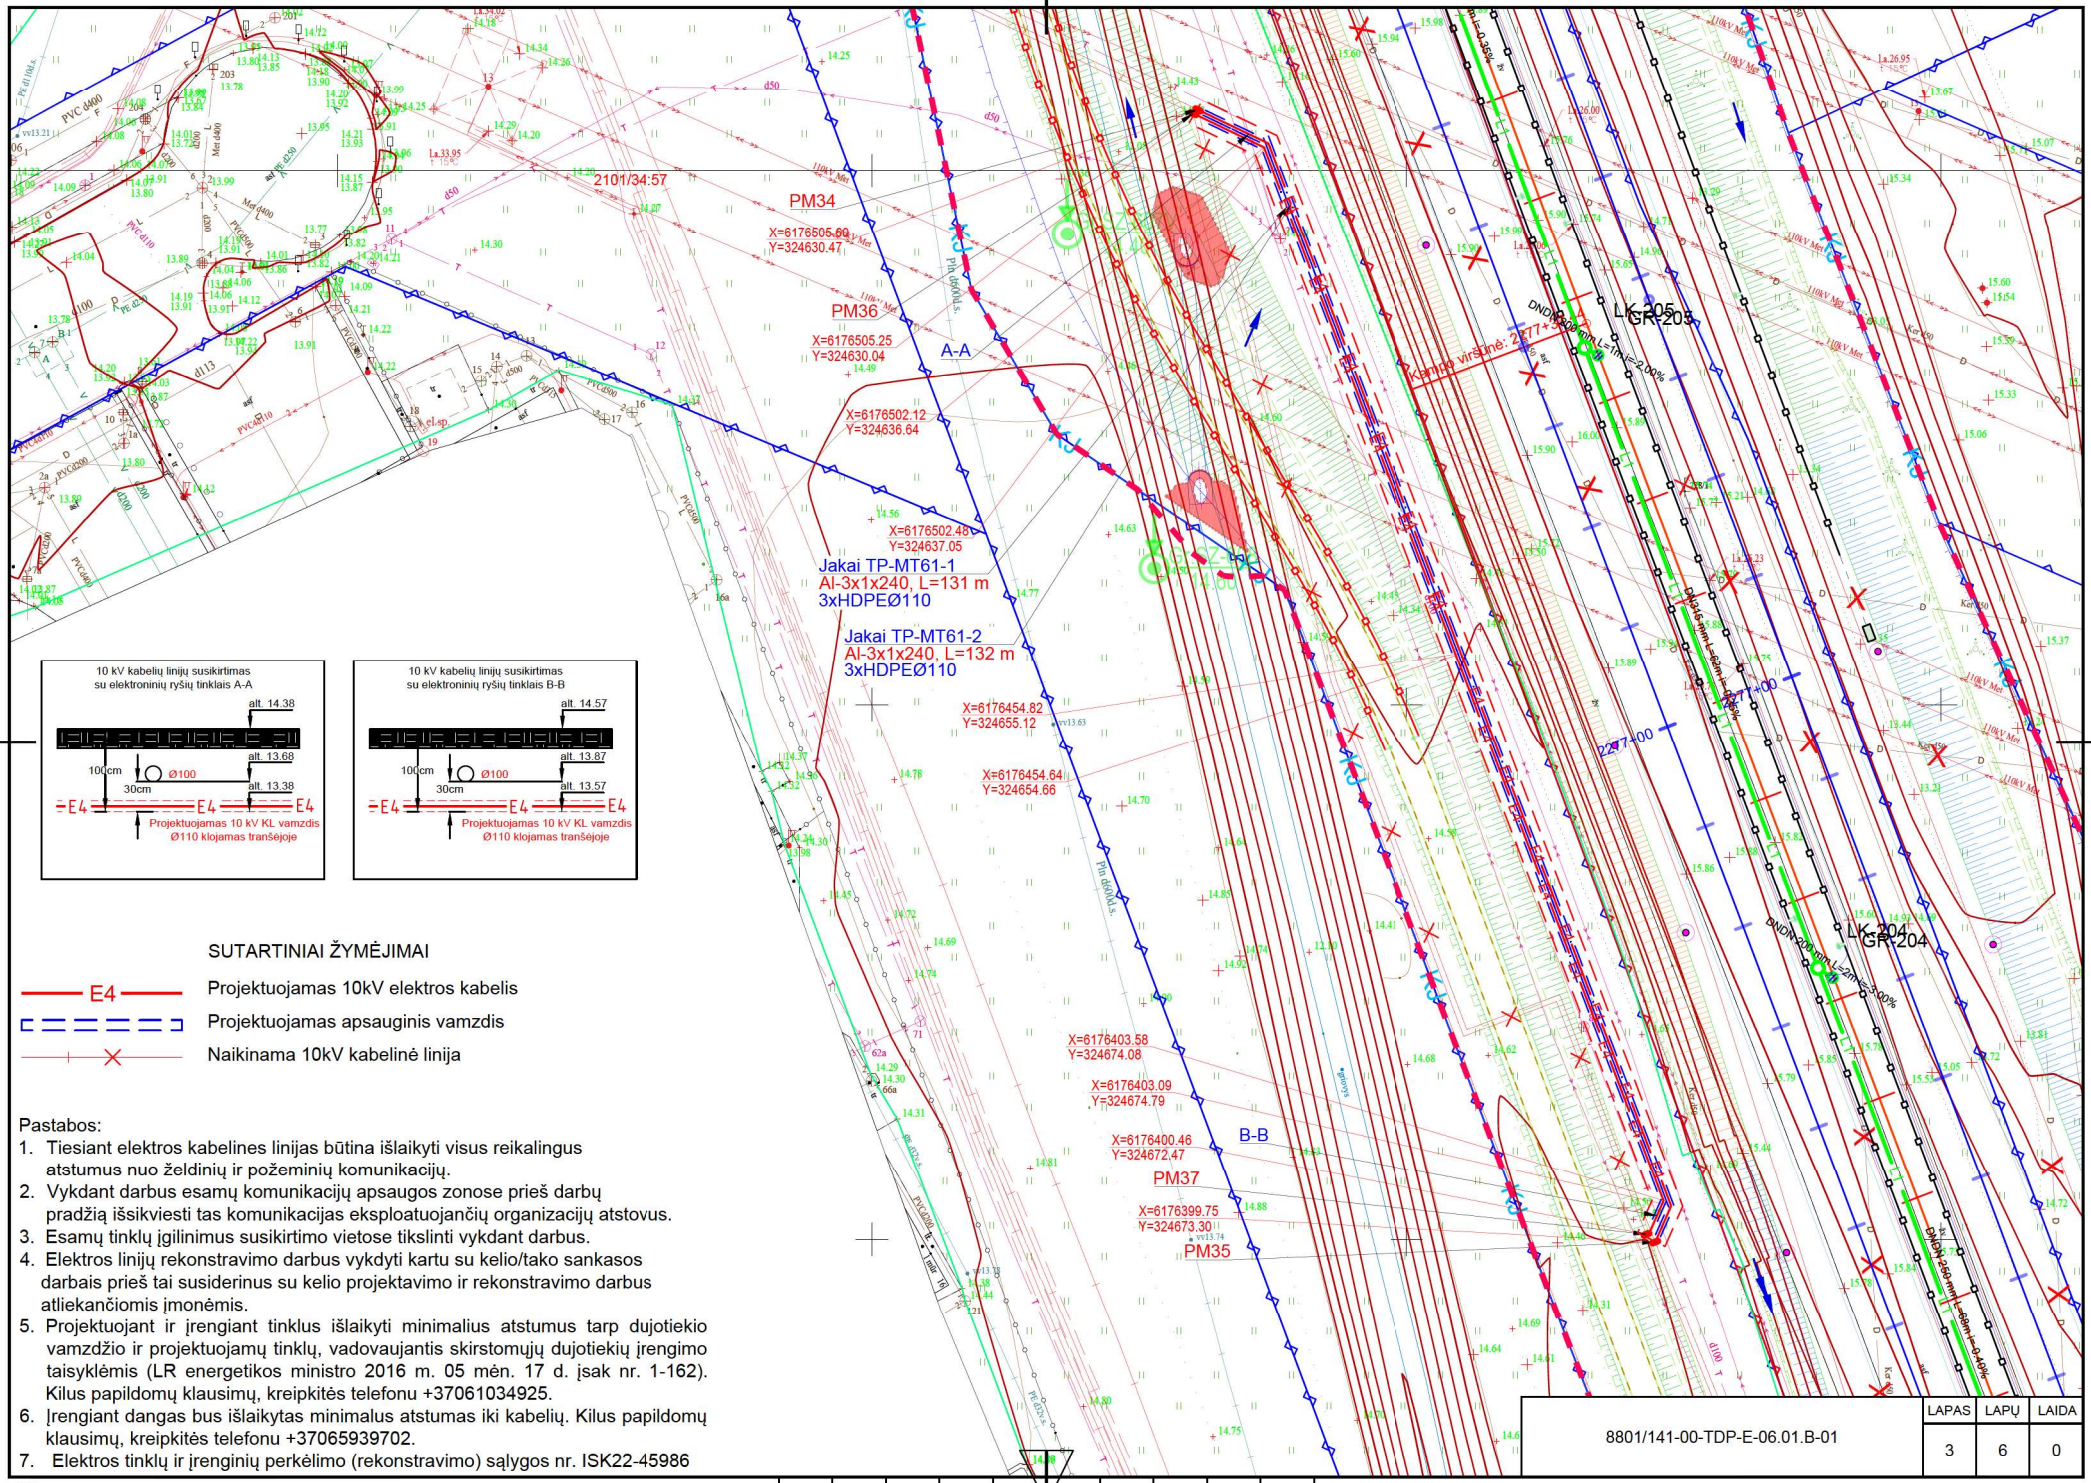

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis


Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

FA3

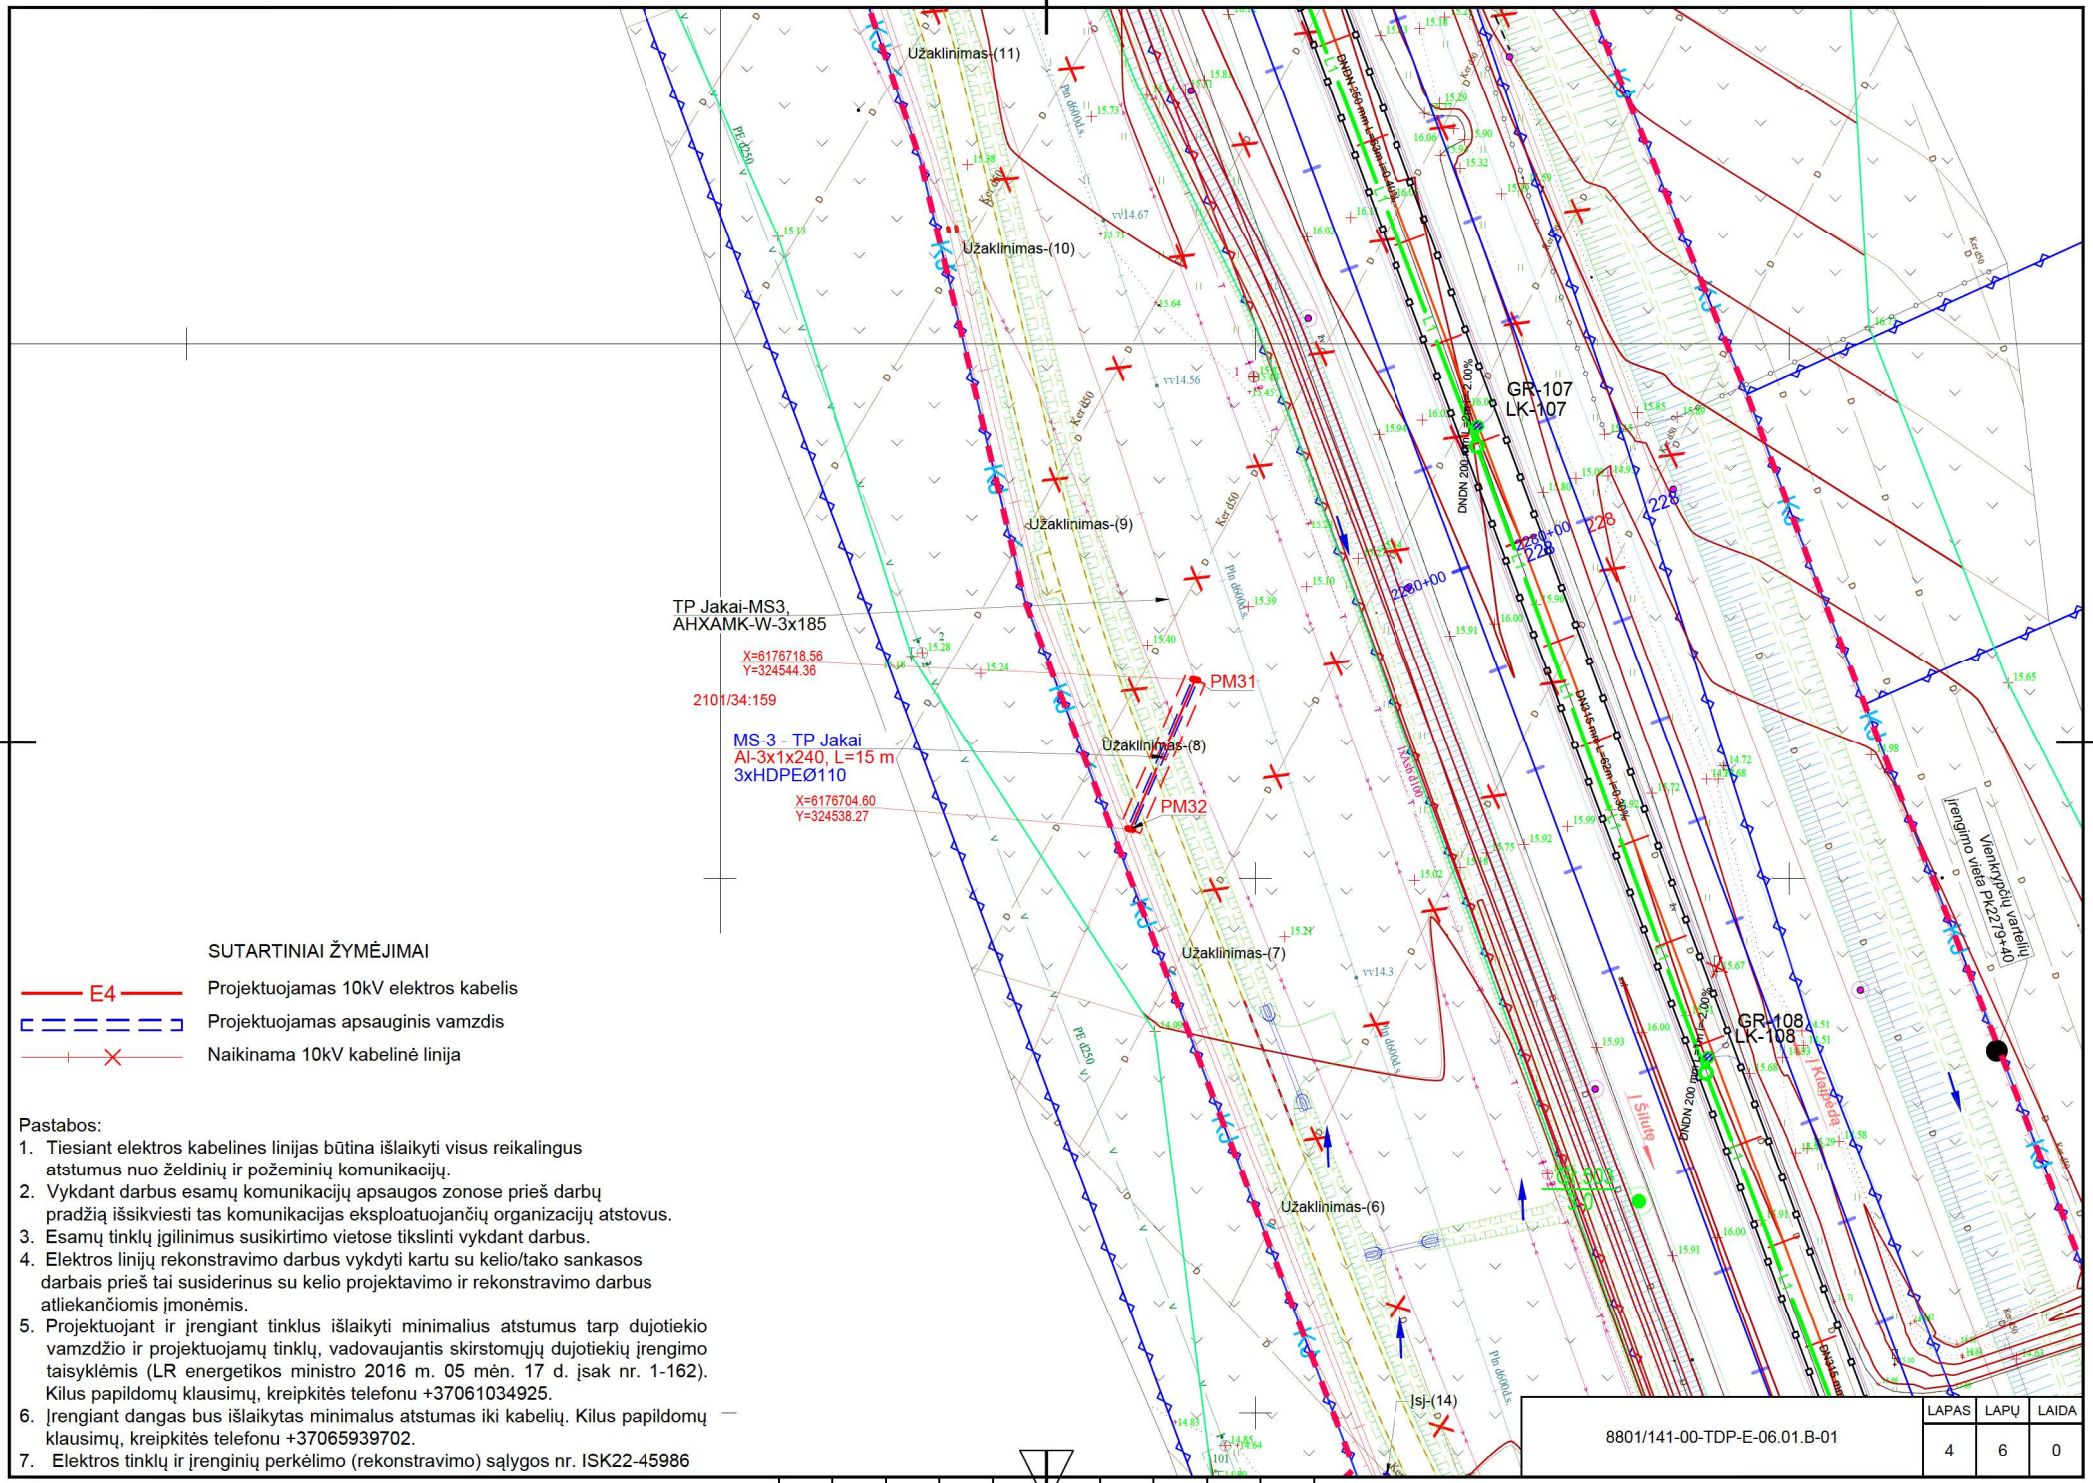

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis


Naikinama 10kV kabelinė linija


Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

FA3

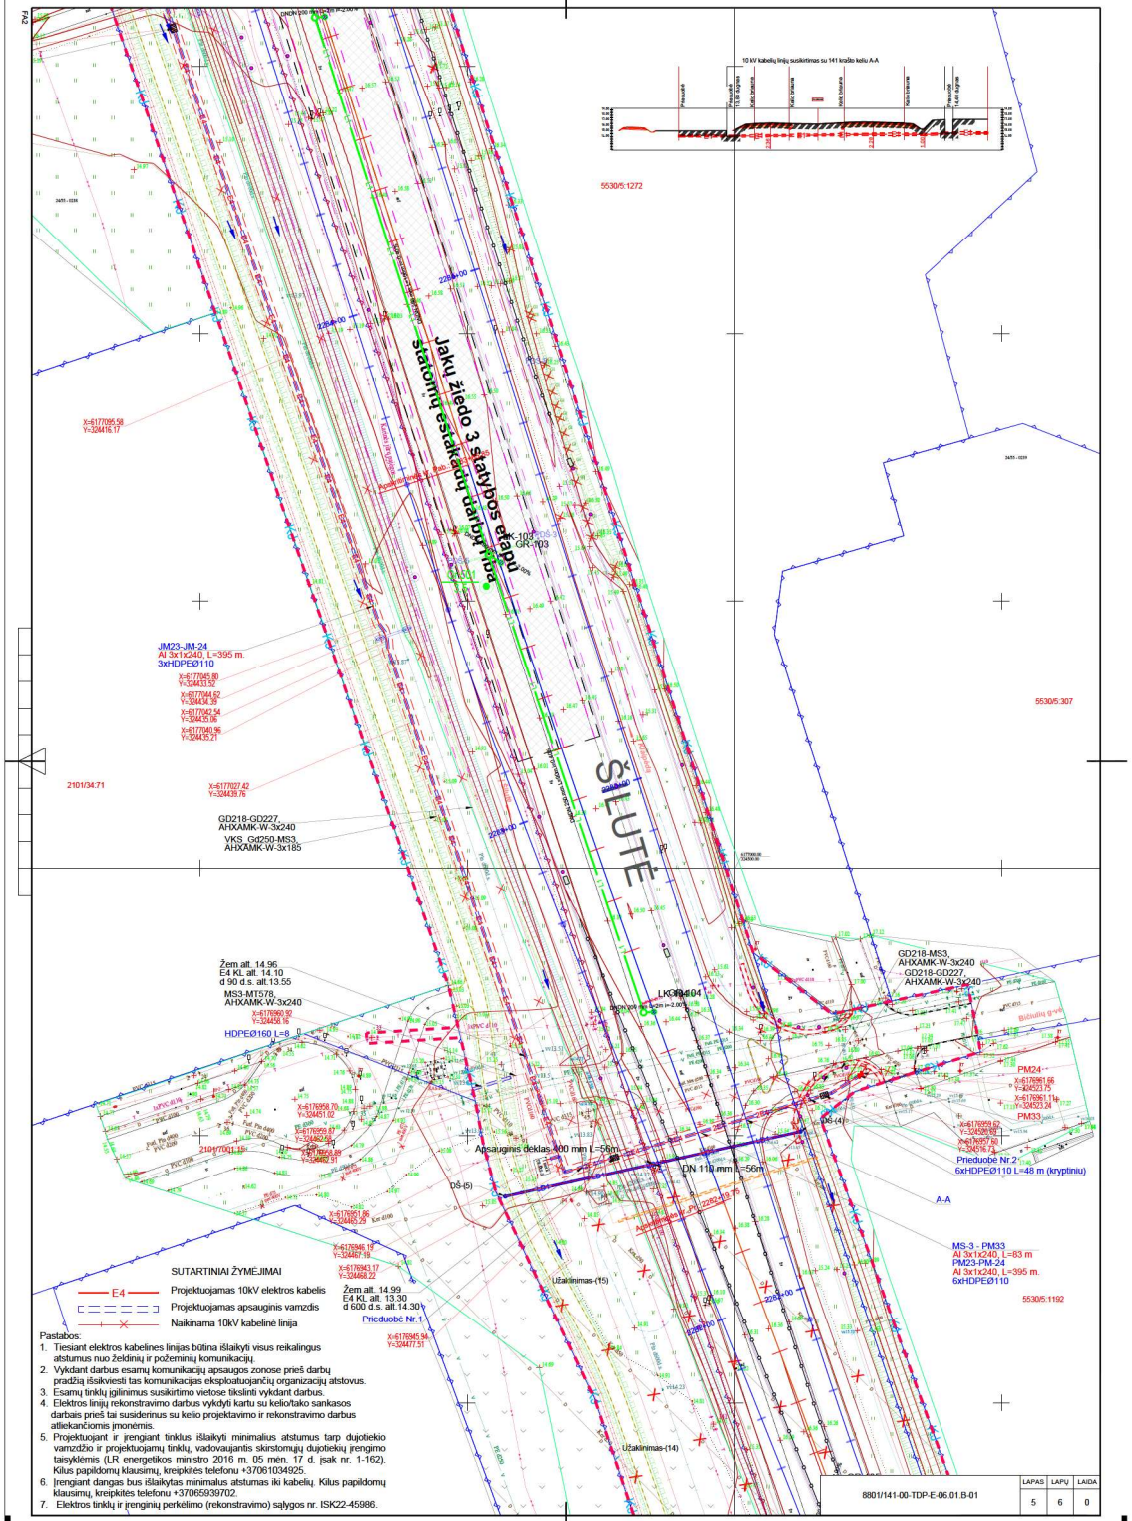
10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A
5530/5:1272
Jakų žiedo 3 statybos etapo
statomų eglakalnių parkavimo
SKLUTĖ
JM23-JM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110
5530/5:307
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
VKS_GD250-MS3,
AHXAMK-W-3x185
Žem.alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240
HDPEØ160 L=8
LK04-104
GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
PM24
PM33
Apsauginis dėklas 400 mm L=56m
DN 110 mm L=56m
DS-(4)
DS-(5)
Prieduobė Nr.2
6xHDPEØ110 L=48 m (kryptiniu)
A-A
MS-3 - PM33
Al 3x1x240, L=83 m
PM23-PM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
6xHDPEØ110
5530/5:1192
Užakinimas-(15)
Užakinimas-(14)
Žem.alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30
Prieduobė Nr.1
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4 Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsaikvesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su keio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkiės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkites telefonu +3706593970Z.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01
LAPAS 5
LAPŲ 6
LAIDA 0

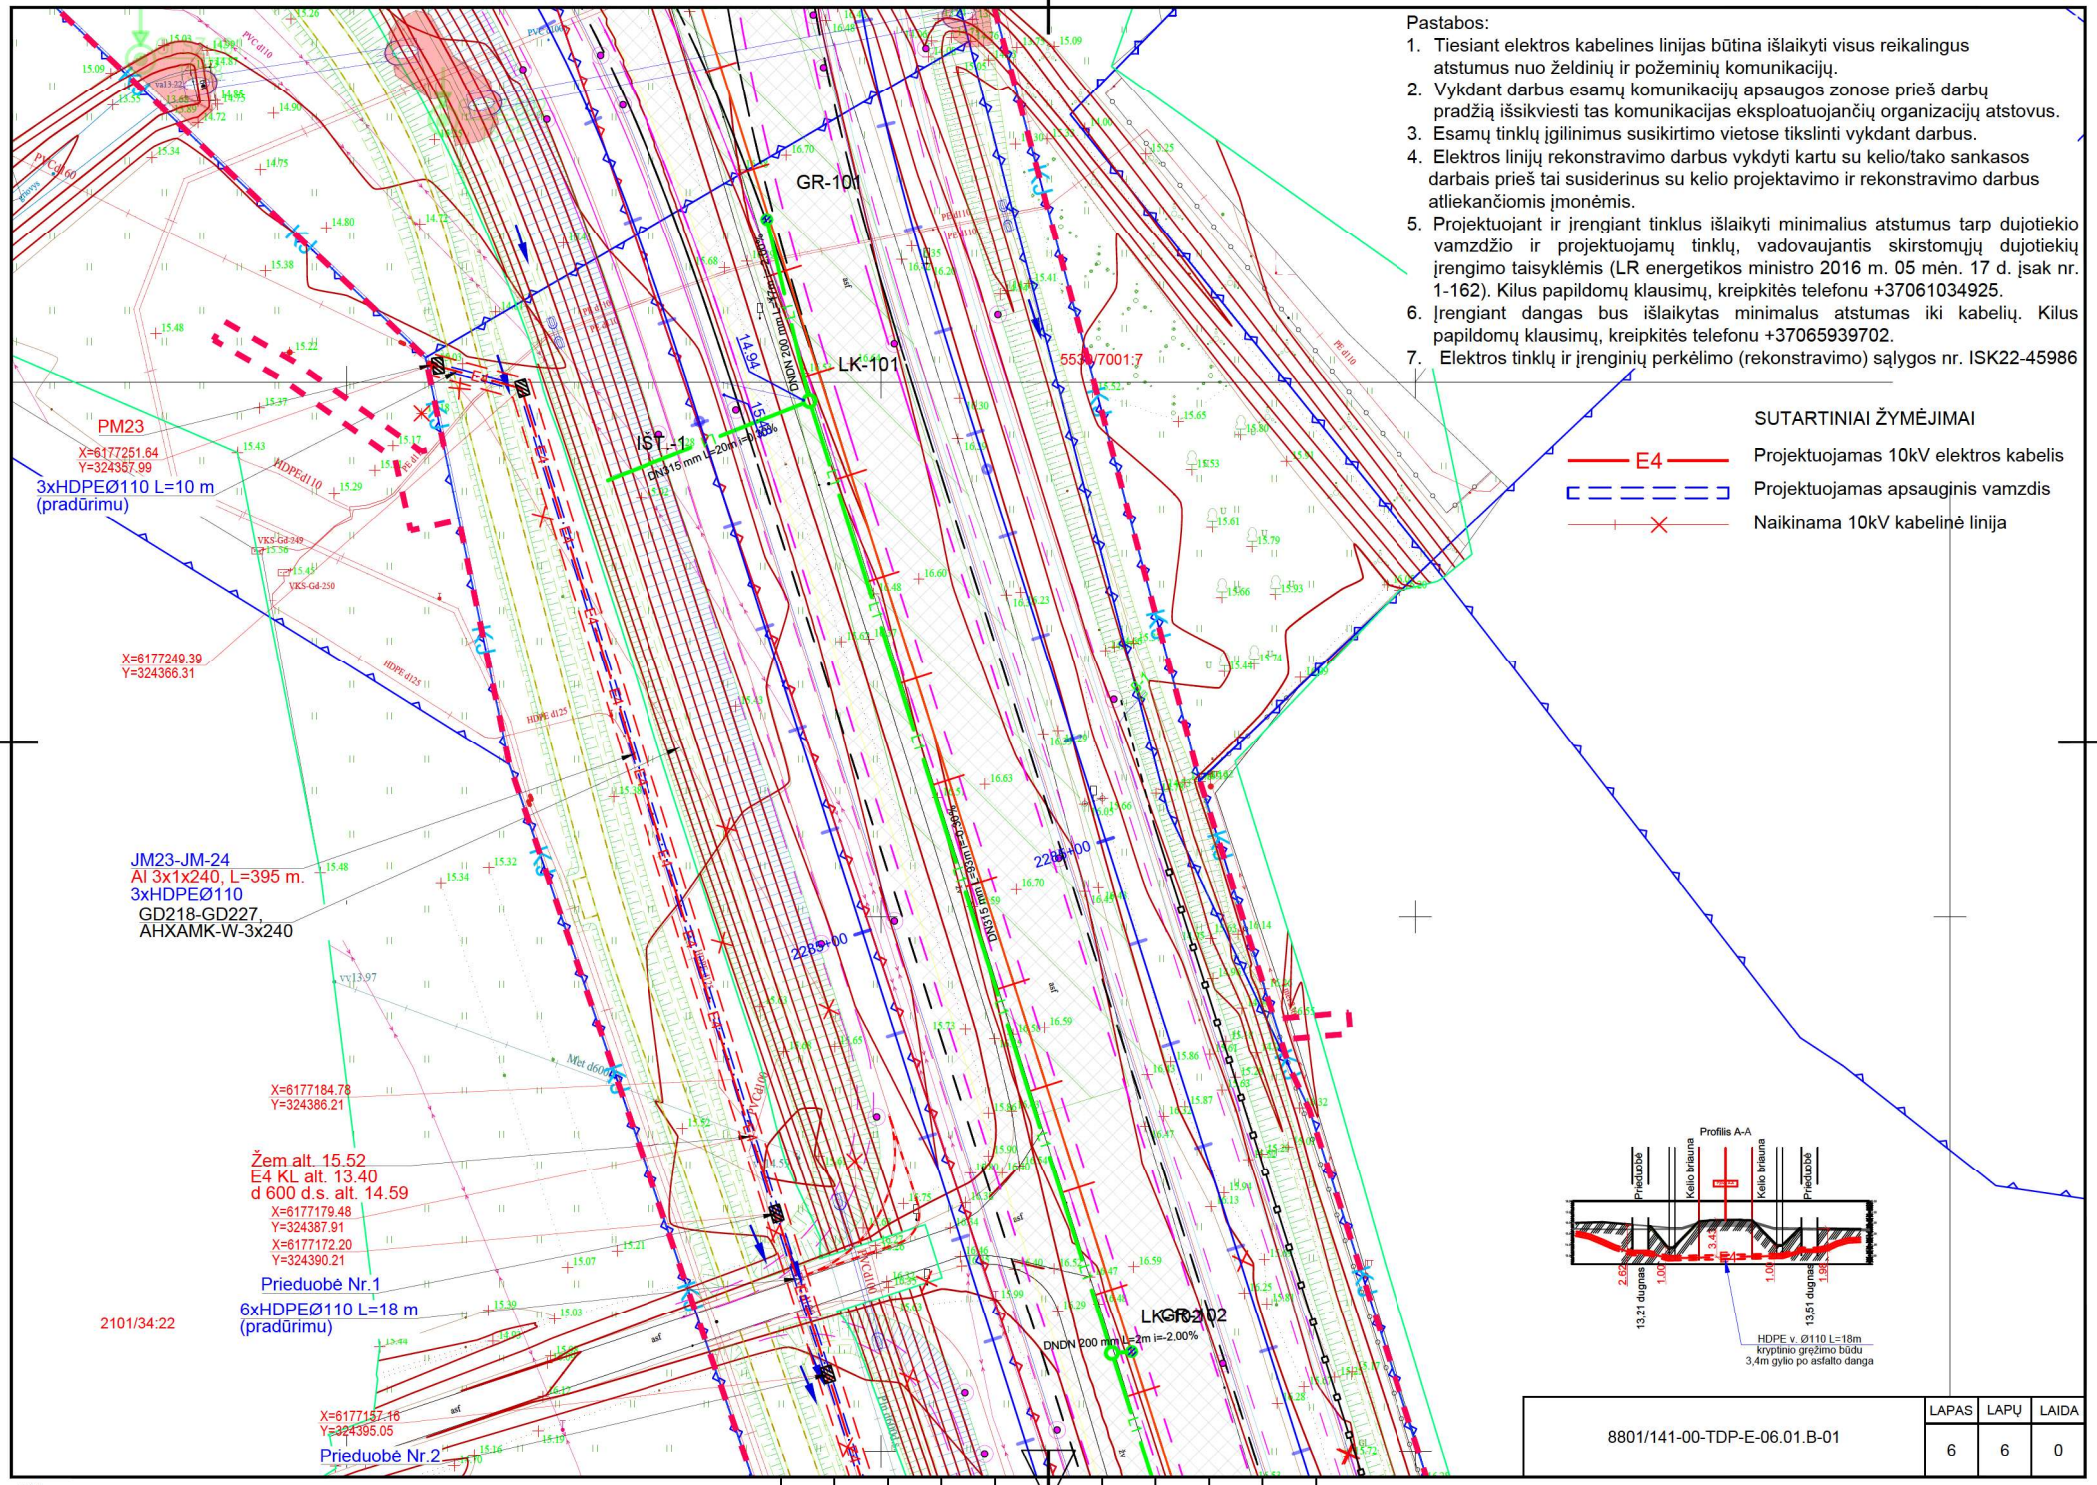

Pastabos:


1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	6	0

FA3

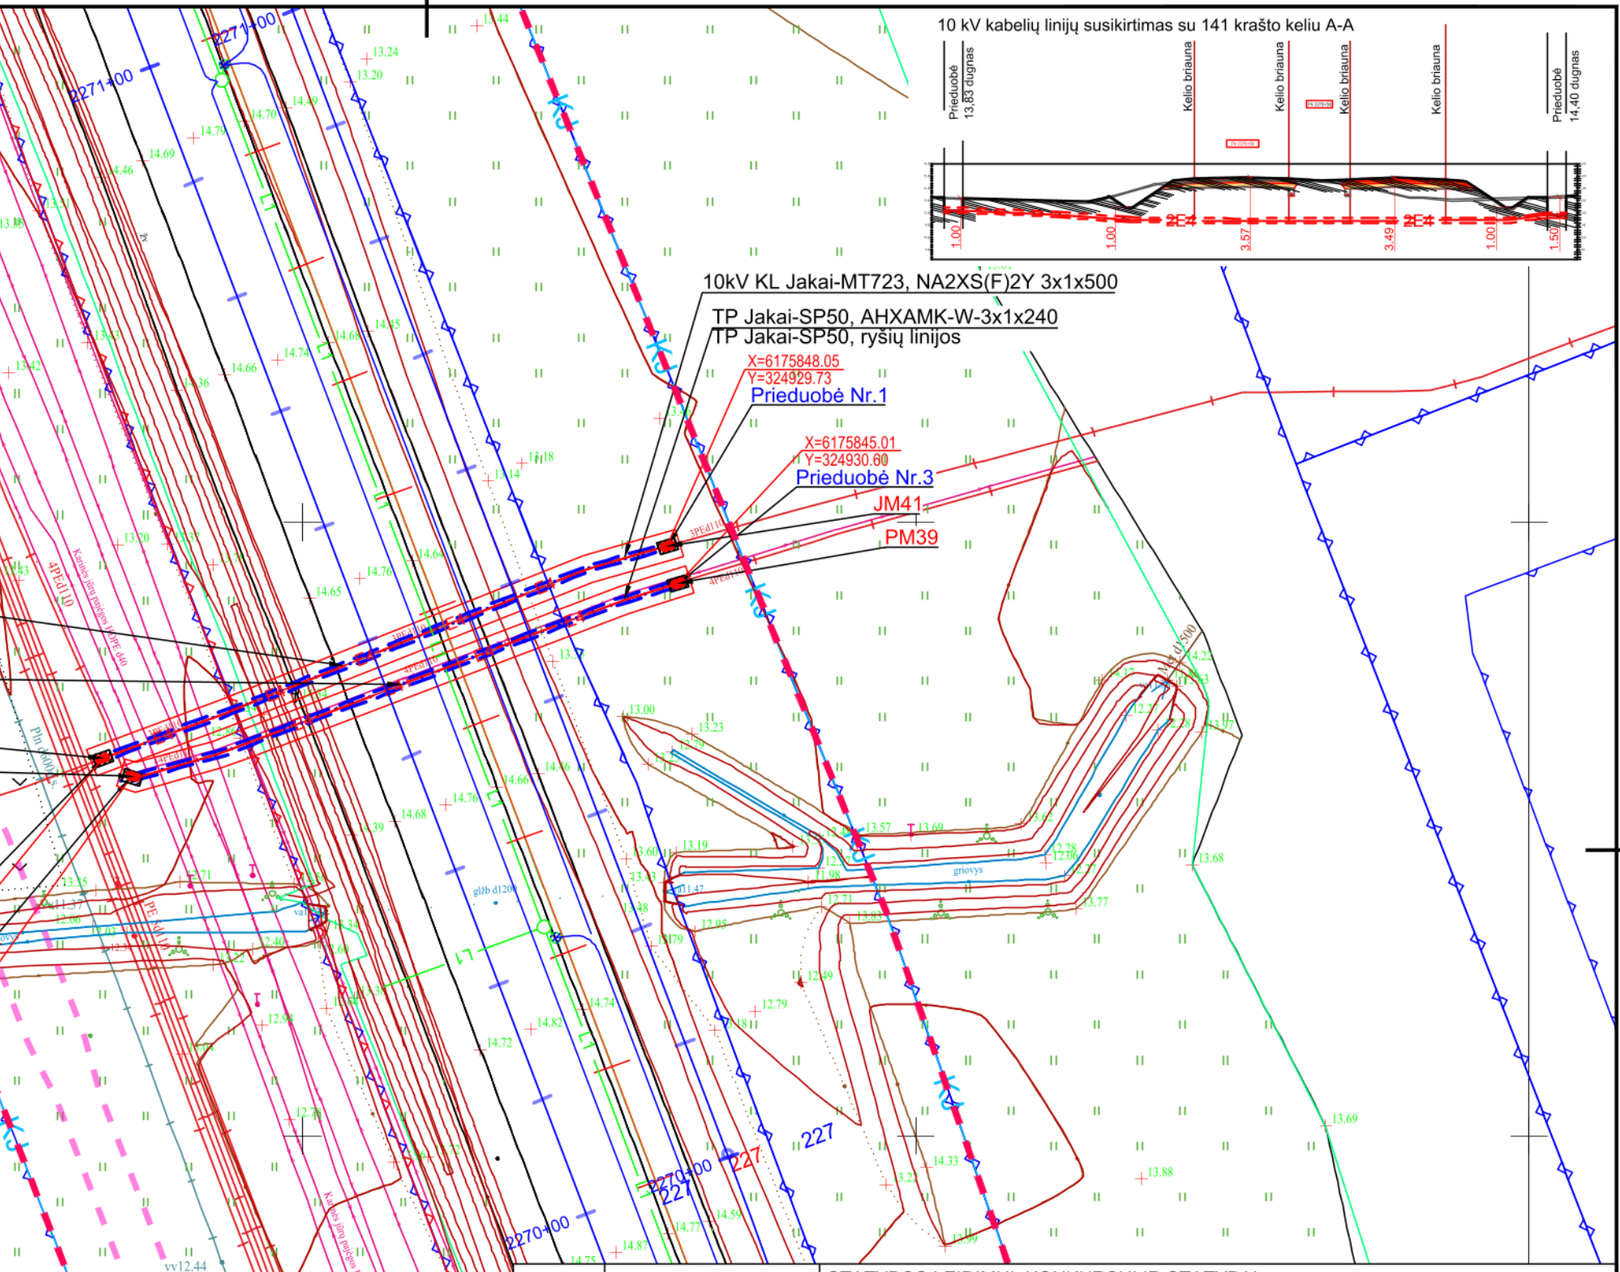

SUDERINTA
Urbanistikos ir architektūros skyriaus
Vyriausiasis specialistas

2024-04-02 6 Lapai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Tinklų projektų derinimo II komanda
Projektų derinimo vadovas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šiluté-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra		
12380	SPV	V. Davydenko			
	JANDAS UAB "Jandas"		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas		
19699	SPDV	D.Ryženinas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500	LAIDA	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS: 1	LAPŲ: 6

FA3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

TP Jakai-TR339-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR339-2
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR441
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.1
X=6176117.16
Y=324643.64

TP Jakai-MT649
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-atr. 900/25-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

A-A

6Al-3x1x240
18HDPEØ110 L=46 m (kryptiniu)

X=6176160.55
Y=324620.63

Virš vorės statramsčiai nuo projektuojamo dujotiekio turi būti ne mažiau >2,5m atstumu

TP Jakai- SP50
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.2
X=6176078.27
Y=324664.28

Prieduobė Nr.1
X=6176080.46
Y=324684.07

B-B

6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=24 m (kryptiniu)

X=6176080.58
Y=324705.89

Prieduobė Nr.2

X=6176077.16
Y=324736.98

Prieduobė Nr.1

C-C

6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=33 m (pradūrimu)

X=6176066.31
Y=324765.27

Prieduobė Nr.2

X=6176065.32
Y=324767.34

X=6176057.23
Y=324779.96

Žem.alt. 14.57
Ryšio k. alt. 12.10
d 600 d.s. alt. 13.24


X=6176033.57
Y=324803.77

PM17-PM22

TP Jakai-TR339-1, AAB-3x185
TP Jakai-TR339-2, AAB-3x185
TP Jakai-TR441, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-MT649, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-atr.900/25-1, AHXAMK-W-3x185
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos


10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS A-A

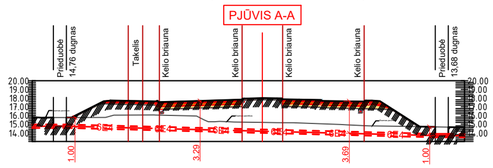


10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS C-C

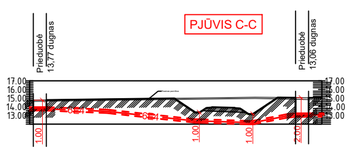


10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS B-B



8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	6	0

FA2

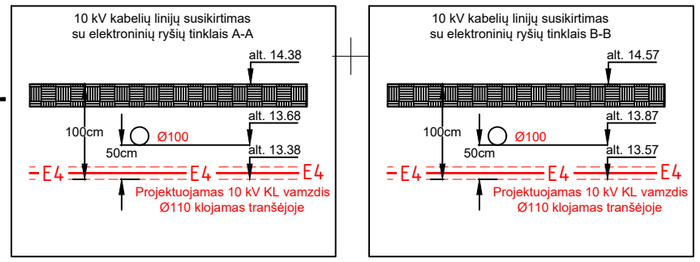

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

PM34
X=6176505.60
Y=324630.47

PM36
X=6176505.25
Y=324630.04

A-A

X=6176502.12
Y=324636.64

X=6176502.48
Y=324637.05

Jakai TP-MT61-1
Al-3x1x240, L=131 m
3xHDPEØ110

Jakai TP-MT61-2
Al-3x1x240, L=132 m
3xHDPEØ110

X=6176454.82
Y=324655.12

X=6176454.64
Y=324654.66

X=6176403.58
Y=324674.08

X=6176403.09
Y=324674.79

X=6176400.46
Y=324672.47

B-B


PM37
X=6176399.75
Y=324673.30

PM35

2277+00

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

FA3

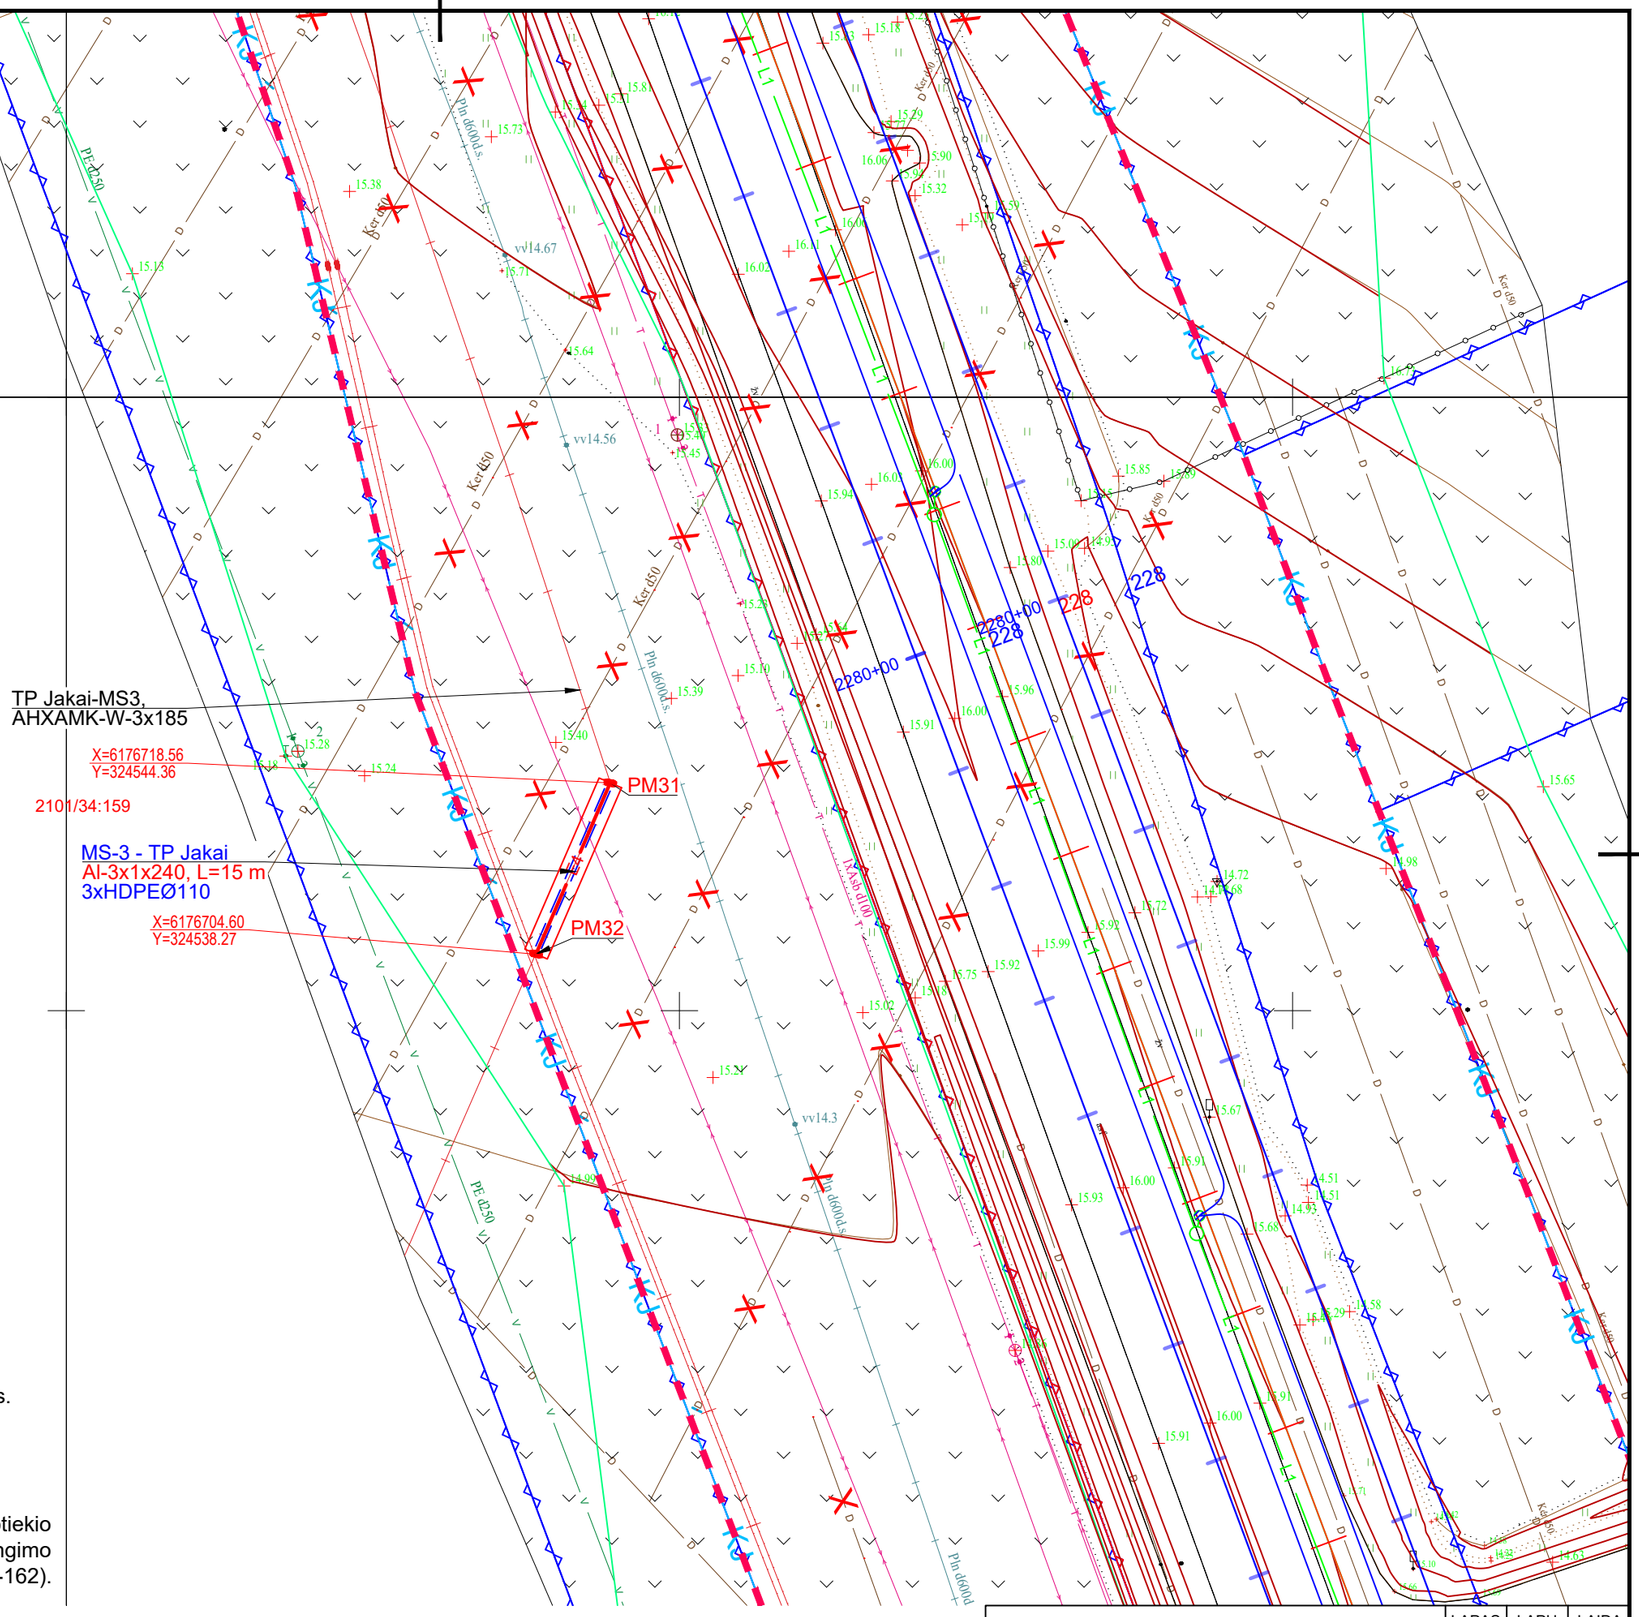

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:


1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

FA3

FA2

10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A

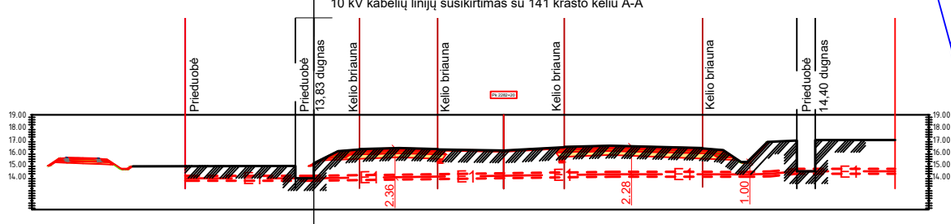

5530/5:1272

5530/5:307

24/55 - 0238

24/55 - 0239

2101/34:71

X=6177095.58
Y=324416.17

PM23-PM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110

X=6177045.80
Y=324433.52
X=6177044.62
Y=324434.39
X=6177042.54
Y=324435.06
X=6177040.96
Y=324435.21

X=6177027.42
Y=324439.76

GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
VKS_Gd250-MS3,
AHXAMK-W-3x185

Žem alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240

X=6176960.92
Y=324458.16

HDPEØ160 L=8
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240

X=6176958.70
Y=324451.02
X=6176959.87
Y=324462.58
X=6176958.89
Y=324462.91

210177001:15

X=6176951.86
Y=324465.29
X=6176945.92
Y=324466.27
X=6176945.29
Y=324467.50
X=6176944.09
Y=324467.91
X=6176943.45
Y=324469.14

Žem alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30
Prieduobė Nr.1

X=6176945.94
Y=324477.51

GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

PM24
X=6176963.04
Y=324524.55
X=6176961.11
Y=324523.24
PM33
X=6176959.62
Y=324520.69
X=6176957.60
Y=324516.73

Prieduobė Nr.2
6xHDPEØ110 L=48 m (kryptiniu)

A-A

MS-3 - PM33
Al 3x1x240, L=83 m
PM23-PM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
6xHDPEØ110

5530/5:1192

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	0

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija

PM23
X=6177251.64
Y=324367.99
3xHDPEØ110 L=10 m
(pradūrimu)

X=6177249.39
Y=324366.31

PM23-PM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

X=6177184.78
Y=324386.21

Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59
X=6177179.48
Y=324387.91
X=6177172.20
Y=324390.21


Prieduobė Nr.1
6xHDPEØ110 L=18 m
(pradūrimu)
2101/34:22

A-A
X=6177157.16
Y=324395.05
Prieduobė Nr.2

5538/7001:7


2285+00

Profilis A-A

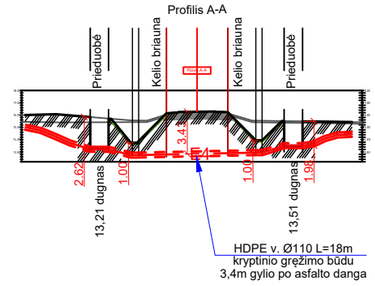

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	6	6	0

FA3

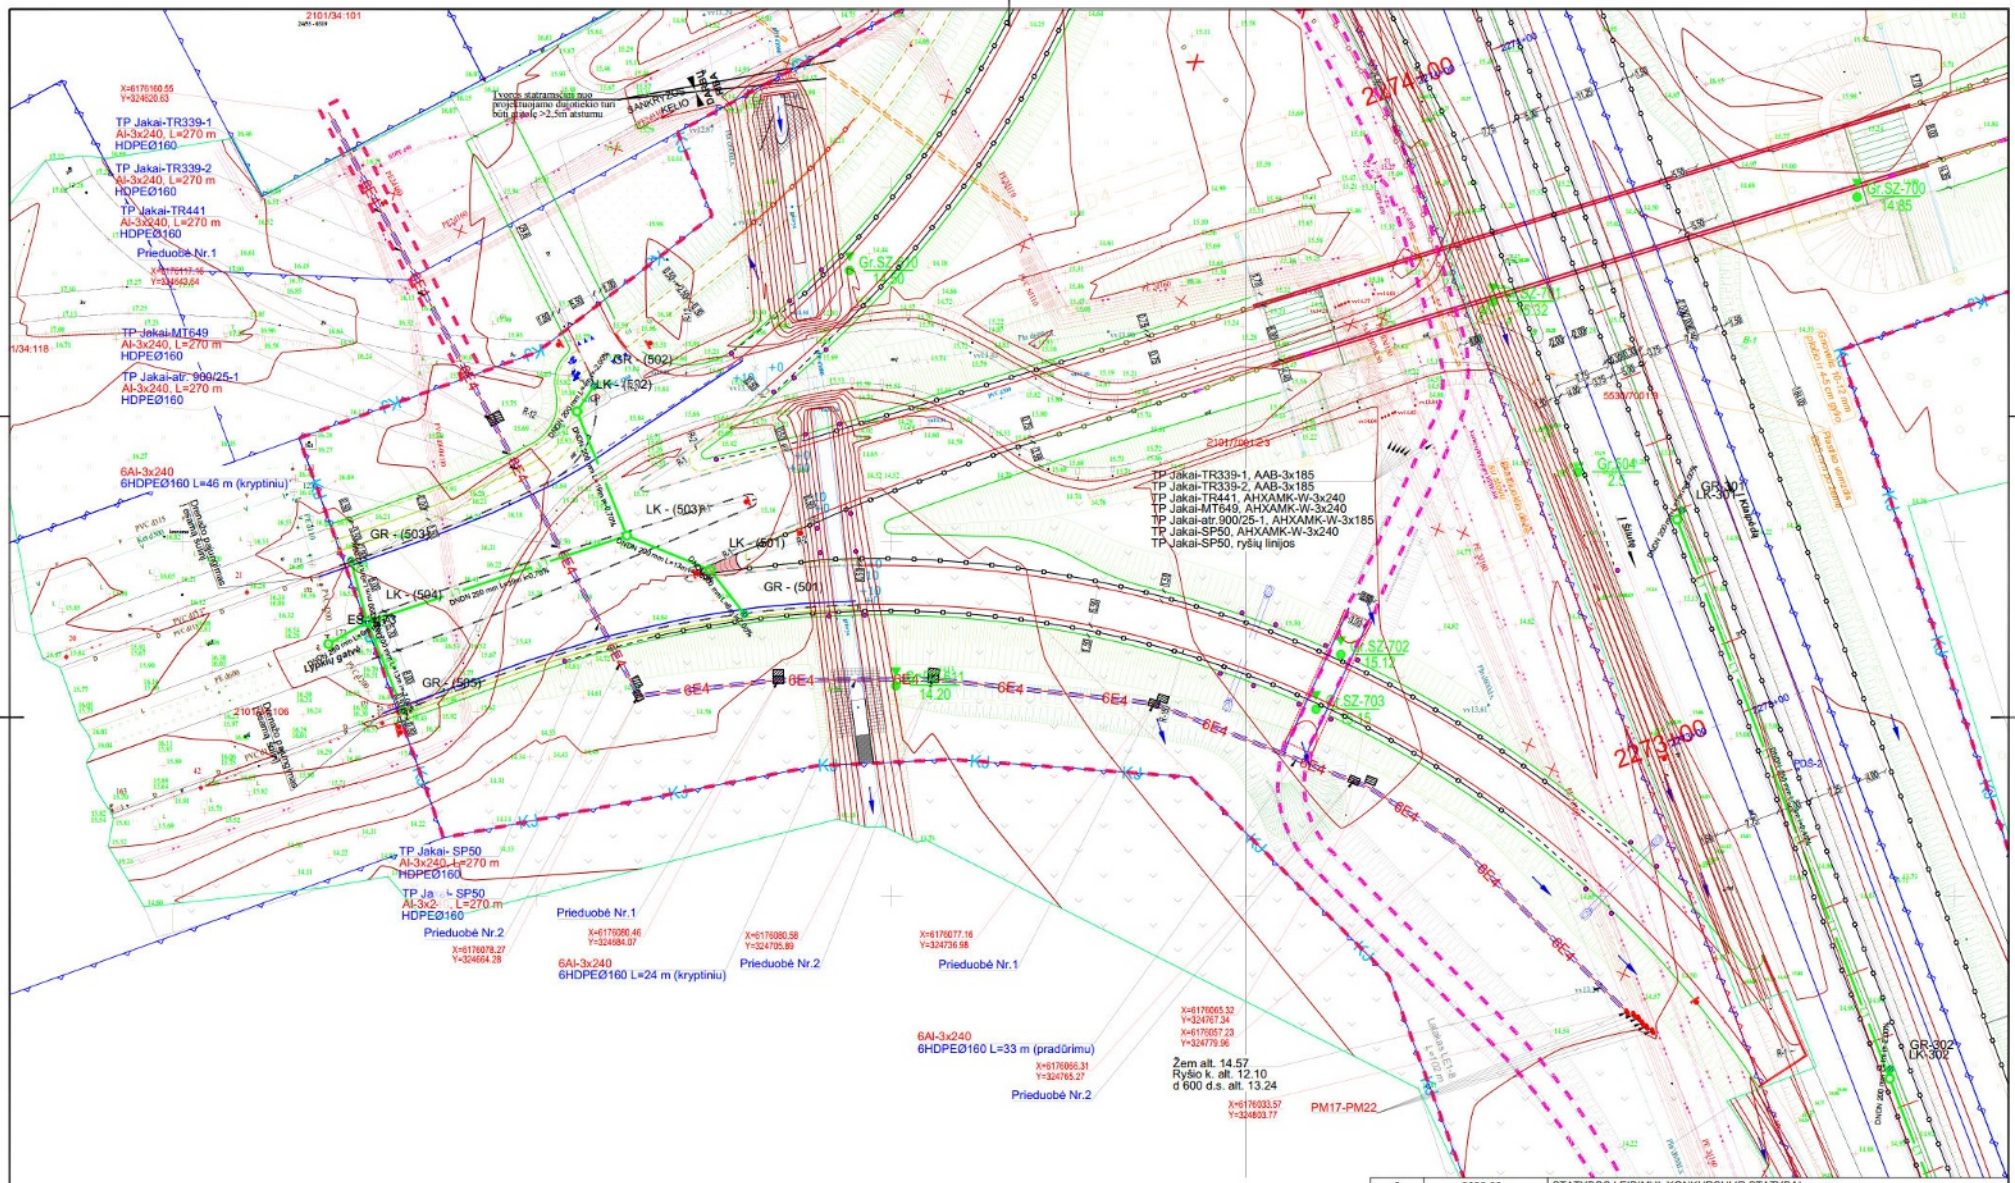

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Demontuojama 10kV orinės linijos atrama

SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: Rita.Bruziene@telia.lt

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra	
12380	SPV V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas	
	ZANDAS UAB "Zandas"	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500	LAIDA: 0
19699	SPDV D.Ryženinas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

FA2

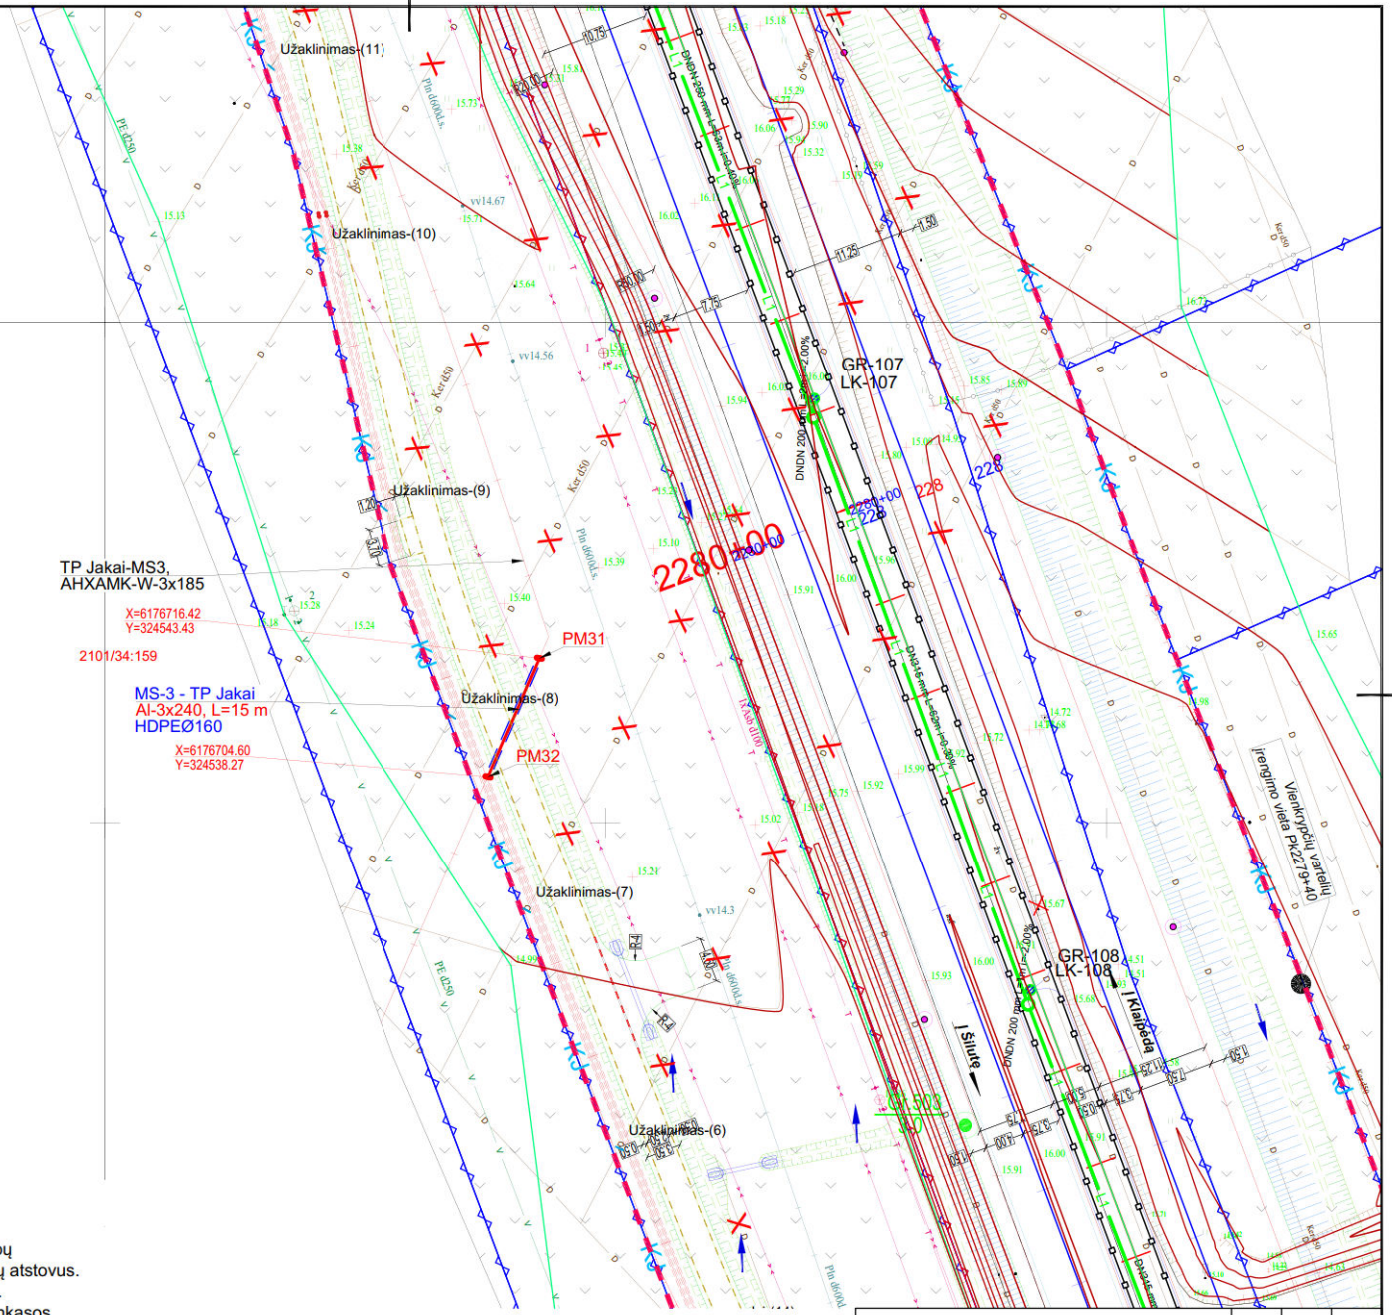

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija
	Demontuojama 10kV orinės linijos atrama


Pastabos:


1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	4	0

FA3

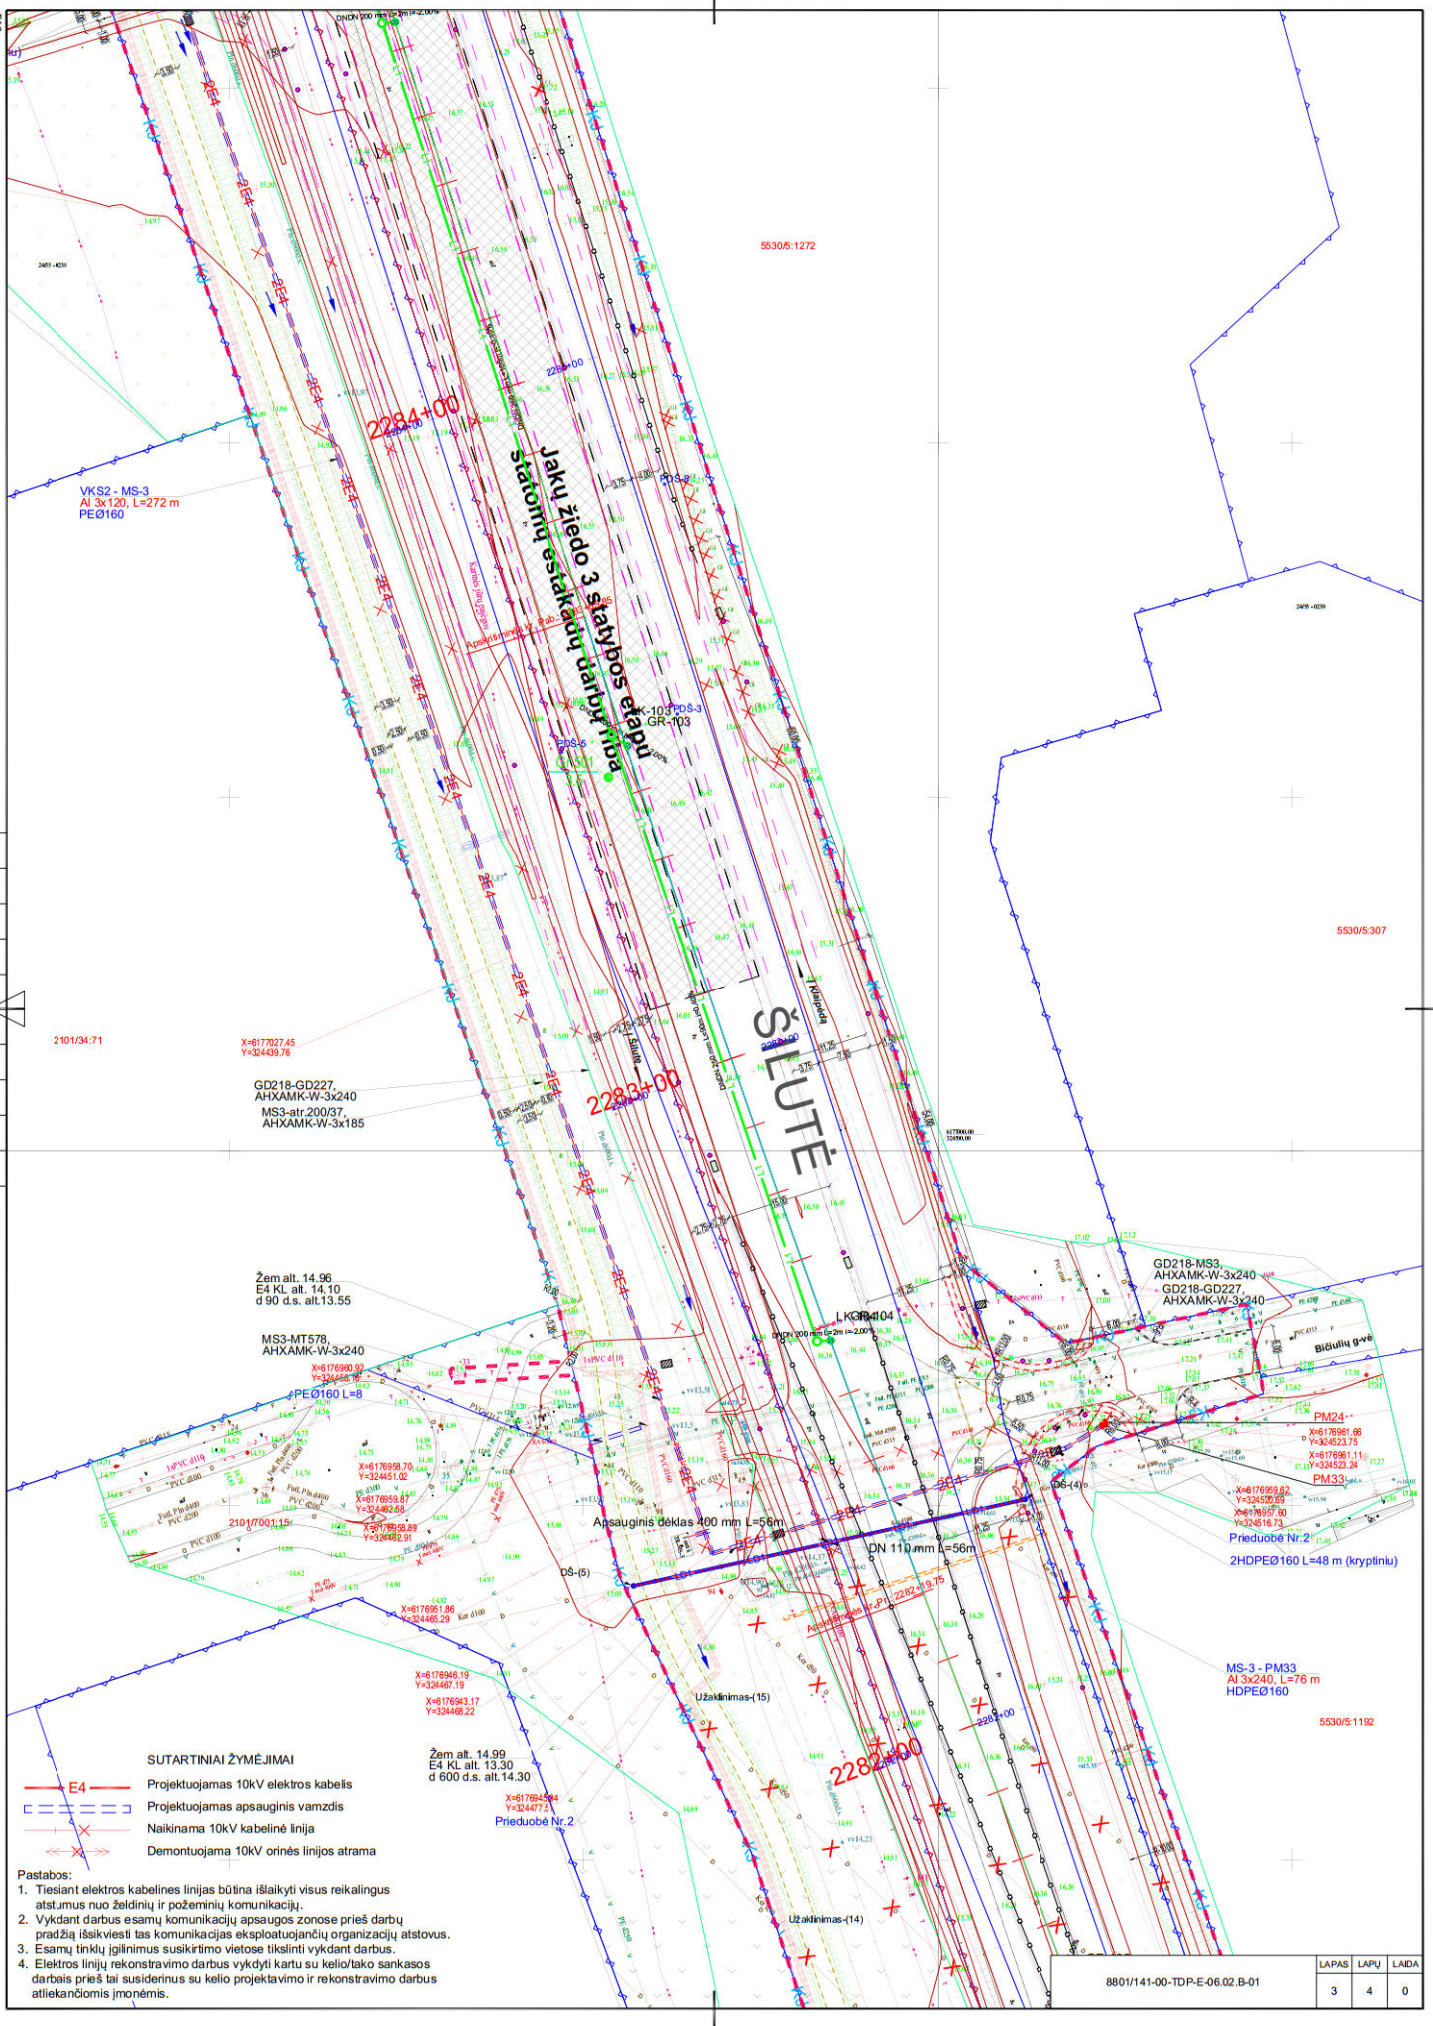
Jakų žiedo 3 statybos etapų statomų estakadų uarbų nr.
ŠILUTĖ
2284+00
2283+00
2282+00
VKS2 - MS-3
Al 3x120, L=272 m
PEØ160
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
MS3-atr.200/37,
AHXAMK-W-3x185
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240
PEØ160 L=8
Žem alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55
Žem alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30
Apsauginis dėklas 400 mm L=56m
DN 110 mm L=56m
2HDPEØ160 L=48 m (kryptiniu)
Prieduobė Nr.2
MS-3 - PM33
Al 3x240, L=76 m
HDPEØ160
GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
PM24
PM33
Užaklinimas-(15)
Užaklinimas-(14)
5530/5:1272
5530/5:307
5530/5:1192
2101/34:71
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4 Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Demontuojama 10kV orinės linijos atrama
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01
LAPAS 3
LAPŲ 4
LAIDA 0

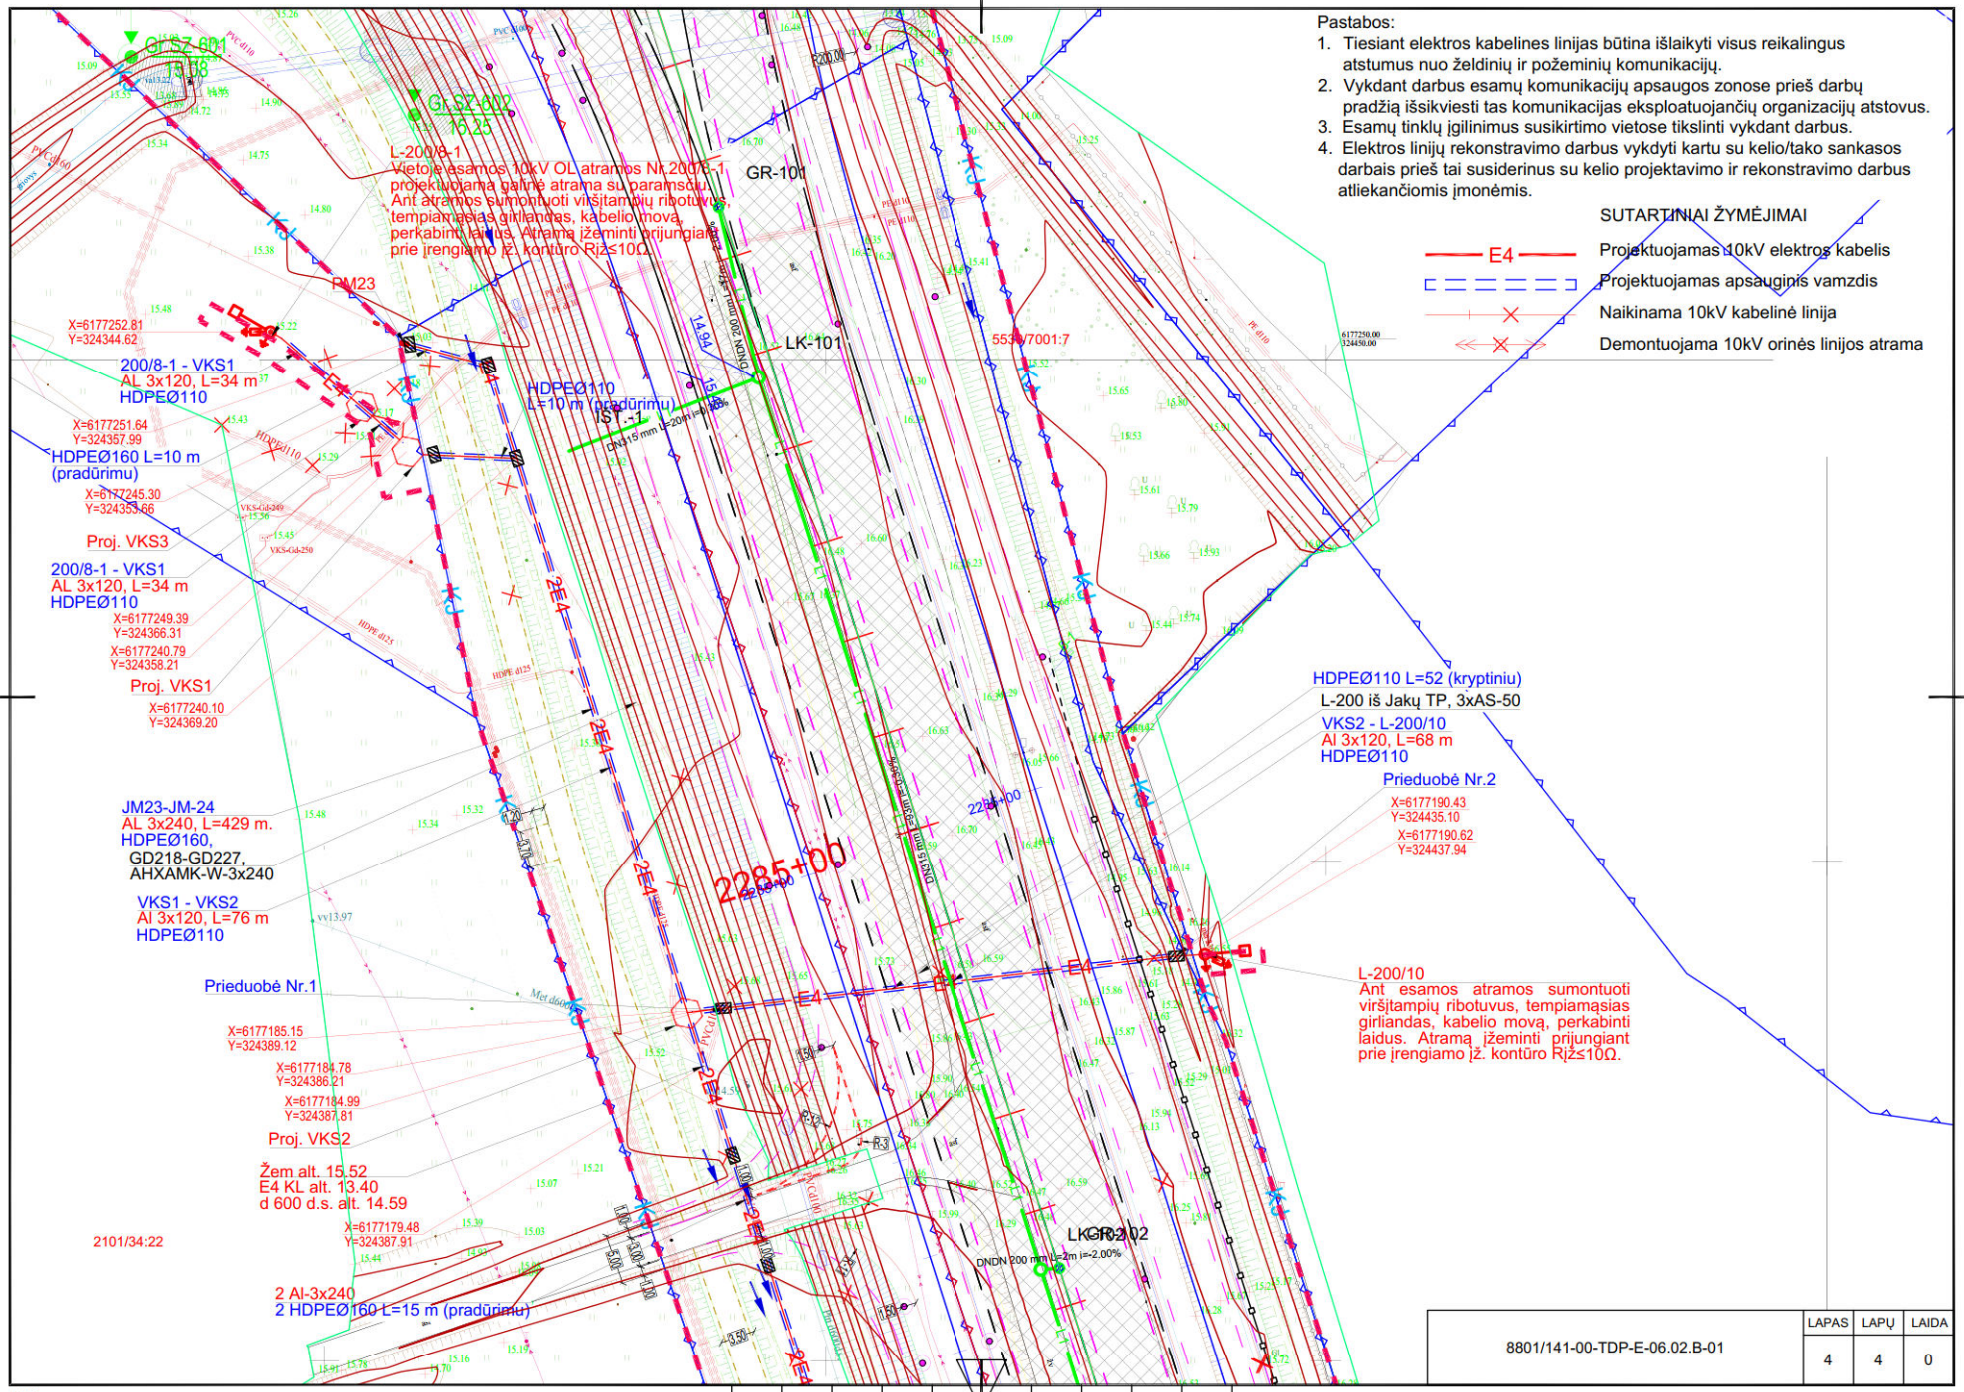
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4
Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Demontuojama 10kV orinės linijos atrama
Gr-SZ-601
Gr-SZ-602
L-200/8-1
Vietoje esamos 10kV OL atramos Nr.200/8-1 projektuojama galinė atrama su paramsčiu.
Ant atramos sumontuoti viršįtampių ribotuvus, tempiamąsias girliandas, kabelio movą, perkabinti laidus. Atramą įžeminti prijungiant prie įrengiamo įž. kontūro Rįž≤10Ω.
PM23
GR-101
LK-101
5534/7001:7
HDPEØ110
L=10 m (pradūrimu)
IŠ1.-1
DN3 (15 mm L=20m i=-2.00%
200/8-1 - VKS1
AL 3x120, L=34 m
HDPEØ110
X=6177252.81
Y=324344.62
X=6177251.64
Y=324367.99
HDPEØ160 L=10 m
(pradūrimu)
X=6177245.30
Y=324353.66
Proj. VKS3
200/8-1 - VKS1
AL 3x120, L=34 m
HDPEØ110
X=6177249.39
Y=324366.31
X=6177240.79
Y=324358.21
Proj. VKS1
X=6177240.10
Y=324369.20
JM23-JM-24
AL 3x240, L=429 m.
HDPEØ160,
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
VKS1 - VKS2
Al 3x120, L=76 m
HDPEØ110
Prieduobė Nr.1
X=6177185.15
Y=324389.12
X=6177184.78
Y=324386.21
X=6177184.99
Y=324387.81
Proj. VKS2
Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59
X=6177179.48
Y=324387.91
2101/34:22
2 Al-3x240
2 HDPEØ160 L=15 m (pradūrimu)
2285+00
2E4
E4
HDPEØ110 L=52 (kryptiniu)
L-200 iš Jakų TP, 3xAS-50
VKS2 - L-200/10
Al 3x120, L=68 m
HDPEØ110
Prieduobė Nr.2
X=6177190.43
Y=324435.10
X=6177190.62
Y=324437.94
L-200/10
Ant esamos atramos sumontuoti viršįtampių ribotuvus, tempiamąsias girliandas, kabelio movą, perkabinti laidus. Atramą įžeminti prijungiant prie įrengiamo įž. kontūro Rįž≤10Ω.
LK-102
DNDN 200 mm L=2m i=-2.00%
8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01
LAPAS 4
LAPŲ 4
LAIDA 0
FA3

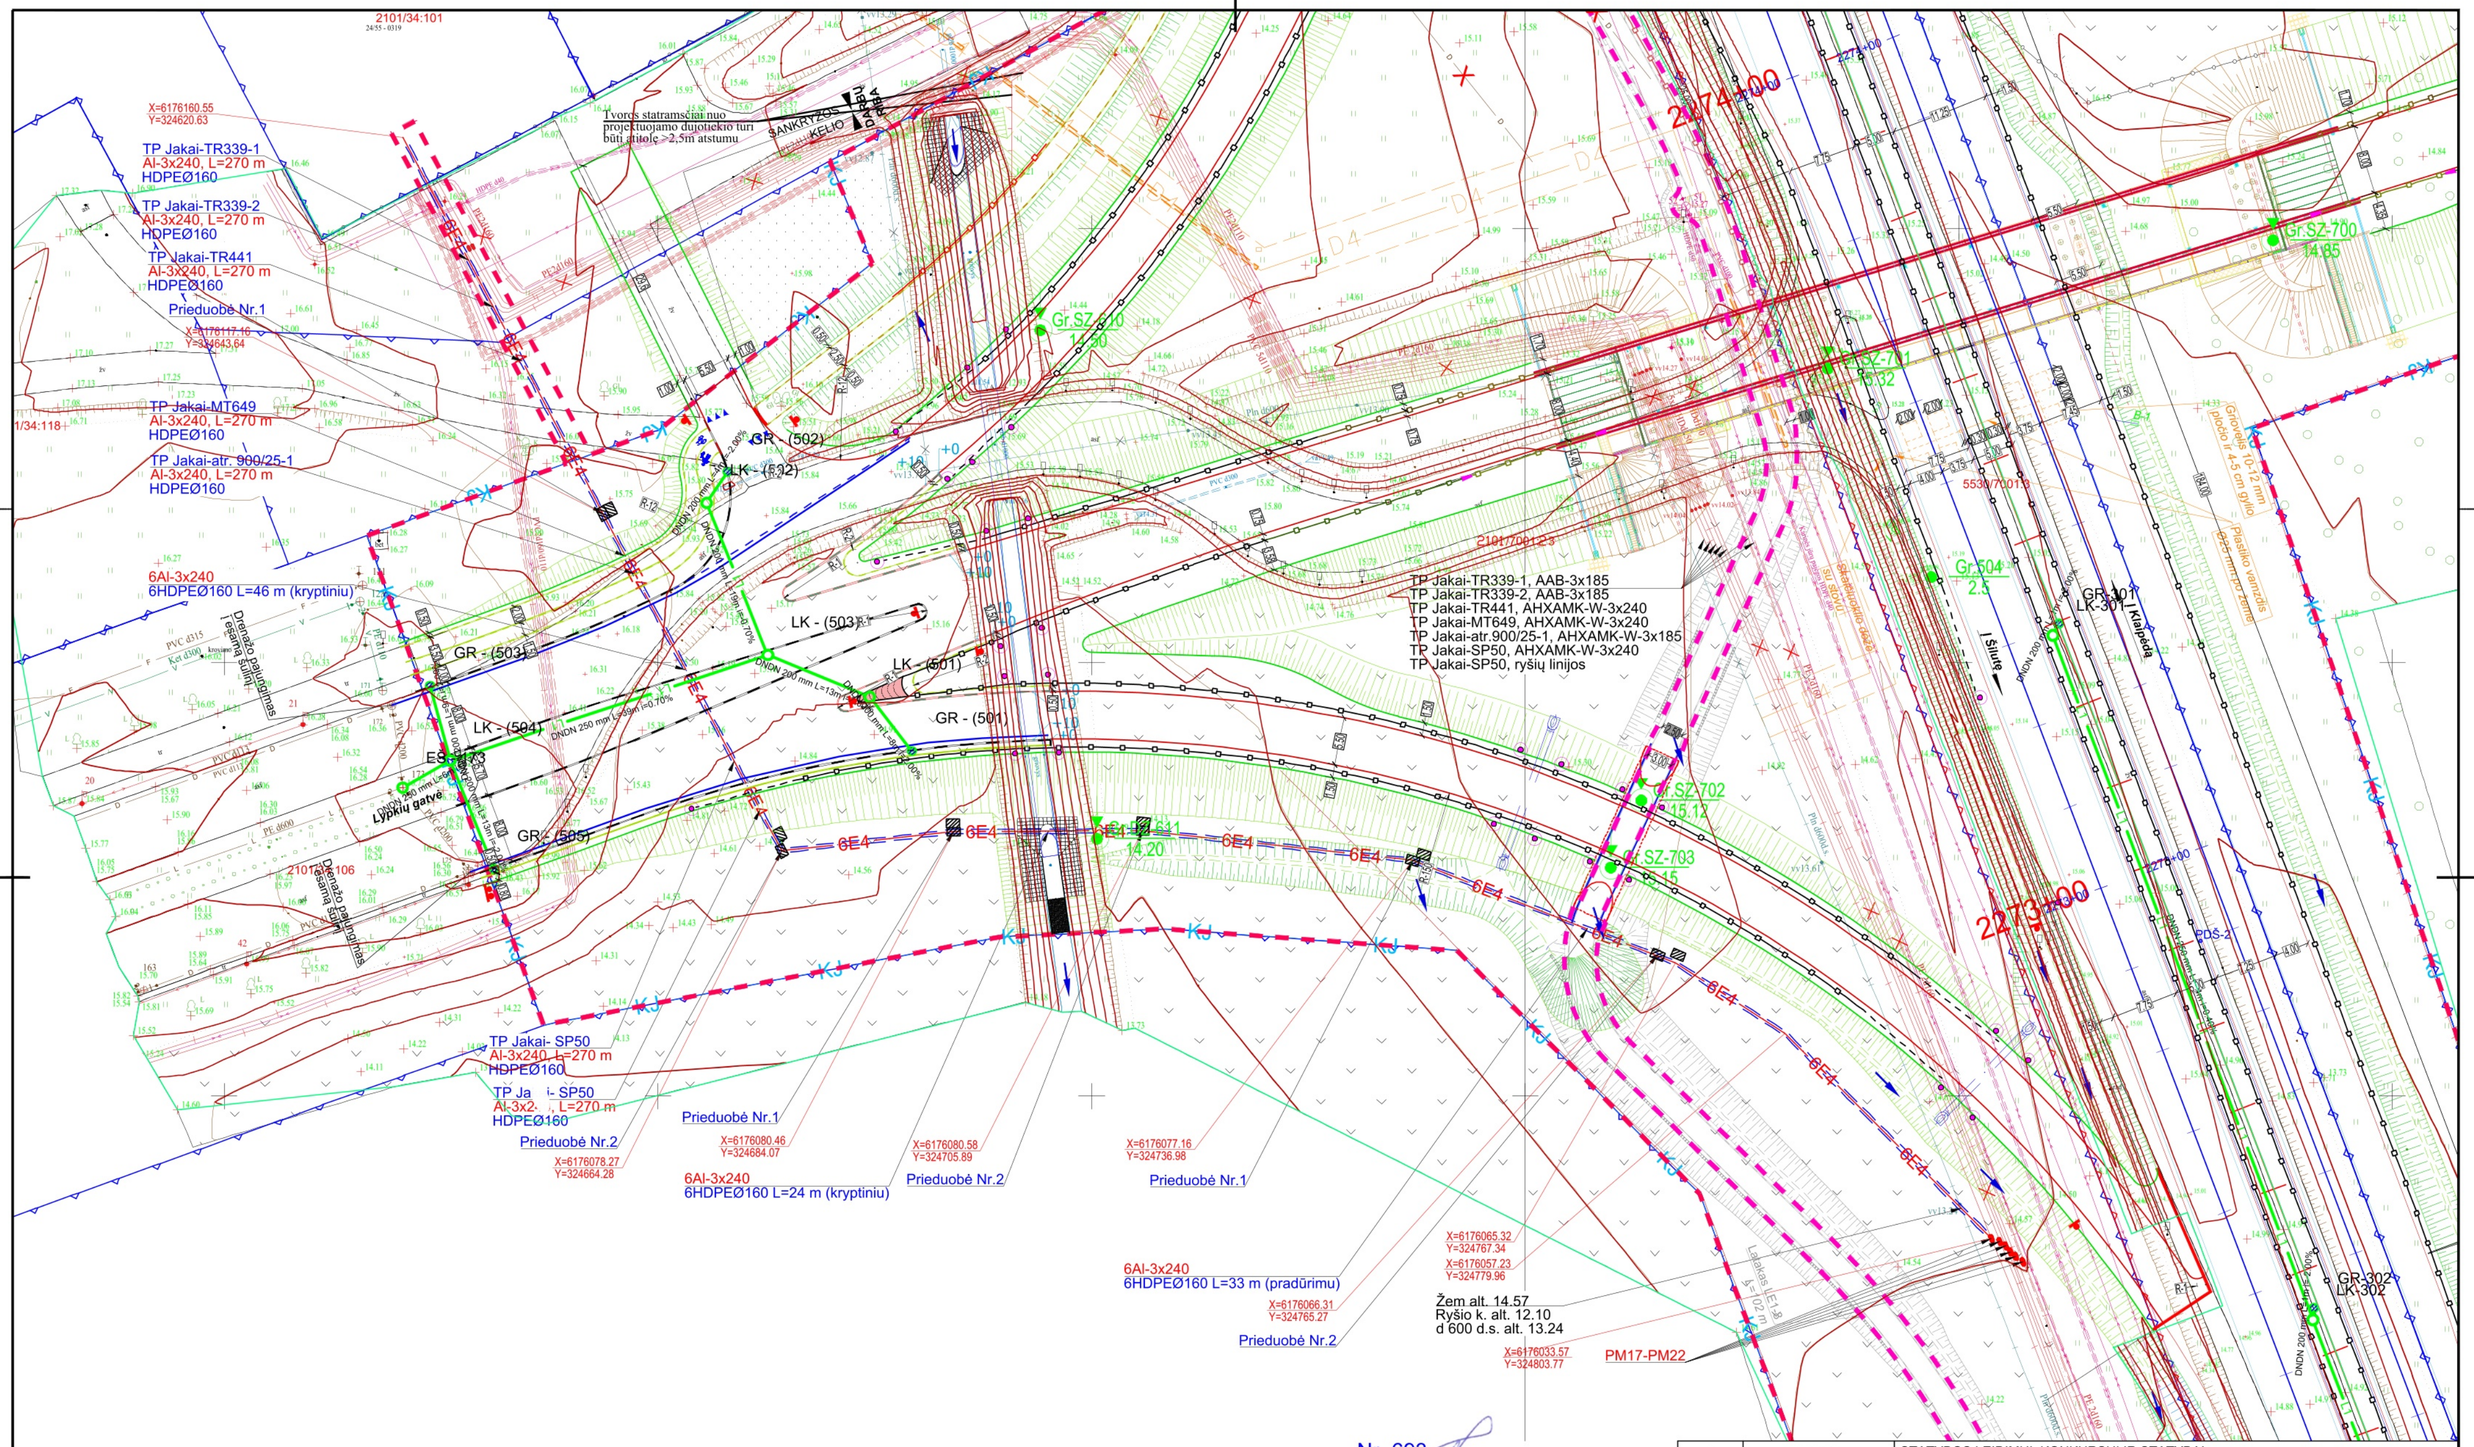

Nr. 693
SUDERINTA
AB „Klaipėdos vanduo“
Infrastruktūros statybos skyriaus
2023 m. 08 mėn. 24 d.


Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija
	Demontuojama 10kV orinės linijos atrama

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra	
12380	SPV V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas	
	JANDAS UAB "Jandas"	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500	LAIDA: 0
19699	SPDV D.Ryženinas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

FA2

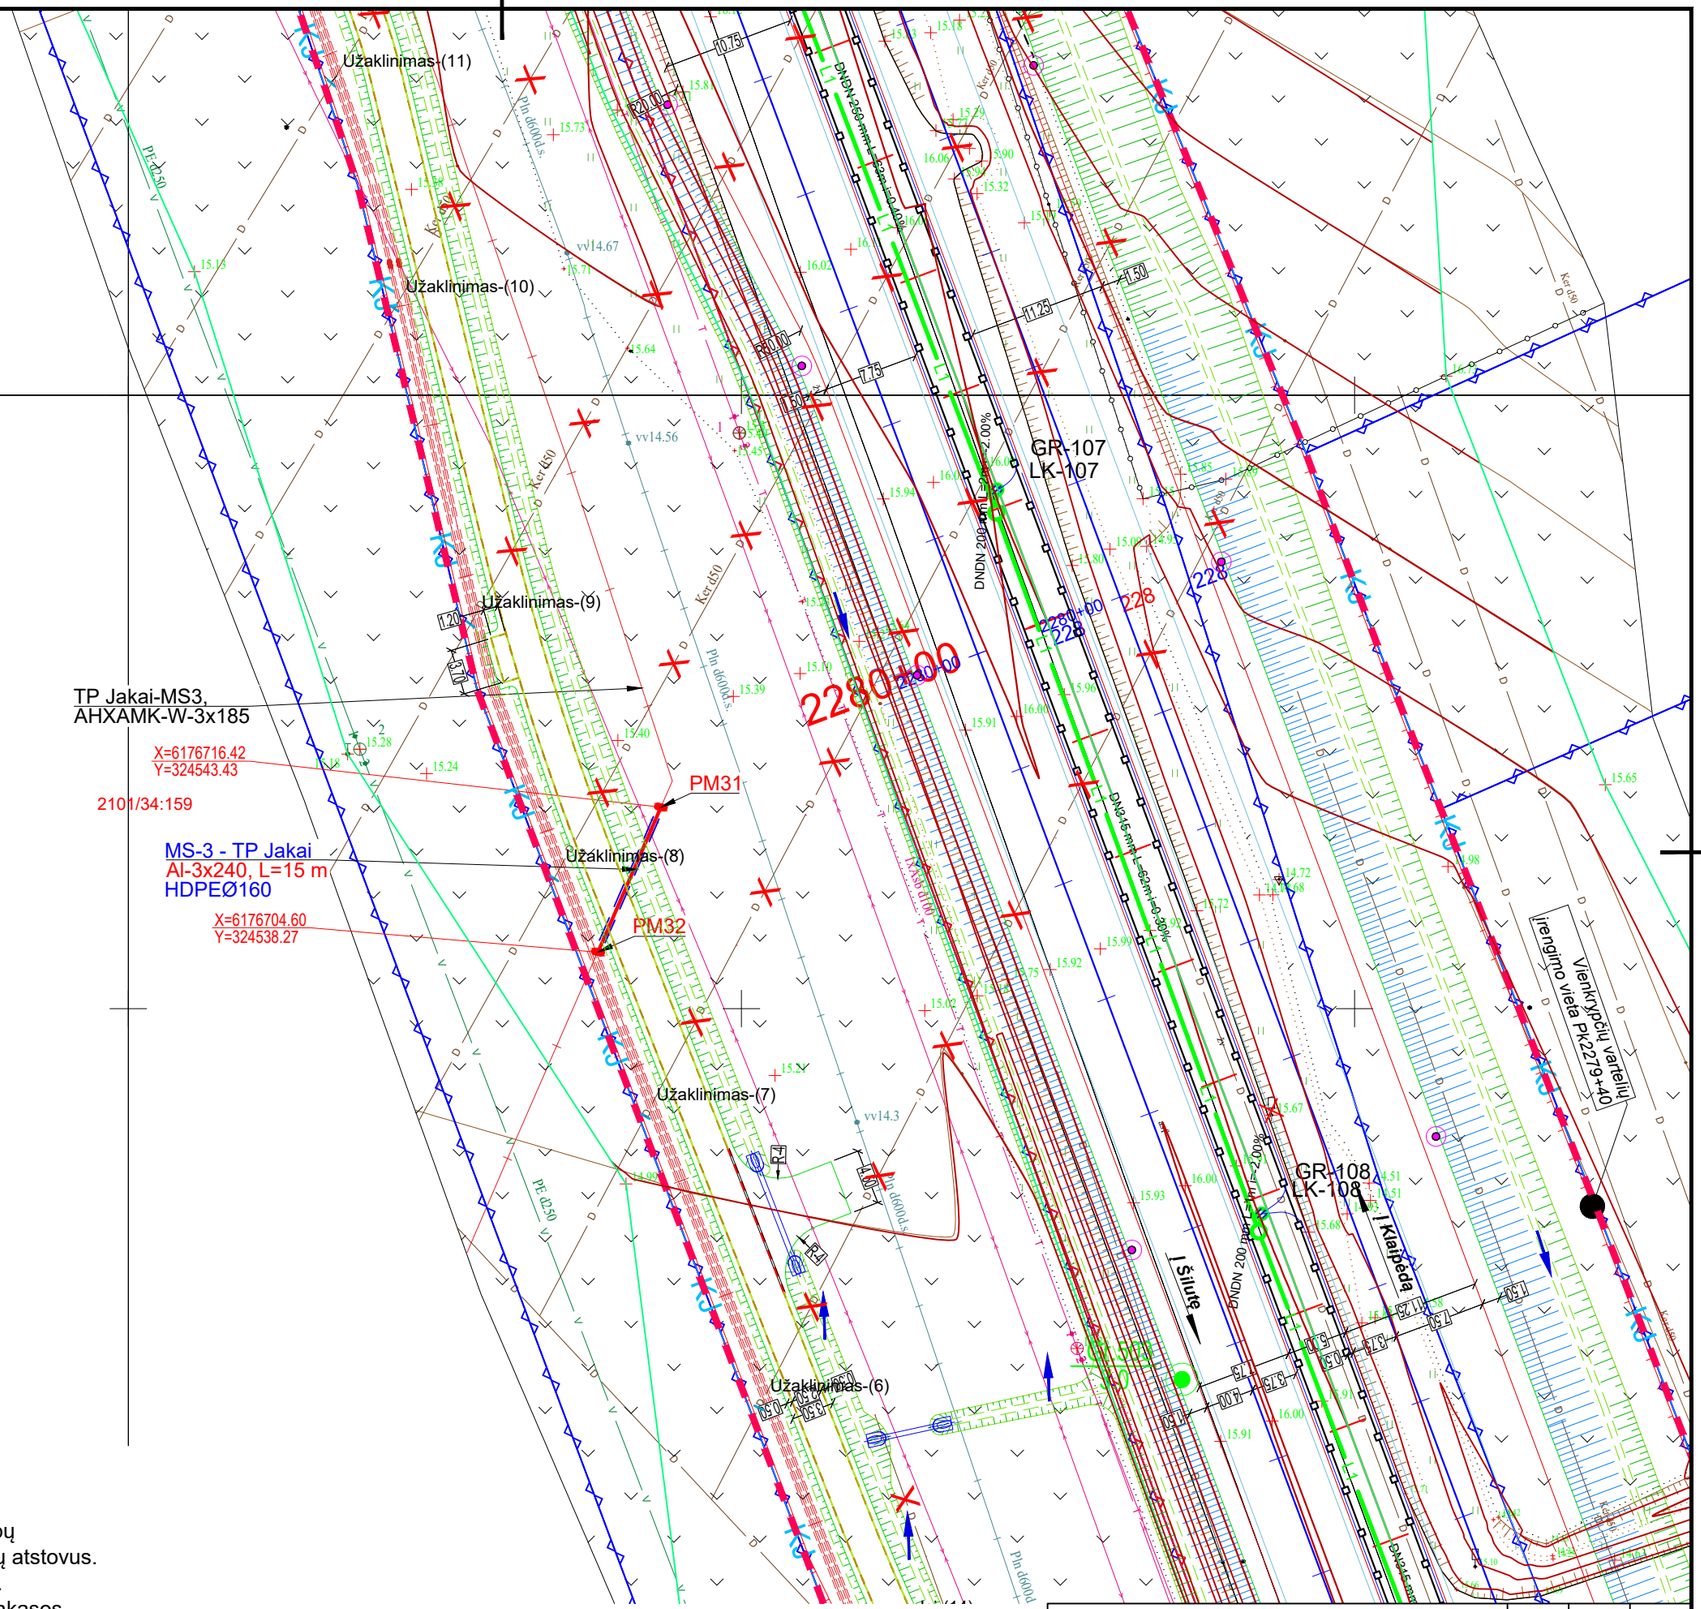

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija
	Demontuojama 10kV orinės linijos atrama

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	4	0

FA3

FA2

5530/5:1272

24/55 - 0239

5530/5:307

VKS2 - MS-3
Al 3x120, L=272 m
PEØ160

Jakų žiedo 3 statybos etapu
Statomų estakadų darbų trasa

SKUTE

2101/34:71

X=6177027.45
Y=324439.76

GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

MS3-atr.200/37,
AHXAMK-W-3x185

Žem alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55

MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240

X=6176960.92
Y=324456.12

PEØ160 L=8

X=6176958.70
Y=324451.02

X=6176959.87
Y=324462.58

X=6176958.89
Y=324462.91

2101/7001:15

X=6176951.86
Y=324465.29

X=6176946.19
Y=324467.19

X=6176943.17
Y=324468.22

Žem alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30

X=6176945.94
Y=324477.51

Prieduobė Nr.2

Užaklinimas-(15)

Užaklinimas-(14)

Apsauginis dėklas 400 mm L=56m

DN 110 mm L=56m

DŠ-(5)

DŠ-(4)

LKG-104

GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

Bičiulių g-vė

PM24
X=6176961.66
Y=324523.75

PM33
X=6176959.62
Y=324520.69

X=6176961.11
Y=324523.24

X=6176957.60
Y=324516.73

Prieduobe Nr.2

2HDPEØ160 L=48 m (kryptiniu)

MS-3 - PM33
Al 3x240, L=76 m
HDPEØ160

5530/5:1192

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Demontuojama 10kV orinės linijos atrama

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	4	0

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Demontuojama 10kV orinės linijos atrama

L-200/8-1
Vietoje esamos 10kV OL atramos Nr.200/8-1 projektuojama gairinė atrama su paramsčiu. Ant atramos sumontuoti viršitampių ribotuvus, tempiamąsias girliandas, kabelio movą, perkabinti laidus. Atramą įžeminti prijungiant prie įrenginio įž. kontūro Rįž≤10Ω.

L-200/10
Ant esamos atramos sumontuoti viršįtampių ribotuvus, tempiamąsias girliandas, kabelio movą, perkabinti laidus. Atramą įžeminti prijungiant prie įrengiamo įž. kontūro Rįž≤10Ω.

200/8-1 - VKS1
AL 3x120, L=34 m
HDPEØ110

HDPEØ160 L=10 m (pradūrimu)

Proj. VKS3

200/8-1 - VKS1
AL 3x120, L=34 m
HDPEØ110

Proj. VKS1

JM23-JM-24
AL 3x240, L=429 m.
HDPEØ160,
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

VKS1 - VKS2
Al 3x120, L=76 m
HDPEØ110

Prieduobė Nr.1

Proj. VKS2

Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59

2 Al-3x240
2 HDPEØ160 L=15 m (pradūrimu)

HDPEØ110 L=10 m (pradūrimu)

HDPEØ110 L=52 (kryptiniu)

L-200 iš Jakų TP, 3xAS-50


VKS2 - L-200/10
Al 3x120, L=68 m
HDPEØ110

Prieduobė Nr.2

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	4	0

2101/34:22

FA3

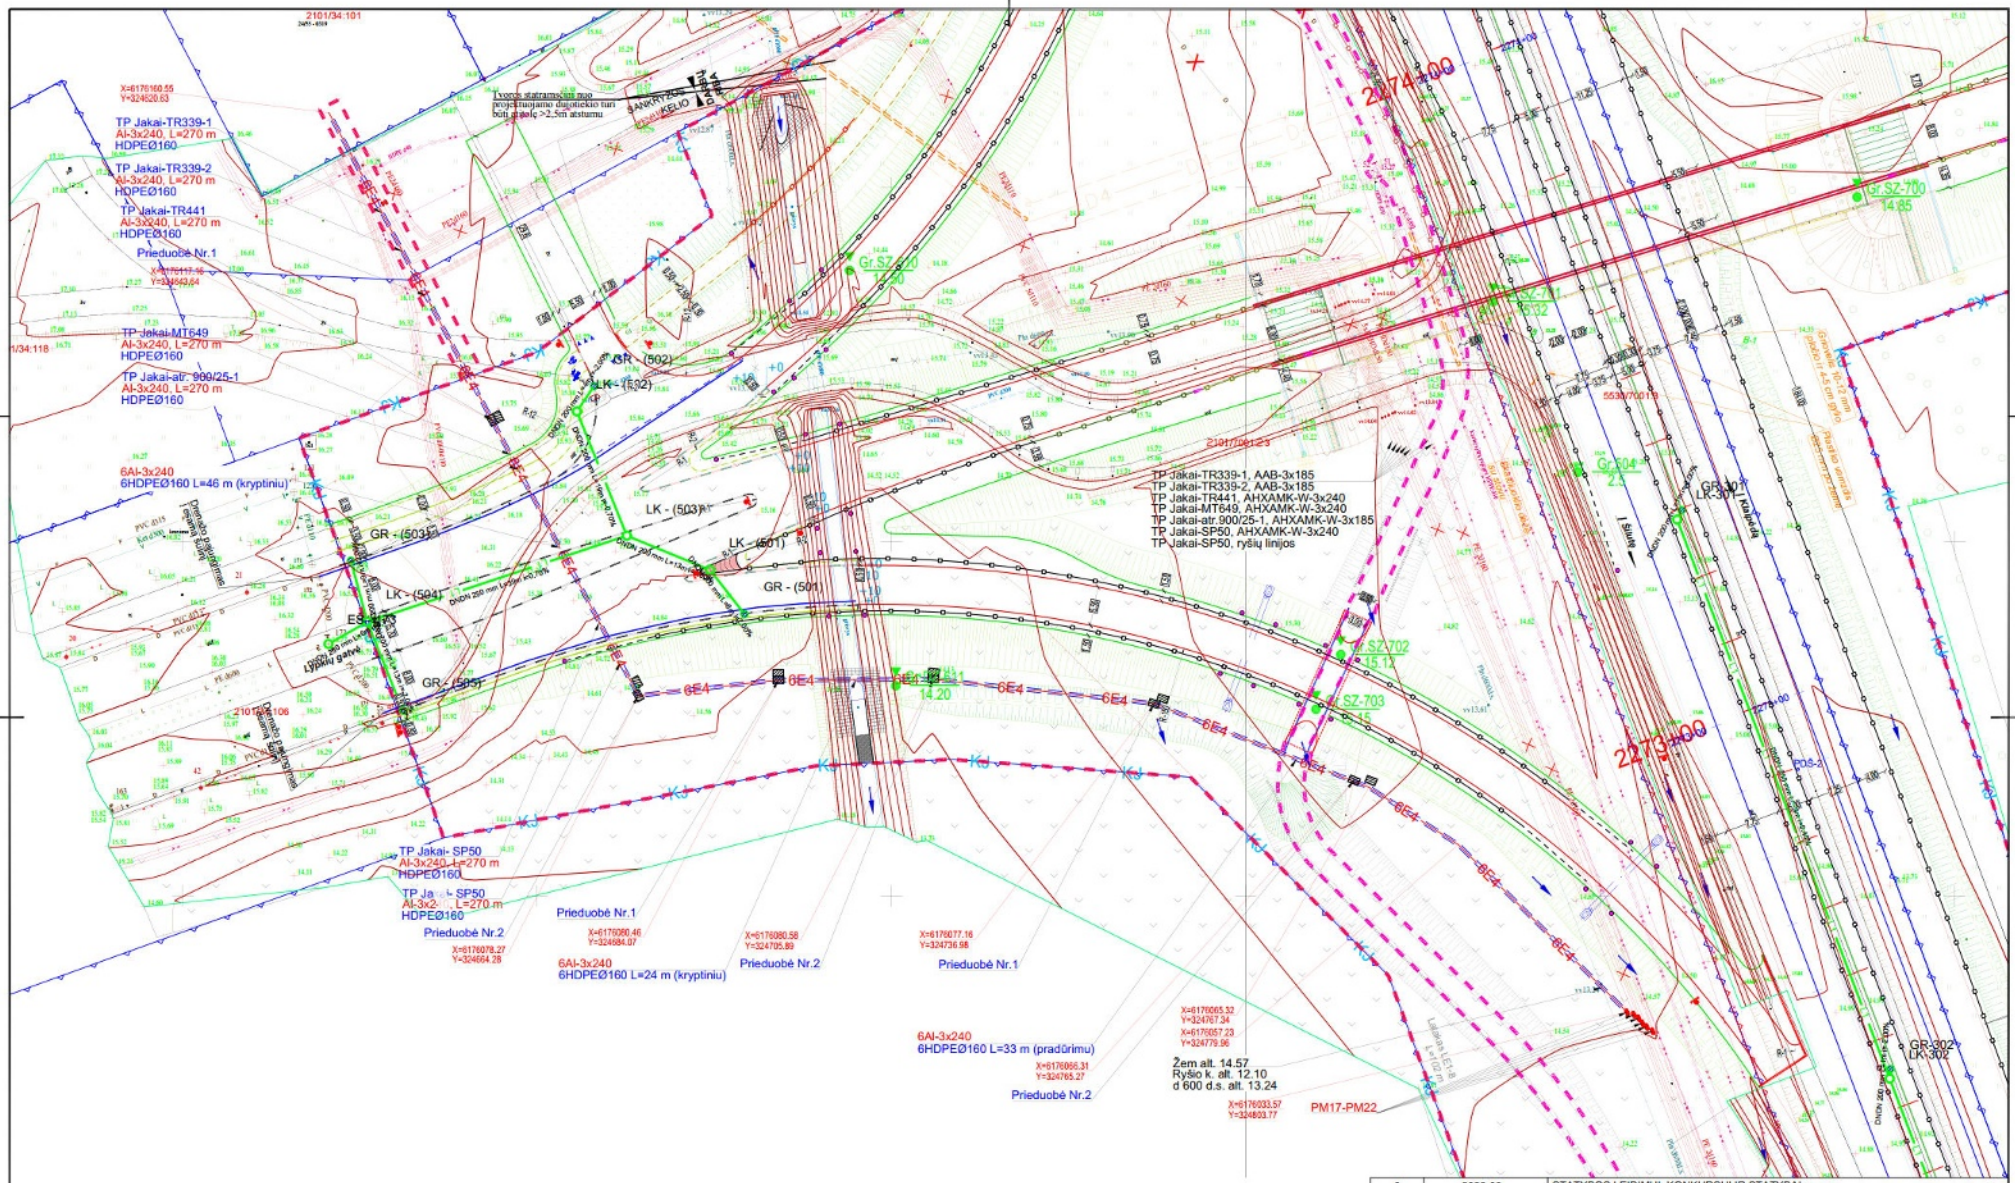

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija
- Demontuojama 10kV orinės linijos atrama

SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: Rita.Bruziene@telia.lt

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas
	ŽANDAS UAB "Žandas"		
19699	SPDV	D.Ryženinas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

FA2

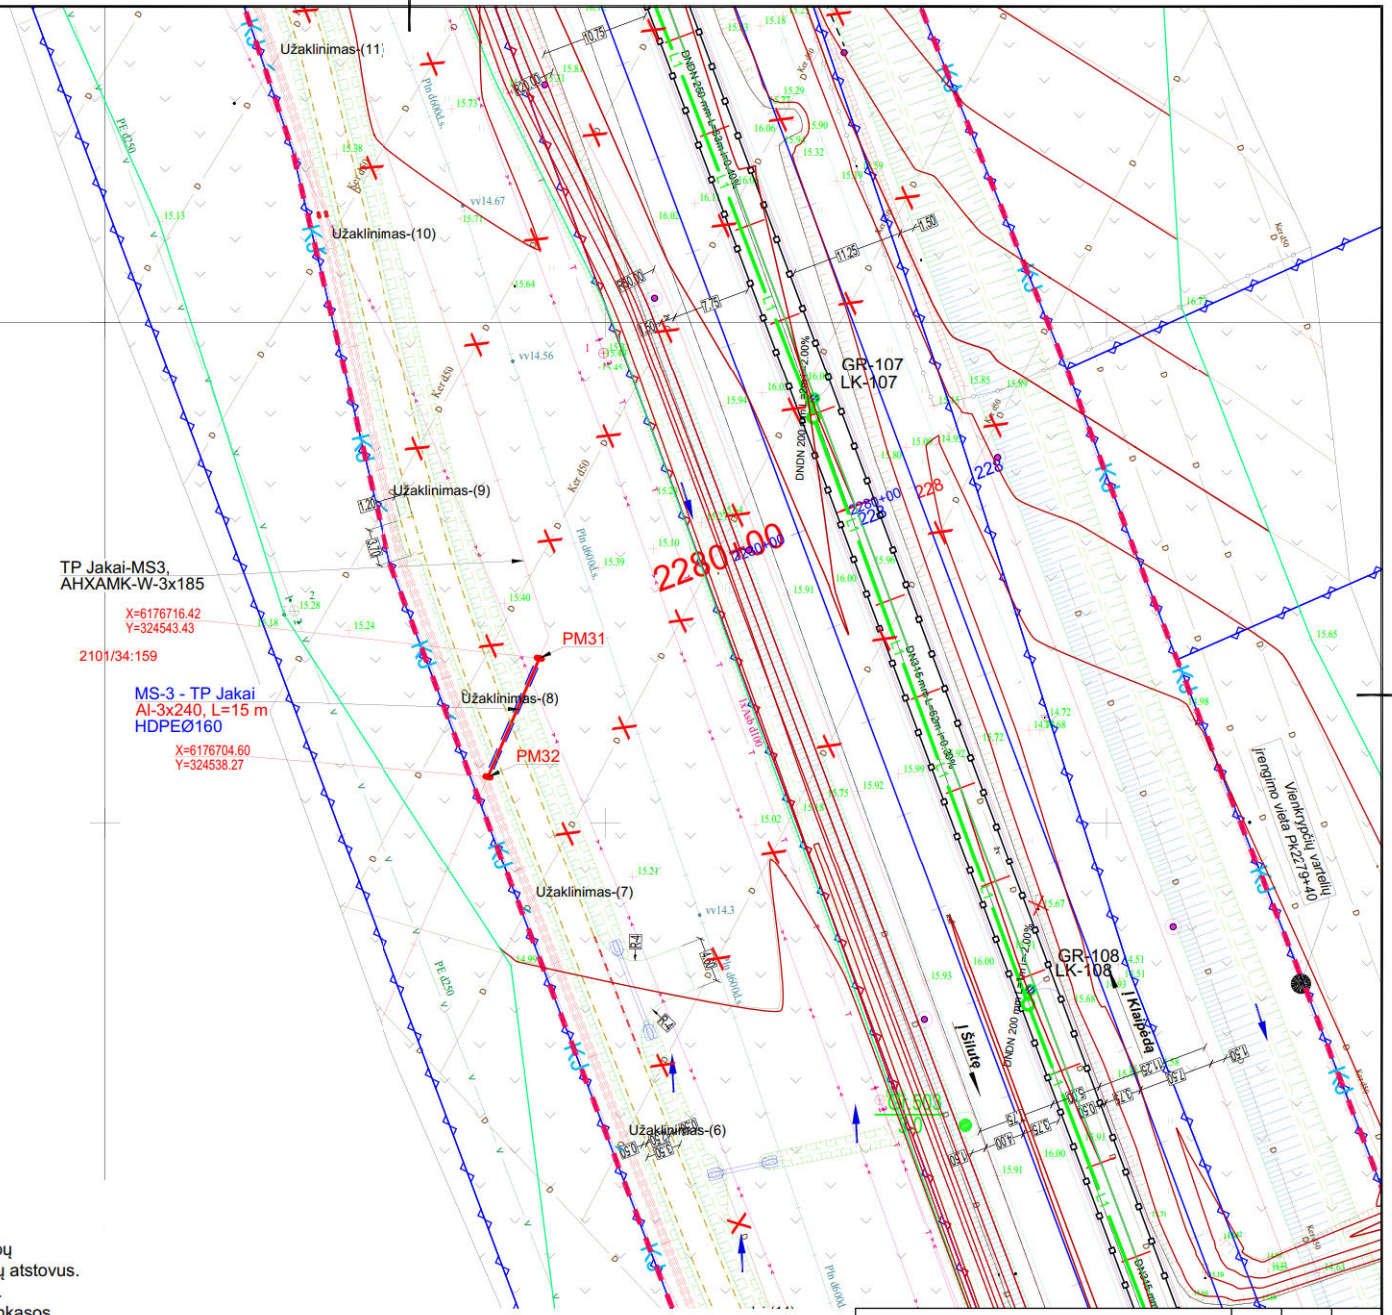

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija
	Demontuojama 10kV orinės linijos atrama


Pastabos:


1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	4	0

FA3

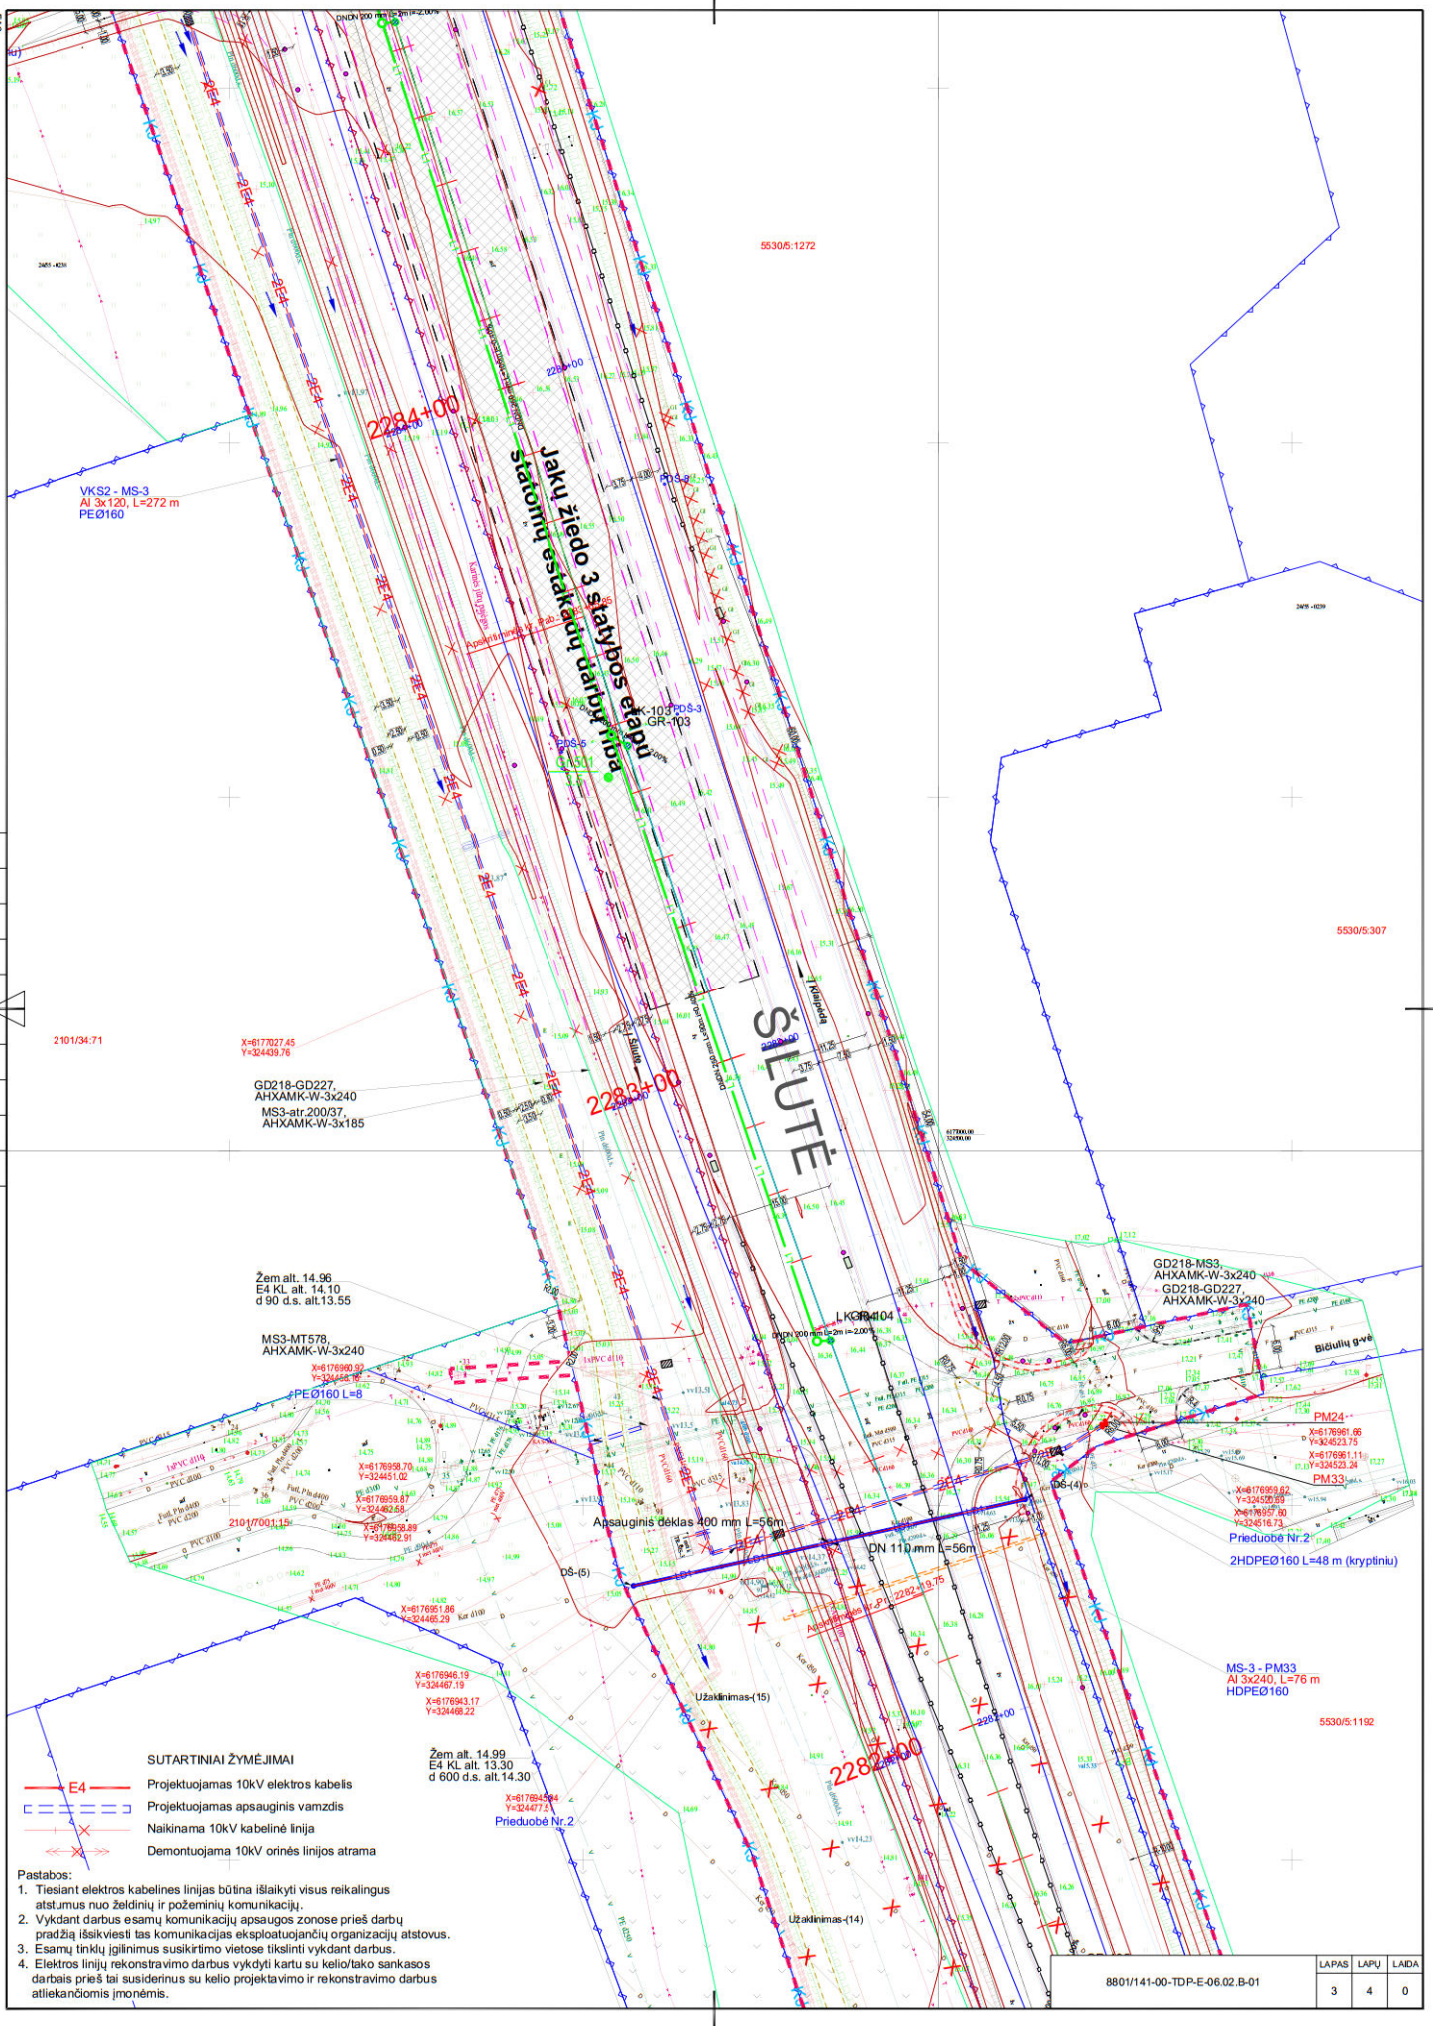
Jakų žiedo 3 statybos etapų statomų estakadų uarbų nr.
ŠILUTĖ
2284+00
2283+00
2282+00
VKS2 - MS-3
Al 3x120, L=272 m
PEØ160
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
MS3-atr.200/37,
AHXAMK-W-3x185
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240
PEØ160 L=8
Žem alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55
Žem alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30
Apsauginis dėklas 400 mm L=56m
DN 110 mm L=56m
2HDPEØ160 L=48 m (kryptiniu)
Prieduobė Nr.2
MS-3 - PM33
Al 3x240, L=76 m
HDPEØ160
GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
PM24
PM33
Užaklinimas-(15)
Užaklinimas-(14)
5530/5:1272
5530/5:307
5530/5:1192
2101/34:71
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4 Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Demontuojama 10kV orinės linijos atrama
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01
LAPAS 3
LAPŲ 4
LAIDA 0

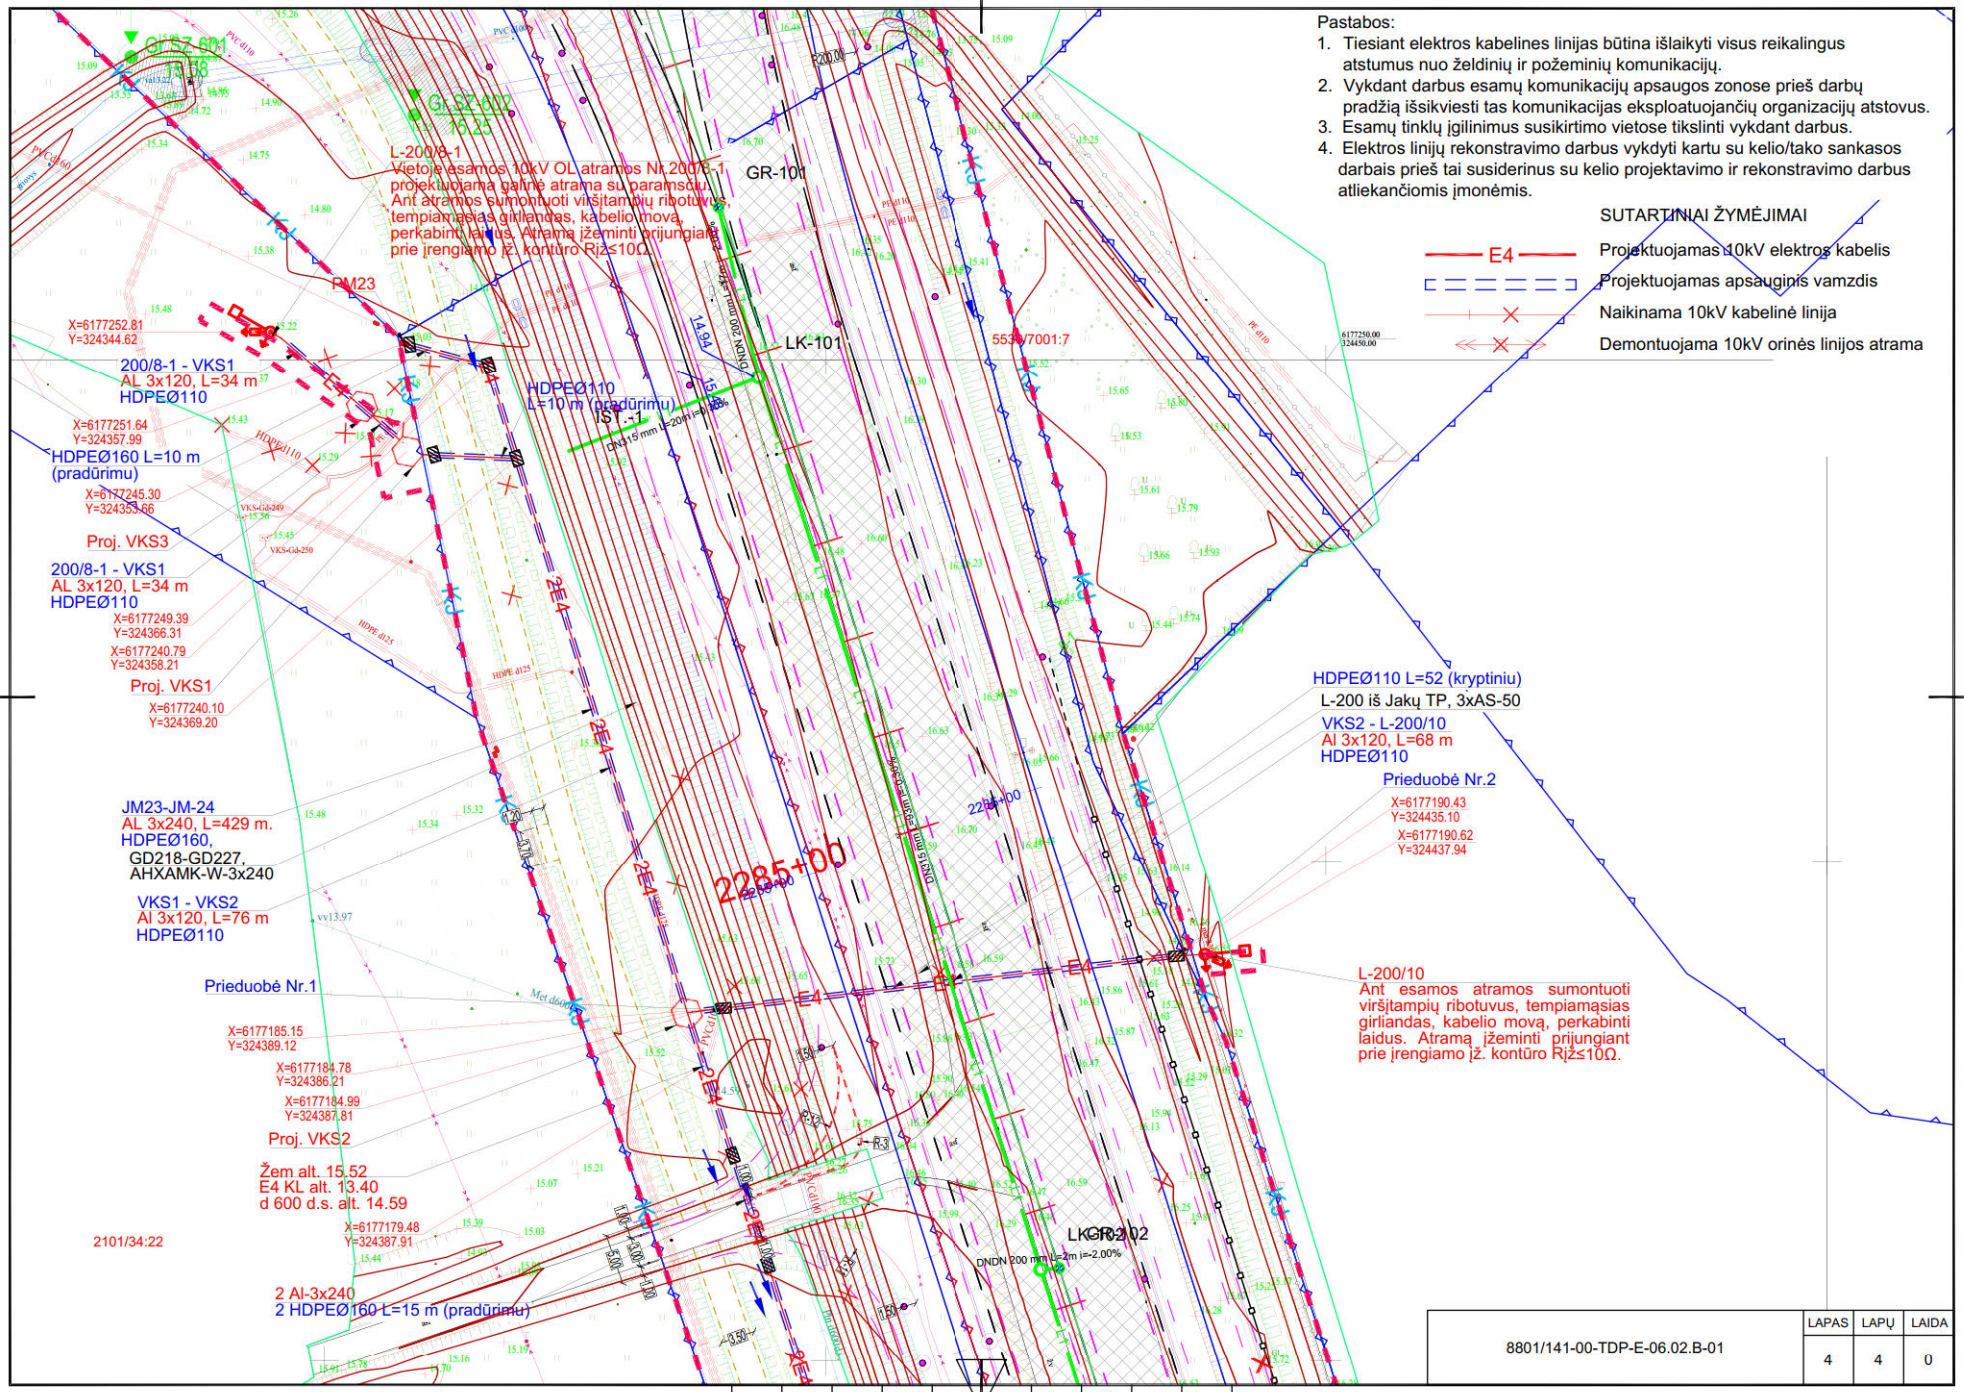
Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E4
Projektuojamas 10kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Naikinama 10kV kabelinė linija
Demontuojama 10kV orinės linijos atrama
Gr-SZ-601
Gr-SZ-602
L-200/8-1
Vietoje esamos 10kV OL atramos Nr.200/8-1 projektuojama galinė atrama su paramsčiu.
Ant atramos sumontuoti viršįtampių ribotuvus, tempiamąsias girliandas, kabelio movą, perkabinti laidus. Atramą įžeminti prijungiant prie įrengiamo įž. kontūro Rįž≤10Ω.
PM23
GR-101
LK-101
5534/7001:7
HDPEØ110
L=10 m (pradūrimu)
IŠ1.-1
DN3 (15 mm L=20m i=-2.00%
200/8-1 - VKS1
AL 3x120, L=34 m
HDPEØ110
X=6177252.81
Y=324344.62
X=6177251.64
Y=324367.99
HDPEØ160 L=10 m
(pradūrimu)
X=6177245.30
Y=324353.66
Proj. VKS3
200/8-1 - VKS1
AL 3x120, L=34 m
HDPEØ110
X=6177249.39
Y=324366.31
X=6177240.79
Y=324358.21
Proj. VKS1
X=6177240.10
Y=324369.20
JM23-JM-24
AL 3x240, L=429 m.
HDPEØ160,
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
VKS1 - VKS2
Al 3x120, L=76 m
HDPEØ110
Prieduobė Nr.1
X=6177185.15
Y=324389.12
X=6177184.78
Y=324386.21
X=6177184.99
Y=324387.81
Proj. VKS2
Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59
X=6177179.48
Y=324387.91
2101/34:22
2 Al-3x240
2 HDPEØ160 L=15 m (pradūrimu)
2285+00
2E4
E4
HDPEØ110 L=52 (kryptiniu)
L-200 iš Jakų TP, 3xAS-50
VKS2 - L-200/10
Al 3x120, L=68 m
HDPEØ110
Prieduobė Nr.2
X=6177190.43
Y=324435.10
X=6177190.62
Y=324437.94
L-200/10
Ant esamos atramos sumontuoti viršįtampių ribotuvus, tempiamąsias girliandas, kabelio movą, perkabinti laidus. Atramą įžeminti prijungiant prie įrengiamo įž. kontūro Rįž≤10Ω.
LK-102
DNDN 200 mm L=2m i=-2.00%
8801/141-00-TDP-E-06.02.B-01
LAPAS 4
LAPŲ 4
LAIDA 0
FA3

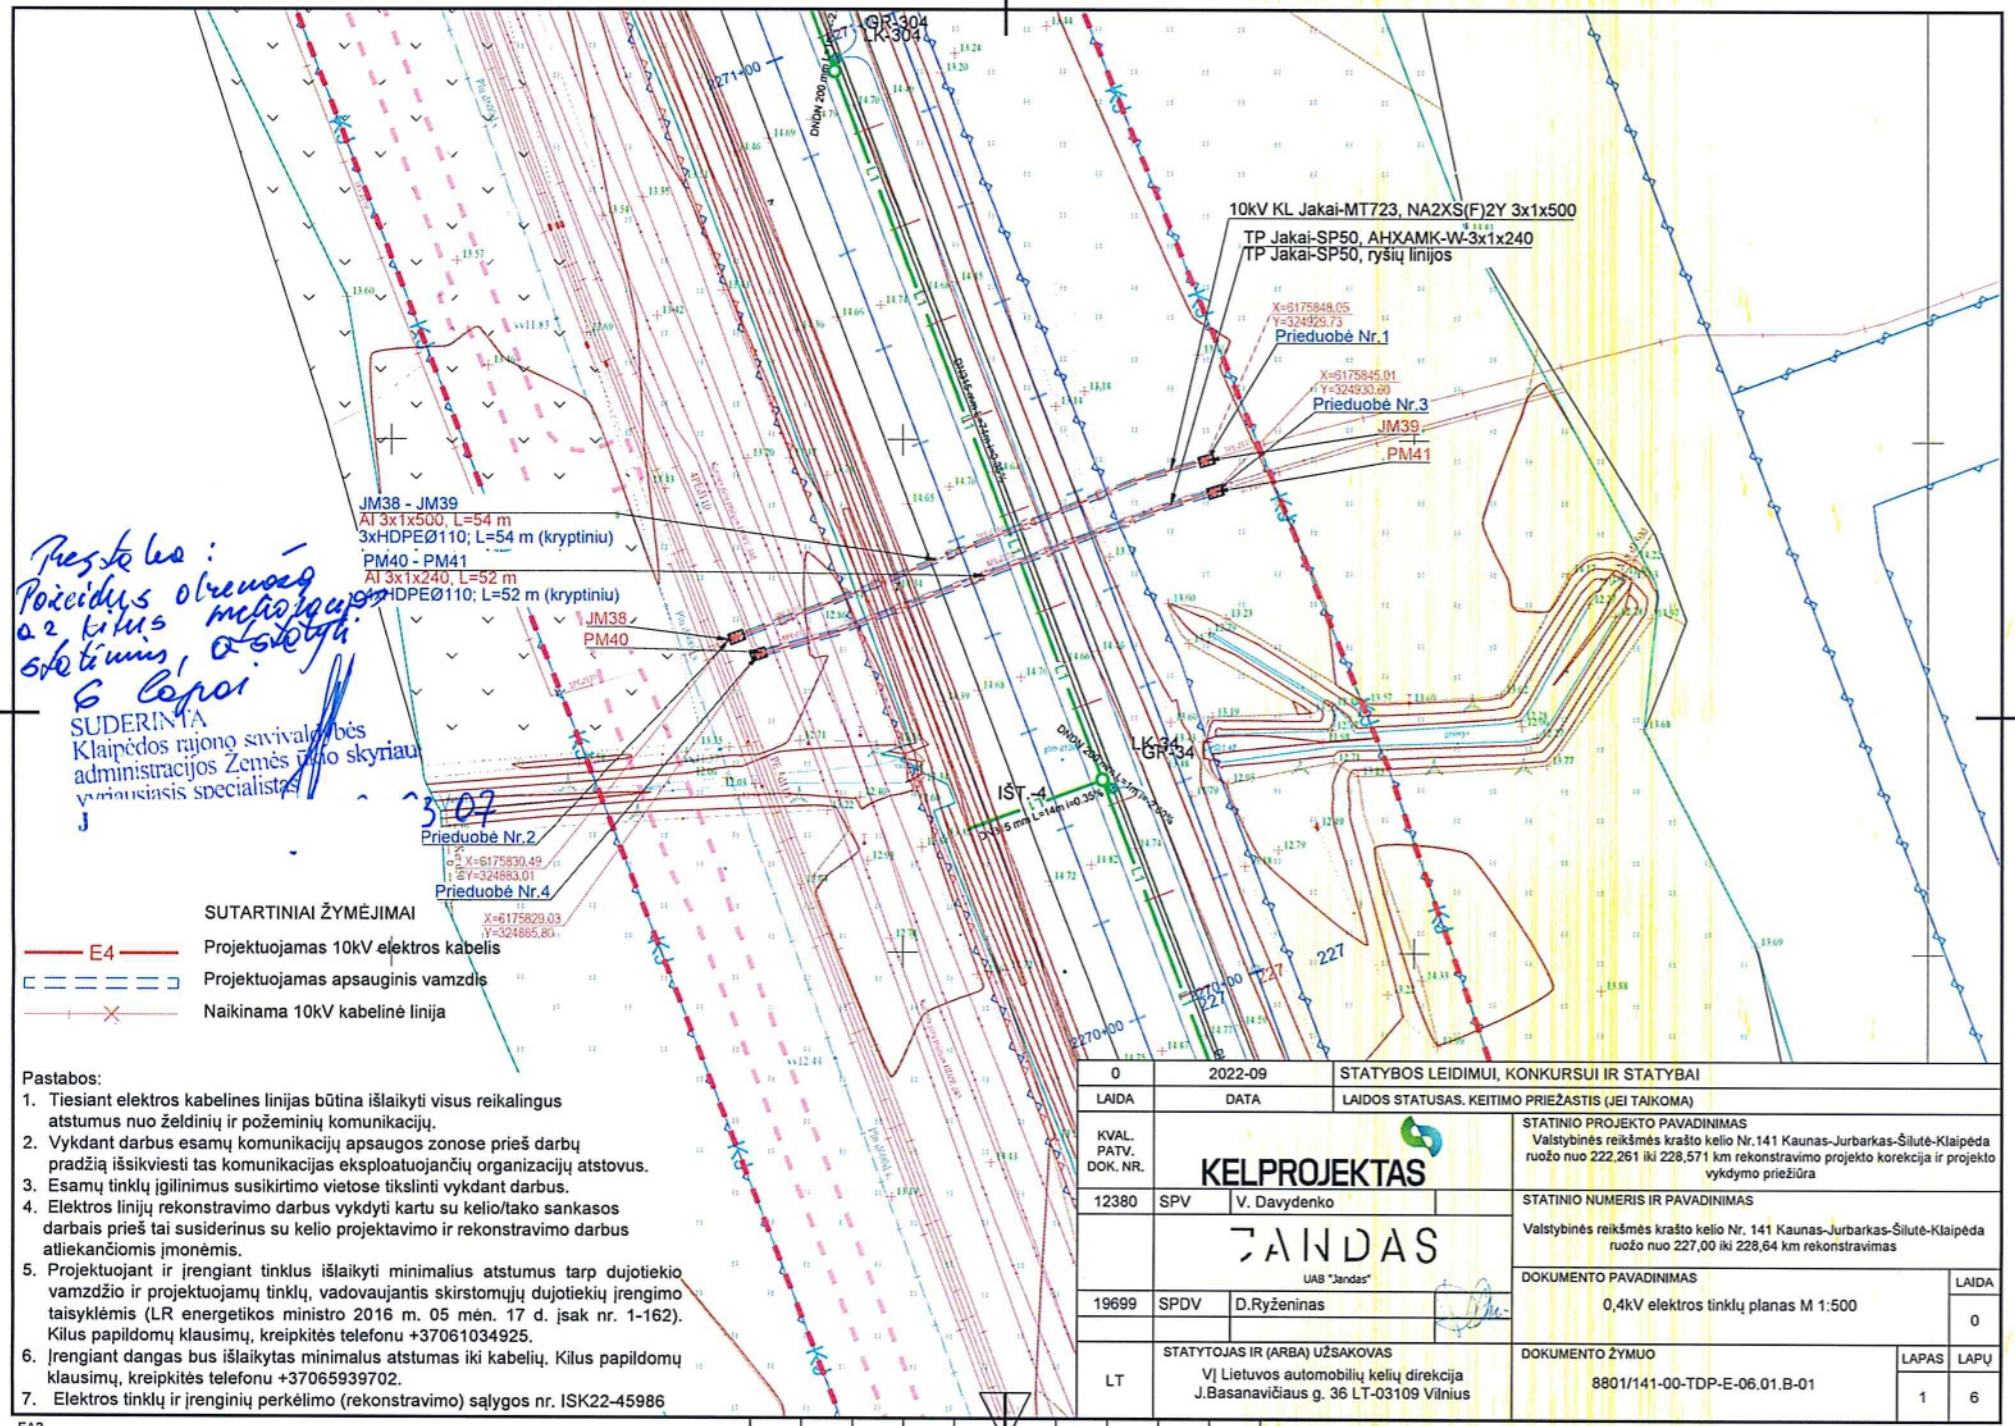

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos: Pažeidus elementą a2 kilus medžiagų sąnaudų skirtumui, atstatyti 6 kopr

SUDERINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra	
12380	SPV V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas	
	ŽANDAS UAB "Jandas"	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500	LAIDA: 0
19699	SPDV D.Ryženinas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 6

FA3

RE: Kelio Nr. 141 tinklu dalys derinimui

Wed 3/20/2024 3:38 PM

4 attachments (14 MB)
06-02Planas.adoc; 06-03Planas.adoc; ER-07Planas.adoc; 06-01Planas.adoc;

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender. Report if suspicious.

Laba diena,
Siunčiame suderintus projektus su sąlyga: Vykdant žemės kasimo darbus iškviesite Karinių jūrų pajėgų atstovą atvykti į vietą.

From: Vita Surdokienė <Vita.Surdokiene@tyrens.lt>
Sent: Wednesday, March 20, 2024 1:50 PM

Subject: Re: Kelio Nr. 141 tinklu dalys derinimui

DĖMESIO: Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atsargūs, nespauskite nuorodų ir neatidarykite pridėtų prie el. laiško bylų, nebent atpažįstate siuntėją ir žinote, kad turinys yra saugus!
Jeigu nesate įsitikinę laiško saugumu, persiųskite laišką NKSC prie KAM analizei adresu cert@mil.lt

Laba diena,
Kornelija, negaunu vis derinimo. Labai laukiame.

Pagarbiai
VITA SURDOKIENĖ
Projekto vadovė
Klaipėdos kelių skyrius

www.tyrens.lt

MES PASIKEITĖME!
Naujas „Kelprojekto“ vardas – UAB „Tyrens Lietuva“

TYRĖNS

From: Vita Surdokienė <Vita.Surdokiene@tyrens.lt>
Se
To

Elektroninio archyvo informacinė sistema

Pagrindinis | Paslaugos

ADOC dokumentai

ADOC dokumentas
- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: 06-01 planas
Rinkmena: 06-01Planas.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
06-01 planas		

Sudarytojai


Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba	304216991	Naujoji uosto g. 24, Klaipėda	

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GGeDOC	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT	

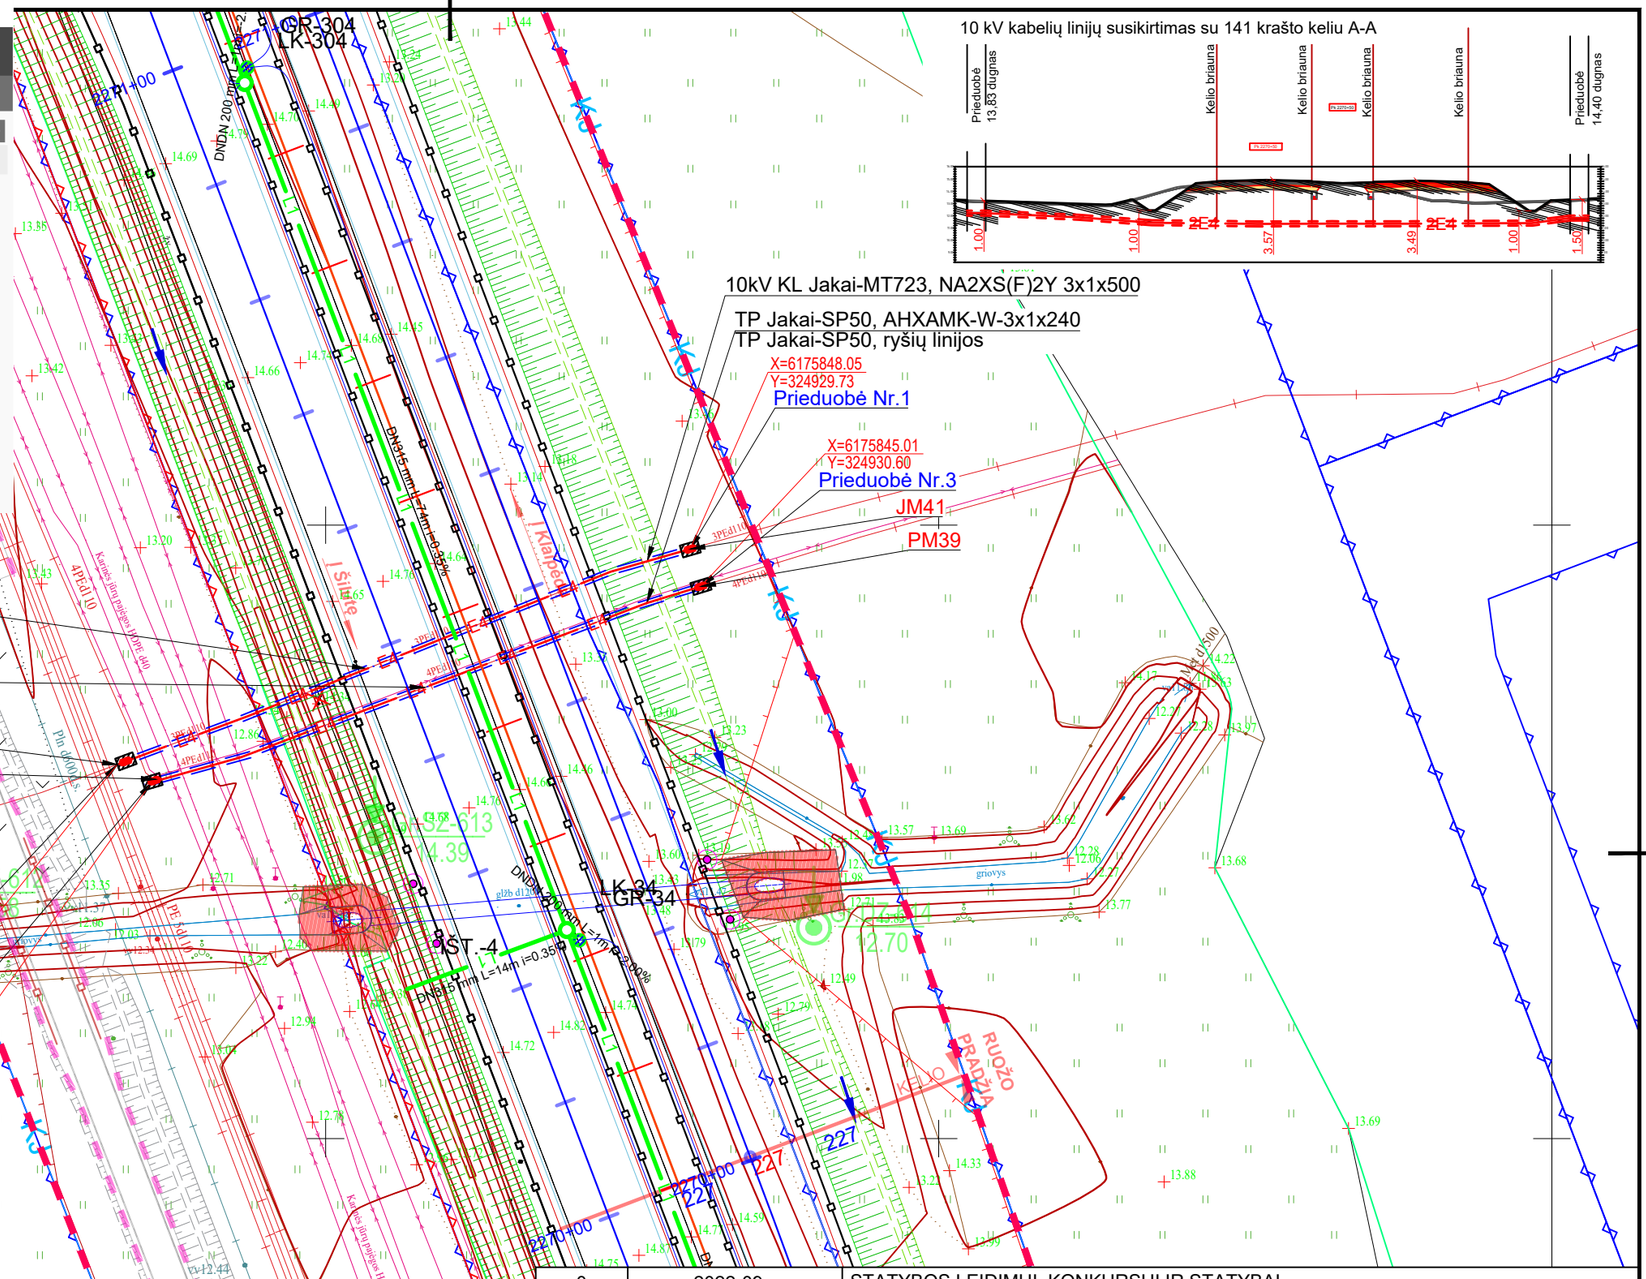

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas
		JANDAS UAB "Jandas"	
19699	SPDV	D.Ryženinas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 6

FA3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

TP Jakai-TR339-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR339-2
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR441
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.1

TP Jakai-MT649
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-atr. 900/25-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

6Al-3x1x240
18HDPEØ110 L=46 m (kryptiniu)

TP Jakai- SP50
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jaka SP50
Al-3x1x2 L=270 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.2

Prieduobė Nr.1

6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=24 m (kryptiniu)

Prieduobė Nr.2

Prieduobė Nr.1

6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=33 m (pradūrimu)

Prieduobė Nr.2

TP Jakai-TR339-1, AAB-3x185
TP Jakai-TR339-2, AAB-3x185
TP Jakai-TR441, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-MT649, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-atr.900/25-1, AHXAMK-W-3x185
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos

Žem.alt. 14.57
Ryšio k. alt. 12.10
d 600 d.s. alt. 13.24

PM17-PM22

10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS A-A

10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis


PJŪVIS C-C


10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS B-B

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	6	0

FA2

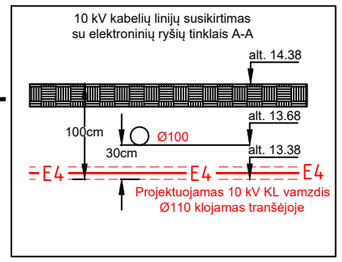

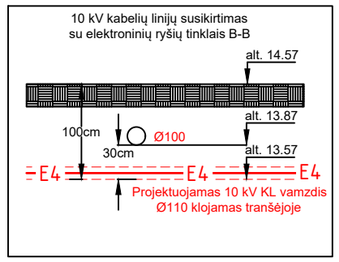

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

PM34
X=6176505.60
Y=324630.47

PM36
X=6176505.25
Y=324630.04

A-A

X=6176502.12
Y=324636.64

X=6176502.48
Y=324637.05

Jakai TP-MT61-1
Al-3x1x240, L=131 m
3xHDPEØ110

Jakai TP-MT61-2
Al-3x1x240, L=132 m
3xHDPEØ110

X=6176454.82
Y=324655.12

X=6176454.64
Y=324654.66

X=6176403.58
Y=324674.08

X=6176403.09
Y=324674.79

X=6176400.46
Y=324672.47

B-B

PM37
X=6176399.75
Y=324673.30

PM35


Kanalo virsnė: 277+00

LK-205
GR-205

LK-204
GR-204

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

FA3

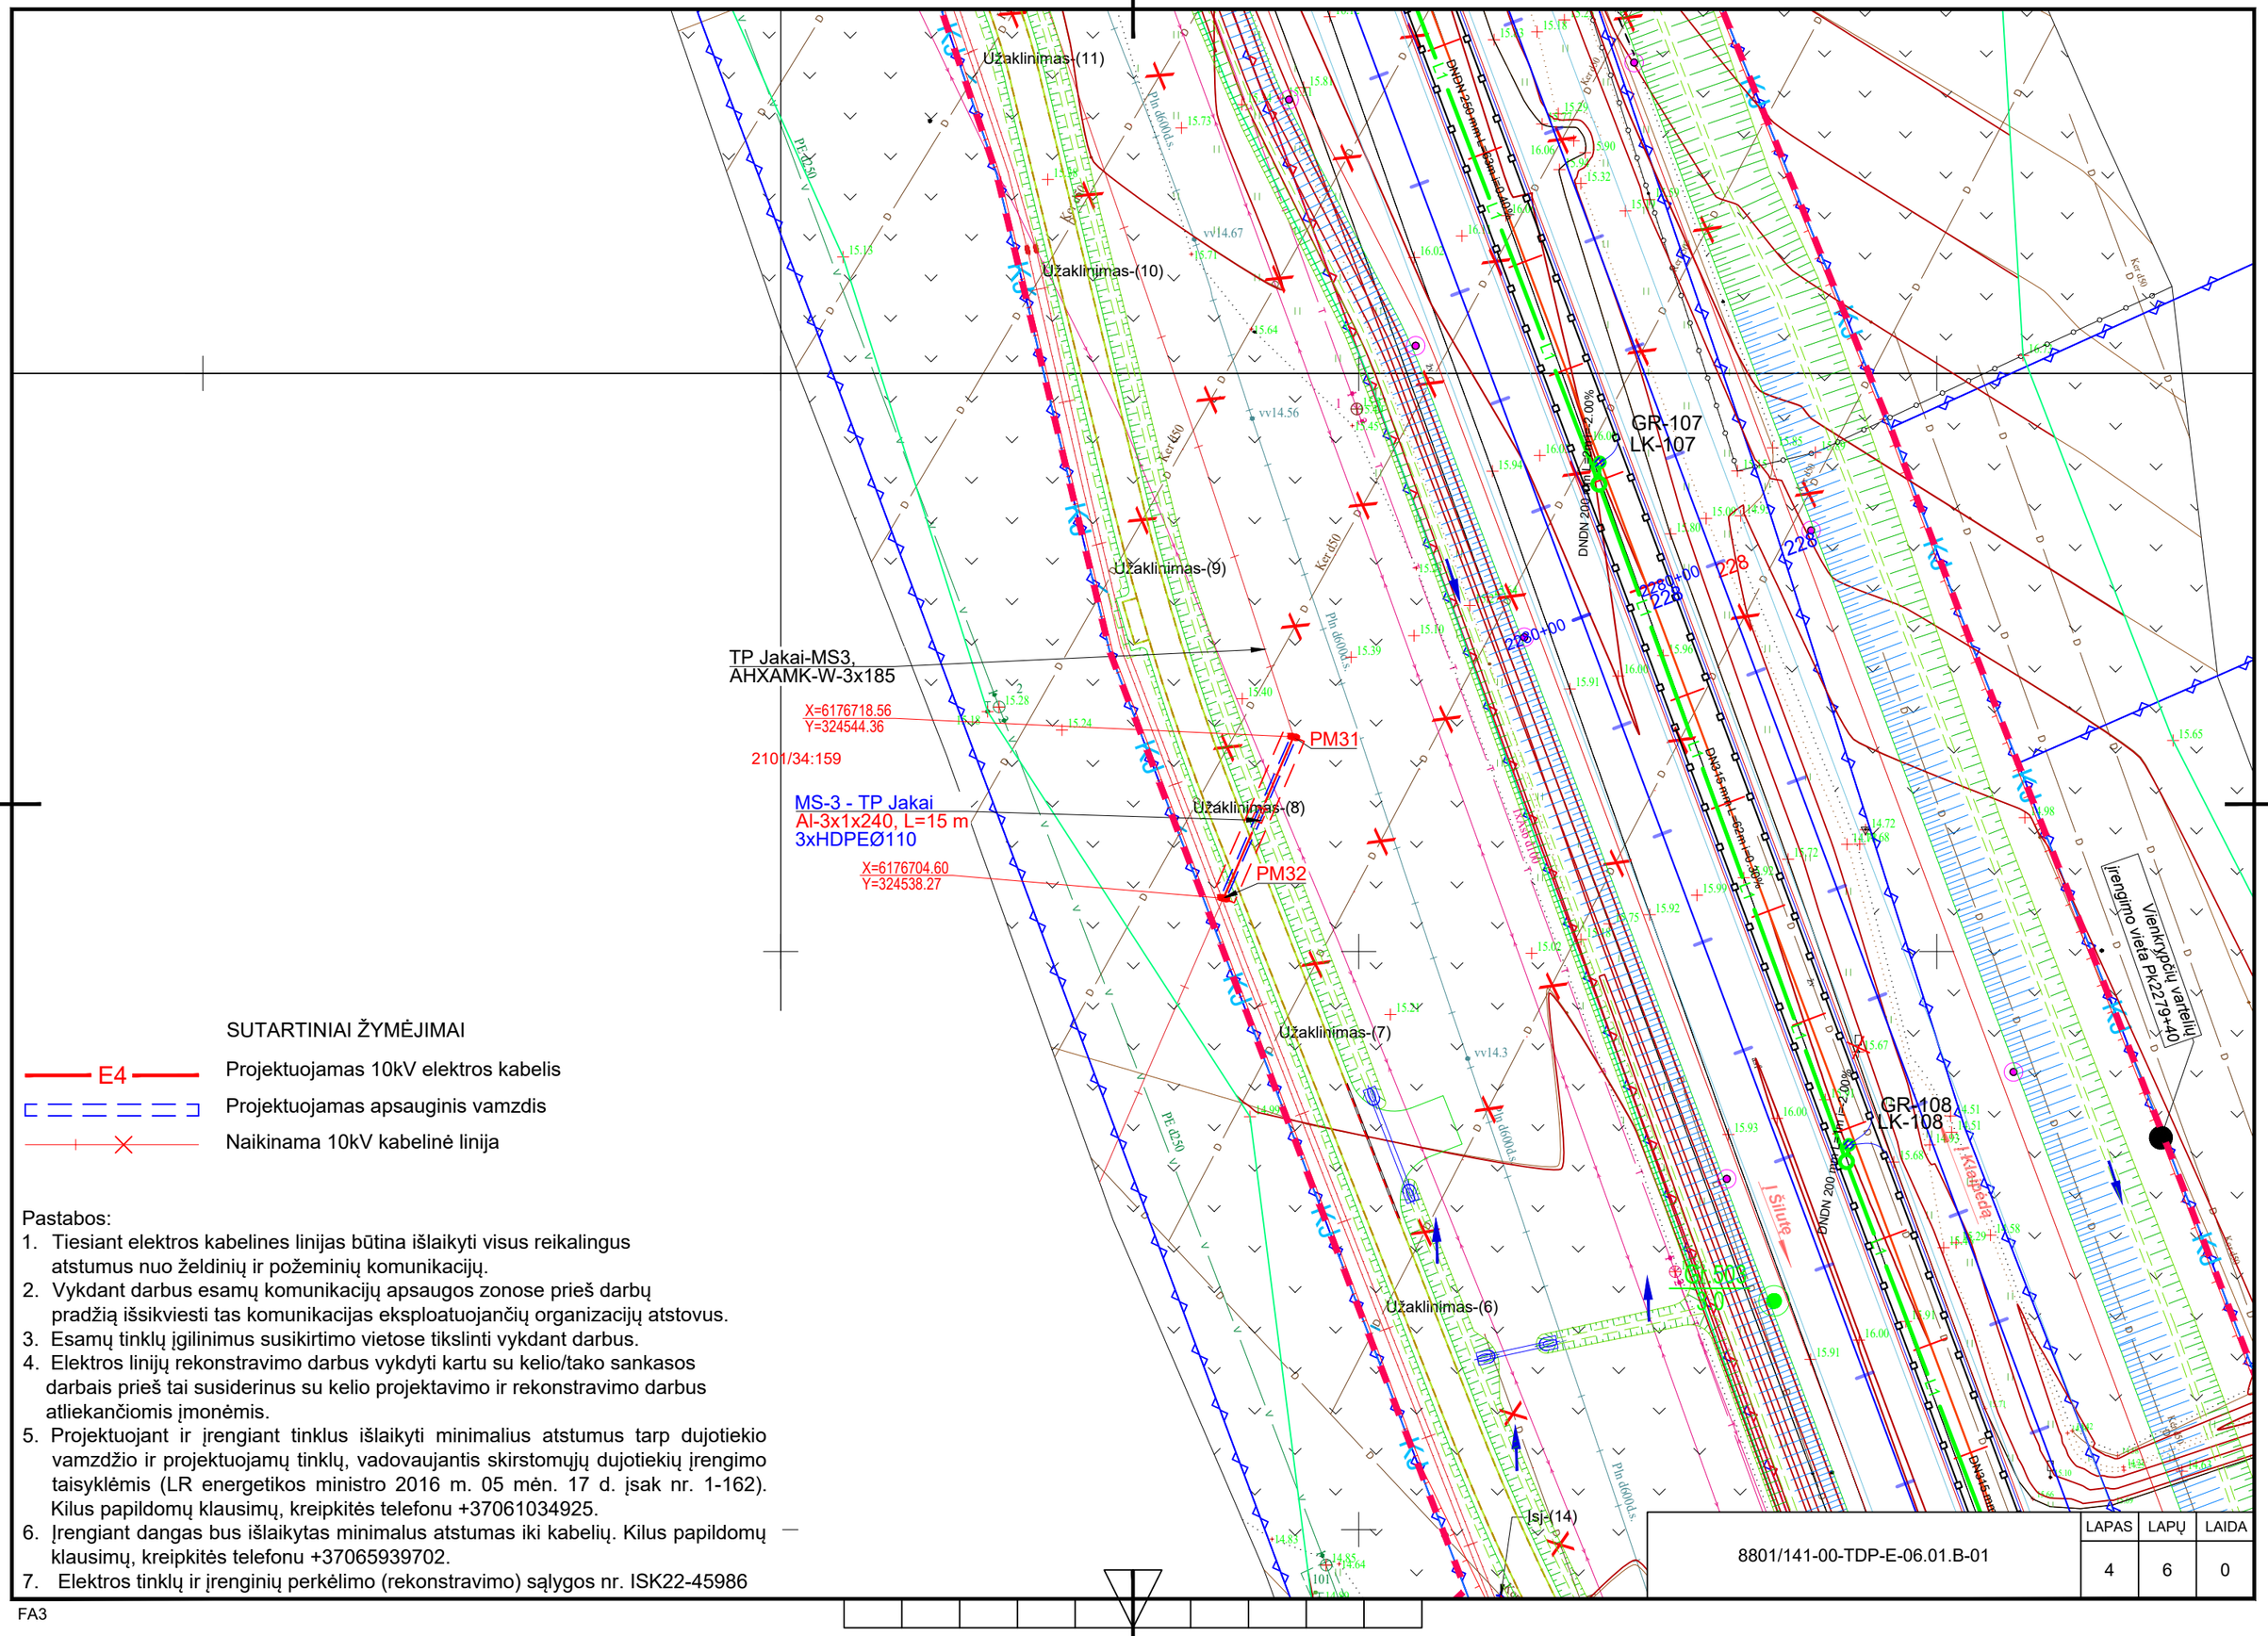

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4	Projektuojamas 10kV elektros kabelis
	Projektuojamas apsauginis vamzdis
	Naikinama 10kV kabelinė linija


Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

FA3

10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A

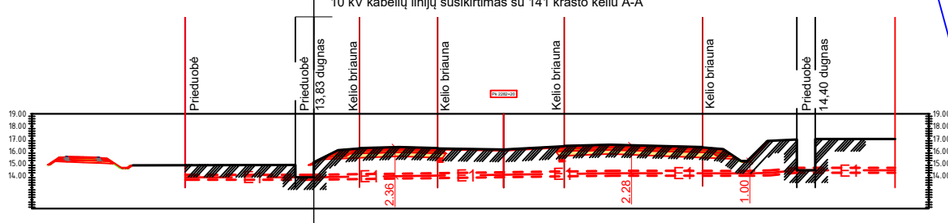

5530/5:1272

5530/5:307

2101/34:71

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	0

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija

PM23
X=6177251.64
Y=324367.99
3xHDPEØ110 L=10 m
(pradūrimu)

X=6177249.39
Y=324366.31

JM23-JM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

X=6177184.78
Y=324386.21

Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59
X=6177179.48
Y=324387.91
X=6177172.20
Y=324390.21


Prieduobė Nr.1
6xHDPEØ110 L=18 m
(pradūrimu)

2101/34:22

X=6177157.16
Y=324395.05
Prieduobė Nr.2

GR-101
LK-101
IŠT-1
DN315 mm L=20m i=-0.50%
DNDN 200 mm L=39m i=-0.90%
DNDN 200 mm L=2m i=-2.00%
LK-102
GR-102
5538/7001:7
2280.00
2285.00
14.94

Profilis A-A

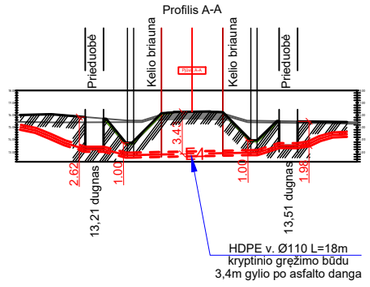

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	6	0

FA3

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrenginant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.

LITGRID AB
Infrastruktūros priežiūros centro VAKARŲ regionas
2024 m. vasario mėn. 22 d.
Prieš pradedant vykdyti darbus 110/400 kV OL/KL linijos apsaugos zonoje gauti LITGRI AB IPC regiono raštišką leidimą darbams.
Daugiau informacijos www.litgrid.eu/Žemės savininkams

Apšvietimo tinklų planas
8801/141-00-TDP-E-06.03.B-01

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrenginant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektuojamas lauko apšvietimo kabelis apsaugos vamzdyje
- Projektuojamas 114W gatvės šviestuvas
- Projektuojamas 98W gatvės šviestuvas
- Projektuojamas 150W gatvės šviestuvas
- Projektuojamas 79W perėjų šviestuvas

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

11	10	9	8	7

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380 SPV	V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas
	JANDAS UAB "Jandas"	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Apšvietimo tinklų planas M1:500
19699 SPDV	D.Ryženinas	LAIDA	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO	8801/141-00-TDP-E-06.03.B-01
		LAPAS	1
		LAPŲ	4


FA1

FA1

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrenginat dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.


	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.03.B-01	2	4	0

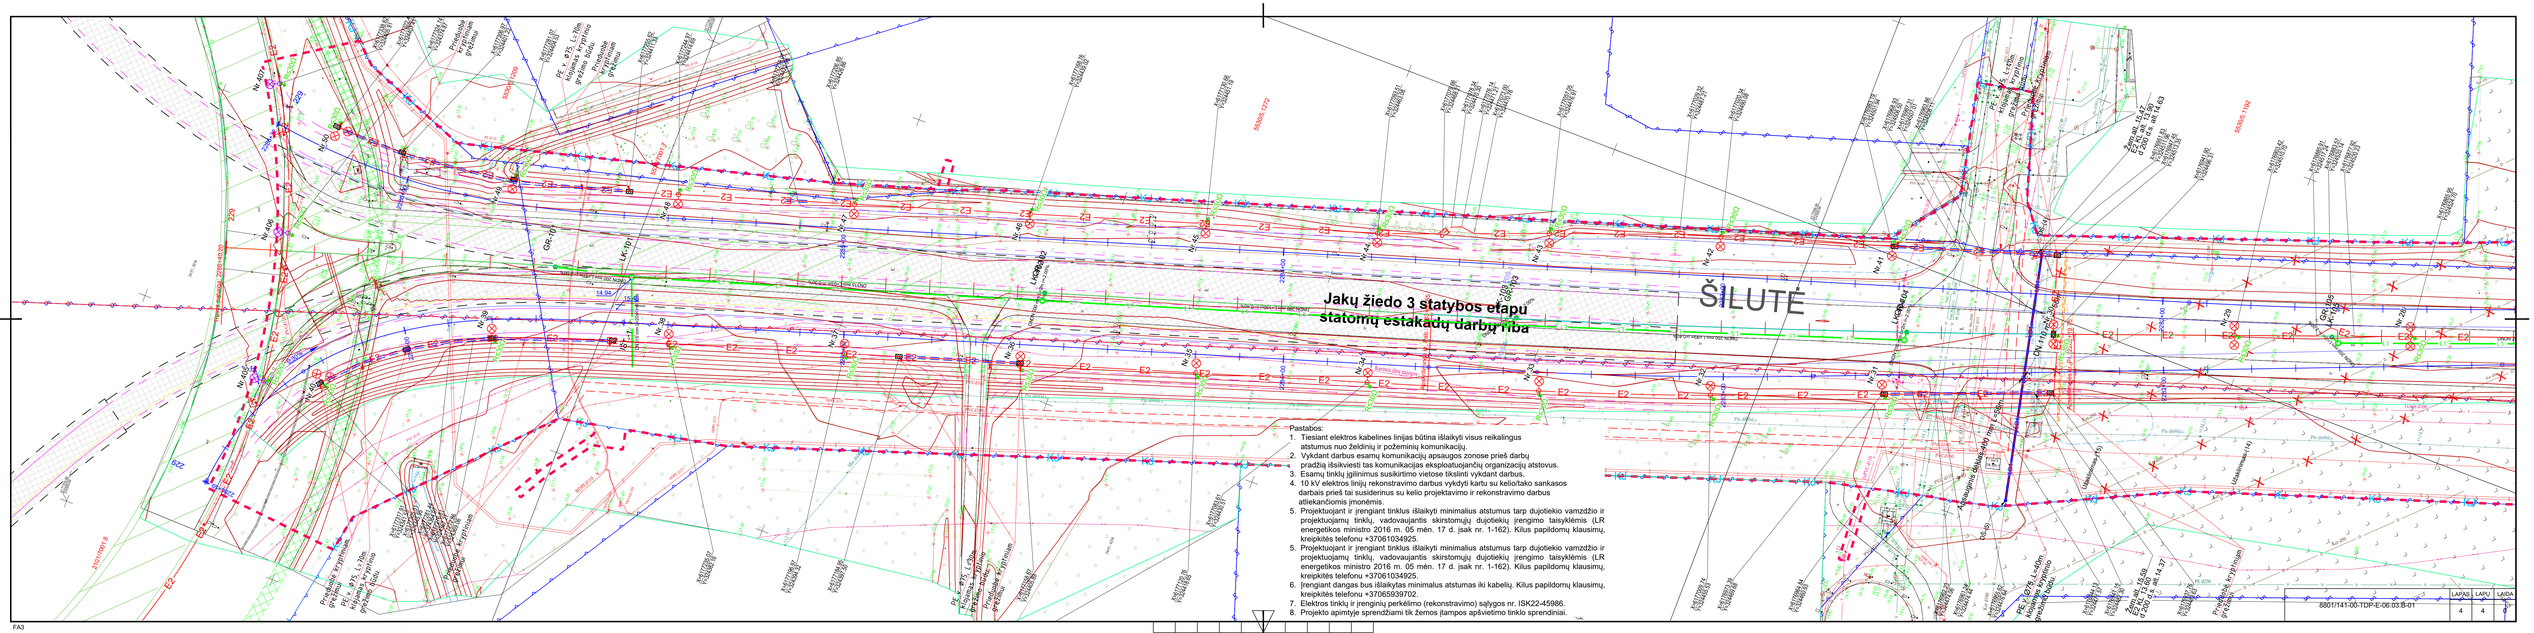

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrenginio taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrenginio taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrenginant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.
8. Projekto apimtyje sprendžiami tik žemos įtampos apšvietimo tinklo sprendiniai.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.03.B-01	4	4	0

FA3

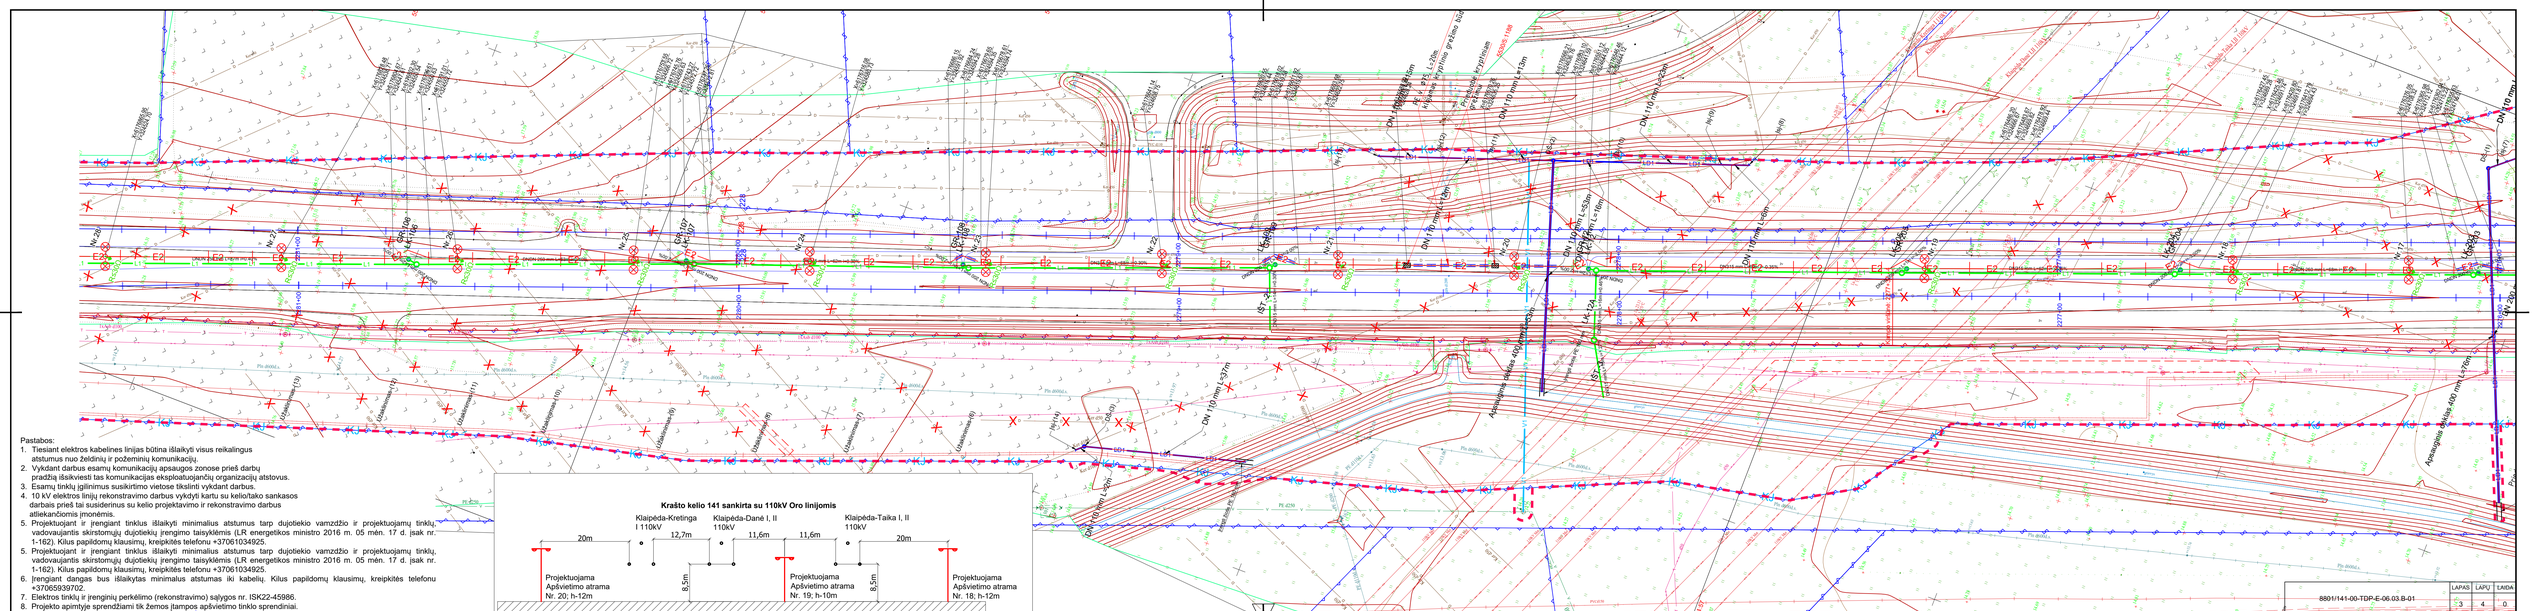

Pastabos:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrenginio taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrenginio taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrenginant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.
8. Projekto apimtyje sprendžiami tik žemos įtampos apšvietimo tinklo sprendiniai.

Krašto kelio 141 sankirta su 110kV Oro linijomis

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.03.B-01	3	4	0

FA3

UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė
Įmonės: kodas 110707092
Adresas: Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda

AB „Energijos skirstymo operatorius“

SUTIKIMAS
DĖL APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO
2024 m. Gegužės 15 d.

Kaunas

UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė (toliau – Įmonė), atstovaujama _____, asmens kodas arba gim. data arba dokumento Nr. _____, veikiančio(s) pagal įmonės įstatus, yra informuota ir neprieštarauja, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Operatorius) įrengtų 10 kV 6xAL 3x1x240 mm^2 skerspjūvio kabelių linija perkeliant ir apsaugojant esamus Operatoriaus 10kV elektros tinklus (toliau – Energetikos objektas), pagal suderintą projektą Nr.8801/141-00-TDP-E-06.01 (toliau – Projektas), ***Įmonei subnuomos sutartimi išnuomotame žemės sklype,*** unikalus kadastrinis numeris (toliau – Žemės sklypas) ir Žemės sklype būtų nustatytos ***Elektros tinklų apsaugos zonos*** (toliau sutartyje vadinama Apsaugos zonos).

1. Patvirtiname, kad Žemės sklypas priklauso Įmonei nuosavybės teise. Pareiškiame, kad minėtas Žemės sklypas niekam neparduotas, kitaip neperleistas, neįkeistas, neareštuotas, nėra ginčo objektas, teisė disponuoti Žemės sklypu neapribota, tretieji asmenys į Žemės sklypą neturi jokių teisių, išskyrus asmenis, kurie Įmonės informuoti apie Projekto sprendinius ir pareiškė neprieštaraujantys Projekto įgyvendinimui, o paaiškėjus, kad šiame punkte nurodyti pareiškimai neatitinka tikrovės, įsipareigojame atlyginti tretiesiems asmenims ir Operatoriui patirtus nuostolius.
2. Patvirtiname, kad visi klausimai dėl Energetikos objekto įrengimo ir Apsaugos zonų, kurių plotas: **60,09 kv.m**, nustatymo, Žemės sklype išspręsti. Sutinkame ir patvirtiname, kad **Operatoriaus prašymu bei lėšomis** Apsaugos zonos (ir žyma apie jų nustatytą) būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
3. Įmonei yra žinoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės sklypui (jo daliai) taikomos nuo žymos apie nustatytas Apsaugos zonas viešame registre padarymo dienos. Apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Įmonei yra žinomos. Sutinkame, kad atskiras pranešimas apie Žemės sklypui pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nebūtų siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą informuojama teisės aktuose nustatyta tvarka.
4. Sutinkame, kad nuostolių atsiradusių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Apsaugos zonoje dydis (toliau – Kompensacija) bus vertinamas pagal Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339, pateikus prašymą, bet ne anksčiau nei Žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre bus įrašyta (įregistruota) Apsaugos zona. Patvirtiname, kad Kompensacija apima visus galimus nuostolius, susijusius su Energetikos objekto įrengimu ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Apsaugos zonose taikymu.
5. Patvirtiname, kad Operatorius be atskiro Įmonės sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, įrengti kitus įrenginius, neišplečiant Apsaugos zonų ribų.
6. Baigus žemės kasimo ir kitokius darbus, **Operatorius privalo sutvarkyti Žemės sklypo teritoriją ir/ar žemės naudmenas taip, kad ji/jos būtų tinkama/-os naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti Žemės sklypo savininkams ar naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka**.

Verified by MarkSign.lt

7. Perleisdami Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigojame juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.
8. Esu informuotas, kad šiame dokumente pateiktus ir kitus fizinio asmens duomenis, kiek tai susiję su Energetikos objekto įrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir kompensacijos mokėjimu, Operatorius tvarko vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę ir laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei taikydamas tinkamas organizacines ir technines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Esu informuotas, kad susipažinti su ESO privatumo pranešimus galiu ESO interneto svetainėje adresu https://www.eso.lt/lt/privatumas.html

PRIDEDAMA.

1. Planas.
2. Pasirašančio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, akcininkų sprendimas, išrašas ir RC apie jurdinį asmenį ir pan.)

Šis sutikimas pasirašytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, ir yra neatšaukiamas.

_____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas)

Toliau pildoma Projektuotojo tik Operatoriui pateikiamame egzemplioriuje

Aš Danas Ryženinas, gim. Data 1981-04-18, patvirtinu, kad šį sutikimą pasirašė jame nurodytas asmuo, ir pareiškiu, kad prisiimu visą su šiuo patvirtinimu susijusią atsakomybę ir visiškai atsakau už galimus nuostolius.

Verified by MarkSign.lt

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-02-01 15:35:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2304727**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2018-11-26**
Adresas: **Klaipėda, Metalo g. 16**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5128-8334**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2101/0034:131 Klaipėdos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2637-8969**
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2637-9122
Žemės sklypo plotas: **7.5667 ha**
Užstatyta teritorija: **7.5667 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **1033000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-12-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-10-25**

2.2. **Pastatas - Gamybinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0545-4557**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **8P9g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **9**
Bendras plotas: **7936.68 kv. m**
Pagrindinis plotas: **6236.52 kv. m**
Tūris: **63525 kub. m**
Užstatytas plotas: **2069.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176251**
Koordinatė Y: **324563**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3458932 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **3043906 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **1247973 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-03-19**

2.3. **Pastatas - Gatavos produkcijos sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0545-4694**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **11F1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **2204.90 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2015.37 kv. m**
Tūris: **19789 kub. m**
Užstatytas plotas: **2279.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176355**
Koordinatė Y: **324562**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1037419 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **912882 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **374189 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-16**

2.4. **Pastatas - Elektros pastotė**

Unikalus daikto numeris: **4400-0545-6508**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **12P1g**
Statybos pradžios metai: **2005**

Verified by MarkSign.lt

Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **405.54 kv. m**
Pagrindinis plotas: **355.09 kv. m**
Tūris: **2360 kub. m**
Užstatytas plotas: **442.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176238.97**
Koordinatė Y: **324585.65**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **95575 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
Atkuriamoji vertė: **82252 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **33596 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-19**

2.5. **Pastatas - Valymo įrenginių pastatas (91A)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-6540**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **13H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **101.04 kv. m**
Pagrindinis plotas: **101.04 kv. m**
Tūris: **757 kub. m**
Užstatytas plotas: **117.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176231.48**
Koordinatė Y: **324567.65**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **132067 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
Atkuriamoji vertė: **113531 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **113531 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-19**

2.6. **Pastatas - Vandens paruošimo patalpa, šilumnešio saugykla**
Unikalus daikto numeris: **4400-0825-9236**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **14H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **256.17 kv. m**
Pagrindinis plotas: **120.76 kv. m**
Tūris: **2668 kub. m**
Užstatytas plotas: **279.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176252.74**
Koordinatė Y: **324578.28**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **94995 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **83700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **83700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-02-01**

2.7. **Pastatas - Siurblinė su požeminiais priešgaisriniais rezervuarais (92)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0887-8480**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **15H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **61.67 kv. m**

Verified by MarkSign.lt

Pagrindinis plotas: **61.67 kv. m**
Tūris: **914 kub. m**
Užstatytas plotas: **258.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176336**
Koordinatė Y: **324628**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **54449 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **50104 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **50104 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-16**

2.8. **Pastatas - Techninis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-4802**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **16H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **299.69 kv. m**
Pagrindinis plotas: **299.69 kv. m**
Tūris: **2012 kub. m**
Užstatytas plotas: **324.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176278**
Koordinatė Y: **324601**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **287882 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **253418 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **253418 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-03**

2.9. **Pastatas - Katilinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-4884**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **17P1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **63.41 kv. m**
Pagrindinis plotas: **63.41 kv. m**
Tūris: **391 kub. m**
Užstatytas plotas: **259.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176289**
Koordinatė Y: **324619**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **39099 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **34175 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **14047 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-02-01**

2.10. **Pastatas - Mėginių priėmimo pastatas (96)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-5265**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **18H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **4.20 kv. m**
Pagrindinis plotas: **4.20 kv. m**
Tūris: **14 kub. m**
Užstatytas plotas: **5.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176424**
Koordinatė Y: **324437**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2534 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **2230 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**

Verified by MarkSign.lt

Vidutinė rinkos vertė: **2230 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-03-26**

2.11. **Pastatas - PTA saugykla (88)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-6438**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **19F5g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **5**
Bendras plotas: **1035.00 kv. m**
Pagrindinis plotas: **796.71 kv. m**
Tūris: **8000 kub. m**
Užstatytas plotas: **389.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176305**
Koordinatė Y: **324583**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **426321 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **375058 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **153788 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-03-19**

2.12. **Pastatas - Rampa**
Unikalus daikto numeris: **4400-1137-9889**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **20H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **22.52 kv. m**
Tūris: **249 kub. m**
Užstatytas plotas: **56.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176330.39**
Koordinatė Y: **324570.55**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **44601 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **39099 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **39099 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-06-11**

2.13. **Pastatas - Sandėliavimo pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-3957-8515**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **21F1g**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1372.53 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1190.82 kv. m**
Tūris: **9494 kub. m**
Užstatytas plotas: **1300.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176261.22**
Koordinatė Y: **324502.86**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **513000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **502000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **206000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.14. **Pastatas - Termoalyvos drenažo talpos pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-3957-8526**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **22H1g**
Statybos pradžios metai: **2015**

Verified by MarkSign.lt

Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **152.26 kv. m**
Pagrindinis plotas: **152.26 kv. m**
Tūris: **1017 kub. m**
Užstatytas plotas: **175.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176228.33**
Koordinatė Y: **324538.26**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **140000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **138000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **138000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.15. **Pastatas - Administracinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-4957**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **9B1b(p)**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Rekonstravimo pradžios metai: **2013**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2014**
Papr. remonto pradžios metai: **2013**
Papr. remonto pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **491.27 kv. m**
Pagrindinis plotas: **324.00 kv. m**
Tūris: **2074 kub. m**
Užstatytas plotas: **540.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176409.04**
Koordinatė Y: **324591.86**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **303000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **282000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-18**
Vidutinė rinkos vertė: **156000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-18**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **132.66 kWh/m2/m.**

2.16. **Pastatas - Vandens apskaitos mazgo pastatas su apsaugos patalpomis**
Unikalus daikto numeris: **4400-0545-5198**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **10H1b(p)**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **52.89 kv. m**
Pagrindinis plotas: **46.81 kv. m**
Tūris: **294 kub. m**
Užstatytas plotas: **68.00 kv. m**
Koordinatė X: **6176377.29**
Koordinatė Y: **324602.58**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **56476 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **51842 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **51842 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-01-18**

2.17. **Naftos tinklai - Termoalyvos tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-3013**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Naftos tinklų**
Žymėjimas plane: **4i**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**

Verified by MarkSign.lt

Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **373.92 m**
Medžiaga: **Plienas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **68400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **66300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **66300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.18. **Inžineriniai tinklai - Vandentiekio tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (V1) Ilgis=9.00m Vamzdynai (V2) Ilgis= 167.50m Vamzdynai (V3) Ilgis=726.80m Šuliniai (203a,217a,73a) Vienetai=3vnt. Šuliniai (216a,47a,13,72,108) Vienetai=5vnt. Šuliniai (118a,122a,202a) Vienetai =3vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1001-5942**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **143941 Eur**
Atkuriamoji vertė: **109476 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **109476 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-11**

2.19. **Inžineriniai tinklai - Gamybinio vandentiekio tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (GV1) Ilgis =73.5 m Vamzdynai (GV2) Ilgis= 505.5 m Šuliniai (17a) Vienetai =1 vnt. Šuliniai (163a) Vienetai =1 vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1001-6007**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **GV**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **95285 Eur**
Atkuriamoji vertė: **67771 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **67771 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-11**

2.20. **Inžineriniai tinklai - Gamybinių nuotekų tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (KF1) Ilgis =15.5 m Vamzdynai (KF2) Ilgis =161.1 m Vamzdynai (KF3) Ilgis =127.4 m Vamzdynai (KF4) Ilgis =1.3 m Šuliniai (2,3,6,18a,67,68,69) Vienetai =7 vnt. Šuliniai (70,63a,64a,71a,74a) Vienetai =5 vnt. Šuliniai (123,123a,152a) Vienetai =3 vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1004-1410**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KF**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21287 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **16392 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **16392 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-11**

2.21. **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (KL1) Ilgis =3.0 m Vamzdynai (KL2) Ilgis =14.0 m Vamzdynai (KL3) Ilgis= 90.1 m Vamzdynai (KL4) Ilgis= 748.1 m Vamzdynai (KL5) Ilgis =480.9 m Vamzdynai (KL6) Ilgis= 293.2 m Vamzdynai (KL7) Ilgis =218.9 m Naftos produktų atskirtuvas (163a) Tūris =54.0 m3 Naftos produktų atskirtuvas (164a) Tūris= 54.0 m3 Šuliniai (237,233a,152a,153a) Vienetai =4 vnt. Šuliniai (153a,206,50,41a,42a,) Vienetai= 5 vnt. Šuliniai (13a,11b,60,63,118) Vienetai= 5 vnt. Šuliniai (119,125a,170,161a) Vienetai =4 vnt. Šuliniai (162a) Vienetai= 1 vnt. Šuliniai (126,171a,172a) Vienetai =3 vnt. Šuliniai (194,196,238,240,231a) Vienetai= 5 vnt. Šuliniai (232a,152,214a,153) Vienetai= 4 vnt. Šuliniai (151a,163,207,207a) Vienetai= 4 vnt. Šuliniai (208a,213a,215a,218a,) Vienetai =4 vnt. Šuliniai (220a,211b,126,46,47) Vienetai= 5.0 m3 Šuliniai (43a,95,154a,1,14,15) Vienetai= 6 vnt. Šuliniai (16,17,18,19,12a,15a,) Vienetai =6 vnt. Šuliniai (56,59,65,66,73,78) Vienetai= 6 vnt. Šuliniai (110,103a,104a,111) Vienetai= 4 vnt. Šuliniai (117,120,111a,127,128) Vienetai =5 vnt. Šuliniai (53,166,167,168,164a,) Vienetai =5 vnt. Šuliniai (165a) Vienetai= 1 vnt. Šuliniai (157,158,169,167a.) Vienetai=4vnt. Šuliniai (165a,201a,205a,219) Vienetai= 4 vnt. Šuliniai (220,94,20,16a,57,58) Vienetai= 6 vnt. Šuliniai (61,62,75,129,169) Vienetai =5 vnt. Šuliniai (159,160,164,167,168,) Vienetai= 5 vnt. Šuliniai (161a,162a,211a) Vienetai =3 vnt. Šuliniai (79) Vienetai= 1 vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1001-5853**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **567655 Eur**
Atkuriamoji vertė: **325533 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **325533 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-11**

Verified by MarkSign.lt

2.22. **Inžineriniai tinklai - Slėginis nuotekynas**

Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (KS) Ilgis =100.0 m Šuliniai (62a) Vienetai =1 vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1001-5912**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KS**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10977 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **8457 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **8457 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-11**

2.23. **Inžineriniai tinklai - Dujotiekio tinklai**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=149.20m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-5208**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Dujų tinklų**
Žymėjimas plane: **1i**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2636 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **1949 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **1949 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.24. **Inžineriniai tinklai - Ryšių kanalizacija**

Aprašymas / pastabos: **Vamzdynas (2i1) Ilgis=430.73m Vamzdynas (2i2) Ilgis=260.93m Vamzdynas (2i3) Ilgis=4.34m Šuliniai (101,161,201,202,211,212,213,214,215,41,42,43,91,11,12,71,101,102,103,104,121,161,162,178) Vienetai=24vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-5153**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Ryšių (telekomunikacijų) tinklų**
Žymėjimas plane: **2i**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **42574 Eur**
Atkuriamoji vertė: **32727 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **32727 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.25. **Inžineriniai tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**

Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (1KF1) Ilgis =4.0 m Vamzdynai (1KF2) Ilgis= 2.0 m Vamzdynai (1KF3) Ilgis =384.0 m Vamzdynai (1KF4) Ilgis =192.96 m Vamzdynai (1KF5) Ilgis= 79.04 m Šuliniai (156a,203,204,216,217) Vienetai= 5 vnt. Šuliniai (218,44,45,92,93,105,) Vienetai= 6 vnt. Šuliniai (106,115,116,151,152) Vienetai 5= vnt. Šuliniai (163,164,165,179,180) Vienetai =5 vnt. Šuliniai (233,234,235) Vienetai =3 vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1001-5897**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1KF**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **46050 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **35623 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **35623 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-11**

2.26. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelės**

Aprašymas / pastabos: **Aikštelė (b1) Plotas=19088,30kv.m Aikštelė (b2) Plotas=4233.51kv.m Aikštelė (b3) Plotas=771.21kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-5242**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **739400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **552305 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **552305 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.27. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=899.74m Plotas=1620.0kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-5231**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**

Verified by MarkSign.lt

Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **177827 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
Atkuriamoji vertė: **151182 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **31858 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.28. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-3057**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **1b**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Papr. remonto pradžios metai: **2019**
Papr. remonto pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **2256.04 kv. m**
Medžiaga: **Skalda**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **142000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **111000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Vidutinė rinkos vertė: **111000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-12-04**

2.29. **Kiti inžineriniai statiniai - Svarstyklės**
Unikalus daikto numeris: **4400-0779-9315**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **1k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28093 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **24734 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **24734 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-02-01**

2.30. **Kiti inžineriniai statiniai - Apsauginė betono siena**
Unikalus daikto numeris: **4400-5262-5428**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **1t**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **2.00 m**
Ilgis: **6.80 m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3470 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **3470 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Vidutinė rinkos vertė: **3470 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-12-04**

2.31. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-3046**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **2b**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **109.68 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7750 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **7360 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **7360 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.32. **Kiti inžineriniai statiniai - MEG rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-1050-1689**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **2k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **270795 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **189701 Eur**

Verified by MarkSign.lt

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **189701 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-02-28**

2.33. **Kiti inžineriniai statiniai - 18MW (12.6 MW naudingos šilumos energijos) termoalyvos biokatilinės įrenginių aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4022-6851**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **3b**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **917.29 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **73300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **69600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **69600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-11-23**

2.34. **Kiti inžineriniai statiniai - Šilumnešio siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-0825-9214**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **3k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Koordinatė X: **6176363**
Koordinatė Y: **324568**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37940 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **33306 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **33306 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-03-15**

2.35. **Kiti inžineriniai statiniai - Ciklono įrenginio betoninė aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5262-5440**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **4b**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **29.96 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Danga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1870 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1870 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Vidutinė rinkos vertė: **375 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-12-04**

2.36. **Kiti inžineriniai statiniai - Vandens valymo tankas (rezervuaras91B)**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-4823**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **4k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **43733 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **35044 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **35044 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.37. **Kiti inžineriniai statiniai - Pelenų konteinerių betoninė aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5262-5430**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **5b**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **27.98 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Danga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1750 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1750 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-12-04**

Verified by MarkSign.lt

Vidutinė rinkos vertė: **350 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-12-04**

2.38. **Kiti inžineriniai statiniai - Valymo įrenginys**
Unikalus daikto numeris: **4400-5609-7766**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **5i**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kiekis: **1 vnt.**
Tūris: **16 kub. m**
Medžiaga: **Plastikas**
Koordinatė X: **6176342.62**
Koordinatė Y: **324298.16**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24100 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **24100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Vidutinė rinkos vertė: **24100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-05**

2.39. **Kiti inžineriniai statiniai - Požeminis dyzelinis tankas 49m3(93)**
Aprašymas / pastabos: **Tūris=49.0m3**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-4856**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **5k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13033 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **10687 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **10687 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.40. **Kiti inžineriniai statiniai - Pelenų konteinerių betoninė aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5262-5451**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **6b**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **27.51 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Danga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1720 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1720 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Vidutinė rinkos vertė: **344 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-12-04**

2.41. **Kiti inžineriniai statiniai - Vamzdynų ir kabelių estakados (98)**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=230.58m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-5097**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **6k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **54449 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **47787 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **47787 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.42. **Kiti inžineriniai statiniai - Granulių pakrovimo vieta (99)**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=4.23m Plotas=17.64kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1086-5386**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **7k**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1019173 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **896953 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-28**
Vidutinė rinkos vertė: **896953 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-28**

Verified by MarkSign.lt

Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-23**

2.43. **Kiti inžineriniai statiniai - Saulės šviesos energijos elektrinė**

Aprašymas / pastabos: **Saulės šviesos energijos elektrinės moduliai: 8k1, 8k2, 8k3, 8k4, 8k5, 8k6, 8k7, 8k8, 8k9, 8k10, 8k11, 8k12, 8k19, viso - 13 modulių. Inverteriai: 8k13, 8k14, 8k15, 8k16, 8k17, 8k18, viso - 6 inverteriai. Galingumas 28,8kW.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2517-1368**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **8k**
Statybos pradžios metai: **2012**
Statybos pabaigos metai: **2012**
Rekonstravimo pradžios metai: **2015**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2440 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **9 %**
Atkuriamoji vertė: **2230 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **2230 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.44. **Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių svarstyklės**

Unikalus daikto numeris: **4400-3964-3035**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **9k**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Gylis: **1.19 m**
Plotas: **63.57 kv. m**
Tūris: **76 kub. m**
Medžiaga: **Metalas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8150 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **7980 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **7980 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.45. **Kiti inžineriniai statiniai - Dumtraukis**

Unikalus daikto numeris: **4400-3964-3024**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **10k**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **65.53 m**
Medžiaga: **Plienas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **241000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **229000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **229000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.46. **Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė**

Unikalus daikto numeris: **4400-5100-8850**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **11k**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **246.77 kv. m**
Medžiaga: **Metalas su karkasu**
Danga: **Betonas**
Koordinatė X: **6176313.88**
Koordinatė Y: **324598.63**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **29900 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **29900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-10-05**
Vidutinė rinkos vertė: **29900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-10-05**

2.47. **Kiti inžineriniai statiniai - Silosas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5102-4210**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **12k**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **63.00 kv. m**
Tūris: **1000 kub. m**

Verified by MarkSign.lt

Medžiaga: **Metalas su karkasu**
Koordinatė X: **6176372.05**
Koordinatė Y: **324471.92**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **133000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
Atkuriamoji vertė: **128000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-03-30**
Vidutinė rinkos vertė: **128000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-03-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-03-30**

2.48. **Kiti inžineriniai statiniai - Rampa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5609-7791**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **13k**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **20.28 m**
Plotas: **126.00 kv. m**
Medžiaga: **Monolitinis betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **11000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Vidutinė rinkos vertė: **11000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-05**

2.49. **Kiti inžineriniai statiniai - Sunkvežimių stovėjimo aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5609-7804**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **14k**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **2745.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **171000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **171000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Vidutinė rinkos vertė: **171000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-05**

2.50. **Kiti inžineriniai statiniai - Sandėliavimo aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5609-7815**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **15k**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Rekonstravimo pradžios metai: **2022**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **7205.00 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **579000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **521000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-11-08**
Vidutinė rinkos vertė: **521000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-11-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-11-08**

2.51. **Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5993-6176**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **16k**
Statybos pradžios metai: **2022**
Statybos pabaigos metai: **2022**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **5.72 m**
Plotas: **1199.00 kv. m**
Medžiaga: **Metalas su karkasu**
Danga: **Betonas**
Koordinatė X: **6176320.63**
Koordinatė Y: **324380.58**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **308000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **308000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **308000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-12-01**

2.52. **Kiti inžineriniai statiniai - Vandens valymo rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-6095-9686**

Verified by MarkSign.lt

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **17k**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Gylis: **6.05 m**
Kiekis: **1 vnt.**
Plotas: **175.00 kv. m**
Tūris: **1059 kub. m**
Medžiaga: **Betonas**
Koordinatė X: **6176205.61**
Koordinatė Y: **324569.2**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **110000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **110000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-04-06**
Vidutinė rinkos vertė: **110000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-04-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-04-06**

2.53. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6073-1668**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-02-17**

2.54. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6091-2710**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-03-21**

2.55. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6091-2721**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-03-21**

2.56. **Dujų tinklai - Dujotiekio tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3959-4651**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Dujų tinklų**
Žymėjimas plane: **3i**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **299.36 m**
Medžiaga: **Plienas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12600 Eur**
Atkuriamoji vertė: **12200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **12200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.57. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2792**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **2V**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **32.02 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3660 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **3500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.58. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2805**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **3V**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **23.32 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3110 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3110 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **3110 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Verified by MarkSign.lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.59. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2816**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **4V**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.83 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **84 Eur**
Atkuriamoji vertė: **81 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **81 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.60. **Šilumos tinklai - Šilumos tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3959-4640**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
Žymėjimas plane: **2i**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **216.27 m**
Medžiaga: **Plienas**
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **83700 Eur**
Atkuriamoji vertė: **81200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **81200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.61. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2992**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1D**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **83.45 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1630 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1590 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **1590 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.62. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai**
Klaipėda, Metalo g.
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2849**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **2D**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **6.23 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1140 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **1100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.63. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5609-7770**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **8L**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **248.13 m**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **30600 Eur**

Verified by MarkSign.lt

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **30600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Vidutinė rinkos vertė: **30600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-02-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-05**

2.64. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2868**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **2KL**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **269.21 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **30700 Eur**
Atkuriamoji vertė: **29800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **29800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.65. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2827**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **3KF**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **21.11 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1460 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1420 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **1420 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.66. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2881**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **3KL**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **11.90 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **919 Eur**
Atkuriamoji vertė: **891 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **891 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.67. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2838**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **4KF**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **7.92 m**
Medžiaga: **Betonas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **524 Eur**
Atkuriamoji vertė: **508 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **508 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.68. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2892**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**

Verified by MarkSign.lt

Žymėjimas plane: **4KL**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **12.64 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **976 Eur**
Atkuriamoji vertė: **946 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **946 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.69. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2927**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **5KL**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.41 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **109 Eur**
Atkuriamoji vertė: **106 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **106 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.70. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2938**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **6KL**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **54.75 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4230 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **4100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

2.71. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Klaipėda, Metalo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3964-2970**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **7KL**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **19.78 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1060 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1030 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Vidutinė rinkos vertė: **1030 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Įregistravimo pagrindas:
Įrašas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Įregistravimo pagrindas:
Įrašas galioja:

Verified by MarkSign.lt

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-59**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-20 Deklaracija** **ą Nr. ACCR2-00-221220-06524**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-02-15**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-56**
nuotekų šalinimo tinkla
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-16 Deklaracija** **ą Nr. ACCR-20-210316-01325**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-31**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-56**
kiti statiniai Nr. 4400-56
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-03 Deklaracija** **ą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-09**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-39**
Įregistravimo pagrindas: **2015-10-20 Deklaracija** **ą Nr. L169**
2020-05-26 Deklaracija **ą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-06-15**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-52**
kiti statiniai Nr. 4400-52
kiti statiniai Nr. 4400-52
kiti statiniai Nr. 4400-52
Įregistravimo pagrindas: **2020-05-26 Deklaracija** **ą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-06-15**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-51**
Įregistravimo pagrindas: **2020-05-29 Statybos už**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-06-11**

4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-51**
Įregistravimo pagrindas: **2020-04-30 Deklaracija** **ą Nr. ACCR-20-200430-02404**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-06-02**

4.10. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIK**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400**
Įregistravimo pagrindas: **1999-05-27 Apskrities v**
2002-03-29 Apskrities v
2013-04-02 Nacionalinė **sprendimas**
Nr. 13SK-(14.13.111.)-17
2018-11-22 Nacionalinė **sprendimas**
Nr. 13SK-323-(14.13.111
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-26**

4.11. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-40**
Įregistravimo pagrindas: **2015-11-24 Deklaracija** **ą Nr. L193**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-25**

4.12. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3957-**
pastatas Nr. 4400-3957-
naftos tinklai Nr. 4400-3
kiti statiniai Nr. 4400-39
dujų tinklai Nr. 4400-39
vandentiekio tinklai Nr.
vandentiekio tinklai Nr.
šilumos tinklai Nr. 4400
nuotekų šalinimo tinkla
Įregistravimo pagrindas: **2015-11-11 Statybos užl**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-12**

4.13. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-25**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-02 Deklaracija**
2015-10-20 Deklaracija **ą Nr. L169**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-12**

4.14. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendro**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-39**
kiti statiniai Nr. 4400-39
vandentiekio tinklai Nr.
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
nuotekų šalinimo tinkla
Įregistravimo pagrindas: **2015-10-20 Deklaracija** **ą Nr. L169**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-12**

4.15. **Nuosavybės teisė**

Verified by MarkSign.lt

Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-(**
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
2015-03-19 Statybo
Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-15**

4.16. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-(**
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.17. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1**
kiti statiniai Nr. 44(
kiti statiniai Nr. 44(
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.18. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-(**
pastatas Nr. 4400-(
inžineriniai tinklai l
kiti statiniai Nr. 44(
kiti statiniai Nr. 44(
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.19. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-(**
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.20. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-(**
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.21. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-(**
pastatas Nr. 4400-(
pastatas Nr. 4400-(
pastatas Nr. 4400-(
pastatas Nr. 4400-(
pastatas Nr. 4400-(
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.22. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **inžineriniai tinklai l**
kiti statiniai Nr. 44(
kiti statiniai Nr. 44(
kiti statiniai Nr. 44(
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.23. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **inžineriniai tinklai l**
inžineriniai tinklai l
inžineriniai tinklai l
kiti statiniai Nr. 44(
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.24. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **inžineriniai tinklai l**
inžineriniai tinklai l
inžineriniai tinklai l
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

4.25. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė be**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 44(**
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-18 Statinic** **206-(12.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės** **)4927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-11-22 Nacion** **dėjo sprendimas**
Nr. 13SK-323-(14.1
Žemės įstatymo pa **10 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-26**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Kelio servitutas - t** **(antis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-02 Nacion** **dėjo sprendimas**
Nr. 13SK-(14.13.11
2018-11-22 Nacion **dėjo sprendimas**
Nr. 13SK-323-(14.1
Plotas: **0.0243 ha**

Verified by MarkSign.lt

Įrašas galioja: **Nuo 2018-11**

6.2. **Kelio servitu** **arnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-02 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-(14
2018-11-22 N **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-323
Plotas: **0.0338 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11**

6.3. **Kelio servitu** **arnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-02 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-(14
2018-11-22 N **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-323
Plotas: **0.0724 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta sul**
Subnuomininkas: **Uždaroji akc** **69**
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-18 S**
2019-01-08 S
2022-08-11 S
Plotas: **7.5667 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-08**
Terminas: **Nuo 2014-02**

7.2. **Sudaryta nu**
Nuomininkas: **UAB KLAIPĖ** **LDYMO BENDROVĖ, a.k. 110707092**
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **1999-06-09 V** **N21/99-0092**
2002-03-29 A
2005-01-10 A
2005-01-19 S
2012-08-29 S **2.)-157**
2014-01-24 S **5.)-11**
2018-11-29 S **13.55.)**
Plotas: **7.5667 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02**
Terminas: **Nuo 1999-06**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, ku** **amojo turto registre: skirstomųjų**
dujotiekių ap
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-16 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-68-
2021-02-10 N
Plotas: **2442.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01**

8.2. **Teritorija, ku** **amojo turto registre: elektros tinklų**
apsaugos zo
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-16 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-68-
2021-02-10 N
Plotas: **5918.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01**

8.3. **Teritorija, ku** **amojo turto registre: vandens tiekimo ir**
nuotekų, pav **augos zonos (III skyrius, dešimtasis**
skirsnis)
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-16 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-68-
2021-02-10 N
Plotas: **19640.00 kv.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01**

8.4. **Teritorija, ku** **amojo turto registre: elektroninių ryšių**
tinklų elektr **III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-16 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-68-
2021-02-10 N
Plotas: **4402.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01**

8.5. **Teritorija, ku** **amojo turto registre: šilumos perdavimo**
tinklų apsau
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-16 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-68-
2021-02-10 N
Plotas: **2560.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01**

8.6. **Teritorija, ku** **amojo turto registre: gamybinių objektų**
sanitarinės a **)**
Daiktas: **žemės sklyp**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-16 N** **ius vedėjo sprendimas**
Nr. 13SK-68-
2021-02-10 N
Plotas: **75667.00 kv.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01**

Verified by MarkSign.lt

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadas**
ASTA
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2013-1** **39**
2023-1 **ą byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.2. **Rekon**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **ą byla**
2023-1 **ACCR2-00-231116-11997**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.3. **Kadas**
GEDIM
Daiktas: **žemės** .
Įregistravimo pagrindas: **2011-0** **72**
2023-1 **ą byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.4. **Kadas** **s)**
Daiktas: **žemės** .
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **ą byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.5. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **pastat**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08102**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.6. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **pastat**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08102**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.7. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **pastat**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08102**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.8. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08102**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.9. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **pastat**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08102**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.10. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **pastat**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08102**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.11. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ARCCR-30-231013-08098**
Aprašymas: **Nauja**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.12. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ACCR2-00-231012-10738**
Aprašymas: **Nauja**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.13. **Paren** **stro žyma)**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-1** **nešimas Nr. ACCR2-00-231012-10738**
Aprašymas: **Nauja**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.14. **Išduot** **žyma)**
Daiktas: **naftos**
Įregistravimo pagrindas: **2023-0** **nešimas Nr. LRS-31-230726-00034**
Aprašymas: **Rekon**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.15. **Išduot** **žyma)**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-0** **nešimas Nr. LRS-31-230726-00034**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.16. **Kadas**
ASTA
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2013-1** **39**
2023-0 **ą byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.17. **Suforr**
Daiktas: **kiti sta**
Įregistravimo pagrindas: **2023-0** **ą byla**
2023-04-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR2-00-230419-04335

Verified by MarkSign.lt

Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.18. **Nust** **į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **HENF**
Daiktas: **pasta**
Įregistravimo pagrindas: **2014-** **970**
2023- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.19. **Nust** **į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **HENF**
Daiktas: **pasta**
Įregistravimo pagrindas: **2014-** **970**
2023- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.20. **Nust** **į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **HENF**
Daiktas: **kiti st**
Įregistravimo pagrindas: **2014-** **970**
2023- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.21. **Nust** **į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **HENF**
Daiktas: **pasta**
pasta
pasta
kiti st
kiti st
Įregistravimo pagrindas: **2014-** **970**
2023- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.22. **Išduc** **žyma)**
Daiktas: **kiti st**
Įregistravimo pagrindas: **2023-** **·anešimas Nr. LSNS-31-230217-00019**
Aprašymas: **Nauja**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.23. **Sufor**
Daiktas: **kiti st**
Įregistravimo pagrindas: **2022-** **ių byla**
2022- **askirties pakeitimą Nr. ACCR2-00-221220-06524**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.24. **Kada**
ASTA
Daiktas: **kiti st**
Įregistravimo pagrindas: **2013-** **039**
2022- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.25. **Kada**
AURE
Daiktas: **kiti st**
nuote **yti p. 2.63.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-** **79**
2021- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.26. **Sufor**
Daiktas: **kiti st**
nuote **yti p. 2.63.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-** **ių byla**
2021- **askirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210316-01325**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.27. **Kada**
AURE
Daiktas: **kiti st**
kiti st
Įregistravimo pagrindas: **2008-** **79**
2021- **ių byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.28. **Sufor**
Daiktas: **kiti st**
kiti st
kiti st
Įregistravimo pagrindas: **2021-** **ių byla**
2021- **askirties pakeitimą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.29. **Išduc** **žyma)**
Daiktas: **inžin** **.21.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-** **·anešimas Nr. LSNS-31-201228-00268**
Aprašymas: **Reko**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.30. **Išduc** **žyma)**
Daiktas: **kiti st**
Įregistravimo pagrindas: **2020-** **·anešimas Nr. LSNS-31-201228-00268**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.31. **Išduc** **žyma)**
Daiktas: **kiti st**
Įregistravimo pagrindas: **2020-** **·anešimas Nr. LSNS-31-201228-00268**
Aprašymas: **Papra**
Įrašas galioja: **Nuo 2**

10.32. **Kada**
AURE
Daiktas: **kiti st**

Verified by MarkSign.lt

Įregistravimo pagrindas: **2008-0**
2020-0
Įrašas galioja: **Nuo 20**

byla

10.33. **Suform**
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2020-0**
2020-0
Įrašas galioja: **Nuo 20**

byla
00529-00103

10.34. **Kadast**
ROLAN
Daiktas: **kiti stat**
kiti stat
kiti stat
kiti stat
kiti stat
Įregistravimo pagrindas: **2011-0**
2019-1
Įrašas galioja: **Nuo 20**

3
byla

10.35. **Kadast**
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2019-1**
2020-0
Įrašas galioja: **Nuo 20**

)
byla
skirties pakeitimą Nr. 1

10.36. **Suform**
Daiktas: **kiti stat**
kiti stat
kiti stat
kiti stat
Įregistravimo pagrindas: **2019-1**
2020-0
Įrašas galioja: **Nuo 20**

byla
skirties pakeitimą Nr. 1

10.37. **Kadast**
ROLAN
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2011-0**
2018-1
Įrašas galioja: **Nuo 20**

3
byla

10.38. **Suform**
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2018-1**
2020-0
Įrašas galioja: **Nuo 20**

byla
skirties pakeitimą Nr. ACCR-20-200430-02404

10.39. **Išduota**
Daiktas: **inžineri**
Įregistravimo pagrindas: **2019-0**
Aprašymas: **Rekons**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

yma)
8.
nešimas Nr. LRS-31-190402-00018

10.40. **Išduota**
Daiktas: **inžineri**
Įregistravimo pagrindas: **2019-0**
Aprašymas: **Rekons**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

yma)
1.
nešimas Nr. LRS-31-190402-00018

10.41. **Išduota**
Daiktas: **pastata**
Įregistravimo pagrindas: **2019-0**
Aprašymas: **Rekons**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

yma)
nešimas Nr. LRS-31-190402-00018

10.42. **Išduota**
Daiktas: **pastata**
Įregistravimo pagrindas: **2018-1**
Aprašymas: **Papras**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

yma)
nešimas Nr. LSPR-31-181129-00055

10.43. **Suform**
Daiktas: **žemės**
Įregistravimo pagrindas: **2018-1**
2018-1
Nr. 13S
Įrašas galioja: **Nuo 20**

byla
skyriaus vedėjo sprendimas

10.44. **Kadast**
Valstyb
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2015-1**
Kvalifik
Įrašas galioja: **Nuo 20**

a.k. 140042759
byla

10.45. **Suform**
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2015-1**
2015-1
Įrašas galioja: **Nuo 20**

byla
skirties pakeitimą Nr. L193

10.46. **Suform**
Daiktas: **pastata**
pastata
naftos
kiti stat
dujų tir
vanden
vanden
šilumos
nuotek
Įregistravimo pagrindas: **2015-0**
2015-1

.58.
.59.
i p. 2.64.
byla
111-00313

Verified by MarkSign.lt

Įrašas galioja: **Nuo 20**

10.47. **Kadastr**
Valstyb **a.k. 140042759**
Daiktas: **pastata**
pastata
naftos t
kiti stat
kiti stat
kiti stat
kiti stat
dujų tin
vanden **.57.**
vanden **.58.**
vanden **.59.**
šilumos
nuoteku **p. 2.65.**
nuoteku **p. 2.67.**
nuoteku **p. 2.62.**
nuoteku **p. 2.64.**
nuoteku **p. 2.66.**
nuoteku **p. 2.68.**
nuoteku **p. 2.69.**
nuoteku **p. 2.70.**
nuoteku **p. 2.71.**
nuoteku **p. 2.61.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-09** **byla**
Kvalifik
Įrašas galioja: **Nuo 20**

10.48. **Suform**
Daiktas: **kiti stat**
kiti stat
kiti stat
vanden **.57.**
nuoteku **p. 2.65.**
nuoteku **p. 2.67.**
nuoteku **p. 2.62.**
nuoteku **p. 2.66.**
nuoteku **p. 2.68.**
nuoteku **p. 2.69.**
nuoteku **p. 2.70.**
nuoteku **p. 2.71.**
nuoteku **p. 2.61.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-09** **byla**
2015-10 **kirties pakeitimą Nr. L169**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

10.49. **Rekons**
Daiktas: **kiti stat**
Įregistravimo pagrindas: **2015-09** **byla**
2015-10 **kirties pakeitimą Nr. L169**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

10.50. **Kadastr**
Valstyb **a.k. 140042759**
Daiktas: **pastata**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02** **byla**
Kvalifik
Įrašas galioja: **Nuo 20**

10.51. **Rekons**
Daiktas: **pastata**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02** **byla**
2015-03 **319-00083**
Įrašas galioja: **Nuo 20**

10.52. **Išduota** **ertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastata**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11** **ertifikato išdavimą Nr. AD-0159-0096/0**
Įrašas galioja: **Nuo 20**
Terminas: **Nuo 20**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios

Elektro **tūros apsaugos zonos (III skyrius,**
11.1. Teritorijos pavadinimas: **vienuol**
Teritorijos unikalus numeris: **100370**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvo** **11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo**
operato **šių infrastruktūros apsaugos zonų plano**
patvirti
Įregistravimo data: **2022-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **181 kv.**

Elektro **tūros apsaugos zonos (III skyrius,**
11.2. Teritorijos pavadinimas: **vienuol**
Teritorijos unikalus numeris: **100369**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvo** **11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo**
operato **šių infrastruktūros apsaugos zonų plano**
patvirti
Įregistravimo data: **2022-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **39 kv. m**

Elektro **tūros apsaugos zonos (III skyrius,**
11.3. Teritorijos pavadinimas: **vienuol**
Teritorijos unikalus numeris: **100368**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvo** **11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo**
operato **šių infrastruktūros apsaugos zonų plano**
patvirti
Įregistravimo data: **2022-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **143 kv.**

Verified by MarkSign.lt

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių vienuoliktasis ski**
Teritorijos unikalus numeris: **100368260**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub operatorius? elek patvirtinimo Nr. 3**
Įregistravimo data: **2022-11-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **222 kv. m, nuo 20**

augos zonos (III skyrius,

ymas dėl AB ?Energijos skirstymo :ruktūros apsaugos zonų plano

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių vienuoliktasis ski**
Teritorijos unikalus numeris: **100368210**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub operatorius? elek patvirtinimo Nr. 3**
Įregistravimo data: **2022-11-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **137 kv. m, nuo 20**

augos zonos (III skyrius,

ymas dėl AB ?Energijos skirstymo :ruktūros apsaugos zonų plano

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių vienuoliktasis ski**
Teritorijos unikalus numeris: **100356192**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub Klaipėdos miesto**
Įregistravimo data: **2022-07-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **399 kv. m, nuo 20**

augos zonos (III skyrius,

a tinklo apsaugos zonos planas

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos z**
Teritorijos unikalus numeris: **100402928**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub zonų nustatymo**
Įregistravimo data: **2023-07-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **709 kv. m, nuo 20**

:tybinės reikšmės kelių apsaugos 327

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100417220**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos sk E1D32A1072**
Įregistravimo data: **2023-11-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **36 kv. m, nuo 202**

s)

tojo elektros įrenginių prijungimas Nr.

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100388659**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub KV ELEKTROS P ZONŲ TERITORIJ**
Įregistravimo data: **2023-02-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **295 kv. m, nuo 20**

s)

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 IESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100379043**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub KV ELEKTROS P ZONŲ TERITORIJ**
Įregistravimo data: **2022-12-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **295 kv. m, nuo 20**

s)

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 IESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100378512**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub KV ELEKTROS P ZONŲ TERITORIJ**
Įregistravimo data: **2022-12-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **580 kv. m, nuo 20**

s)

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 IESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100378243**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub KV ELEKTROS P ZONŲ TERITORIJ**
Įregistravimo data: **2022-12-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **578 kv. m, nuo 20**

s)

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 IESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100119074**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub teritorijų plano pa**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **144 kv. m, nuo 20**

s)

ymas dėl Klaipėdos elektros tinklų

11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100121998**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub teritorijų plano pa**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **178 kv. m, nuo 20**

s)

ymas dėl Klaipėdos elektros tinklų

11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100116752**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub teritorijų plano pa**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **168 kv. m, nuo 20**

s)

ymas dėl Klaipėdos elektros tinklų

11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų ap**
Teritorijos unikalus numeris: **100117024**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respub teritorijų plano pa**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **661 kv. m, nuo 20**

s)

ymas dėl Klaipėdos elektros tinklų

Verified by MarkSign.lt

11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116107**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **143 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114826**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **175 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115395**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **138 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.20. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114359**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **156 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115256**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **142 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113164**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **143 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113077**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **144 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112884**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **145 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111707**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **145 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111787**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **144 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110948**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **215 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111726**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **136 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.29. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100107359**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **178 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.30. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099337**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **145 kv. m, nuo 2023-12-13**

Verified by MarkSign.lt

11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099189**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100093281**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **142 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092788**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **181 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094032**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **221 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100080340**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100091002**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **143 kv. m, nuo 2023-12-13**

11.37. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122891**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-11-09 DIDELIO SLĖGIO SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO, NUO ESAMO DUJOTIEKIO TILŽĖS GATVĖJE, SKLYPUOSE TILŽĖS G. 86, 90, KLAIPĖDOS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS Nr. D7A3203058**
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1895 kv. m, nuo 2023-12-13**


12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 44/1598587.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MARIUS RAČKAUSKAS

Verified by MarkSign.lt

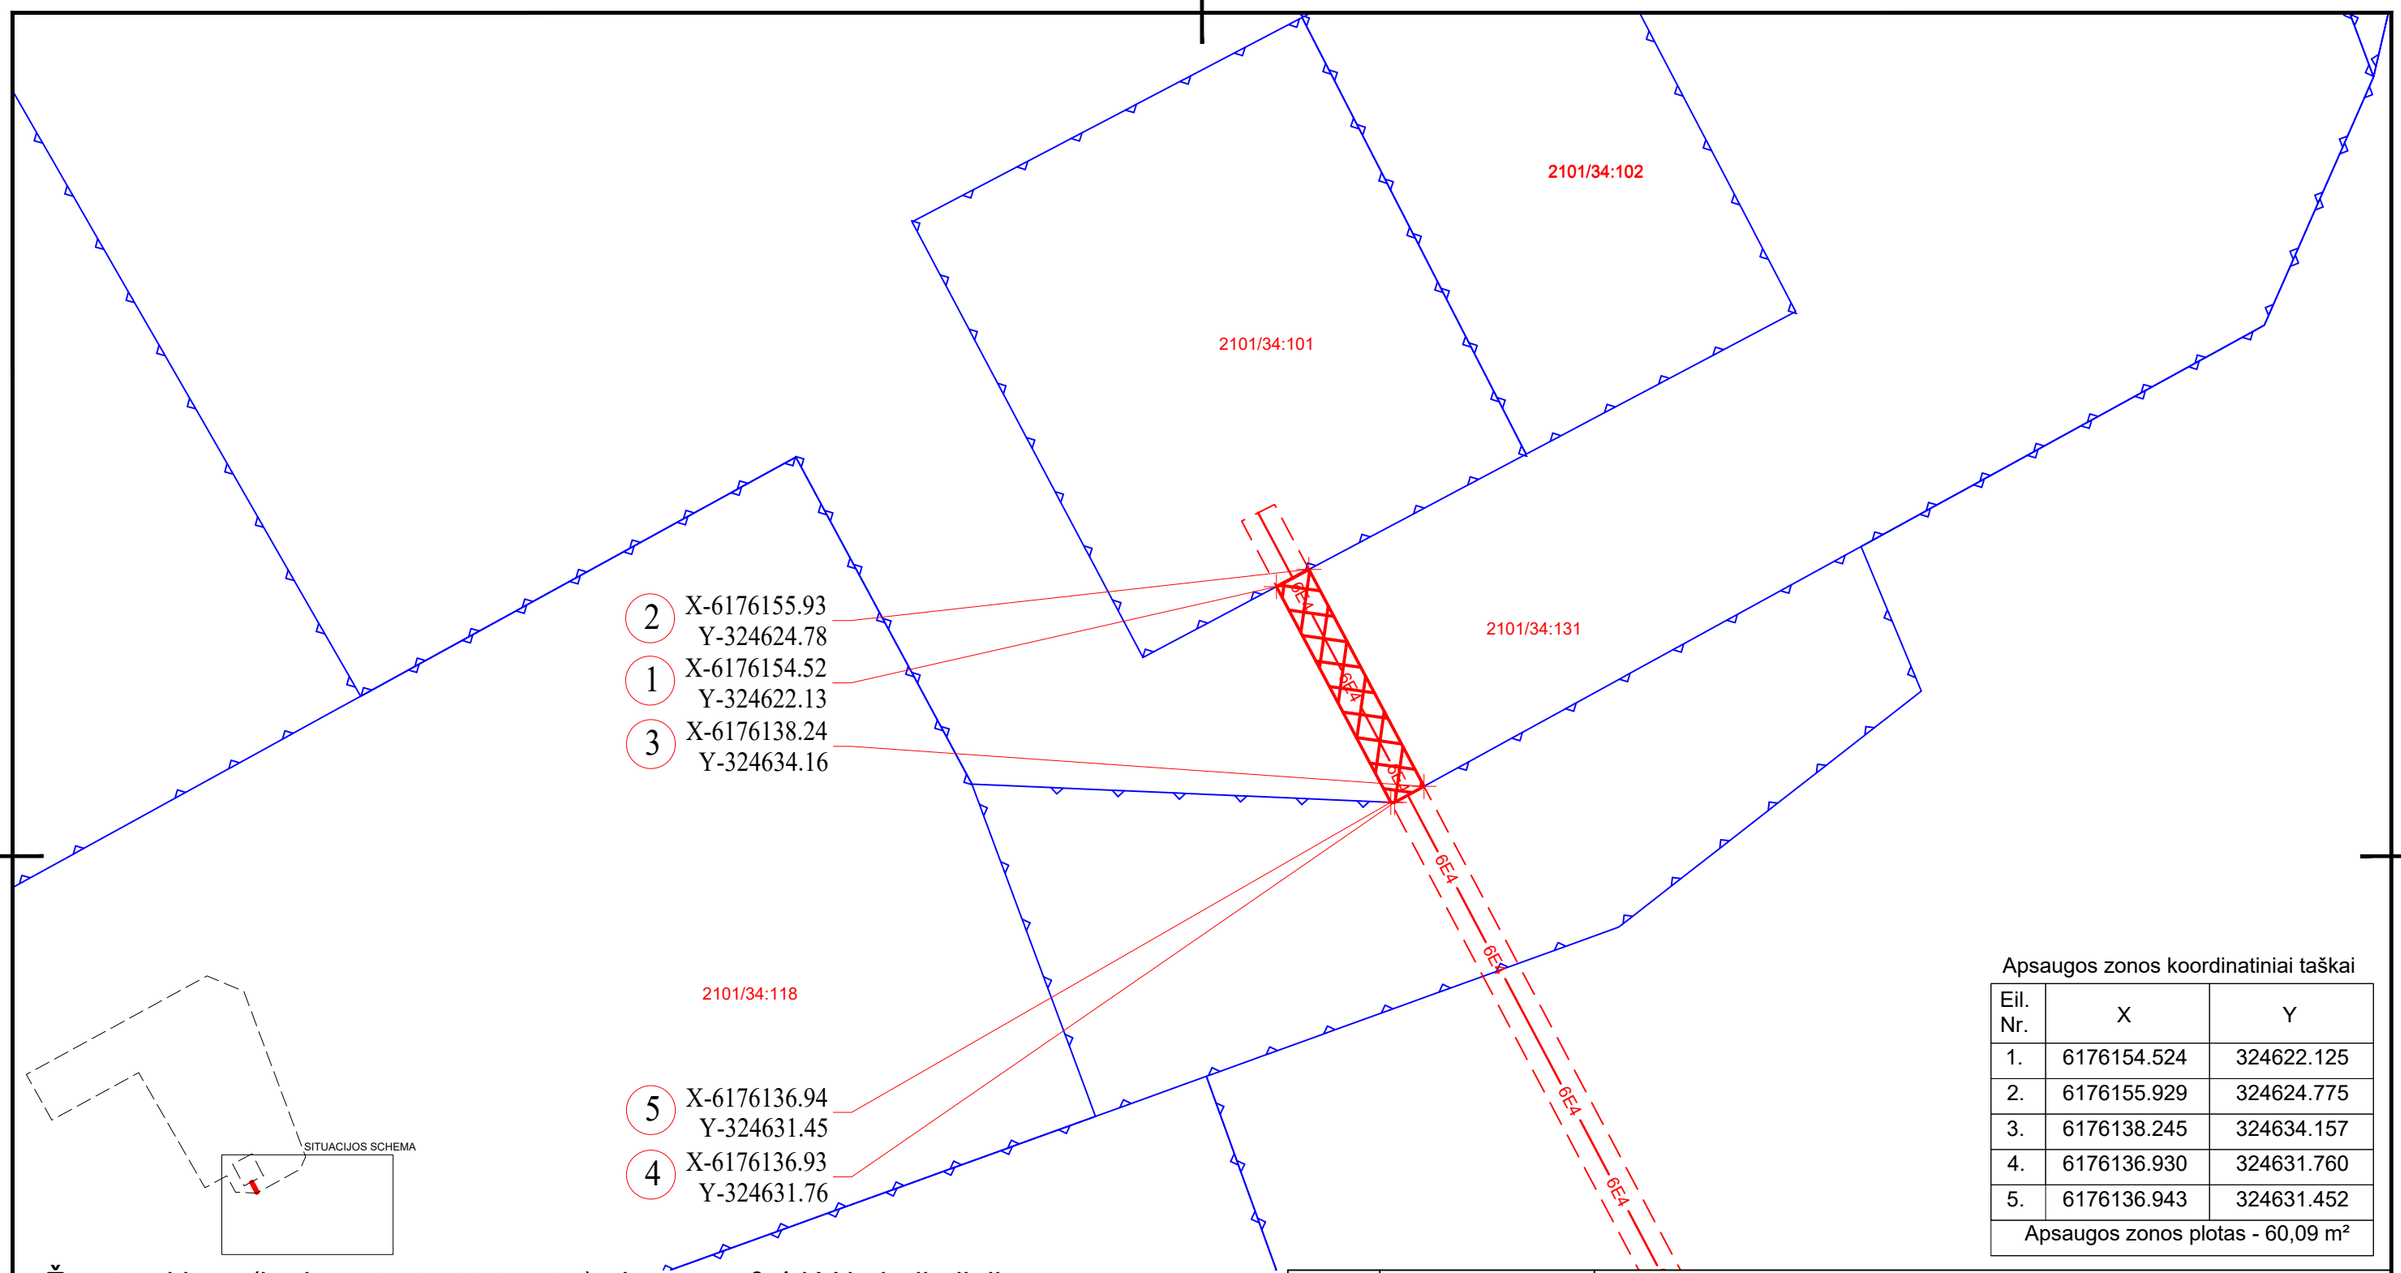

Apsaugos zonos koordinatiniai taškai

Eil. Nr.	X	Y
1.	6176154.524	324622.125
2.	6176155.929	324624.775
3.	6176138.245	324634.157
4.	6176136.930	324631.760
5.	6176136.943	324631.452
Apsaugos zonos plotas - 60,09 m²		

Žemės sklypo (kad. nr. 2101/0034:131) planas su 0,4 kV kabelių linijos apsaugos zona. M 1:500 Sklypo plotas 7.5667 ha. Apsaugos zonos plotas: 60,09 m²

Žemės savininkas (naudotojas):

..... (vardas, pavardė) ..... (parašas) ..... (data)

Kadastro:	vietovė	-				blokas				sklypas			
Žemės sklypo kadastro Nr.						4	4	0	0	5	1	2	8	8	3	3	4

Gatvė, namo Nr.	Metalo g. 16
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Klaipėda
Apskritis	Klaipėdos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Sklypo riba
- 6E4 — Proj. 10 kV 6 kabeliai
- Proj. KL apsaugos zona

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra	
12380	SPV V. Davydenko		
	ĮANDAS UAB "Jandas"	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas	
19699	SPDV D.Ryženinas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0,4kV kabelių linijos ir apsaugos zona 2101/0034:131	LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO: 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-12	LAPAS: 1 / LAPŲ: 6

FA3

Verified by MarkSign.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2024-07-11,
Galioja iki: 2025-07-11

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-59396

Klientas: Akcinė bendrovė "Via Lietuva"
Kliento kontaktiniai duomenys: ,

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas (I etapas)
Objekto adresas: Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N3459396

Kliento prijungimo objekto duomenys:			
	Mato vnt.	**Leistinoji naudoti galia**	**Atvado tipas (trifazis/vienfazis)**
Esama leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia	**kW**	**-**	**Trifazis**
Komercinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 24-59396 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.


3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar

perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamas oro linijas, patenkančias į projektuojamo kelio zoną ir neatitinkančias normatyvinių reikalavimų pertvarkyti, užtikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijų dalių iki kelio elementų.
4.2. Esamas neapsaugotas kabelių linijas kelio zonoje ir susikirtimo vietose su projektuojamais požeminiais inžineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabelių apsaugomis (gaubtais) ir/ar įgilinti.
4.3. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos Klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

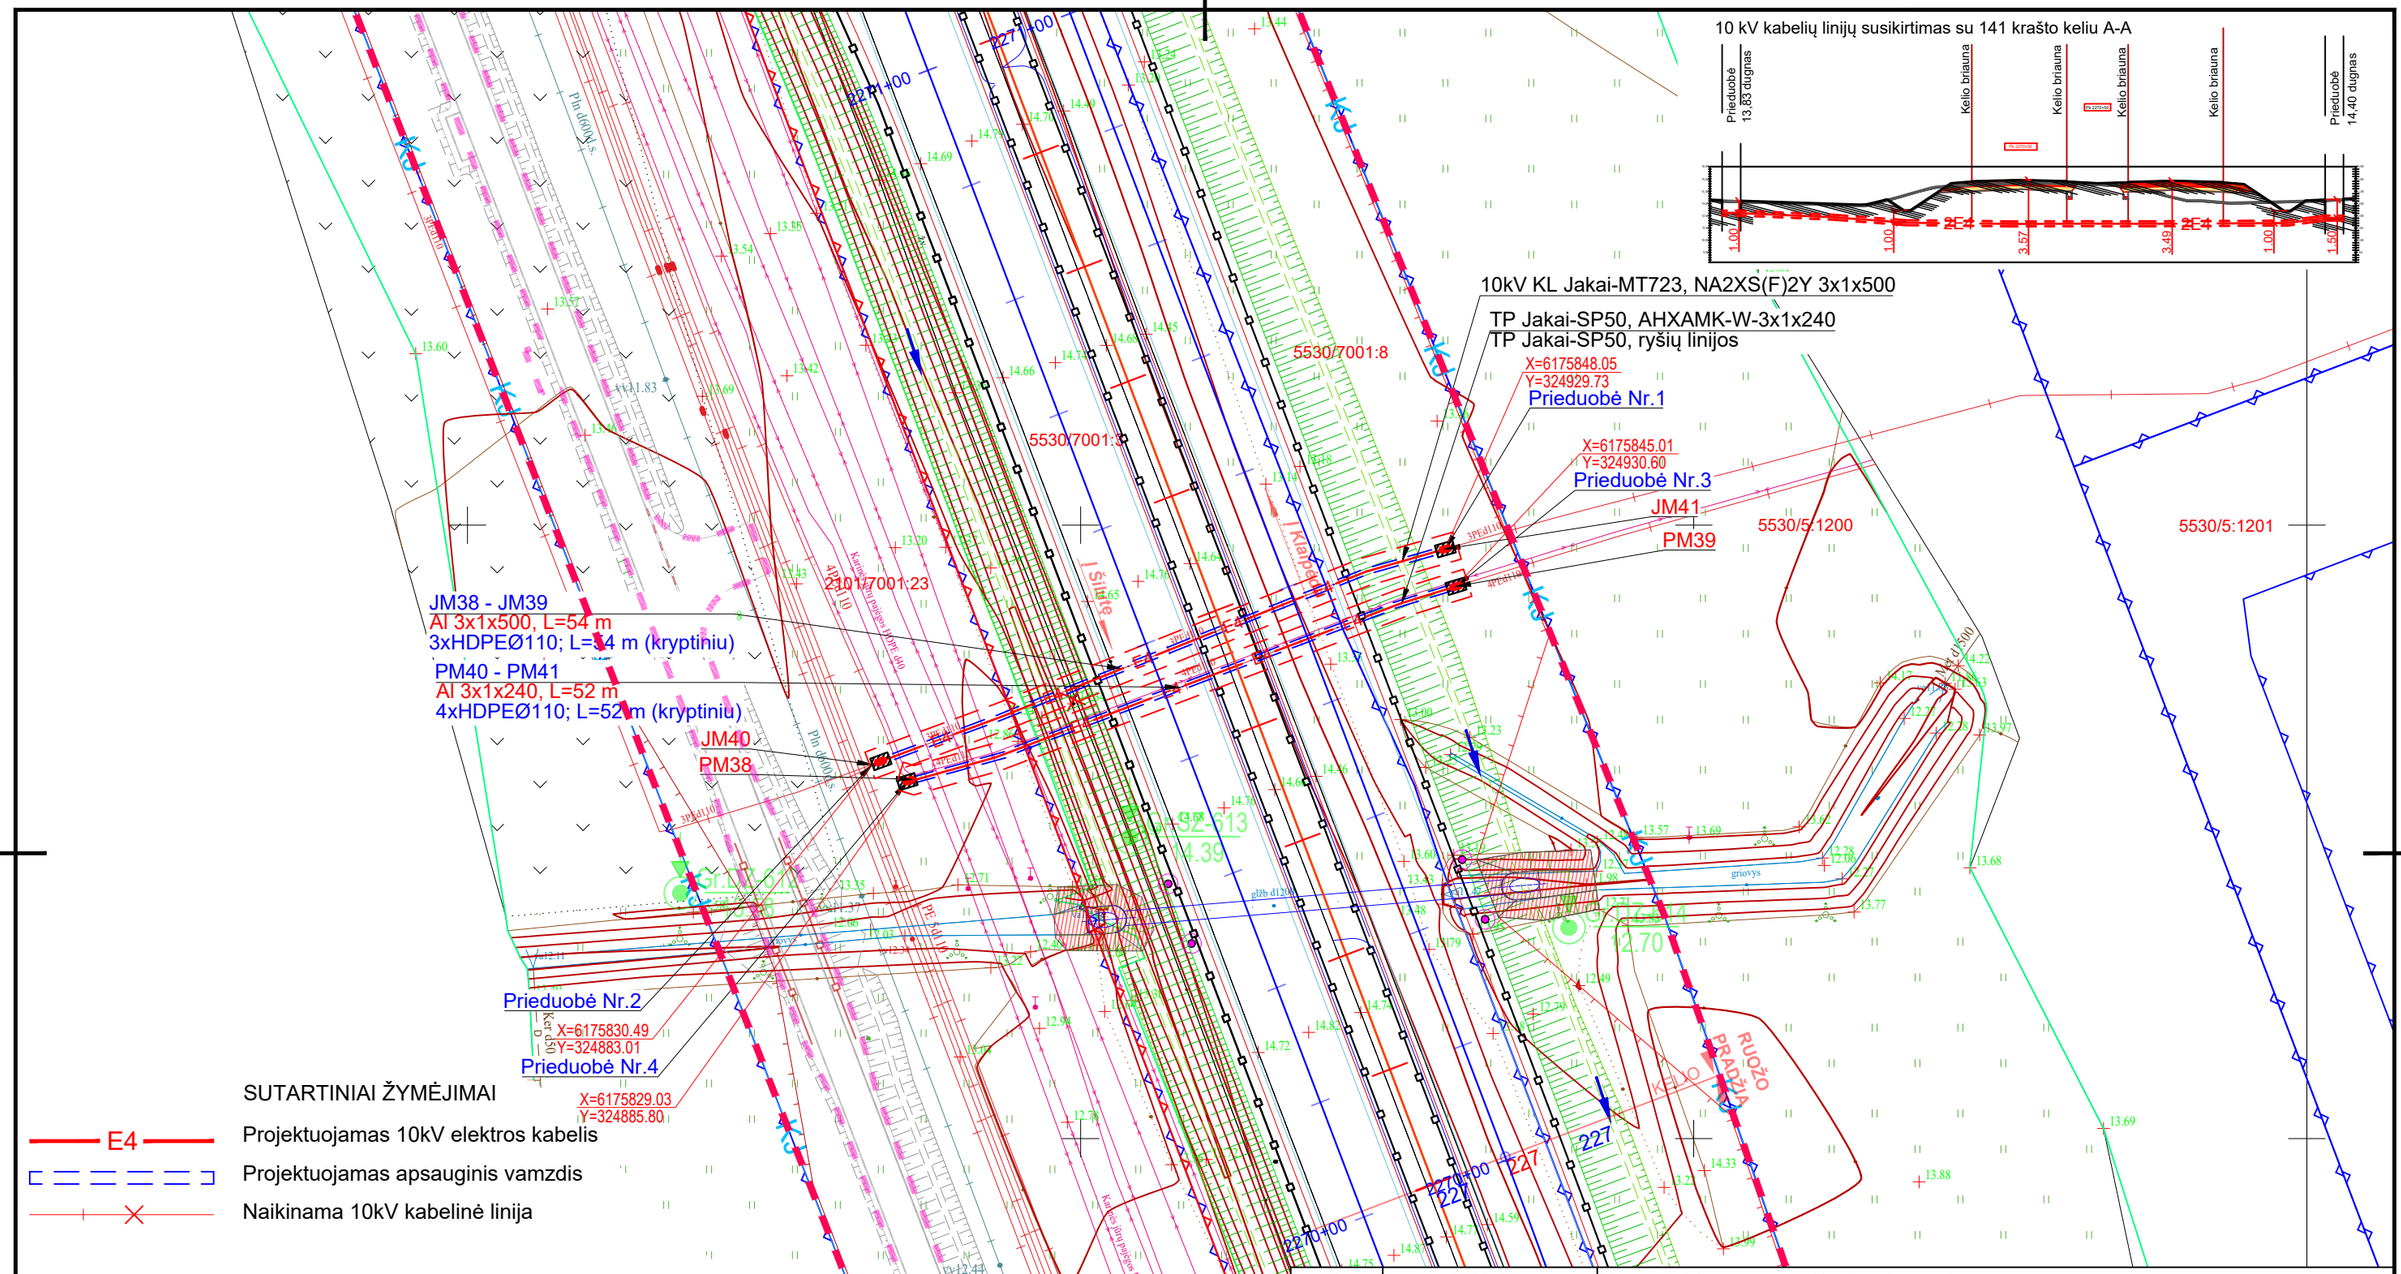

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra	
12380	SPV V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas	
	JANDAS UAB "Jandas"	DOKUMENTO PAVADINIMAS 0,4kV elektros tinklų planas M 1:500	LAIDA 0
19699	SPDV D.Ryženinas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS 1 / LAPŲ 6

FA3

Verified by MarkSign.lt

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. 10 kV elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrenginant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925
6. Įrenginant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

TP Jakai-TR339-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR339-2
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-TR441
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.1

TP Jakai-MT649
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai-atr. 900/25-1
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

6Al-3x1x240
18HDPEØ110 L=46 m (kryptiniu)

TP Jakai- SP50
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

TP Jakai- SP50
Al-3x1x240, L=270 m
3xHDPEØ110

Prieduobė Nr.2

Prieduobė Nr.1

6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=24 m (kryptiniu)

Prieduobė Nr.2

Prieduobė Nr.1

6Al-3x1x240
18xHDPEØ110 L=33 m (pradūrimu)

Prieduobė Nr.2

TP Jakai-TR339-1, AAB-3x185
TP Jakai-TR339-2, AAB-3x185
TP Jakai-TR441, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-MT649, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-atr.900/25-1, AHXAMK-W-3x185
TP Jakai-SP50, AHXAMK-W-3x240
TP Jakai-SP50, ryšių linijos

X=6176160.55
Y=324620.63

X=6176147.16
Y=324643.64

X=6176078.27
Y=324664.28

X=6176080.46
Y=324684.07

X=6176080.58
Y=324705.89

X=6176077.16
Y=324736.98

X=6176065.32
Y=324767.34

X=6176057.23
Y=324779.96

X=6176066.31
Y=324765.27

X=6176033.57
Y=324803.77

PM17-PM22

Žem. alt. 14.57
Ryšio k. alt. 12.10
d 600 d.s. alt. 13.24

10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS A-A

Prieduobė 14,76 dugnas | Takelis | Kelio briauna | Kelio briauna | Kelio briauna | Kelio briauna | Prieduobė 13,68 dugnas

10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS C-C

Prieduobė 13,77 dugnas | Prieduobė 13,06 dugnas

10 kV kabelių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis


PJŪVIS B-B


Prieduobė 14,26 dugnas | Prieduobė 14,16 dugnas

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	2	6	0

FA2

Verified by MarkSign.lt

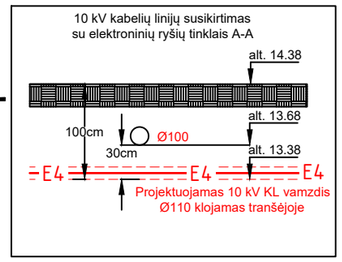

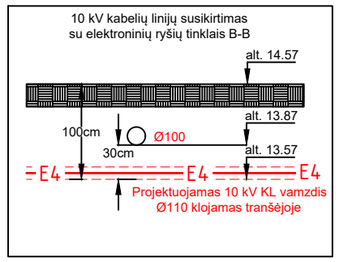

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

PM34
X=6176505.60
Y=324630.47

PM36
X=6176505.25
Y=324630.04

A-A

X=6176502.12
Y=324636.64

X=6176502.48
Y=324637.05

Jakai TP-MT61-1
Al-3x1x240, L=131 m
3xHDPEØ110

Jakai TP-MT61-2
Al-3x1x240, L=132 m
3xHDPEØ110

X=6176454.82
Y=324655.12

X=6176454.64
Y=324654.66

X=6176403.58
Y=324674.08

X=6176403.09
Y=324674.79

X=6176400.46
Y=324672.47

B-B

PM37

X=6176399.75
Y=324673.30

PM35

2101/34:57

2101/7001:28

2101/7001:15

5530/7001:3

5530/7001:8

Kanalo virsunė: 2277+34.44

2277+00

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

FA3

Verified by MarkSign.lt

TP Jakai-MS3,
AHXAMK-W-3x185

X=6176718.56
Y=324544.36

PM31

2101/34:159

MS-3 - TP Jakai
Al-3x1x240, L=15 m
3xHDPEØ110

X=6176704.60
Y=324538.27

PM32

Vienkrypčių varteliu įrenginio vieta PK2279+40

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986


	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	4	6	0

FA3

Verified by MarkSign.lt

FA2

10 kV kabelių linijų susikirtimas su 141 krašto keliu A-A

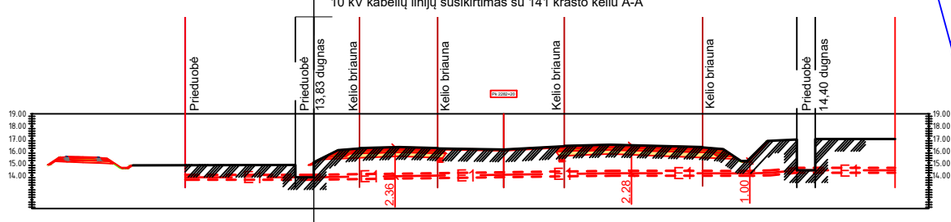

5530/5:1272

5530/5:307

2101/34:71

X=6177095.58
Y=324416.17

JM23-JM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110

X=6177045.80
Y=324433.52

X=6177044.62
Y=324434.39

X=6177042.54
Y=324435.06

X=6177040.96
Y=324435.21

X=6177027.42
Y=324439.76

GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240
VKS_Gd250-MS3,
AHXAMK-W-3x185

Jakų žiedo 3 statybos etapu
Statomų estakadų darbų riba

Žem alt. 14.96
E4 KL alt. 14.10
d 90 d.s. alt.13.55
MS3-MT578,
AHXAMK-W-3x240

X=6176960.92
Y=324458.16

HDPEØ160 L=8

2101/34:71

X=6176958.70
Y=324451.02

X=6176959.87
Y=324462.58

X=6176958.89
Y=324462.91

2101/7001:15

5530/7001:3

2101/7001:28

X=6176951.86
Y=324465.29

X=6176946.19
Y=324467.19

X=6176943.17
Y=324468.22

X=6176945.94
Y=324477.51

Žem alt. 14.99
E4 KL alt. 13.30
d 600 d.s. alt.14.30

Prieduobė Nr.1

GD218-MS3,
AHXAMK-W-3x240
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

5530/7001:8

PM24
X=6176961.66
Y=324523.75

5530/5:1192

X=6176961.11
Y=324523.24

PM33
X=6176959.62
Y=324520.69

X=6176957.60
Y=324516.73

Prieduobė Nr.2
6xHDPEØ110 L=48 m (kryptiniu)

A-A

MS-3 - PM33
Al 3x1x240, L=83 m
PM23-PM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
6xHDPEØ110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Naikinama 10kV kabelinė linija

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	0

Verified by MarkSign.lt

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Elektros linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.
5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.
6. Įrengiant dangas bus išlaikytas minimalus atstumas iki kabelių. Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +37065939702.
7. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos nr. ISK22-45986

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- E4 — Projektuojamas 10kV elektros kabelis
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Naikinama 10kV kabelinė linija

PM23
X=6177251.64
Y=324367.99
3xHDPEØ110 L=10 m
(pradūrimu)

X=6177249.39
Y=324366.31

2101/34:22

JM23-JM-24
Al 3x1x240, L=395 m.
3xHDPEØ110
GD218-GD227,
AHXAMK-W-3x240

X=6177184.78
Y=324386.21

Žem alt. 15.52
E4 KL alt. 13.40
d 600 d.s. alt. 14.59

X=6177179.48
Y=324387.91

X=6177172.20
Y=324390.21

Prieduobė Nr.1

6xHDPEØ110 L=18 m
(pradūrimu)

2101/34:22

X=6177157.16
Y=324395.05


Prieduobė Nr.2

5530/7001:7

2101/7001:23

5530/7001:3


Profilis A-A

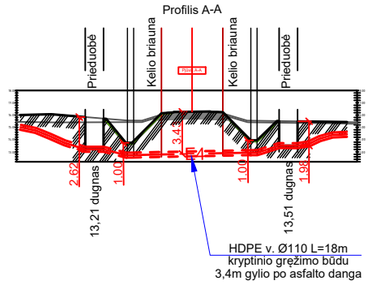

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	6	0

FA3

Verified by MarkSign.lt

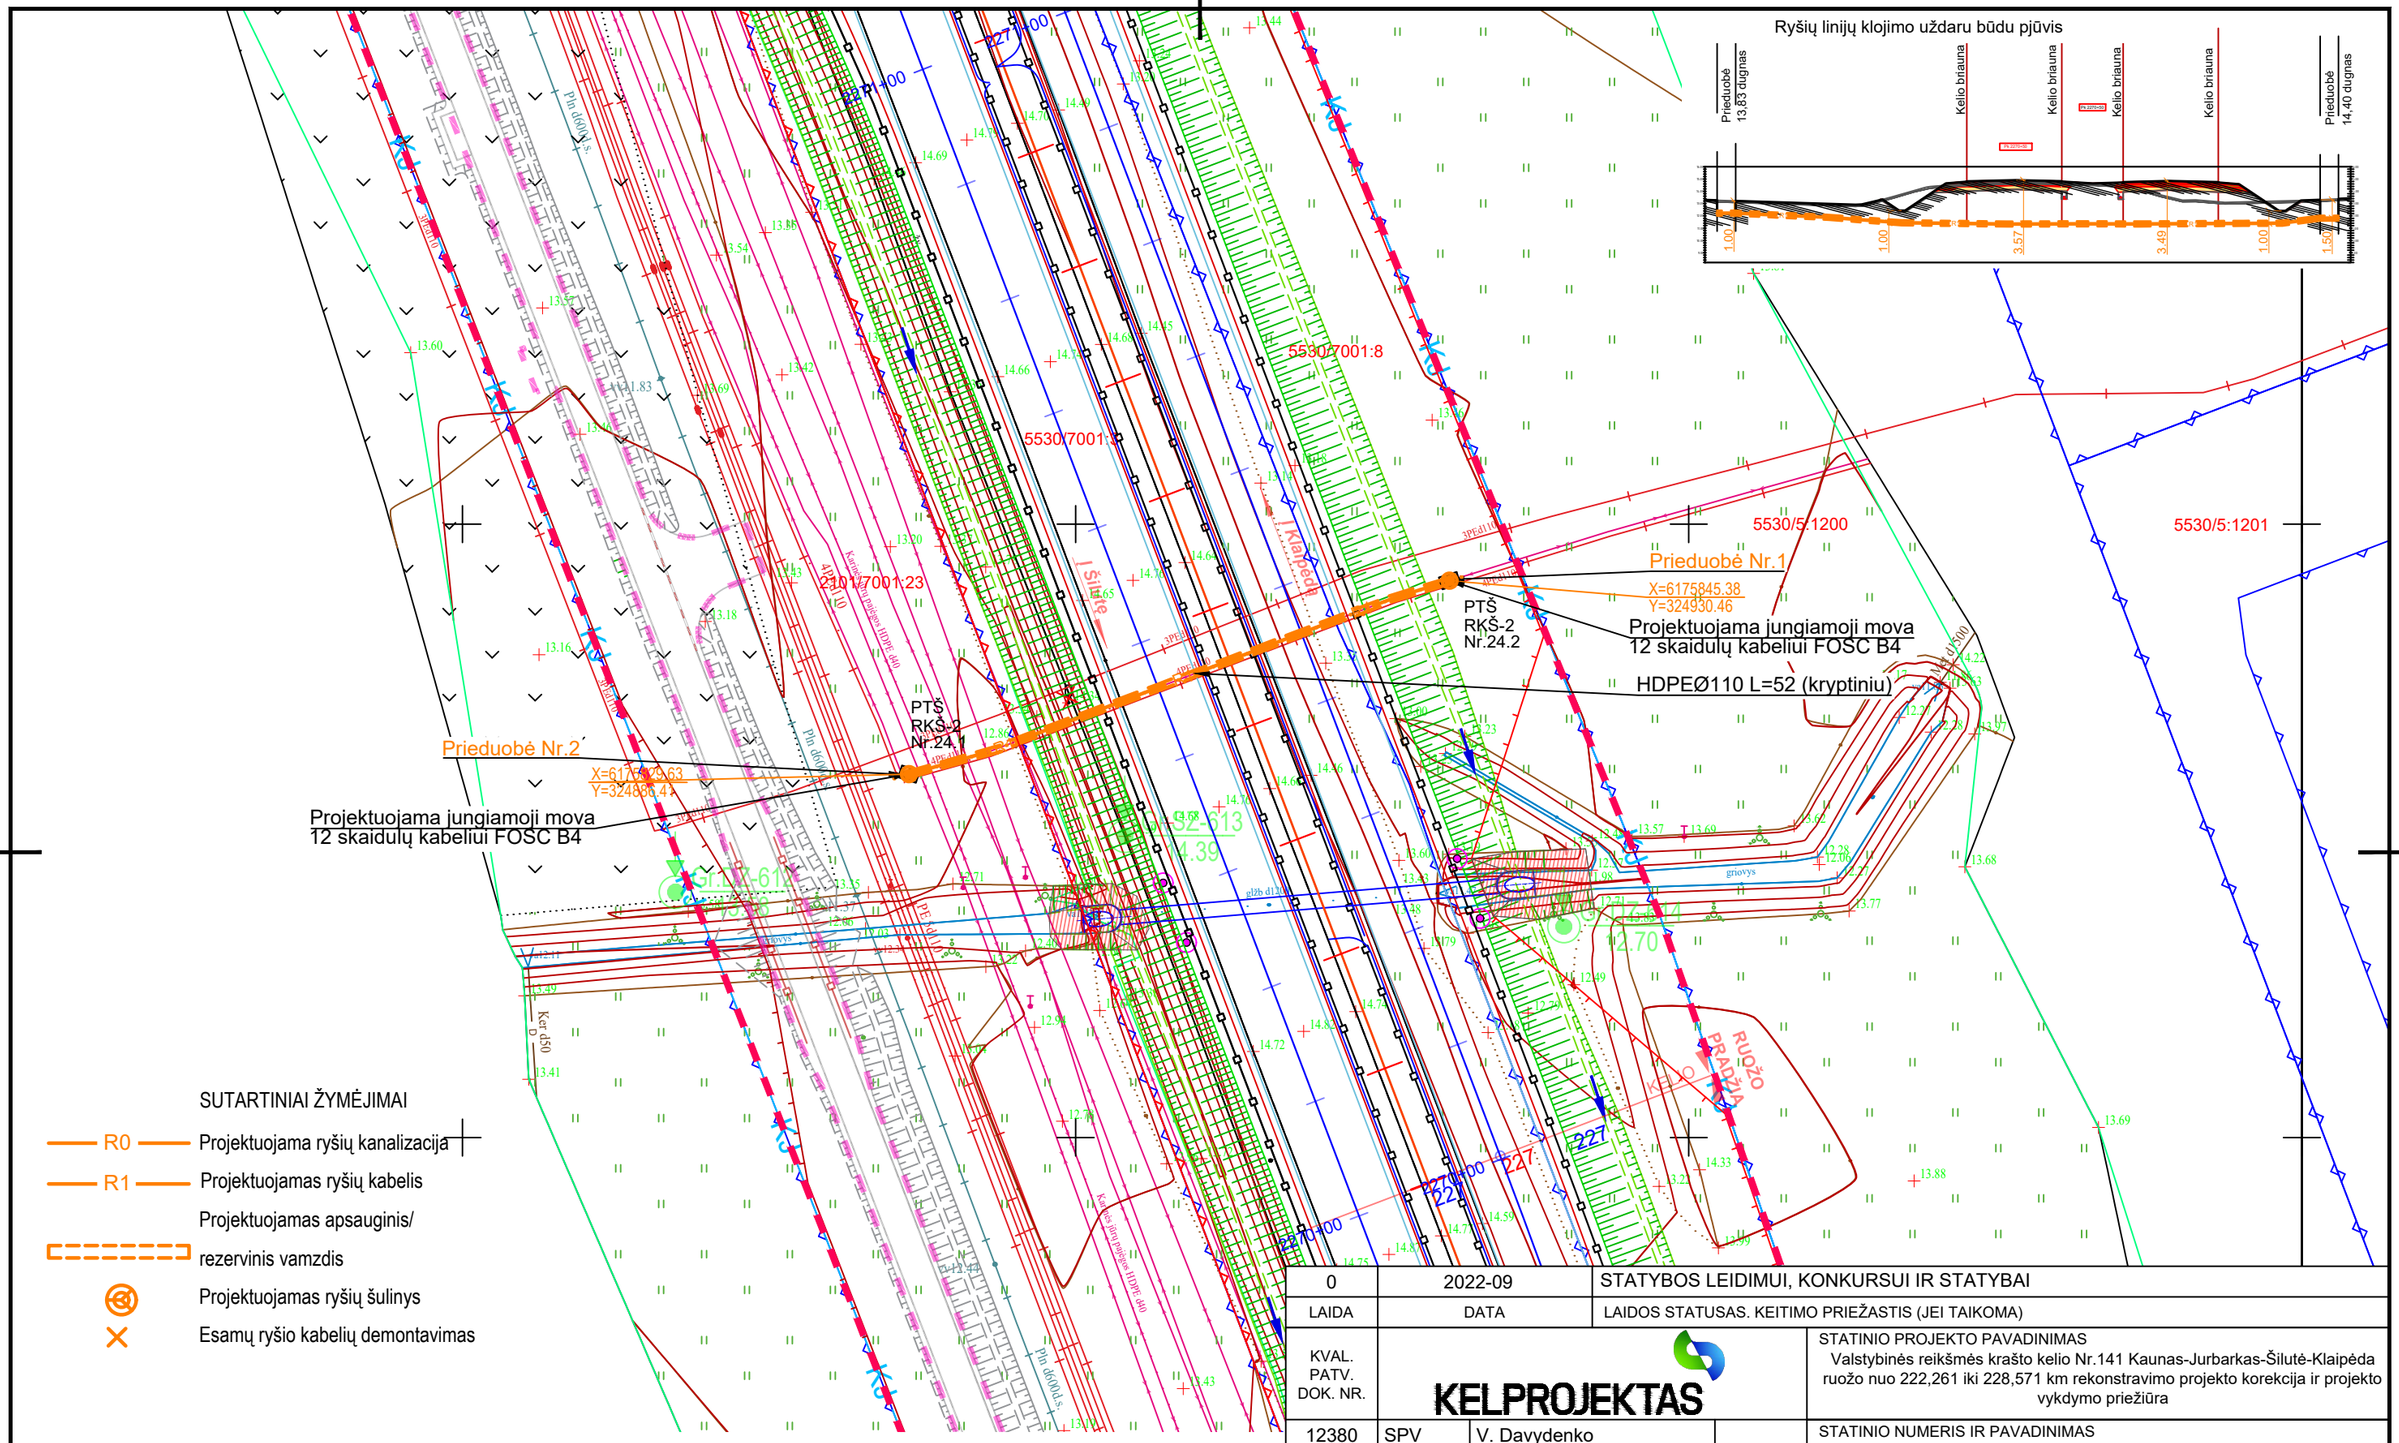

Pastabos:


1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Ryšių linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

0	2022-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KELPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo priežiūra
12380	SPV	V. Davydenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas
	JANDAS UAB "Jandas"		DOKUMENTO PAVADINIMAS Ryšių tinklų planas M1:500 — LAIDA: 0
19699	SPDV	D.Ryženinas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J.Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO 8801/141-00-TDP-E-06.01.B-06 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 2

FA3

Verified by MarkSign.lt

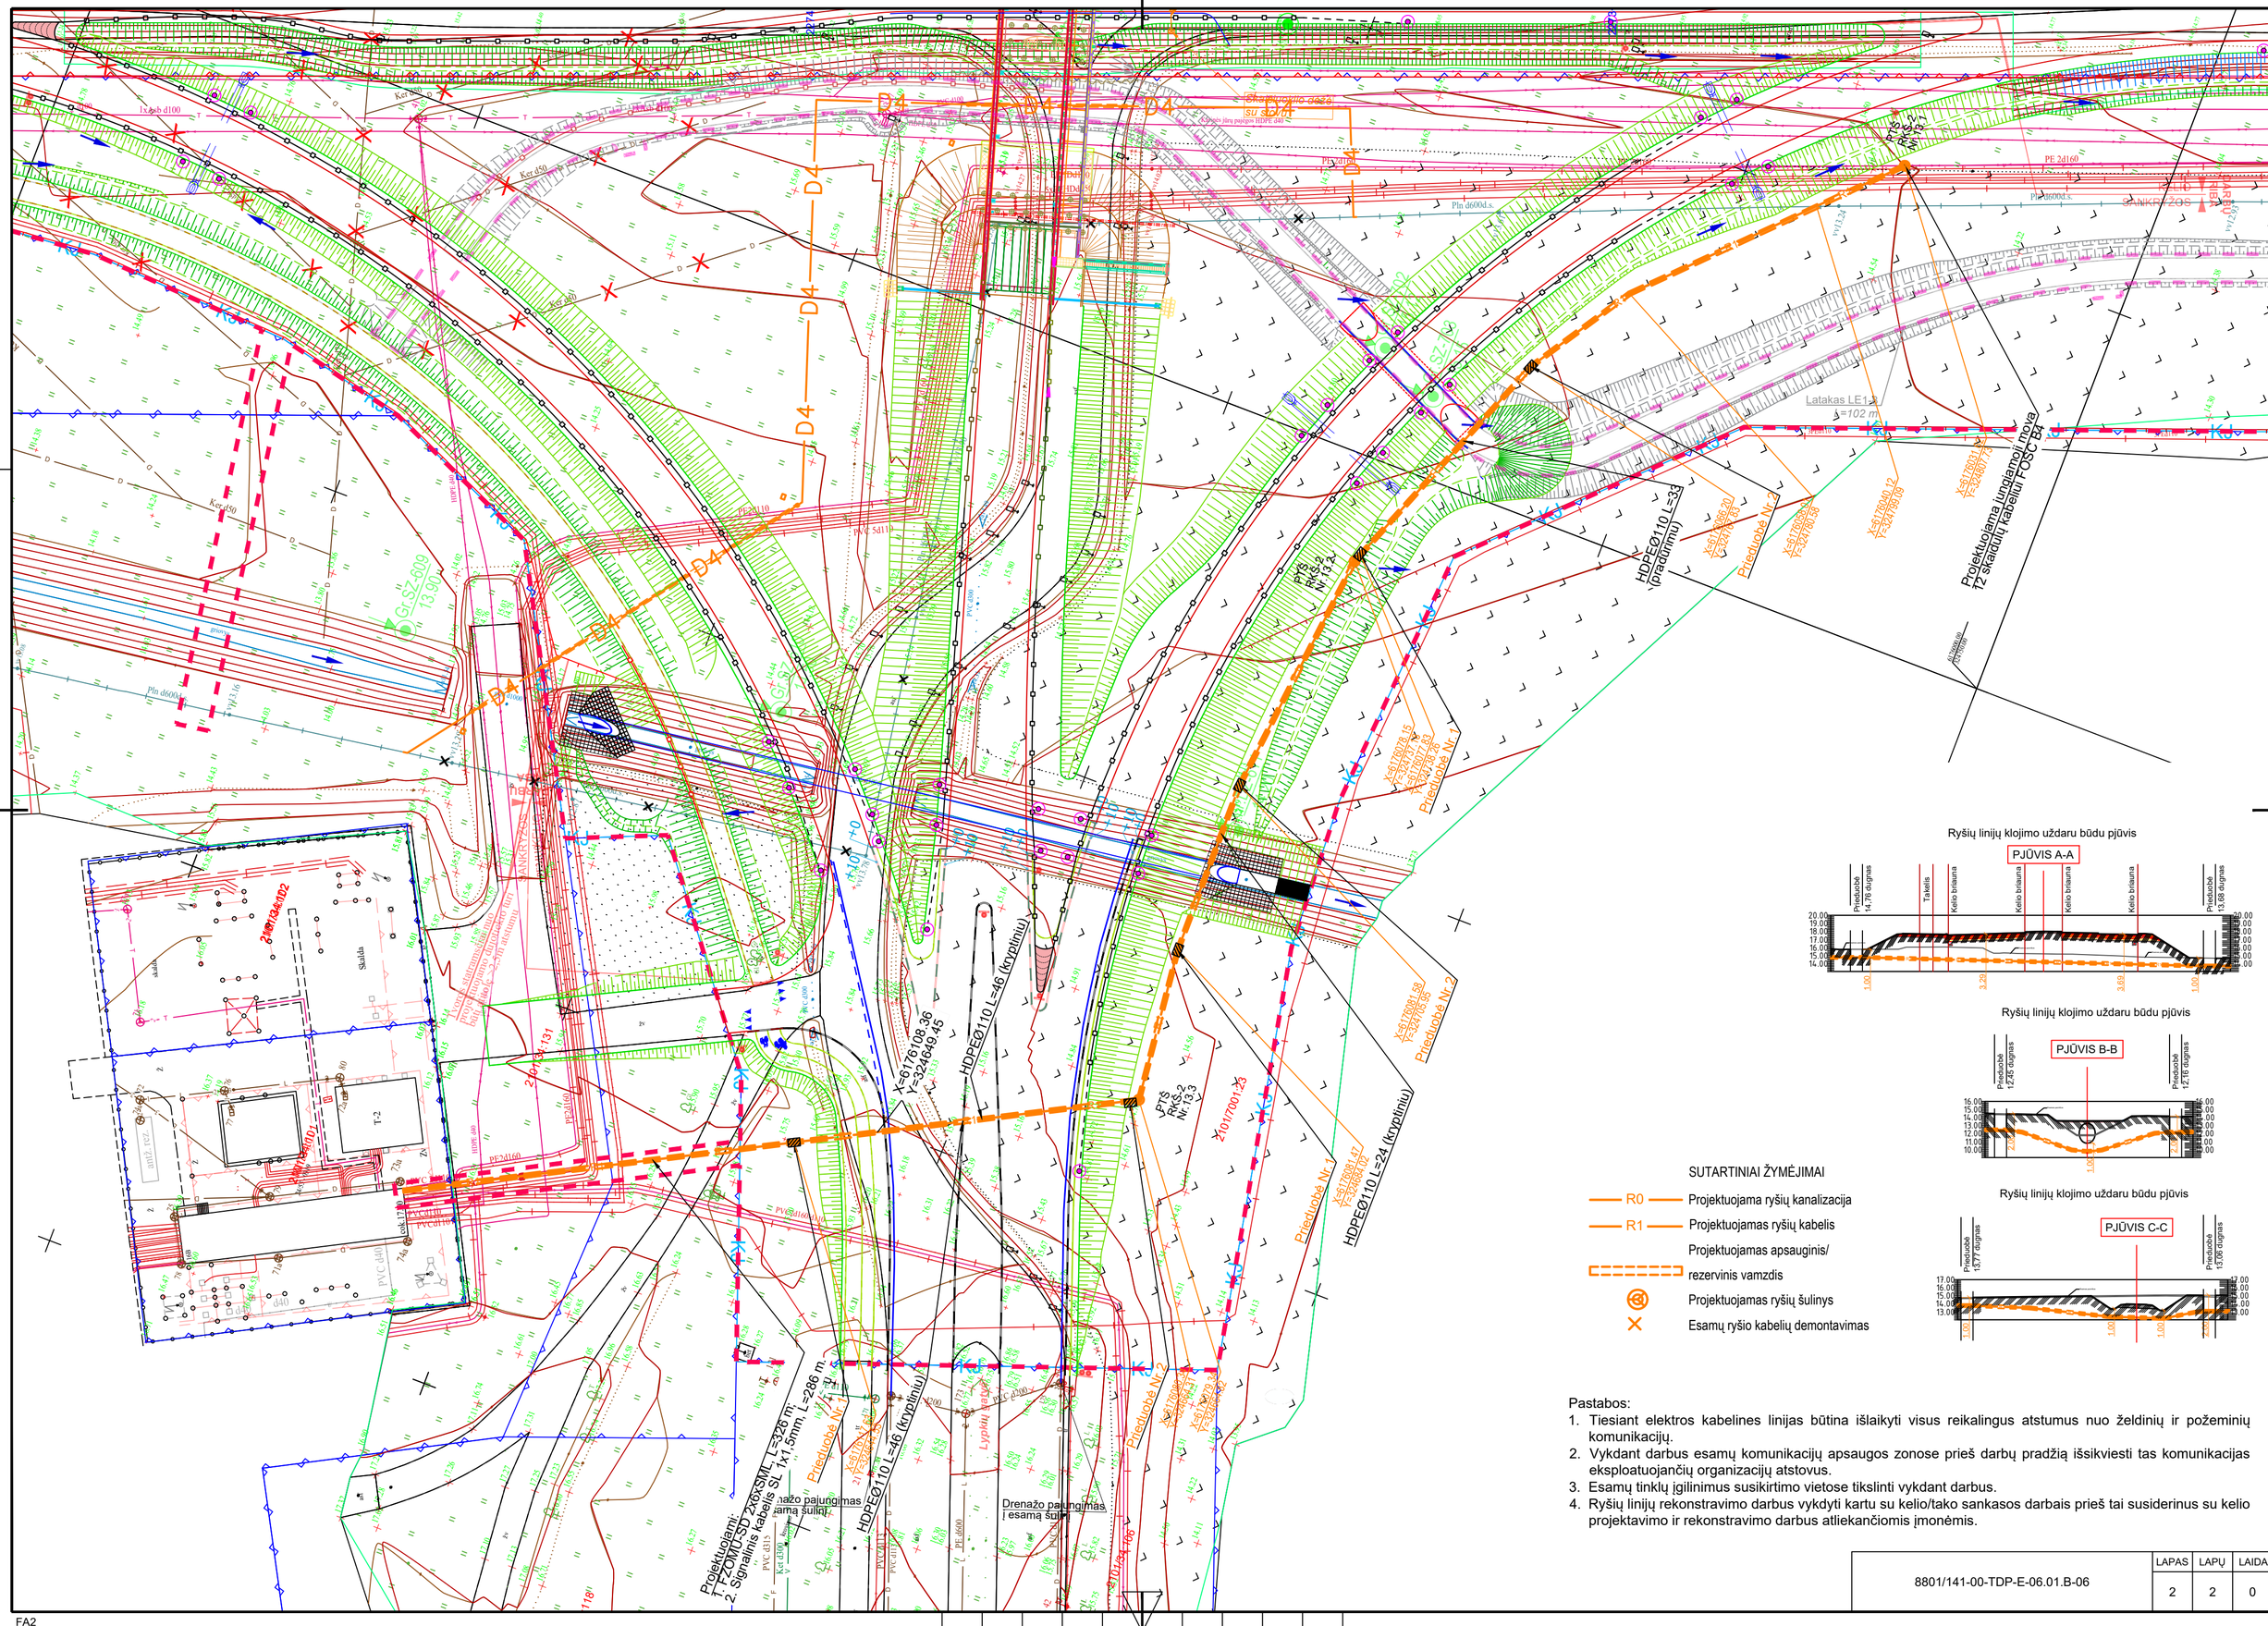

Ryšių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS A-A

Ryšių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS B-B

Ryšių linijų klojimo uždaru būdu pjūvis

PJŪVIS C-C

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- R0 — Projektuojama ryšių kanalizacija
- R1 — Projektuojamas ryšių kabelis
- Projektuojamas apsauginis/ rezervinis vamzdis
- Projektuojamas ryšių šulinys
- Esamų ryšio kabelių demontavimas

Pastabos:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Ryšių linijų rekonstravimo darbus vykdyti kartu su kelio/tako sankasos darbais prieš tai susiderinus su kelio projektavimo ir rekonstravimo darbus atliekančiomis įmonėmis.

8801/141-00-TDP-E-06.01.B-06	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

FA2

Verified by MarkSign.lt

Uždaroji akcinė bendro
Įmonės: kodas
Adresas: Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda

AB „Energijos skirstymo operatorius“

SUTIKIMAS
DĖL APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO
2024 m. Gegužės 15 d. , S-24-0035

Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė iau – Įmonė), atstovaujama _____, asmens kodas arba gim. data arba dokumento Nr. _____, veikiančio(s) pagal įmonės įstatus, yra informuota ir neprieštarauja, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Operatorius) įrengtų 10 kV 6xAL 3x1x240 mm^2 skerspjūvio kabelių linija perkeliant ir apsaugojant esamus Operatoriaus 10kV elektros tinklus (toliau – Energetikos objektas), pagal suderintą projektą Nr.8801/141-00-TDP-E-06.01 (toliau – Projektas), ***Įmonei subnuomos*** kadastrinis numeris
Žemės sklype būtų nustatytos ***Elektros tinkių apsaugos zonos*** (toliau sutartyje vadinama Apsaugos zonos).

1. Patvirtiname, kad Žemės sklypas priklauso Įmonei nuosavybės teise. Pareiškiame, kad minėtas Žemės sklypas niekam neparduotas, kitaip neperleistas, neįkeistas, neareštuotas, nėra ginčo objektas, teisė disponuoti Žemės sklypu neapribota, tretieji asmenys į Žemės sklypą neturi jokių teisių, išskyrus asmenis, kurie Įmonės informuoti apie Projekto sprendinius ir pareiškė neprieštaraujantys Projekto įgyvendinimui, o paaiškėjus, kad šiame punkte nurodyti pareiškimai neatitinka tikrovės, įsipareigojame atlyginti tretiesiems asmenims ir Operatoriui patirtus nuostolius.
2. Patvirtiname, kad visi klausimai dėl Energetikos objekto įrengimo ir Apsaugos zonų, kurių plotas: **60,09 kv.m**, nustatymo, Žemės sklype išspręsti. Sutinkame ir patvirtiname, kad **Operatoriaus prašymu bei lėšomis** Apsaugos zonos (ir žyma apie jų nustatytą) būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
3. Įmonei yra žinoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės sklypui (jo daliai) taikomos nuo žymos apie nustatytas Apsaugos zonas viešame registre padarymo dienos. Apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Įmonei yra žinomos. Sutinkame, kad atskiras pranešimas apie Žemės sklypui pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nebūtų siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą informuojama teisės aktuose nustatyta tvarka.
4. Sutinkame, kad nuostolių atsiradusių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Apsaugos zonoje dydis (toliau – Kompensacija) bus vertinamas pagal Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339, pateikus prašymą, bet ne anksčiau nei Žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre bus įrašyta (įregistruota) Apsaugos zona. Patvirtiname, kad Kompensacija apima visus galimus nuostolius, susijusius su Energetikos objekto įrengimu ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Apsaugos zonose taikymu.
5. Patvirtiname, kad Operatorius be atskiro Įmonės sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, įrengti kitus įrenginius, neišplečiant Apsaugos zonų ribų.
6. Baigus žemės kasimo ir kitokius darbus, **Operatorius privalo sutvarkyti Žemės sklypo teritoriją ir/ar žemės naudmenas taip, kad ji/jos būtų tinkama/-os naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti Žemės sklypo savininkams ar naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka**.

7. Perleisdami Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigojame juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.
8. Esu informuotas, kad šiame dokumente pateiktus ir kitus fizinio asmens duomenis, kiek tai susiję su Energetikos objekto įrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir kompensacijos mokėjimu, Operatorius tvarko vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę ir laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei taikydamas tinkamas organizacines ir technines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Esu informuotas, kad susipažinti su ESO privatumo pranešimus galiu ESO interneto svetainėje adresu https://www.eso.lt/lt/privatumas.html

PRIDEDAMA.

1. Planas.
2. Pasirašančio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, akcininkų sprendimas, išrašas ir RC apie jurdinį asmenį ir pan.)

Toliau pildoma Projektuotojo tik Operatoriui pateikiamame egzemplioriuje

Aš Danas Ryženinas, gim. Data 1981-04-18, patvirtinu, kad šį sutikimą pasirašė jame nurodytas asmuo, ir pareiškiu, kad prisiimu visą su šiuo patvirtinimu susijusią atsakomybę ir visiškai atsakau už galimus nuostolius.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „Via Lietuva“
įgaliotam asmeniui
UAB „Jandas“
info@jandas.lt

Nr.
Į 2024-05-02 Nr. RS/240502/01

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkį M-198 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į 2024 m. gegužės 2 d. prašymą Nr. SAV-313497, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Elektros ir ryšių tinklai
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai) / unikalus Nr.	
Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)	
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas

Šis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame plane pažymėtoje vietoje. Pridedamas planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai.

Inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros

energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestiems inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Jei tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikimas galioja tik gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės administracijos direktorius

2024-05-02 PRAŠYMO NR. SAV-313497 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	AB Via Lietuva
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Klaipėdos m. sav.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-17 Nr. (4.42E)-R2-1410
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, CIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	sto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-17 09:03:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-17 09:03:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 12:18:44 – 2026-06-18 12:18:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-17 09:17:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-17 09:17:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys