



MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649
Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com
Tel.: +370 686 83370

Projekto Nr.	24
Užsakovas (statytojas):	Jono Totoraičio progimnazija
Projekto pavadinimas:	Jono Totoraičio progimnazijos Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas
Statinio paskirtis:	Mokslo paskirties pastatai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Paprastasis remontas
Bylos žymuo:	24-PRDA-01
Laida:	0

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius

Atestato Nr.
A 1662

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	24-10-PRD-PDŽ	Projekto dok. sudėties žiniaraštis	1 lapas
2.	24-10-PRDA-AR	Bendras aiškinamasis raštas	9 lapai
3.	24-10-PRDA-BD -SŽ	Sanaudų žiniaraštis	13 lapai
4.	24-10-PRDA-BD -TS	Techninės specifikacijos	8 lapai
5.		Kiti dokumentai	4 lapai

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio Nr.	Lapo Nr.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	24-10-PRDA-SP.B-01	0	Sklypo planas	
2.	24-10-PRDA-SA.B-001	0	I aukšto schema	
3.	24-10-PRDA-SA.B-002	0	II aukšto schema	
4.	24-10-PRDA-SA.B-003	0	III aukšto schema	

24-01-PRDA-AR	Lapas	Lapy	Laida
	1	9	0

1.2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinsys: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
Statinio paskirtis: Mokslo paskirties
Statinio grupė: Ypatingieji
Statybos rūšis: Paprastasis remontas

1.2.1 Lentelė. Bendrieji statinių rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	25793	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	
3. sklypo užstatymo tankis	%	Esamas	
II. KITI STATINIAI			
1.Pastatas-Mokykla			
1.1 Bendras plotas	m ²	5752.49	Paprastasis remontas

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas : VALDAS NAUMAVIČIUS  Nr. A1662
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

TVIRTINU:

Statytojas : Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
(vardas, pavardė, parašas)

1.3. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.3.1 PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ BEI
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PARASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS, SĄRAŠAS

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 7, Marijampolėje
paprastojo remonto darbų aprašas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais:

- Nekilnojamojo turto registro duomenimis, registro Nr. 70/20731
- 2024-10-15 projektavimo užduotis Nr.25

Šis projektas parengtas vadovaujantis sekančiais pagrindiniais LR įstatymais ir
Vyriausybės nutarimais:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2013-07-16, Nr. 76-3824);
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, Nr. XIII-2166;

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI, HIGIENOS NORMOS IR KITI REIKALAVIMAI

1.1 LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Nr. XII-2573, 2016-06-30);
- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, Žin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Žin., 2008, Nr.
- A1-22/D1-34;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT5-00“; Žin., 2000, Nr. 6-169;
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; Žin., 2010, Nr. 112-5717;
- Lietuvos respublikos neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37, 2004, Nr. 153-5571);
- Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS Žmonių palaikų laidojimo įstatymo. Žin. 2008, Nr. 137-5411.
- Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS Žmonių palaikų laidojimo įstatymo. Žin. 2007, Nr. 140-5763.

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- STR1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
- STR1.01.03:2017 „Statinų klasifikavimas“
- STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
- STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
- Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
- STR 2.01.01(3):1999,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
- STR 2.03.01:2001. „ Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
- 2014-04-02 įsakymas Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“;

- STR 2.05.03.2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;
 - STR 2.05.05.2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
 - STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos;
 - STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
- PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, įsigalioja automatiškai juos pakeičiantys.

1.3.2 PAPERASTOJO REMONTO APRAŠUI PARENGTI NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Bendroji, sklypo plano ir statinio architektūros dalys parengtos naudojant programinę įrangą:

- *Libre Office 6.2. – nemokama;
- *Adobe Reader – nemokama;
- *PDF Split and Merge Basic Edition - nemokama;
- *DraftSight (CAD software) - nemokama;
- *ARCHICAD – komercinė licencija (licencijos sertifikatas pridedamas);

1.3.3 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statytojas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, įstaigos kodas 290452950
Statybos adresas: Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė
Statinio paskirtis: Mokslo
Statinio grupė: Ypatingasis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)
Statybos rūšis: Paprastasis remontas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, p.12.)
Paprastojo remonto darbų aprašą (PRDA) parengė MB „Valdo archstudija“
Projekto vadovas – architektas Valdas Naumavičius, atestato Nr. A 1662.
Projektas finansuojamas Europos sąjungos ir Marijampolės savivaldybės lėšomis.
Turi būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508"

1.3.4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamos patalpos yra Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pastate adresu Dariaus ir Girėno g. 7, LT-68256 Marijampolė.

Patalpos 2-4 ir 2-5 (aktų salė): keičiama esama parketlėnčių aktų salės ir scenos grindų danga.

Atnaujinamas sienų danga įrengiant struktūrinio tinko apdailą. Įrengiamos pakabinamos "Armstrong" tipo lubos, sumontuojami įleidžiami LED šviestuvai. Įrengiama vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Akų salės scena pritaikoma judėjimo negalią turintiems mokiniams-įrengiamas laiptinis keltuvas neįgaliesiems (komplekte su laiptais).

Patalpa **1-61** (sporto salė) - keičiama sporto salės grindų danga įrengiant pasluoksnius, pažymint sporto aikštelių ribas krepšinio, tinklinio, badmintono užsiėmimams ir kitokiai ugdomajai veiklai. Nuo sienų paviršių pašalinami dažai, sienos tinkuojamos, glaistomos ir dažomos. Salės lubos glaistomos ir perdažomos. Sumontuojami kištukiniai elektros instaliacijos lizdai įrengiant jų instaliaciją. Įrengiama vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Vidinių lietaus nuotekų sistemų (vamzdžių) sandarinimas, apšiltinimas, paslėpimas karkasinėje konstrukcijoje. Ant sporto salės langų sumontuojami apsauginiai tinklai.

Patalpos **1-23, 1-24, 1-25, 2-34, 2-35, 2-37, 2-38, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35** (WC patalpos)- sienų glaistymas ir dažymas aukštoskokybės dažais, senų plytelių pašalinimas, sienų viensluksnio tinko įrengimas ir naujų plytelių klijavimas. Įrengiamos naujos kabinos, keičiami san. prietaisai (unitazai, praustuvai). Sumontuojamos “Armstrong” tipo pakabinamos lubos, įrengiamas LED apšvietimas. Keičiami jungtukai įrengiant instaliaciją.

Patalpos **2-11, 3-12, 3-27**- medinių pakylų, trukdančių pasiekti lentą, ardymas, išlyginamojo sluoksnio pakylų vietose įrengimas, PVC grindų dangos pakeitimas.

Patalpos **1-37, 2-13, 2-14, 3-17, 3-18**- fizinių barjerų šalinimas patekimui į mokomuosius kabinetus. Išardomas grindų pagrindas, įrengiamas nuolydį suformuojantis sluoksnis, įrengiama PVC danga.

Kiemo aikštelė (**1b3**, plotas apie 1213 m²) – numatomas esamos asfalto dangos remontas-frezavimas, naujo asfalto dangos sluoksnio įrengimas. Taip pat įrengiama minkštos dangos sporto žaidimų (161 m²) aikštelė su reguliuojamo aukščio krepšinio stovais (2 vnt.), suoliukais ir šiukšliadėžėmis. Sporto aikštelės danga- dvisluksnė gumos granulių danga (7mm SRB granulės + 7 mm EPDM raudonos granulės. bedras sistemos storis - 14 mm; spalva RAL6011, su pagrindo paruošimu)

Pėsčiųjų takas (**1b2**, plotas apie 154 m²)- išardomos senos šaligatvio plytelės ir vejų bortai, įrengiama betoninių šaligatvio trinkelų danga ir borteliai. Pėsčiųjų tako pakaraščiais įrengiama taktilinio paviršiaus trinkelų danga.

Patalpos **1-26, 1-34, 1-44, 2-10, 2-33, 2-27, 3-31, 3-11, 3-28**. Šių patalpų remonto pritaikymo sprendiniai kartojasi per visus tris aukštus. Remontuojamos grindys sienos lubos. Įrengiami funkciniai elementai pritaikant, patalpas kitoms edukacinėms, ekspozicinėms, kūrybinėms, meninėms, poilsio ar pramoginėms veiklos.

Koridoriaus patalpose įrengiama funkcionali koridoriaus siena. Sieną apjungia kelias funkcijas, mokinių daiktų spintelės integruojamas į erdvę ir montuojamos lygiai su sienos paviršiumi, durys į klases montuojamos įgilintai, nišoje. Durys projektuojamos su stiklu. Sienoje ritmingai

24-01-PRDA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	9	0

išdėliojami poilsio ar bendravimo atsisėdimai kurie erdvei suteikia jaukumo ir praplečia koridoriaus funkciją į poilsio, bendravimo žaidimo ar nusiramino. Priešais funkcionali sieną įrengiamos praplatintos palangės, kurios bus kartu ir darbo ir žaidimų vieta vyresniems bei pradinio klasių mokiniams. Praplatintos palangės projektuojamos taip kad būtų patogios naudotis ir judėjimo negalią turintiems mokiniams. Praėjimuose tarp koridorių projektuojama mokinių darbų ekspozicijos siena. Sieną apšviečiama nuo judesio valdomais taškiniais šviestuvais kurie turi turėti galimybę apšviesti skirtingas ekspozicijas kurios kaip numatoma keisis kartu su mokinių darbais.

Patalpose remontuojamos sienos, grindys, lubos. Ardoma esama susidėvėjusi grindų danga, kuri yra priklijuota ir demontuojasi sunkiai. Grindys lyginamos, įrengiama nauja PVC danga.

Dangos spalviniai sprendimai derinami su užsakovu. Numatoma, kad grindų dangos raštai bus sudaryti ne daugiau kaip iš trijų skirtingų PVC dangos spalvų. Rangovas užsakovui turi pateikti ne mažiau kaip 14 spalvų pavydžių. Grindų danga ne prastesnės klasės ir kokybės nei „TARRKET PLATINUM“. Grindjuostės įrengiamos iš tos pačios spalvos PVC dangos, užleidžiant ją ant sienos ne mažiau kaip 7-10 cm.

Mokinių daiktų spintelės integruojamos į bendrą erdvę, pritaikant spintelių spalvinius sprendimus su sienų, grindų bei lubų apdaila. (žr. įveiklinimo sprendimai) tarp spintelių įrengiamos sėdimos vietos iš medinio karkaso tašų (ne prastesnės klasės nei C24). Ant karkaso montuojama impregnuota drėgmei atspari medienos drožlių plokštė, plokštė aptaisoma baldine laminuota trinchiai atsparia plokšte. Sėdimos vietos gali būti pritaikytos bendravimui, poilsiui darbui ar nusiramimui. Kaip išdėstyti sėdimas vietas koridoriuje derinti su užsakovu. (žr. įveiklinimo sprendimai)

Sienos remontuojamos ir dažomos naujai. Pašalinami seni dažai, gruntuojama, sienos lyginamos glaistomos ir dažomos. Pagal interjero sprendinius dalis sienų yra dengiamos, koridoriuose montuojama LMDP plokštė ant kurios bus įrengiama mokinių darbų ekspozicija. Virš plokštės kabinamas bėgelis paveikslams kabinti (paveikslų kabinimo sistema). (žr. įveiklinimo sprendimai)

Įrengiamos naujos lubos iš akustinių medžio plaušo plokščių ir metalinio karkaso.

Koridoriuose ardamos palangės, įrengiama funkcionali praplatinta palangė (žr. įveiklinimo sprendimai). Funkcionaliai palangė įrengiama iš baldinių medžiagų palangę praplatinant pažemint ar paaukštinat, pritaikant judėjimo negalią turintiems mokiniams.

Holuose ir koridoriuose keičiamos durys. Durys lengvo plieno su sustiprintais vyriais ir saugiu grūdintu stiklu.

24-01-PRDA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	9	0


Koridoriuose montuojami nauji apvalūs LED šviestuvai kurių diametras yra apie 70-100 cm
(derinti su užsakovu). (žr. įveiklinimo sprendimai)

Koridoriaus erdvės įveiklinimo sprendimai


Funkcionali koridoriaus siena



Spintelių ir sėdimų vietų išdėstymo planas

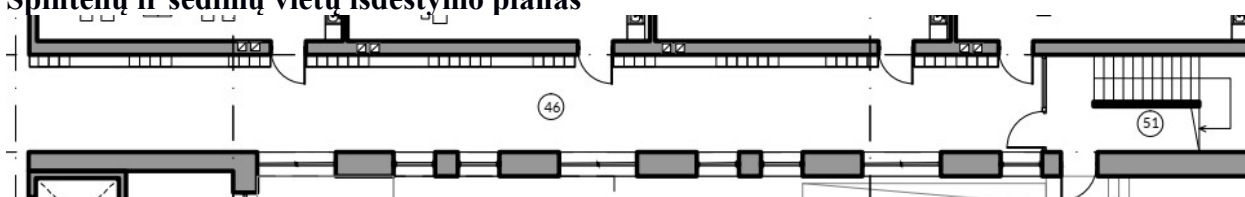

24-01-PRDA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	9	0

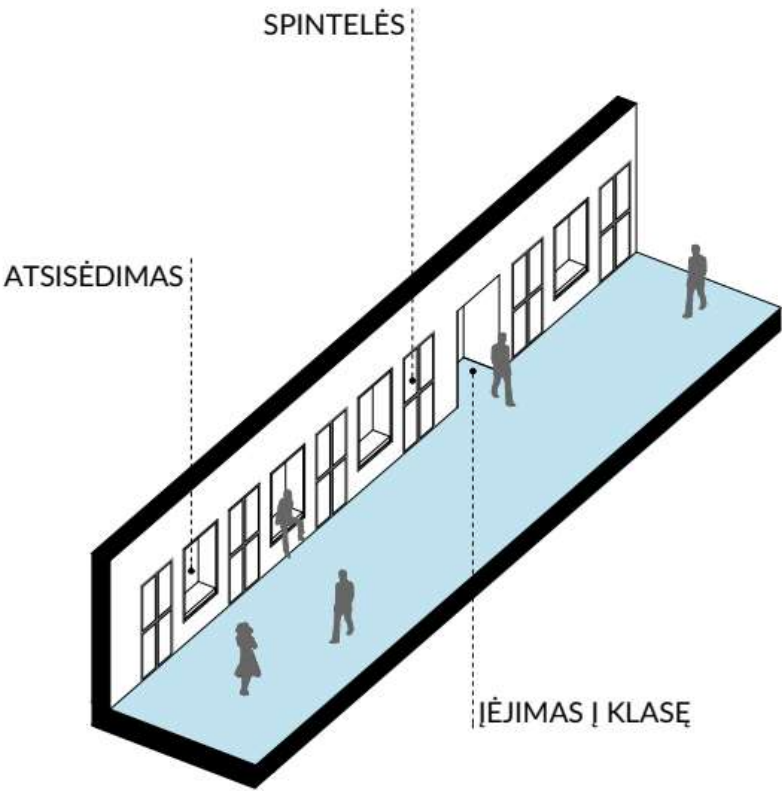

Palangės įveiklinimo sprendimas

24-01-PRDA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	9	0



Mokinių darbų kabinimo sistemos.



0	2024–10	Rangovui parinkti	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)	

Projektuotojas	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB „Valdo Archstudija“	Architektas	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas

24-01-PRDA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	9	0

1.5 ORIENTACINIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
I aukšto koridorius (pat. Nr. 1-26,1-34 1-44)		
1 Ardymo darbai		
01. Durų varčių išėmimas	vnt	18.0
02. Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	18.0
03. Palangių lentų išardymas	m	23.6
04. Seno linoleumo nuėmimas	m2	336.14
05. Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.48
06. Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.1
07. Elektros instaliacijos laidų demontavimas	100m	0.35
2 Grindys		
01. Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2	m2	29.8
02. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3.3614
03. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	3.3614
04. PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	336.14
3 Sienos ir durys		
01. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	4.868
02. Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.26
03. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.868
04. Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	4.868
05. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.868
06. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.868
07. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.868
08. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	4.868
09. Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	29.4
10. Metalinės "ZK" tipo durys su stiklu	m2	29.4
11. Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	8.4
12. Metalinės "ZK" tipo durys aklinos	m2	8.4
13. Durų atmušų montavimas	vnt	18.0
14. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.2
4 Lubos		
01. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai plokštės akustinės (medžio drožlių)	m2	336.14
5 Elektros darbai		

01. LED šviestuvų montavimas	100vnt	0.42
02. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.56
03. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.56
04. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.3
05. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.56
06. Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.18
07. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.18
08. Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.12
09. Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.06
6 Įveiklinimo sprendiniai-mokinių darbų galerija-ekspozicija		
01. Sienų aptaisymas laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m ²	37.8
02. Paveikslų kabinimo sistemos tvirtinimas prie sienų	100m	0.21
03. Šviestuvų slankiojanti sistema, kai 1m -4 vnt. šviestuvų	100m	0.21
7 Funkcionali koridoriaus siena		
01. Sienų medinių karkasų įrengimas	m ³	1.85
02. Vieno sluoksnio laminuotų medžio drožlių plokščių (22mm) tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso	100m ²	1.3
03. Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	7.65
04. Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m ²	153.0
05. MDP arba MPP tvirtinimas prie sienų karkaso, naudojant pneumo įrankius	m ²	111.0
06. Atsparios trinčiai medienos drožlių plokštės	m ²	111.0
07. Rūbų spintelių montavimas ir aptaisymas nišose	vnt	300.0
08. Spintelės metalinės (0,8 mm)	vnt	38.0
8 Palangių praplėtimas-įveiklinimas		
01. Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos	m	42.3
II aukšto koridorius (pat. Nr. 2-10, 2-33, 2-27)		
1 Ardymo darbai		
01. Durų varčių išėmimas	vnt	20.0
02. Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	20.0
03. Palangių lentų išardymas	m	44.6
04. Seno linoleumo nuėmimas	m ²	344.53
05. Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.48
06. Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.1
07. Elektros instaliacijos laidų demontavimas	100m	0.35
2 Grindys		
01. Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m ²	m ²	36.1
02. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	3.4324
03. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm, gruntuojant pagrindą)	100m ²	3.4324

24-01-PRDA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	13	0

04. PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	343.24
3 Sienos ir durys		
01. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	4.5729
02. Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.31
03. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.5726
04. Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	4.5729
05. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.5729
06. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.5729
07. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.5729
08. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	4.5729
09. Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	29.4
10. Metalinės "ZK" tipo durys su stiklu	m2	29.4
11. Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	12.6
12. Metalinės "ZK" tipo durys aklinos	m2	12.6
13. Durų atmušų montavimas	vnt	20.0
14. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.8
4 Lubos		
01. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai plokštės akustinės (medžio drožlių)	m2	343.24
5 Elektros darbai		
01. LED šviestuvų montavimas	100vnt	0.44
02. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.54
03. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.54
04. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.5
05. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.54
06. Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.18
07. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.18
08. Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.12
09. Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.06
6 Įveiklinimo sprendiniai-mokinių darbų galerija-ekspozicija		
01. Sienų aptaisymas laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	37.8
02. Paveikslų kabinimo sistemos tvirtinimas prie sienų	100m	0.21
03. Šviestuvų slankiojanti sistema, kai 1m -4 vnt. šviestuvų	100m	0.21
7 Funkcionali koridoriaus siena		
01. Sienų medinių karkasų įrengimas	m3	1.85

24-01-PRDA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	13	0

02. Vieno sluoksnio laminuotų medžio drožlių plokščių (22mm) tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso	100m2	1.3
03. Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	7.65
04. Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	153.0
05. MDP arba MPP tvirtinimas prie sienų karkaso, naudojant pneumo įrankius	m2	111.0
06. Atsparios trinčiai medienos drožlių plokštės	m2	111.0
07. Rūbų spintelių montavimas ir aptaisymas nišose	vnt	300.0
08. Spintelės metalinės (0,8 mm)	vnt	38.0
8 Palangių praplėtimas-įveiklinimas		
01. Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos	m	42.3
III aukšto koridorius (pat. Nr. 3-11, 3-31, 3-28)		
1 Ardymo darbai		
01. Durų varčių išėmimas	vnt	20.0
02. Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	20.0
03. Palangių lentų išardymas	m	48.2
04. Seno linoleumo nuėmimas	m2	344.53
05. Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.48
06. Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.1
07. Elektros instaliacijos laidų demontavimas	100m	0.35
2 Grindys		
01. Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2	m2	26.9
02. Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3.4453
03. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	3.4453
04. PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	344.53
3 Sienos ir durys		
01. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	4.581
02. Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.31
03. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.581
04. Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	4.581
05. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.581
06. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.581
07. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.581
08. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	4.581
09. Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	31.5
10. Metalinės "ZK" tipo durys su stiklu	m2	31.05
11. Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	10.5
12. Metalinės "ZK" tipo durys aklinos	m2	10.5

13. Durų atmušų montavimas	vnt	20.0
14. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.8
4 Lubos		
01. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai plokštės akustinės (medžio drožlių)	m2	344.53
5 Elektros darbai		
01. LED šviestuvų montavimas	100vnt	0.43
02. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.54
03. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.54
04. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.5
05. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.54
06. Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.18
07. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.18
08. Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.12
09. Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.06
6 Įveiklinimo sprendiniai-mokinių darbų galerija-ekspozicija		
01. Sienų aptaisymas laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	37.8
02. Paveikslų kabinimo sistemos tvirtinimas prie sienų	100m	0.21
03. Šviestuvų slankiojanti sistema, kai 1m -4 vnt. šviestuvų	100m	0.21
7 Funkcionali koridoriaus siena		
01. Sienų medinių karkasų įrengimas	m3	1.85
02. Vieno sluoksnio laminuotų medžio drožlių plokščių (22mm) tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso	100m2	1.3
03. Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	7.65
04. Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	153.0
05. MDP arba MPP tvirtinimas prie sienų karkaso, naudojant pneumo įrankius	m2	111.0
06. Atsparios trinčiai medienos drožlių plokštės	m2	111.0
07. Rūbų spintelių montavimas ir aptaisymas nišose	vnt	300.0
08. Spintelės metalinės (0,8 mm)	vnt	38.0
8 Palangių praplėtimas-įveiklinimas		
01. Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos	m	42.3
Aktų ir sporto salės		
1 Patalpa Nr.2-4 ir 2-5 (aktų salė)		
01. Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0.42
02. Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	2.6315
03. Laminuotų grindlėnčių ardymas	100m2	2.6315
04. Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko)	m2	7.2
05. Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2.52
06. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	3.7816

24-01-PRDA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	5	13	0

07. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	3.7816
08. Sienų struktūrinis tinkas	100m ²	3.7816
09. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m ²	378.16
10. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt	42.0
11. LED panelė (600X600 mm, 60W, įleidžiama)	vnt	42.0
12. Laminuotų grindlenčių danga	100m ²	2.6315
13. Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės kietosios medienos	m	115.0
2 Patalpa Nr.1-61 (sporto salė)		
01. Parketlenčių grindų dangų įrengimas/ ardymas	m ²	523.53
02. Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją	m ²	523.53
03. Grindjuosčių tvirtinimas kamštinių dangų grindims , kai grindjuostės kietosios medienos	m	94.92
04. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m ²	5.532
05. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas	100m ²	5.532
06. Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	5.532
07. Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	5.532
08. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	5.532
09. Vidaus patalpų (salės lubų) apdaila balto cemento skiediniu purkštuvu Orgtechstatybos metodu iš autobokštelių	100m ²	7.5
10. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	3.2
11. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	3.2
12. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	3.2
13. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.12
14. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.12
15. Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.12
16. Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (plieninės durys)	m ²	8.74
17. Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	2.6
18. Apsauginių tinklelių tvirtinimas ant langų	m ²	39.0
19. Plastikinis tinklas	m ²	39.0
20. Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm	100m ²	0.163
21. Folija padengti mineralinės vatos dembliai (50 mm)	m ²	16.3
22. Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių (vamzdyno aptaisymui)	100m	1.21
23. Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m ²	14.6
24. Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0.146

24-01-PRDA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	6	13	0

25. Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.146
26. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.146
Kabinetų šviestuvų keitimas		
1 Patalpos 1-28, 1-29, 1-33, 1-36, 1-41, 1-42, 2-26, 2-25, 2-24, 2-20, 2-12, 2-17, 2-15, 2-16, 2-11, 3-12, 3-21, 3-23, 3-25, 3-25		
01. Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	1.68
02. LED šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt	168.0
03. LED šviestuvai (40 W, 6300 lm)	vnt	168.0
WC patalpos		
1 WC patalpos Nr.3-34 ir 3-35		
01. Angų pramušimas plytų konstrukcijose (durų praplatinimui) k8=1.17	m3	0.102
02. Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankin. būdu	m3	0.0345
03. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0
04. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0
05. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	45.8
06. Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.2405
07. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m2	16.28
08. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.2405
09. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas	100m2	0.6985
10. Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	45.8
11. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.2405
12. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.245
13. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.2405
14. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m2	16.28
15. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl	3.0
16. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2.0
17. Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	4.0
18. Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	2.0
19. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.31
20. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.31
21. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.31
22. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.02
23. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02
24. Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.02
25. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	3.0
26. WC medžio drožlių plokščių pertvaros	m2	12.7

2 WC patalpos Nr.3-32 ir 3-33		
01. Angų pramušimas plytų konstrukcijose (durų praplatinimui)	m3	0.102
02. Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu,iškertant vagas rankin. būdu	m3	0.0345
03. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0
04. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0
05. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	44.4
06. Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.1525
07. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m2	15.25
08. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.233
09. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.677
10. Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	44.4
11. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.233
12. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.233
13. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.233
14. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m2	15.25
15. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl	3.0
16. Rankturių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2.0
17. Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	4.0
18. Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt	2.0
19. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.31
20. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjuvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.31
21. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.31
22. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.02
23. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02
24. Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.02
25. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	3.0
26. WC medžio drožlių plokščių pertvaros	m2	12.7
3 WC patalpos Nr.2-37 ir 2-38		
01. Angų pramušimas plytų konstrukcijose (durų praplatinimui)	m3	0.102
02. Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu,iškertant vagas rankin. būdu	m3	0.0345
03. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0
04. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0
05. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	42.4
06. Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.1447
07. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m2	14.47

24-01-PRDA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	8	13	0

08. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.222
09. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.646
10. Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	42.4
11. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.222
12. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.222
13. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.222
14. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m2	14.47
15. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl	3.0
16. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2.0
17. Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	4.0
18. Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt	2.0
19. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.31
20. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.31
21. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.31
22. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.02
23. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02
24. Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.02
25. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	3.0
26. WC medžio drožlių plokščių pertvaros	m2	12.7
4 WC patalpos Nr.2-34 ir 2-35		
01. Angų pramušimas plytų konstrukcijose (durų praplatinimui)	m3	0.102
02. Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio saramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu,iškertant vagas rankin. būdu	m3	0.0345
03. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0
04. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0
05. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	41.0
06. Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.1354
07. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m2	13.54
08. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.215
09. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.625
10. Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	41.0
11. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.215
12. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.215
13. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.215
14. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m2	13.54

15. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl	3.0
16. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2.0
17. Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	4.0
18. Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	2.0
19. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.31
20. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.31
21. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.31
22. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.02
23. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02
24. Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.02
25. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	3.0
26. WC medžio drožlių plokščių pertvaros	m ²	12.7
5 WC patalpos Nr.1-24 ir 1-25		
01. Angų pramušimas plytų konstrukcijose (durų praplatinimui)	m ³	0.102
02. Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankin. būdu	m ³	0.0345
03. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0
04. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0
05. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	45.0
06. Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.158
07. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m ²	15.8
08. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m ²	0.236
09. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas	100m ²	0.686
10. Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m ²	45.0
11. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.236
12. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.236
13. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0.236
14. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m ²	15.8
15. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl	3.0
16. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2.0
17. Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	4.0
18. Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	2.0
19. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.31
20. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.31
21. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.31

22. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose	100vnt	0.02
23. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02
24. Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.02
25. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	3.0
26. WC medžio drožlių plokščių pertvaros	m2	12.7
6 WC patalpa Nr.1-23		
01. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0
02. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0
03. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	40.6
04. Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.1609
05. Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m2	16.09
06. Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.213
07. Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.619
08. Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	40.6
09. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.213
10. Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.213
11. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.213
12. Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"	m2	16.09
13. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl	3.0
14. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2.0
15. Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	4.0
16. Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt	2.0
17. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.31
18. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjuvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.31
19. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.31
20. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose	100vnt	0.02
21. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02
22. Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.02
23. Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	3.0
24. WC medžio drožlių plokščių pertvaros	m2	12.7
Kabinetų pakylų ardymas ir grindų remontas		
1 Patalpos Nr. 2-11, 3-12 ir 3-27		
01. Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.33
02. Juodgrindžių išardymas	100m2	0.33
03. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	0.33


04. Seno linoleumo nuėmimas	m2	153.86
05. PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	186.86
Kiemo aikštelės ir tako remontas		
1 Kiemo aikštelės remontas		
01. Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2	100m2	12.13
02. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	t	60.0
03. Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m2	12.13
04. 0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvus iki 200 t/h)	100m2	12.13
05. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	1.2
06. Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	2.4
07. Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0.65
08. Suolų įrengimas	vnt	4.0
09. Šiukšliadėžių įrengimas	vnt	4.0
2 Pėsčiųjų tako remontas		
01. Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	1.54
02. Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	1.04
03. Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu	10m2	15.4
04. Betoninių trinkelų (taktiliniu paviršiumi) grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu	10m2	1.44
05. Taktilinės trinkelės (akliesiems ir silpnareg.) 200x100x60 (spalvotos)	m2	14.4
06. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	1.44
Aktų ir sporto salės vėdinimas-kondicionavimas		
1 Patalpa Nr. 2-4 (aktų salė)		
01. Kondicionierių kasetinių agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt	6.0
02. Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	vnt	1.0
2 Patalpa Nr. 1-61 (sporto salė)		
01. Kondicionierių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW	vnt	3.0
02. Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	vnt	1.0
Fizinių barjerų šalinimas patekimui į mokomuosius kabinetus		
1 Patalpos Nr. 1-37, 2-13,2-14, 3-17 ir 3-18		
01. Seno linoleumo nuėmimas	m2	4.0
02. Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0.21
03. Grindų išlyginamųjų sluoksnių (nuolydžių) įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 40 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	0.04
04. Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (paprasto piešinio)	100m2	0.04
Įrenginių poreikio žiniaraštis		
01. Laiptai-keltuvas neįgaliesiems (keliamoji galia-200 kg, kėlimo aukštis-1200mm) -aktų salėje	Kompl.	1
02. Suolas (komplekte) -kiemo aikštelėje	Vnt.	4
03. Šiukšliadėžė- kiemo aikštelėje	Vnt.	4

04. Sporto aikštelė (dvisluoksnė liejama danga, linijos, krepšinio stovai, 161 m2) kiemo aikštelėje	Kompl.	
05. Kasetinis kondicionierius (5 kW galios)-aktų salėje	Kompl.	6
06. Vėdinimo agregatas (3000m3/h)-aktų salėje	Kompl.	1
07. Palubinis kondicionierius (16 kW galios)-sporto salėje	Kompl.	3
08. Vėdinimo agregatas (2200 m3/h)-sporto salėje	Kompl.	1

Projektuotojas	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB „Valdo Archstudija“	Architektas	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas

24-01-PRDA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	13	13	0

1.4 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

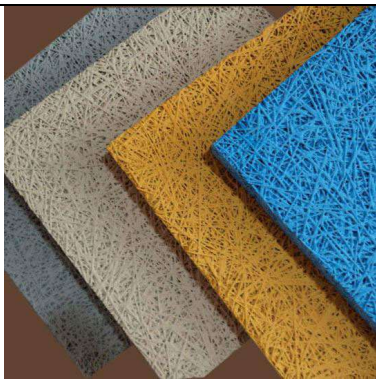Žymuo	Charakteristikos, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS–1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas Prieš dažant anksčiau dažytus paviršius, pilnai nuvalomi seni dažai, nuvalytas paviršius yra gruntuojamas giluminiais gruntais, glaistomas ir dažomas. Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015-4), 60-80mm; specifinė masė, tankis, g/cm-1,75±0,02 (20° C). Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, švarus. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5° C iki +30° C (rekomenduojama + (18±2)°C, santykinis oro drėgnumas <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms – 3 mm. Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Pagal Europos standartą DIN EN 13300 dažai turi atitikti trečią atsparumo dėvėjimuisi klasę. Dažų granulių dydis < 100µm, tankis ~1,4 g/ cm³. Tinkuotam vidaus paviršiui dažyti emulsiniai dažai turi būti: matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 – 3,0 Mpa, atsparumas šlapiam trynimui > 4000 ciklų, atsparumas spalvos blukimui >40 ciklų be pokyčių. Emulsiniai dažai turi turėti didelį atsparumą trynimui, valymui, šveitimui naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi emulsiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. Išdžiūvę paviršiai turi turėti švelnų blizgumą, turi būti neteplūs. Dažų spalva derinama su užsakovu prieš pradedant dažymo darbus. Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti. Jie turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; paviršiaus kokybės, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai; siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standartą. Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.
TS–2	Pakabinamos lubos iš akustinių medžio drožlių plokščių   Akustinės plokštės - 1,0 mm medienos vata • Storis: 15 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm • Dydis (standartinė plokštė): 2400x600 mm, 1200x600 mm, 600x600 mm


	• Dydis (pakabinamoms luboms): 1195x595 mm, 595x595 mm • Matmenų tolerancija (pagal EN 13168): L4; W2; T2; S2; P2 • Svoris: 7,0 kg/m² (15 mm), 10,5 kg/m² (25 mm), 14,5 kg/m² (35 mm), 19,5 kg/m² (50 mm) • Tankis: 470 kg/m³ (15 mm), 420 kg/m³ (25 mm), 410 kg/m³ (35 mm), 390 kg/m³ (50 mm) Šiluminės ir mechaninės savybės: • Šiluminė varža (Ro): 0,20 m²·K/W (15 mm), 0,35 m²·K/W (25 mm), 0,50 m²·K/W (35 mm), 0,75 m²·K/W (50 mm) • Šiluminis laidumas (λD): 0,066 W/m·K • Lenkiamasis stipris (pagal EN 12089): ≥1700 kPa (15 mm), ≥1300 kPa (25 mm), ≥1000 kPa (35 mm), ≥700 kPa (50 mm) • Gniuždymo stipris (pagal EN 826): ≥300 kPa (15 mm), ≥300 kPa (25 mm), ≥200 kPa (35 mm ir 50 mm) • Chloridų kiekis (pagal EN 13168): ≤ 0,06% (klasė CI3)
TS-3	Pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu
	Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.06.2009 „Apdailos darbai“. Patalpose nelygus esamas betoninių grindų pagrindas po linoleumu. Nuėmus linoleumą, paviršius nuvalomas, gruntuojamas išsigeriančiu gruntu ir išlyginimas 1 sluoksniu, 10 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu. Skiedinio markė – S15. Savaime išsilyginantis mišinys ruošiamas vietoje, naudojant sausus mišinius ir maišant su vandeniu iki reikiamos konsistencijos. Skiedinio charakteristikos: atsparumas gniuždymui – po28 dienų >25 MPa; atsparumas lenkimui – po28 dienų >7 MPa; sukibimas su betonu – daugiau kaip 1 MPa; susitraukimas - < 0,7mm/m. Paruoštas paviršius turi būti tvirtas, švarus, riebalai ar kitos sukibimą mažinančios medžiagos pašalintos, dulkės kruopščiai nusiurbtos. Visi gilūs įtrūkimai ir skylės paviršiuje turi būti užtaisyti. Pagrindas gruntuojamas skiedinio gamintojo rekomenduojamu gruntu.
TS-4	PVC dangos įrengimas
	MEDŽIAGA: Heterogeninė vinilinė grindų danga Produkto tipas ISO 10581 heterogeninė vinilinė grindų danga Rišiklio turinys ISO 10581 Tipas I Komercinė klasifikacija ISO 10874 34 Labai intensyvi Pramoninė klasifikacija ISO 10874 43 Intensyvi Paviršiaus apdorojimas - Sustiprintas PUR Bendras storis ISO 24346 2,45 m Dėvimojo sluoksnio storis ISO 24340 1,02 mm Bendras svoris ISO 23997 2900 g/m² Šviesos atspindžio dydis (LRV) % - 24 NSC spalvos kodas - S 4030-G30Y Eksploatacinių savybių deklaracija EN 14041 0019-0018-DoP-2013-07 Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-s1 Reakcija į ugnį EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m² Reakcija į ugnį EN ISO 11925-2 Išlaikyta

	Statinės elektros iškrovos EN 1815 Antistatinis (≤ 2 kV) Atsparumas šilumai EN 12667 $\sim 0,010$ m²•K/W Atsparumas slydimui EN 13893 Klasė DS ($\mu \geq 0,30$) Liekamasis įspaudas EN ISO 24343-1 Geriausia išmatuota vertė : 0,03 mm Rietimasis dėl karščio EN ISO 23999 ≤ 8 mm rulonams Švarios patalpos testas ISO 14644-1 ISO klasė 4 Kėdės su ratukais testas ISO 4918 Tinkamas Spalvų atsparumas šviesai ISO 105-B02 ≥ 7 Matmenų stabilumas EN ISO 23999 Vidutinė išmatuota vertė: ≤ 0.40 % rulonams Užterštumo šalinimas ISO 8690 – DIN 25415 Puikus Cheminis atsparumas ISO 26987 Puikus atsparumas Atsparumas bakterijoms ISO 846 Part C Neskatina dauginimosi Šildomos grindys - Tinkama (max. 27°C) Tinkamumas drėgnoms patalpoms EN 13553 Annex A Nelaidus vandeniui Siūlės stiprumo vidutinė vertė EN 684 ≥ 400 N/50mm Atsparumas slydimui BS 7976-2 Maža paslydimo rizika Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištieti 1 – 2 paras, kad išnyktų banguotumas. Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir dulkių. Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, kuriuos rekomenduoja dangos gamintojas. Grindų dangos jungtis su sienos paviršiumi atliekamas atlenkiant PVC dangą ne mažiau 7 cm dangos grindjuostę. Danga įrengiama atsižvelgiant į dangos gamintojo rekomendacijas. Spalva ir raštas derinama su užsakovu.
TS–5	Šviestuvų LED montavimas Remontuojamose patalpose keičiami visi šviestuvai. Šviestuvai ir visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautinius standartus ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Patalpų apšvietimas turi tenkinti higienos reikalavimus, ir turi būti ne žemesnis negu nustatyta Lietuvos normose. Šviestuvai turi būti parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų darbo aplinką.  Šviestuvo charakteristika: 34W LED panelė, balta, 4000K, UGR<19 Maksimali galia: 50 Efektyvumas: 116 Šviesos srautas: 3944 Šviesos spalvos temperatūra: 4000K (neutrali balta) Šviesos kampas: 120 Šviesos spalvos atkūrimo indeksas (CRI): 80 Neakinimo koeficientas (UGR): 19

	Ijungimo/išjungimo ciklų skaičius: 50000 Tarnavimo laikas: 50000 Kintamosios srovės įtampa (AC): 220-240 Galios koeficientas (PF): 0,9 Medžiaga: Aliuminis/plastikas Atsparumo dulkėms ir vandeniui klasė: 20 Korpuso spalva: Balta Garantija: 60 mėn.
TS-6	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluksnis tinkas.
	Visose patalpose numatytas tinko remontas, sienos tinkuojamos gipsiniais tinkais 10mm storio. Tinkavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674. 210.01:2014 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai 1:4:12 (cementas :kalkės: smėlis). Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių ir sudrėkintas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Tinką sudaro paruošiamasis, išlyginamasis ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai sukibtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas dedamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. Tinkuojamus storesniu sluoksniu paviršius, reikia aptaisyti metaliniu tinkleliu. Išlyginti paviršiai turi atitikti gero tinko kokybinius reikalavimus.
TS-7	Elektros instaliacijos laidų, tiesimas plastikiniuose kanaluose ir po tinku.
	Elektros instaliacijos remontą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo žymomis ir kitais dokumentais. Instaliacija turi atitikti tinklo vardinę įtampą. Kabeliams kertant sienas, perėjimus reikia įrengti taip, kad būtų lengvai galima juos pakeisti. Laidai 3x 2,5 mm² ir 3x1,5 mm² skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų, su PVC izoliacija. Tinkami įrengti instaliaciją drėgnose ir sausose patalpose. Vardinė įtampa 300/500 V. Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +70°C. Montavimo temperatūra nuo -5° iki +40°. Laido darbinė temperatūra maks. 70°C, trumpo jungimo 160°C. Apšvietimui montuojami 3x1,5mm² kabeliai, jėgos tinklams 3x2,5mm². Kabeliai įtraukiami į kabelių ir laidų apsaugai skirtą PVC kabelio kanalą. (PVC kabelio kanalai montuojami ant lubų patalpose, kiti kabeliai ir laidai konstrukcijų konstrukcinių elementų viduje).
TS-8	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu.
	Pabaigus darbus, Rangovas turi sutvarkyti šiukšles. Rangovas (arba subrangovas, jei pasitelkiamas) turi būti registruotas Atliekų tvarkytojų registre. Rangovas (arba subrangovas, jei pasitelkiamas) turi turėti teisę tvarkyti atliekas, susidarysiančias remonto metu. Šiukšlės pakraunamos į savivartį ir išvežamos 25 km atstumu į statybinių sąvartyną. Išvežus statybines šiukšles, būtina pristatyti šiukšlių pridavimo/priėmimo deklaraciją užsakovui. Demontuotos ir tinkamos naudoti medžiagos atiduodamos naudotojui. Paliekamų patalpų būklė: pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas nereikalingas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą, nuvalyti langus, išplauti grindis. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Patalpos turi būti paliktos švarios, tinkamos naudojimui.

24-01-PRDA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	8	0

TS-9	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji.
	Jungikliai pusiau hermetiniai potinkiniai – 250V, 16A, IP44, balti, montuojami ant sienos. Apšvietimo jungikliai turi būti kokybiški, pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC 669 standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.
TS-10	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji.
	Rozetės – dvipolės su įžeminimo kontaktu 250V, 16A, DIN 5720/VDEO620, IP 20. Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo atitikti standartą IEC 947-1 (EN 60947-1). Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo atitikti IEC 695 reikalavimus liepsnos plitimui. Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklės, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“.
TS-12	Laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose.
	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos. Plastikiniai kanalai instaliacinių laidų pravedimui montuojami patalpose, kur darbo vietos projektuojamos patalpos perimetru. Horizontali ir vertikali instaliacija patalpose klojama PVC tipo baltos spalvos loveliuose. Rozečių montavimo vietoje lovelio dydis ne mažesnis nei 60×40. Paklojus reikalingus kabelius, turi likti 30% kabelių pralaidumo rezervas. Lovelyje turi būti pertvara signalinių ir elektros kabelių atskyrimui. Montavimo aukštis parenkamas montavimo metu suderinus su Užsakovu. Visi loviai ir jų dalys turi būti vieno gamintojo. Sujungimams naudojami 90 laipsnių kampai. Loviai turi turėti atskirus skyrius maitinimo ir ryšių kabeliams, tvirtinami ant sienos. Juose turi būti galima montuoti jėgos ir silpnų srovių lizdus. Kanalai turi turėti galimybę pakeisti kabelius, kanalų nenuimant nuo sienos. Instaliaciniai kanalai turi būti pakloti taip, kad nesikauptų ir nesikondensuotų drėgmė.
TS-13	LMDP Plokštė
	Rangovas privalo parinkti kokybiškas laminuotas medžio drožlių plokštes (LMDP), reikėtų atkreipti dėmesį į šias pagrindines specifikacijas: 1. Tankis ir storis: Kokybiškos LMDP plokštės turėtų turėti pakankamai didelį tankį (apie 600–700 kg/m³), nes tai užtikrina tvirtumą ir atsparumą deformacijoms. Storos plokštės (18 mm ir daugiau) bus patvaresnės, ypač naudojant baldams, kurie turi atlaikyti didelį svorį. 2. Laminato sluoksnio kokybė: Aukštos kokybės laminatas apsaugo nuo drėgmės, įbrėžimų ir temperatūros svyravimų. Geros kokybės LMDP plokštės laminuojamos storu apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo nuo mechaninių pažeidimų ir drėgmės praskverbimo. Laminato sluoksnis taip pat turėtų būti atsparus UV spinduliams, kad išvengtų spalvos blukimo(3. Atsparumas drėgmei: Nors LMDP nėra natūraliai atspari drėgmei, aukštos kokybės plokštės turi papildomus apsaugos sluoksnius arba hidrofobines dangas, kad būtų mažesnė deformacijos rizika esant drėgnoms sąlygoms. Plokštės, specialiai sukurtos drėgnoms aplinkoms, yra brangesnės, bet labiau tinkamos virtuvėms ar vonios baldams(. 4. Atsparumas smūgiams ir braižymams: Kokybiškos LMDP plokštės turėtų būti padengtos specialiu sluoksniu, kuris apsaugo paviršių nuo įbrėžimų, dūrių ar kitų mechaninių pažeidimų. Tai ypač svarbu, jei plokštė bus naudojama stalviršiams ar intensyviai naudojamiems baldams(.

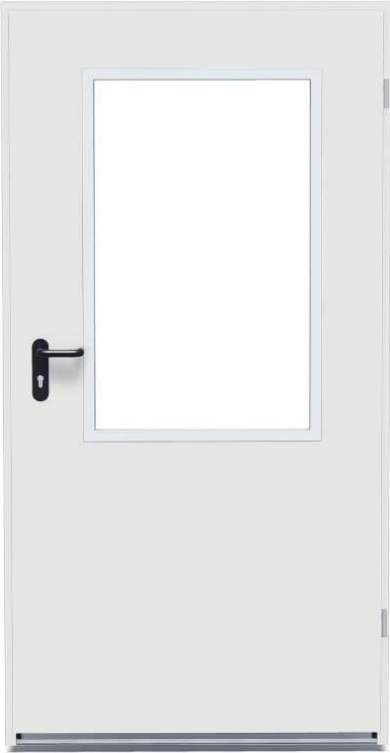	5. Ekologiniai standartai: Pasirinkdami kokybiškas plokštes, atkreipkite dėmesį, ar jos atitinka ekologinius standartus, pvz., mažą formaldehido emisiją (E1 klasė) ar atitiktį kitoms aplinkos apsaugos normoms Plokės spalva raštai derinami su užsakovu. Ploktės ant sienos montuojamos, tvirtinamos taip kad nebūtų matomos tvirtinimo vietos.
TS-16	Durų montavimas Durys į mokymo klases montuojamos su saugiu grūdintu stiklus. Durys į san mazgus ir technines patalpas montuojamos aklinos. Durų spalva gali būti parenkama pagal RAL paletę. Derinama su užsakovu. Dviguba, 40 mm storio, iš 3-ijų pusių falcuota (storas falcas). 0,6 mm storio cinkuota plieninė skarda. Geresnis stabilumas pasiekiamas dėka pilno smulkios struktūros korinio įdėklo užklįjavimo plienine skarda. Su įstatyta spyna ir blizgančiais, cinkuotais viršutiniais vyriais V0020, tvirtai pritvirtintais prie sustiprinančio įdėklo, bet be rankenų komplekto. Iki 20 mm aukščio reguliavimas  <u>Stabili forma ir jokių iškreipimų</u> Durys ZK atitinka aukštus III klimato klasės ir apkrovimo grupės S reikalavimus. <u>Lengvai ir tyliai darinėjamos</u> Įleidžiama spyna su skirtingom rankenom pagal DIN 18251, 3 klasė, su skyde cilindro šerdelei įdėti (55 mm šerdis).Su plastmasiniu liežuvėliu ir plieniniu skląsčiu, su spynos įdėklu raktui su barzdele ir raktu. Pageidaujant su cilindro šerdele. <u>Staktos įranga</u> Iš trijų pusių sandarinimo profilis iš PVC gumos, privirintos apatinės vyrių dalys ir inkarai plytinei sienai. Durys ZK gali būti montuojamos taipogi į turimas standartines staktas ir be abejo į bet kokią <u>Šilumos laidumas</u>

24-01-PRDA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	8	0

	EN ISO 12567-1 ZK durų šilumos laidumo koeficientas: $U = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Garso izoliacija DIN 52210 Durų plokštės su koriniu įdėklu garso izoliacija: $R_w 25 \text{ dB}$ (laboratorijoje). Laboratorijoje nustatyta garso izoliacija statybai yra 5 dB.
TS-17	Mokinių spintelių montavimas
	Mokinių spintelės montuojamos į naujai suformuotas nišas koridoriaus sienoje. Spintelės tarpas ir sienos tarpas paliekamas minimalus. Dėl saugumo spintelės tvirtinamos prie sienos. Spintelės gaminamos plieninės dviejų aukštų. Plieno stori ne mažesnis kaip 0,8mm. spintelių spalviniai sprendimai derinami su užsakovu, spintelės turi būti dažomos milteline technologija ir pagal užsakovo nurodytas spalvas dažomos RAL paletės spalvomis. Spintelės viduje turi būti kabliukas rūbams. Užrakto tipą derintu su užsakovu. Metalines spintelės pavyzdys. 
TS-18	Liejamos EPDM dangos įrengimas
	Vandeniui pralaidi dvisluoksnė sintetinė gumos danga liejama 14 mm storio. Apatinis dangos sluoksnis susideda iš SBR juodų granuliu, jos storis 7 mm. Viršutinis spalvotas 7 mm dangos sluoksnis liejamas poliuretaninį rišiklį sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis. Pagrindas dangai paruošiamas pagal dangos gamintojų nurodymus ir rekomendacijas. Liejama danga įrengiama tik ant tinkamai įrengtų pagrindų, paskutiniame projekto vykdymo etape. Vaikų žaidimų aikštelių danga turi atitikti žemiau išvardintus standartus: - LST EN 1177:2017 Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga - HN 131:2023 Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
TS-19	Statybinių atliekų tvarkymas

	Vykdamas statybos darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (2006-12-29 įsakymo Nr. D1-637). Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: - tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; - tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas; - netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje kontaineriuose, uždaroje talpoje ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamą perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Iškastas perteklinis gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu paaiškėjus, kad tokios atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: - pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; - saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; - atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenciją pavojingoms atliekoms vežti.
--	--

Projektuotojas	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB „Valdo Archstudija“	Architektas	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas

24-01-PRDA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	8	0



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1662

Valdas Naumavičius

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas**
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės, savivaldybės, valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Daiva Veličkaite

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. liepos mėn. 31 d. posėdžio protokolas Nr. 91
2019 m. liepos mėn. 17 d. posėdžio protokolas Nr. 155

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-01-09 09:00:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **70/20731**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1998-02-11**
Adresas: **Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 7**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Mokykla

Unikalus daikto numeris: **1897-5001-5017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **1C3/p**
Statybos pradžios metai: **1975**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **5752.49 kv. m**
Pagrindinis plotas: **5324.51 kv. m**
Tūris: **29625 kub. m**
Užstatytas plotas: **3634.00 kv. m**
Koordinatė X: **6047333**
Koordinatė Y: **458457**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3440686 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **2752549 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-09-22**
Vidutinė rinkos vertė: **829761 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-09-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-22**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: **C**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.2.

Pastatas - Transformatorinė

Unikalus daikto numeris: **1897-5001-5028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **2H1/p**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Baigtumo procentas: **100 %**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **193 kub. m**
Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22080 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **7651 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7651 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1997-11-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-11-14**

2.3.

Pastatas - Garažas

Unikalus daikto numeris: **1897-5001-5039**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-12-20**

Vidutinė rinkos vertė: **8530 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-12-20**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-12-20**

2.8.

Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 1897-5001-5017, aprašytam p. 2.1.**

Aprašymas / pastabos: **(1b1 betono trinkelės plotas - 70 kv.m, 1b2 betono plytelės plotas - 368 kv.m, 1b3 asfaltas plotas - 4386 kv.m, 1b4 betono trinkelės plotas - 1082 kv.m)**

Unikalus daikto numeris: **1897-5001-5046**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **1b**

Statybos pabaigos metai: **1984**

Papr. remonto pradžios metai: **2016**

Papr. remonto pabaigos metai: **2017**

Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Plotas: **5906.00 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertės): **195000 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **61 %**

Atkuriamoji vertė: **83400 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-12-20**

Vidutinė rinkos vertė: **83400 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-12-20**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-12-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4895-6863, aprašyti p. 2.5.**

kiti statiniai Nr. 4400-4895-6874, aprašyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-4895-6885, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: **1995-03-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 253**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-26**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**

Daiktas: **pastatas Nr. 1897-5001-5017, aprašytas p. 2.1.**

pastatas Nr. 1897-5001-5028, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 1897-5001-5039, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 1897-5001-5046, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: **1995-03-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 253**

1998-01-29 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 41

Įrašas galioja: **Nuo 2009-03-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, a.k. 290452950**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4895-6863, aprašyti p. 2.5.**

kiti statiniai Nr. 4400-4895-6874, aprašyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-4895-6885, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: **2022-11-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-308**

2022-12-07 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AL-8655(9.30E)

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-09**

6.2.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, a.k. 290452950**

Daiktas: **pastatas Nr. 1897-5001-5017, aprašytas p. 2.1.**

pastatas Nr. 1897-5001-5028, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 1897-5001-5039, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 1897-5001-5046, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: **1997-12-08 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 551**

1998-02-25 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 38

Įrašas galioja: **Nuo 1998-03-19**

Daiktas: pastatas Nr. 1897-5001-5017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-144
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Nr. 18/3711
Įrašas galioja: Nuo 2011-01-20

10.10.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1897-5001-5017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Nr. 18/3711
2010-12-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-491
Įrašas galioja: Nuo 2011-01-20

10.11.

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Marijampolės savivaldybės administracija, a.k. 188769113
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-2101-3069, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2010-04-30 Leidimas vykdyti statybos darbus
Nr. LNS-41-100430-00075
Įrašas galioja: Nuo 2010-09-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai,
kadastrinis Nr.: 1801/0024:79
Archyvinės bylos Nr.: 18/3711

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VĮ Registrų centro



AUTOMATINĖ SISTEMA


Vyriausioji specialistė
Eglė Bučionienė

SITUACIJOS SCHEMA



- EKSPLIKACIJA:
PROJEKTUOJAMI
- 01. PROGIMNAZIJOS PASTATOREMONTAS
 - 02. PĖSČIŲJŲ TAKO REMONTAS
 - 03. KIEMO AIKŠTELĖS REMONTAS
 - 04. MINKŠTOS DANGOS SPORTO AIKŠTELĖS REMONTAS

SKLYPO PLANAS M1 :1000

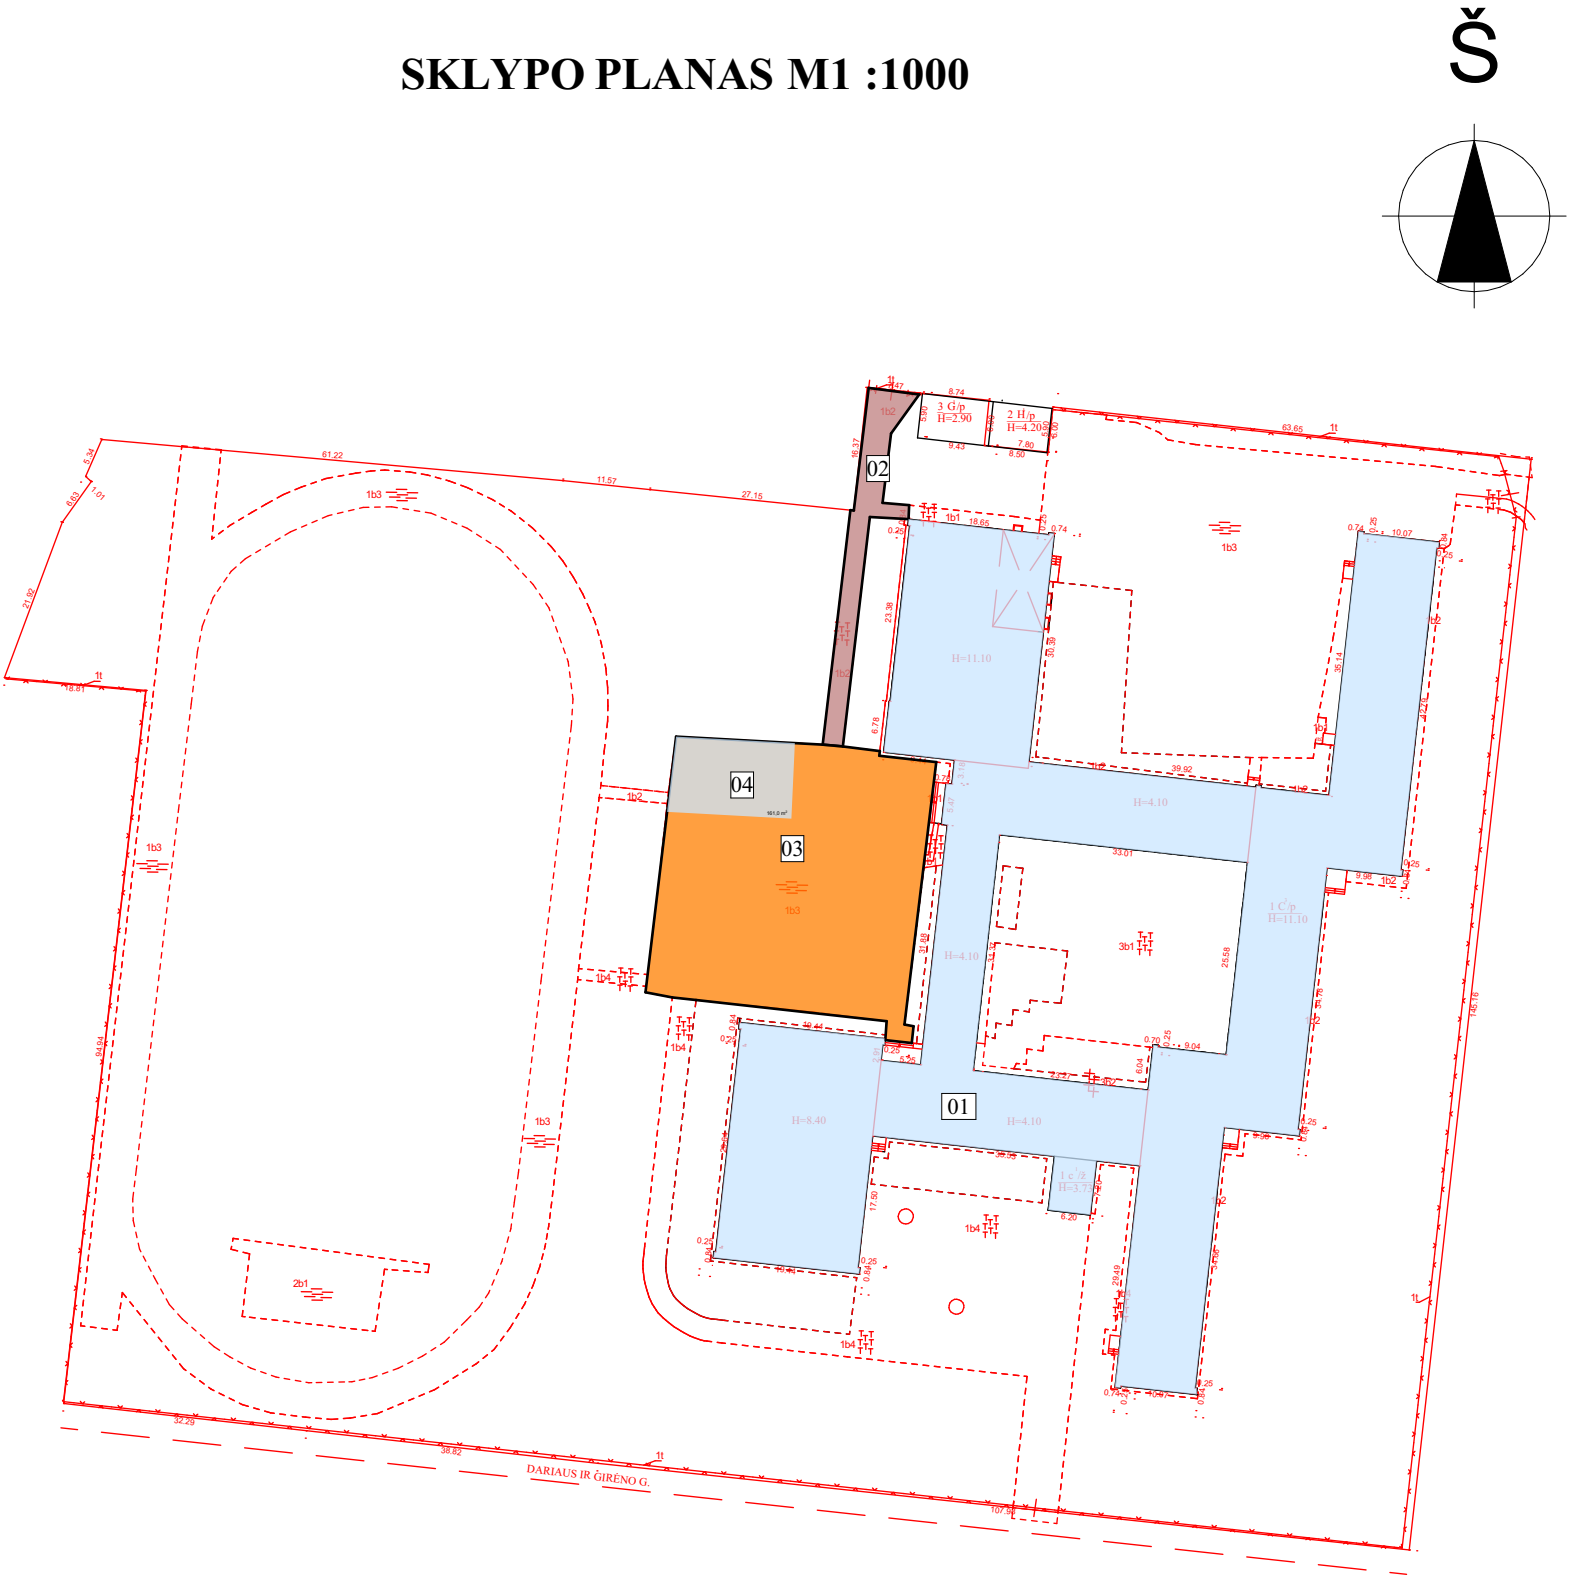

0	2024 10	APRAŠAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSASIR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
	MB „Valdo archstudija“ įmonės kodas 306037649 Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com				Jono Totoraičio progimnazijos Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas	
KVAL. DOK. NR.	SPV	Valdas Naumavičius	E. Parašas	2024	STATINIO NR IR PAVADINIMAS	
A 1662					01 PROGIMNAZIJA	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS	
					SKLYPO PLANAS M1 :1000	
					LAIDA	
					0	
LT	UŽSAKOVAS. STATYTOJAS.				DOKUMENTO ŽYMUO	
	Jono Totoraičio progimnazija				24-XX-PRDA-SP.B-01	
					LAPAS	LAPŲ
					1	1

PIRMO AUKŠTO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽENKLAI


Remontuojamos koridorių patalpos

Remontuojamos san. mazgų patalpos

Remontuojamos kabinetų patalpos
(fizinių barjerų šalinimas)

Sporto salės remontas

Kabinetų šviestuvų keitimas

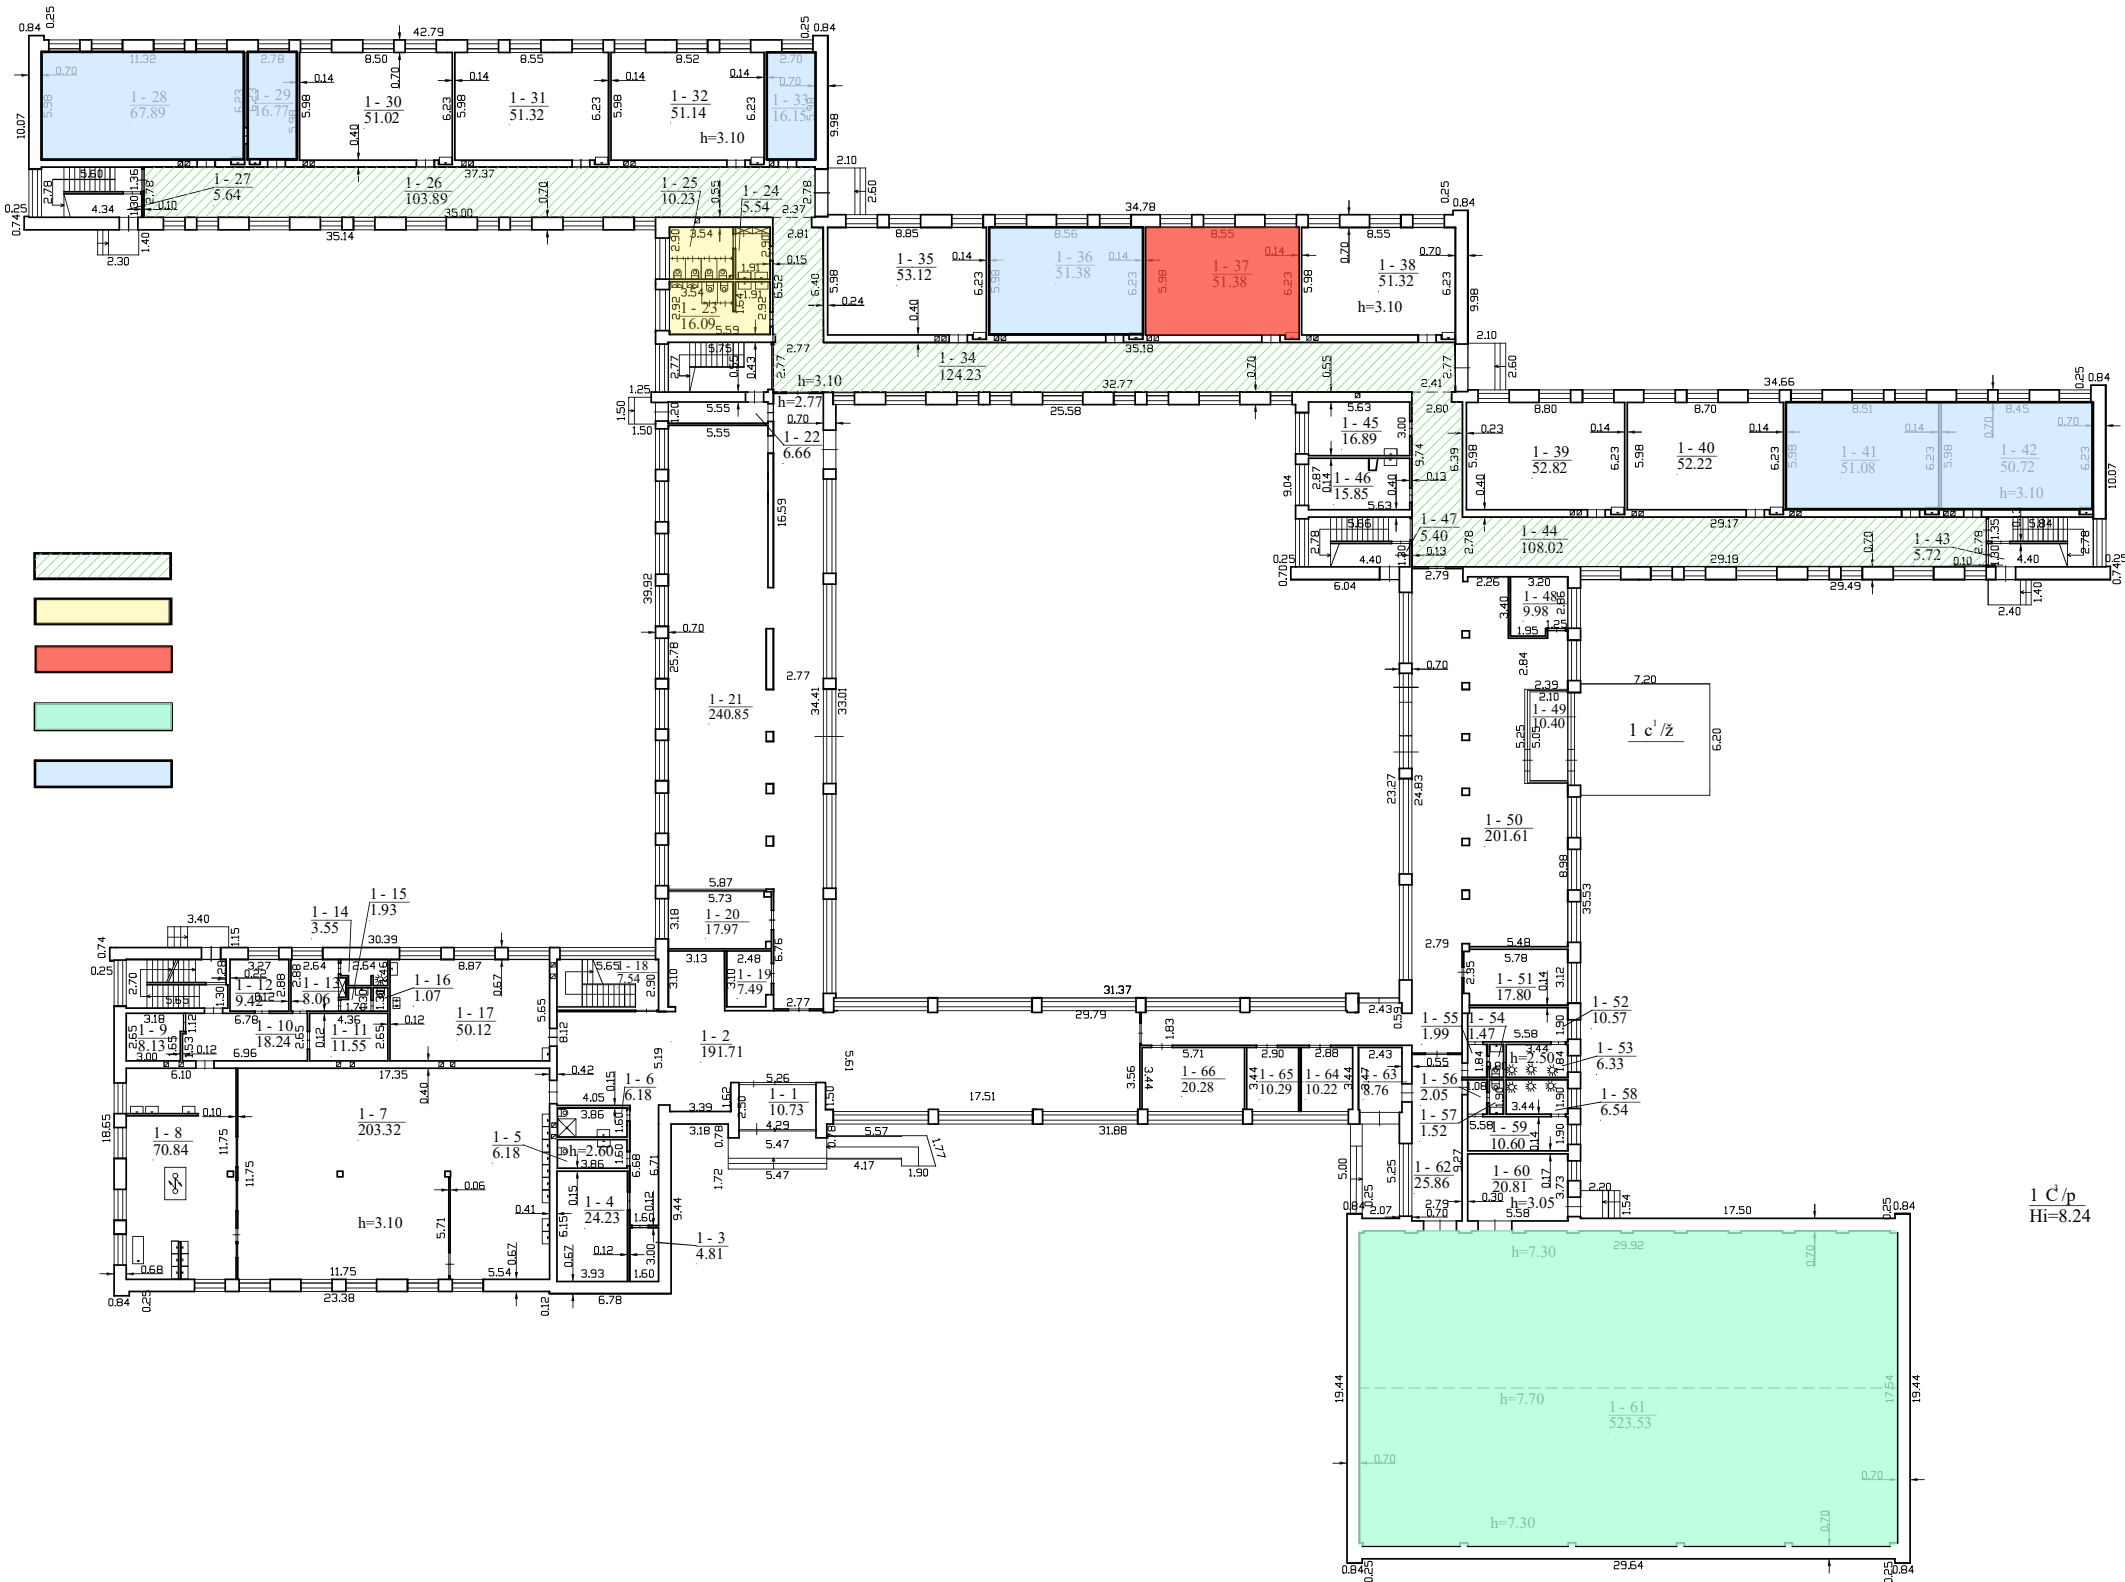


0	2024 10	APRAŠAS							
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSASIR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
VALDO ARCHSTUDIJA	MB „Valdo archstudija“ įmonės kodas 306037649 Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com					STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Jono Totoraičio progimnazijos Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas			
KVAL. DOK. NR.						STATINIO NR IR PAVADINIMAS			
A 1662	SPV	Valdas Naumavičius	E. Parašas	2024	01 PROGIMNAZIJA				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS PIRMO AUKŠTO SCHEMA		LAIDA		
							0		
LT	UŽSAKOVAS. STATYTOJAS. Jono Totoraičio progimnazija					DOKUMENTO ŽYMUO 24-XX-PRDA-SP.B-001		LAPAS 1	LAPŲ 1

ANTRO AUKŠTO SCHEMA


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Remontuojamos koridorių patalpos
- Remontuojamos san. mazgų patalpos
- Remontuojamos kabinetų patalpos (pakylų ardymas)
- Remontuojamos kabinetų patalpos (fizinių barjerų šalinimas)
- Aktų salės remontas
- Kabinetų šviestuvų keitimas

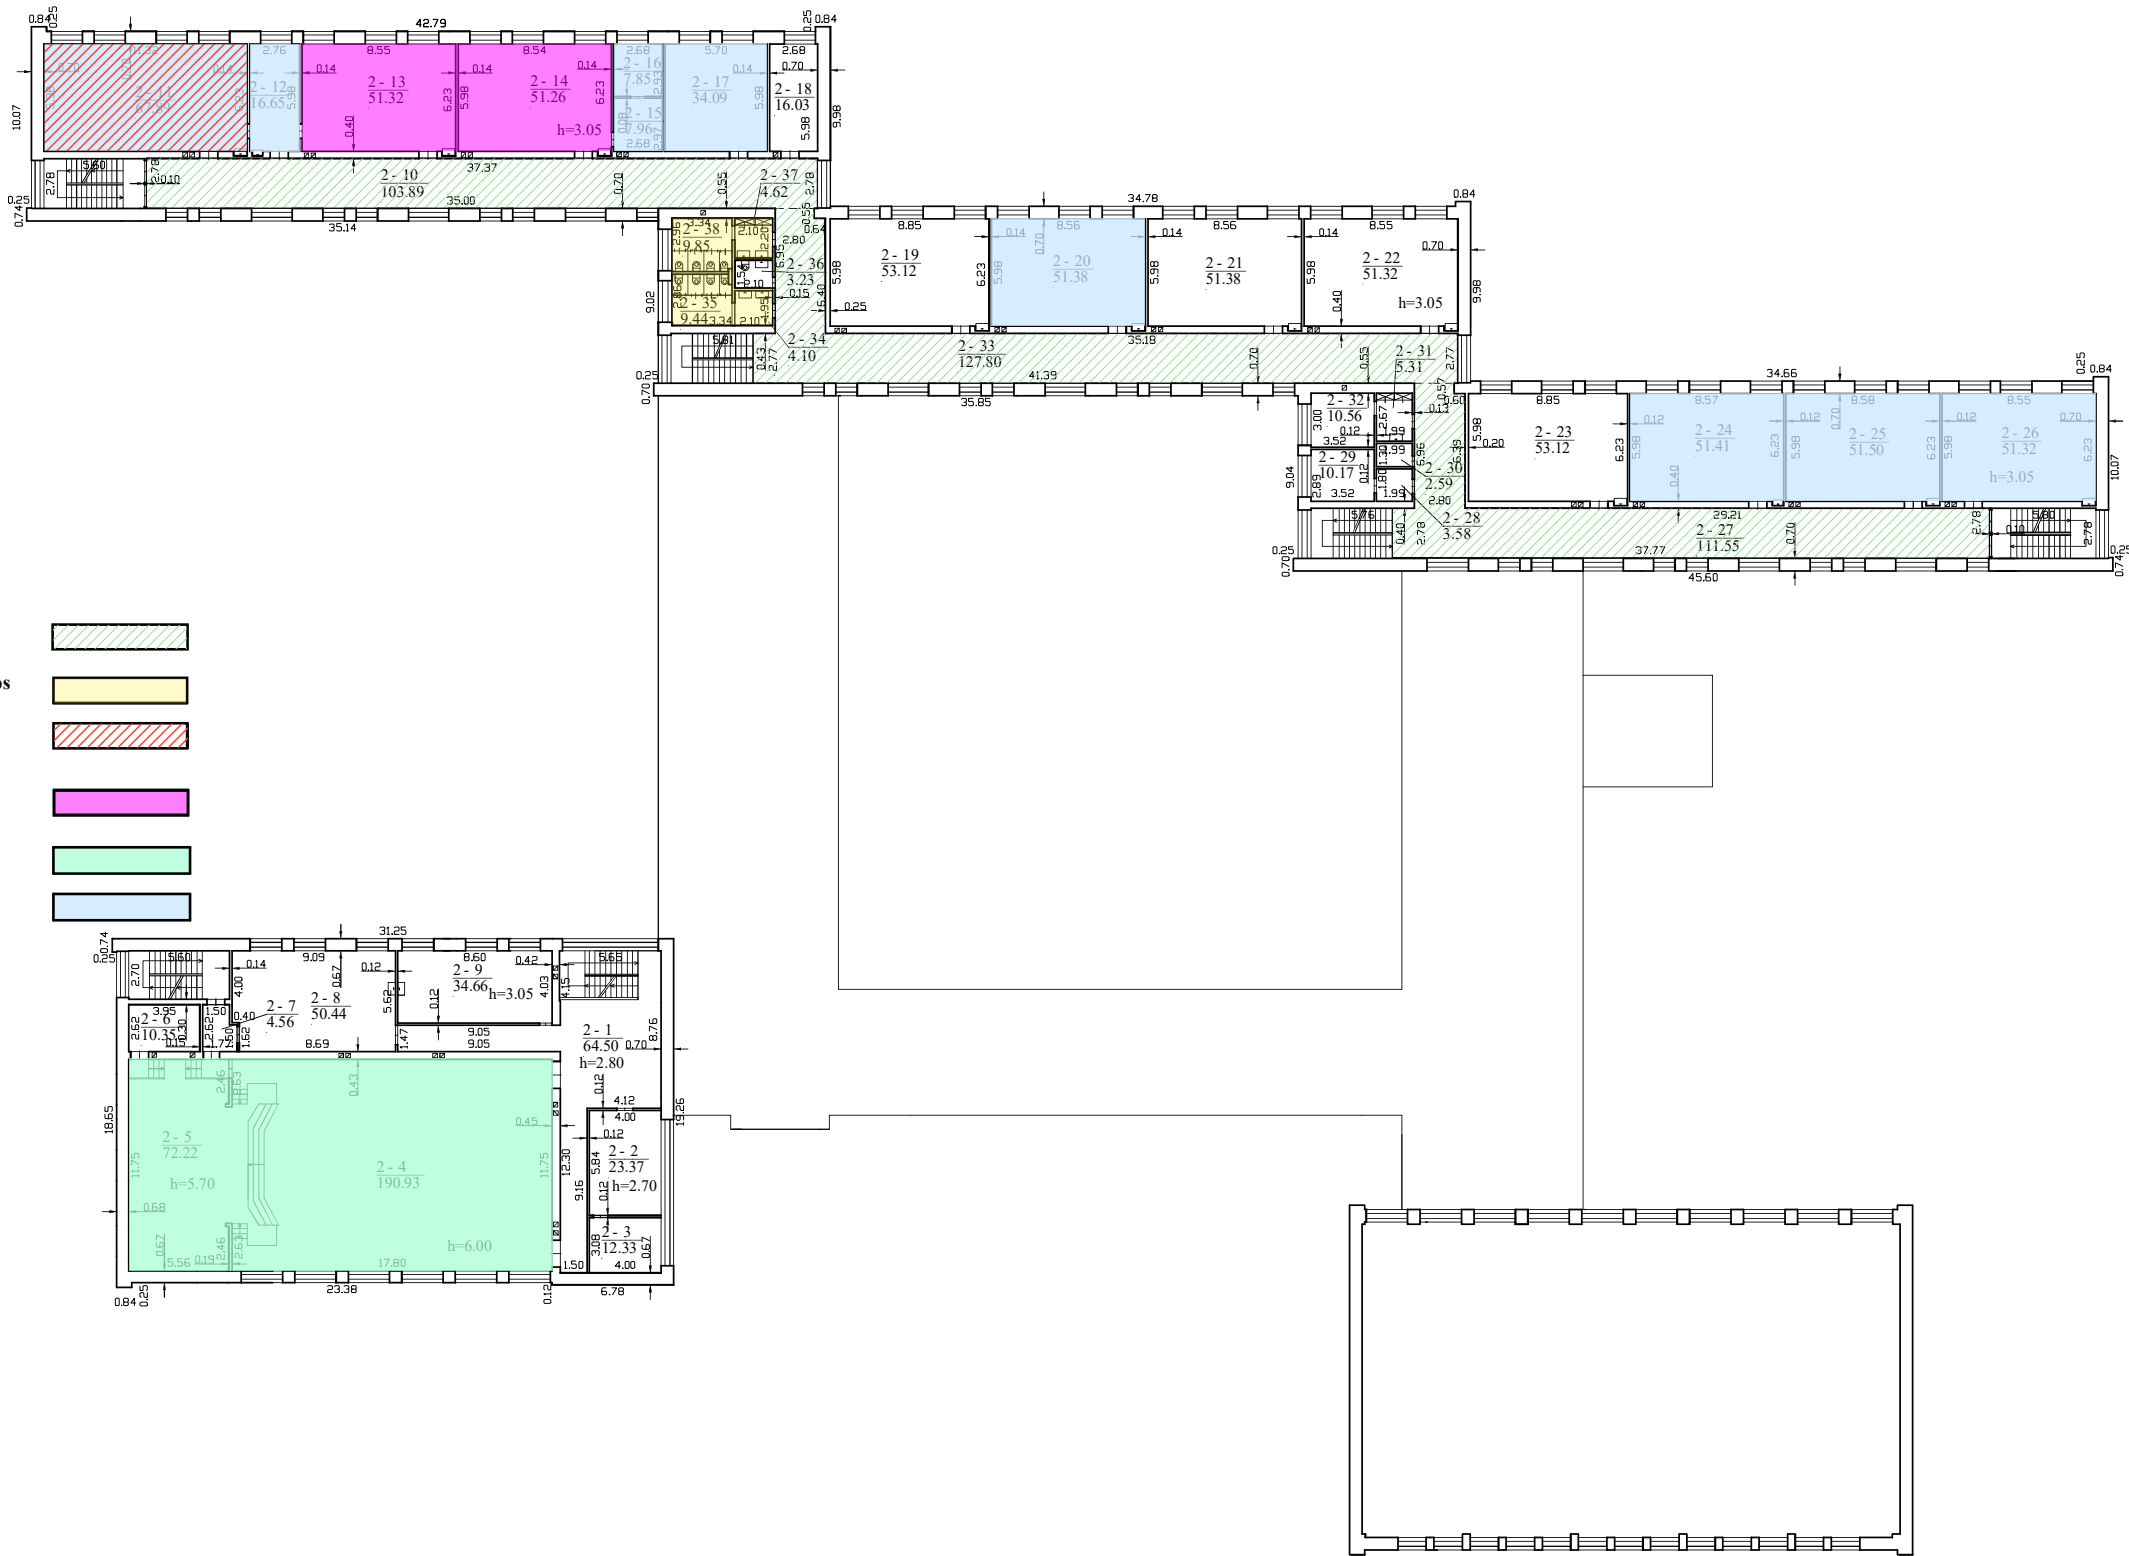


0	2024 10	APRAŠAS			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
VALDO ARCHSTUDIJA	MB „Valdo archstudija“ įmonės kodas 306037649 Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Jono Totoraičio progimnazijos Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas	
KVAL. DOK. NR.					STATINIO NR IR PAVADINIMAS
A 1662	SPV	Valdas Naumavičius	E. Parašas	2024	01 PROGIMNAZIJA
					DOKUMENTO PAVADINIMAS
					ANTRO AUKŠTO SCHEMA
					LAIDA
					0
LT	UŽSAKOVAS. STATYTOJAS.			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Jono Totoraičio progimnazija			24-XX-PRDA-SP.B-002	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

TREČIO AUKŠTO SCHEMA

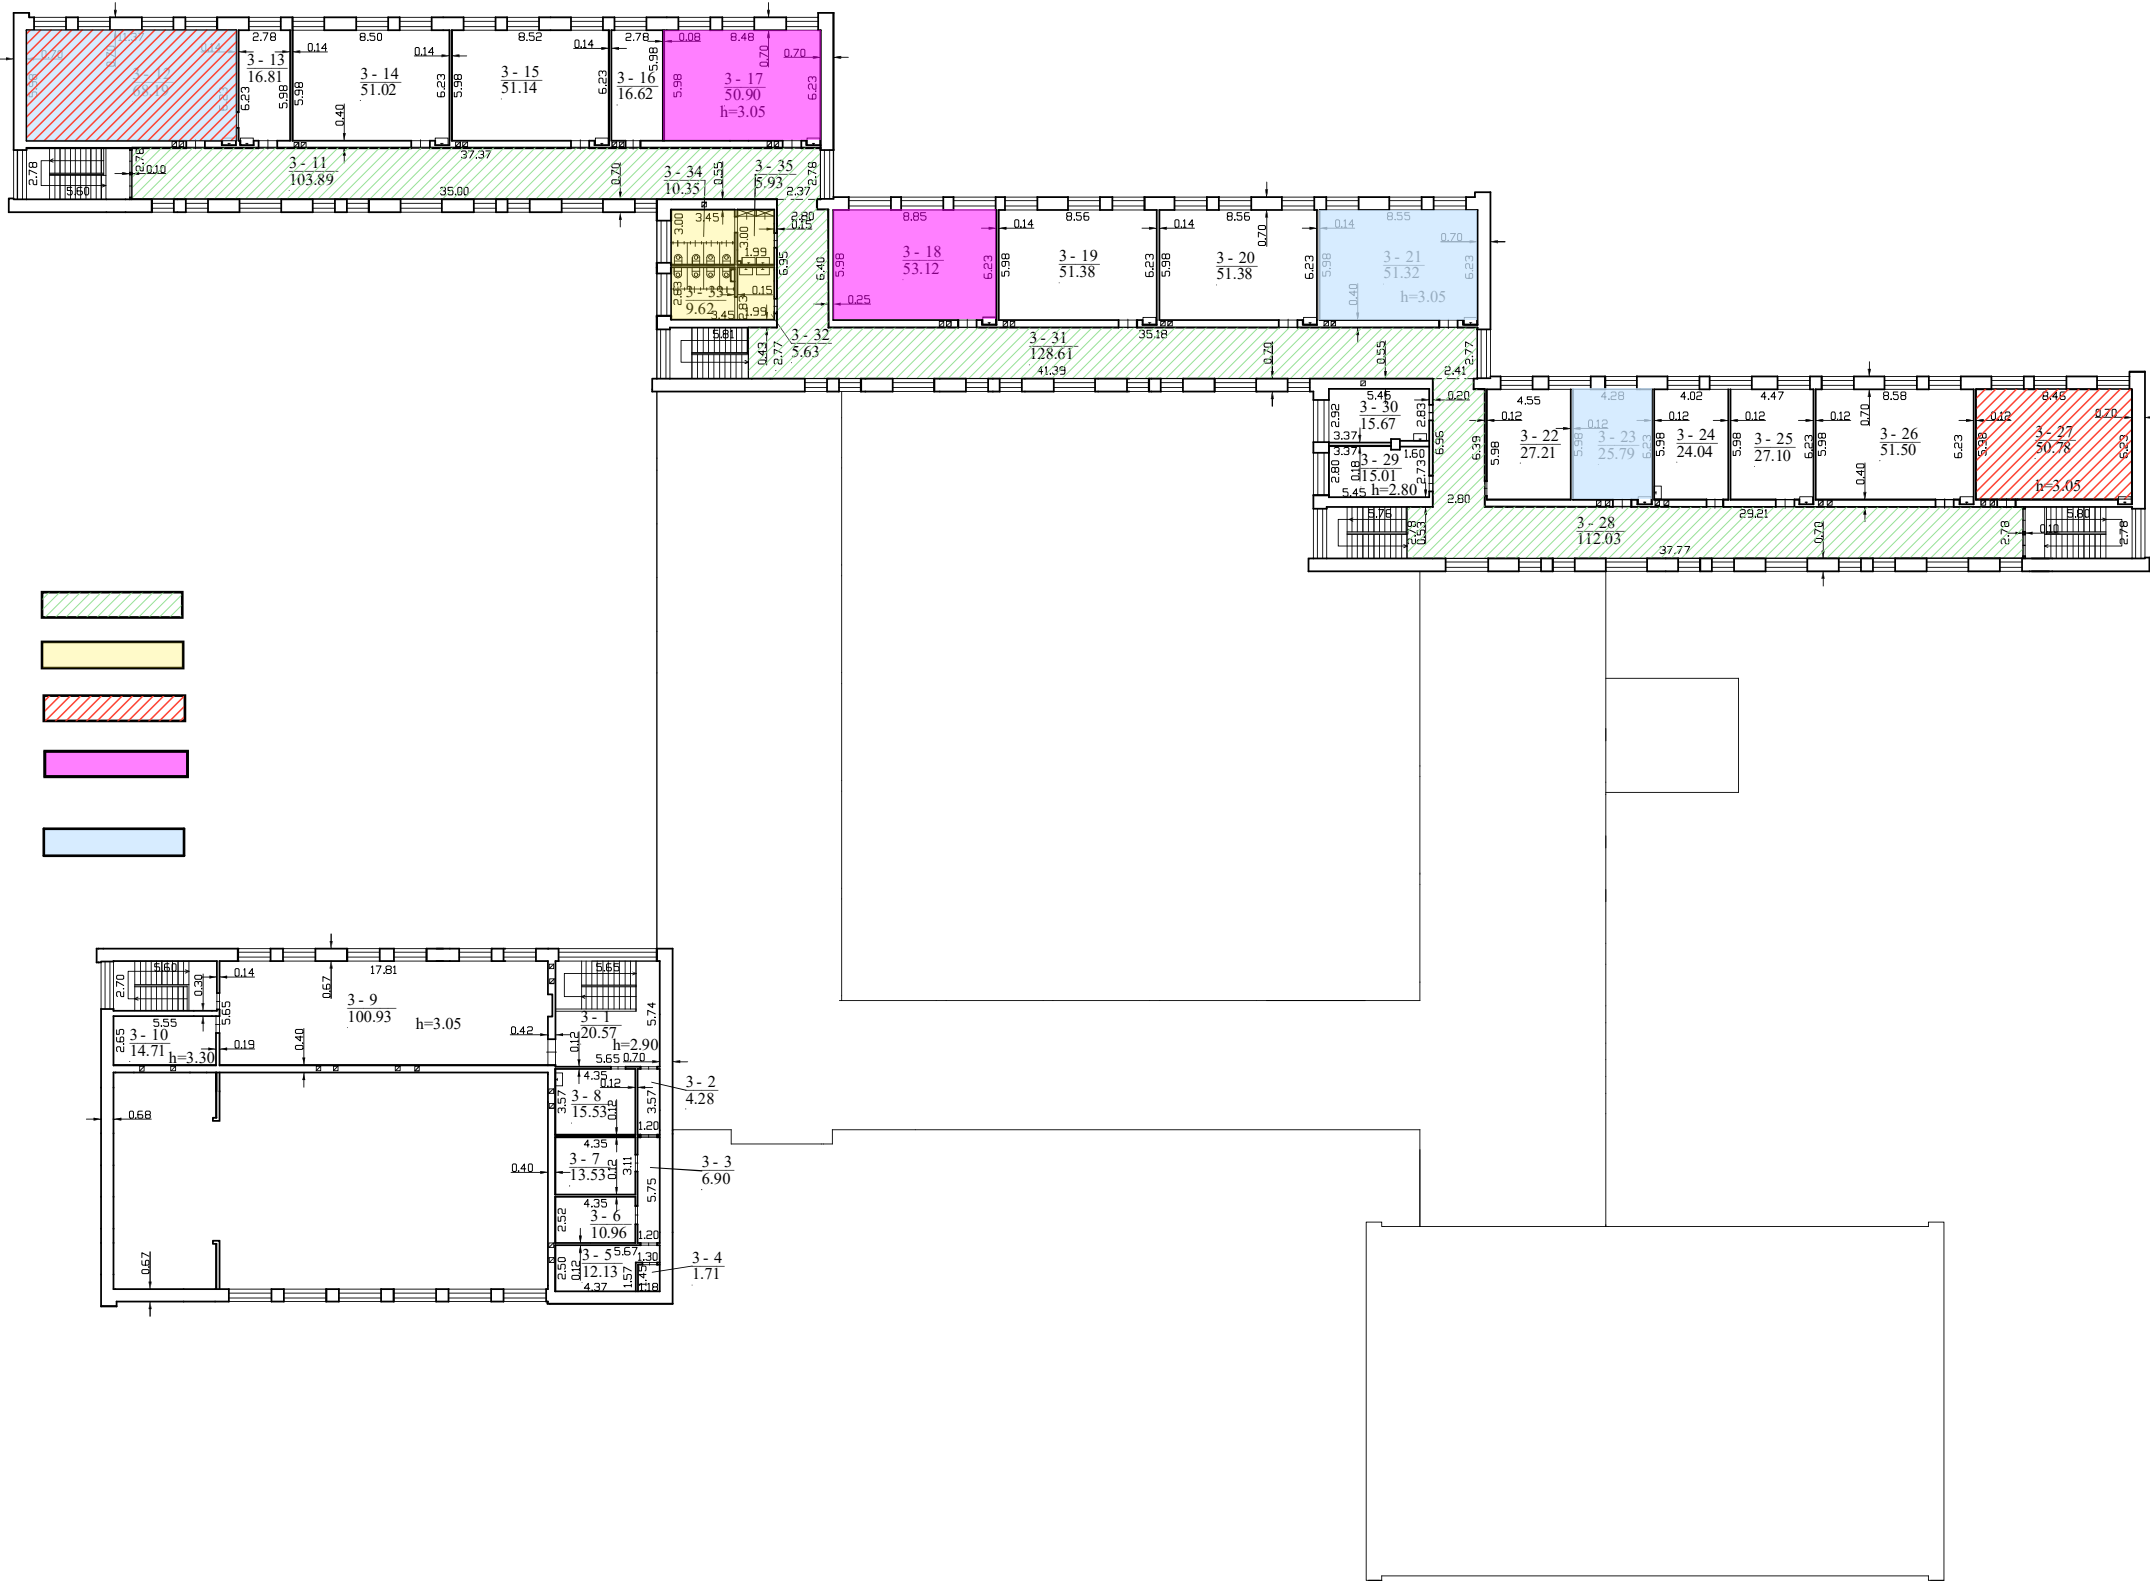

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Remontuojamos koridorių patalpos
- Remontuojamos san. mazgų patalpos
- Remontuojamos kabinetų patalpos (pakylų ardymas)
- Remontuojamos kabinetų patalpos (fizinių barjerų šalinimas)
- Kabinetų šviestuvų keitimas



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--