



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos Gedminų g. 7 pastato išorės ir garažo patalpų paprastojo remonto darbų mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu (CVP IS ID 2890989)** sąlygų aprašo 50 p., atsakome į gautus klausimus:

Klausimas Nr.1.

Ar sienos prieš dažant bus visos pilnai tinkuojamos?
Darbų kiekiu žiniaraštyje nurodyta tinkavimas, dažymas, o apraše fasado darbai apie tinkavimą neužsiminta.

Klausimas Nr.2.

1. Numatyti pakeliami vartai, daugiau jokių specifikacijų. Kokie jie - ranka ar elektra valdomi; segmentiniai ar plokštuminiai atverčiamieji; su atskiromis įėjimo durimis ar be jų?
2. Langų angos užtaisomos OSB plokšte. Tai išeina, kad visas fasadas tinkuojamas ir dažomas, o buvusių langų vietoje OSB plokštė matysis? Tai gal buvo norima tas angas užmūryti? OSB netinka lauko sąlygoms.
3. Nuogrinda nesitvarko? Laiptai? Turėklas? Užvažiavimas į garažą?
4. Lauko durys - metalinės paprastos ar priešgaisrinės/priešdūminės? Ar medinės? Ar PVC?
5. Naujų lauko akmenų masės plytelių klojimas išardant senas (kiekis tikslinamas vietoje) - tai kodėl nepatikslinkote iškart? Juk buvote vietoje.
6. Stogas kiauras. Ar tikrai užteks vieno sluoksnio prilydomos dangos?

Klausimas Nr.3.

Kokie lauko durų ir vartų išmatavimai, kokie keliami jiems reikalavimai?

Klausimas Nr.4.

1. Prašome patikslinti keičiamų durų matmenis ir specifikaciją.
2. Prašome patikslinti keičiamų vartų matmenis ir specifikaciją.
3. Kokia numatoma maksimali pirkimo vertė be PVM arba su PVM?

Atsakymas Nr. 3.

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato prievolės perkančiajai organizacijai išviešinti pirkimo biudžetą. Šiam pirkimui priimtas sprendimas jo neviešinti.
Dokumentas elektroniniu būdu pasirašė Andrius Betingis

2025-06-12

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -
Simono Dachometal

Atsakydami į klausimus, Perkančioji organizacija pateikia patikslintą Techninę specifikaciją (*pridedama*), prašome vadovautis ja.

Vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 44 p., 2025-05-27 CVP IS pranešimu pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025-06-20, 13.00 val., su pasiūlymais bus susipažįstama 2025-06-20, 13.30 val. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 3 mėn. nuo 2025-06-20.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis

A. Nastajus, tel. (0 46) 44 55 18, el. p. arnoldas.nastajus@klaipeda.lt

2025-06-12

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS, GEDMINŲ G. 7, KLAIPĖDA, PAGALBINIO PASTATO IŠORĖS IR PAGRINDINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Statybos vieta** – Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Gedminų g. 7, Klaipėda
2. **Statybos rūšis** – paprastasis remontas
3. **Trumpas darbų aprašymas:** Pagalbinio pastato fasado darbai - sienų nuvalymas (senų dažų nuvalymas), gruntavimas, tinkavimas bei nudažymas (spalvą suderinti su Užsakovu). Senų langų, durų bei vartų demontavimas. Angų užmūrijimas plytomis arba blokeliais. Vietoj senų durų montuojamos naujos metalinės lauko durys (1,0 m x 2,10 m) bei virš durų sumontuojamas naujas 3 kamerų plastikinis langas (1,2 m x 1,0 m). Vietoj išmontuotų vartų – dalis ploto užmūrijama plytomis ar blokeliais bei įrengiamos naujos dvivėrės 1/3 metalinės lauko durys (2,1 m x 1,5 m) bei virš jų sumontuojamas naujas 3 kamerų plastikinis langas (1,5 x 1,2) (pav.1-4). Stogo darbai – nuvalyti stogą ir 2 sl. prilydomos bituminės dangos įrengimas (pav.1-4). Naujų parapetų, laštakių ir lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, demontuojant senus. Rangovas turi naudoti originalius gamintojo komplektuojamus produktus – stogo dangos lakštus, stogo saugos elementus, lietaus nuvedimo sistemą, kitas reikalingas komplektuojančias detales stogo dangos įrengimui. Pagrindinių įėjimo laiptų (2 vnt.) į progimnaziją remonto darbai – įskilusių, atšokusių lauko akmens masės plytelių keitimas naujomis (parenkant esamų plytelių spalvai) (pav.5;6).

Rangovas privalo:

1. Atliktiems paprastojo remonto darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnę kaip LR Statybos įstatyme ir paveldo tvarkybos reglamentuose nurodytus garantinius terminus.
2. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėse specifikacijose numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
3. Darbus vykdyti pagal galiojančius normatyvinius statybos techninius reglamentus;
4. Pateikti (prieš atliekant darbus) numatomų naudoti statybos produktų atitikties dokumentus.
5. Fiksuoti darbų eiliškumą etapais: 1)prieš pradedant darbus, 2) atidengus paslėptas konstrukcijas, 3) atlikus darbus prieš uždengiant konstrukcijas, 4) pilnai atlikus darbus. Foto fiksacijos turi būti siunčiamos darbų eigoje, darbų priežiūrą vykdančiam savivaldybės specialistui.
6. Darbų eigoje atsiradusias statybines šiukšles išvežti iš teritorijos.
7. Darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo reikalavimais, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12

**Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos, Gedminų g. 7, Klaipėda
Pagalbinio pastato išorės, stogo ir pagrindinių laiptų remonto darbų kiekiai**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1.	Stogo valymas nuo šiukšlių ir samanų	m2	130
2.	Stogo 2 sl. prilydomos dangos įrengimas	m2	130
3.	Parapetų senų apskardinimų demontavimas	m	24,4
4.	Parapetų apskardinimas	m	24,4
5.	Laštakių įrengimas	m	20
6.	Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas	m	28,6
7.	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	0,5
8.	Sienų paviršiaus valymas	100m2	1,65
9.	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,65
10.	Sienų tinkavimas ir dažymas	100m2	1,65
11.	Cokolio valymas	m2	20
12.	Cokolio gruntavimas	m2	20
13.	Cokolio tinkavimas ir dažymas	m2	20
14.	Naujų metalinių lauko durų įrengimas (1,0 m x 2,10 m) demontuojant senas	vnt.	1,0
15.	Naujų dvivėrių 1/3 metalinių lauko durų įrengimas (2,1 m x 1,5 m)	vnt.	1,0
16.	Metalinės lovio – sijos UPN 120 montavimas virš durų	m	1,8
17.	Pakeliamų vartų demontavimas	kompl.	1,0
18.	Senų langų demontavimas	m2	14,0
19.	Naujų 3 kamerų plastikinių langų montavimas	m2	4,0
20.	Angų užtaisymas plytomis arba blokeliais	m2	13,0
21.	Naujų lauko akmens masės plytelių klojimas išardant senas	m2	20,0
22.	Šiukšlių išvežimas	tn	4,0

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12

Stogo remonto darbai

Hidroizoliacinių sluoksnių skaičius, jų išdėstymas ir hidroizoliacinės dangos sudarymui reikalingas hidroizoliacinių medžiagų sluoksnių skaičius turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus.

Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75° C;

Prilydomoji polimerinė bituminė stogo danga su stambiagrūdžiais pabarstais- ritininė medžiaga, susidedanti iš polimerų ir bitumo mišiniu impregnuoto ir iš abiejų pusių padengto šia medžiaga pagrindo. Jos viršutinė pusė yra barstyta nuo 1 mm iki 4 mm dydžio plokštelinės struktūros arba nuo 1 mm iki 2 mm dydžio kitokios struktūros mineralinės medžiagos grūdeliais, o apatinė pusė- maltu talku. Vietoje talko apatinėje juostos pusė gali būti padengta skiriamąja plėvele, kurią galima lengvai nulupti arba išlydyti.

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra šie:

- hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą;
- hidroizoliacinę dangą latakuose ir apie įlajas reikia sustiprinti papildomu hidroizoliaciniu sluoksniu;

Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos.

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžiais pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90 ± 10) mm (90 ± 10) mm.

Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės.

Darbų vykdymas

Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip + 5°C.

Fasado remonto darbai

Prieš pradedant darbus, reikia tinkamai pasistatyti pastolius ir užsikabinti apsauginius tinklus. Ant fasado esančias samanas ir nešvarumus kaip pvz., teršalus, druskų apnašas, dumblius, grybus ir kerpes, atitrūkusius senus hermetikus ar tinko sluoksnį pašalinti. Nuvalytą paviršių gerai išdžiovinti, ir nutepti dumblių sanavimo priemone. Fasado siūles užsandarinti vandeniui nelaidžia mastika. Pagrindą nugruntuoti giluminiu gruntu.

Prieš dažymą paviršių gruntuoti mineraliniu gruntu voleliu arba šepečiu. Paviršius dažomas tik gerai išdžiūvus nugruntuotam pagrindui. Paviršius dažomas lauko darbams skirtais mineraliniais dažais, spalva parenkama maksimaliai atitinkanti esamai fasado spalvai.

Viršutinė fasado dalis apskardinama suformuojant nuolydį lietaus nutekėjimui. kai pastato laštakos užleidimas ant - a > 8 cm.

Reikalavimai lietaus nuotakynui

Darbai atliekami vadovaujantis šiais Lietuvos standartais:

Savitakiai nutekamieji išvadai ir nuotakynų detalės. Bendrieji reikalavimai. LST EN 476:2000;

Savitakiai pastatų nuotakynai. 1 dalis. Bendrieji ir veikimo reikalavimai. LST EN 12056-1:2002;

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Savitakiai pastatų nuotakynai. 3 dalis. Lietaus nuotakynas, jo planavimas ir apskaičiavimas.


LST EN 12056-3:2002;

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis

Savitakiai pastatų nuotakynai. 5 dalis. Įrengimas, bandymas ir valdymo, priežiūros 2025-06-12

naudojimo nurodymai. LST EN 12056-5: 2002;

Lietaus nuvedimo sistema (spalva – tamsiai ruda), visos naudojamos pasirinkto vieno gamintojo originalios detalės. Latakų plotis (sistema) 150 mm pločio. Lietvamzdžio skersmuo 100 mm.

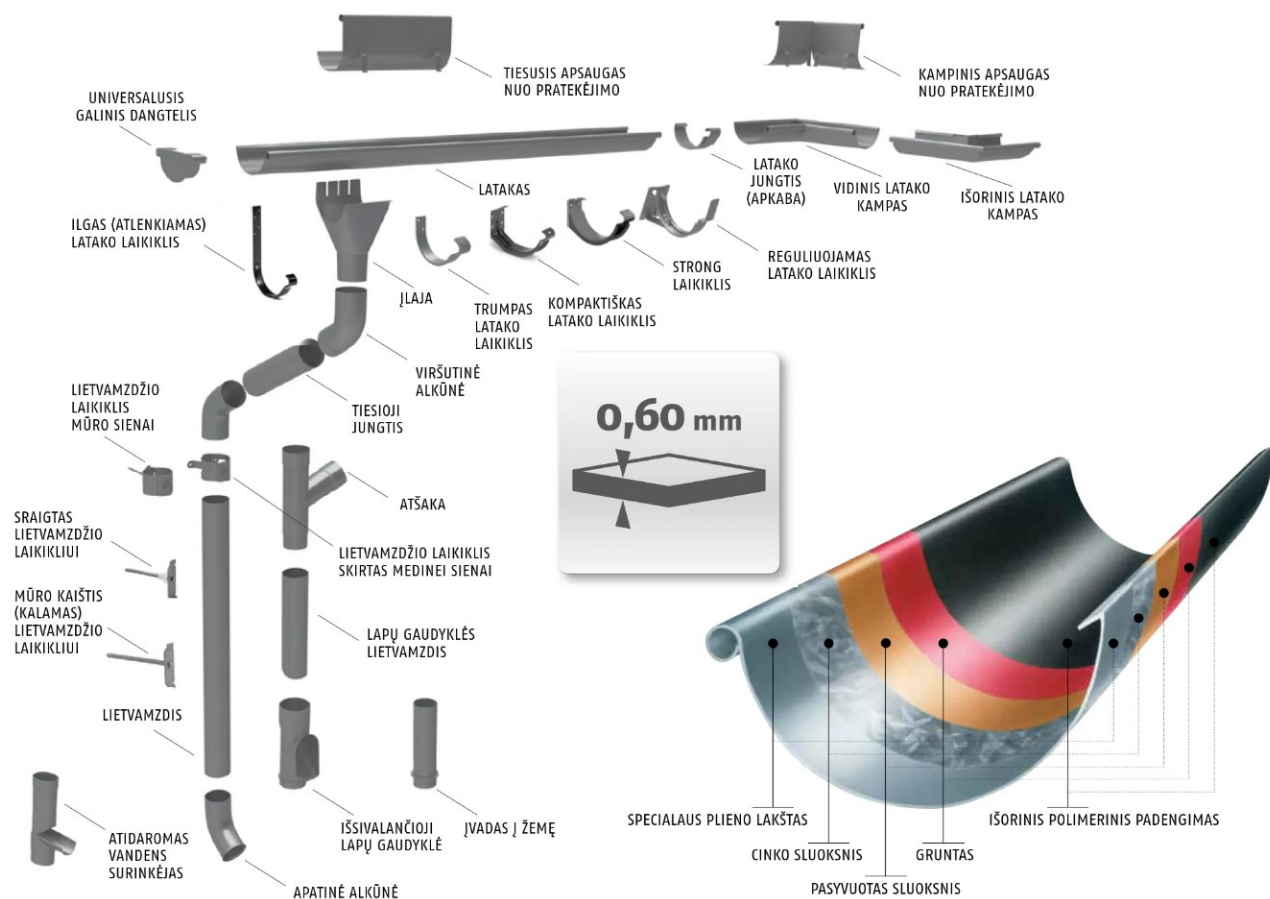

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12

ESAMOS SITUACIJOS VIZUALIZACIJA
Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija Gedminių g. 7, Klaipėda
Remontuojamas pagalbinis pastatas



Pav. 1



Pav. 2

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12



Pav. 3



Pav. 4

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12



Pav. 5



Pav. 6

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

[Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 \(toliau – Aprašas\) nustatytų kriterijų taikymas.](#)

SĄRAŠAS

Statybinės medžiagos:

- Dažai
- Plytelės

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)
1.	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	15
2.	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	60
3.	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos	30
4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90
5.	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	75
6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90
7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai	75
8.	Gruntai ir rišamieji gruntai	15
9.	Rišamieji gruntai	15
10.	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos	100
11.	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)	100
12.	Dekoratyvinės dangos	90
13.	Antikoroziniai dažai	80

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. **Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto išipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.**

17.2. Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant **Elektroninio dokumento nuorodas tikras** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus **Dokimėnų elektroninių paraiščių pasirašė Andrius Beninis** (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373) 2025-06-12

galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). *Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.*

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 20 p. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059). *Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.*

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio
1.	Švinas (Pb)	0,5
2.	Kadmis (Cd)	0,1
3.	Stibis (Sb)	0,25

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-12 Nr. VP5-369
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-12 16:47:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-12 16:47:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-12 16:49:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-12 16:49:53 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas tikras

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis
2025-06-12