



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEIŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi gyvenamosios paskirties pastato Smiltelės g. 14, Klaipėdoje, dalies patalpų paprastojo remonto darbų su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3282607) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Dokumento Smiltelės g.14 SP.pdf 43 psl., 17 punkte rašoma: Parko tipo šviestuvų įrengimas 5 vnt. Prašome pateikti šių šviestuvų specifikacijas.

Atsakymas:

E projekto dalyje nurodyta, pateikiame ištrauką:

<p>Efektyvumas: 86lm/W LED parkinis lauko šviestuvas (10) Galia: 29W (su galimybe šviestuvo galingumą sumažinti iki 25W/20W/15W); Įtampa: 220-240V; Dažnis: 50Hz; Šviesos srautas: 3945lm; Efektyvumas: 136lm/W; Spektras: 3000/4000K; Spalvų atkūrimo indeksas: RA>80%; Šviestuvo matmenys: O395x417mm; Sandarumo klasė: IP66; Mechaninis atsparumas: IK10; Korpusas iš miltelinių būdu dažyto aliuminio, dangtis iš PC; Šviestuvas atitinka ENEC; Šviestuvas tvirtinamas ant atramos; Darbinė temperatūra: -30...+50°C; Šviestuvo tarnavimo laikas: (L80B10 Ta+70) 100000 valandų; Garantija: 5 metai; Atramos aukštis: 4m; Atramos spalva: atitinkanti šviestuvo spalvą; Pamatas atramai: betonas su armatūra; Pamato tipas: VGAP-2, su apsaugine guma;</p>	
---	---

2. Klausimas:

Dokumento Smiltelės g.14 SP.pdf 43 psl., 1 punkte rašoma: Šlifuito betono laiptų pakopų ir ŽN panduso įrengimas. Prašome pateikti betono klasę.

Atsakymas:

Betono klasė laiptams ir pandusams – C30/37 XF3 W2, poliams – C20/25 XC2 W2.

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -
Simono Dachometal

3. Klausimas:

Dokumento Smiltelės g.14 SP.pdf 43 psl., 13 punkte rašoma: Įspėjamųjų paviršių įrengimas 9 vnt. Prašome pateikti specifikacijas.

Atsakymas:

Prašome žiūrėti SP dalies 23 lapą, TS Žemės darbai ir dangų įrengimas:

Įspėjamųjų paviršių ir neregijų vedimo sistemos įrengimas

Įspėjamieji paviršiai ir neregijų vedimo sistema betono plytelių/ trinkelėlių dangoje įrengiama iš specialių gelsvos spalvos reljefinių trinkelėlių, Pav. B. Įrengimo paviršiai pateikti sklypo plano brėžinyje.



Pav. B

Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė organizuojama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus su projekto autoriumi.

Trinkelėlių dizainas ir klojimo raštas derinami darbo projekto metu su projekto autoriumi.

Reikalavimai trinkelėlių posluksnio medžiagai yra nurodyti dokumentuose IT SBR 19. Trinkeles, plokštės, bordiūrai (apvadai) ir vandens latakai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.

Ir SA TS Priedai p. 20:

20 ĮSPĖJAMŪJŲ PAVIRŠIŲ ĮRENGIMAS ANT LAIPTŲ

ŽN judėjimo trasose (prieš laiptus bei panduso viršuje ir apačioje) įrengiami įspėjamieji paviršiai iš apvalių klijuojamų gelsvos spalvos poliuretano/ desmopano kauburėlių, kaip parodyta Pav. A (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto išpėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Danga turi tvirtai prikibti prie pagrindo, tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis, atspari išoriniams veiksniams ir mechaniniams pažeidimams.

Įspėjamasis paviršius turi būti panduso ar laiptatakio pločio ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį.


Rekomenduojama kauburėlius įrengti 6 cm atstumu vienas nuo kito.

Laiptų pakopos ir aikštelės turi būti saugios, neslidžios, pakankamai šiurkštūs ir pritaikytos lauko sąlygoms, atitikti R11 slidumo klasę. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.

Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su projekto vadovu medžiagas ir įrengimo technologiją ir tik tada atlieka medžiagų užsakymą ir darbus.

Vedančios juostos matmenys: 280 x 30 x 4,2 (4,5) mm.

Įspėjamųjų taškų matmenys: Ø 35/25 x 4,2 (4,5) mm.

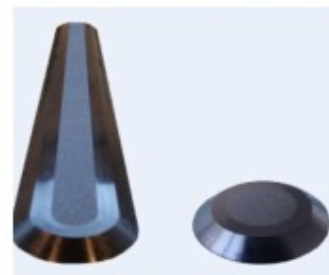

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Laura Kraftienė, tel. +37062019391, el. p. laura.kraftiene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-27 Nr. (14.24E)-VP3-519
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-26 17:16:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-26 17:16:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-27 08:06:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-27 08:06:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys