

Statytojas: AB „KAUNO ENERGIJA“

INŽINERINIAI TINKLAI

**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU
VOKIEČIŲ G.164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU
MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS.
REKONSTRAVIMAS**

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

22143NVS-00-ŠT

Kaunas, 2024

Statytojas: AB „KAUNO ENERGIJA“

Užsakovas: AB „KAUNO ENERGIJA“

Statinių grupė: INŽINERINIAI TINKLAI

Statinys: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1)
VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO
MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU
VOKIEČIŲ G. 164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-
DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU
MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS

Statinio kategorija: NEYPATINGASIS STATINYS

Statinio statybos rūšis: REKONSTRAVIMAS

Stadija: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Dalis: BD-1 BENDRIEJI DUOMENYS

Tomas: 1 TOMAS

Žymuo: 22143NVS-00-ŠT

Pareigos	Atestato Nr.	Parašas	Pavardė
PV			

Kaunas, 2024

BENDROSIOS DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
1	BD-1	0	Bendrieji duomenys	

BD-1 bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
22143NVS-00-TDP-BD.BSŽ	3	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis. Pritarimų, suderinimų sąrašas		3-5
22143NVS-00-TDP-BD.SŽ	1	0	Statinio projekto sudėtis ir atlikėjai		6
22143NVS-00-TDP-BD.BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai		7
22143NVS-00-TDP-BD.AR	5		Bendrasis aiškinamasis raštas		8-12
22143NVS-00-TDP-BD.TS	5		Bendroji techninė specifikacija		13-17
24043NVS-00-TDP-BD.SSTP	1		Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas		18
			Priedai:		
Priedas Nr.1	1		Statinio projekto patvirtinimas		19
Priedas Nr.2	1		Registravimo pažymėjimas		20
Priedas Nr.3	4		Atestatų kopijos		21-24
Priedas Nr.4	2		Įsakymas dėl PV ir PDV skyrimo Nr.A-30(E)-499		25-26
Priedas Nr.5	1		Projektavimo užduotis 2024 m. rugsėjo 16d. Nr.22143NVS		27
Priedas Nr.6	4		Silumos tiekimo tinklų projektavimo užsakymas2024 m. spalio 17 d.		28-31
Priedas Nr.7	3		Silumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos 2024 m. spalio 28d. Nr. Mr22-257		32-34
	1		Projekto Nr.22143NVS, projekto dalių sprendinių tarpusavyje suderinimas		35
Priedas Nr.8	1		Statinio teisinės registracijos NT registre dokumentai.		36
Priedas Nr.9	4		Kauno miesto savivaldybės administracijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 2025-01-20 Nr. (33.205 Mr) R-266		37-40

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) STATYBAI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATVIRT. DOK. NR.	 KAUNO ENERGIJA AB „KAUNO ENERGIJA“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAINUOŠK(Š-1)VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G.164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MĖGLOVAROS G. 14, KAUNAS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO ŽYMUO
			22143NVS-00-TDP-BD.BSŽ	LAIDA
				0

Priedas Nr.10	2		Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis dėl sutikimo tiesti šilumos tinklus žemės sklype, kadastro Nr. 1901/7001:21		41-42
Priedas Nr.11	4		Sklypo unikalus Nr. 4400-2065-8738 teisinės registracijos NT registre dokumentai		43-46
Priedas Nr.12	6		Sklypo unikalus Nr. 4400-1667-5759 teisinės registracijos NT registre dokumentai. Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas žemės sklype, adresu Vokiečių g.164, Kaunas		47-52
Priedas Nr.13	3		Sklypo unikalus Nr. 4400-1001-2440 teisinės registracijos NT registre dokumentai. Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas žemės sklype, adresu Miglovaros g.14, Kaunas		53-55
Priedas Nr.14	2		Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 00004908		56-57
Priedas Nr.15	18		Sklypo unikalus Nr. 4400-1667-5759 servituto sutartis		
Priedas Nr.16	14		Sklypo unikalus Nr. 4400-1001-2440 servituto sutartis		
Priedas Nr.17	21		Nekilnojamojo daikto unikalus Nr. 4400-6544-7703 kadastrinių matavimų byla		
Priedas Nr.18	9		Medžių inventorizacija 2025-05-07 Nr. 25-31K-01		
			Brėžiniai:		
Priedas Nr.19	38		Topografinis planas M1:500 TIIS1-20241112-075163 TIIS2-20241021-066625; TIIS1-20230918-064599; TIIS2-20230726-039589; TIIS1-20240220-009393; TIIS2-20240122-003748		
2021/314-TP-SP-ITS	2		Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas M1:500		58-59
Priedas Nr.20	12		Suderinti planai su kitų inžinerinių tinklų valdytojais eksploatuojamų tinklų apsaugos zonoje		

PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Organizacija	Vardas, Pavardė	Suderinimas	Data
Suderinta: AB „Kauno energija“ 2025-05-29 Nr. 25-48	Tinklo valdymo skyriaus vadovas Vaidas Mockevičius		2025-05-29
Kauno miesto savivaldybės administracijos infrastruktūros poskyris	vyr. specialistas	Tinklus tiesiamus per gatvę/pėsčiųjų-dviračių takus kloti uždaru būdu. Prieš darbų pradžią išsiimti kasimo darbų leidimą. Gatvės rekonstravimui/remontui trukdančias komunikacijas tvarko jų savininkai. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Dangas atstatyti laikantis apraše nurodytų reikalavimų.	2024-11-27

BENDRIEJI DUOMENYS 22143NVS-00-TDP-BD.BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

PRITARTA su pastaba: AB „Telia Lietuva“	Tinklo resursų administravimo Vyresnysis inžinierius	Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimiti leidimą žemės kasimo darbams.	2025-04-15
UAB „Kauno vandenys“	Techninio-projektų sk. vyresn. inžinierė		2025-04-11
PRITARTA: AB „Energijos skirstymo operatorius“ Registracijos Nr. P144507	Elektros tinklo ekspl. sk. - Ryšių tinklo ekspl. sk. - Dujų tinklo ekspl. sk.	Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdamas darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	2025-05-27 2025-05-23 2025-05-22
Kauno miesto savivaldybės administracija Nr. (33.205 Mr) R-266	Administracijos direktorius	Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai	2025-01-20
Kauno miesto savivaldybė Nr. M-147	Meras	Potvarkis dėl sutikimo tiesti šilumos tinklus žemės sklype, kadastro Nr. 1901/7001:21	2025-02-11
Kauno miesto savivaldybės administracija	Transporto ir eismo organizavimo sk. vyr. specialistas		2025-06-17
UAB Kauno autobusi	Energetikos depart. vadovas		2025-06-02

BENDRIEJI DUOMENYS 22143NVS-00-TDP-BD.BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIS IR ATLIKĖJAI

Statinio projekto bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis

Eil. Nr	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
1.	BD-1	0	Bendroji dalis	
2.	ŠT-1	0	Šilumos tiekimas	
3.	SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
4.	KS		Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

Statinio projekto dalys ir jų rengėjai

Eil. Nr	Projekto dalis	Pareigos	Kvalifikacijos atestato Nr.	V. Pavardė
1.	Bendrieji duomenys	SPDV	27186	A. Ruokis
2.	Šilumos tiekimo	SPDV	36391	J. Stanislovaitienė
3.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	SPDV	31973	T. Prušinskas
4.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Inž.	35219	R. Šeduikienė

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIK. PATVIRT. DOK. NR.	KAUNO ENERGIJA Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G. 164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.		
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI		
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS AB „KAUNO ENERGIJA“		DOKUMENTO ŽYMUO 22143NVS-00-TDP-BD.SŽ		LAIDA
					0
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	

Projekto pavadinimas:

Statybos vieta:

Statybos rūšis:

Statinio paskirtis:

Statinio kategorija:

Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g.
į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo
mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g. 164 ir
Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu
Miglovaros g. 14.
Kauno miestas
Rekonstravimas (Unikalus Nr.4400-6544-7703)
Šilumos tiekimo tinklai
Neypatingasis statinys

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
	IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
1.	IV. Šilumos tiekimo tinklai:			
	4.1. Bendras ruožo (Unikalus daikto numeris 4400-6544-7703) šilumos tiekimo tinklų ilgis:	km	0.738,5	
	4.1.1. magistralinių	km		
	4.1.2. įvadinių	km		
	4.2. projektuojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis*:			
	4.2.1. požeminės dalies Ø219,1x4,5/315	m	796,0*m	ŠT
	4.2.2. požeminės dalies Ø60,3x2,9/125	m	246,0*m	ŠT
	IŠ VISO:	km	1.780,5**	ŠT
	4.3 Paklojimo būdas			
	4.3.1 Bekanalinis	m	1042,0	
	4.4 Vamzdžių skersmuo:	mm		
	4.4.1	mm	Ø219,1x4,5/315	
	4.4.2	mm	Ø60,3x2,9/125	
	4.5 Projektinis slėgis	bar	16,0	
	4.6 Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra	°C	T1=120	
	4.7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos plotis	m	2,0	ŠT

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) STATYBAI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATVIRT. DOK. NR.	 KAUNO ENERGIJA Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G.164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	AB „KAUNO ENERGIJA“	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
				DOKUMENTO ZYMUO
				22143NVS-00-TDP-BD.BSR
				LAIDA
				0

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS	2
2. DUOMENYS PROJEKTAVIMUI	2
3. ESAMA PADĖTIS	3
4. PROJEKTAVIMO APIMTIS	3
5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	3
6. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS	3
7. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA	4
8. NAUDOJIMO SAUGA	4
9. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS	4
10. DARBŲ SAUGA	4

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATVIRT. DOK. NR.	 KAUNO ENERGIJA		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	AB „KAUNO ENERGIJA“		ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. (VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATA, ADRESU VOKIEČIŲ G. 164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATA, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
				ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
				DOKUMENTO PAVADINIMAS
				BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
				LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	AB „KAUNO ENERGIJA“		22143NVS-00-TDP-BD.AR	LAPŲ
			1	5

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g. į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g. 164 ir Šančių lopšelio- darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14.
Statybos vieta:	Kauno miestas
Statytojas:	AB „Kauno energija“
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Rekonstruojamo statinio unikalus numeris:	4400-6544-7703
Statinio paskirtis:	Šilumos tiekimo tinklai
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Planuojama statybos pradžia:	2025 m
Planuojama eksploatacijos pradžia:	2026 m

Techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis Statytojo pateikta 2024 m. rugsėjo 16 d. projektavimo 22143NVS užduotimi, 2024 m. spalio 17 d. pateiktu projektavimo užsakyму, šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis Nr. Mr22-257, išduotomis 2024m. spalio 28d. ir projektavimo užduotimi, išduota 2024 m. spalio 17 d., žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (topografinė nuotrauka) ir pagrindiniais norminiais projektavimo ir statybos dokumentais, bei vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisinais aktais, statybiniais techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Topografinį planą parengė UAB „Projektai ir Co“ 2024 m. vasario mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS-94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1313; Nr. 1GKV-1778. Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų viešojoje elektroninėje sistemoje (TIIS) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus Nr.: TIIS1-20240220-009393, topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ataskaitai suteiktas unikalus Nr. TIIS2-20240122-003748.

Projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.

Naujų šilumos tiekimo tinklų statybos darbai vykdomi suformuotuose žemės sklypuose kurių kadastriniai Nr. 1901/7001:21; Nr. 901/0200:256; Nr. 1901/0200:270 ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Suformuotuose žemės sklypuose, (kadastriniai Nr. 901/0200:256; Nr. 1901/0200:270) kuriuose vykdomi statybos darbai, yra nustatytas servitutas - teisė tiesti, aptarnauti naudoti požemines komunikacijas. Ištrauka iš VĮ Registrų centro duomenų bazės pridedama šioje projekto dalyje. Vykdyti darbus suformuotame žemės sklype, kadastrinis Nr. 1901/7001:21, kurio paskirtis - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius yra gautas Kauno miesto savivaldybės pritarimas 2025-02-11 Nr. M-147 tiesti šilumos tinklus žemės sklype, kadastro Nr. 1901/7001:21.

Šilumos tinklams tiesti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas 2025-01-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos sutikimas Nr. (33.205 Mr) R-26.

Numatyti darbai visame ruože apima šilumos tiekimo tinklų nekanalinių vamzdžių klojimą iš anksto izoliuotais šilumos tiekimo vamzdžiais su nuotėkio kontrolės sistema, panaudojant iš anksto izoliuotus plieninius vamzdžius 2xØ219,9x4,5/315 ir 2xØ60,3x2,9/125.

2. DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų vamzdžių diametras 2xØ219,9x4,5/315 ir 2xØ60,3x2,9/125.

Projektiniai šilumos tiekimo tinklo parametrai:

- slėgis $p = 1,6 \text{ MPa}$
- temperatūros $T1/T2 = 120/70 \text{ } ^\circ\text{C}$

DOKUMENTO ŽYMUO BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 22143NVS-00-TDP-BD.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	5	0

- numatoma bendra šilumos galia į pastatą, adresu Miglovaros g.14 - 361 kW;
- numatoma bendra šilumos galia į pastatą, adresu Vokiečių g.164 490 kW;
- numatoma perspektyvinė šilumos galia ~8000 kW;

Paklojimo būdas – nekanalinis.

Vamzdyno izoliacijos tipas – S1 serijos PUR sluoksnis.

3. ESAMA PADĖTIS

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai yra Vokiečių ir Miglovaros gatvių bei sklypų Vokiečių g.164 ir Miglovaros g.14, teritorijoje. Šalia projektuojamų tinklų teritorija užstatyta, šalia projektuojamų tinklų yra mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo, gyvenamieji, administraciniai, gamybiniai ir sandėliavimo paskirties pastatai.

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografinė nuotrauka) rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). Statybos sklypo reljefas tolygiai kintantis, ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų nėra. Aplinka tvarkinga, vizualiai neužteršta.

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų apsaugos zonas bei pozonius.

4. PROJEKTAVIMO APIMTIS

Šilumos tiekimo tinklų projekto apimtis yra nuo prisijungimo prie esamų 2xØ219,9x4,5/315 šilumos tinklų vamzdynų mazge VM 4K-24A iki projektuojamo vamzdynų mazgo VM-2 ir iki šilumos punkto patalpos ŠP-1 pastate Miglovaros g.14 bei iki šilumos punkto patalpos ŠP-2 - pastate Vokiečių g.164.

Atliekamos techninio darbo projekto dalys:

1. Bendroji,
2. Šilumos gamybos ir tiekimo,
3. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas
4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

1. Šilumos tiekimo tinklai bus vykdomi tokia tvarka:
1. Statybos zonos paruošimas išardomos kietos dangos.
2. Vykdamas žemės kasimo darbus reikia nepažeisti kitų komunikacijų, kurios paklotos darbų vykdymo zonoje skersai šilumos tiekimo trasos. Esamas komunikacijos, patekusios į tranšėjos zoną, būtina apsaugoti metaliniais gaubtais.
3. Sumontuotas vamzdynas užpildomas smėlio sluoksniu, klojama signalinė juosta ir toliau vykdomas užpylimas gruntu. Užpylimas vykdomas sluoksniais, kiekvieną sluoksnį sutankinant.
4. Statybos zonos gerbūvio sutvarkymas: Atstatomi ir sutvarkomi žalieji plotai, teritorijos dangos, bortai, šaligatviai.
5. Vamzdynų temperatūrinių pailgėjimų kompensacijai išnaudojama trasos konfigūracija.

6. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS

Šiame techniniame projekte numatyti techniniai sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius normas ir taisykles. Šilumos tiekimo tinklai suprojektuoti taip, kad statybos ir eksploatacijos metu juos veikiančios apkrovos nesukeltų neleistinų deformacijų vamzdynuose ir statybinėse konstrukcijose.

Projekte parinkta vamzdynų schema ir konstrukcija, atlikti skaičiavimai bei parinkti vamzdynai, vamzdynų fasoninės dalys, vamzdžių paklojimo būdas.

Vamzdynų paklojimo gylis apie 1,3 m užtikrina jų saugumą eksploatacijos metu, esant įvairiam transporto ir sunkiasvorių mechanizmų apkrovimui.

DOKUMENTO ŽYMUO BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 22143NVS-00-TDP-BD.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	5	0

7. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Šilumos tiekimo vamzdynai neteršia aplinkos, jokių kenksmingų išsiskyrimų eksploatacijos metu, kurie kenktų žmonių sveikatai, taip pat nėra. Apsauginėje šilumos tiekimo tinklų zonoje neturi būti sodinami medžiai.

8. NAUDOJIMO SAUGA

Požeminis šilumos tiekimo nekanalinio paklojimo tinklas yra visiškai saugus eksploatacijos atžvilgiu. Šilumos kameroje vamzdynai izoliuojami. Kameroje numatytas reikiamas skaičius įlipimo-išlipimo liukų su kopėtelėmis. Armatūra (uždarymo vožtuvai), ašiniai kompensatoriai ir vamzdynai turi būti prižiūrimi pagal gamintojo reikalavimus.

9. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

PUR izoliacijos panaudojimas leis šilumos tiekimo tinkluose sumažinti didžiulius šilumos nuostolius ir užtikrinti, kad jie neviršytų norminių.

10. DARBŲ SAUGA

Statyboje būtina vadovautis bendrosiomis gaisrinėmis saugumo taisyklėmis BGST-2010, minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant statybos darbus VDI paskelbti 2023-04-19 bei kranų kėlimo naudojimo taisyklėmis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-08 įsakymas Nr. A1-384.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darbuotojų įrengimo statybiniuose objektuose nuostatų patvirtinimo“ Statytojas (užsakovas) paskiria statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių ir paveda jam „Darbuotojų įrengimo statybiniuose objektuose“ 14 p. nurodytų pareigų atlikimą.

Rangovas pildo statybos darbų žurnalą, remdamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedu. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi keliais aukštais tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas.

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos – montavimo darbus, turi būti praeję saugumo technikos instruktažą.

Žemės darbų vykdymo metu nultipti į pamatų duobes ar griovius leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais arba atremiamomis kopėčiomis. Iš pamatų duobės ar griovio iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto.

Keliant konstrukciją, kurios masė yra artima kranų kėlimo galiai, montuotojas privalo pirma pakelti ją į 0,2-0,3 m aukštį ir, įsitikinęs kranų stabilumu, kelti aukščiau. Be to, montuojamų konstrukcijų elementai keliant turi būti prilaikomi atotampomis nuo įsisiūbavimo ir sukimosi. Konstrukcijų elementų atkabinimą bei įtvirtinimą reikia vykdyti stovint ant inventorinių paaukštinimo priemonių.

Montuojant konstrukcijas draudžiama:

- montuoti konstrukcijas, jas velkant kranų pagalba;
- palikti pakabintas konstrukcijas;
- būti ant konstrukcijų ar elementų, jas pervežant ir pastatant į darbo vietą;
- perstumti pastatytas konstrukcijas po jų atkabinimo;
- dėti arba palikti montavimo įrangą ant sienų ar prie perdengimo krašto.

Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai.

Ekskavatoriais leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 m amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių. Ekskavatoriaus naudojimo instrukcija turi būti laikoma kabinoje, lengvai prieinamoje vietoje. Minimalus ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybos esančių objektų – 0,5 m. Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto 2 m atstumu ir kaušą nuleisti ant žemės.

Vykdamas montavimo darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai. Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo žmonių buvimo vietose, kur horizontalių paviršių perkritimas viršija 1,3 m. aptvarų aukštis

DOKUMENTO ŽYMUO BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 22143NVS-00-TDP-BD.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	5	0

priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio elemento.

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų su tvirtais aptvarais, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos ar raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašu STOP. Atstumas tarp stovų - 6 m.

Įspėjamaisiais ženklais ženklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai nėra galimybių panaudoti signalinių aptvarų.

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Tamsiu paros metu darbo vietos apšviečiamos elektros šviestuvais.

Rangovas privalo aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE ženklu ir turinčiomis EB atitikties deklaraciją, įrodančią, kad atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.

Statybos metu darbuotojai privalo naudoti asmenines saugos priemones:

- apsauginius šalmsus (pagal LST EN 397:2012+A1:2012)
- pirštines (pagal LST EN 388:2016+A1:2019)
- apsauginius darbo drabužius (pagal EN ISO 13688)
- profesinę avalynę (LST EN ISO 20346:2022)
- apsauginius akių ir veido skydus (pagal LST EN ISO 16321-1:2022)
- apsaugines ausines nuo triukšmo (pagal EN 352-1:2020; EN 352-2:2020; EN 352-3:2020)

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėse, privalo dėvėti šalmsus.

Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 pirmą priedą.

Suvirinimo darbų metu aparatas turi būti pastatytas 5 m atstumu nuo lengvai užsidegančių medžiagų ar įkaitusių paviršių. Suvirintojai turi būti apsirengę nedegiančių audinių kostiumais.

Statybos metu elektros energijos tiekimo kabeliai turi būti saugiai pakabinti ir atitikti priešgaisrinius reikalavimus. Darbo vietų apšvietimas ypatingai pavojingose vietose turi būti 12 V įtampos.

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais nekilnojamais (stacionariais), kilnojamais skydais (su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorių turi būti nudažytas raudonai. Atliekant ugniai pavojingus darbus naudojamas kilnojamas priešgaisrinis skydas.

Rūkyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorūkoms ir degtukams, statinė su vandeniu ir dėžė su smėliu.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 01 iškviečiama priešgaisrinė tarnyba.

Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas:

- visų statybinių elektros įtaisų įžeminimas;
- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas;
- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu;
- kenksmingų dujų, garų ar dulkių priemaišų nebuvimas;
- tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas;
- tinkamas elektros srovės įtampos 13÷36 V parinkimas;
- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio praėjimo takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų dirbančiųjų, rietuvių aukštis neturi būti didesnis už 2,25 m.

DOKUMENTO ŽYMUO BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 22143NVS-00-TDP-BD.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	5	0

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI	2
2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS BŪTINA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS	3
3. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI	4
4. DARBŲ PRIEŽIŪRA	4
5. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA	4
5.1 Bendroji dalis	4
5.2 Brėžiniai ir schemas	4
5.3 Sertifikatai	4
5.4. Dokumentacijos peržiūra	5
6. DARBŲ APIMTIS	5
7. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS	5
7.1 Bandymai ir kontrolė	5
7.2 Patikrinimas gavimo metu	5
7.3. Montavimo darbų priežiūra	5
8. KODEKSAI IR STANDARTAI	5

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATVIRT. DOK. NR.	KAUNO ENERGIJA AB „KAUNO ENERGIJA“		Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622	
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLŲ PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G.164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
				ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
	DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
	BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA			0
LT	STATYTOJAS/ŪŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	AB „KAUNO ENERGIJA“		22143NVS-00-TDP-BD.BTS	
			LAPAS	LAPŲ
			1	5

1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

Projektuoti gali įmonės turinčios Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos atestatus, arba įmonės turinčios atestuotus projekto vadovą, projekto vykdymo priežiūros vadovą, projekto dalių vadovus.

Projektuojant vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr.	ŽYMUO	Pavadinimas
1.	1996 m. kovo 1 d. Nr. I-1240, nauja redakcija 2022-12-22 Nr. XIV-1754 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-01)	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
2.	(ES) Nr. 305/2011	2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
3.	STR 1.01.03:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-01)	Statinių klasifikavimas
4.	STR 1.01.04:2015 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-19)	Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
5.	STR 1.01.08:2002 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-21)	Statinio statybos rūšys
6.	STR 1.04.04:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-01)	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
7.	STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-01)	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
8.	STR 1.06.01:2016 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-01)	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
9.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
10.	STR 2.01.01(3):1999 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002-11-09)	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
11.	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
12.	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
13.	STR 2.06.04:2014 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-03-11)	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
14.	LR energetikos ministro 2011.06.17 įsak. Nr.1-160 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-31)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
15.	Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-09-18 įsakymas Nr. 1-245	Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
16.	LR energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas nr.1-111	Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
17.	LST EN 13941-1:2019+A1:2022	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas
18.	LST EN 13941-2:2019+A1:2022	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas

DOKUMENTO ŽYMUO			
22143NVS-00-TDP-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

19.	LST EN 10216-2:2013+A1:2020	Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai
20.	LST EN 10217-2:2019	Suvinintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje.
21.	LST EN 10217-5:2019	Suvinintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje.
22.	LST EN 10253-2:2021	Sandūriniu kontaktiniu būdu suvinamų vamzdžių jungiamosios detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai.
23.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
24.	LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
25.	LR aplinkos ministro 2021-11-10 įsakymas Nr.D1-87	Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.
26.	LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr.D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
27.	LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr.D1-193	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
28.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nr. XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
29.	LR aplinkos ministro 2023-04-21 įsakymas Nr.2023-07768	Atliekų tvarkymo įstatymas
30.	Direktyva 92/57/EEB	1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamuosiose statybvietėse įgyvendinimo

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS BŪTINA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS

- LR statybos įstatymas;
- LR aplinkos apsaugos įstatymas;
- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
- LR žemės įstatymas;
- LR atliekų tvarkymo įstatymas
- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
- Viešųjų pirkimo įstatymas;
- LR pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas;
- Potencialai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

DOKUMENTO ŽYMUO			
22143NVS-00-TDP-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“;
- „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“;
- GKTR 2.11.02:2000 Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai.
- GKTR 2.01.01:1999 Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.
- GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.
- STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai.

3. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI.

Rangovas atsako už darbų vykdymą ir reikiamą priežiūrą. Atlikdamas darbus rangovas atsako už statybvietės paruošimą: kranams atvežti, pastogėms, medžiagų saugykloms įrengti. Atlikant darbus rangovas privalo savo sąskaita sumontuoti ir prižiūrėti papildomą apšvietimą (jeigu reikia), aptverti teritoriją ir įrengti budėjimo punktus, kai tai yra būtina norint užtikrinti tinkamą darbų vykdymą ir apsaugą arba perkančiosios organizacijos ir gretimai esančio turto valdytojų bei visuomenės saugumą. Rangovas privalo atlikti visus dangų ir želdinių atstatymo darbus, darbų vietą palikti švarią ir saugią.

4. DARBŲ PRIEŽIŪRA.

Rangovas atsako už darbų ir visų jų sudėtinių dalių priežiūrą ir saugojimą iki statinių pridavimo eksploatacijai dienos ir privalo savo sąskaita kompensuoti visus nuostolius ar žalą, galinčią šiuo laikotarpiu atsirasti statiniams ar susijusioms jo dalims. Rangovas taip pat atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms ir darbams dvejų metų garantiniu laikotarpiu.

5. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA.

5.1 Bendroji dalis.

Rangovas privalo pateikti visą dokumentaciją, kuri Perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtina eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, tačiau, susitarus su perkančiąja organizacija, atskira standartinė informacija gali būti pateikiama ir kitomis kalbomis. Visa dokumentacija, išskyrus darbo brėžinius ir geodezines nuotraukas, rengiama A4 formatu. Vykdomieji techniniai dokumentai šilumos tinklų pasai, montažinės ir siūlių suvirinimo schemos, sertifikatai kitų dokumentų sąrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Geodezinės išpildomosios nuotraukos turi būti pateiktos ir elektroninėje laikmenoje, DWG formate.

5.2 Brėžiniai ir schemos.

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su perkančiąja organizacija, galima naudoti ir kitus lygiaverčius standartus.

Rangovas privalo pateikti visus brėžinius, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra reikalingi, eksploatacijai, remontui ir priežiūrai.

5.3 Sertifikatai.

Rangovas patiekdamas uždaromąją armatūrą, vamzdynus bei kitas medžiagas perkančiajai organizacijai teikia ataskaitas ir sertifikatus, patvirtinančius, kad jos atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei

DOKUMENTO ŽYMUO			
22143NVS-00-TDP-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

Lietuvos standartus LST EN (dviem egzemplioriais) arba lygiavėrio standartus. Šie dokumentai turi būti pateikti ir galutinėje vykdomojoje dokumentacijoje.

Dokumentacijos peržiūra.

Visa vykdomoji dokumentacija turi būti pateikta perkančiajai organizacijai. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki šilumos tinklo pripažinimo tinkamu naudoti.

5.4. Dokumentacijos peržiūra.

Visa vykdomoji dokumentacija turi būti pateikta perkančiajai organizacijai. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki šilumos tinklo pripažinimo tinkamu naudoti.

6. DARBŲ APIMTIS.

Rangovas turi pateikti visus vamzdinius, uždaramąją armatūrą ir kitas medžiagas, atlikti visus darbus susijusius su šilumos tinklo rekonstrukcija, paleidimui į darbą ir užbaigimu pagal sutarties reikalavimus.

Rangovas turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos sutartyje, tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo neaiškiai paminėti sutartyje.

Į tiekėjo pareigas įeina ir statybos įranga, atsargos, laikinos medžiagos, statiniai ir įtaisai, transportavimas (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir reikiama infrastruktūra Tiekėjo sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams atlikti.

7. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS:

7.1 Bandymai ir kontrolė.

Rangovas privalo patikrinti ir išbandyti visus statinio komponentus, kad įsitikintų, jog šie atitinka nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkančioji organizacija prireikus dalyvaus šiuose patikrinimuose ir išbandymuose.

7.2 Patikrinimas gavimo metu.

Tikrinimo metu užpildomas reikiamos formos aktas, kuris saugojamas. Prasidėjus montavimo darbams šie aktai laikomi darbų vietoje. Prie gautų medžiagų tikrinimo formų turi būti pridedami visi reikiami sertifikatai, deklaracijos, dokumentacija, instrukcijos, važtaraščiai ir kt.

7.3. Montavimo darbų priežiūra.

Atliekant tikrinimus ir išbandymus darbų vietoje Rangovas privalo užtikrinti, kad tai būtų atliekama pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių atitinkamų dokumentų reikalavimus. Nustačius klaidų ar defektų, perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar atitinkamą statinį nepriimti ar pataisyti arba ar galima priimti statinį su tuo defektu. Be nuolatinės montavimo priežiūros perkančioji organizacija atlieka ir patikras vietoje visu montavimo darbų laikotarpiu.

8. KODEKSAI IR STANDARTAI.

Šiame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus, kurie taikomi kiekviename darbų priėmimo ir paleidimo į darbą etape. Visa įranga, komponentai, prietaisai ir objektai turi būti projektuojami, gaminami, lokalizuojami, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytinų ir aktualių Lietuvos Respublikos standartų, reglamentų, teisės aktų ir papildomų reikalavimų, o tuo atveju, jei tai nėra įmanoma, pakaitiniai kodeksai turi būti analogiško arba aukštesnio standarto.

Tuo atveju, kai techninėse specifikacijose yra minimi užsienio šalies ir (arba) tarptautiniai standartai, viršenybę turi analogiški Lietuvos standartai ir normos.

DOKUMENTO ŽYMUO			
22143NVS-00-TDP-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

Projekto pavadinimas:

Statybos vieta:

Statybos rūšis:

Statinio paskirtis:

Statinio kategorija:

Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g. į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g. 164 ir Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14.

Kauno miestas

Rekonstravimas (Unikalus Nr.4400-6544-7703)

Šilumos tiekimo tinklai

Neypatingasis statinys

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS

STR 1.01.03:2017 [5.23] punktas	STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23]			
9	INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
	EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS
	1	Projekto nagrinėjimas (1,042 km šilumos tinklo ilgis)	19	
	2	Inžinerinis tinklas (1,042 km šilumos tinklo ilgis)	42	
	3	Inžinerinio tinklo bandymai	8	
	4	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	24	12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)
	5	Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1,042 km šilumos tinklo ilgis)	12	
	6	Užbaigimo komisija	24	

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATVIRT. DOK. NR.	 KAUNO ENERGIJA AB „KAUNO ENERGIJA“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G. 164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO ZYMUO
				22143NVS-00-TDP-BD.SSTP
				LAIDA
				0

AB „Kauno energija“, Įm. k. 235014830
(Statytojo (užsakovo) pavadinimas)

2024-12-12 įgaliojimas Nr. A-32(E)-139
Projektu valdymo skyriaus vadovas

(tvarkomojo dokumento Nr., data/tvirtinančio asmens
pareigos, vardas, pavardė, parašas), data)

2025-06-06

STATINIO PROJEKTAS PATVIRTINTAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. I VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO
UGDYMO MOKYKLOS PASTATA, ADRESU VOKIEČIŲ G.164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATA,
ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS
(statinio projekto pavadinimas, adresas)

Statinio kategorija NEYPATINGASIS STATINYS

ypatingas statinys, statinys įrašytas į Valstybės investicijų programą)

Statinio paskirtis ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

(pagal teisės aktus)

Statinio statybos rūšis REKONSTRAVIMAS

(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas)

Tvirtinami šie statinio techniniai ir paskirties rodikliai, bendrieji rodikliai, ekonominiai rodikliai ir skaičiuojamoji statybos
kaina

STR 1.04.04:2017
5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4	IV. INŽINIERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
	4.1. Bendras ruožo (Unikalus daikto numeris 4400-6544-7703) šilumos tiekimo tinklų ilgis:	km	0.738,5	
	4.1.1. magistralinių	km		
	4.1.2. įvadinį	km		
	4.2. projektuojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis:			
	4.2.1. požeminės dalies Ø60,3x2,9/125	m	246,0*m	ŠT
	4.2.2. požeminės dalies Ø219,1x4,5/315	m	796,0*m	ŠT
	IŠ VISO:	km	1.780,5**	ŠT
	4.2.3. antžeminės dalies	m		
	4.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm		
	4.3.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	Ø60,3x2,9/125	
	4.3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	Ø219,1x4,5/315	
	4.3.3. vamzdžio skersmuo* (tik vamzdynamics)	mm		
	4.3.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm		
	4.4. inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2,0	ŠT
	4.8. dujų, naftos, naftos produktų tinklų slėgis	bar, t° C		
	4.9. karšto vandens, garo tinklų slėgis, temperatūra	bar, t° C	16, 120°/70°	ŠT
	4.10. kitų dujų, skysčių tinklų slėgis, temperatūra ar kiti rodikliai	bar, t° C		

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto dalies vadovas

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

2025-06-06



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Akcinė bendrovė "Kauno energija"
Kodas: 2350 14830
Buvęs kodas: 3501483
Teisinė forma: Akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1997 m. rugpjūčio 22 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Kauno filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vedėja



Pažymėjimas išduotas: 2004 m. lapkričio 2 d.

Nr. 024715



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr [redacted]
[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties-energetikos),
inžineriniai tinklai (išskyrus naftotiekius ir magistralinius dujotiekius bei elektros
tinklus), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Vyriausiasis ekspertas
vykdantis direktoriaus funkcijas [redacted]

Išduotas 2018 m. rugpjūčio 3 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. vasario 1 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

21676



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įrašymo kodas 110066926, Liniuomenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]
[redacted]
[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo.

Direktoriaus [redacted]



Išduotas 2019 m. liepos 11 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. liepos 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24066



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]

[redacted]
A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruošos statiniai, nusodintuvai), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Išduotas 2018 m. gegužės 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. lapkričio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

20725



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Išduotas 2015 m. lapkričio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. lapkričio 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

14415

**AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO DALIES VADOVO IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪROS VADOVŲ SKYRIMO**

2025 m. birželio 09 d. Nr. A-30(E)-
Kaunas

Vadovaudamasis Statybos techninių reglamentu STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, rengiant naujos statybos techninį darbo projektą „Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g. į Vytauto Didžiojo Universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g.164 ir Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14, Kaunas. Rekonstravimo projektas“ Nr. 22143NVS:

1. Skiriu:

- [redacted] statinio projekto vadovu ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.
- [redacted] statinio projekto dalies vadovu ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

2. Įpareigoju [redacted] rengiant projektavimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Nurodau Personalo valdymo skyriaus specialistę [redacted] su įsakymu supažindinti jame išvardintus atsakingus darbuotojus, jiems pasirašant elektroniniu parašu, o šiems – su įsakymu supažindinti sau pavaldžius darbuotojus, susijusius su vykdomu Projektu.

4. Pasiūkiu įsakymo vykdymo kontrolę sau.

Generalinis direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“**PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 22143NVS**

2024 m. rugsėjo 16 d.

Statytojas, adresas	AB „Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas, 47179
Objekto pavadinimas	„Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros (toliau – ŠK) Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas“
Statinio adresas	Vaidoto g. 11, Kaunas
Statinio kategorija	Neypatingasis
Projekto Nr.	24011NVS
Statinio statybos rūšis	Rekonstravimas*
Inžinerinių statinių grupė	-
Statinio paskirtis	Šilumos tiekimas
Projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas
Paslaugų atlikimo terminas	2 mėn.
Kontaktinis asmuo	Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas @kaunoenergija.lt , tel. Nr. [redacted]

Priedami dokumentai:

1. Situacijos planas 1 lapas;
2. Projektavimo paslaugų pirkimo techninė užduotis 2 lapai.

*- parenkama pagal statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

Šalių parašai:

AB „Kauno energija“

AB „Kauno energija“

(Vardas, Pavardė, Paršas)

(Vardas, Pavardė, Paršas)

PROJEKTAVIMO UŽSAKYMAS NR.

2024 m. spalio 17 d.

Statytojas, adresas	AB „Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas, 47179
Objekto pavadinimas	„Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros (toliau – ŠK) Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas“
Statinio adresas	Vokiečių g., Kaunas
Statinio statybos rūšis	
Projekto Nr.	
Projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas
Projektavimo darbų rangos sutartis, Nr.	Techninių darbo projektų rengimo sutartis Nr.
Paslaugų atlikimo terminas	
Atsakingas asmuo	TVS vyresnysis inžinierius @kaunoenergija.lt , tel. Nr. [redacted]

Pridedami dokumentai: situacijos planas 1 lapas, projektavimo paslaugų pirkimo techninė užduotis 2 lapai.

Šalių parašai:

AB „Kauno energija“

(Vardas, Pavardė, Paršas)

(Vardas, Pavardė, Paršas)

PRELIMINARUS SITUACIJOS PLANAS



Projektavimo paslaugų pirkimo
TECHNINĖ UŽDUOTIS

Užsakymą pateikęs padalinys	Tinklo valdymo skyrius																								
Projekto pavadinimas	Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros (toliau – ŠK) Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas“																								
Objekto adresas	Vokiečių g., Kaunas.																								
Projektavimo užduotis	Techninis darbo projektas rengiamas siekiant integruoti į bendrą centralizuotą šilumos tiekimą (toliau – CŠT) Vokiečių g. 164, Kaunas ir Miglovaros g. 14, Kaunas pastatus bei užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą šilumos vartotojams. CŠT numatomas tiekti 4K magistrale. Projektas rengiamas vienu etapu: 1. Projektavimo riba nuo ŠK Š-1 iki Vokiečių g. 164 iki Miglovaros g. 14 ir iki taško „A“ imtinai. 2. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą nuo ŠK Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas ir iki taško „A“ Miglovaros g., Kaunas. 3. Projektuojamos atkarpos charakteringi taškai:<table><tr><td>Nuo</td><td>Iki</td><td>Skersmuo</td><td>Paklojimo būdas</td><td>Preliminarus ilgis, m (trasos)</td><td>Rekonstrukcijos tipas</td></tr><tr><td>ŠK Š-1</td><td>Taškas „A“</td><td>DN 200</td><td>bekanalis</td><td>800</td><td>naujai sumontuoti</td></tr><tr><td>Taškas „B“</td><td>Vokiečių g. 164</td><td>DN 50</td><td>bekanalis</td><td>160</td><td>naujai sumontuoti</td></tr><tr><td>Taškas „C“</td><td>Miglovaros g. 14</td><td>DN 50</td><td>bekanalis</td><td>88</td><td>naujai sumontuoti</td></tr></table> 4. Taške „B“ (atšakoje link Vokiečių g. 164, Kaunas) numatyti atjungimo armatūrą DN 50 – 2 vnt. su nuorinimo ventiliais DN 25 – 2 vnt. 5. Taške „C“ (atšakoje link Miglovaros g. 14, Kaunas) numatyti atjungimo armatūrą DN 50 – 2 vnt. su nuorinimo ventiliais DN 25 – 2 vnt. 6. Taške „A“ numatyti atjungimo armatūrą DN 200 – 2 vnt. su nuorinimo/drenavimo ventiliais prieš ir už uždaromosios armatūros. 7. Projekto sprendiniai tikslinami projekto rengimo metu.	Nuo	Iki	Skersmuo	Paklojimo būdas	Preliminarus ilgis, m (trasos)	Rekonstrukcijos tipas	ŠK Š-1	Taškas „A“	DN 200	bekanalis	800	naujai sumontuoti	Taškas „B“	Vokiečių g. 164	DN 50	bekanalis	160	naujai sumontuoti	Taškas „C“	Miglovaros g. 14	DN 50	bekanalis	88	naujai sumontuoti
Nuo	Iki	Skersmuo	Paklojimo būdas	Preliminarus ilgis, m (trasos)	Rekonstrukcijos tipas																				
ŠK Š-1	Taškas „A“	DN 200	bekanalis	800	naujai sumontuoti																				
Taškas „B“	Vokiečių g. 164	DN 50	bekanalis	160	naujai sumontuoti																				
Taškas „C“	Miglovaros g. 14	DN 50	bekanalis	88	naujai sumontuoti																				
Objekto techniniai parametrai	Šilumos tiekimo tinklų darbinis slėgis 4K magistralėje – 1,6 MPa, skaičiuotina temperatūra – 120°C.																								

Kontaktinis asmuo darbui su projektuotojais	Asmuo atsakingas už objekto eksploatavimą TVS vyresnysis inžinierius [redacted] @kaunoenergija.lt , tel. Nr.
Reikalingos projekto dalys	Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas.
Pridedami dokumentai	1. Situacijos planas, 1 lapas.
Užsakymą pateikęs asmuo	TVS vyresnysis inžinierius tel. Nr. [redacted]
Projektavimo paslaugų terminas	Pagal atskirą susitarimą

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2024 m. spalio d. Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja 60 mėnesių nuo išdavimo datos.

Projektavimo sąlygos išduodamos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui nuo šilumos kameros Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas. Galioja tik nurodytam statiniui.

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (tipas)	
			Esamas	Projektuojamas
1.	Sąlyginis skersmuo DN	mm	-	200 50
2.	Trasos ilgis	m	-	paskaičiuoti projekte
3.	Projektinis slėgis Pd	MPa	-	1,6
4.	Projektinė temperatūra Td	°C	-	120
5.	Paklojimo būdas		-	bekalinis (PUR izoliacija)
6.	Prisijungimo vieta		-	šilumos kamera Š-1
7.	Numatoma šilumos galia	kW	-	Vokiečių g. 164, Kaunas Q _{slid} -420; Q _{kv} -70; iš viso – 490 Miglovaros g. 14, Kaunas Q _{slid} -219; Q _{kv} -142; iš viso – 361
8.	Šilumos šaltinis		Kauno m. CŠT tinklas	

Kiti reikalavimai:

- Suprojektuoti DN200 šilumos tiekimo tinklus nuo prisijungimo vietos iki taško „A“ bei įvadinis DN50 šilumos tiekimo tinklus iki pastatų, adresais Vokiečių g. 164, Kaunas ir Miglovaros g. 14, Kaunas, šilumos punktų.
- Numatyti reikiamą armatūrą.
- Vadovautis technine užduotimi.
- Šilumos tiekimo tinklai turi būti suprojektuoti, pastatyti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo šilumos kameros Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas, 1 lapas.

Projektavimo sąlygas išdavė

Mob. [redacted]

SUDERINTA

Projektų valdymo skyriaus vadovas



Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo šilumos kameros Š-1 Vokiečių g., Kaunas iki
Vokiečių g. 164, Kaunas ir iki Miglovaros g. 14, Kaunas



**STATINIO PROJEKTAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VYTAUTO
DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ
G.164 IR ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**
PROJEKTO NR.: 22143NVS
PROJEKTAVIMO STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

2025-06

Šiuo raštu pažymime, kad techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g. į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g.164 ir Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14, Kaunas" Projekto Nr.:22143NVS, projekto dalių sprendiniai yra suderinti tarpusavyje.

Statinio projekto vadovas



Šilumos tiekimo ir gamybos projekto dalies
vadovė (ŠT-1)



Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
projekto dalies vadovas (SO-1)



Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto
dalies vadovė (KS-1)



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-06-06 10:29:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/3541489
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2024-11-05
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6544-7703
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Šilumos tinklų
Žymėjimas plane: 1-88
Statybos pradžios metai: 2024
Statybos pabaigos metai: 2024
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 738.50 m
Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): [redacted]
Atkuriamoji vertė: [redacted]
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2025-02-04
Vidutinė rinkos vertė [redacted]
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-02-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-11-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-6544-7703, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-01-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250116-00407
Įrašas galioja: Nuo 2025-01-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-6544-7703, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-01-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250116-00407
Įrašas galioja: Nuo 2025-01-28

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-6544-7703, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110
2024-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-01-28

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. info@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

..... Nr.
| 2024-12-20 Nr. SAV-341236

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS, SKIRTUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ REIKMĖMS, VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Kauno miesto savivaldybės mero 2024-03-29 potvarkiu Nr. M-309 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Tadiui Metelioniui“, atsižvelgdamas į 2024-12-20 prašymą Nr. SAV-341236, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių, skirtų daugiabučių namų gyventojų reikmėms, pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	šilumos tiekimo tinklai, „Šilumos tiekimo tinklai“ (Skersmuo, mm: 25-80); šilumos tiekimo tinklai, „Šilumos tiekimo tinklai“ (Skersmuo, mm: 100-250).
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	Vokiečių g. 164 ir Miglovaros g. 14, Kaune
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	

*Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams, skirtiems daugiabučių namų gyventojų reikmėms, įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių namų gyventojų reikmėms, suformuojamas žemės sklypas.

Šis sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų ir patikėtinių sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti reikalingi būtini statiniai, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisieikimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingus būtinus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, ir (ar) savivaldybės infrastruktūros sutartis, kai susisieikimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.

Pagal Sutikimą nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtinoms statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams, skirtiems daugiabučių namų gyventojų reikmėms, eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn, išskyrus susisieikimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingus būtinus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, ir (ar) savivaldybės infrastruktūros sutartis, kai susisieikimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorius

tel. +370 37 20 47 02, el. p.

@kaunas.lt

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 42 26 08, el. p. info@kaunas.lt). Duomenys tvarkomi, siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą / skundą / pareiškimą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojų pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka. Duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti įpareigoja teisės aktai. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, perkelti, apriboti jų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. +370 5 271 2804 ir pasikonsultuoti su Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnu tel. +370 37 42 46 00, mob. +370 673 08 123, el. p. dap@kaunas.lt. Daugiau informacijos rasite adresu <http://www.kaunas.lt/asmens-duomeniu-apsauga/>.

2024-12-20 PRAŠYMO NR. SAV-341236 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Kauno m. sav.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS, SKIRTUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ REIKMĖMS, VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-20 Nr. (33.205 Mr) R-266
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Piliečiai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-20 16:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-20 16:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-20 17:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-20 17:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-11 10:00 - 2028-07-10 10:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Brėžinys-341236.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-21 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS****POTVARKIS****DĖL SUTIKIMO TIESTI ŠILUMOS TINKLUS ŽEMĖS SKLYPE, KADASTRO NR. 1901/7001:21, KAUNE**

Nr.

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio 6 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, atsižvelgdamas į AB „Kauno energija“ 2024 m. gruodžio 30 d. prašymą:

1. S u t i n k u, kad AB „Kauno energija“, įgyvendindama projektą „Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g. į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g. 164, ir Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14, Kaunas. Rekonstravimo projektas“, tiestų šilumos tinklus (per gatvę, pėsčiųjų ir dviračių takus, uždaruoju būdu) Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/7001:21, unikalus Nr. 4400-2065-8738, Kaune, dalyje pagal pridedamą žemės sklypo planą (dokumento žymuo 22143NVS-00-ŠT-TDP-B-07).

2. Į p a r e i g o j u statytoją atlikus šio potvarkio 1 punkte nurodytus darbus sutvarkyti teritoriją taip, kad jos būklė būtų atkurta į prieš darbus buvusią būklę, ir ši teritorija būtų tinkama naudoti pagal paskirtį.

3. Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas, Žygimantų g. 2, Vilnius, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda, Dvaro g. 80, Šiauliai, Respublikos g. 62, Panevėžys), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (Laisvės al. 103, Kaunas) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI ŠILUMOS TINKLUS ŽEMĖS SKLYPE, KADASTRO NR. 1901/7001:21, KAUNE
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-11 Nr. M-147
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-11 15:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-11 15:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-22 16:11 - 2026-05-22 16:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	planas Vokiečių g. Miglovaros g..adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-11 nuorašą suformavo _
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-04-09 16:04:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1372992
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2010-06-28
Kaunas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Kaunas
Unikalus daikto numeris: 4400-2065-8738
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/7001:21 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.7157 ha
Užstatyta teritorija: 1.7157 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: [redacted]
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-11-17
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-03-24

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-04-01 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 02-01-3295
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-17 Servituto sutartis Nr. 9403
Plotas: 0.0084 ha
Įrašas galioja: Nuo 2022-11-17

6.2.

Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-04-01 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 02-01-3295
Plotas: 1.7157 ha
Aprašymas: Suteikiantis teisę tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-29

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-02-25 Įsakymas Nr. Į-39
Aprašymas: 2011-08-09 pranešimas Nr. 08-14, nekilnojamojo daikto kodas 26902
Įrašas galioja: Nuo 2011-08-11

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: 2475.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0746 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 1.2658 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.1653 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.1536 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2021
 2022-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2022-03-28
- 10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2022-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2022-03-28
- 10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2009-04-01 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3295
 Įrašas galioja: Nuo 2010-06-28
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Uždaroji akcinė bendrovė "Žemėtvarkos darbai", a.k. 135561510
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2065-8738, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2008-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Licencija Nr. 143G-111
 Įrašas galioja: Nuo 2010-06-28
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- 11.1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis
 Teritorijos unikalus numeris: 100361155
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419
 Įregistravimo data: 2022-09-08
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1084 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100390391
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-09 10 kV KL DrobėsTP-SP313-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1E2200141
 Įregistravimo data: 2023-03-16
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1305 kv. m, nuo 2023-03-16
- 11.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100374732
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-03-01 10 KV KL DROBĖS TP-KT460 REKONSTRAVIMAS (KAUNO REG., KAUNO M.) STATYBOS PROJEKTAS (INV. NR. E1E2000181) Nr. 8033
 Įregistravimo data: 2022-12-09
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 191 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100368212
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-11-18 A. Juozapavičiaus pr. 1, Kaunas, Kauno m. sav. Nr. E1N2245376
 Įregistravimo data: 2022-11-21
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 84 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100346187
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-31 10 kV KL DrobėsTP-TR603 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1E2200046
 Įregistravimo data: 2022-04-05
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1199 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100346080

[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-05-01 NV PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ JUOZAPAVIČIAUS PR. 3, KAUNAS, KAUNO M. SAV. Inv. Nr. E1N2093973 Nr. ETP-20-93979-TP-E-DŽ

[registravimo data: 2022-04-04

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 489 kv. m, nuo 2023-01-05

- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339725
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340037
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100338314
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1189 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100336492
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1271 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337815
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1515 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337530
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 226 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100336483
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 323 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100335301
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 380 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100257445
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 359 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100259235
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 453 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100256358
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 223 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100257313
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 509 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100257264
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 617 kv. m, nuo 2023-01-05

- 11.20, Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100243458**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 353 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.21, Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100238515**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 354 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.22, Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100227144**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.23, Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100227937**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 350 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.24, Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100217370**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2022-07-21 DSRĮr įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, keičiant seną technologinę įrangą į naują ir nugriaunant pastatą, DSRĮr-23-11, Prancūzų g. 93A, Kauno m. sav. Nr. D1H2200204**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 "Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-379**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1240 kv. m, nuo 2024-01-09

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-06-13 10:54:24

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1158522
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2008-09-25
Adresas: Kaunas, Vokiečių g. 164

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1667-5759
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0200:270 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 2.0042 ha
Užstatyta teritorija: 2.0042 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40,0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: [redacted]
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-02-18
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-25

2.2.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5988-3504
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-17

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5988-3518
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-17

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5988-3520
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-17

2.5.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5988-3531
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-17

2.6.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5988-3542
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-17

2.7.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5988-3553
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-17

2.8.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6271-5411
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-12-11

2.9.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6271-5422
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-12-11

2.10.

Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6271-5433

Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastru duomenų nustatymo data: **2023-12-11**

2.11. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6271-5444**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastru duomenų nustatymo data: **2023-12-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2008-08-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 02-01-9704**
[rašas galioja: **Nuo 2008-09-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)
[rašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr.: **100-007-335**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2025-02-24 Servituto sutartis Nr. 1045**
Plotas: **0.0646 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2025-02-26**

6.2. **Kiti servitutai (viešpataujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2008-08-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 02-01-9704**
Aprašymas: **Suteikiama teisė statinių Vokiečių g. 164 savininkams naudotis sklypo Vokiečių g. 166 dalimi (1,0 m nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą.**
[rašas galioja: **Nuo 2008-09-30**

6.3. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2008-08-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 02-01-9704**
Plotas: **0.0324 ha**
Aprašymas: **Per žemės sklypą Vokiečių g. 164 iki transformatorinės pastotės.**
[rašas galioja: **Nuo 2008-09-30**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Panaudos gavėjas:**
Daiktas: **[redacted]**
[registravimo pagrindas: **2020-01-17 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-3-(14.8.50.)**
Plotas: **1.9671 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2020-01-28**
Terminas: **Nuo 2020-01-17 iki 2070-01-17**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)**
Plotas: **20042.00 kv. m**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)**
Plotas: **20042.00 kv. m**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)**
Plotas: **20042.00 kv. m**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)**
Plotas: **3003.00 kv. m**

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)
Plotas: 2429.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)
Plotas: 644.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)
Plotas: 656.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.8. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-759-(14.8.100 E.)
Plotas: 863.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, [rašytos] NTK kadastro duomenų byloje [rašytų] duomenų pagrindu: [rašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-11-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-
2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-06-04
- 10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1667-5759, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-06-04
- 10.3. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6271-5411, aprašyti p. 2.8.
[registravimo pagrindas: 2024-03-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCR2-00-240326-03112
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-26
- 10.4. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6271-5422, aprašyti p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2024-03-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCR2-00-240326-03112
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-26
- 10.5. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6271-5444, aprašyti p. 2.11.
[registravimo pagrindas: 2024-03-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCR2-00-240326-03112
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-26
- 10.6. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6271-5433, aprašyti p. 2.10.
[registravimo pagrindas: 2024-03-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCR2-00-240326-03112
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-26
- 10.7. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3542, aprašyti p. 2.6.
[registravimo pagrindas: 2024-03-01 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-20-240301-01590
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-04
- 10.8. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3531, aprašyti p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2024-03-01 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-20-240301-01590
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-01
- 10.9. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3518, aprašyti p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2024-03-01 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-20-240301-01590
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-01
- 10.10. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3520, aprašyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2024-03-01 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-20-240301-01590
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2024-03-01

10.11. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: :
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6271-5422, aprašyti p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2018-03-01 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. [REDACTED]
2023-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-01-17

10.12. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė:
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3518, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-6271-5411, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-6271-5422, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6271-5433, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-6271-5444, aprašyti p. 2.11.
[registravimo pagrindas: 2018-03-01 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2619
2023-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-01-16

10.13. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3553, aprašyti p. 2.7.
[registravimo pagrindas: 2022-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-221117-00785
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2022-11-17

10.14. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3518, aprašyti p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2022-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-221117-00785
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2022-11-17

10.15. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3531, aprašyti p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2022-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-221117-00785
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2022-11-17

10.16. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3504, aprašyti p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2022-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-221117-00785
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2022-11-17

10.17. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3542, aprašyti p. 2.6.
[registravimo pagrindas: 2022-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-221117-00785
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2022-11-17

10.18. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5988-3520, aprašyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2022-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-221117-00785
Aprašymas: Nauja statyba
[rašas galioja: Nuo 2022-11-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100361155
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419
[registravimo data: 2022-09-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 307 kv. m, nuo 2024-06-07

11.2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100031868
[registravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2021-08-06 2.20.1378 FTTH 3 daugiabučiai Vokiečių g.166 Kaunas
RB1003 Nr. 4800027755
[registravimo data: 2021-09-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2024-06-07

11.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100380266
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 [SAKYMAS DĖL AUKŠTOS
[TAMPOS 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KAUNO Miesto
SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-403
[registravimo data: 2022-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2024-06-07

11.4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100379856
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 [SAKYMAS DĖL AUKŠTOS
[TAMPOS 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KAUNO Miesto
SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-403
[registravimo data: 2022-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 894 kv. m, nuo 2024-06-07

11.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100336898
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 207 kv. m, nuo 2024-06-07

- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100337530**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 90 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100336483**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 87 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100335301**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-25
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinijų skirstymo operatorius"; 2024-02-08 Naujo vartotojo el. įrenginių prijungimo prie skirstomųjų el. tinklų projektas, Drobės g. 66, Kaunas, Kauno m. sav. Nr. E1N2390381**
Duomenų pakeitimo data: **2024-09-30**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2024-09-30
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100333987**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100260364**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100256358**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100243458**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 149 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100240019**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 20 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100238515**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 173 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100230392**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 214 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100227937**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 99 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100223576**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 213 kv. m, nuo 2024-06-07
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100233737**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 [sakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21
[registravimo data: 2022-02-02

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 173 kv. m, nuo 2024-06-07

11.19.

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100218385

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21

Įregistravimo data: 2022-01-26

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 148 kv. m, nuo 2024-06-07

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai-Reg.Nr.20/214287.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-06-13 10:55:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/677410
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2006-12-11
Adresas: Kaunas, Miglovaros g. 14

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1001-2440
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0200:256 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.8394 ha
Užstatyta teritorija: 0.8394 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40,0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: [redacted]
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-02-18
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-05-19

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-11-27 Apskritis viršinininko įsakymas Nr. 02-01-12818
Įrašas galioja: Nuo 2006-12-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Servituto unikalus Nr. 100-002-911
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-02-24 Servituto sutartis Nr. 1048
Plotas: 0.0173 ha
Įrašas galioja: Nuo 2025-02-26

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Kauno Šančių lopšelis-darželis, a.k. 191640484
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-24 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-58
Plotas: 0.8394 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30
Terminas: Nuo 2014-10-24 iki 2089-10-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1001-2440, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,

11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100361155

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419

[registravimo data: 2022-09-08

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 226 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100380266

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-403

[registravimo data: 2022-12-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 46 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100340185

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-03-02

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 54 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100278719

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-02-11

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 50 kv. m, nuo 2023-01-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100256358

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-02-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 53 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100242816

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-02-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 70 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100242406

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-02-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100229429

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-02-01

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 71 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100220302

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

[registravimo data: 2022-01-28

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 72 kv. m, nuo 2023-01-05

11.10. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100217370

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21

Duomenų pakeitimo pagrindas: 2024-12-06 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2024-09-17 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio, Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas, pertvarkymo projektas D7A2402216

Duomenų pakeitimo data: 2024-12-09

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2022-07-21 DSRĮr įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, keičiant seną technologinę įrangą į naują ir nugriaunant pastatą, DSRĮr-23-11, Prancūzų g. 93A, Kauno m. sav. Nr. D1H2200204

Duomenų pakeitimo data: 2024-01-09

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 ?Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-379

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

Serija PPCA Nr. 00004908

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:	„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōdtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)
Draudėjas:	KAUNO ENERGIJA, AB, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. 37037265259, juridinio asmens kodas 235014830, PVM kodas LT350148314
Draudimo objektas:	Civilinė atsakomybė profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims
Draudėjo veikla:	Statinių projektavimas
Sutartis galioja:	Nuo 2025.01.14 iki 2026.01.13 (imtinai)
Draudimo galiojimo teritorija:	Lietuva
Draudimo suma (vienam draudimui):	1.000.000,00 EUR
Draudimo suma (visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui):	1.000.000,00 EUR
Franšizė:	1.000,00 EUR
Draudimo rūšis:	Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas
Draudimo grupė:	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo sutarties dalys:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459) Šis draudimo liudijimas
Draudimo įmoka:	██████████ EUR mokama 2025 metais iki 01-29
Mokėti:	SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775 Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076 Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664
Papildomos sąlygos ir informacija:	Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant AON BALTIC, UADBB 1. Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad papildomai įtraukiama apsauga Draudėjo civilinei atsakomybei dėl neturtinės žalos, kylančios kaip žalos trečiojo asmens sveikatai, gyvybei pasekmė. Neturtinė žala atlyginama draudimo sumos ribose. Statinio projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių punktas 15.1 šiai draudimo sutarčiai netaikomas. 2. Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių punktas 15.17 šiai sutarčiai netaikomas. 3. Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama pagal statinio projektavimo darbų mastą per metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudėjo projektuojami objektai ir/ar jų dalys, kurie šios sutarties sudarymo dieną jau yra perduoti užsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudėjo šios sutarties sudarymo dieną nebaigti projektuoti objektai ir/ar jų dalys, kurie nėra perduoti užsakovui. Sudarydamas šią sutartį Draudikas vadovaujasi Draudėjo pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jų dalis. 4. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą šalių nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai. Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo taisyklių punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusiję su žalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandantys kaip žalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmė nėra draudžiami.

5. Draudimo įmoka apskaičiuota esant bendrai planuojamai projektų samatinei vertei 2.500.000 Eur per šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

6. Šis polisas yra sudarytas pagal viešojo pirkimo techninės specifikacijos sąlygas. Atsiradus prieštaravimams tarp šio poliso sąlygų ir techninės specifikacijos sąlygų, vadovaujamasi techninės specifikacijos sąlygomis.

Draudėjas, pasirašydamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigine prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmokas.

Draudimo produkto informacinis dokumentas: Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mūsų interneto svetainės www.if.lt profesinės civilinės atsakomybės draudimo puslapyje arba sekdami šią nuorodą: <https://www.if.lt/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe>. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el. paštu ar paštu, parašykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. +370 5 210 8800, ir mes nedelsdami Jums išsiųsime.

Privatumo politika: If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, apdraustąjį kaip tai numatyta Privatumo politikoje šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą. Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika (<https://www.if.lt/privatumo-politika>), kuri prieinama adresu www.if.lt.

Ginčų sprendimas: Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius, kodas: 302279548, telefonas: +370 5 210 8800, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt. Draudėjo adresas korespondencijai: KAUNO ENERGIJA, AB, Raudondvario pl. 84, Kaunas, tel. 37037265259.

2025.01.09

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

If P&C Insurance AS filialas




KAUNO ENERGIJA, AB

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direktoriaus

SITUACIJOS SCHEMA



Posūkio kampų duomenų lentelė		
Posūkio kampas	X koordinatė	Y koordinatė
A	6080693.67	496363.45
B	6080693.25	496244.52
Es VM	6080628.20	496847.05
Lenkt. v. 21	6080705.53	496374.70
Lenktas v. 15	6080999.09	496299.30
PK-1	6080674.48	496717.26
PK-2, 82	6080779.00	496596.37
PK-3	6080758.25	496538.52
PK-4	6080782.00	496537.13
PK-5	6080705.72	496367.64
PK-6	6080693.52	496367.31
PK-7	6080695.23	496308.44
PK-8	6080699.41	496308.56
PK-9, 58	6080991.01	496264.65
PK-10	6080627.54	496242.52
Sklemb. 2	6080994.66	496278.16
Vertikal. skl.3	6080695.58	496250.14
Vertikal. sklemb.1	6080730.80	496705.43
VM-1	6080787.98	496594.41
VM-2	6080625.78	496247.47

Posūkio kampų duomenų lentelė		
Posūkio kampas	X koordinatė	Y koordinatė
„A“	6080693.67	496370.46
Es „ŠK“	6080604.19	496370.49
PK-11	6080687.62	496363.22
PK-12	6080687.17	496368.22
PK-13	6080636.23	496363.59
PK-14	6080635.96	496366.46
PK-15	6080632.17	496366.11
PK-16	6080631.79	496370.09
PK-17	6080617.82	496369.40
PK-18	6080617.73	496371.22
PK-19	6080600.29	496369.80
PK-20	6080602.39	496343.23
PK-21	6080594.74	496342.31
ŠP-1	6080596.14	496323.41
VM-3	6080688.41	496363.25


Posūkio kampų duomenų lentelė		
Posūkio kampas	X koordinatė	Y koordinatė
B	6080633.25	496244.52
Lenkt. v. 20	6080644.20	496209.27
PK-22	6080635.01	496240.00
PK-23	6080633.19	496239.23
PK-24	6080644.16	496174.92
ŠP-2	6080632.43	496175.01
Vertikal. el. lenk.	6080636.49	496230.35
VM-4	6080633.96	496237.26

PASTABOS:

- ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBA NUO PRIJUNGIMO PRIE ESAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ ESAMO VAMZDYNŲ MAŽGO ES. VM IKI SKLYPO RIBOS TAŠKO „C“ IR SKLYPO RIBOS TAŠKO „E“ VYKDOMA SUFORMUOTAME ŽEMES SKLYPE, KADASTRINIS NR. 1901/001/21, KURIO PASKIRTIS - SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ KORIDORIUS. NUO SKLYPO RIBOS TAŠKO „C“ IKI PROJEKTUOJAMO VAMZDYNŲ MAŽGO VM-1 IR SKLYPO RIBOS TAŠKO „D“ - VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NESUFORMUOTAME ŽEMES SKLYPE. NUO SKLYPO RIBOS TAŠKO „D“ IKI ŠILUMOS PUNKTO PATALPOS ŠP-1 PASTATE MIGLOVAROS G.14 - SUFORMUOTAME ŽEMES SKLYPE, KADASTRINIS NR. 901/0200/256. NUO SKLYPO RIBOS TAŠKO „E“ IKI ŠILUMOS PUNKTO PATALPOS ŠP-2. PASTATE VOKIEČŲ G.164 SUFORMUOTAME ŽEMES SKLYPE, KADASTRINIS NR. 1901/0200/270.
- KIETAS DANGAS UŽDENGTI MEDINIAIS SKYDAIS ARBA G/B PLOKŠTĖMS ANT SMELIO PAGRINDO. DARBO VYKDYMO METU NEUŽTERŠTI GATVES PURVU, UŽTERŠUS IŠVALYTI.
- MONTAVIMO PERTRAUKŲ METU ANT VAMZDYNŲ GALŲ TURI BŪTI UŽDEDAMOS LAIKINOS AKLĖS, KAD Į VAMZDYNĄ NEPAKETŲ ŠUKŠLĖS IR SMULKŲS GYVŲNAI.
- ŽEMES KASIMO DARBUS VYKDYTI 1 M. ATSTUMU NUO APŠVIETIMO LINIJOS. ELEKTROS STULPUS, MEDŽIUS DARBO ZONOJE APSAUGOTI >2.0 m AUKŠČIO LENTYNAIS SKYDAIS.
- SUSIKIRTIMUOSE SU ELEKTROS IR RYŠIŲ KABELIAIS ĮRENGTI DEKLUS -0.4 kV ELEKTROS KABELIUI IR RYŠIŲ TINKLŲ KABELIUI UŽDEDAMOS Ø110 RHDP-D DEKLAS -10.0 kV ELEKTROS KABELIUI UŽDEDAMOS Ø116 RHDP-D DEKLAS. ŽEMES DARBUS VYKDYTI RANKINIŲ BŪDU.
- ĮRENGIAMŲ DEKLŲ KIEKIUS TIKSLINTI STATYBOS DARBŲ METU, ATSIŽVELGIANT Į MAŽIAUSIUS LEISTINUS ATSTUMUS TARP ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR SUSIKERTANČIŲ KOMUNIKACIJŲ.

INŽINERINIO TINKLO RODIKLIAI

CHARAKTERISTIKOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS (SKERSMUO, TIPAS)
1. PROJEKTUOJAMO TINKLO ILGIS (BENDRAS)	m	1042.0
2.1 VAMZDŽIŲ DIAMETRAS	mm	2 0219, 1x4,5/315 - 796m
2.2 VAMZDŽIŲ DIAMETRAS	mm	Ø60,3x2,9/125 - 246.0m
DARBINIS SLĖGIS	MPa	1,6
4. SKAIČIUOTINA TEMPERATŪRA	°C	T1=120, T2=70
5. PAKLOJIMO BŪDAS		BEKANALINIS
6. ŠILUMOS ŠALTINIS- KAUNO M. CŠT		

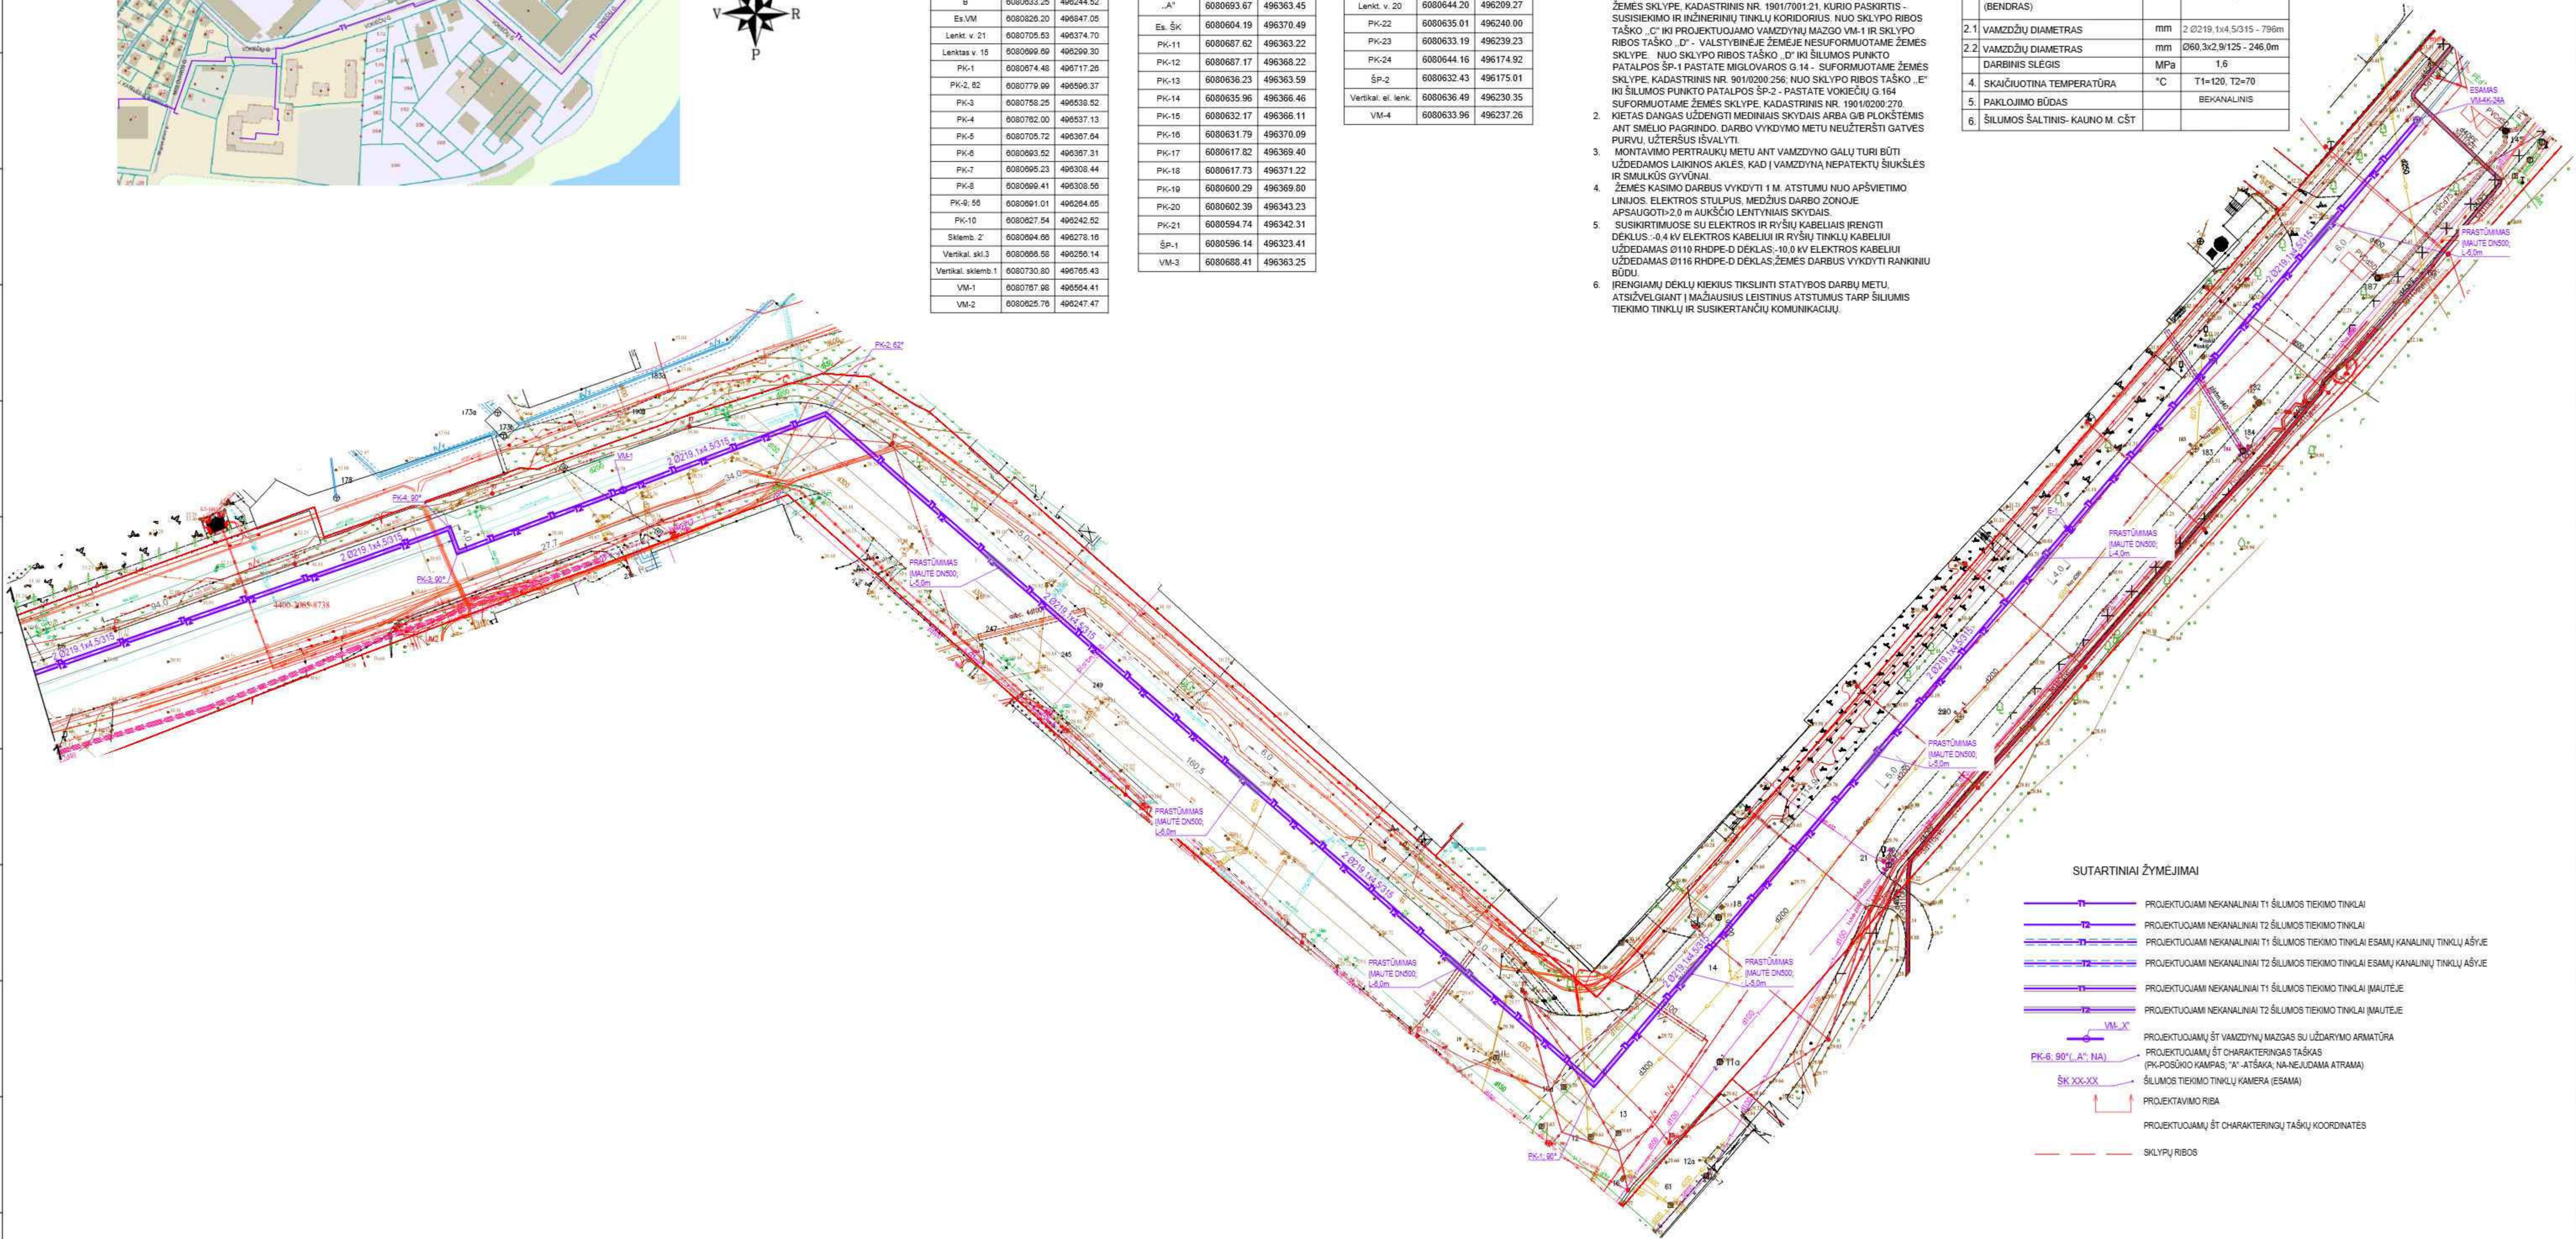

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T1 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T2 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T2 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T3 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T3 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T4 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T4 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T5 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T5 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T6 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T6 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T7 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T7 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T8 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T8 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T9 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T9 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T10 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T10 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T11 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T11 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T12 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T12 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T13 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T13 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T14 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T14 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T15 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T15 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T16 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T16 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T17 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T17 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T18 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T18 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T19 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T19 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T20 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T20 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T21 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T21 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T22 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T22 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T23 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T23 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T24 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T24 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T25 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T25 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T26 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T26 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T27 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T27 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T28 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T28 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T29 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T29 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T30 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T30 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T31 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T31 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T32 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T32 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T33 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T33 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T34 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T34 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T35 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T35 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T36 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T36 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T37 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T37 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T38 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T38 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T39 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T39 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T40 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T40 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T41 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T41 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T42 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T42 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T43 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T43 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T44 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T44 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T45 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T45 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T46 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T46 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T47 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T47 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T48 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T48 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T49 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T49 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T50 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T50 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T51 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T51 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T52 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T52 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T53 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T53 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T54 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T54 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T55 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T55 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T56 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T56 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T57 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T57 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T58 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T58 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T59 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T59 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T60 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T60 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T61 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T61 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T62 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T62 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T63 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T63 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T64 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T64 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T65 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T65 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T66 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T66 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T67 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T67 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T68 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T68 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T69 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T69 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T70 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T70 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T71 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T71 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T72 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T72 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T73 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T73 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T74 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T74 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T75 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T75 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T76 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T76 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T77 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T77 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T78 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T78 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T79 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T79 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T80 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T80 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T81 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T81 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T82 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T82 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T83 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T83 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T84 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T84 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T85 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T85 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T86 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T86 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T87 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T87 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T88 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T88 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T89 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T89 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T90 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T90 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T91 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T91 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T92 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T92 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T93 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T93 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T94 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T94 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T95 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T95 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T96 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T96 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T97 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T97 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T98 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T98 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T99 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T99 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T100 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T100 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T101 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T101 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T102 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T102 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T103 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T103 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T104 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T104 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T105 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T105 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T106 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T106 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T107 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T107 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T108 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T108 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T109 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T109 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T110 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T110 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T111 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T111 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T112 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T112 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T113 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T113 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T114 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T114 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T115 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T115 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T116 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T116 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T117 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T117 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T118 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T118 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T119 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T119 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T120 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T120 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T121 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T121 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T122 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T122 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T123 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T123 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T124 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T124 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T125 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T125 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T126 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T126 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T127 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T127 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T128 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T128 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T129 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T129 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T130 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T130 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T131 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T131 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T132 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T132 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T133 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T133 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T134 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T134 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T135 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T135 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T136 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T136 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T137 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T137 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T138 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T138 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T139 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T139 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T140 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T140 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T141 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T141 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T142 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T142 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T143 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T143 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T144 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T144 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T145 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T145 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T146 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T146 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T147 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T147 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T148 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T148 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T149 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T149 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T150 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T150 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T151 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T151 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T152 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T152 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T153 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T153 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T154 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T154 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T155 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T155 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T156 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T156 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T157 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T157 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T158 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T158 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T159 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T159 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T160 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T160 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T161 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T161 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T162 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T162 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T163 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T163 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T164 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T164 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T165 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T165 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T166 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T166 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T167 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T167 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T168 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T168 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T169 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T169 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T170 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T170 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T171 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T171 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T172 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T172 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T173 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T173 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T174 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T174 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T175 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T175 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T176 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T176 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T177 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T177 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T178 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T178 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T179 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T179 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T180 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T180 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T181 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T181 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T182 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T182 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T183 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T183 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T184 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T184 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T185 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T185 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T186 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T186 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T187 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T187 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T188 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T188 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T189 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T189 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T190 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T190 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T191 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T191 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T192 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T192 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T193 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T193 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T194 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T194 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T195 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T195 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T196 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T196 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T197 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T197 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T198 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T198 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T199 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T199 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T200 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T200 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T201 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T201 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T202 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T202 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T203 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T203 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T204 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T204 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T205 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T205 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T206 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T206 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T207 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T207 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T208 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T208 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T209 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T209 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T210 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T210 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T211 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T211 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T212 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T212 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T213 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T213 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T214 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T214 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T215 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T215 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T216 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T216 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T217 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T217 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T218 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T218 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T219 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T219 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T220 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T220 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T221 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T221 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T222 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T222 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T223 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T223 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T224 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T224 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T225 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T225 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T226 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T226 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T227 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T227 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T228 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T228 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T229 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T229 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T230 - PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T230 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- T231 - PROJEKTUOJAMI NEKAN

SITUACIJOS SCHEMA





PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAIS
NUMATOMŲ KIRTI MEDŲ SARŠAS
(PAGAL ATLKTĄ „ŽELIŲ, AUGANČIŲ PROJEKTOJAMŲ ŠILUMOS
TEIKIMO TINKLŲ KAUNO M. VOKIEČIŲ G. IR MIGLOVAROS G.
APSAUGOS ZONOJE, INVENTORIZACIJA-SD PIRIDAS)

Nr.	RŪŠIS	H, m	D, cm	BŪKLĖ	PASTABA	ATKURIAMOJI VERTĖ, Eur
2.	PAPRASTOJI PUŠIS	7,0	20,0	1	S	360,0
13.	LIEPA MAŽALAPĖ (5 kamienai)	7,0	14,0	1	S	252,0
31.	PAPRASTOJI PUŠIS	10,0	18,0	4	S	324,0
32.	PAPRASTOJI PUŠIS	6,0	12,0	1	S	54,0
33.	PAPRASTOJI PUŠIS	11,0	17,0	1	S	306,0
34.	PAPRASTOJI PUŠIS	8,0	10,0	3	N	0,0
36.	PAPRASTOJI PUŠIS	11,0	23,0	1	S	414,0
37.	PAPRASTOJI PUŠIS	9,0	19,0	1	S	342,0
0.	VAISMEDIS	2,0	8,0	1	N	0,0

PASTABOS:

- 1 - GERA BŪKLĖ, 2 - PATENKINAMA, 3 - NEPATENKINAMA, 4 - BLOGA, 5 - ŽUVYS.
N - NESAUGOMAS, S - SAUGOMAS MEDIS
2. KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMIAI, AUGANTYS NE MISKŲ ŪKIO PASKIRTIES
ŽEMĖJE, PRISKIRIAM SAUGOTINIEMS (LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2018 M.
GEGRUŽES 30 D. NUTARIMO NR. S21 REŠAKUČIAI)
3. MEDŲ ĮRAŠYTOS Į VANDENIŲ LIETUVIJS RŪŠIŲ SARAŠĄ, PATVIRTINTĄ LR APLINKOS
MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMU Nr. D1-433.

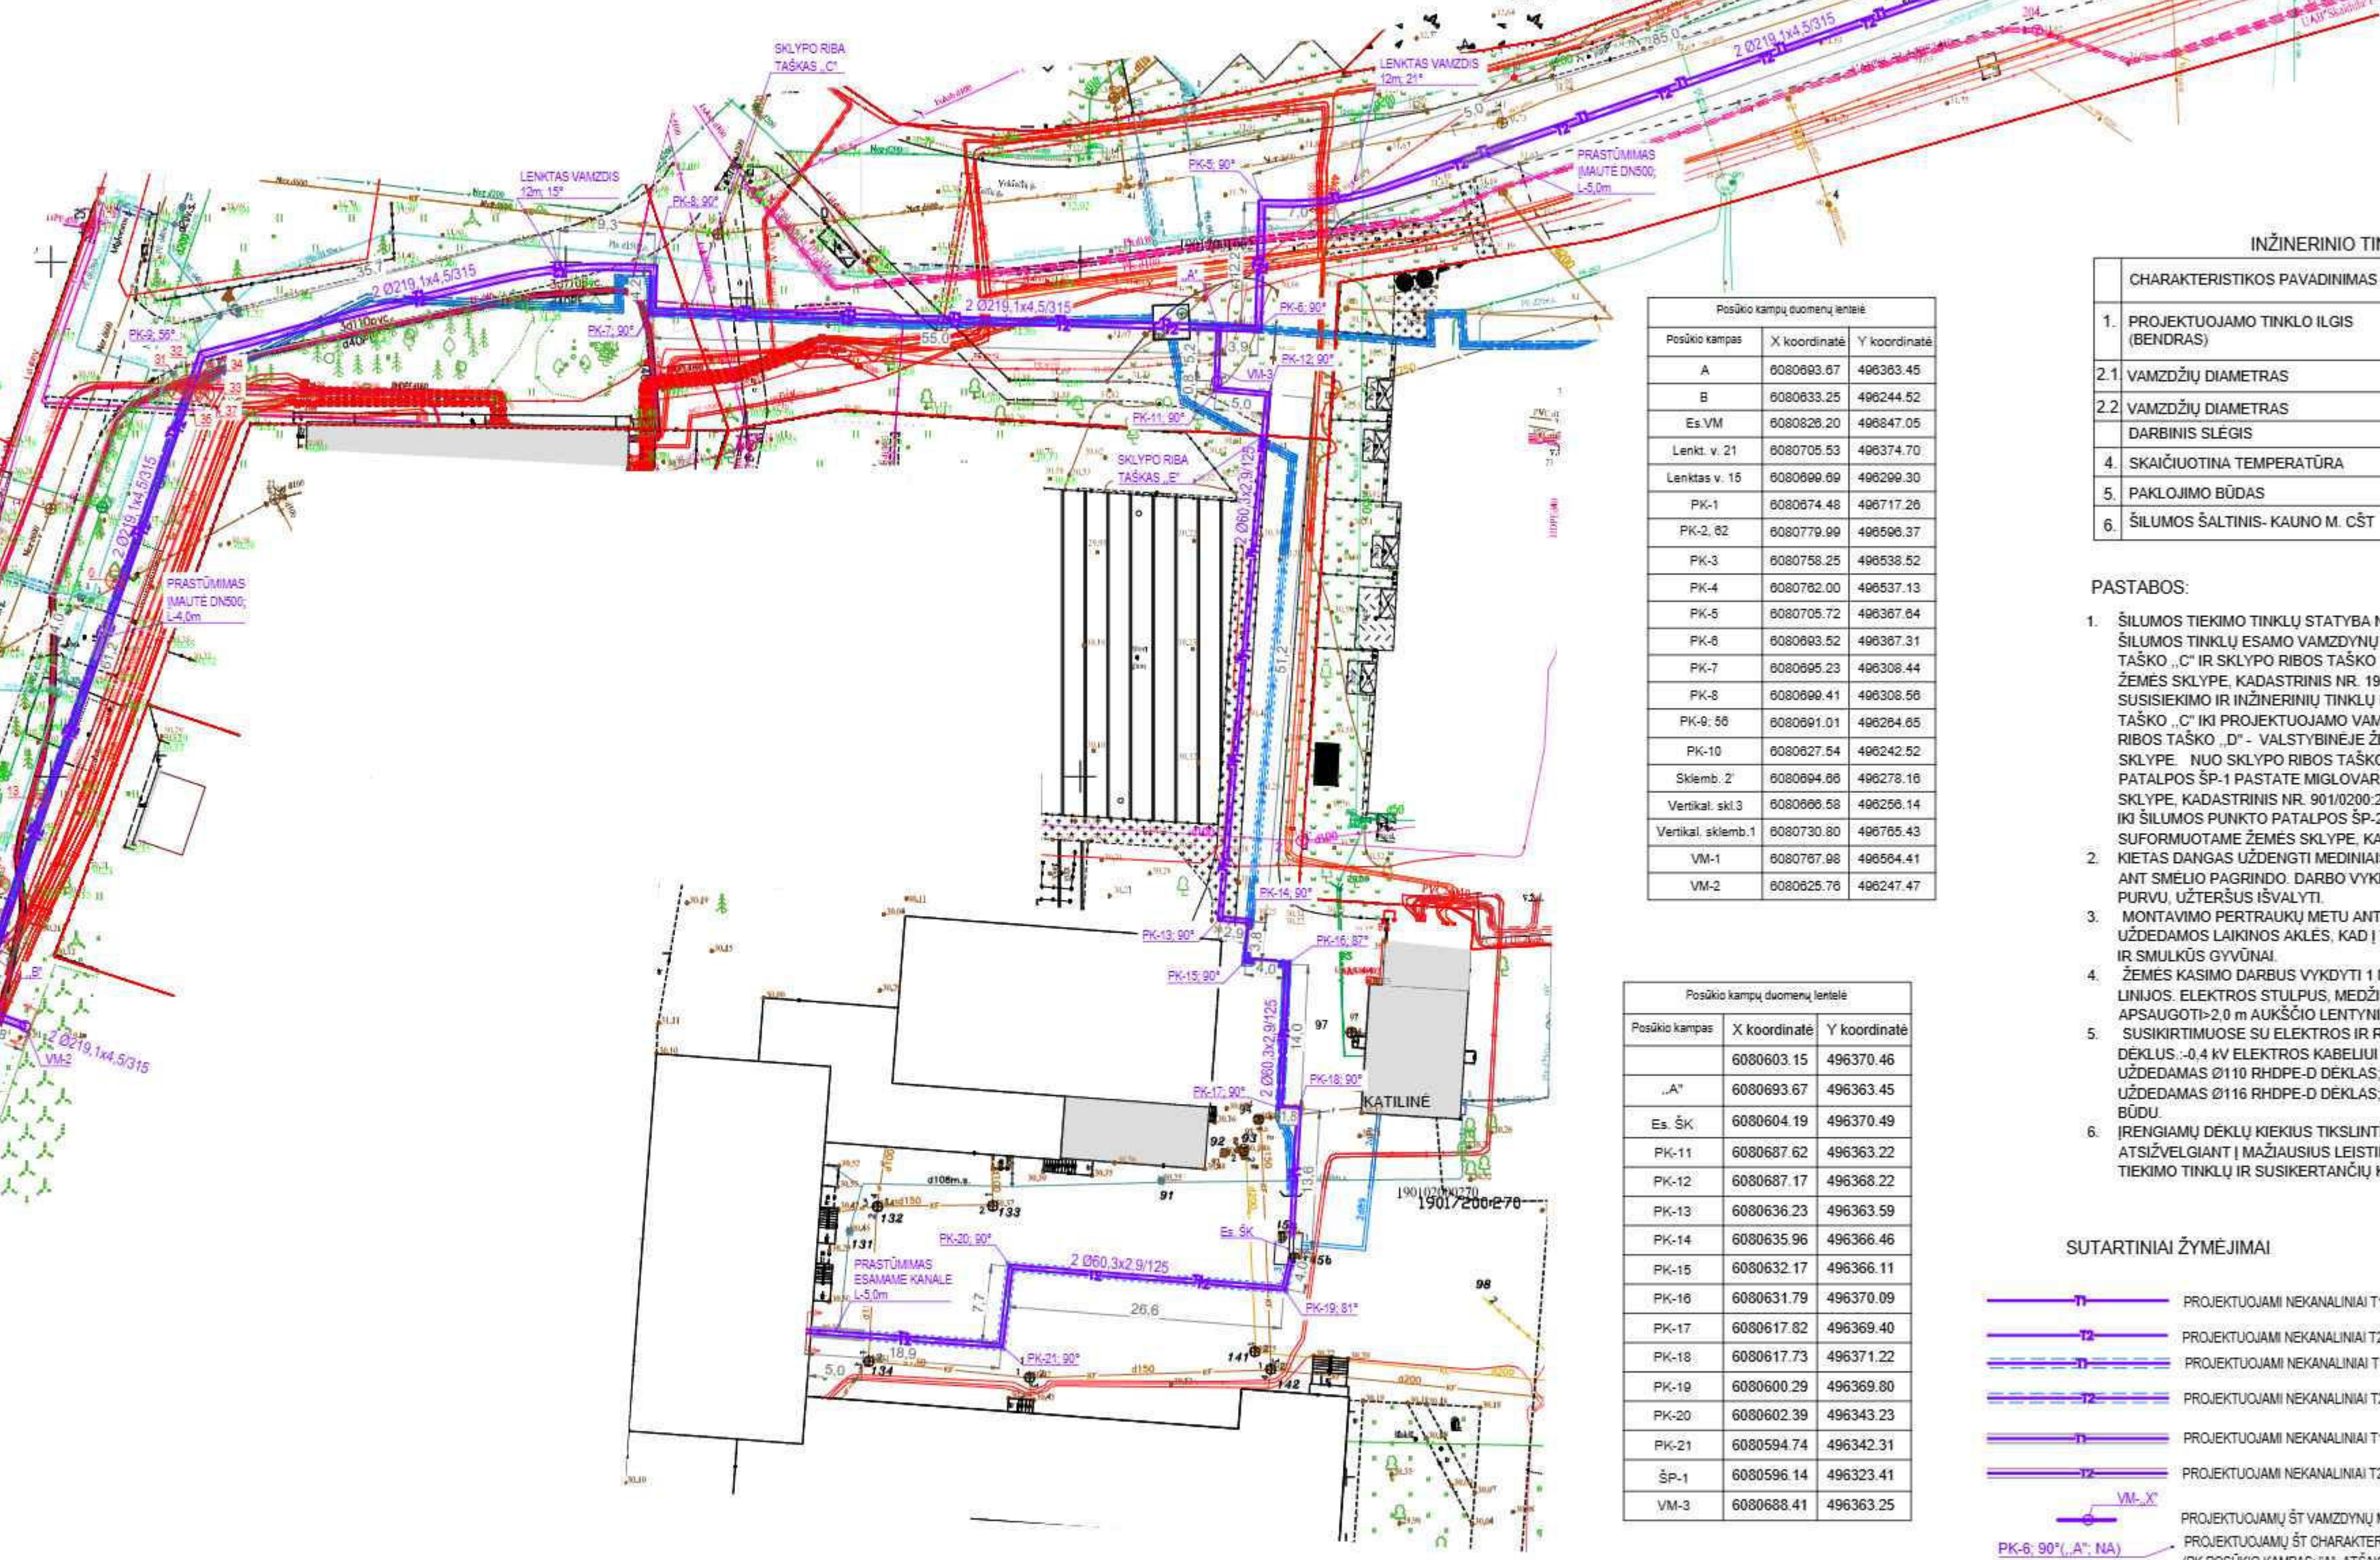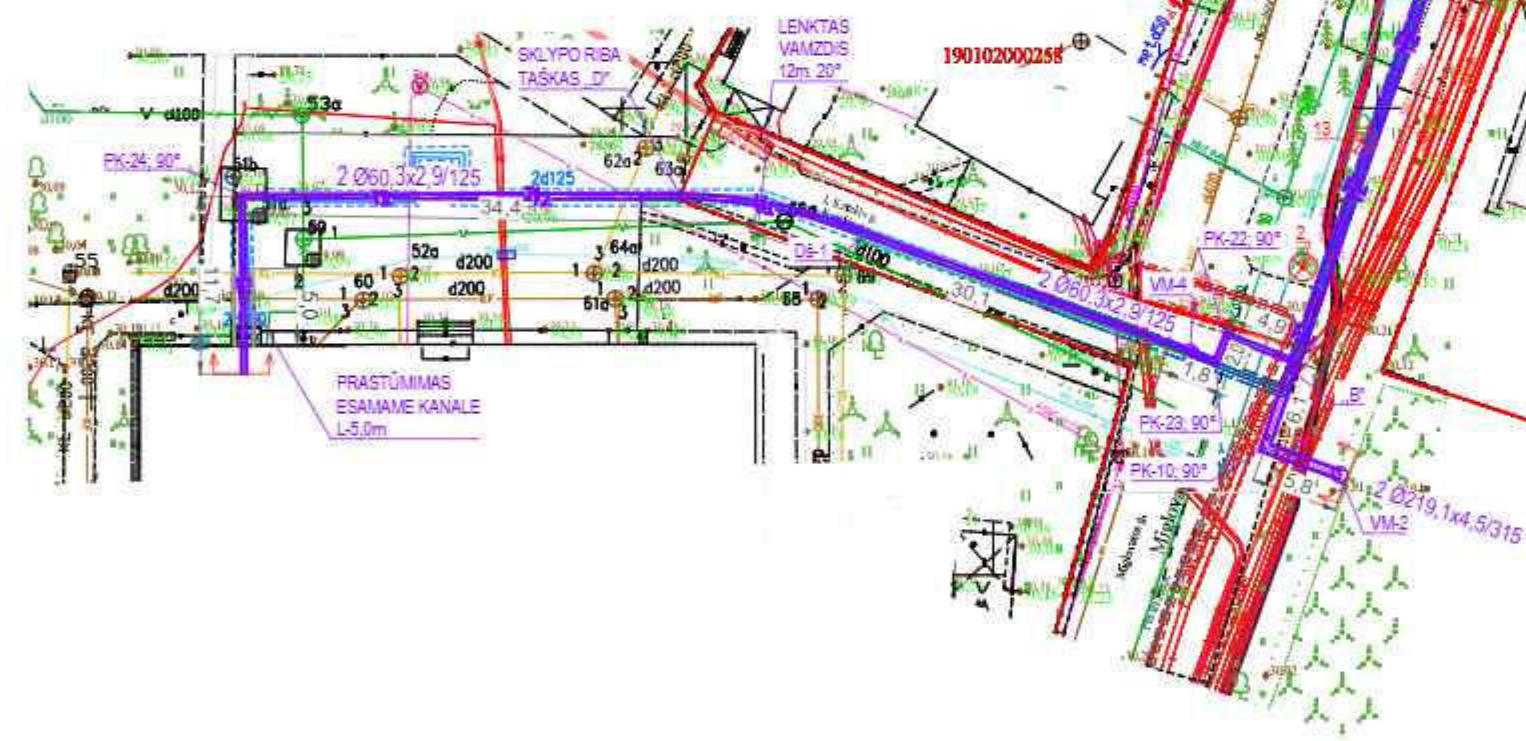

INŽINERINIO TINKLO RODIKLIAI

CHARAKTERISTIKOS PAVAZINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS (SKERSMUO, TIPAS)
1. PROJEKTUOJAMO TINKLO ILGIS (BENDRAS)	m	1042,0
2.1 VAMZDŽIŲ DIAMETRAS	mm	2 0219,1x4 5/315 - 796m
2.2 VAMZDŽIŲ DIAMETRAS	mm	060,3x2 9125 - 246,0m
DARBINIS SLĖGIS	MPa	1,6
4. SKAIČIOTINA TEMPERATŪRA	°C	T1=120, T2=70
5. PAKLOJIMO BŪDAS		BEKANALINIS
6. ŠILUMOS ŠALTINIS- KAUNO M. ČST		

PASTABOS:

1. ŠILUMOS TEIKIMO TINKLŲ STATYBA NŲ PRILUNGIMO PRIE ESAMŲ
ŠILUMOS TINKLŲ ESAMO VAMZDINIŲ MAZGO ES. VM-1 IKI SKLYPO RIBOS
TAŠKO „C“ IR SKLYPO RIBOS TAŠKO „E“. VYKDOMA SUFORMUOTAME
ŽEMES SKLYPE, KADASTRINIS NR. 1901/001.21, KURIO PASKIRTIS -
SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ KORIDORIUS. NUO SKLYPO RIBOS
TAŠKO „C“ IKI PROJEKTUOJAMO VAMZDINIŲ MAZGO VM-1 IR SKLYPO
RIBOS TAŠKO „D“. VALSTYBINEJE ŽEMĖJE NESUFORMUOTAME ŽEMES
SKLYPE, NUO SKLYPO RIBOS TAŠKO „D“ IKI ŠILUMOS PUNKTO
PATALPOS SP-1 PASTATĖ MIGLOVAROS G. 14. SUFORMUOTAME ŽEMES
SKLYPE, KADASTRINIS NR. 901/0200.256, NUO SKLYPO RIBOS TAŠKO „E“
IKI ŠILUMOS PUNKTO PATALPOS SP-2. PASTATĖ VOKIEČIŲ G. 164
SUFORMUOTAME ŽEMES SKLYPE, KADASTRINIS NR. 1901/0200.270.
2. KIETAS DANGAS UŽDENGTI MEDINIAIS SKYDAIS ARBA G/B PLOKŠTEMIS
ANT SMELIO PAGRINDO. DARBO VYKDYMO METU NEUŽTĖRŠTI GATVES
PURVU, UŽTĖRŠUS IŠVALYTI.
3. MONTAVIMO PERTRAUKŲ METU ANT VAMZDINIŲ GALŲ TURI BŪTI
UŽDEGAMOS LAIKINOS AKLĖS, KAD Į VAMZDINĮ NEPAATEKTŲ ŠUKŠLĖS
IR SMULKŲS GYVŪNAI.
4. ŽEMES KASIMO DARBUS VYKDYTI 1 M. ATSTUMU NUO APSVIETIMO
LINIJOS. ELEKTROS STULPUS, MEDŽIUS DARBO ZONOJE
APSAUGOTI>2,0 m AUKŠČIO LENTYNIAS SKYDAIS.
5. SUSIKIRTIMUOSE SU ELEKTROS IR RYŠIŲ KABELIAIS ĮRENGTI
DEKLUS - 0,4 kV ELEKTROS KABELIUI IR RYŠIŲ TINKLŲ KABELIUI
UŽDEGAMOS Ø116 RHDPE-D DEKLAS- 10,0 kV ELEKTROS KABELIUI
UŽDEGAMOS Ø116 RHDPE-D DEKLAS.ŽEMES DARBUS VYKDYTI RANKINIŲ
BŪDU.
6. ĮRENGIAMŲ DEKLŲ KIEKIUS TIKSLINTI STATYBOS DARBŲ METU,
ATSIŽVELGIANT Į MAŽIAUSIUS LEISTINUS ATSTUMUS TARP ŠILUMOS
TEIKIMO TINKLŲ IR SUSIKERTANČIŲ KOMUNIKACIJŲ.

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI

- PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T1 ŠILUMOS TEIKIMO TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T2 ŠILUMOS TEIKIMO TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T1 ŠILUMOS TEIKIMO TINKLAI ESAMŲ KANALINIŲ TINKLŲ AŠYJE
- PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T2 ŠILUMOS TEIKIMO TINKLAI ESAMŲ KANALINIŲ TINKLŲ AŠYJE
- PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T1 ŠILUMOS TEIKIMO TINKLAI ĮMAUTEJE
- PROJEKTUOJAMI NEKANALINIAI T2 ŠILUMOS TEIKIMO TINKLAI ĮMAUTEJE
- PROJEKTUOJAMŲ ŠT VAMZDINIŲ MAZGAS SU UŽDARYMO ARMATŪRA
- PROJEKTUOJAMŲ ŠT CHARAKTERINGAS TAŠKAS
(PK-POSŪKIO KAMPAS, "A"-ATŠAKA, NA-NEJUODAMA ATRAMA)
- ŠILUMOS TEIKIMO TINKLŲ KAMERA (ESAMA)
- PROJEKTAVIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMŲ ŠT CHARAKTERINGŲ TAŠKŲ KOORDINATĖS
- SKLYPŲ RIBOS

Posūcio kampų duomenų lentelė		
Posūcio kampas	X koordinatė	Y koordinatė
A	6080693.67	496363.45
B	6080633.25	496244.52
Es VM	6080628.20	496847.05
Lenktas v. 21	6080705.53	496374.70
Lenktas v. 15	6080699.99	496299.30
PK-1	6080674.48	496717.26
PK-2, 82	6080779.99	496596.37
PK-3	6080758.25	496538.52
PK-4	6080762.00	496537.13
PK-5	6080705.72	496367.64
PK-6	6080693.52	496367.31
PK-7	6080695.23	496308.44
PK-8	6080690.41	496308.58
PK-9, 55	6080691.01	496264.65
PK-10	6080627.54	496242.52
Sklemb. 2	6080694.68	496276.16
Vertikal. skl.3	6080695.58	496236.14
Vertikal. skl.1	6080730.80	496765.43
VM-1	6080767.98	496564.41
VM-2	6080625.76	496247.47

Posūkių kampų duomenų lentelė		
Posūkių kampas	X koordinatė	Y koordinatė
	6080603.15	496370.45
„A“	6080693.67	496363.45
Es „ŠK“	6080604.19	496370.49
PK-11	6080687.62	496363.22
PK-12	6080687.17	496368.22
PK-13	6080636.23	496363.59
PK-14	6080635.96	496366.46
PK-15	6080632.17	496366.11
PK-16	6080631.79	496370.09
PK-17	6080617.82	496369.40
PK-18	6080617.73	496371.22
PK-19	6080600.29	496369.80
PK-20	6080602.39	496343.23
PK-21	6080594.74	496342.31
ŠP-1	6080596.14	496323.41
VM-3	6080688.41	496363.25

Posūkių kampų duomenų lentelė		
Posūkių kampas	X koordinatė	Y koordinatė
B	6080633.25	496244.52
Lenkt. v. 20	6080644.20	496209.27
PK-22	6080635.01	496240.00
PK-23	6080633.19	496239.23
PK-24	6080644.16	496174.92
ŠP-2	6080632.43	496175.01
Vertikal. el. lenkt.	6080636.49	496230.35
VM-4	6080633.96	496237.26

Projekto numeras:	THIS1-20240220-009393; THIS2-20240122-003748
TPS versija:	THIS1-20240220-009393
Objektas:	Krašto pl. 93, Vokietijų g. 164, Miglovaros g. 14, Kauno m., Kauno r. sav.
Planų tipas:	Topografinis planas - planas turinys
Projekto ir Co, UAB	Pagrindinis objekto padėties tikslumas, cm
Ko. pad. Nr.	Horizontalios padėties: 6
Vandens ir paviršio	Vertikalios padėties: 10
Užrašas:	1:500 LKS 94 LKS 97 1 3

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMŲ (KONKURSŲ) STATYBAI
LADA	0	LADOS STATUSAS IR ĮLEIDIMO PREŠTAS (JEI TAKOMA)
KVAI, PATV. DOK. NR.	000	KAUNO ENERGIJA
AB "KAUNO ENERGIJA"	Raudondvario pl. 84 47179 Kaunas-21 tel. (8 37) 305 650 faks. (8 37) 305 622	SKYRIMO TIKSLAS ŠILUMOS TEIKIMO TINKLŲ NUO ŠK(Š-1) VOKIEČIŲ G. Į VITAUTO DIDIOJO UNIVERSITETO KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G. 164 IR SAVIJO LORESELO DARŽELIO PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS REKONSTRUOJIMO PROJEKTAS.
PARBĖSOS	VASARAS	PARBĖSOS
BRĖŽINIO PAVAZINIMAS	0	LADA
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS	M 1:500	0
STATYTOJAS - UŽSAKYTOJAS	AB "KAUNO ENERGIJA"	0
DOCUMENTO ŽYDAS	22143NVS-00-TDP-B-01	2