
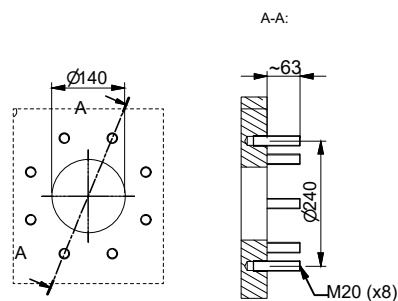
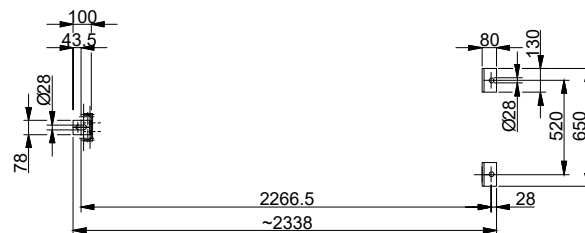
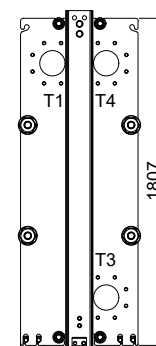
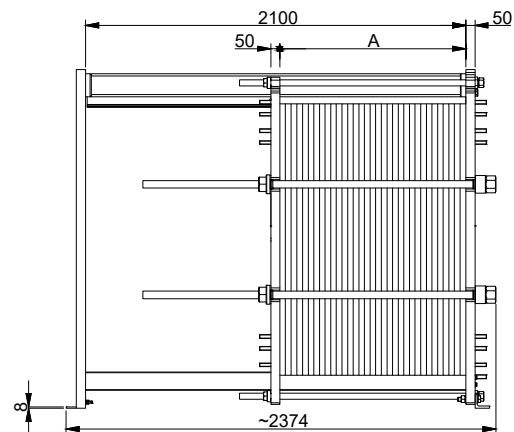
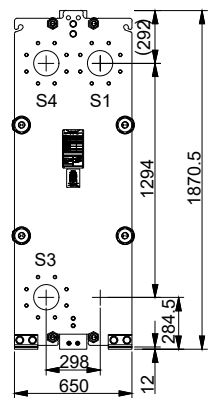




	 KAUNO ENERGIJA	GARLIAVOS KATILINĖ			
	Proj. vadovas				Laida
	Vyr. inžinieriu				
Braižė	Inžinierius				
	AB „Kauno energija“			Lapas	Lapy
				1	2

S4
Išėjimas <<--
Kondensatas

S1
Įėjimas -->>
Termofikacinis vanduo 50.0 °C

S3
Įėjimas -->>
Kondensatas 57.8 °C

T1
Išėjimas <<--
Termofikacinis vanduo

T4
Įėjimas -->>
Kondensatas 64.9 °C

T3
Išėjimas <<--
Kondensatas

 KAUNO ENERGIJA				GARLIAVOS KATILINĖ		
	Proj. vadovas				DKE šilumokaitis	Laida
	Vyr. inžinierius					
Braižė	Inžinierius					
	AB „Kauno energija“				Lapas	Lapų
					2	2