

Proj. dalis	Vardas, pavardė	Parašas	Data
-	-	-	-


A3 297x420

PASTABOS:
1. Plane pateiktos atraminės reakcijos nuo
skaičiuotinių apkrovų.




LT

LIRGRID AB


Laida	0	2020 04	Statybai	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)	Alytaus 400 kV skirstytuvio rekonstravimas	Atraminių reakcijų planas	1	Lapas	1

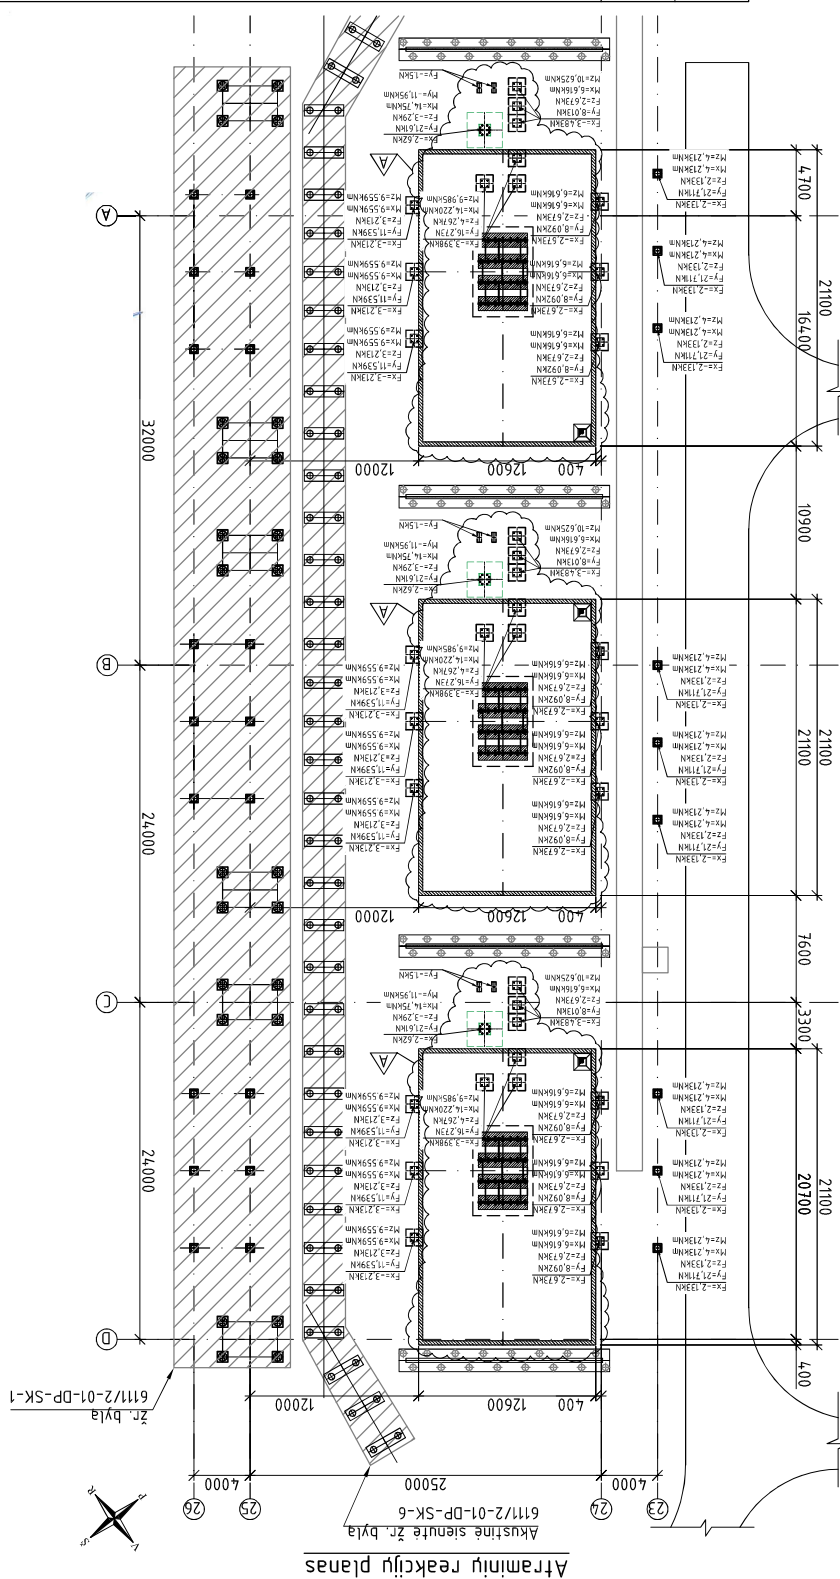


El. Nr.	Žymėjimas	Paralaminas	Kiekis	Masė (kg)	Pastaba
			vnt.	vnt.	visu
		Pagrindai			
		Skelis-žyras, m ²	32,0	-	-
		Skaida fr. 0/45, m ³	14,0	-	-
		Skelio šlyginamasis pastunkonts, m ³	15	-	-
	HOPE	HOPE plyvelė 10 mm	375,0	-	Be užrašo
		Panašinties plotasė			
PP-1	-01-DP-SK-TBR-07	PP-1 plotė bėtonuojama vietoje	1	-	Betono kėjų Anat. 552,0kg
S20	-	Skidintys S20, m ²	0,3	-	Pa NSP-1 Pietinio šlaito NSP pl. ir beton.
		Pagalima ir perimetro Hidroizoliacinė juosta SIKASwell A-2000 m	105,0	-	-
NSP-1	Serijs 3-07-1-202 1.1 lap. 36	NSP-1 pamato plotė, vnt	4	-	-
	Dukos	beton fr.			310,9 t
AT-1	-01-DP-SK-TBR-06	Am. Tinklas AT-2	8	613	Betonas
AT-2	-01-DP-SK-TBR-06	Am. Tinklas AT-2	8	531	120,8 t
AT-3	-01-DP-SK-TBR-06	Am. Tinklas AT-3	8	613	Betonas
L-1	-01-DP-SK-TBR-06	Sanvartins L-2	555	0,07	38,9 t
L-2	-01-DP-SK-TBR-06	Sanvartins L-2	68	0,14	44,9 t
AT-5	-	4 m ilgio dugno plotė $\phi 100/100/200/200$ m ²	255,2	-	Betonas NSP-1 užrašo.
-	LST EN 206-2019+A1:2017	Betonas C30/37-XF3-M6-F50, m ³	37,0	-	Betonas
-	LST EN 206-2019+A1:2017	Betonas C30/37-XF3-M6-F50, m ³	29,0	-	Dagail
P-5	-01-DP-SK-TBR-08	Bėgis P-5	2	181,0	362,0 t
P-6	01 DP ex TBR-08	Bėgis P-6	2	181,0	362,0 t
S-1	-01-DP-SK-TBR-08	Saverža C-1	9	6,6	59,4 t
C-4	-01-DP-SK-TBR-08	Saverža C-4	56	-	-
KK-2	-01-DP-SK-TBR-08	Metalo k-j KK-2	56	1,0	57,1 t
KK-3	-01-DP-SK-TBR-08	Metalo k-j KK-3	28	4,3	121,5 t
-		Aljos sūdegimo duobė			
-	-	Kerlus vamzdis $\varnothing 200$, L=500	1	-	-
-	-	Kerlus alkinis $\varnothing 200$	2	-	-
-	-	Cink-presuotos grotelės 500x500	1	-	-
-	-	Gruntinė skaida fr. 315/63, m ³	0,3	-	Aljos 36300
-	-	Aljos 36300	0,3	-	Aljos 36300

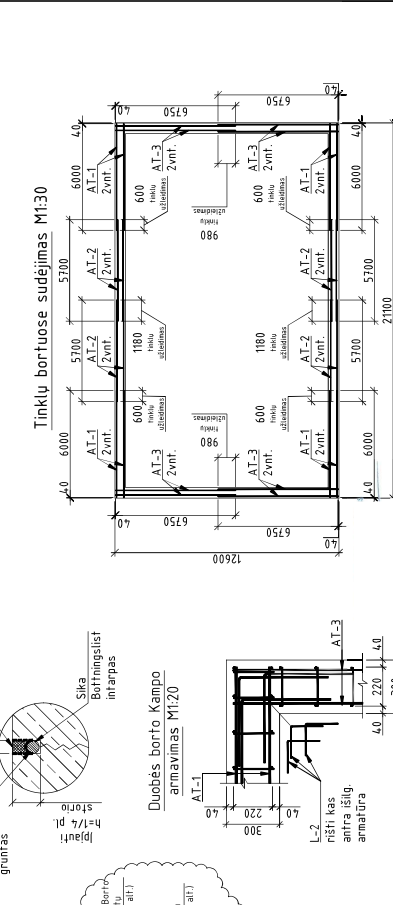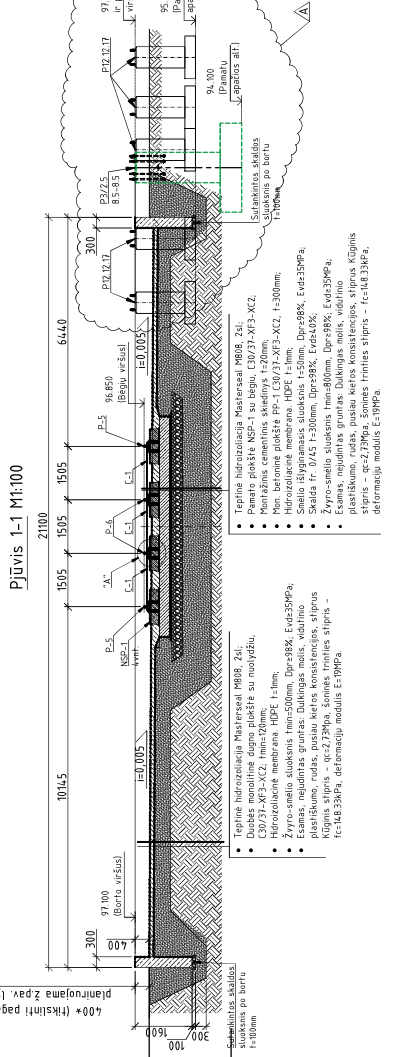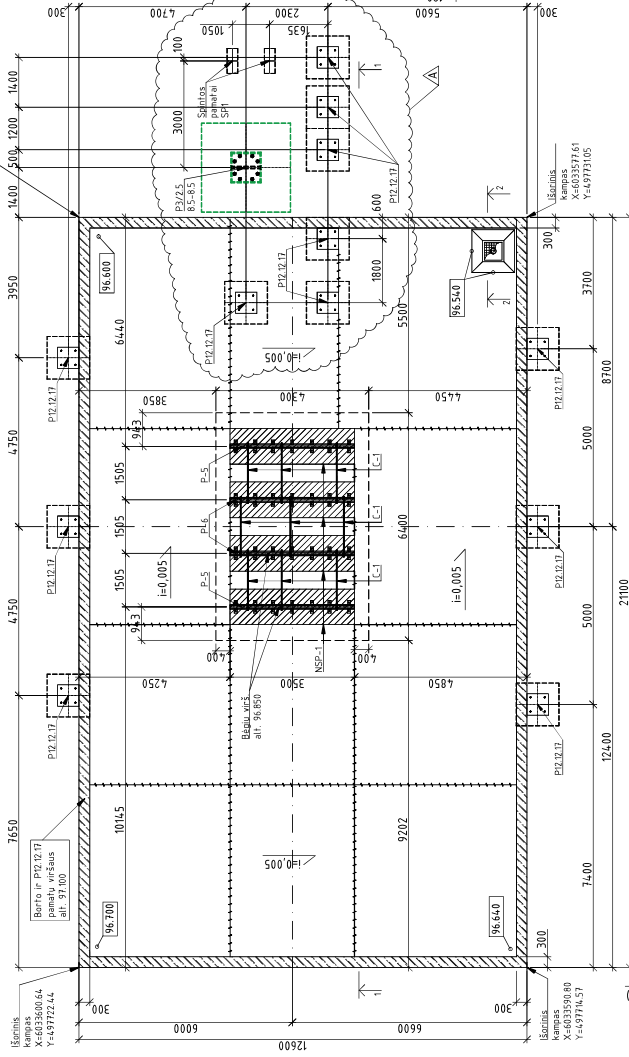[illegible]


Transformatoriaus pamatas su alyvos subėgimo duobe TP2 (Transformatorius T2) M1:100

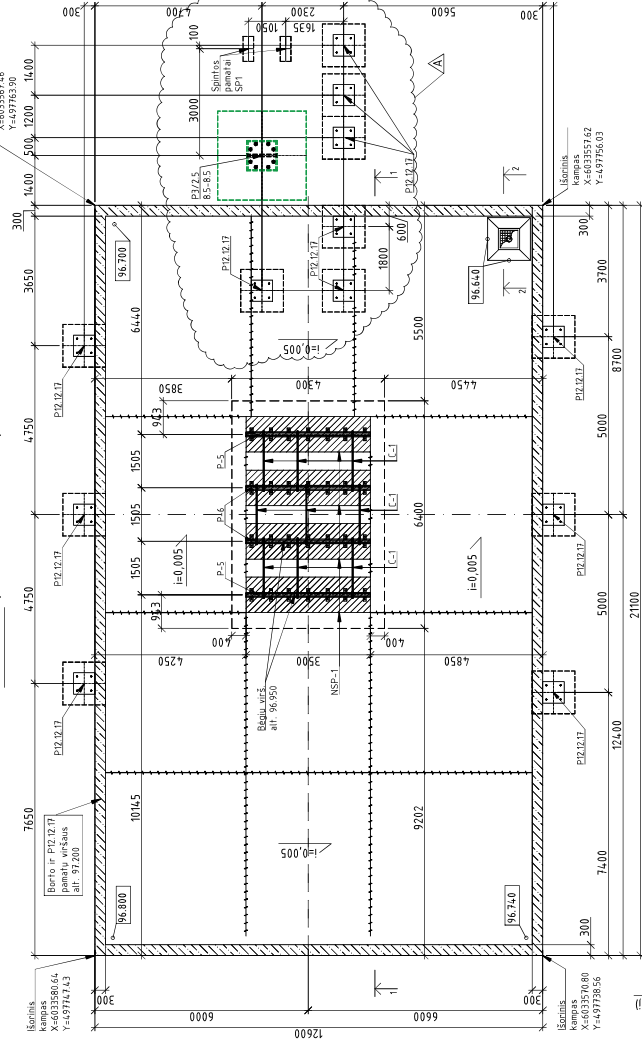


Pjūvis 3-3
(Duobės bort
rmavimas) M1




Pjūvis 4-4
Duobės bortas
(mavimas) M1:




Pjūvis 4-4
Duobės bortas
(mavimas) M1:




Dugno plokštės armavimo ir
susitraukimo siūlės įrengimo
principinis mazgas M1:10




Mazgas "B"

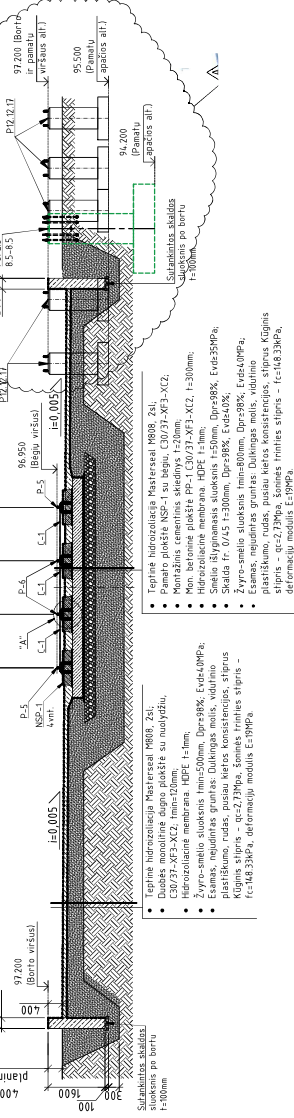

Pjūvis 2-2 M 1:30

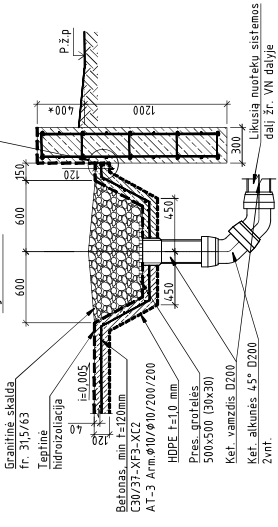


Mazdas "A" M1:10

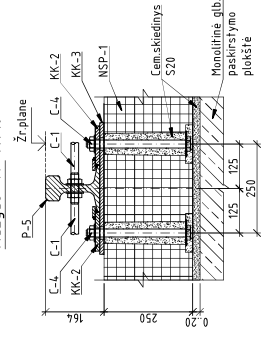

PASTABOS:

[illegible]

Tinklų bortuose sudėiimas M1:30

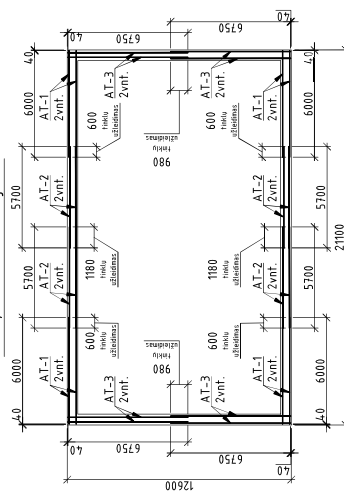

A.	2020.05.	Pamatu izdēstymo keļlmas pagal atraņņatnā elektrotehniki uzdoņi
0	2020.03.	Starņņba
Laida	Data	Laidos statusas. Keļlmu priēzāis (jāi takomā)
LITPOL LĪNK JUNGĒIES ĪSPĒTĪMC Ī ETAPAS ⁴⁶		
Aļļaus 400 kV skirņstāklus rekonstrāvīmas		
Transformatorius T2 pamatu r. aļļos surinķimo duobes TP2 plānas		
LT	LIRORD AB	
		Lapas
		1

