


1. Rostverkas R1, C30/37-XC2-XF3-F200-W6, 5500
2. Paruošiamausias betono sluoksnis, C8/10.
3. Surink. smėlis/žvytras, fr. 0/22 Dpr=0,95, E_{vd}=25MPa;
4. Esamas sutankintas grūntas.

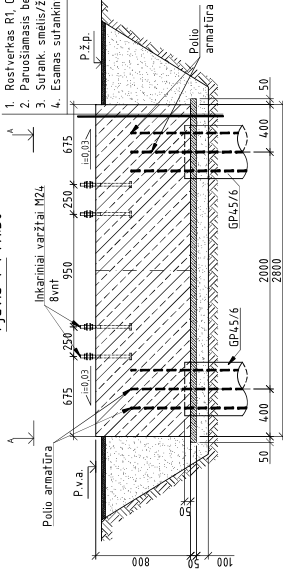

Technical drawing of a rectangular building footprint. The overall dimensions are 800 (width) by 2800 (length). The drawing shows internal walls, columns, and circular features. Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). Key dimensions include: 125, 275, 675, 250, 475, 800, and 2800. A note indicates 'Unkordinal varžina M24 8mm'.

1. Altitude "Pava" – pamato viršaus altitude.
2. Altitude "Pa.a" – pamato apašaus altitude.
3. Altitude "P.p.a" – projekcinis žemes pamtašaus altitude pateikimas "SP" projekto dalyje.
4. Altitude "P.p.a" – projekcinis žemes pamtašaus altitude pateikimas "S50" klasės armatūra.
5. Pasiūlyti P. renginiai naudoti: C30/37+AC2-P50-W6 klasės betona ir S50 klasės armatūra.
6. Pasiūlyti P. renginiai naudoti: C30/37+AC2-P50-W6 klasės betona ir S50 klasės armatūra.
7. Pasiūlyti projekto vykdymui pagal techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimus, darbo projekto, technologinių projekto bei galutinųjų įstatymų ir normatyvinių sąrašų dokumentus. Atgauti patarimų duobų užpylimą atlieki stambiduburčių smėliu (1,8 t/m³ turinio svorio) 20-30cm storio sluoksniu, surinkiant kvepiantį sluoksnį iki 1v2-30 MPa, . Likus iki projekto gilio 100-150mm tolimesnis kasimas atliekamas rankiniu būdu.
8. Gražinti polių įrengimą vykdyti pagal LST EN 1536:2010+A2:015.
9. Gražinti polių betone įrengiamas 5cm aukščio betono nurydys. Prieš įrengiant rostiavę polių betonas nukopulamas 5cm polių armatūra išgaunama.
10. Statybos įrengimo darbus atlikti prieš įrengiant sausųjų periodu arba numatyti jų apsaugą nuo išerimo vandens. Prieš įrengiant darbus atlikti sausųjų periodu arba numatyti jų apsaugą nuo išerimo vandens.
11. Montuojami. Vykdyti surinkimo ir montavimo darbus nepažeisti jai natūralios sanklos sąlygų.
12. Pateiktini. Galutinio projekto patarimų sąrašus lygumo. Našė ne žemesnis kaip (patal. Techninių specifikacijų reikalavimus) A2.
13. Pateiktini. Užduotį. Tarku, terti pamato ir kolonos bazes, stiebinio klasė R4, pagal LST 1504.-3

A	2020.05.	Byla pataisīta pagal privēlomas ekspertu pastābas
0	2019.12.	Sākotnēji
Laida	Data	Laidis statuss. Keilimū griežastis (pei laikoma)
		LITPOL LINK JUNGĒTES (SĒLETIMO) Ē ETAPAS
		Aizvāus 400 kV skirstītēkļs rekonstrāvims
		Laida
		Transformatoru garso slopinošo sēnēus pamatū ierēgino plāns
		A
LT		LIRGRID AB
		Lapas
		Lapu
		1
		1