



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt
El. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

Tiekėjams

Nr.

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pirkimą „Elektros generatorių pirkimas ir įrengimas“. Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

Klausimas: Pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje (skyriuje „III Montavimo darbai“) nurodoma, kad „Generatorius įrengiamas ant naujai įrengiamos betono aikštelės, atsižvelgiant į gamintojo nurodytas apkrovas“. Prašome patikslinti, minimą betoninę aikštelę turi įrengti generatorių Tiekėjas ar ją įrengia Užsakovas, o Tiekėjas tik sumontuoja ant įrengtos aikštelės? Jeigu betoninę aikštelę (-es) turi įrengti generatorių Tiekėjas, prašome detalizuoti kokie reikalavimai keliami aikštelės (-ių) pagrindui, betonui, koks plotas, ir pan., taip pat būtinas aptvaras, ar ne.

Atsakymas: Aikštelę naujam generatoriui turi įrengti tiekėjas. Tiekėjas parenka betono aikštelės matmenis, apkrovos klasę ir armavimo sprendinius pagal konkretaus siūlomo generatoriaus gamintojo rekomendacijas ir atitinkamus Lietuvos Respublikoje galiojančius statybos techninius reglamentus. Betono pagrindas turi užtikrinti įrenginio stabilumą ir laikomąsias apkrovas, o jo konstrukcija parenkama atsižvelgiant į generatoriaus masę ir sukeliama vibraciją. Atsižvelgiant į saugą ir eksploatavimą, aikštelė turi būti aptverta ir užrakinama. Tam naudojama segmentinė tvora ne žemesnė kaip 1,5 m. Varteliai turi atitikti bendruosius reikalavimus (vartelių plotis – 0,9 m).

Klausimas: Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus ir jo įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, reikalingų leidimų gavimą, įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą (įskaitant ARĮ pajungimą, konstrukcijų įrengimą, pastogės įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą), įdiegimą, bandymą. Prašome patikslinti, nurodant, kokie reikalavimai yra keliami pastogei (-ėms) (medžiagos, danga, plotas ir pan.).

Atsakymas: Rengiant techninę specifikaciją įvyko techninė klaida – neišbrauktas reikalavimas įrengti pastogę. Pastogės įrengimas nereikalaujamas.

Klausimas: Prašoma pateikti topografines nuotraukas su pažymėtomis generatorių pastatymo vietomis, pastogės vieta ir aikštelės vieta.

Atsakymas: Pridedame generatorių įrengimo planus.

Klausimas: Prašoma patikslinti, ar ARĮ skydas (-ai) gali būti sumontuotas greta generatoriaus (-ių) ir koks atstumas turi būti iki pastatų elektros skydinių.

Atsakymas: Automatinio rezervinio įrenginio (ARI) skydas turi būti sumontuotas pastato viduje. Atstumas iki elektros skydinės, prie kurios prijungiamas generatorius, yra didesnis kaip 10 m.

PRIDEDAMA:


1. Elektros generatorių įrengimo schemas, 5 lapai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Galina Šamašova

Pavel Goj, komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel.: (8 380) 30182, el. p. pavelgoj@salcininkai.lt

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija

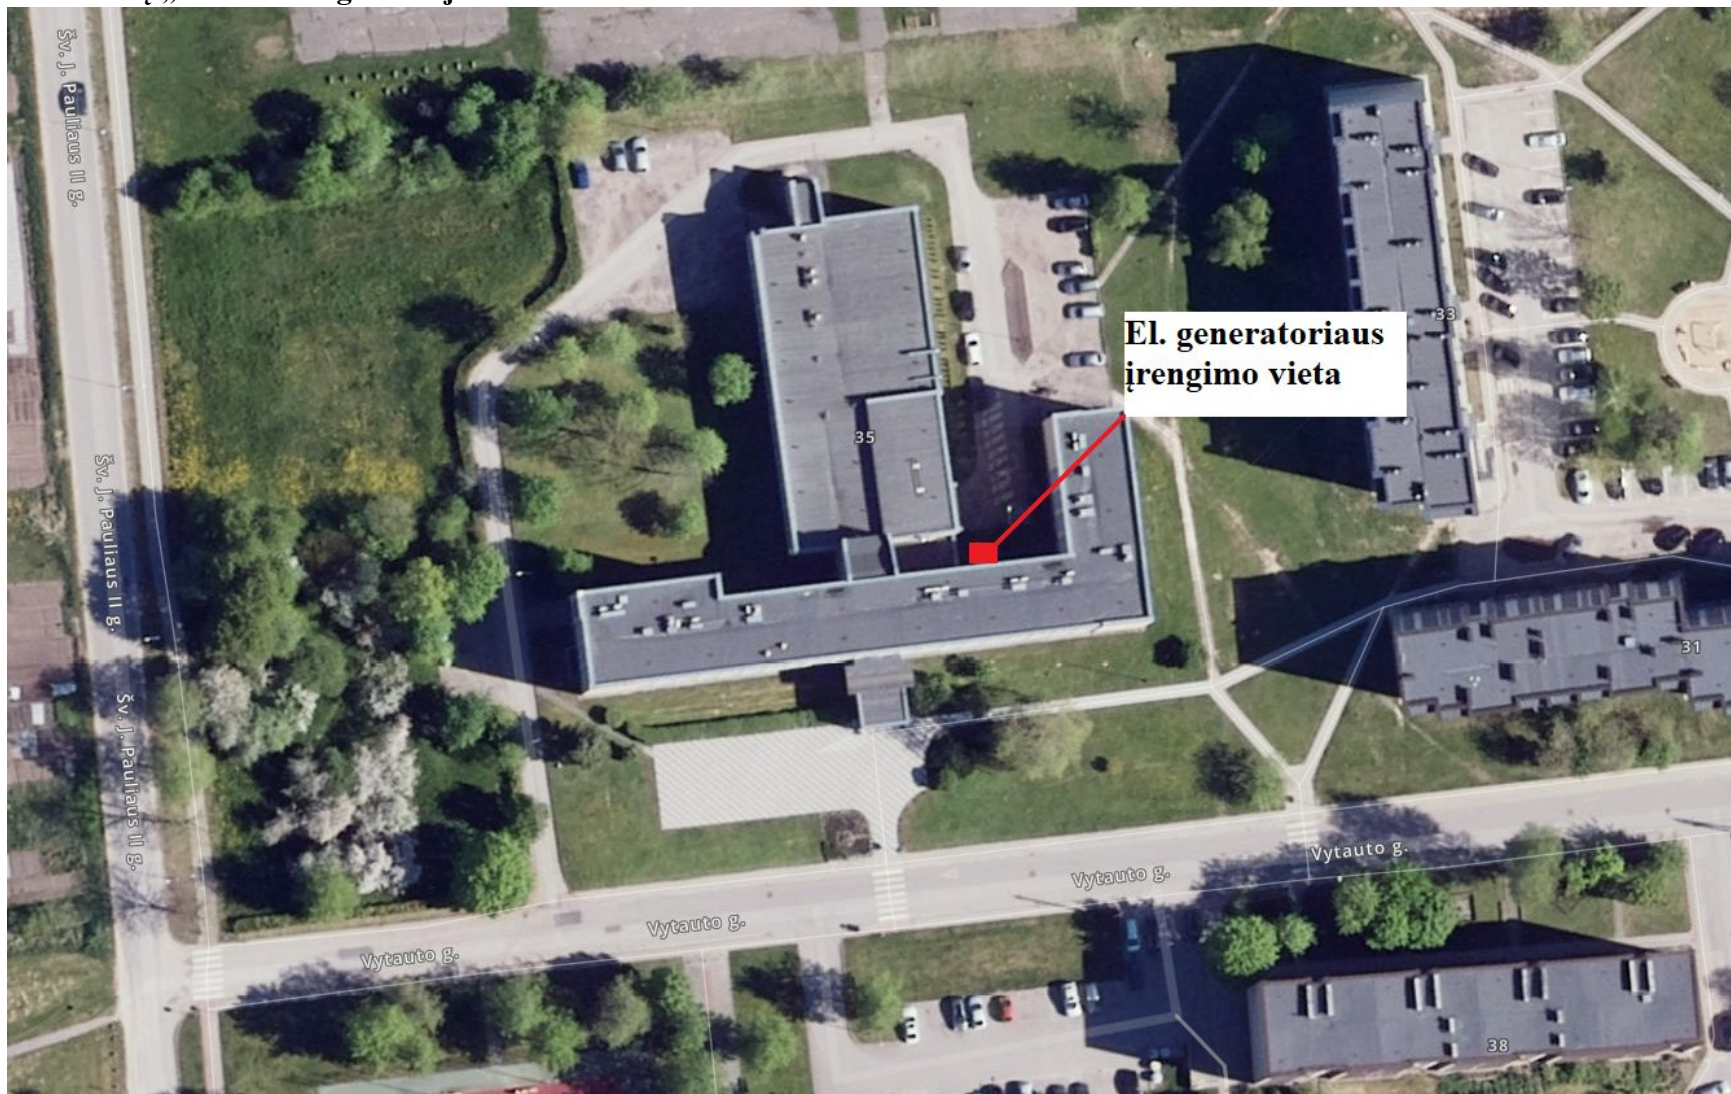

Dieveniškų „Adomo Mickevičiaus“ gimnazija



Eišikių bendruomenės centras



Jašiūnų „Aušros“ gimnazija



Šalčininkėlių V. Kozakevičiaus sporto centras



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-05 Nr. S-(5.17 E)-3659
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Galina Šamašova, Vedėja, Turto valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	GALINA ŠAMAŠOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-05 08:10:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-05 08:10:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 09:35:07 – 2028-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-05 09:12:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-05 09:12:12 DBSIS