

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS VADOVYBĖ

TVIRTINU
Logistikos valdybos vadas

plk. Andrius Jagminas

2025 m. liepos d.

PAGALBINIŲ KATILINIŲ NUOMOS GSŽP OBJEKTAMS ADRESU MAŽALOTĖS K. 9 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas - dviejų pagalbinių katilinių Nr. 1 ir Nr. 2 (toliau – Įranga) nuoma. Įranga skirta pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui ją prijungiant prie esamų katilinių šildymo sistemų. Adresas Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių raj. savivaldybė.

1.2. Į nuomos kainą turi būti įskaičiuota visos išlaidos, susijusios su Įrangos pristatymu/sumontavimu, montavimo medžiagomis, pajungimu prie esamų šildymo sistemų, pajungimu prie elektros tinklo, paleidimu, derinimu, periodiniu techniniu aptarnavimu ir demontavimu/išvežimu.

1.3. Įrangos pristatymą, montavimą ir paslaugų atlikimo laikus, datas Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu ne vėliau, kaip prieš viena darbo dieną.

1.4. Tiekėjas pristatyti Įrangą ir atlikti sumontavimo/paleidimo darbus turi per 20 (dvidešimt) darbo dienų po nuomos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau, kaip iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

1.5. Tiekėjas apmoko Užsakovo atstovus dirbti su Įranga.

1.6. Tiekėjas turi užtikrinti reakciją į Užsakovo pranešimą apie Įrangos gedimą (specialistų atvykimas prie Įrangos) ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

1.7. Tiekėjas, ne vėliau nei per 48 val., savo sąskaita, privalo pašalinti visus Įrangos gedimus, atsiradusius ne dėl Užsakovo netinkamo Įrangos eksploatavimo.

1.8. Tiekėjas 1 kartą per savaitę atlieka Įrangos techninį aptarnavimą su savo eksploatacinėmis medžiagomis ir detalėmis.

1.9. Įranga bus montuojama atviroje teritorijoje, todėl turi būti apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo (aptverta laikina tvora ir rakinamos durys/langai/dangčiai) bei pritaikyta darbui lauko sąlygomis (apsaugota nuo kritulių, oro temperatūros).

1.10. Įranga turi būti su priešgaisrine signalizacija, avariniu apšvietimu ir gaisro gesinimo priemonėmis.


1.11. Įranga turi būti sukomplektuota visomis pagalbiniams eksploatavimui reikalingomis priemonėmis (valdymo/aparnavimo instrukcijos, įrankiai, prietaisai, aptarnavimo aikštelės, apšvietimas, laiptai/kopėčios, vidinių nuotekų surinkimo įtaisai).

2. REIKALAVIMAI ĮRANGOS TECHNINĖMS CHARAKTERISTIKOMS, KOMPLEKTACIJAI IR MONTAVIMUI

2.1. Pagalbinė katilinė Nr.1:

- Reikalinga šiluminė galia - 1500 kW (+/- 5%);
- Montavimas prie katilinės plane pažymėtos 100P1/g (1 pav.). Paskirtis –šilumos tiekimas į kareivines (3 vnt.), valgyklą ir daugiafunkcinį pastatą;
- Temperatūrinis katilinės darbo režimas (T1/T2) 70/50 °C;
- Darbas automatinio režimu;
- Galimybė keisti temperatūros nustatymus;
- Darbinis slėgis šildymo sistemoje 3 bar;
- Su cirkuliaciniu siurbliu termofikato perdavimui iki šildymo sistemos;
- Naudojamas kuras – skystas kuras (dyzelis). Kuras – paslaugos Užsakovo;
- Pajungimas į šildymo sistemos vamzdyną Užsakovo nurodytoje vietoje, įrengiant atjungimo sklendes;
- Pajungimo vamzdynas su šilumine izoliacija;
- Prijungimas prie elektros tinklo Užsakovo nurodytoje vietoje;
- Preliminarūs galimos montavimo aikštelės matmenys – 3m x17m;
- Montavimas/pastatymas ant nesutankinto grunto;
- Prie katilinės turi turėti prijungtą talpą (-s) kuro atsargai mažiausiai trims paroms, dirbant maksimalia galia (talpa turi atitikti LR aplinkos apsaugos reikalavimus ir kilnojamų degalinių eksploataavimo reikalavimus; talpos konstrukciją, sujungimai su katilinė turi užtikrinti saugu įrangos eksploatavimą, siekiant išvengti aplinkos užteršimą kuru). Kuro užpylimą ir papildymą vykdo paslaugos Užsakovas;
- GSM modemas (su veikiančia mobilaus ryšio kortele) gedimo ir sutrikimo signalų perdavimui į atsakingo personalo GSM telefoną.

- Katilinės konstrukcija turi užtikrinti, kad esant katilinės įrangos gėdimams, būtų garantuotas nenutrūkstamas šilumos tiekimas bent 30% galingumu (t.y. kad išvengti visiško šilumos tiekimo nutraukimo) remonto metu.

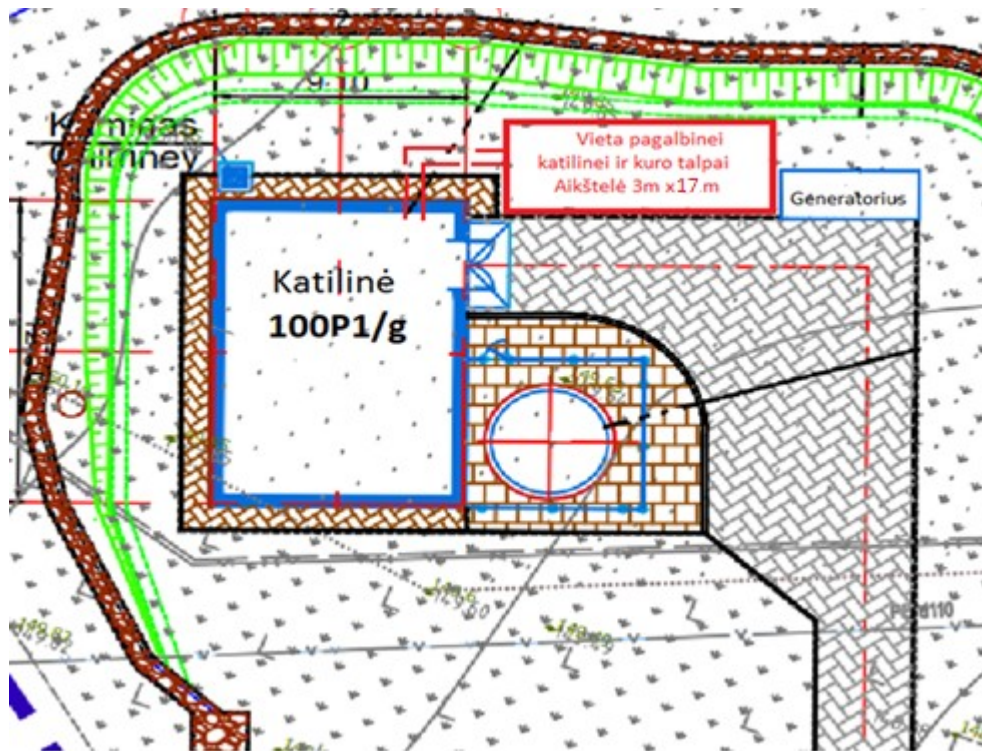


1 pav. Katilinės Nr.1 montavimo vieta

2.2. Pagalbinė katilinė Nr.2:

- Reikalinga šiluminė galia - 500 kW (+/- 5%);
- Montavimas prie Techninio pastato (plane pažymėto 96P2/g) katilinės (2 pav.);
- Temperatūrinis katilinės darbo režimas (T1/T2) 70/50 °C;
- Darbas automatinio režimu;
- Galimybė keisti temperatūros nustatymus;
- Darbinis slėgis šildymo sistemoje 3 bar;
- Su cirkuliaciniu siurbliu termofikato perdavimui iki šildymo sistemos;
- Naudojamas kuras – skystas kuras (dyzelis). Kuras – paslaugos Užsakovo;
- Pajungimas į šildymo sistemos vamzdyną Užsakovo nurodytoje vietoje, įrengiant atjungimo sklendes;
- Pajungimo vamzdynas su šilumine izoliacija;

- Prijungimas prie elektros tinklo Užsakovo nurodytoje vietoje;
- Preliminarūs galimos montavimo aikštelės matmenys – 3,5m x 8m;
- Montavimas/pastatymas esamoje betono dangos aikštelėje;
- Prie katilinės turi turėti prijungtą talpą (-s) kuro atsargai mažiausiai trims paroms, dirbant maksimalia galia (talpa turi atitikti LR aplinkos apsaugos reikalavimus ir kilnojamų degalinių eksploatavimo reikalavimus; talpos konstrukciją, sujungimai su katilinė turi užtikrinti saugų įrangos eksploatavimą, siekiant išvengti aplinkos užteršimą kuru). Kuro užpylimą ir papildymą vykdo paslaugos Užsakovas;
- GSM modemas (su veikiančia mobilaus ryšio kortele) gedimo ir sutrikimo signalų perdavimui į atsakingo personalo GSM telefoną.

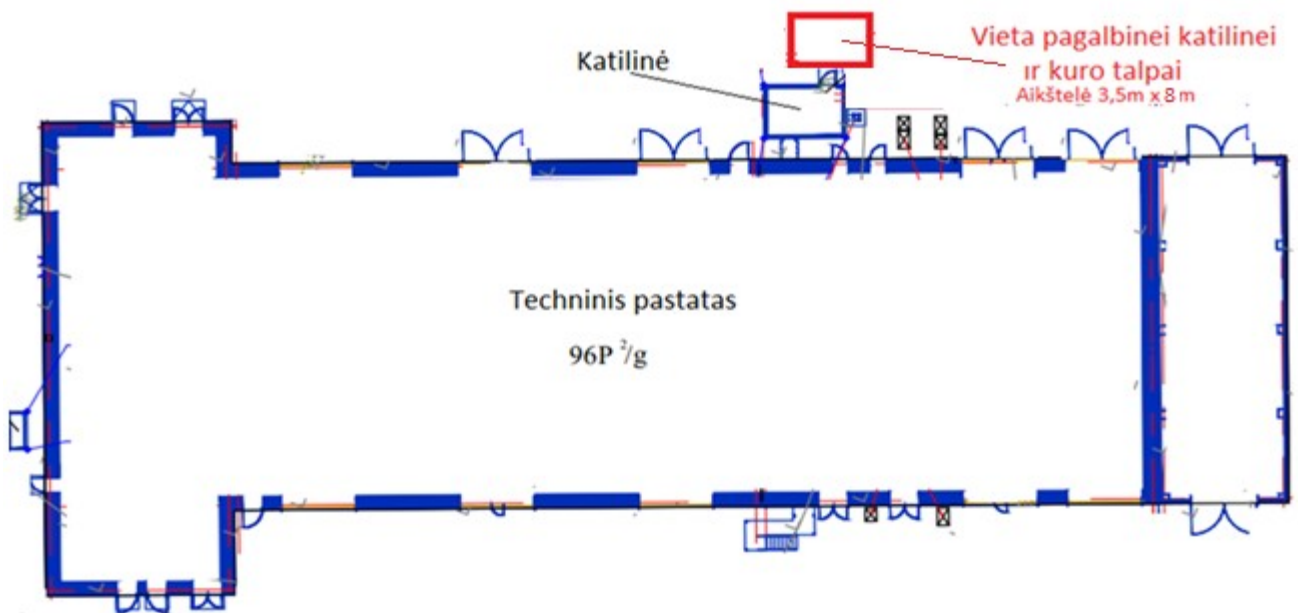

2 pav. Katilinės Nr.2 montavimo vieta

PASTABOS:

1. Prieš teikiant pasiūlymus Tiekėjas turi apžiūrėti montavimo vietas ir įsivertinti visas medžiagas (vamzdžiai, fasoninės dalys, tvirtinimo elementai, vamzdynų izoliavimas, elektros tiekimas, aptvėrimai, eksploatacinės medžiagos, filtrai), reikalingas įrangos pajungimui/sumontavimui ir techniniam aptarnavimui.
2. GSM ryšio kortelės Tiekėjo vardu, mokesčiai įtraukti į nuomos kainą.

Parengė:

LVV Logistikos valdymo skyriaus logistas

Rimantas Juška

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Logistikos valdyba 188782160, Vilnius, Savanorių pr. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PAGALBINIŲ KATILINIŲ NUOMA GSŽP)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-17 Nr. TS-14
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VYDAS LISAUSKAS, Sistemų inžinierius, Infrastruktūros priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	VYDAS LISAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-17 11:25:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-17 11:25:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-02 20:06:35 – 2027-11-02 20:06:35
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	plk. ANDRIUS JAGMINAS, Vadas
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS JAGMINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-17 13:49:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-17 13:49:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-13 10:29:26 – 2027-07-13 10:29:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, i.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-17 14:15:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-17 14:15:04 Dokumentų valdymo sistema Avily