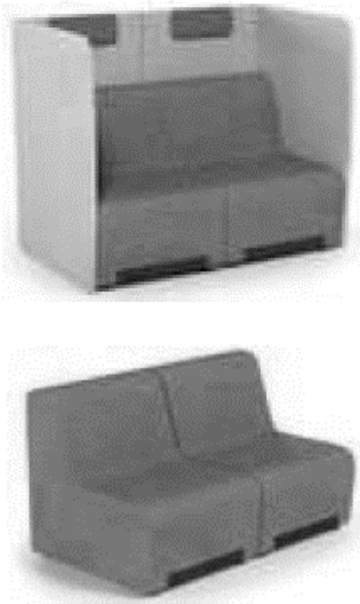
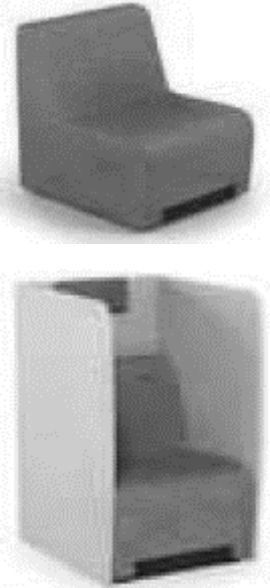


VESTIBULIO BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Preliminari vizualizacija	Kiekis, mato vnt.	Siūlomo gaminio pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika
I PIRKIMO DALIS – MINKŠTIEJI BALDAI				
1.1	<p>Minkštasuolis dvivietis, su akustine sienele turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Bendras baldo aukštis –1170±10 mm; Baldo ilgis – 1300±10 mm; Baldo gylis – 800±10 mm; Sėdimos dalies aukštis - 400±10 mm; Sėdimos dalies gylis – 450±10 mm. Vientisos konstrukcijos, lenktų linijų modulinis minkštasuolis su akustine sienele, pilnai sukuriančia uždarą kontūrą iš trijų pusių garso slopinimui. Minkštasuolio pagrindas turi būti pagamintas iš natūralios medienos tašo 50x50±10 mm su metalo lakšto jungtimis, dengtas lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos detalėmis, sujungiančiomis konstrukciją į bendrą baldo visumą, užtikrinanti baldo stabilumą ir patvarumą. Kiekvieno modulinio minkštasuolio konstrukcija privalo turėti polipropilenines arba lygiavertės medžiagos reguliuojamas atramas/kojeles, pakeliančias konstrukciją nuo grindų. Minkštasuolis vientisos aptakių formų konstrukcijos - sėdimoji dalis ir atlošas (vientisi) turi būti pagaminti iš lenktos medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengtos formuojamu porolonu, aptrauktu paklijuotu audiniu, skirtu naudojimui medicinos įstaigose. Nugarėlė su dekoratyviai apvalinta viršutine briauna, vienašonės trapecijos formos platėjančios prie sėdėjimo pagrindo (pagrindo apačioje</p>		12 vnt.	

<p>ne mažiau 200 mm). Sėdimoji dalis su dekoratyviai apvalinta priekine brauna, sėdynės pagrindas ergonomiškai žemėjantis nugarėlės kryptimi, turi suformuoti pakilimą sėdinčiojo kojoms pakelti ir užtikrinti sėdinčiojo patogumą ir ergonomiką. Sėdynė ir nugarėlės turi būti pagaminta iš dviejų sluoksnių, elastinio putų poliuretano pagrindu – apatinis sėdėjimo komfortui ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), viršutinis sluoksnis patvarumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti - ne mažesnis kaip 65 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis).</p> <p>Atlošo ir sėdynės dalies audinio detalės lakštas paklijuotas be papildomų sudūrimo siūlių ar nusiuvimų, jungiamas su vientisomis šoninėmis detalėmis. Priekinėje apatinėje sėdimosios dalies pusėje, tiek kojų pagrindų minkštasuolio audinio detalė turi turėti papildomą tamsaus apsauginio patvaraus audinio (veltinio ar analogiškos medžiagos) įsiuvą, kaip technologinę detalę apsaugančią baldą nuo audinio tempimo ir padidinto dėvėjimosi. Minkštasuolio siūlės vidinės, pastandintos įsiūtomis juostelėmis, formuojančios standų baldo išorinį kontūrą. Minkštasuolio aptraukimui audinys arba dirbtinė oda turi būti tinkamas naudoti medicinos įstaigose, atsparus ultravioletiniams spinduliams (dezinfekcijos atveju), padengtas antibakterine, antigrybeline danga, pastandintas paklijuotas neaustine arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnio kaip 914 g/m storio, atsparus trinčiai - ne mažiau 100000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis), atsparus</p>			
--	--	--	--


<p>pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 5 klasė (pilingas, EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui šviesoje – ne žemesnė kaip 8 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui: spalvos atsparumas chloro pagrindo balikliams (EN ISO 105-C06), pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiaverčius sertifikatus bei tenkinti minimalius ne degumo reikalavimus visuomeninėms patalpoms.</p> <p>Gaminys privalo turėti paaukštintą akustinę sienelę (pagal poreikį su paminkštintą atrama galvai). Sienutė gaminama faneros arba lygiavertės medžiagos (ne plonesnės kaip 15mm) pagrindu, išorinės perimetro briaunos ir atviri kampai dekoratyviai apvalinti, sienutės priekinė stačiosios briaunos apvalintos puslankio forma. Sienutės visa konstrukcija turi būti paminkštinta elastinio putų poliuretano pagrindu - ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), turi turėti OEKO-TEX arba lygiaverčius sertifikatus.</p> <p>Sienutės aptraukimui naudojamas akustinis audinys (EN ISO 354 arba lygiavertis) turi būti paklijuotas neaustine medžiaga, ne mažesnio kaip 707 g/m storio, atsparus pūkavimuisi/ vėlimuisi – ne mažesnė kaip 4-5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui – ne žemesnė kaip 6-7 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui, pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiaverčius sertifikatus (pateikiama su kainos pasiūlymu).</p>			
--	--	--	--

	<p>Gaminys turi atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg svorį.</p> <p>Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų (derinamos pagal patalpų interjerą).</p> <p>Gaminiui suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių.</p> <p>Galutinė konstrukcija ir konfiguracija derinama su užsakovu.</p> <p>Laimėtojas turės suderinti su užsakovu tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas.</p> <p>PASTABA: Būtina pateikti gamintojo patvirtintą gaminio pasą / techninių duomenų lapą su aiškiai nurodytais komplektuojančių komponentų tiekėjais (esant poreikiui perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti gaminio pavyzdžio).</p>			
1.2	<p>Minkštasuolis vienvietis, su akustine sienele turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Matmenys:</p> <p>Bendras baldo aukštis –1170±10 mm;</p> <p>Baldo ilgis – 700± 10 mm;</p> <p>Baldo gylis – 800±10 mm;</p> <p>Sėdimos dalies aukštis - 400±10 mm;</p> <p>Sėdimos dalies gylis – 450±10 mm.</p> <p>Vientisos konstrukcijos, lenktų linijų modulinis minkštasuolis su akustine sienele, pilnai sukuriančia uždarą kontūrą iš trijų pusių garso slopinimui.</p> <p>Minkštasuolio pagrindas turi būti pagamintas iš natūralios medienos tašo 50x50±10 mm su metalo lakšto jungtimis, dengtas lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos detalėmis, sujungiančiomis konstrukciją į bendrą baldo visumą, užtikrinanti baldo stabilumą ir patvarumą.</p> <p>Kiekvieno modulinio minkštasuolio konstrukcija privalo turėti polipropilenines</p>		26 vnt.	


<p>arba lygiavertės medžiagos reguliuojamas atramas/kojeles, pakeliančias konstrukciją nuo grindų.</p> <p>Minkštasuolis vientisos aptakių formų konstrukcijos - sėdimoji dalis ir atlošas (vientisi) turi būti pagaminti iš lenktos medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengtos formuojamu porolonu, aptrauktu paklijuotu audiniu, skirtu naudojimui medicinos įstaigose.</p> <p>Nugarėlė su dekoratyviai apvalinta viršutine briauna, vienašonės trapecijos formos platėjančios prie sėdėjimo pagrindo (pagrindo apačioje ne mažiau 200 mm).</p> <p>Sėdimoji dalis su dekoratyviai apvalinta priekine brauna, sėdynės pagrindas ergonomiškai žemėjantis nugarėlės kryptimi, turi suformuoti pakilimą sėdinčiojo kojoms pakelti ir užtikrinti sėdinčiojo patogumą ir ergonomiką. Sėdynė ir nugarėlės turi būti pagaminta iš dviejų sluoksnių, elastinio putų poliuretano pagrindu – apatinis sėdėjimo komfortui ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), viršutinis sluoksnis patvarumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti - ne mažesnis kaip 65 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis). Atlošo ir sėdynės dalies audinio detalės lakštas paklijuotas be papildomų sudūrimo siūlių ar nusiuvimų, jungiamas su vientisomis šoninėmis detalėmis. Priekinėje apatinėje sėdimosios dalies pusėje, tiek kojų pagrindų minkštasuolio audinio detalė turi turėti papildomą tamsaus apsauginio patvaraus audinio (veltinio ar analogiškos medžiagos) įsiuvą, kaip technologinę detalę apsaugančią baldą nuo audinio tempimosi ir padidinto</p>			
---	--	--	--


<p>dėvėjimosi. Minkštasuolio siūlės vidinės, pastandintos įsiūtomis juostelėmis, formuojančios standų baldo išorinį kontūrą. Minkštasuolio aptraukimui audinys arba dirbtinė oda turi būti tinkamas naudoti medicinos įstaigose, atsparus ultravioletiniams spinduliams (dezinfekcijos atveju), padengtas antibakterine, antigrybeline danga, pastandintas paklijuotas neaustine arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnė kaip 914 g/m storio, atsparus trinčiai - ne mažiau 100000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis), atsparus pūkavimuisi/vėlimuisi - ne mažesnė kaip 5 klasė (pilingas, EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui šviesoje - ne žemesnė kaip 8 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui: spalvos atsparumas chloro pagrindo balikliams (EN ISO 105-C06), pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiaverčius sertifikatus bei tenkinti minimalius ne degumo reikalavimus visuomeninėms patalpoms.</p> <p>Gaminys privalo turėti paaukštintą akustinę sienelę (pagal poreikį su paminkštintą atrama galvai). Sienutė gaminama faneros arba lygiavertės medžiagos (ne plonesnės kaip 15 mm) pagrindu, išorinės perimetro briaunos ir atviri kampai dekoratyviai apvalinti, sienutės priekinė stačiosios briaunos apvalintos puslankio forma. Sienutės visa konstrukcija turi būti paminkštinta elastinio putų poliuretano pagrindu - ne mažesnė kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), turi turėti</p>			
--	--	--	--


	<p>OEKO-TEX arba lygiaverčius sertifikatus. Sienutės aptraukimui naudojamas akustinis audinys (EN ISO 354 arba lygiavertis) turi būti paklijuotas neaustine medžiaga, ne mažesnio kaip 707 g/m storio, atsparus pūkavimuisi/ vėlimuisi – ne mažesne kaip 4-5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui – ne žemesnė kaip 6-7 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui, pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiaverčius sertifikatus (pateikiama su kainos pasiūlymu).</p> <p>Gaminys turi atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg svorį.</p> <p>Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų (derinamos pagal patalpos interjerą)</p> <p>Gaminiui suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių.</p> <p>Galutinė konstrukcija ir konfiguracija derinama su užsakovu. Laimėtojas turės suderinti su užsakovu tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas.</p> <p>PASTABA: Būtina pateikti gamintojo patvirtintą gaminio pasą / techninių duomenų lapą su aiškiai nurodytais komplektuojančių komponentų tiekėjais (esant poreikiui perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti gaminio pavyzdžio).</p>			
1.3	<p>Minkštasuolis vienvietis turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Matmenys:</p> <p>Bendras baldo aukštis –770±10 mm;</p> <p>Baldo plotis – 620± 10 mm;</p> <p>Baldo gylis – 770±10 mm;</p> <p>Sėdimos dalies aukštis - 400±10 mm;</p>		21 vnt.	

<p>Sėdimos dalies gylis – 450±10 mm. Vientisos konstrukcijos, lenktų linijų modulinis minkštasuolis. Minkštasuolio pagrindas turi būti pagamintas iš natūralios medienos tašo 50x50±10 mm su metalo lakšto jungtimis, dengtas lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos detalėmis, sujungiančiomis konstrukciją į bendrą baldo visumą, užtikrinanti baldo stabilumą ir patvarumą. Kiekvieno modulinio minkštasuolio konstrukcija privalo turėti polipropilenes arba lygiavertės medžiagos reguliuojamas atramas/kojeles, pakeliančias konstrukciją nuo grindų. Minkštasuolis vientisos aptakių formų konstrukcijos - sėdimoji dalis ir atlošas (vientisi) turi būti pagaminti iš lenktos medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengtos formuojamu porolonu, aptrauktu paklijuotu audiniu, skirtu naudojimui medicinos įstaigose. Nugarėlė su dekoratyviai apvalinta viršutine briauna, vienašonės trapecijos formos platėjančios prie sėdėjimo pagrindo (pagrindo apačioje ne mažiau 200 mm). Sėdimoji dalis su dekoratyviai apvalinta priekine brauna, sėdynės pagrindas ergonomiškai žemėjantis nugarėlės kryptimi, turi suformuoti pakilimą sėdinčiojo kojoms pakelti ir užtikrinti sėdinčiojo patogumą ir ergonomiką. Sėdynė ir nugarėlės turi būti pagaminta iš dviejų sluoksnių, elastinio putų poliuretano pagrindu – apatinis sėdėjimo komfortui ne mažesnis kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), viršutinis sluoksnis patvarumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti - ne mažesnis kaip 65 kg/m³ tankio (ISO 845</p>			
--	--	--	--

<p>arba lygiavertis). Atlošo ir sėdynės dalies audinio detalės lakštas paklijuotas be papildomų sudūrimo siūlių ar nusiuvimų, jungiamas su vientisomis šoninėmis detalėmis. Priekinėje apatinėje sėdimosios dalies pusėje, tiek kojų pagrindų minkštasuolio audinio detalė turi turėti papildomą tamsaus apsauginio patvaraus audinio (veltinio ar analogiškos medžiagos) įsiuvą, kaip technologinę detalę apsaugančią baldą nuo audinio tempimosi ir padidinto dėvėjimosi. Minkštasuolio siūlės vidinės, pastandintos įsiūtomis juostelėmis, formuojančios standų baldo išorinį kontūrą. Minkštasuolio aptraukimui audinys arba dirbtinė oda turi būti tinkamas naudoti medicinos įstaigose, atsparus ultravioletiniams spinduliams (dezinfekcijos atveju), padengtas antibakterine, antigrybeline danga, pastandintas paklijuotas neaustine arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnė kaip 914 g/m storio, atsparus trinčiams - ne mažiau 100000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis), atsparus pūkavimuisi/vėlimuisi - ne mažesnė kaip 5 klasė (pilingas, EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui šviesoje - ne žemesnė kaip 8 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui: spalvos atsparumas chlorido pagrindo balikliams (EN ISO 105-C06), pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiavertčius sertifikatus bei tenkinti minimalius ne degumo reikalavimus visuomeninėms patalpoms. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba</p>			
--	--	--	--

	<p>lygiaverčius sertifikatus (pateikiama su kainos pasiūlymu).</p> <p>Gaminys turi atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg svorį.</p> <p>Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų (derinamos pagal patalpų interjerą).</p> <p>Gaminiui suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių.</p> <p>Galutinė konstrukcija ir konfiguracija derinama su užsakovu. Laimėtojas turės suderinti su užsakovu tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas.</p> <p>PASTABA: Būtina pateikti gamintojo patvirtintą gaminio pasą/ techninių duomenų lapą su aiškiai nurodytais komplektuojančių komponentų tiekėjais (esant poreikiui perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti gaminio pavyzdžio).</p>			
1.4	<p>Žurnalinis/ kavos stalielis dviejų dalių turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>Aukštis – ne mažiau 500/ 400 ± 10 mm;</p> <p>Ilgis – ne mažiau 600/ 500 ± 10 mm;</p> <p>Gylis – ne mažiau 600/ 500 ± 10 mm.</p> <p>Stalielis turi būti gaminamas ant metalinio profiluoto vamzdžio pagrindo, ne mažesnio kaip 15x15 mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,5 mm, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15 mm).</p> <p>Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės nei 19 mm storio laminuotos medžio drožlių (LMDP) arba lygiavertės medžiagos plokštės, dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL) arba medienos lukštu, kurio storis ne mažiau kaip 0,6 mm. Detalių briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1 mm natūralaus lukšto, ABS/PVC ar lygiavertės</p>		18 kompl.	

	<p>medžiagos briauna. Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti LMDP arba lygiavertės medžiagos spalvas. Baldas gali būti derinamos kelių spalvų. Metalų paviršiai turi būti dengti antikorozine danga, dažyti miltelinio būdu pagal RAL spalvų paletės pasirinkimą. Baldo spalvos derinamos su užsakovu.</p> <p>Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai turi būti užapvalinti, neturi būti aštrių briaunų, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>Gaminiui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesiai garantija.</p> <p>Galutiniai matmenys ir baldo konstrukcija turi būti derinama su užsakovu.</p>			
II PIRKIMO DALIS – KAVINĖS BALDAI				
2.1	<p>Kavinės kėdė turi atitikti reikalavimus: Kėdės aukštis – 780±10 mm; Sėdimosios dalies aukštis – 460±10 mm; Kėdės plotis – 410±10 mm; Kėdės gylis – 480 ± 10 mm; Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš vientiso gaubto polipropileno lakšto. Turi būti ne mažiau kaip 5 spalvų pasirinkimas.</p> <p>Aliuminio arba lygiavertės medžiagos rėmas, kuris jungia sėdimąją dalį ir kojas. Kėdės kojos pagamintos iš medžio, turi nebraižyti ir netepti grindų. Kėdė turi turėti testavimo ataskaitą, patvirtinančią atitiktį EN 16139, EN 1729 standartų reikalavimams.</p> <p>Baldai nurodyti šios techninės specifikacijos 2.1 ir 2.2 punktuose – turi tarpusavy derėti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>		32 vnt.	
2.2	Kavinės stalas turi atitikti reikalavimus:		8 vnt.	

<p>Aukštis – 750±20 mm; Plotis – 800±10 mm; Gylis – 800±10 mm; Kvadratinis stalo viršus, pagamintas iš ne plonesnės nei 19 mm storio laminuotos medžio drožlių (LMDP) arba lygiavertės medžiagos plokštės, dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL) arba medienos lukštu, kurio storis ne mažiau kaip 0,6 mm. Detalių briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1 mm natūralaus lukšto, ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos briauna. Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti LMDP arba lygiavertės medžiagos spalvas. Metalinis rėmas jungiantis stalviršį ir kojas; Stalo kojos medinės, su reguliuojamo aukščio padeliais. Baldai nurodyti šios techninės specifikacijos 2.1 ir 2.2 punktuose – turi tarpusavy derėti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
---	--	--	--

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetinė ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su užsakovu.
2. Leidžiami nurodytų matmenų nuokrypiai nurodyti techninėje specifikacijoje, tačiau šie pokyčiai turėtų nepabloginti baldų funkcinių ir konstrukcinių savybių. Leistina siūlyti tobulesnės konstrukcijos ir iš geresnių medžiagų pagamintus baldus, t.y. pagaminamas baldas turėtų būti lygiavertis tam, kurio aprašas pateikiamas techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, prisilaikydamas nurodytų reikalavimų, gali siūlyti savo gaminius, kurių išorinis vaizdas (dizainas) skiriasi nuo pateiktojo. Baldai turi būti suprojektuoti laikantis ergonomikos principų. Jie turi būti patogūs, o konstrukcija ir matmenys apgalvoti.
3. Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti baldinės medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
4. Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus). Baldų konstrukciniai sprendimai turi leisti juos išardyti ir vėl surinkti nepažeidžiant plokštės tvirtinimo vietoje (neturi atšokti apdailos sluoksnis ar likti drožlių pėdsakų), nesugadinant sujungimų ir furnitūros.
5. Baldo kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, projektavimo darbų kainą, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą baldų pastatymo vietoje (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
6. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Pardavėjo informacija apie prekės kokybės (tiekėjų) garantijos terminą turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi:

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> ¹ arba <i>European Ecolabel</i> ² , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (<i>Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu</i>).
1.1	Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);	
1.2	neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);	
1.3	neturi būti chromo (VI) junginių;	
2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (<i>Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu</i>).

¹Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

²Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.