


ĮRENGIAMŲ VIDAUS DURŲ SCHEMAS:

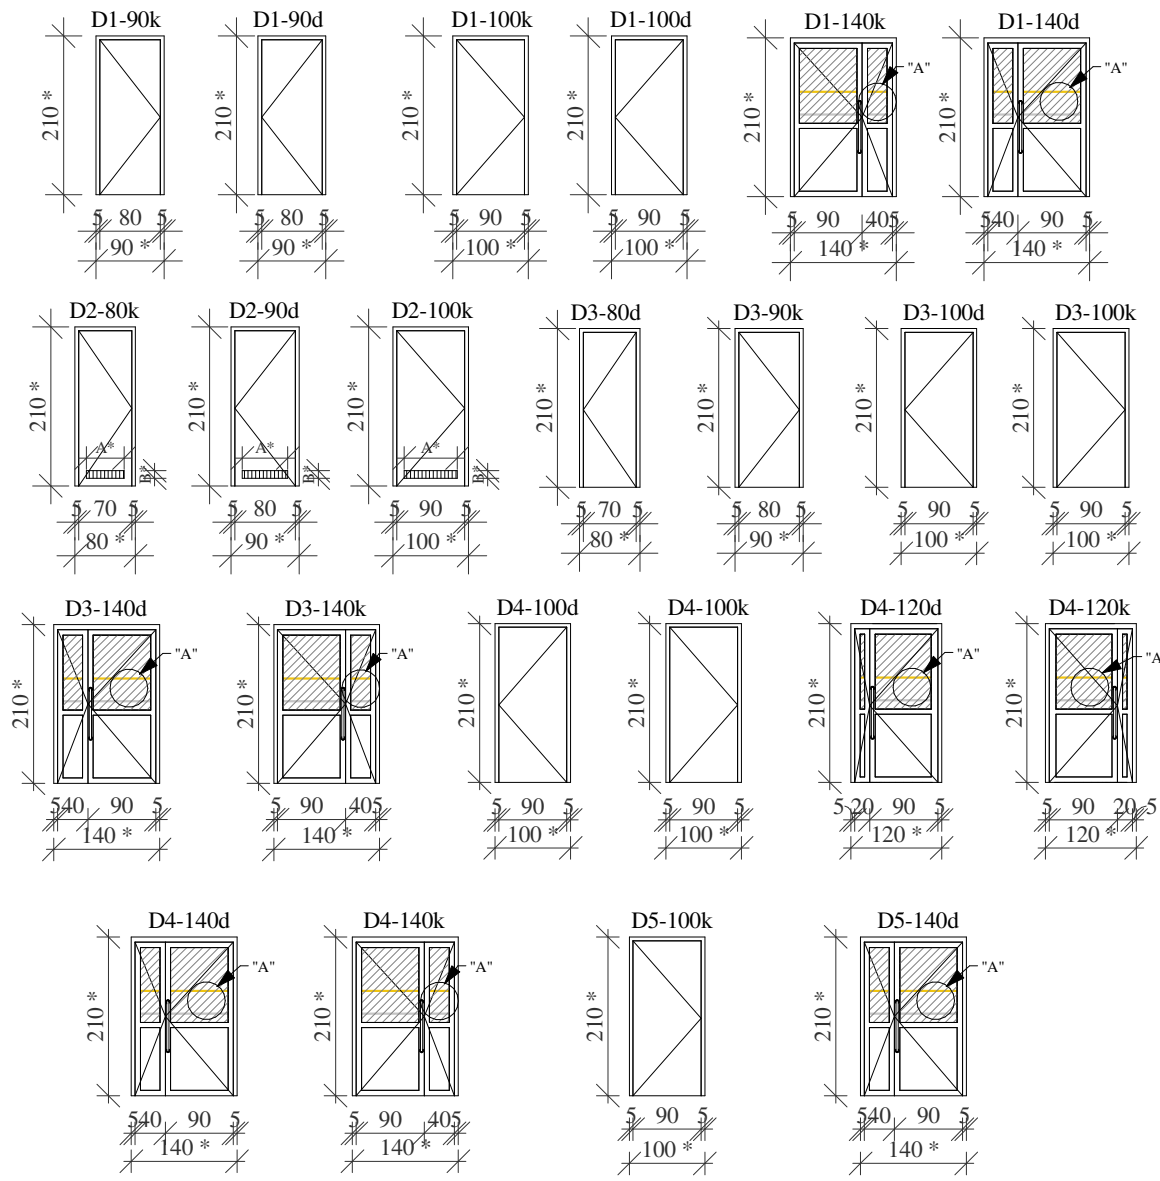

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Saugus stiklas (6 mm)
- Oro pritekėjimo grotelės, grotelių išmatavimai (AxB) pateikiami ŠV dalyje
- "A"** - spalvota išpėjamoji juosta iš rombėlių, viršutinė juosta geltonos spalvos, apatinė - pilkos spalvos. Rombėlių matmenys 45x45 mm, atstumai tarp rombėlių 25 mm. Dizainas ir spalva derinami su užsakovu ir gali būti keičiami


PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
 2. Gaminį matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
 3. Naujai įrengiamos lauko durys montuojamos išneštos ties esamos sienos išorine plokštuma.
 4. Visoms durims įrengiami atmušėjai, pritraukėjai ir fiksatoriai.
 5. Projektuojamų durų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 ciklų.
 6. Durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitiktis deklaracija ir sertifikatais.
 7. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turi turėti atitiktis, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
 8. Lauko durys apšiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenkščiu (slenkštis iš patalpos pusės - grindų lygyje) ir dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos.
 9. Durų gamintoją, spalvą, furnitūrą ir tipą prieš užsakant rangovas susiderina su projekto autoriumi.
 10. Durims keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje "Langai ir durys".
 11. Kai per keičiamas duris evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, durų užraktai parenkami pagal LST EN 179, kai per duris evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, užraktai parenkami pagal LST EN 1125. Durų užraktų reikalavimai nurodyti GS dalies aukštų planuose.
- * Matmenys tikslinami pagal natūrą.

VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ LENTELE

ŽYMĖ	PLOTIS cm	AUKŠTIS cm	VARČIOS KRYPTIS	SPYNA	VISO vnt.	VNT m²	VISO m²	PASTABOS
D1-90d	90	210	Dešininės	Cilindrinė	1	1.89 m²	1.89 m²	Aliuminio konstrukcijos vidaus durys lygaus paviršiaus. Durys su saugaus stiklo paketu. Varčia ir stakta dažytos miltelinio būdu. Gaminio spalva - pilkšva (RAL 7032). Švarus pagrindinės varčios švarus praėjimo plotis ≥85 cm.
D1-90k	90	210	Kairinės	Cilindrinė	1	1.89 m²	1.89 m²	-
D1-100d	100	210	Dešininės	Cilindrinė	50	2.10 m²	105.00 m²	-
D1-100k	100	210	Kairinės	Cilindrinė	60	2.10 m²	126.00 m²	-
D1-140d	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	2	2.94 m²	5.88 m²	Švarus pagrindinės varčios švarus praėjimo plotis ≥90 cm (abiejų varčių ≥120 cm).
D1-140k	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	3	2.94 m²	8.82 m²	-
D2-80k	80	210	Kairinės	WC spyna	2	1.68 m²	3.36 m²	Švarus pagrindinės varčios švarus praėjimo plotis ≥75 cm.
D2-90d	90	210	Dešininės	-	2	1.89 m²	3.78 m²	Švarus pagrindinės varčios švarus praėjimo plotis ≥85 cm.
D2-100k	100	210	Kairinės	WC spyna	2	2.10 m²	4.20 m²	Švarus pagrindinės varčios švarus praėjimo plotis ≥90 cm.
D3-80d	80	210	Dešininės	Cilindrinė	1	1.68 m²	1.68 m²	Metalinės lygios priešgaisrinės vidaus durys dažyta varčia. Spalva - pilkšva (RAL 7032). Durys EW30-C0 ugniai atsparumo klasės.
D3-90k	90	210	Kairinės	Cilindrinė	1	1.89 m²	1.89 m²	-
D3-100d	100	210	Dešininės	Cilindrinė	11	2.10 m²	23.10 m²	-
D3-100k	100	210	Kairinės	Cilindrinė	7	2.10 m²	14.70 m²	- Durys EW30-C3 ugniai atsparumo klasės.
D3-140d	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	4	2.94 m²	11.76 m²	-
D3-140k	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	1	2.94 m²	2.94 m²	-
D4-100d	100	210	Dešininės	Cilindrinė	2	2.10 m²	4.20 m²	Metalinės lygios vidaus durys dažyta varčia. Spalva - pilkšva (RAL 7032). Durys priešdūminės C3s200.
D4-100k	100	210	Kairinės	Cilindrinė	1	2.10 m²	2.10 m²	-
D4-120d	120	210	Dvivėrės	Cilindrinė	1	2.52 m²	2.52 m²	-
D4-120k	120	210	Dvivėrės	Cilindrinė	1	2.52 m²	2.52 m²	-
D4-140d	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	10	2.94 m²	29.40 m²	-
D4-140k	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	11	2.94 m²	32.34 m²	-
D5-100k	100	210	Kairinės	Cilindrinė	1	2.10 m²	2.10 m²	Metalinės lygios priešgaisrinės vidaus durys dažyta varčia. Spalva - pilkšva (RAL 7032). Durys EL30-C0 ugniai atsparumo klasės.
D5-140d	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	1	2.94 m²	2.94 m²	- Durys EL30-C3 ugniai atsparumo klasės.
						176	395.01 m²	

ĮRENGIAMŲ LAUKO DURŲ SCHEMAS:



LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELE

ŽYMĖ	PLOTIS, cm	AUKŠTIS, cm	VARČIOS KRYPTIS	SPYNA	VISO, vnt.	VNT. m²	VISO m²	PASTABOS
LD-1	140	210	Dvivėrės	Cilindrinė	1	2.94 m²	2.94 m²	Aliuminės lauko durys su pritraukėju, atmuša ir fiksatoriumi. Viršutinė dalis - saugus stiklas, apatinė dalis - užpildas. Gaminio spalva - tamsiai pilka (RAL 7016). Durys su pailga rankena iš lauko ir vidaus pusių (ne mažesne nei 1m ilgio). Gaminio U≤1.5 W/m²K. Pagrindinės varčios švarus praėjimo plotis ≥90 cm (abiejų varčių ≥120 cm).
						1	2.94 m²	

0	2024-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS	
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽIEŽMARIŲ M., ŽASLIŲ G. 21, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS	01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ	BRĖŽINYS KEIČIAMŲ VIDAUS IR LAUKO DURŲ BEI LIUKO SUVESTINĖS LENTELEŠ M 1:100
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ	
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS	BRĖŽINIO INDEKSAS	
LT	KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	24.02.01-TDP-SA- 2601	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1