
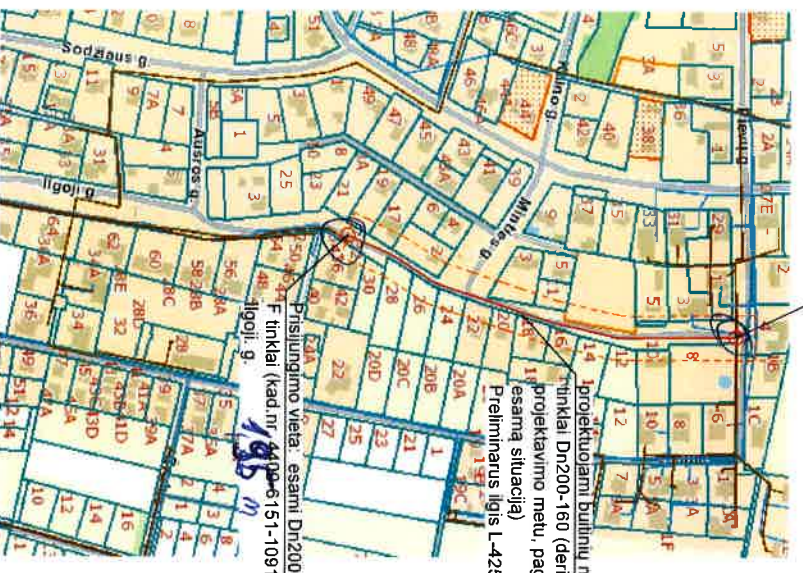


**VANDENTIEKIO IR BUTINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PĖTRA ILGOJI G. UŽLEDŽIŲ K., UŽLEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV.
(preliminari schema)**

Prisijungimo vieta: esami Dn110 V tinklai
(kad.nr. 4400-1585-2405) sklype Plevų g. 4

Prisijungimo vieta: esami Dn160 F tinklai
kad.nr. 4400-1585-2454

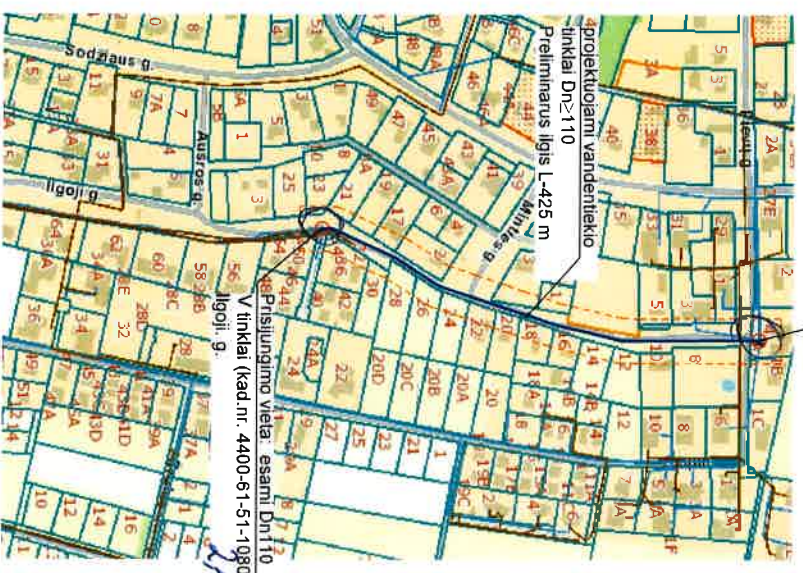

SUTARTAMAI ŽYMĖJIMAI	
1	Atsargos
2	Esamieji tinklai
3	Esamieji tinklai, kuriuos reikia pakeisti
4	Projekciniai tinklai
5	Projekciniai buitinę nuotekų tinklai

- Pastabos:**
1. Rangovas turi perjungti esamus vartotojus, suprojektuoti/pastatyti atšakas naujiems vartotojams iki sklypo ribos jas užbaigiant uždarymo čiaupu. Suprojektuoti buitinę nuotekų išvadus prie sklypų ribų užbaigiant šulinėtais.
 2. Rangovas įvado/išvado vietai turi susidurti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) rastiškai. Del perjungimo esamų/naujų tinklų bei abonentų skaičiaus patikslinimo kreiptis į UAB "Giraitės vandenys".
 3. Rangovas turi suprojektuoti/pastatyti naujas atšakas atkigtavams, įvertinti perspektyvinius sklypus. Parinkti atitinkamo diametro vamzdynus įsivertinti pietrą ir esamą poreikį.
 4. Rangovas turi suprojektuoti/pastatyti vandentiekio šulinius gatvių sankirtose, slėnides strautų reguliuoti (2-3 vnt. vietaime šulinyje), žemiausiose vamzdyno vietose suprojektuoti išleidimo čiaupą vamzdynui iššūninti, aukščiausiose tiekiamojo vamzdyno taskuose įrengti orlaides vartovaujančius STR reikalavimais ir eksploatacijos reikalavimais, taip pat suprojektuoti buitinę nuotekų šulinius vartovaujančius užsakovo ir STR reikalavimais.
 5. Techninio darbo projekto rengimo metu atlikti inžinerinius tyrimėjimus (topo grafinę nuotrauką/geologinius tyrimėjimus).
 6. Prisijungimo vietas tikslingas ir derintis vietoje išsikvietus padalinio vadovą.
 7. Inžinerinių tinklų tyrimėjimų duomenis gautus susidurti su Asta Lukševičiene (ala.lukseviciene@giraitesvandenys.lt)
 8. **Si schema yra tik informacinio pobūdžio. Rangovas privalo įsivertinti visas rizikas (vamzdynų ilgis, diametras, jų gyvius, darbų technologiją ir kt.) teikdamas pasiūlymą:**
 9. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių taisyklių reikalavimus.
 10. Vartovaujančio projekto uždavinio.
 11. Projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybėje žemėje suformuoti ir įrengti tinklus servitutus, servituto naudojimas UAB "Giraitės vandenys". Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoti trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus sutarimus tokiems sprendimams įgyvendinti.
 12. Vartovaujančios Lietuvos Respublikos specialiuoju įstatymu 8 straipsniu, įregistruoti VI Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) paskelbtas (panaikintas) specialias žemės naudojimo sąlygas.
 14. Jungiantis prie privačių eksploataujančių tinklų, gauti šių tinklų savininko rastišką sutikimą.