


Situacijos schema

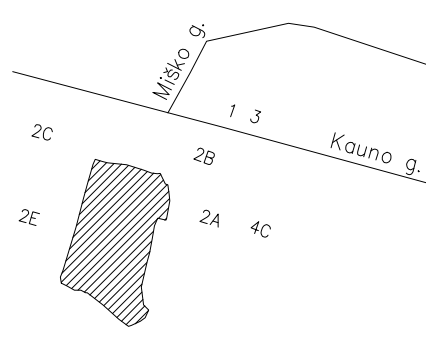

54/36 - 0155 54/36 - 0176

70.09 m

Demontuojama tvora

Žemės sklypo riba

15.51 m

5220/1: 417

54/36 - 0176

54/36 - 0176

114.87 m

601

602

54/36 - 0155

54/36 - 0175

603

5220/1: 416

Taršos šaltinis 002

Taršos šaltinis 001

X=6082950
Y=473650

45.64 m

Demontuojama tvora

1.00 m

3.00 m

3.00 m

21.86 m

Varstomi vartai

21.76 m

6.00 m

Varteliai

AUKŠČIU SISTEMA: Baltijos
KOORDINACIJU SISTEMA: LKS-94

KAUNO ENERGIJA

EŽERĖLIO KATILINĖ

Vyr. inžinierius A. Papiėvis

Žemės sklypo planas naujos tvoros montavimui

Laida

Braižė Inžinierius E. Mykolaitis

AB „Kauno energija“

Lapas

Lapų

X=6082850
Y=473700

5220/1: 396

54/36 - 0175

54/36 - 0176

1

1