

TVIRTINU:  
UAB "Ukmergės šiluma"  
direktorius  
Vydas Paknys

2025 m. rugsėjo 02 d.


TVIRTINU:  
Ukmergės raj. savivaldybės administracijos  
direktorė  
Inga Pračkailė

2025 m. rugsėjo 04 d.

**UAB "Ukmergės šiluma"**

**RK-1, RK-2, RK-3, Šilo katilinių aptarnavimo zonose šilumnešio temperatūrų grafikas  
šilumos punktuose  
2025/2026 šildymo sezonas**

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C Leistina nuokrypa ±5 %	Grįžtama °C Leistina nuokrypa -5 %
10	67	38
9	67	38
8	68	38
7	68	38
6	68	38
5	69	39
4	69	39
3	69	39
2	69	39
1	69	39
0	70	40
-1	71	40
-2	72	40
-3	73	40
-4	74	40
-5	75	41
-6	76	41
-7	77	41
-8	78	41
-9	79	41
-10	80	42
-11	81	42
-12	81	42
-13	82	43
-14	82	43
-15	83	43
-16	84	43
-17	84	44
-18	85	44
-19	85	44
-20	86	45
-21	87	45
-22	88	46
-23	88	46

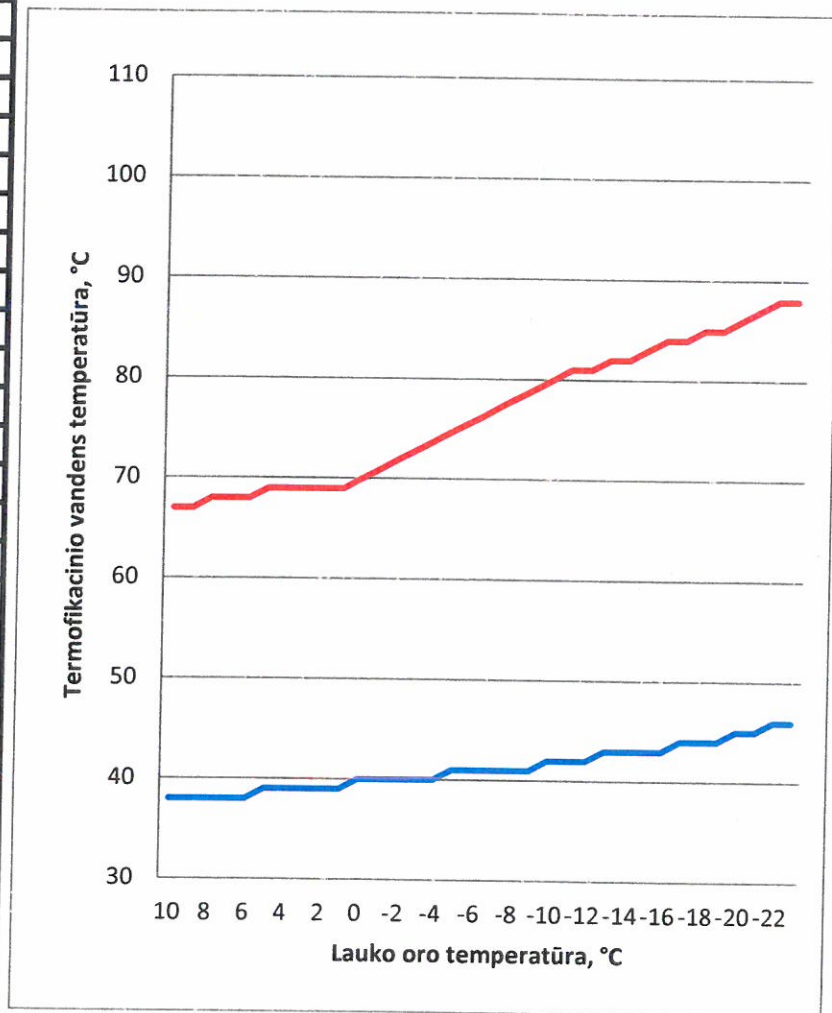

Sudarė: direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis