

Projektuotojas: UAB „Veduva“
Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius
Į. k. 305190097
Tel. +370 688 31000, El. p. info@veduva.lt

PV Algimantas Šiaučiūnas , (Atest. Nr. 36198)



Arch. Aurimas Svidinskas



Statytojas (užsakovas): Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno
klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT50161, Kaunas

Statinio pavadinimas: Gydimos paskirties pastatas

Projekto pavadinimas: Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms
ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune,
projektas

Projekto etapas: Techninis darbo projektas (TDP)

Laida: 0

Projekto dalis: Technologijos dalis

Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas

Adresas: Eivenių g. 2, LT50161, Kaunas

Statinio kategorija: Ypatingasis

Patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės ir pagalbinės

Vilnius 2025

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Laikmenos nr.	Eil. nr.	Šifras	Pavadinimas	Lapų sk.	Psl. Skaičius
TECHNOLOGIJOS (BALDŲ) DALIS					
3.	1.		Titulinis lapas	1	18
	2.	2025-06-KK-TDP-T-DŽ	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	1	
	3.	2025-06-KK-TDP-T-AR	Aiškinamasis raštas	3	
	4.	2025-06-KK-TDP-T-TS	Techninės specifikacijos	5	
	BRĖŽINIAI				
	5.	2025-06-KK-TDP-SA-03	Patalpų C-69 ir C-71 baldų išdėstymo planai	1	
	6.	2025-06-KK-TDP-SA-04	Patalpos C-110 baldų išdėstymo planas	1	
	7.	2025-06-KK-TDP-SA-05	Koridoriaus 3-60 dalies baldų išdėstymo planas	1	
	8.	2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01	Baldų kiekių žiniaraštis	5	

TVIRTINU:

Statinio projekto vadovas :

Algimantas Šiaučiūnas, Atest. Nr. 36198



(parašas)

Statytojas (Užsakovas):

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno Klinikos atstovas

(parašas)

0	2025-07	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas			0
TDP	Statytojas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-T-DŽ	Lapas
					Lapų
					1
					1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statybos vieta:

Eivenių g. 2, Kaunas

Statinių grupės sudėtis:

Gydymo paskirties pastatas

Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji rodikliai:

- bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m²
- patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;
- patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis)
-

Statybos rūšis:

Paprastasis remontas

Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys

Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis:

Pastatas gelžbetoninio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos.

0	2025-07		Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas		
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas				0
TDP	Statytojas: Užsakovas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-T-AR	Lapas	Lapų
					1	3

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PATALPŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m².

Patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;

patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis);

C-69 – kabinetas / persirengimo kambarys (15,93 m²);

C-71 – kabinetas / auditorija 85 vietų (84,21 m²);

C-110 – auditorija 20 vietų (39,99 m²);

3-60 – koridorius (galimybė atskirti dalį koridoriaus zonos mobilia pertvara ir naudoti kaip 20 vietų auditoriją (~35,50 m²).

Visos patalpos ryšiu susijusios su pastatu per koridorius. C-69, C-71 ir C-110 patalpos yra cokoliniame pastato aukšte. Patalpa 3-60 yra 3-čio aukšto koridorius, kuri mobilia pertvara yra atskiriama nuo likusios koridoriaus dalies.

3. NUMATOMI BALDAI

Numatomi baldai bendros stilistikos – šviesaus medžio su metalo RAL 9006 akcentais.

3.1. Patalpa C-69

Patalpa C-69 pritaikoma atlikti studentų rūbinės paskirtį. Joje baldų numatoma:

- Dviejų aukštų spintelės, vienos spintelės vidiniai matmenys ~30cm x 90cm x 50cm. Viso individualių spintelių: 48 vnt.
- Suolai, 3 vnt., numatomi priešais spinteles, patogiam spintelių naudojimui.

3.2. Patalpa C-71

Patalpa C-71 atnaujinama pilnavertiškam auditorijos funkcijos atitikimui. Numatomi baldai:

- Kėdės su ranktūrio staliuku auditorijos klausytojams. 74 vnt.
- Pranešėjo ir pirmininkų stalai (kompiuterio stalai), 2 vnt.
- Kėdės stalams. 4 vnt.
- Pranešėjo tribūna.
- Gale patalpos, už auditorijos kėdžių, numatoma dokumentų spinta 4 vnt.

3.3. Patalpa C-110

2025-06-KK-TDP-T-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

Patalpa C-110 atnaujinama, pritaikant ją pilnavertiškui auditorijos funkcijos atitikimui, su galimybe transformuoti baldus perstumdam juos, paverčiant patalpą konferencijų sale. Numatomi baldai:

- Auditoriniai stalai. 10 vnt.
- Kompiuterio stolas. 1 vnt.
- Kėdės stalams. 22 vnt.
- Pranešėjo tribūna 1 vnt.

3.4. Patalpos dalis 3-60

Patalpa – koridoriaus dalis, pritaikoma auditorijai. Numatomi baldai:

- Kėdės su ranktūrio staliuku auditorijos klausytojams 21 vnt.
- Kompiuterio stolas. 1 vnt.
- Kėdės stalui. 2 vnt.

4. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Statinyje naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanoma didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama universali. Projektuojamose patalpose nėra taršos šaltinių.

2025-06-KK-TDP-T-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statybos vieta:

Eivenių g. 2, Kaunas

Statinių grupės sudėtis:

Gydymo paskirties pastatas

Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji rodikliai:

- bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m²
- patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;
- patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis)
-

Statybos rūšis:

Paprastasis remontas

Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys

Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis:

Pastatas gelžbetoninio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos.

0	2025-07	Statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas		
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas				0
TDP	Statytojas: Užsakovas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-T-AR	Lapas	Lapų
					1	3

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PATALPŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m².

Patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;

patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis);

C-69 – kabinetas / persirengimo kambarys (15,93 m²);

C-71 – kabinetas / auditorija 85 vietų (84,21 m²);

C-110 – auditorija 20 vietų (39,99 m²);

3-60 – koridorius (galimybė atskirti dalį koridoriaus zonos mobilia pertvara ir naudoti kaip 20 vietų auditoriją (~35,50 m²).

Visos patalpos ryšiu susijusios su pastatu per koridorius. C-69, C-71 ir C-110 patalpos yra cokoliniame pastato aukšte. Patalpa 3-60 yra 3-čio aukšto koridorius, kuri mobilia pertvara yra atskiriama nuo likusios koridoriaus dalies.

3. NUMATOMI BALDAI

Numatomi baldai bendros stilistikos – šviesaus medžio su metalo RAL 9006 akcentais.

3.1. Patalpa C-69

Patalpa C-69 pritaikoma atlikti studentų rūbinės paskirtį. Joje baldų numatoma:

- Dviejų aukštų spintelės, vienos spintelės vidiniai matmenys ~30cm x 90cm x 50cm. Viso individualių spintelių: 48 vnt.
- Suolai, 3 vnt., numatomi priešais spinteles, patogiam spintelių naudojimui.

3.2. Patalpa C-71

Patalpa C-71 atnaujinama pilnavertiškam auditorijos funkcijos atitikimui. Numatomi baldai:

- Modulinės kėdės, su porankiniu lankstomu staliuku auditorijos klausytojams. 74 vnt.
- Pranešėjo ir pirmininkų stalai, 2 vnt.
- Kėdės stalams. 4 vnt.
- Pranešėjo tribūna.
- Gale patalpos, už auditorijos kėdžių, numatoma dokumentų spinta.

3.3. Patalpa C-110

2025-06-KK-TDP-T-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

Patalpa C-110 atnaujinama, pritaikant ją pilnavertiškui auditorijos funkcijos atitikimui, su galimybe transformuoti baldus perstumdant juos, paverčiant patalpą konferencijų sale. Numatomi baldai:

- Auditoriniai stalai. 10 vnt.
- Kėdės auditoriniams stalams. 20 vnt.
- Pranešėjo stalas. 1 vnt.
- Pranešėjo stalo kėdės. 2 vnt.
- Pranešėjo tribūna 1 vnt.

3.4. Patalpos dalis 3-60

Patalpa – koridoriaus dalis, pritaikoma auditorijai. Numatomi baldai:

- Modulinės kėdės, su porankiniu lankstomu staliuku auditorijos klausytojams. 21 vnt.
- Pranešėjo stalas. 1 vnt.
- Pranešėjo stalo kėdės. 2 vnt.

4. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Statinyje naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanoma didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama universali. Projektuojamose patalpose nėra taršos šaltinių.

2025-06-KK-TDP-T-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI

1.1. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš sprendamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nusprendamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.

1.1. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI


Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija nurodoma koku nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji bus pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Visi baldai turi būti pritaikyti ekstensyviai naudojimui pagal LR standartus ir gamintojo suteikiama galiojimo garantija.

1.2. ATSAKOMYBĖ

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

0	2025-07	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas			0
TDP	Statytojas: Užsakovas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-TS	Lapas Lapų
					1 10

1.3. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

2. REIKALAVIMAI GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PRITAIKYmui ŽN POREIKIAMS.

2.1. ORIENTAVIMASIS IR INFORMACIJA

Užstatyta aplinka turėtų būti suprojektuota, sukonstruota ir valdoma taip, kad joje būtų lengviau orientuotis. Orientavimasis reiškia kelio atradimą, pavojų galinčių kelti kliūčių išvengimą ir žinojimą, kad atvykta į tikslą.

2.2. ĮRANGA, VALDYMO ĮTAISAI, JUNGIKLIAI

Įtaisai, valdymo įtaisai ir kt. turi būti įrengti tokiam aukštyje, kad juos būtų galima pasiekti ir valdyti 800-1100 mm nuo grindų lygio ir bent 600 mm atstumu nuo bet kurio vidinio kampo.

Sieniniai elektros lizdai, telefonų ir televizorių lizdai gali būti ne mažesniame kaip 400 mm aukštyje nuo grindų lygio.

3. DARBŲ VYKDYMAS

Techninio projekto autorius neatsako už darbo projekto rengėjo priimtus, pakeistus ir nesuderintus, su techninio projekto autorium, sprendinius.

Visi darbai atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

4. BALDŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

4.1. KĖDĖS SU RANKTŪRIO STALIUKU

Kėdėms turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Kėdės, jų dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

Kėdės turi būti tvirtos, stabilios, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Medinė konferencijų kėdė su mediniu staliuku. Rėmas – metalinis, dažomas milteliniu būdu pilka RAL 9006 spalva.

Medis – šviesus rudas. Tekstūros, spalvos analogas: *Shinnoki 4.0 Ivory Oak*.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.



2025-06-KK-TDP-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

4.2. AUDITORIJOS STALO KĖDĖ

Kėdėms turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Kėdės, jų dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

Kėdės turi būti tvirtos, stabilios, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Medinė konferencijų kėdė. Rėmas – metalinis, dažomas miltelinio būdu pilka RAL 9006 spalva.

Medis – šviesus rudas. Tekstūros, spalvos analogas: *Shinnoki 4.0 Ivory Oak*.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.



4.3. PRANEŠĖJO TRIBŪNA

Tribūnai turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Tribūnos dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

Produktas turi būti tvirtas, stabilus, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Tribūnos konstrukcija turi būti tvirta iš plieno, dažomo miltelinio būdu pilka RAL 9006 spalva. Tribūnos fasadai – LMDP, tamsaus laminato RAL 7022. Tribūnos stalviršiai – LMDP, šviesaus medžio tekstūros. Tekstūros ir spalvos analogas – *Shinnoki 4.0 Ivory Oak*.

Tribūnos kojos turi būti reguliuojamos padeliais, išlyginančiais galimus grindų nelygumus.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.



4.4. STALAS

Stalui turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Tribūnos dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

2025-06-KK-TDP-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

Produktas turi būti tvirtas, stabilus, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš tinkamos plokštės, tinkamo storio, suteikiančio ilgalaikį ir tvirtą produkto naudojimą. (LMDP) Stalviršis briaunuojamas ABS.



Stalo kojos U formos, montuojamos 20 mm nuo stalviršio kraštų, pagamintos iš pakankamai tvirto metalo vamzdžių, dažomos milteliniu būdu RAL 9006.

Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramėles, leidžiančias stalą išlyginti galimiems grindų nelygumams.

Stalai, kurie turi turėti laidų nuvedimo dangtelius (žr. T-MŽ-01): Dangteliai gali būti dažyto aliuminio 80x80 mm, pilkos spalvos. Montuojami abiejuose stalo pusėse.

Stalo stalviršio laminatas – šviesaus medžio tekstūros, spalvos. Analogas – *Shinnoki 4.0 Ivory Oak*.

Stalas turi kojų uždangą. LMDP, laminuojamas tokia pačia tekstūra, spalva, kaip stalviršis – šviesus medis. Briaunuojamas.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.

4.5. DOKUMENTŲ SPINTA

Dokumentų spintai turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Tribūnos dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

Produktas turi būti tvirtas, stabilus, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Spinta turi būti pagaminta iš patvarių medžiagų, konstrukciškai garantuojamas ilgaamžiškumas. Lentynų, fasadų apdaila – laminatas šviesus medis, analogas *Shinnoki 4.0 Ivory Oak*.

Viršutinės durelės – permatomos, stiklinės.

Visos durelės turi turėti užraktus su dviem raktų kopijomis.

Pagrindas turi turėti padelius, leidžiančius palyginti spintą su galimu grindų nelygumu.

Rankenos – metalinės, milteliniu būdu dažomos RAL 9006.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.



2025-06-KK-TDP-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

4.6. PERSIRENGIMO SPINTELĖS

Persirengimo spintelės turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Tribūnos dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

Produktas turi būti tvirtas, stabilus, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Spintelės – metalinės, miltelinio būdu dažomos RAL 9006.

Visos durelės turi turėti užraktus.

Visos durelės turi turėti angas, skirtas ventiliacijai, padedančias išvengti drėgmės ir kvapų sankaupos.

Spintelių viduje turi būti numatomi skersiniai kabliukai pakaboms kabinti ir lentynėlė asmeninių daiktų laikymui.

Spintelių konstrukcijos turi būti standžios, sustiprintos ištisinėmis standumo briaunomis. Durelės turi būti taip pat sustandinamos.

Spintelės turi būti tinkamos valymui šlapiu būdu.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.



4.7. SUOLIUKAI PERSIRENGIMO KAMBARIUI

Suoliukams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. Tribūnos dalys ir kitokie priedai turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais bei kitais priedais, reikalingais jas tinkamai eksploatuoti.

Produktas turi būti tvirtas, stabilus, atitikti LR nustatytiems kokybės reikalavimus.

Suoliukai turi būti tvirti ir patvarūs. Konstrukcija – metalinė, miltelinio būdu dažoma RAL 9006. Sėdimoji dalis – LMDP, briaunuojuama, šviesus medis, analogas Shinnoki 4.0 Ivory Oak.

Matmenų brėžinius žr. T-MŽ-01.

2025-06-KK-TDP-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0



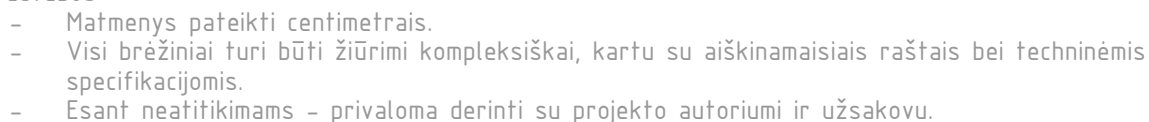

Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams – privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.

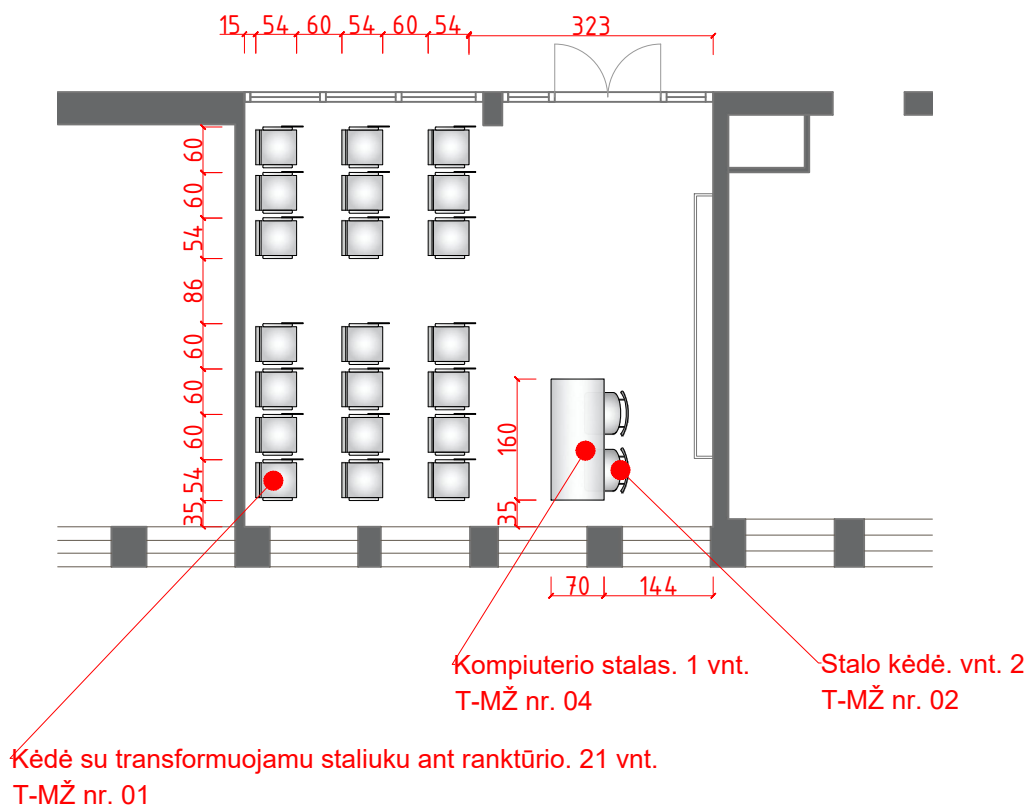
- Spintos. 5 vnt.
T-MŽ nr. 06
- Kėdė su transformuojamu staliuku ant ranktūrio. 74 vnt.
T-MŽ nr. 01
- Pranešėjo tribūna. 1 vnt.
T-MŽ nr. 03
- Stalas su dviem sėdėjimo vietomis. 2 vnt.
T-MŽ nr. 04
- Stalo kėdė. vnt. 4
T-MŽ nr. 02
- Persirengimo suolas l=120 cm. 2 vnt.
T-MŽ nr. 09
- Persirengimo spintelės. 8 vnt.
T-MŽ nr. 07
- Persirengimo suolas l=270 cm.
1 vnt. T-MŽ nr. 08

0	2025-07	Statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA “			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas		
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
	ARCH	Aurimas Svidinskas		Patalpų C-69 ir C-71 baldų išdėstymo planai	0
				M 1:100	
Etapas	STATYTOJAS Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
TDP				2025-06-KK-TDP-SA-03	Lapų
				1	1

Pranešėjo tribūna. 1 vnt.
T-MŽ nr. 03



0	2025-07	Statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas		
36198	PV	Algimantas Šiaučiušas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
	ARCH	Aurimas Svidinskas		Patalpos C-110 baldų išdėstymo planas	0
				M 1:100	
Etapas	STATYTOJAS Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
TDP				2025-06-KK-TDP-SA-04	Lapų
				1	1

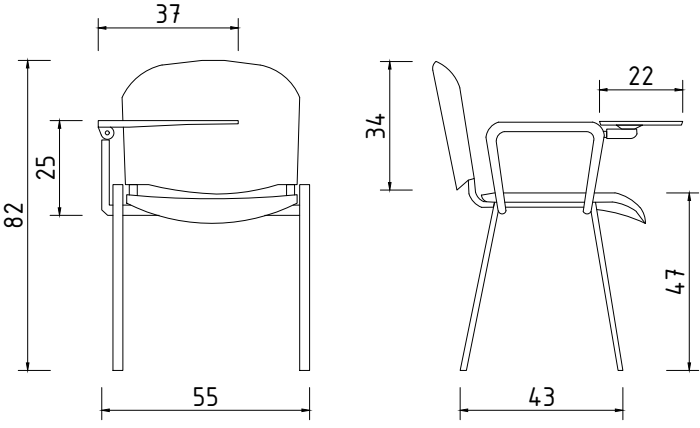
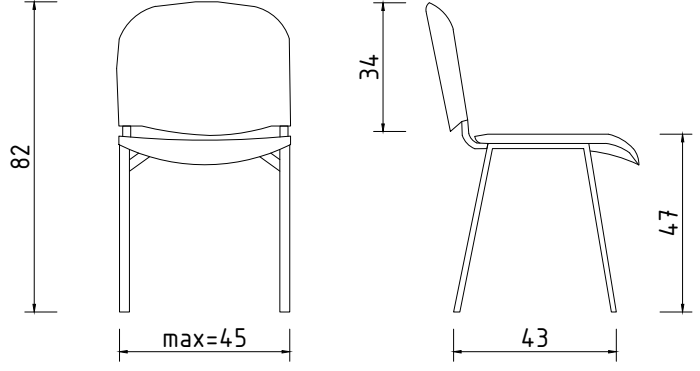
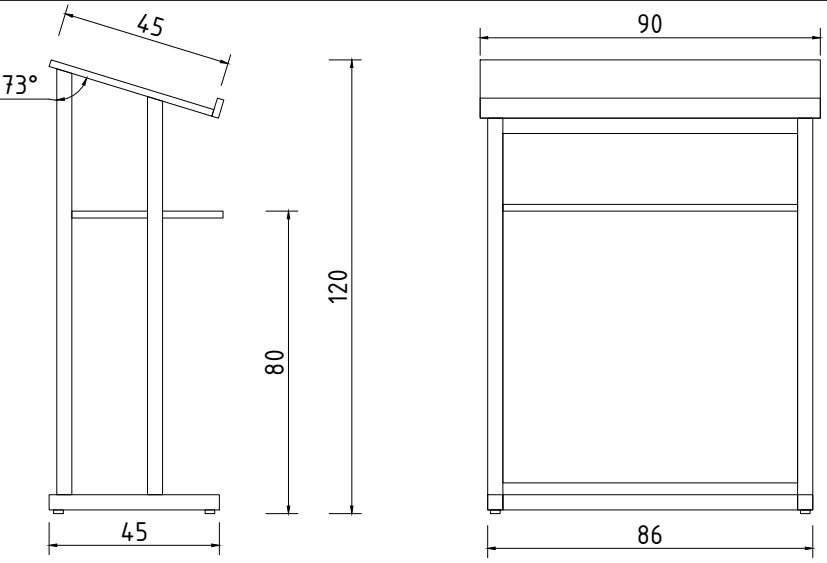


Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams – privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.

0	2025-07	Statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas		
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Koridoriaus 3-60 dalies baldų išdėstymo planas M 1:100	
	ARCH	Aurimas Svidinskas			
					Laida
Etapas	STATYTOJAS Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinika, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO 2025-06-KK-TDP-SA-05	Lapas
TDP					Lapų
					1
					1

BALDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. nr.	Pavadinimas	Brežinys	Apdaila	Patalpa/-os	Kiekis	Pastabos
01	Kėdė su ranktūrio staliuku		Konstrukcija – plienas, RAL 9006 Sėdynė, atlošas – šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i>	C-71 3-60	74 vnt. 21 vnt. VISO: 95 vnt.	T-TS-4.1
02	Kėdė stalui		Konstrukcija – plienas, RAL 9006 Sėdynė, atlošas – šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i>	C-71 C-110 3-60	4 vnt. 22 vnt. 2 vnt. VISO: 28 vnt.	T-TS-4.2
03	Pranešėjo tribūna		Konstrukcija – plienas, RAL 9006 Stalviršis – LMDP, šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i> Kojų uždanga – LMDP, tamsus laminatas RAL 7022	C-71 C-110	1 vnt. 1 vnt. VISO: 2 vnt.	T-TS-4.3

Pastabos:

- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams – privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Visos baldai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai – be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-07	Statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS
	ARCH	Aurimas Svidinskas		Baldų kiekių žiniaraštis
				M 1:20
Etapas	STATYTOJAS Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas		DOKUMENTO ŽYMUO 2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01	
TDP			Lapas	Lapų
			1	5

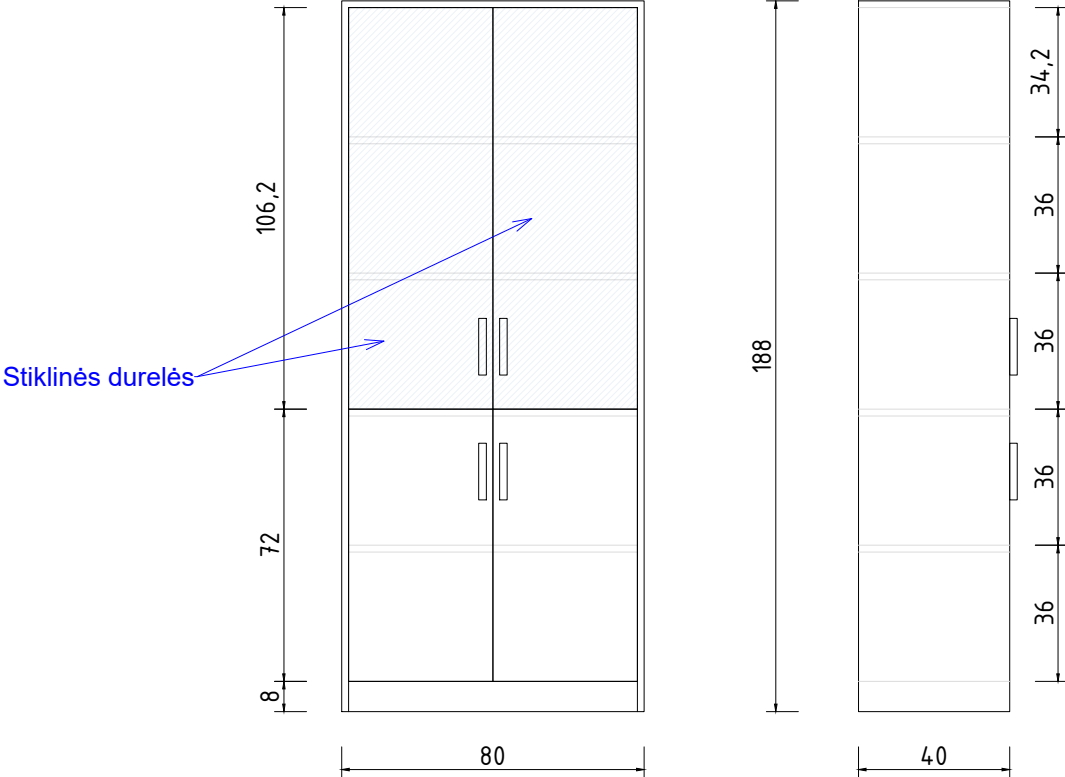
BALDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS						
Eil. nr.	Pavadinimas	Brėžinys	Apdaila	Patalpa/-os	Kiekis	Pastabos
04	Kompiuterio stalas		Konstrukcija – plienas, RAL 9006 Stalviršis, kojų uždanga – LMDP, šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i>	C-71 C-110 3-60	2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. VISO: 4 vnt.	T-TS-4.4 3-60 PATALPOJE: ant kojų uždangos kampe montuojami grafomis per kojas atvedami 2x 220V kištukai, 2x internetinio ryšio kištukai.
05	Auditorijos stalas		Konstrukcija – plienas, RAL 9006 Stalviršis, kojų uždanga – LMDP, šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i>	C-110	10 vnt. VISO: 10 vnt.	T-TS-4.4

Pastabos:

- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams – privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai – be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-07	Statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas	Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		
	ARCH	Aurimas Svidinskas		
Etapas	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
TDP	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas		2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01	
			Lapas	Lapų
			2	5

BALDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

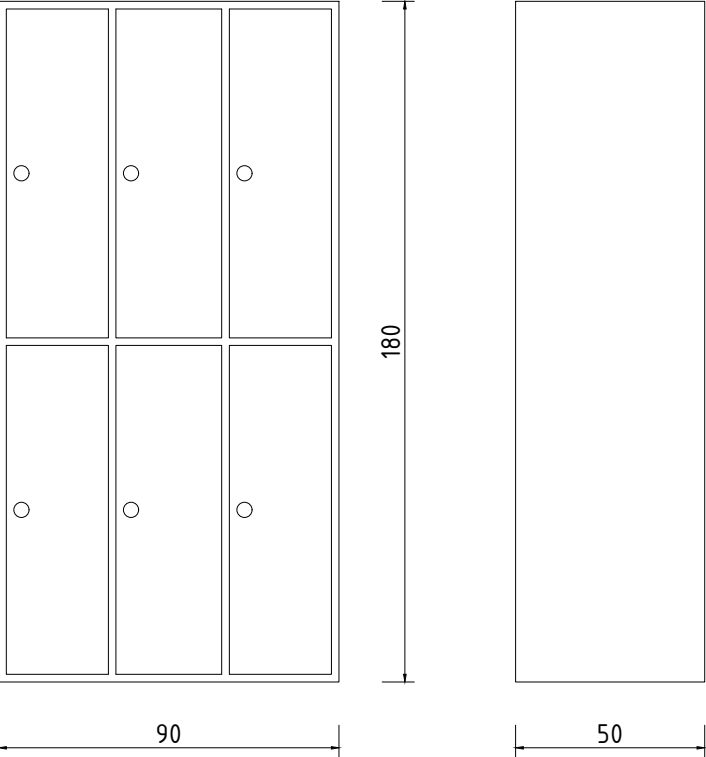
Eil. nr.	Pavadinimas	Brežinys	Apdaila	Patalpa/-os	Kiekis	Pastabos
06	Dokumentų spinta		Konstrukcija, durelės - LMDP, šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i> Durelės - stiklas Rankenos - metalas, tamsus, RAL 9006	C-71	5 vnt. VISO: 5 vnt.	T-TS-4.5 Durelės turi turėti užraktus

Pastabos:

- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-07	Statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas	Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS
	ARCH	Aurimas Svidinskas		Baldų kiekių žiniaraštis
				M 1:20
Etapas	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
TDP	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas		2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01	
			Lapas	Lapų
			3	5

BALDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

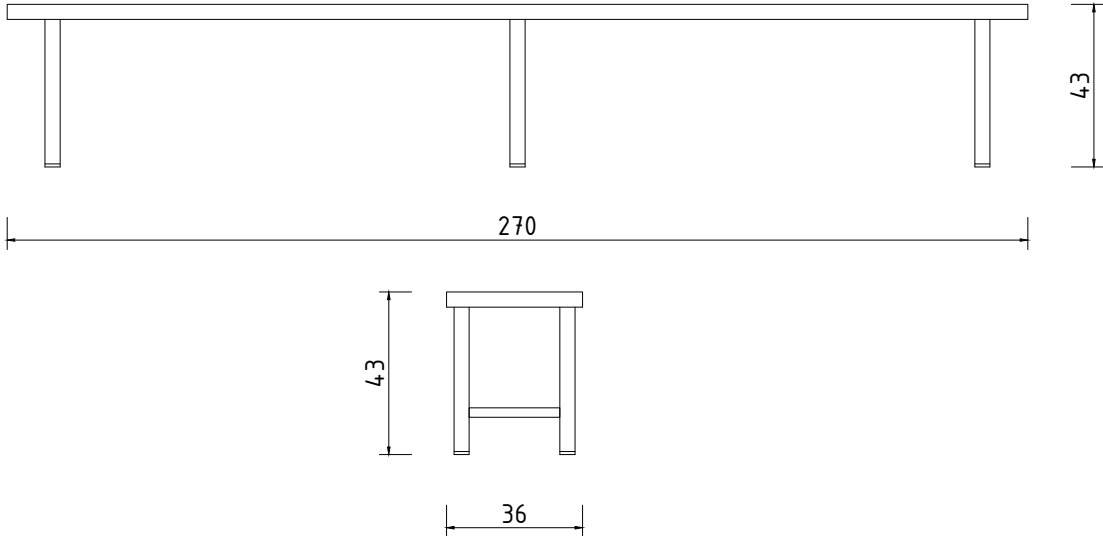
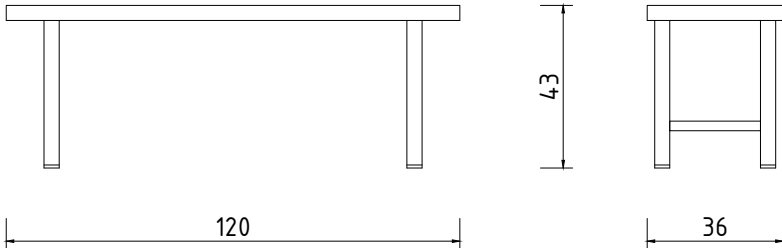
Eil. nr.	Pavadinimas	Brežinys	Apdaila	Patalpa/-os	Kiekis	Pastabos
07	Dviejų lygių persirengimo spinta		Konstrukcija, durelės - metalas, šviesus RAL 7035	C-69	8 vnt. (indv. spintelių skč.: 48) VISO: 8 vnt.	T-TS-4.6 Durelės turi turėti užraktus

Pastabos:

- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-07	Statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas		
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas			
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas				
	ARCH	Aurimas Svidinskas				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
				Baldų kiekių žiniaraštis		0
				M 1:20		
Etapas	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
TDP	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01		Lapų
						4

BALDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. nr.	Pavadinimas	Brežinys	Apdaila	Patalpa/-os	Kiekis	Pastabos
08	Suoliukas persirengimo kambariui		Konstrukcija - plienas, RAL 9006 Sedynė - šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i>	C-69	1 vnt. VISO: 1 vnt.	T-TS-4.7
09	Suoliukas persirengimo kambariui		Konstrukcija - plienas, RAL 9006 Sedynė - šviesus medis, analogas <i>Shinnoki 4.0 Ivory Oak</i>	C-69	2 vnt. VISO: 2 vnt.	T-TS-4.7

Pastabos:

- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-07	Statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Pareigos	Vardas pavardė	Parašas	Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	ARCH	Aurimas Svidinskas		Baldų kiekių žiniaraštis	
				M 1:20	
Etapas	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
TDP	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01	
				Lapas	Lapų
				5	5

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Laikmenos nr.	Eil. nr.	Šifras	Pavadinimas	Lapų sk.	Psl. Skaičius
TECHNOLOGIJOS (BALDŲ) DALIS					
3.	1.		Titulinis lapas	1	18
	2.	2025-06-KK-TDP-T-DŽ	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	1	
	3.	2025-06-KK-TDP-T-AR	Aiškinamasis raštas	3	
	4.	2025-06-KK-TDP-T-TS	Techninės specifikacijos	5	
	BRĖŽINIAI				
	5.	2025-06-KK-TDP-SA-03	Patalpų C-69 ir C-71 baldų išdėstymo planai	1	
	6.	2025-06-KK-TDP-SA-04	Patalpos C-110 baldų išdėstymo planas	1	
	7.	2025-06-KK-TDP-SA-05	Koridoriaus 3-60 dalies baldų išdėstymo planas	1	
	8.	2025-06-KK-TDP-T-MŽ-01	Baldų kiekių žiniaraštis	5	

TVIRTINU:

Statinio projekto vadovas :

Algimantas Šiaučiūnas, Atest. Nr. 36198

(parašas)

Statytojas (Užsakovas):

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno Klinikos atstovas

(parašas)

0	2025-07	Statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas		
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas				0
TDP	Statytojas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-T-DŽ		Lapas
						Lapų
						1
						1