PLANAS M 1:100

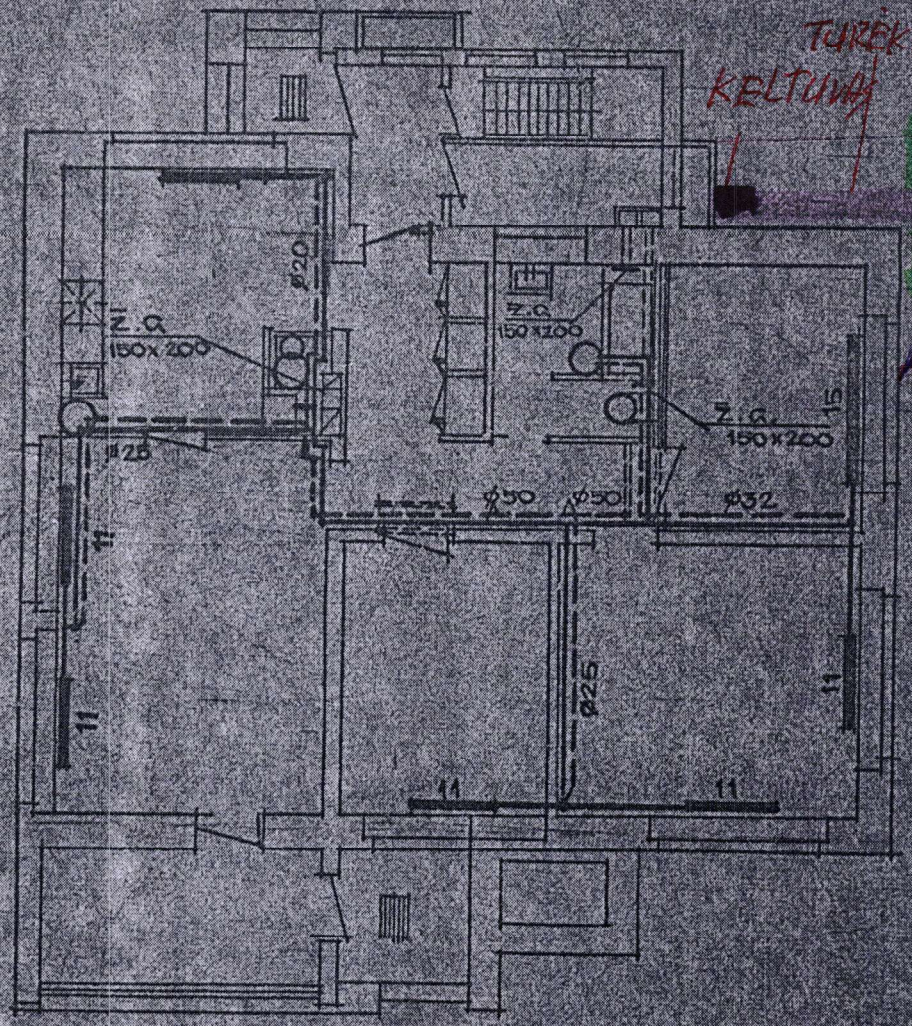

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

——— ŠILDYMO SISTEMOS PADUODANČIOJI LINIJA

— — — — — I — — — II — GRĮŽTANČIOJI — II —

8 / 8 RADIATORIUS M140 8 SEKCIJOS

ČIAUPAS MOVINIS SALNIKINIS

DVIGUBO REGULIAVIMO ČIAUPAS

POGRINDŽIO KANALAS

PASTABOS

1. PASTATO ŠILUMOS NUOSTOLIAI – 10500 KKAL/VAL
2. ŠILUMOS PAREIKALAVIMAS KARŠTAM VANDENIUI – 7000 KKAL/V
3. ŠILUMOS NEŠĖJAS- VANDUO SU PARAMETRAIS 95-70°C

ŽEMĖS ŪKIO STATYBOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS	1970	VIENO AUKŠTO 4- KAM GYVENAMOS NAMO /SU CETTEINIU AP

SAVIT. SEKTORIAUS VYR. INŽ. MAČKEVIČIUS