

Sutartiniai ženklai ir techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Kiekis	Pastaba
1	Projektuojamos atramos po įrenginiais			
2	Projektuojami antžeminiai kabelių kanalai			
3	Projektuojama skaldos danga		38,0 m ²	
4	Projektuojami vejos bortai (JB100.8.20)		29,0 m'	
5	Atstatoma asfalto danga		30,0 m ²	
6	Atstatoma trinkelų danga		33,0 m ²	
7	Atstatoma vejos danga		380,0 m ²	
8	Atstatomi bortai		10,0 m'	
9	Elektros tinklų apsaugos zona		iki tvoros	

- Nurodymai:**
- Mašmenys brėžinyje, altitudės ir koordinatės duoti metrais;
 - Statybos metu užtikrinti priėjimus ir privažiavimus prie inžinerinių statinių;
 - Baigus statybos darbus tvarkoma pastotės teritorija išlyginama, užpilama juodžemiu (h=15cm) ir apželdinama daugiametėmis žolėmis;


SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

- Litgrid AB dalis

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečios šalims draudžiamas

DATA	
PARAŠAS	
VARDAS, PAVARDE	
PROJ. DALIS	

0	2025 02	KONKURSUI		
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAI DOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-3 IR T-4) REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ (Š5-10 IR Š6-10 ŠYŲŲ SEKCIJŲ) ĮRENGIMO, SANDĖLIŲ G. 9, KĖDĀINIULOSE PROJEKTAS		LAI DA	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) CUKRAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS SKLYPO PLANAS.	LAI DA	0
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/399-XX-TP-SP.B-01	1	1

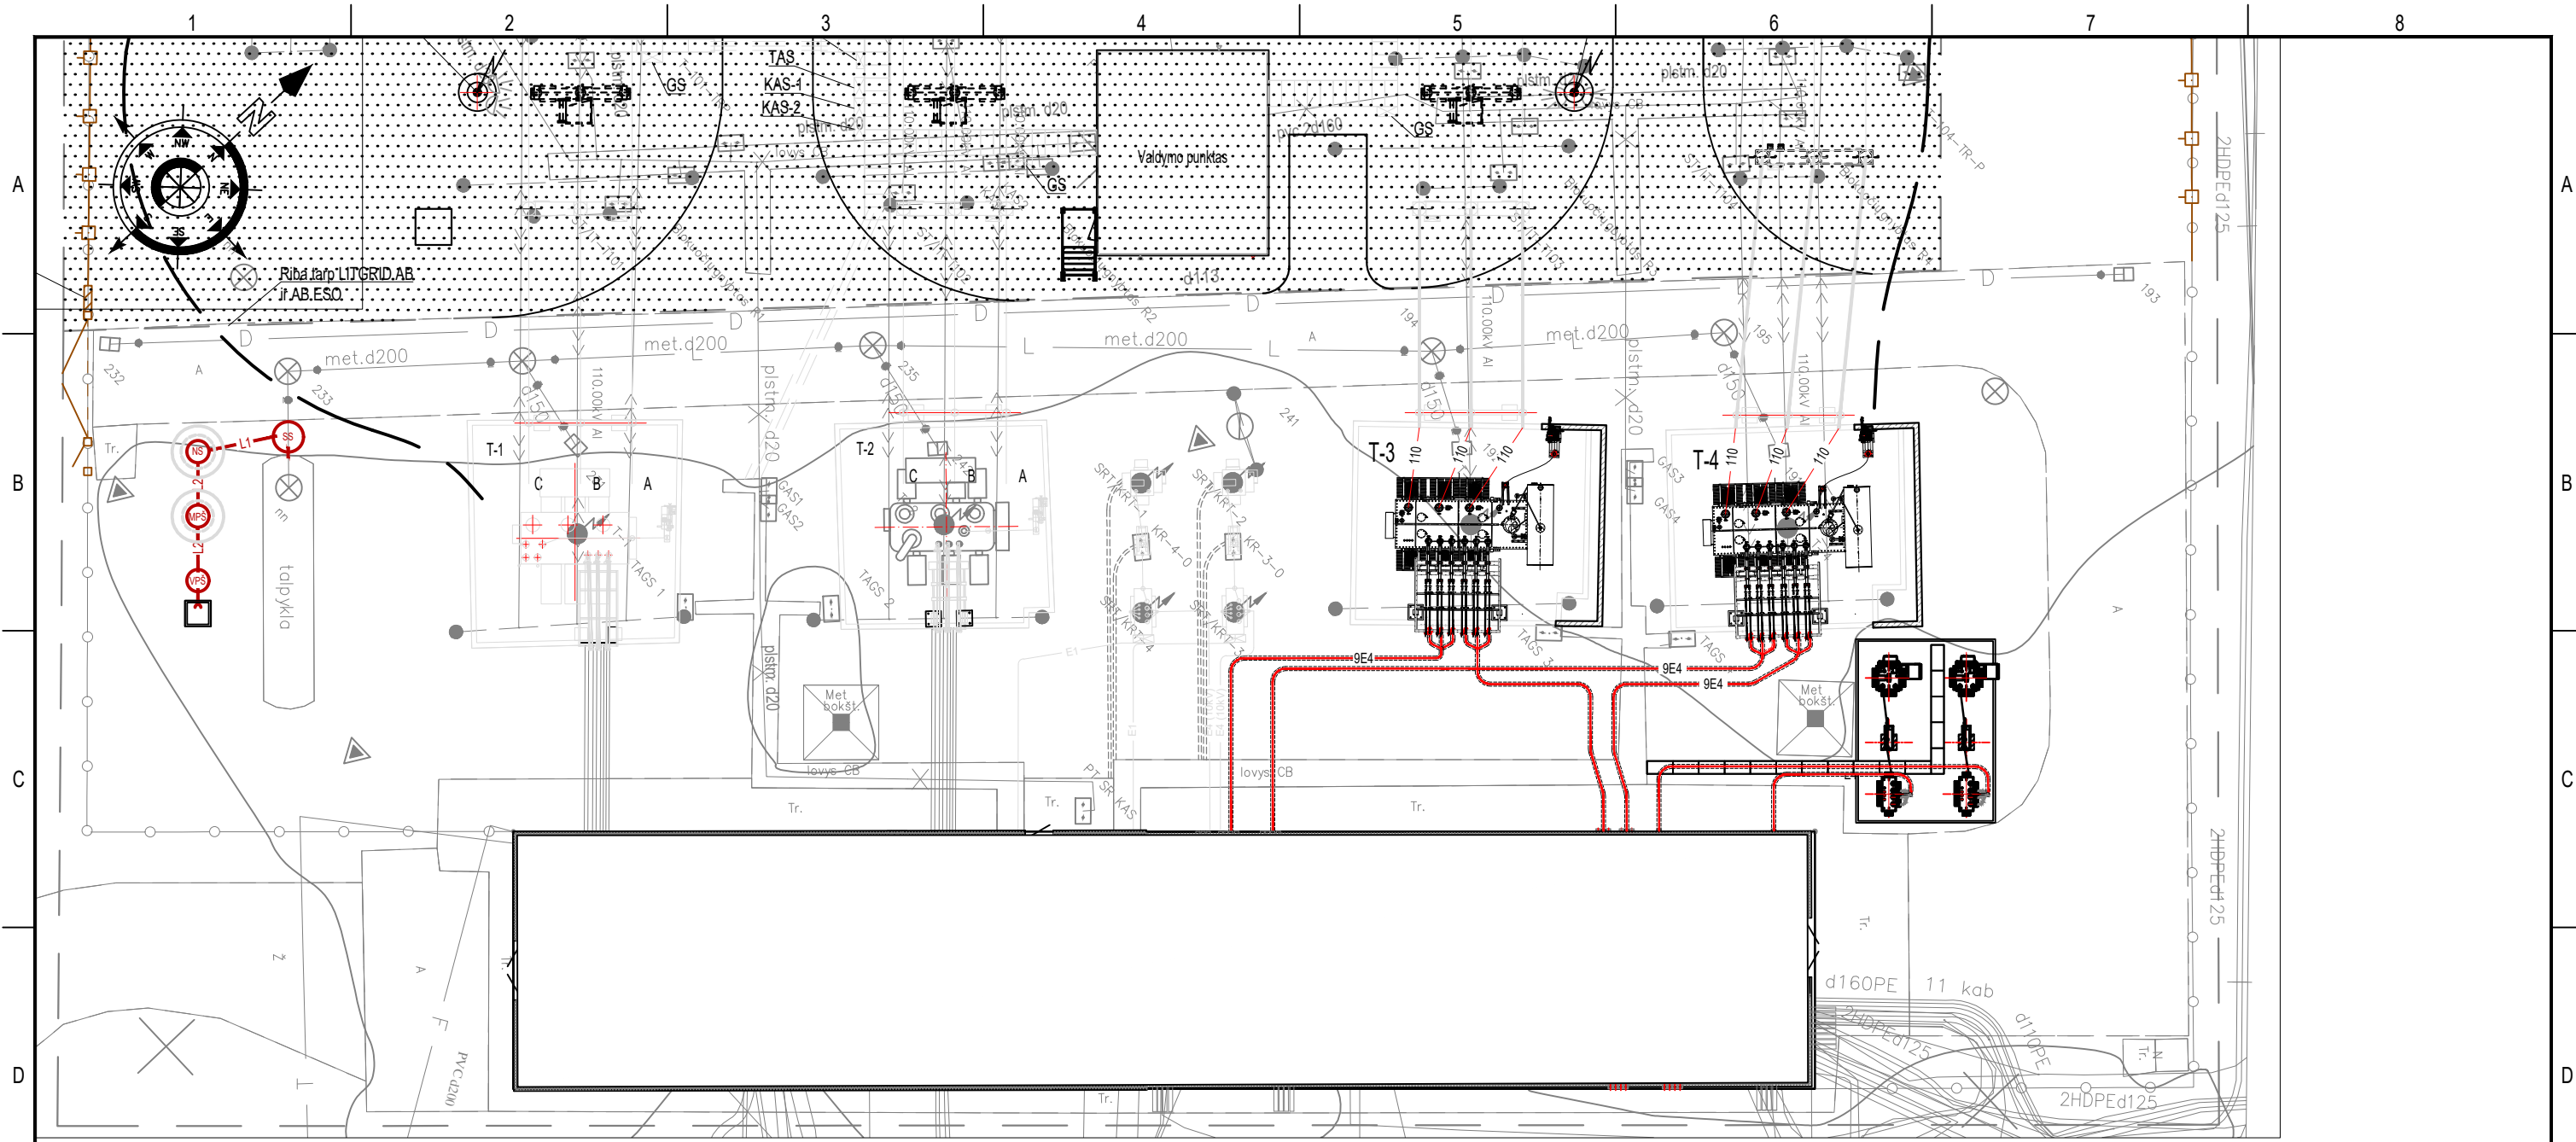

Sutartiniai ženklai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Pastaba
1	Projektuojamos elektros kabelių trasos	—110—	
2	Projektuojamos elektros kabelių trasos apsauginiame vamzdyje	— E —	
3	Nuotekų linija iš ketinių vamzdžių	— L1 —	
4	Nuotekų linija iš PVC vamzdžių	— L2 —	
5	G/b smėlio sėsduktu šulinys $\phi 1000$	SS	
6	Naftos skirtuvas	NS	
7	Mėginių paėmimo šulinys	MPŠ	
8	G/b vandenpylės šulinys $\phi 700$	VPŠ	

Nurodymai:

- Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, nuotekų nuvedimo ir konstrukcijų projektų dalis;

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

- Litgrid AB dalis

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

DATA
PARAŠAS
VARDAS, PAVARDE
PROJ. DALIS

0	2024 12	KONKURSUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-3 IR T-4) REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ (Š5-10 IR Š6-10 ŠYŲŲ SEKCIJŲ) ĮRENGIMO, SANDĖLIŲ G. 9, KĖDĀNIUOSE PROJEKTAS			
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) CUKRAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS		LAIDA	
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		2024/399-XX-RTP-SP.B-02	1 1




E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

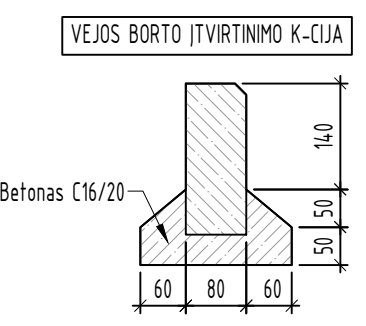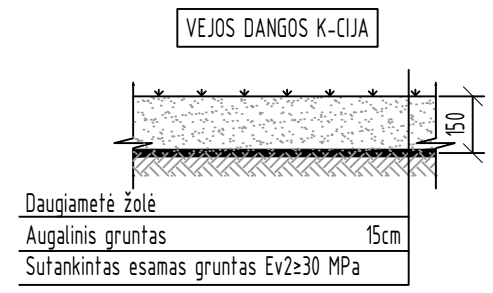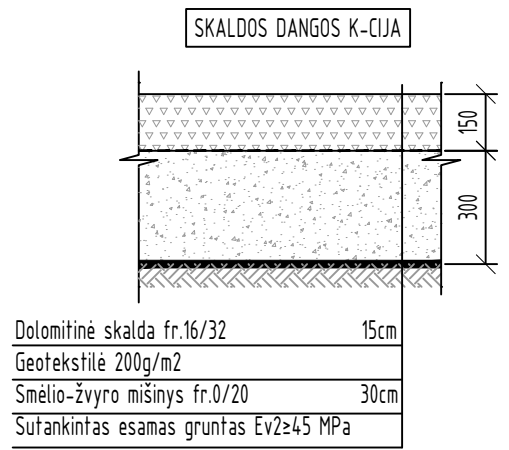

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

PROJ. DALIS	
VARDAS, PAVARDE	
PARAŠAS	
DATA	

0	2024 12	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAI DOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-3 IR T-4) REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ (Š5-10 IR Š6-10 ŠYŲŲ SEKCIJŲ) ĮRENGIMO, SANDĖLIŲ G. 9, KĖDĀNIUOSE PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) CUKRAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS DANGŲ DETALĖS
		LAI DA 0
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/399-XX-TP-SP.B-03
		LAPAS 1
		LAPŲ 1

1 2 3 4 5 6 7 8