

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	68a	Patikr. nr.	11
11,64a 68a,Ramioji g. 4,FK	Apatinis šulinys	64a	Patikr. data	2025.01.29
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	11	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 4
Irašo pradžia	00:00:28	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:03:20	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	9,20 m		
Patikr. ilgis	9,20 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:20	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 68a
	00:00:28	4,90		SZ		Tarpinis šulinys; 65
	00:00:58	9,20		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 64a

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
11,64a 68a,Ramioji g. 4,FK

Viršutinis šulinys 68a
Apatinis šulinys 64a

Patikr. ilgis 9,20 m
Tinklo tarpo ilgis 9,20 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 11
Patikr. data 2025.01.29

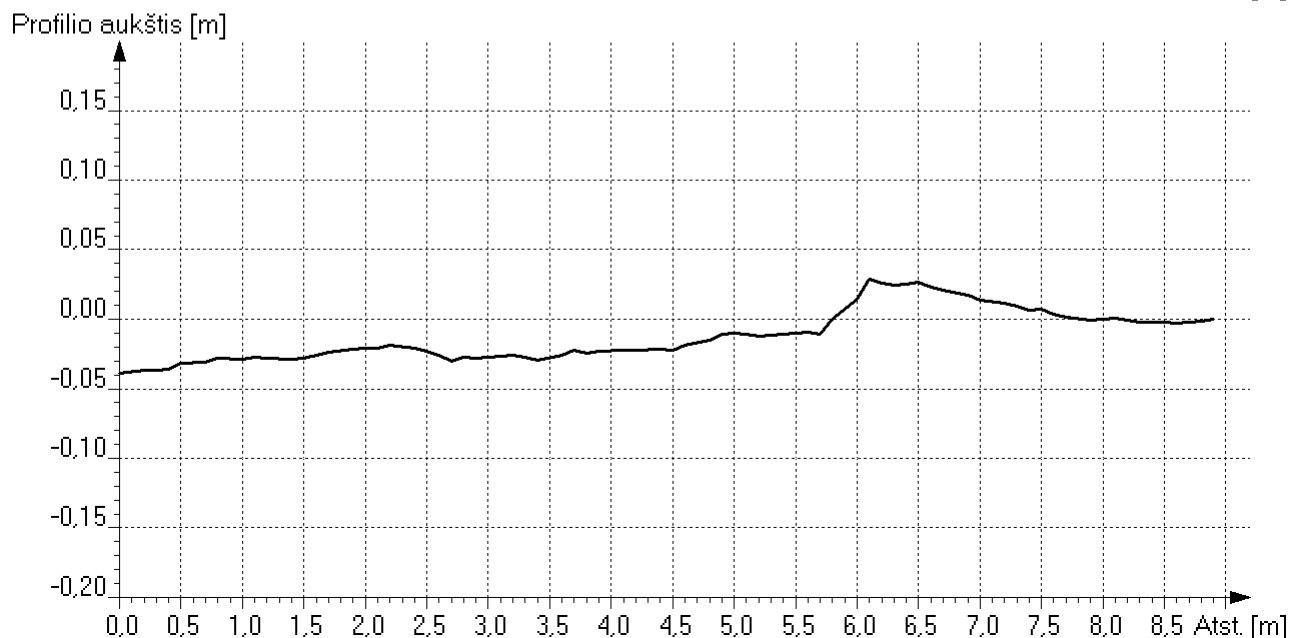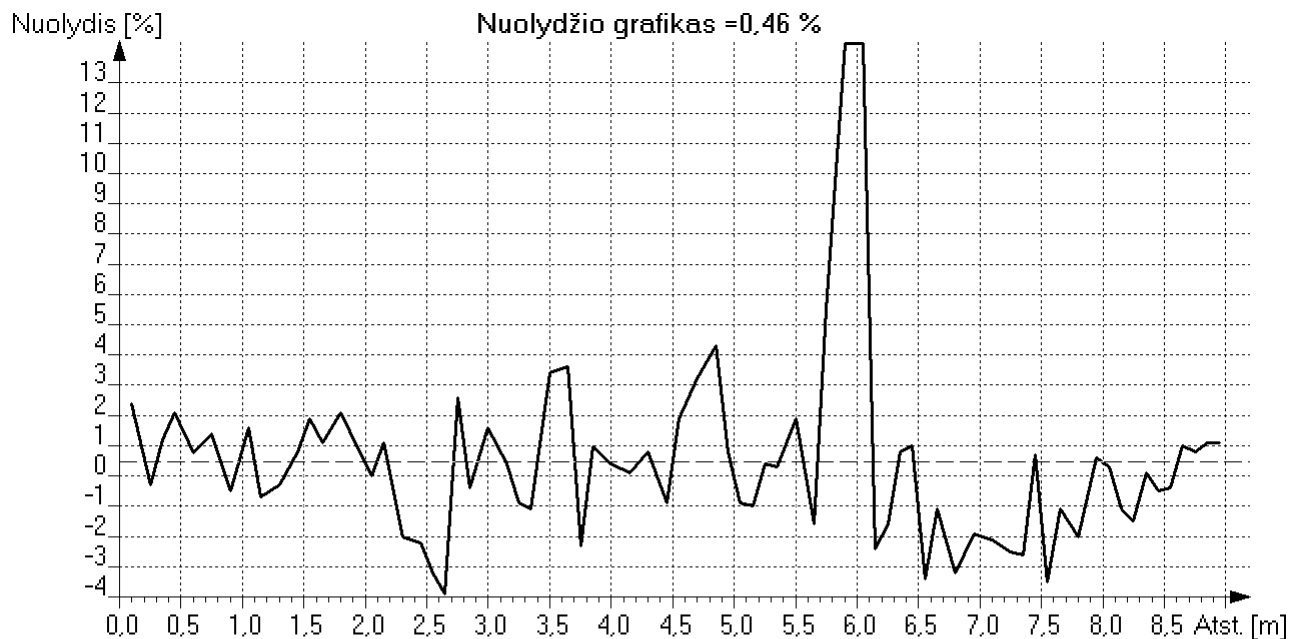

Šulinys 68a

Šulinys 64a