

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tinklo tarpas | Viršutinis šulinys 64a | Patikr. nr. | 12 |
| 12,246a 64a,Ramioji g. 4,FK | Apatinis šulinys 246a | Patikr. data | 2025.01.29 |
| | Tikr. kryptis | | Patikra pagal srovę |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Vaizdajuoste | 12 | Vieta | Klaipėda, Ramioji g. 4 |
| Irašo pradžia | 00:00:55 | Rajonas | |
| Irašo pabaiga | 00:01:04 | Gatve | |
| Patikr. priežastis | Skirta kanalizacijos sistemai | Savininkas | |
| Tikrinimo budas | TV sistema | Operatorius | S.Kerekeš |
| Kanalo numeris | | Dalyviai | |
| Statybos metai | | Pad. gatviu sist. | Gatvė, kelias |
| Profilio forma | Apskritas skerspjūvis | Nutek. sistema | Buitinės nuotekos |
| Profilio aukštis | 200 mm | Medžiaga | Keramika |
| Prof. plotis (DN) | | Vidaus apsauga | |
| Vamzdžio ilgis | | Pastaba | |
| Tinklo tarpo ilgis | 13,00 m | | |
| Patikr. ilgis | 13,00 m | | |

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

| Nuotr. Vaizdo ir. | Atst./m | G | Bukle | C | Aprašymas |
|-------------------|---------|---|-------|---|----------------------------|
| 00:01:04 | 0,50 | | HA | | Tinklo tarpo pradžia; 64a |
| 00:00:55 | 13,00 | | EH | | Tinklo tarpo pabaiga; 246a |

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Tinklo tarpas 12,246a 64a,Ramioji g. 4,FK | Viršutinis šulinys 64a | Patikr. nr. 12 |
| Užsakymo nr. | Apatinis šulinys 246a | Patikr. data 2025.01.29 |
| | Tikr. kryptis Patikra pagal srovę | |

| | |
|---|---|
| Vaizdajuoste 12 | Kanalo numeris |
| Profilio forma Apskritas skerspjūvis | Vieta Klaipėda, Ramioji g. 4 |
| Aukštis 200 mm | Gatve |
| Plotis (DN) | Operatorius S.Kerekeš |
| Vamzdžio ilgis | Nutek. sistema Buitinės nuotekos |
| Tinklo tarpo ilgis 13,00 m | Medžiaga Keramika |
| Patikr. ilgis 13,00 m | Vidaus apsauga |

Mastelis 1/ 98 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

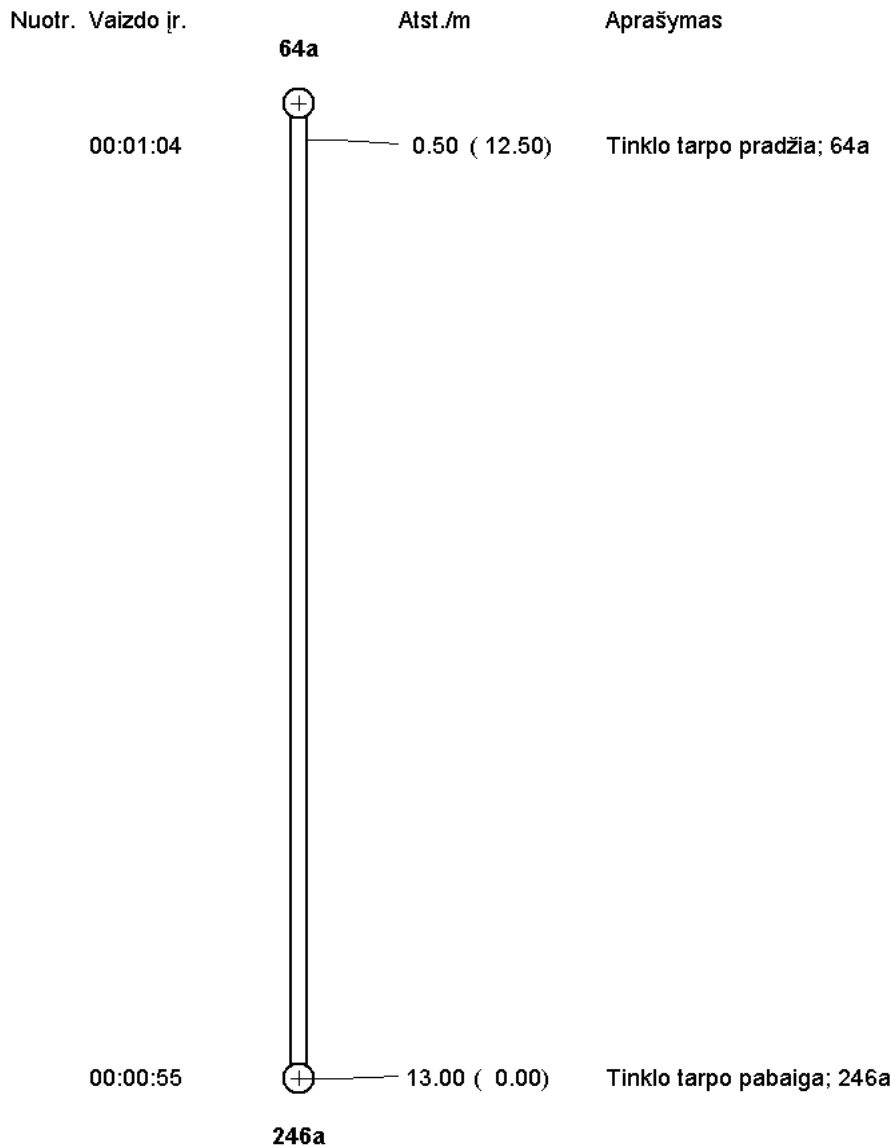

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
12,246a 64a, Ramioji g. 4, FK

Viršutinis šulinys 64a
Apatinis šulinys 246a

Patikr. ilgis 13,00 m
Tinklo tarpo ilgis 13,00 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 12
Patikr. data 2025.01.29

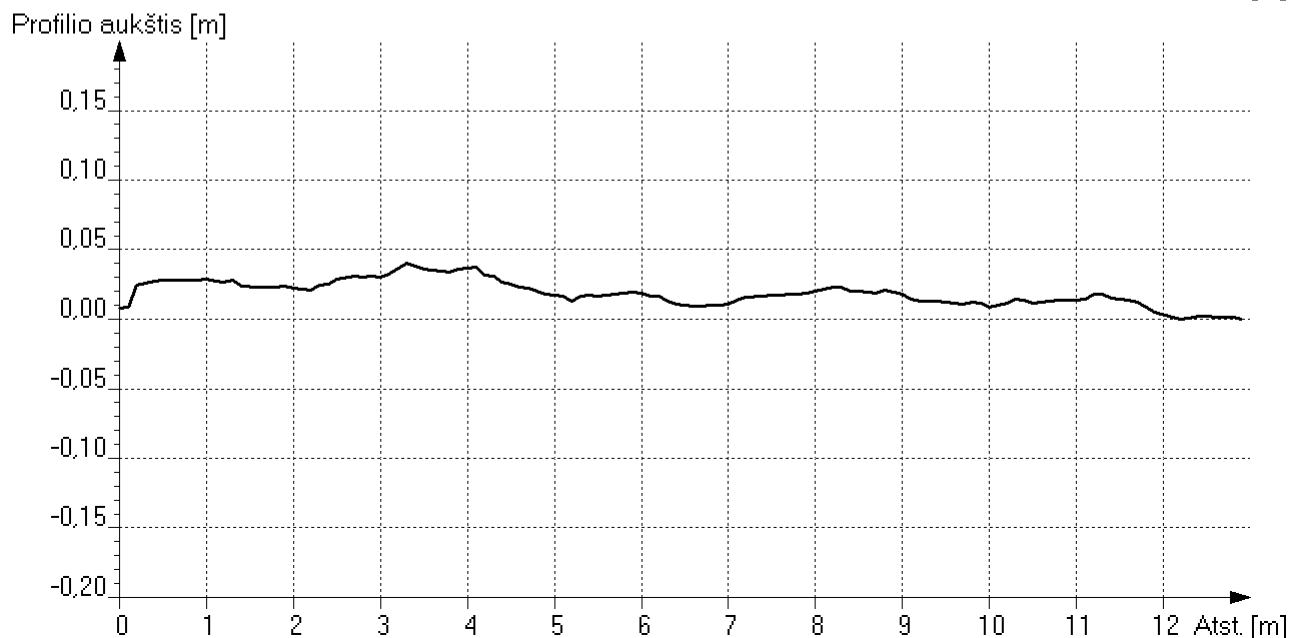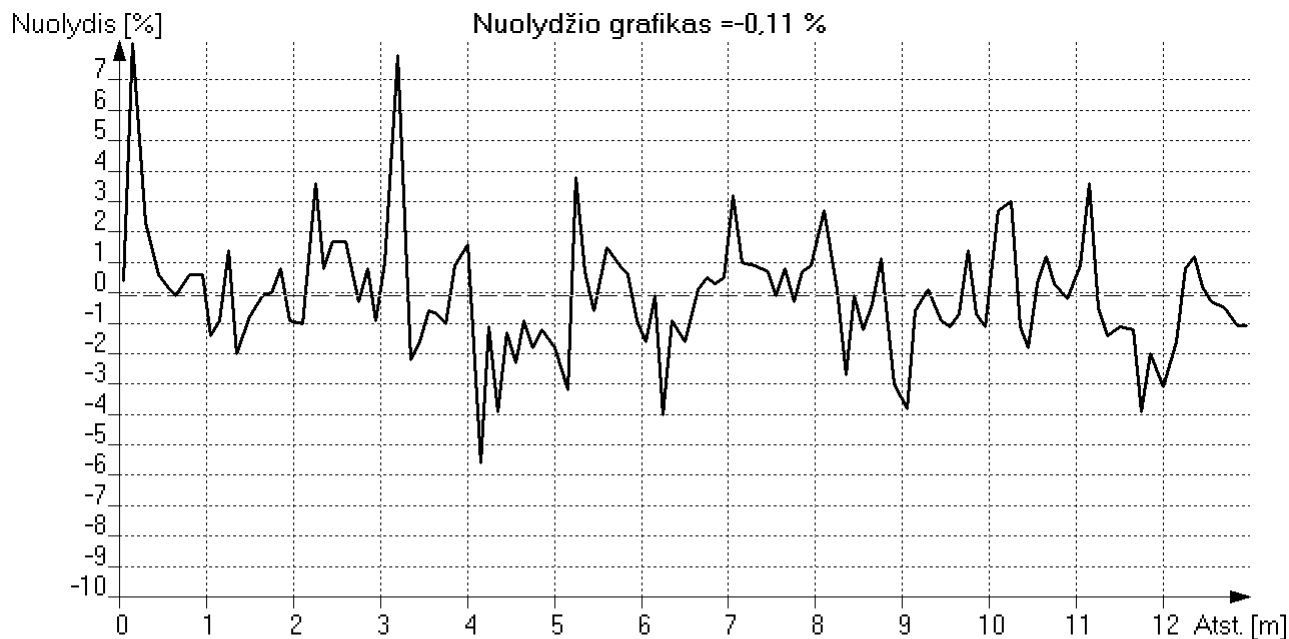

Šulinys 64a

Šulinys 246a