

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b> 165	<b>Patikr. nr.</b>	5
5,162 165,Ramioji g.6,FK	<b>Apatinis šulinys</b> 162	<b>Patikr. data</b>	2025.01.28
	<b>Tikr. kryptis</b>	Patikra pagal srovę	

<b>Vaizdajuoste</b>	5	<b>Vieta</b>	Klaipėda, Ramioji g. 4
<b>Irašo pradžia</b>	00:00:00	<b>Rajonas</b>	
<b>Irašo pabaiga</b>	00:02:02	<b>Gatvė</b>	
<b>Patikr. priežastis</b>	Skirta kanalizacijos sistemai	<b>Savininkas</b>	
<b>Tikrinimo budas</b>	TV sistema	<b>Operatorius</b>	S.Kerekeš
<b>Kanalo numeris</b>		<b>Dalyviai</b>	
<b>Statybos metai</b>		<b>Pad. gatviu sist.</b>	Gatvė, kelias
<b>Profilio forma</b>	Apskritas skerspjūvis	<b>Nutek. sistema</b>	Buitinės nuotekos
<b>Profilio aukštis</b>	200 mm	<b>Medžiaga</b>	Keramika
<b>Prof. plotis (DN)</b>		<b>Vidaus apsauga</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Pastaba</b>	
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	14,50 m		
<b>Patikr. ilgis</b>	14,50 m		

**Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas**

Nuotr. Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 165
00:00:58	13,20		SZ		Tarpinis šulinys; 163
00:02:02	14,50		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 162

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas  
5,162 165,Ramioji g.6,FK  
Užsakymo nr.

Viršutinis šulinys 165  
Apatinis šulinys 162  
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę


Patikr. nr. 5  
Patikr. data 2025.01.28

Vaizdajuoste 5  
Profilio forma Apskritas skerspjūvis  
Aukštis 200 mm  
Plotis (DN)  
Vamzdžio ilgis  
Tinklo tarpo ilgis 14,50 m  
Patikr. ilgis 14,50 m

Kanalo numeris  
Vieta Klaipėda, Ramioji g. 4  
Gatvė  
Operatorius S.Kerekeš  
Nutek. sistema Buitinės nuotekos  
Medžiaga Keramika  
Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 109 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį

Grafiko psl. 1

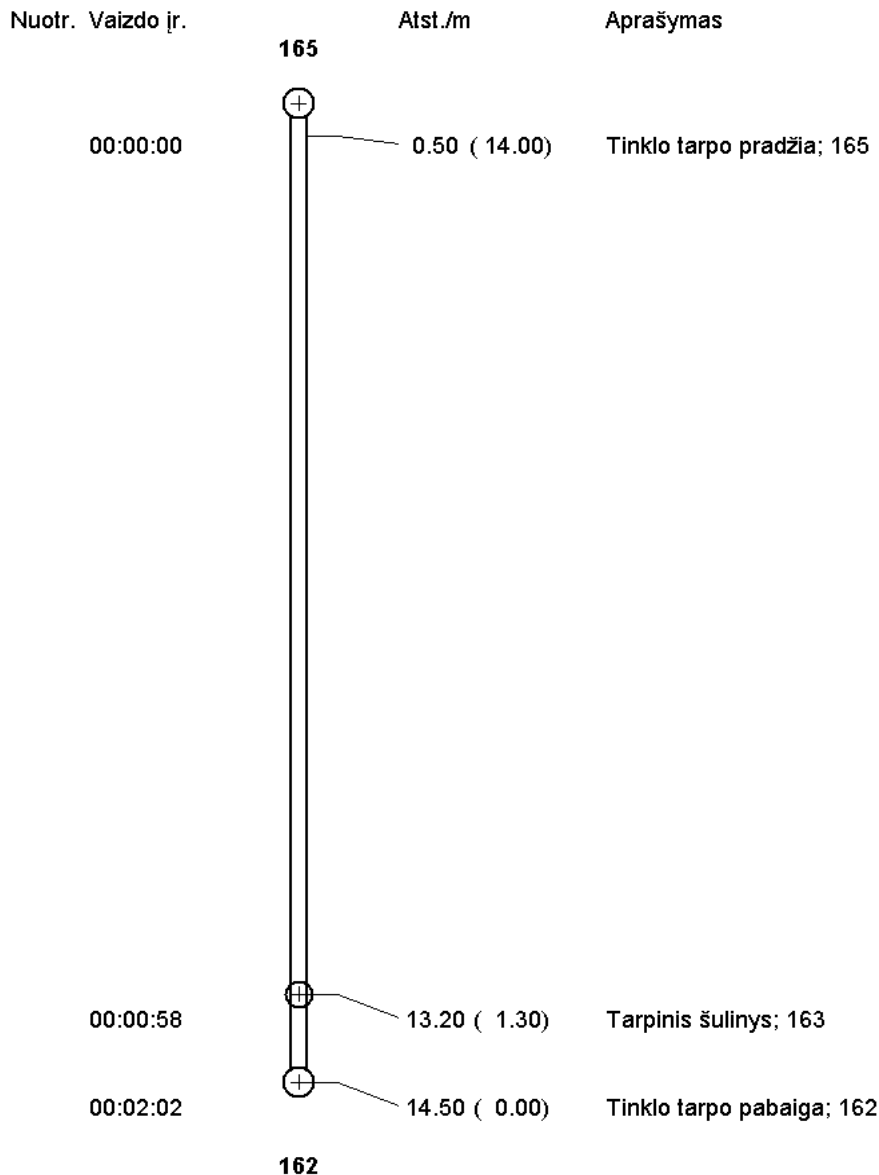

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas  
5,162 165,Ramioji g.6,FK

Viršutinis šulinys 165  
Apatinis šulinys 162

Patikr. ilgis 14,50 m  
Tinklo tarpo ilgis 14,50 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę  
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 5  
Patikr. data 2025.01.28

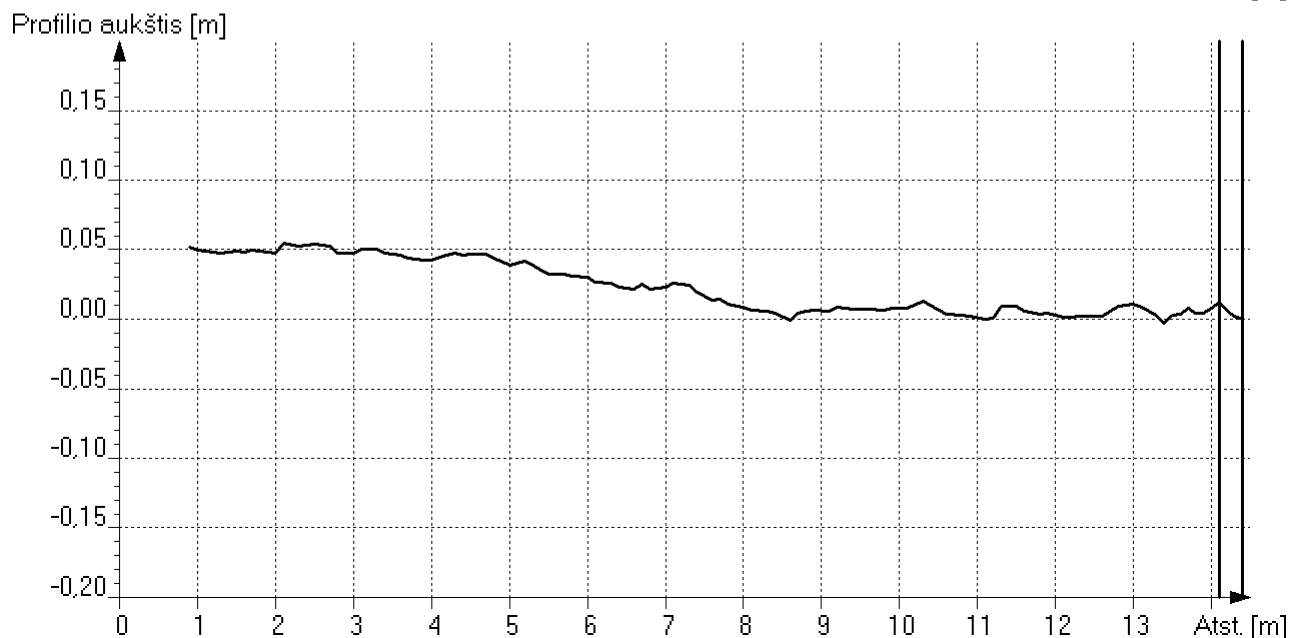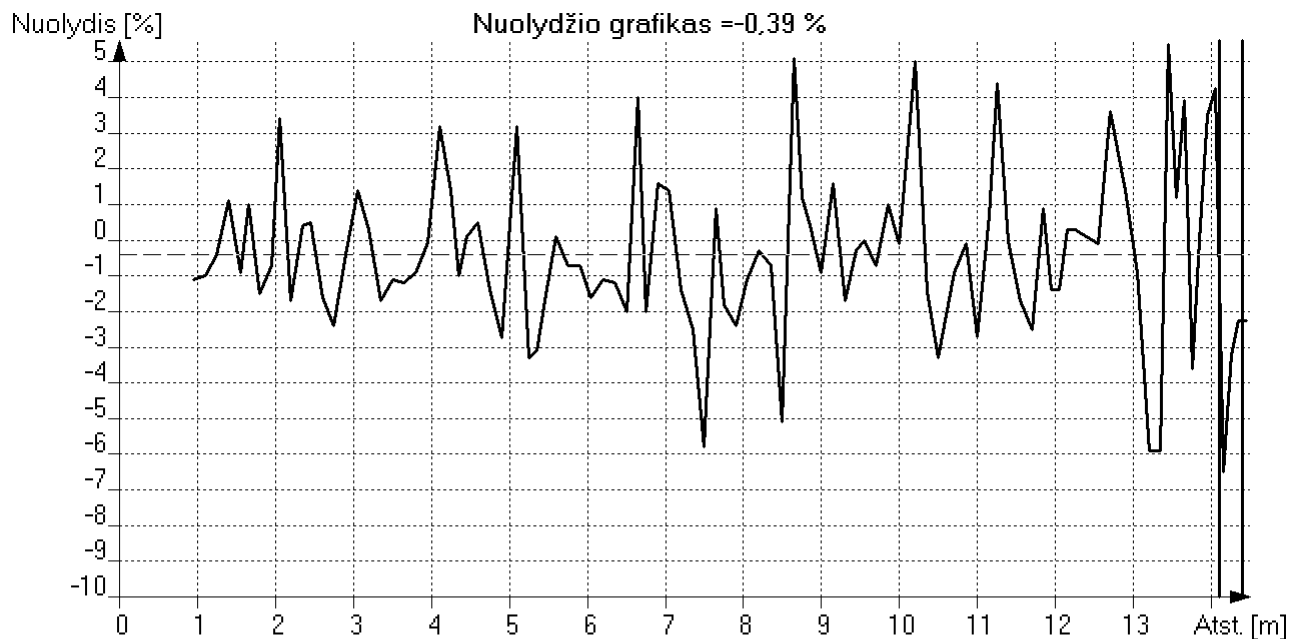

Šulinys 165

Šulinys 162