

UAB "Telšių šilumos tinklai"

Tvirtinu:

Gyventojų atstovas:

2025 Rugsėjo 12 d.

Šiluminio punkto temperatūrinis grafikas 2025 - 2026 m šildymo sezonas

T - Patalpos 18 °C

Paruošė:

Nešildymo sezono metu:

Termofikacinio vandens temp.

Paduodam: T1 - 65

Grįžtama T2 - 40

Šilumos punkto


ŠP Daukanto 12a

Esant vietiniam pašildytuvui:

grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, – ne aukštesnė kaip 25 °C, esant vienai pakopai, – ne aukštesnė kaip 30 C (be recirkuliacijos kontūro) ir ne aukštesnė kaip 45 C esant recirkuliacijai;

Suderinta:

Lauko oro	Pastato šildymo sistemoje	
	Paduodama	Grįžtama
T °C	T1 °C	T2 °C
10	30	28
9	31	29
8	32	30
7	33	30
6	34	31
5	35	32
4	36	33
3	37	33
2	39	34
1	40	35
0	41	36
-1	42	36
-2	43	37
-3	44	38
-4	45	39
-5	46	40
-6	47	40
-7	48	41
-8	49	42
-9	50	43
-10	51	43
-11	52	44
-12	53	45
-13	55	46
-14	56	46
-15	57	47
-16	58	48
-17	59	49
-18	60	49
-19	61	50
-20	62	51
-21	62	50

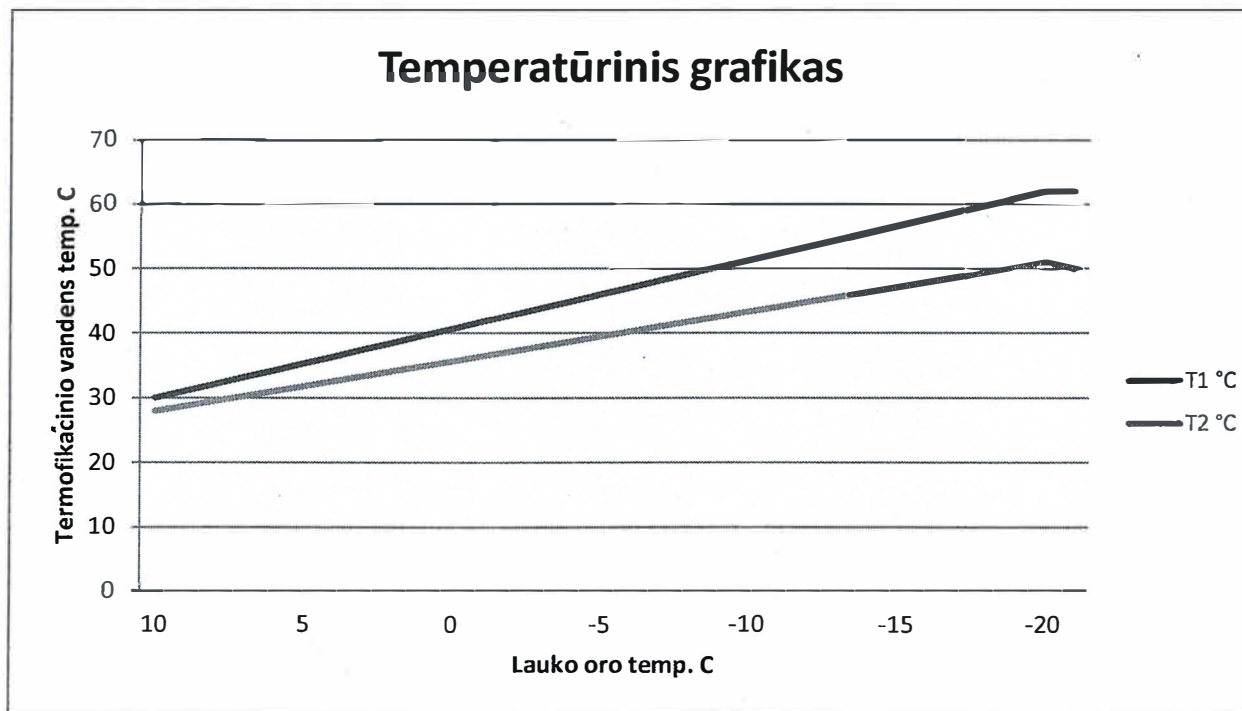

Pastaba: Lauko oro temperatūrai esant žemesniai skaičiuotinos (-21), įvedamas temperatūros ribojimas