

Data : 2007 12 29

ORO KIEKIŲ MATAVIMO

PASAS

Objektas : **Klaipėdos ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija**

Sistemos pavadinimas: **KONDICIONAVIMO SISTEMA KI-1**

Matavimus atliko : Liucijus Buinevičius
LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 14347




Oro greičio ir kiekio matavimai atlikti termoanometru SWEMA 3000 (serijos Nr.671409),
jutikliu SWA 31 (serijos NR. 384179), slėgio jutikliu SWA 10 (serijos Nr. 375059).

KONDISIONAVIMO SISTEMA KI-1

[illegible]

KONDISIAVIMO SISTEMA KI-1



Oro kiekio matavimo vieta	
---------------------------	--

KONDITIONAVIMO SISTEMA KI-1

[illegible]

P.A. Leistinas oro kiekių nukrypimas nuo projektinių oro kiekių $\pm 10\%$
STR 2.09.02:205 (Ventiliacija, oro kondicionavimas, šaldymas)

UAB „RAIDVIS“

Atestato Nr. 3930

Įm.kodas 140913625

Dubysos g. 25-201, LT-91181, Klaipėda

Tel / faksas 8 (46) 340991, mob. 8618 40428

el.paštas raidvis@takas.lt

VĖDINIMAS

Data : 2007 12 29


ORO KIEKIŲ MATAVIMO

PASAS

Objektas : **Klaipėdos ligoninės centrinio korpuso rekonstrukcija**

Sistemos pavadinimas: **KONDICIONAVIMO SISTEMA KI-2**

Matavimus atliko : Liucijus Buinevičius
LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 14347

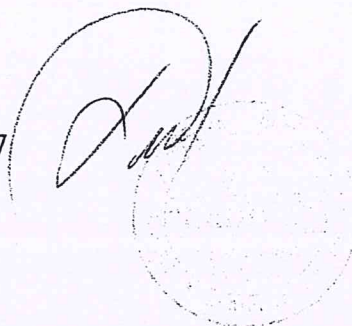


Oro greičio ir kiekio matavimai atlikti termoanometru SWEMA 3000 (serijos Nr.671409),
jutikliu SWA 31 (serijos NR. 384179), slėgio jutikliu SWA 10 (serijos Nr. 375059).

KONDITIONAVIMO SISTEMA KI-2

[illegible]

Žymėjimai:

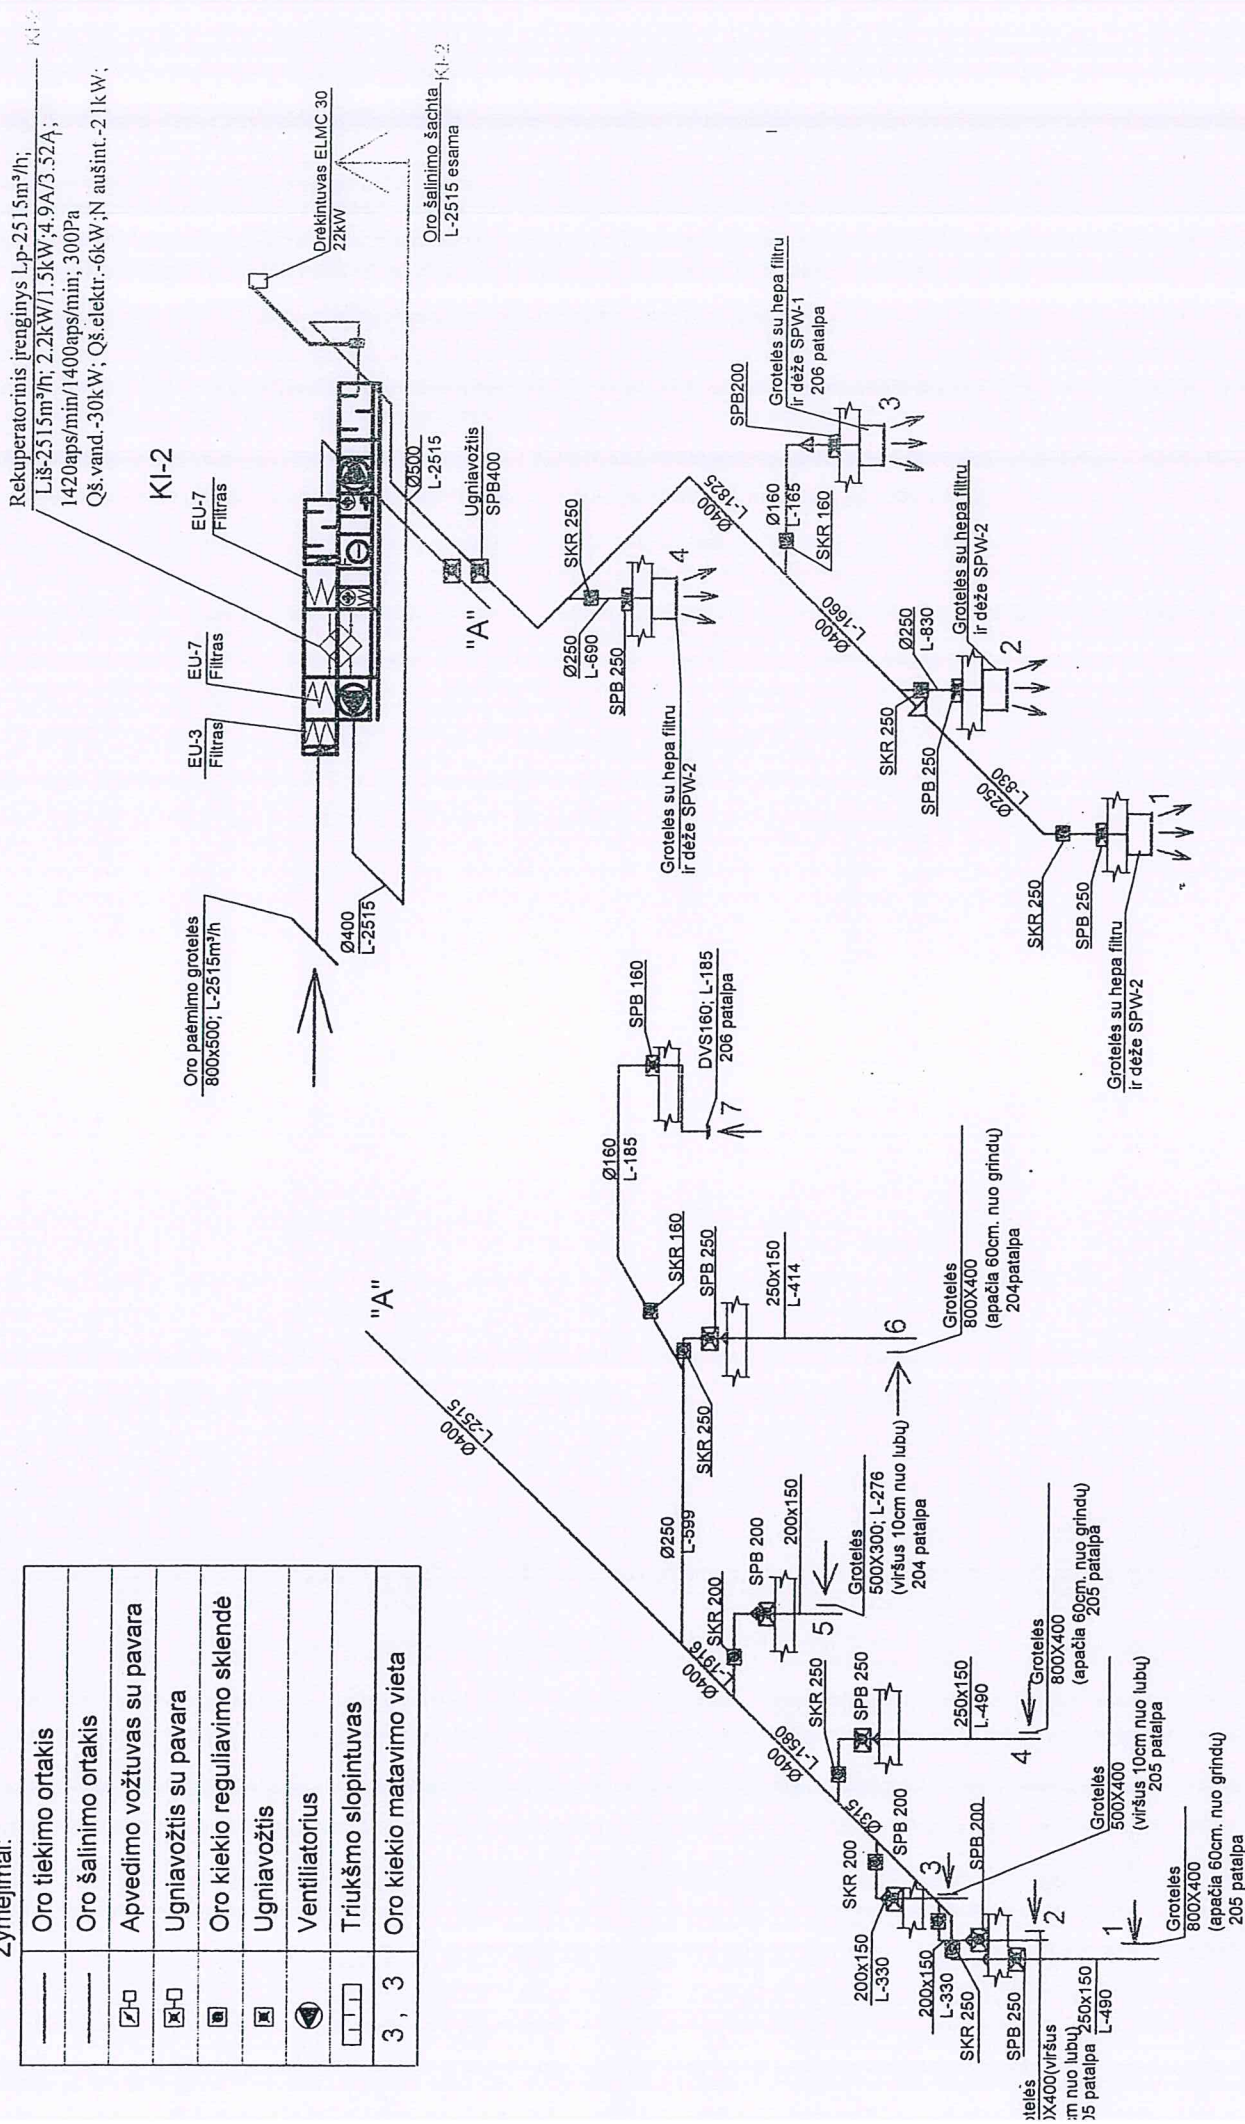

KONDITIONAVIMO SISTEMA KI-2

[illegible]

P.A. Leistinas oro kiekių nukrypimas nuo projektinių oro kiekių $\pm 10\%$
STR 2.09.02:205 (Ventiliacija, oro kondicionavimas, šaldymas)

Data : 2007 12 29

ORO KIEKIŲ MATAVIMO

PASAS

Objektas : **Klaipėdos ligoninės centrinio korpuso rekonstrukcija**

Sistemos pavadinimas: **KONDICIONAVIMO SISTEMA KI-3**


Matavimus atliko : Liucijus Buinevičius
LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 14347



Oro greičio ir kiekio matavimai atlikti termoanometru SWEMA 3000 (serijos Nr.671409),
jutikliu SWA 31 (serijos NR. 384179), slėgio jutikliu SWA 10 (serijos Nr. 375059).

KONDITIONAVIMO SISTEMA KI-3

[illegible]



	Oro tiekimo ortakis
	Oro šalinimo ortakis
	Apvedimo vožtuvas su pavara
	Ugniavožtis su pavara
	Oro kiekio reguliavimo sklendė
	Ugniavožtis
	Ventiliatorius
	Triukšmo slopintuvas
3, 3	Oro kiekio matavimo vieta

ORO KIEKIŲ MATAVIMO DUOMENYS

KONDICIONAVIMO SISTEMA KI-3



Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Oro kiekis m ³ /h			Oro kiekių neatitikimas %
		Projektinis	Faktinis	Po reguliavimo	
	Oro ištraukimo sistema				
1	operacinė	540		553	
2	operacinė	360		391	
3	operacinė	540		562	
4	operacinė	360		357	
5	narkozinė	240		261	
6	narkozinė	360		373	
	viso:	2400		2497	+ 4,0%
	Oro padavimo sistema				
1	operacinė	900		965	
2	operacinė	900		948	
3	narkozinė	600		637	
	viso:	2400		2550	+ 6,2%

P.A. Leistinas oro kiekių nukrypimas nuo projektinių oro kiekių $\pm 10\%$
 STR 2.09.02:205 (Ventiliacija, oro kondicionavimas, šaldymas)

UAB „RAIDVIS“

Atestato Nr. 3930

Įm.kodas 140913625

Dubysos g. 25-201, LT-91181, Klaipėda –

Tel / faksas 8 (46) 340991, mob. 8618 40428

el.paštas raidvis@takas.lt

VĖDINIMAS

Data : 2007 12 29


ORO KIEKIŲ MATAVIMO

PASAS

Objektas : **Klaipėdos ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija**

Sistemos pavadinimas: **ORO TIEKIMO SISTEMA T-1**

Matavimus atliko : Liucijus Buinevičius
LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 14347

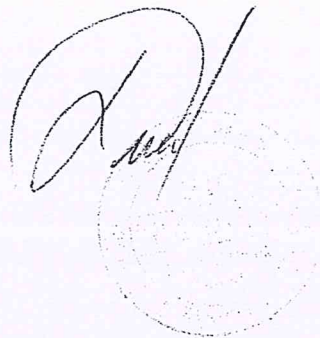


Oro greičio ir kiekio matavimai atlikti termoanometru SWEMA 3000 (serijos Nr.671409),
jutikliu SWA 31 (serijos NR. 384179), slėgio jutikliu SWA 10 (serijos Nr. 375059).

ORO TIEKIMO SISTEMA T-1

[illegible]

ORO TIEKIMO SISTEMA T-1

Oro tiekiamo ortakis	☒
Oro šalinimo ortakis	☒
Apvedimo vožtuvas su pavara	☒
Ugniavožtis su pavara	☒
Oro kiekio reguliavimo sklendė	☒
Ugniavožtis	☒
Ventiliatorius	☒
Triukšmo slopintuvas	☐
Oro kiekio matavimo vieta	3, 3

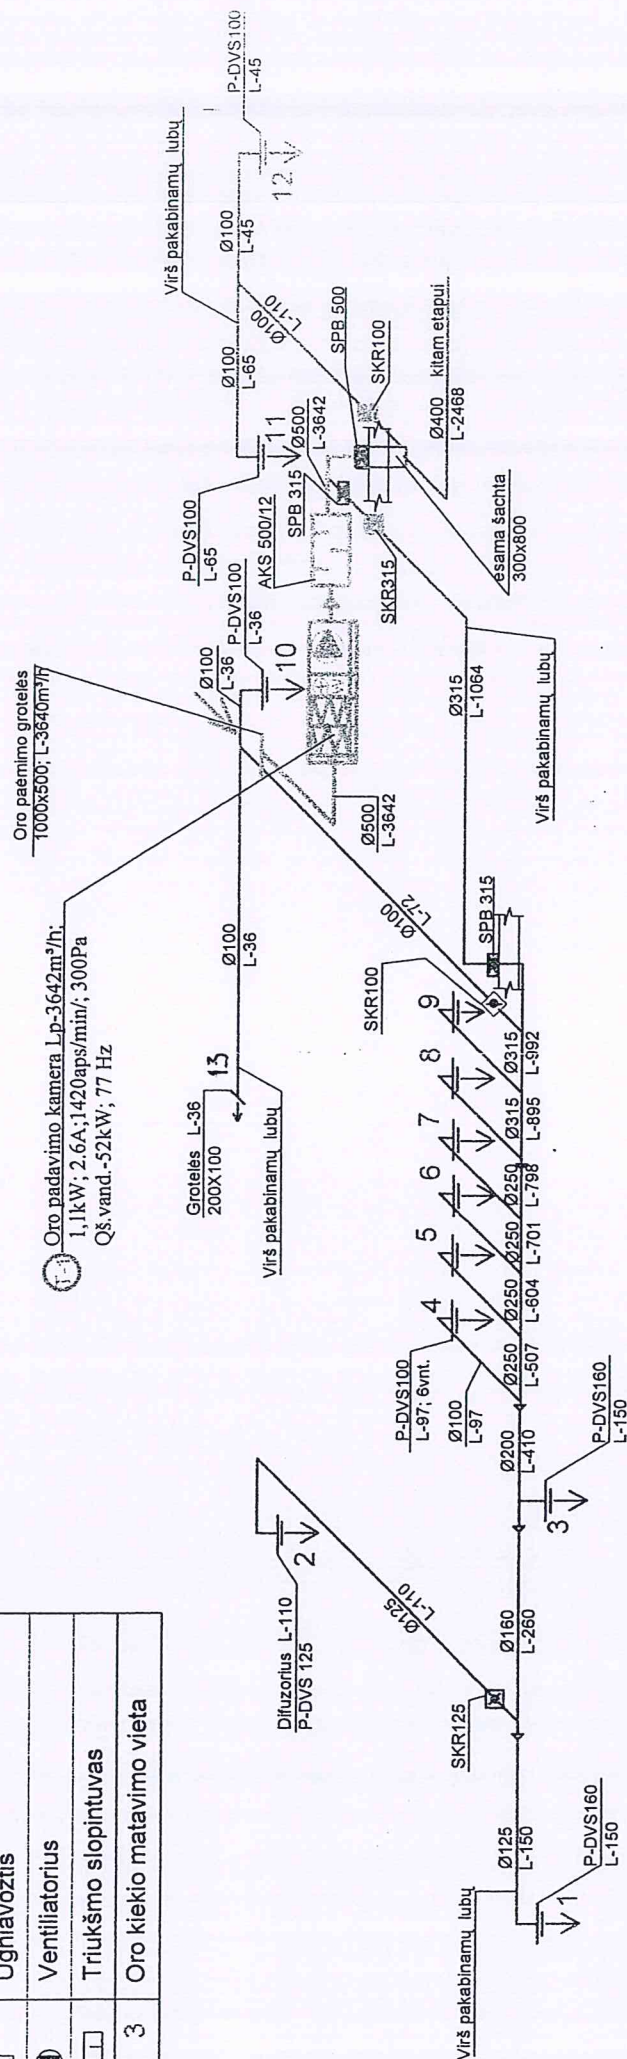

ORO TIEKIMO SISTEMA T-1

[illegible]

P.A. Leistinas oro kiekių nukrypimas nuo projektinių oro kiekių $\pm 10\%$
STR 2.09.02:205 (Ventiliacija, oro kondicionavimas, šaldymas)

UAB „RAIDVIS“

Atestato Nr. 3930

Įm.kodas 140913625

Dubysos g. 25-201, LT-91181, Klaipėda

Tel / faksas 8 (46) 340991, mob. 8618 40428

el.paštas raidvis@takas.lt

VĖDINIMAS

Data : 2007 06 15


ORO KIEKIŲ MATAVIMO

PASAS

Objektas : **Klaipėdos ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija**

Sistemos pavadinimas: **ORO IŠTRAUKIMO SISTEMA I-5**

Matavimus atliko : Liucijus Buinevičius
LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 14347

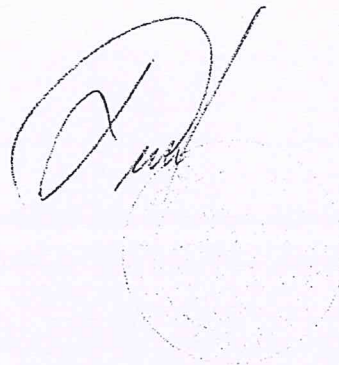


Oro greičio ir kiekio matavimai atlikti termoanometru SWEMA 3000 (serijos Nr.671409),
jutikliu SWA 31 (serijos NR. 384179), slėgio jutikliu SWA 10 (serijos Nr. 375059).

ORO IŠTRAUKIMO SISTEMA I-5

[illegible]

Klaipėdos ligoninės centrinio korpuso
operacinės rekonstrukcija

ORO IŠTRAUKIMO SISTEMA I-5

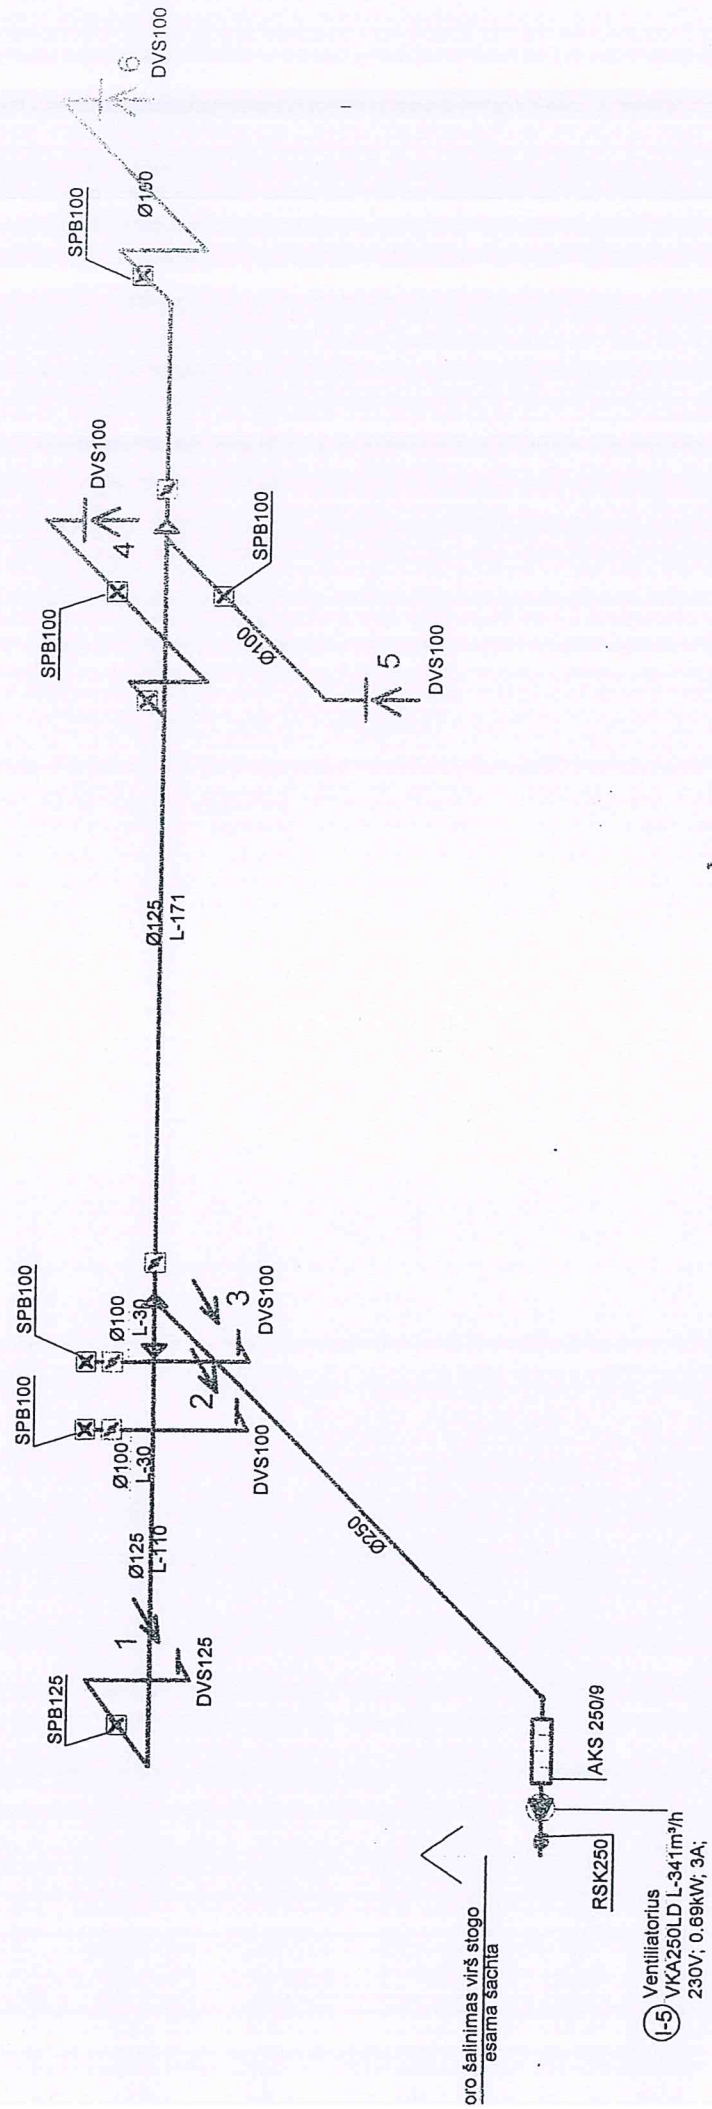

P.A. Leistinas oro kiekių nukrypimas nuo projektinių oro kiekių $\pm 10\%$
STR 2.09.02:205 (Ventiliacija, oro kondicionavimas, šaldymas)