

Sutartiniai ženklai ir techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Kiekis	Pastaba
1	Projektuojamos atramos po įrenginiais			
2	Projektuojami antžeminiai kabelių kanalai			
3	Projektuojama skaldos danga		38,0 m ²	
4	Projektuojami vejos bortai (JB100.8.20)		29,0 m'	
5	Atstatoma asfalto danga		30,0 m ²	
6	Atstatoma trinkelio danga		33,0 m ²	
7	Atstatoma vejos danga		380,0 m ²	
8	Atstatomi bortai		10,0 m'	
9	Elektros tinklų apsaugos zona		iki tvoros	

- Nurodymai:**
- Matmenys brėžinyje, altitudės ir koordinatės duoti metrais;
 - Statybos metu užtikrinti priėjimus ir privažiavimus prie inžinerinių statinių;
 - Baigus statybos darbus tvarkoma pastotės teritorija išlyginama, užpilama juodžemiu (h=15cm) ir apželdinama daugiametėmis žolėmis;


SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

- Litgrid AB dalis

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečios šalims draudžiamas

DATA	
PARAŠAS	
VARDAS, PAVARDE	
PROJ. DALIS	

0	2025 02	KONKURSUI		
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-3 IR T-4) REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ (Š5-10 IR Š6-10 ŠYŲŲ SEKCIJŲ) ĮRENGIMO, SANDĖLIŲ G. 9, KĖDĀINIULOSE PROJEKTAS		LAI DA	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) CUKRAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS SKLYPO PLANAS.	0	
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/399-XX-TP-SP.B-01	1	1

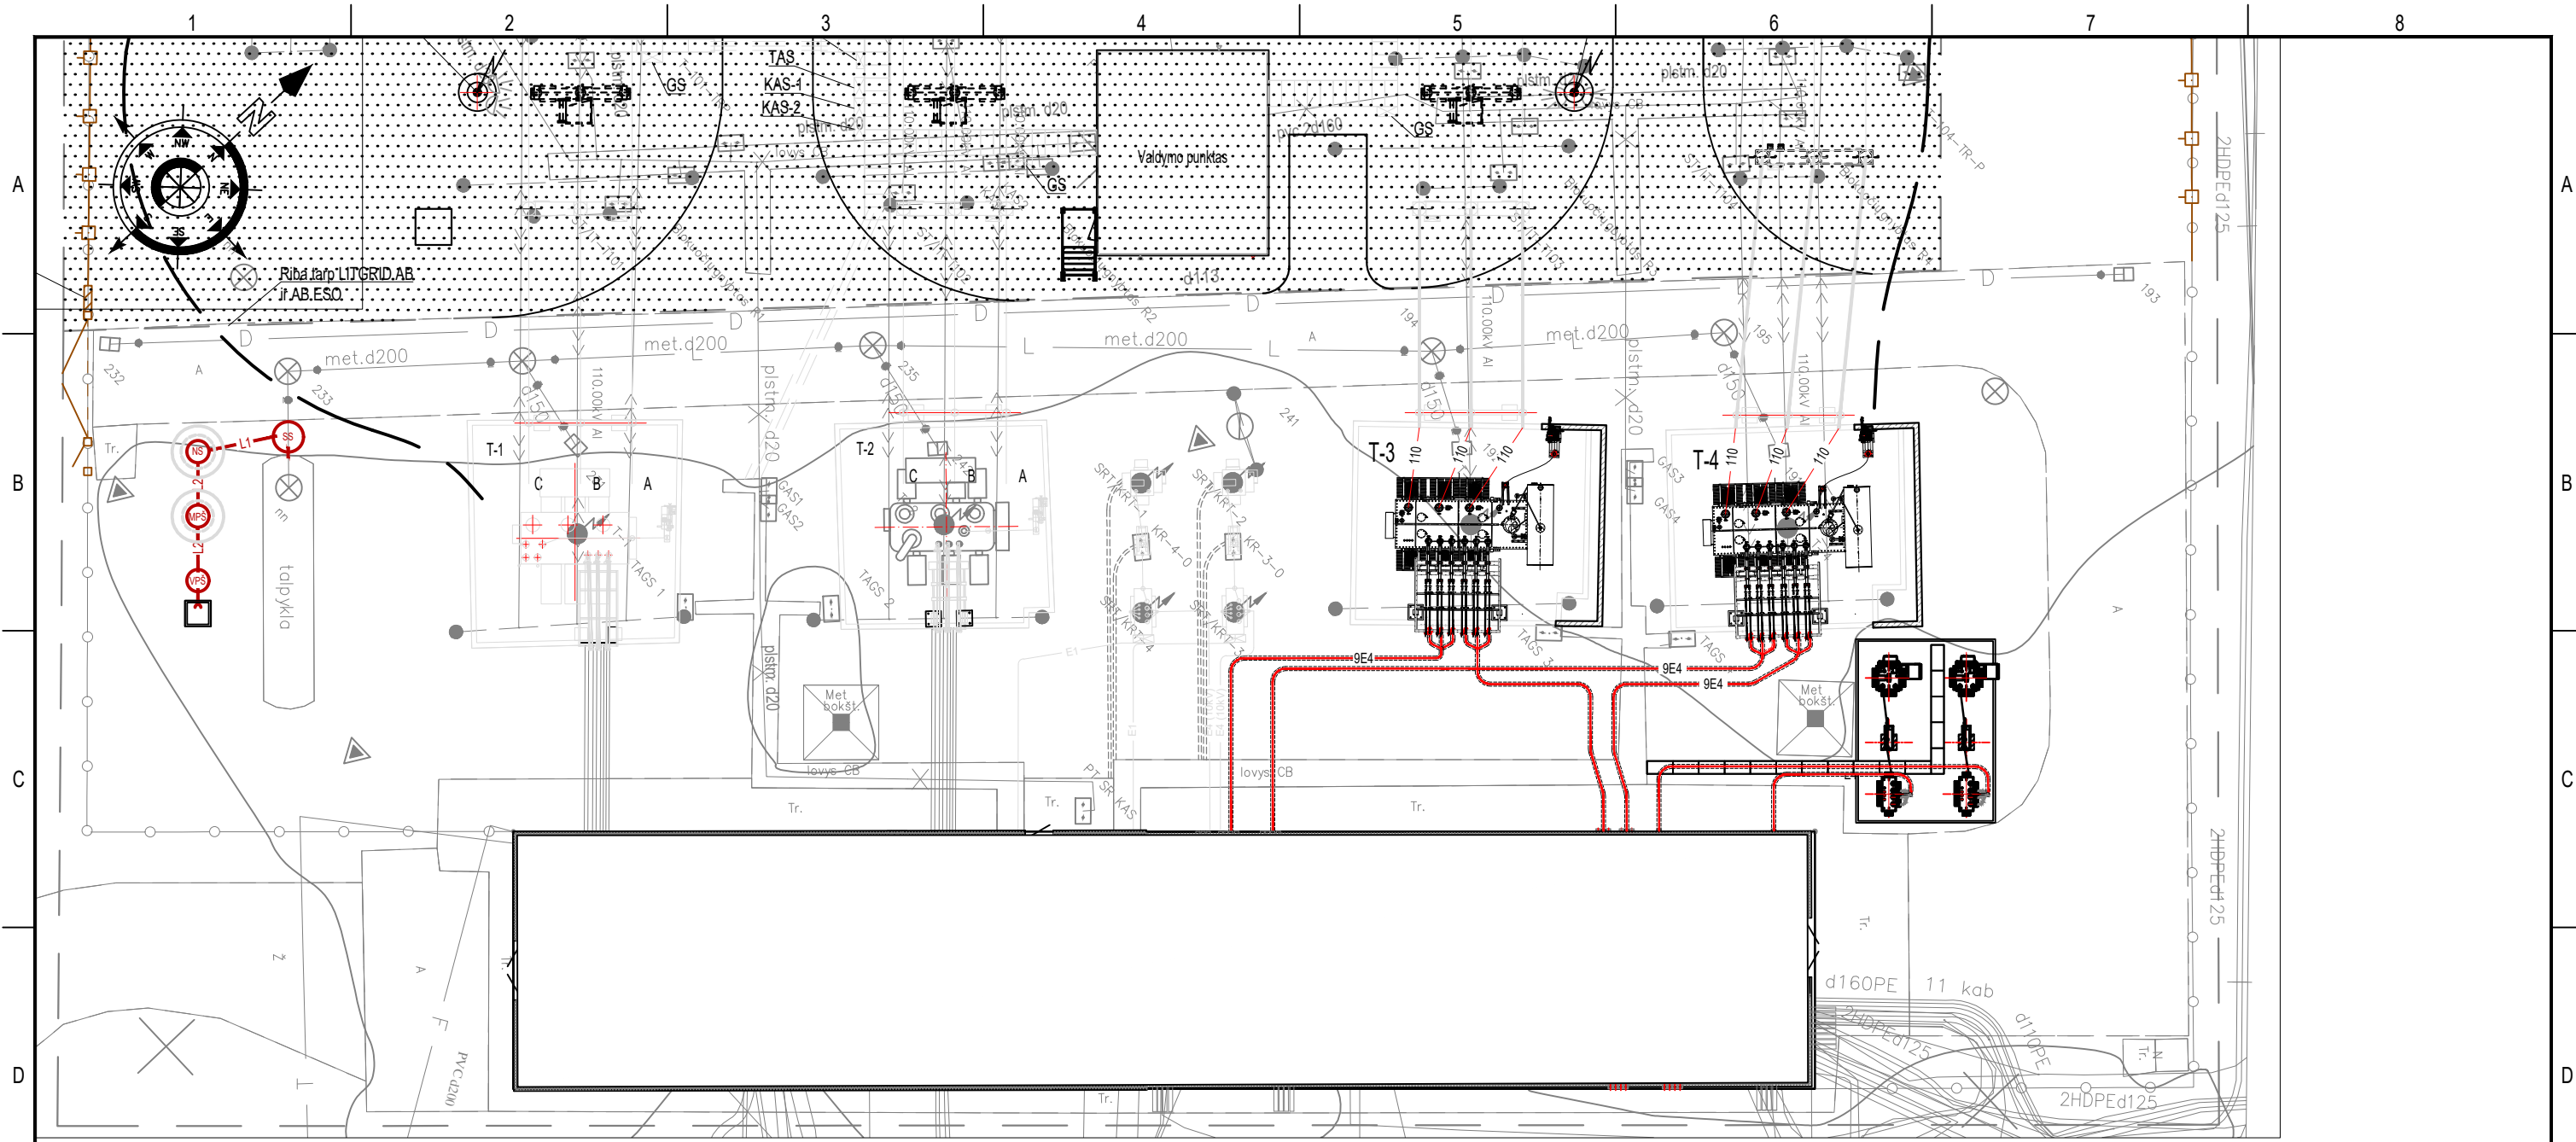

Sutartiniai ženklai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Pastaba
1	Projektuojamos elektros kabelių trasos	—110—	
2	Projektuojamos elektros kabelių trasos apsauginiame vamzdyje	— E —	
3	Nuotekų linija iš ketinių vamzdžių	— L1 —	
4	Nuotekų linija iš PVC vamzdžių	— L2 —	
5	G/b smėlio sėsduktu šulinys $\phi 1000$	SS	
6	Naftos skirtuvas	NS	
7	Mėginių paėmimo šulinys	MPŠ	
8	G/b vandenpylės šulinys $\phi 700$	VPŠ	

Nurodymai:

- Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, nuotekų nuvedimo ir konstrukcijų projektų dalis;

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

- Litgrid AB dalis

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

DATA
PARAŠAS
VARDAS, PAVARDE
PROJ. DALIS

0	2024 12	KONKURSUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-3 IR T-4) REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ (Š5-10 IR Š6-10 ŠYŲ SEKCIJŲ) ĮRENGIMO, SANDĖLIŲ G. 9, KĖDĀNIUOSE PROJEKTAS			
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) CUKRAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS		LAIDA	
			0	
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/399-XX-RTP-SP.B-02	1	1


E

F


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E


VIENSLUOKSNĖ ASFALTO DANGOS K-CIJA

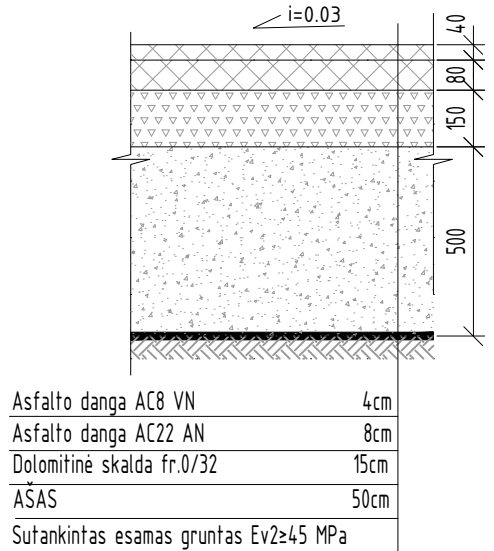


SKALDOS DANGOS K-CIJA

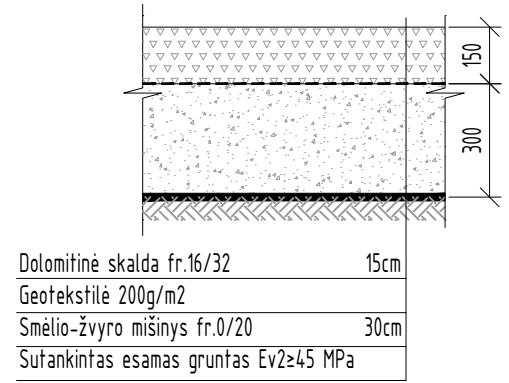

VEJOS DANGOS K-CIJA

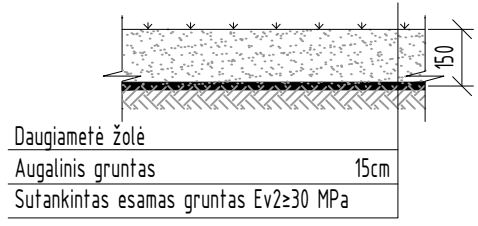

VEJOS BORTO ĮTVIRTINIMO K-CIJA

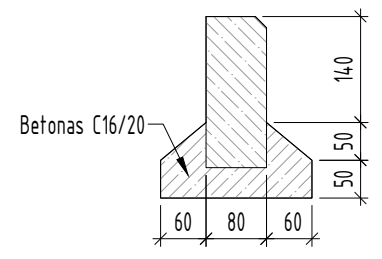

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

PROJ. DALIS	
VARDAS, PAVARDE	
PARAŠAS	
DATA	

0	2025-11-28	KONKURSUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-3 IR T-4) REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ (Š5-10 IR Š6-10 ŠYŲ SEKCIJŲ) ĮRENGIMO, SANDĖLIŲ G. 9, KĖDĀNIUOSE PROJEKTAS		LAIDA	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) CUKRAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS DANGŲ DETALĖS	0	
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/399-XX-TP-SP.B-03	1	1

1 2 3 4 5 6 7 8