



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiataksliam naudojimui“ rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4520375) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:


Atsakymai VII (ankstesnių ats. tikslinimas). Į klausimą atsakėte:

##### Atsakymas:

Granitinis gaminy DG-5.1 (500x300x130 mm) klijuojamas ant betoninio pamato, žr. brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-11 (pridedamas). Šių granitinių plokščių (DG-5.1) kiekis yra 1348,00 m<sup>2</sup>. Kitos granitinės plokštės (DG-5.2, DG-5.3) nėra klijuojamos prie betoninio pamato.

Pridedame pataisytus žiniaraščius ir su granitiniais gaminiais DG-05.1 ir DG-05.2 susijusius brėžinius.

Brėžinyje:

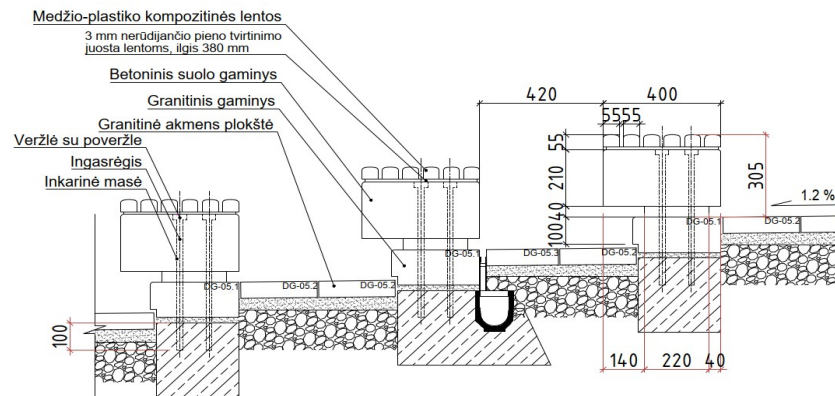

Pagal brėžinį matyti, kad visos plokštės (DG-05.1, DG-05.2 ir DG-05.3) yra klijuojamos ant betono pamato tik skirtingo storio.

Betono pagrindo kiekis yra duotas tik 1350 m<sup>2</sup>:

7.1.□	<b>Betono-danga</b> □				4.7.¶ 3.4.□
7.1.1.□	150-mm-betonas C30/37·XC2+XF3, vandens-pralaidumo-markė W8, šalčio-atsparumo-markė F150.□	DB-03□	m <sup>2</sup> □	1350□	4.7.□
7.1.2.□	8-mm-diametro-tinkelis-betonui-sutvirtinti. Akies-dydis-150-x150-mm□	□	m <sup>2</sup> □	1705□	4.7.□
7.2.□	<b>Betono-dangos-įrengimo-pasluoksniai</b> □	DT-04□	m <sup>2</sup> □	1705□	4.7.¶ 3.4.□
□	Viršutinis-sluoksnis--DB-03□	□	□	□	3.4.□
7.2.1.□	Žvyro-skaldos-fr.0-45mm-arba-dolomitinės-skaldos-sluoksnis-fr.0-32mm-(150-mm)□	□	m <sup>3</sup> □	256,00□	3.4.□
7.2.2.□	Šalčiui-atsparus-smėlio--žvyro-sluoksnis-fr.0-32mm-(380-mm)□	□	m <sup>3</sup> □	648,00□	3.4.□

Į klausimą atsakėte, kad „Kitos granitinės plokštės (DG-5.2, DG-5.3) nėra klijuojamos prie betoninio pamato“. Prašome patikslinti ir pateikti šių plokščių detales ir nurodyti, kur yra įvertinti šių dangų pasluoksniai.

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

**Atsakymas:**

Rytinės estrados pagrindai ir pagrindų kiekiai nurodyti SK dalyje. SP dalies SKŽ įtraukti Rytinės estrados viršutinės dangos bei jų kiekiai. Granitiniai gaminiai DG-5.1 (500x300x130 mm) klijuojami prie betoninio pamato, granitinės plokštės (DG-5.2, DG-5.3) įrengiamos ant pagrindo (prašome žiūrėti SK dalies žiniaraštį):

4. Rytinės tribūnos remonto darbai				
4.1	Pagrindo įrengimas:			
	Geotinklas 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>	4100	
	Smėlio/žvyro mišinys fr. 0/32, h=680 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	4100/2790	
	Skalda, h <sub>min</sub> =300 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	4100/1980	
	Atsijų sl. (iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sl. fr. 0/5), h=30 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	3000/90	

SP dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 7 punkte nurodomas betonas ir betono dangos įrengimo pasluoksniai yra skiri aktyvaus laisvalaikio zonai – daugiavilniškai dviračių trasai „Pump track“:

7.	<b>Aktyvaus laisvalaikio zona – daugiavilniškai dviračių trasa „Pump track“ (08)</b> (Elementų vaziuojamieji paviršiai skaičiuojami vertikaliai ir horizontaliai)				4.7.
7.1.	<b>Betono danga</b>				<b>4.7.</b> <b>3.4.</b>
7.1.1.	150 mm betonas C30/37 XC2+XF3, vandens pralaidumo markė W8, šalčio atsparumo markė F150.	DB-03	m <sup>2</sup>	1350	4.7.
7.1.2.	8 mm diametro tinklis betonui sutvirtinti. Akies dydis 150 x150 mm		m <sup>2</sup>	1705	4.7.
7.2.	<b>Betono dangos įrengimo pasluoksniai</b>				<b>4.7.</b> <b>3.4.</b>
	Viršutinis sluoksnis - DB-03				3.4.
7.2.1.	Žvyro skaldos fr 0 – 45mm arba dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0 – 32mm (150 mm)		m <sup>3</sup>	256,00	3.4.
7.2.2.	Šaltiui atsparus smėlio - žvyro sluoksnis fr. 0 – 32mm (380 mm)		m <sup>3</sup>	648,00	3.4.

**2. Klausimas:**

Atsakymai VII (ankstesnių ats. tikslinimas). Liko nebeaišku, kur DG-04 detalė ir kokie pasluoksniai. Prašome patikslinti, kur yra įvertinti šios dangos pasluoksniai.

**Atsakymas:**

Granitinių plokščių DG-04 danga įrengiama ant pagrindų, kurių kiekis įtrauktas SK dalies žiniaraštyje:

4. Rytinės tribūnos remonto darbai				
4.1	Pagrindo įrengimas:			
	Geotinklas 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>	4100	
	Smėlio/žvyro mišinys fr. 0/32, h=680 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	4100/2790	
	Skalda, h <sub>min</sub> =300 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	4100/1980	
	Atsijų sl. (iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sl. fr. 0/5), h=30 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	3000/90	

**3. Klausimas:**

Atsakymai VII (ankstesnių ats. tikslinimas). Pagal dangų konstrukcijas liko nebeaišku, kur yra įvertinti pasluoksniai. Čia yra klaida, nes DA-1 yra ne tokia konstrukcija ir jos pasluoksniai yra duoti 3.5. pozicijoje. Prašome patikslinti ar vietoj DA-1 turi būti DG-04.

3.4.□	<b>Betoninių ir granitinių trinkelinių dangos įrengimo (važiuojamoji dalis, automobilių parkavimas) pasluoksniai</b> □	DT-02□	m <sup>2</sup> □	14750,00□	3.4.¶ 3.5.2.¶ □
□	Viršutiniai sluoksniai – DB-1, DB-2, DG-1, DG-2, DG-3, DA-1 (dangos, kuriose <u>numatomas</u> transporto judėjimas)□				

Jeigu taip, tai pasluoksnio kiekis turi būti: 9111+1990+2148,2+1109+666+351=15375,2 m<sup>2</sup>


**Atsakymas:**

Taip, DA-1 pasluoksnio kiekis nurodytas SP.SKŽ 3.5 eil. (Asfalto dangos įrengimo (dviračių tako) pasluoksniai). Granitinių plokščių DG-04 danga įrengiama ant pagrindų, kurių kiekis įtrauktas SK dalies žiniaraštyje. Pridedame patikslintą žiniaraštį P22-037-KRTP-SP.SKŽ (3.4 eilutė)

patikslinta išbraukiant). Taip pat pridėdame patikslintą granito gaminių techninę specifikaciją P22-037-KRTP-SP.TS.

#### 4. Klausimas:

Atsakymai VII (ankstesnių ats. tikslinimas). SK dalyje pateiktas toks brėžinys „Rytinės tribūnos pjūviai“:

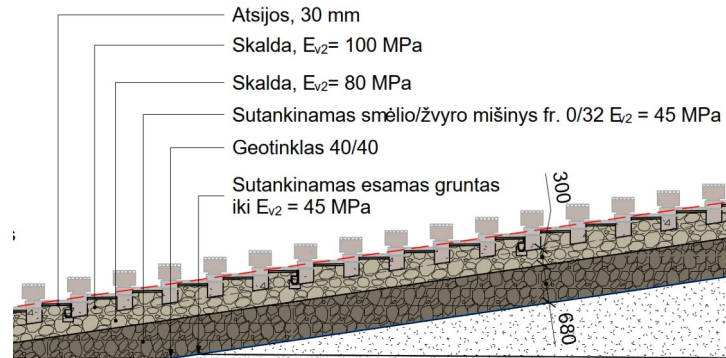

Duoti tokie kiekiai:

4. Rytinės tribūnos remonto darbai			
4.1	Pagrindo įrengimas:		
	Geotinklas 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>	4100
	Smėlio/žvyro mišinys fr. 0/32, h=680 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	4100/2790
	Skalda, h <sub>min</sub> =300 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	4100/1980
	Atsijų sl. (iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sl. fr. 0/5), h=30 mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	3000/90

Prašome patikslinti, kokios čia plokštės dedasi ant 3 cm pasluoksnio.

#### Atsakymas:

Ant pagrindų su 3 cm pasluoksnio įrengiamos granitinės plokštės DG-05.2 ir DG-05.3 ir viršuje rytinės tribūnos DG-04.

#### 5. Klausimas:

Atsakymai V. Į 16 klausimą atsakėte:

##### Atsakymas:

Bendras dekoratyvinių želdinių kiekis pateiktas P22-037-KRTP-SP.SKŽ (2.3.eil.). Aukščiau pateiktas kiekis (Priedas Nr. 1) yra nurodymas kaip sodinti augalus vienetais į kvadratinį metrą. Augalų kiekius, sodinimo schemas žiūrėti kartu su brėžiniais P22-037-KRTP-SP.B-06. Brėžiniuose pateikti konkretesni, atskirų dekoratyvinių želdinių kiekiai.

Bet tada nėra aišku, kiek kvadratinių metrų reikia apšodinti. Prašome patikslinti, kiek kvadratinių metrų reikia apšodinti.

#### Atsakymas:

Teikiame patikslintą dekoratyvinių želdinių ir medžių žiniaraštį.

#### 6. Klausimas:

Atsakymai V. Į 16 klausimą atsakėte, kad „Brėžiniuose pateikti konkretesni, atskirų dekoratyvinių želdinių kiekiai“.

Brėžinyje:

Augalų sąrašas		Lot	Kiekis
Nr.	Lt		
1	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	4 vnt.
2	Lamarko medlieva	Amelanchier lamarckii multistem	7 vnt.
3	Klevas sidabruotasis 'Celzam'	Acer freemanii 'Celzam'	20 vnt.
4	Juodalksnis 'Laciniata'	Alnus glutinosa 'Laciniata'	9 vnt.
5	Erškėtis tankiadyglis	Rosa spinosissima	216 vnt.
6	Baltauogė meškytė	Symphoricarpos albus	230 vnt.
7	Šermukšnis 'Dodong'	Sorbus 'Dodong'	9 vnt.
8	Žvilgioji viksva 'Irish Green'	Carex morrowii 'Irish Green'	708 vnt.
9	Širdžialapė tiarelė	Tiarella cordifolia	1691 vnt.
10	Lanksva pilkoji 'Grefsheim'	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	158 vnt.
11	Gluosnis purpurinis 'Nana'	Salix purpurea 'Nana'	346 vnt.
12	Lanksva šliaužiančioji	Spiraea decumbens	1358 vnt.
13	Toringo obelis	Malus toringo	3 vnt.
14	Siauralapė ežiuolė	Echinacea angustifolia	72 vnt.
15	Makedoninė buožainė	Knautia macedonica	87 vnt.
16	Rudeninis mėlitas	Sesleria autumnalis	223 vnt.
17	Snaptis 'Apfelblute'	Geranium 'Apfelblute'	1144 vnt.
18	Karpytalapė stefanandra 'Crispa'	Stephanandra incisa 'Crispa'	2853 vnt.
19	Melitas	Sesleria nitida	957 vnt.
20	Sidabražolė krūminė 'Pink Queen'	Potentilla fruticosa 'Pink Queen'	1268 vnt.
21	Kelminis papartis	Dryopteris filixmas	620 vnt.

## Priedas Nr. 1:

	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	<b>Dekoratyviniai želdiniai:</b>	<b>DŽ-01</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2010,00</b>	
	- Erškėtis tankiadyglis ( <i>Rosa spinosissima</i> ). Dydis – 50-80 cm		Vnt.	220	
	- Baltauogė meškytė ( <i>Symphoricarpos albus</i> ). Dydis – 60-80 cm		Vnt.	230	
	- Žvilgioji viksva 'Irish Green' ( <i>Carex morrowii</i> 'Irish Green'). Dydis – C1.5		Vnt.	710	
	- Širdžialapė tiarelė ( <i>Tiarella cordifolia</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	1700	
	- Lanksva pilkoji 'Grefsheim' ( <i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim'). Dydis – 40-60 cm		Vnt.	160	
	- Gluosnis purpurinis 'Nana' ( <i>Salix purpurea</i> 'Nana'). Dydis – 40-60 cm		Vnt.	350	
	- Lanksva šliaužiančioji ( <i>Spiraea decumbens</i> ). Dydis – 20-30 cm		Vnt.	1360	
1	- Siauralapė ežiuolė ( <i>Echinacea angustifolia</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	75	
	- Makedoninė buožainė ( <i>Knautia macedonica</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	90	
	- Rudeninis mėlitas ( <i>Sesleria autumnalis</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	230	
	- Snaptis 'Apfelblute' ( <i>Geranium 'Apfelblute'</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	1200	
	- Karpytalapė stefanandra 'Crispa' ( <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'). Dydis – 40-60 cm		Vnt.	2860	
	- Melitas ( <i>Melitas</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	1000	
	- Sidabražolė krūminė 'Pink Queen' ( <i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink Queen'). Dydis – 30-80 cm		Vnt.	1300	
	- Kelminis papartis ( <i>Dryopteris filixmas</i> ). Dydis – C1.5		Vnt.	620	
	- Pavasarinis svogūninių gėlių miškas (Dek. ūsėnai, tuplės, narcizai, plukės, krokai) Balta spalvinė gama. Dydis – 15-100 cm		Vnt./m2	100	

Kai kurie kiekiai nesutampa priede Nr. 1 ir brėžinyje. Prašome patikslinti, kokiais kiekiais tada vadovautis, brėžinių?

**Atsakymas:**

Teikiame patikslintą dekoratyvinių želdinių ir medžių žiniaraštį.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

**PRIDEDAMA:**

1. Patikslintas žiniaraštis P22-037-KRTP-SP.SKŽ, 11 lapų;
2. Patikslinta granito gaminių techninė specifikacija P22-037-KRTP-SP.TS, 77 lapai;
3. Patikslintas dekoratyvinių želdinių ir medžių žiniaraštis, 3 lapai.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Jovita Šilkūnaitė, tel. (0 46) 39 60 71, el. p. [jovita.silkunaite@klaipeda.lt](mailto:jovita.silkunaite@klaipeda.lt)

Vaiva Varnaitė, tel. (0 46) 39 61 27, el. p. [vaiva.varnaite@klaipeda.lt](mailto:vaiva.varnaite@klaipeda.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-08 Nr. (14.24E)-VP3-647
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-08 10:04:47 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-08 10:04:59 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-08 12:57:01)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-08 12:57:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys