


TVERŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ESAMA SITUACIJA

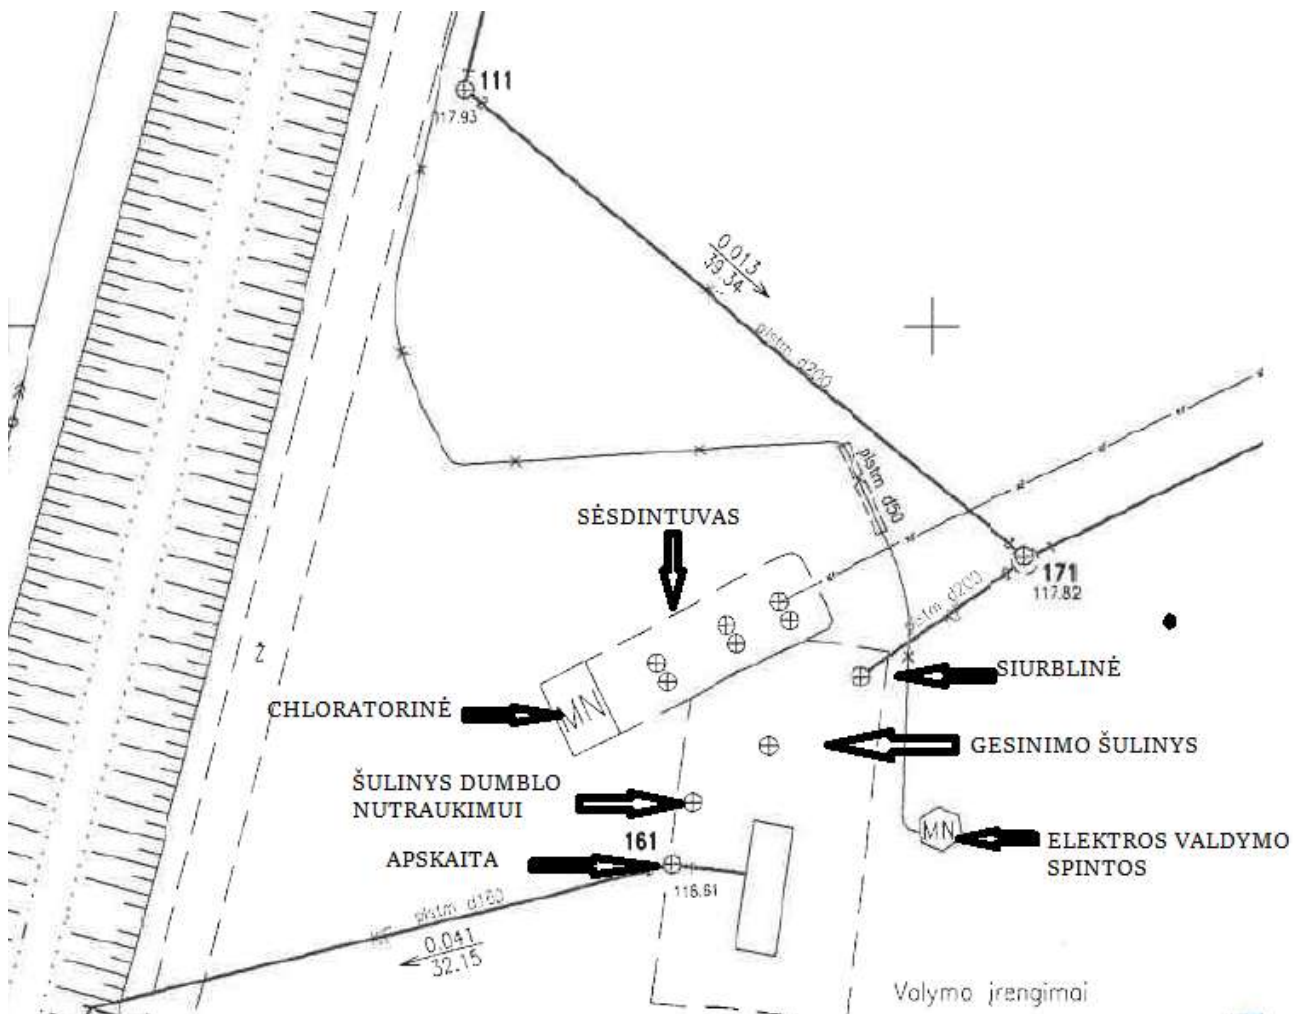

Sumontavus naujus nuotekų valymo įrenginius, naikinami senieji valymo įrenginiai. Projektavimo metu sprendžiamas tikslingumas išsaugoti siurblinę, gesinimo bei dumblo nutraukimo šulinius, sėsdintuvą (kaip rezervinę talpyklą avarijos atvejams). Naikinas chloratorinės pastatas, bei elektros valdymo spintų namelis. Projektuojamas naujas technologinis pastatas valyklos procesų valdymui į kurį perjungiamas elektros įvadinis klauzulas. Elektros įvado galia 15kW, elektros apskaita randasi už NVĮ sklypo ribos. Numatoma segmentinė tvora su vartais, varteliais pagal sklypo perimetrą, apie 200m, numatyti skaldos privažiavimo keliuką, bei aikštelę NVĮ teritorijoje aptarnaujančiam personalui.