

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS

NR. 26-KA00230

2026-01-01

1. Objekto informacija:

Vartotojo kodas:

Objekto Nr.: 71222219

Objekto pavadinimas: ONKOLOGIJOS LIGONINĖ

Objekto adresas: Volungių g. 16, Kaunas, Kauno m. sav.

Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 13, vnt.

Objekto statusas: -

Prioritetinė grupė: -

Gamybos tikslas: -

Rinkos dalyvio statusas: -

2. Objekto charakteristikos:

Vartotojo:					Gamintojo:	
Leistina naudoti galia, (kW)	Fazių sk. (vnt.)	Ribojančio leistiną naudoti galią įrenginio vardinė srovė (1), (A)	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)	Įrengtoji galia (2), (kW)	Leistina generuoti galia, (kW)	Generatorių įrengtoji galia, (kW)
703	3	0	0,4	-	-	-

(1) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

(2) - Objekto įrengtoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 - 10 - 35 kV).

PASTABA:

3. Elektros energijos persiuntimo sąlygos:

El. linijos tipas (pagrindinė, rezervinė ir/ar tiesioginė skirstymo linija) (3)	Teisės aktais numatytas elektros energijos persiuntimo atnaujinimo terminas po avarinio (neplaninio) persiuntimo nutūkimo ar nutraukimo (4), (6/12 val.) (5), (6)	Planinio elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo trukmė (7), (val./ 2 metus)	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta
Pagrindinė	6	336	Prie pastato išorinės sienos
Rezervinė	6	336	Prie pastato išorinės sienos

(3) Tiesioginė skirstymo linija ir (ar) rezervinė linija, suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos energetikos ministro tvirtinamose elektros įrenginių įrengimo taisyklėse.

(4) Teisės aktuose nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujai teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.

(5) Nutūkusi elektros energijos persiuntimui, skirstomųjų tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą vartotojams ne vėliau kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros įrenginiai įrengti miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 000 gyventojų, ir laisvųjų ekonominių zonų teritorijose, ir ne vėliau kaip per 12 valandų, kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

(6) Jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro, tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą per 72 valandas.

(7) - Teisės aktuose nustatytais atvejais ir (ar) tinklų naudotojo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus susitarimu gali būti taikomi kitokie elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminai ir sąlygos nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujai teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos. Vartotojams elektros energijos persiuntimas negali būti laikinai nutrauktas ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, nebent su vartotoju, išskyrus buitinių vartotojų, susitariama dėl kitokių elektros energijos persiuntimo nutraukimo sąlygų.

PASTABA:


Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231 (toliau - Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal turimą vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų schemą, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryžių ir pertrūkių.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.1.	Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelių (atvadų) prijungimo gnybtų, paklotų iš kabelių spintų KS-3935, KS-3614, KS-3615, KS-3616, KS-6934, KS-3617 ir kabelių spintoje KS-3618 ant kabelių (atvadų) prijungimo gnybtų paklotų iš transformatorinės TR-329 bei kabelių spintoje KS-3617 ant kabelių (atvadų) prijungimo gnybtų į savininko objekto KAS.
4.2.	Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: 0,4 kV kabeliai (atvadai) pakloti iš transformatorinės TR-329, kabelių spintos KS-3935, KS-3614, KS-3615, KS-3616, KS-6934, KS-3617 ir elektros energijos apskaitos prietaisai su srovės transformatoriais.

4.3.	Objekto savininko nuosavybė: kabeliai (atvadai), pakloti (nutiesti) iš kabelių spintų KS-3935, KS-3614, KS-3615, KS-3616, KS-6934, KS-3617 į savininko objekto elektros tinklą, kabelių spinta KS-3618, kabeliai (atvadai), pakloti (nutiesti) iš kabelių spintos KS-3681 į komercinę apskaitų spintą (KAS), komercinė apskaitų spinta (KAS), automatiniai jungikliai/saugikliai, kabeliai (atvadai) pakloti (nutiesti) iš komercinės apskaitų spintos (KAS) į savininko objekto elektros tinklą, savininko objekto elektros tinklas.
------	---

5. Elektros įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas; transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros energijai perduoti ir skirstyti; taip pat elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų nuosavybės ribą:

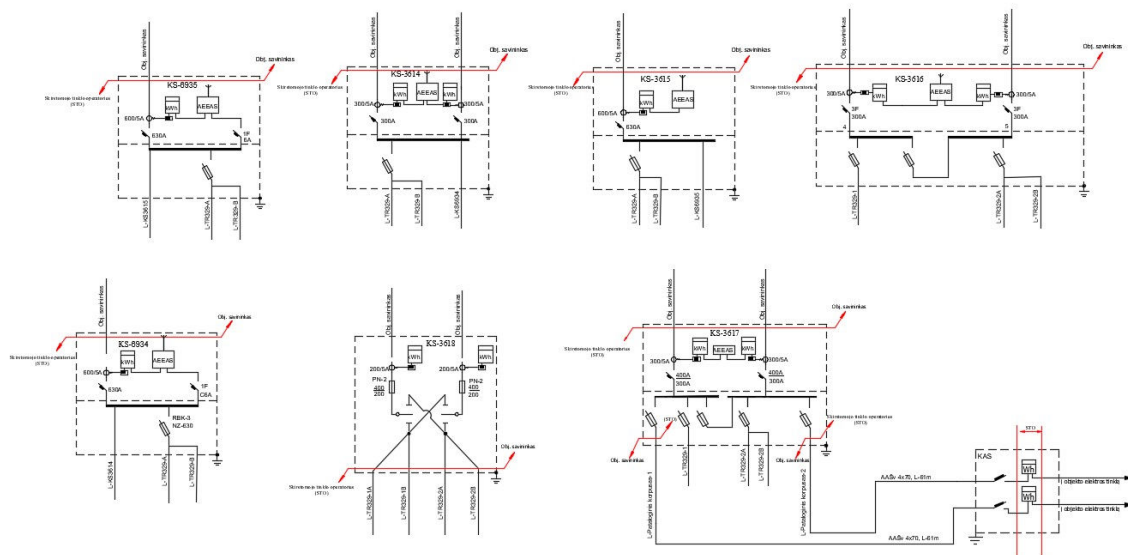

6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

35-110 kV TP 6-10 kV SP	TP/SP linija (prijunginys)	Transforma- torinė (TR)	TR linija (prijunginys)	0,4 kV KS (PP, SP)	0,4 kV KS linija (prijunginys)	Atramos Nr.	KAS Nr.	Linijos tipas	Galia, (kW)
Ketus, L-SP160, TR-329, L-KS3614-A/B, T-1, TR-329_KS-3614									
Ketus	L-SP160	TR-329	L-KS3614-A/B	TR-329_KS-3 614				Pagrindinė	120
Rokai, L-MT203, TR-329, L-KS6934-A/B, T-2, TR-329_KS-3614									
Rokai	L-MT203	TR-329	L-KS6934-A/B	TR-329_KS-3 614				Rezervinė	120
Ketus, L-SP160, TR-329, L-KS3616-1, T-1, TR-329_KS-3616									
Ketus	L-SP160	TR-329	L-KS3616-1	TR-329_KS-3 616				Pagrindinė	120
Rokai, L-MT203, TR-329, L-KS3616-2A/B, T-2, TR-329_KS-3616									
Rokai	L-MT203	TR-329	L-KS3616-2A/B	TR-329_KS-3 616				Rezervinė	120
Rokai, L-MT203, TR-329, L-KS6934-A/B, T-2, TR-329_KS-6934									
Rokai	L-MT203	TR-329	L-KS6934-A/B	TR-329_KS-6 934				Pagrindinė	120
Rokai, L-MT203, TR-329, L-KS6935-A/B, T-2, TR-329_KS-6935									
Rokai	L-MT203	TR-329	L-KS6935-A/B	TR-329_KS-6 935				Pagrindinė	120
Ketus, L-SP160, TR-329, L-KS3615-A/B, T-1, TR-329_KS-3615									
Ketus	L-SP160	TR-329	L-KS3615-A/B	TR-329_KS-3 615				Pagrindinė	223
Ketus, L-SP160, TR-329, L-KS3617-1, T-1, TR-329_KS-3617, L-Patolog. korp.-1_ABON									
Ketus	L-SP160	TR-329	L-KS3617-1	TR-329_KS-3 617	L-Patolog. korp.-1_ABON			Rezervinė	120
Rokai, L-MT203, TR-329, L-KS3617-2A/B, T-2, TR-329_KS-3617, L-Patolog. korp.-2_ABON									
Rokai	L-MT203	TR-329	L-KS3617-2A/B	TR-329_KS-3 617	L-Patolog. korp.-2_ABON			Rezervinė	120
Ketus, L-SP160, TR-329, L-KS3618-1A/B, T-1, TR-329_KS-3618									
Ketus	L-SP160	TR-329	L-KS3618-1A/B	TR-329_KS-3 618				Rezervinė	120
Rokai, L-MT203, TR-329, L-KS3618-2A/B, T-2, TR-329_KS-3618									
Rokai	L-MT203	TR-329	L-KS3618-2A/B	TR-329_KS-				Rezervinė	103

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius)				Duomenys apie transformatorius				Darbo laikas
Markė/skerspjūvis, mm ²	Aktyvioji varža, om/km	Ilgis, km	Įtampa, kV	Vardinė galia, kVA	dPte, kW	dPtj, kW	Įtampa, kV	val./mėn
AAŠv-4x 70	0,42	0,061	0,4	-	-	-	-	-
AAŠv-4x 70	0,42	0,061	0,4	-	-	-	-	-

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2024.10.29 Nr. 24-RA29025 laikomas negaliojančiu.

Aktą patvirtino: IS SISTEMA NVP

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)