



# LIETUVOS ORO UOSTAI


VNO KUN PLQ

## RINKOS KONSULTACIJA

### APSAUGINIŲ UGNIAGESIO RŪBŲ KOMPLEKTAS

#### PIRKIMUI

<b>Perkantysis subjektas</b>	AB Lietuvos oro uostai (toliau tekste – LTOU)
<b>Pirkimo objektas</b>	Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, įvertinti rinkoje siūlomų apsauginių ugniagesio rūbų komplektų technines galimybes, kainų formavimosi veiksnius, tiekimo terminus bei identifikuoti galimas rizikas, siekiant parengti pagrįstas ir rinką atitinkančias pirkimo sąlygas.
<b>Rinkos konsultacijos Paskirtis</b>	Šia rinkos konsultacija siekiama įvertinti rinkoje siūlomų apsauginių ugniagesio rūbų komplektų technines galimybes, kainų formavimosi principus, tiekimo terminus bei galimas sutarties vykdymo rizikas.  Rinkos konsultacija nėra pirkimas, pasiūlymų ar paraiškų pateikimo procedūra ir nesuteikia jokio pranašumo vėliau vykdomame pirkime. Konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama tik pirkimo dokumentų rengimui ir biudžeto planavimui.
<b>Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas</b>	<b>Nurodyta CVPIS</b>
<b>Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka</b>	Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.
<b>Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perkantysis subjektas, gavęs pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiojo subjekto poreikiams.</li><li>• Perkantysis subjektas neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus.</li><li>• Kilus klausimams, maloniai prašome rašyti CVPIS priemonėmis.</li></ul>
<b>Klausimai Tiekėjams</b>	Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. Taip pat galite pateikti pastabas / siūlymus laisva forma./
<b>Konsultacijos su rinka tvarka:</b>	1. Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti išvalgas, siūlymus ir rekomendacijas.

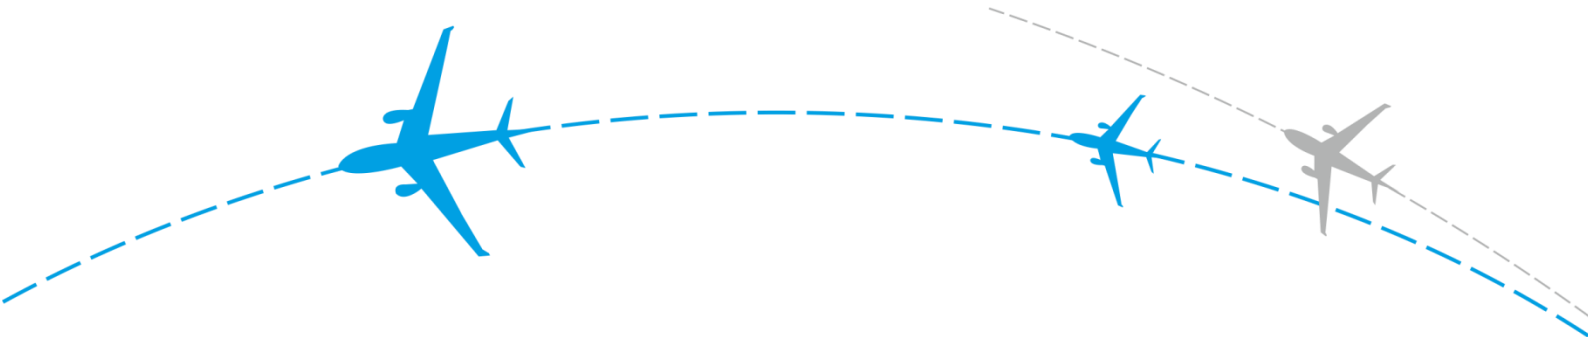


	2. Įvertinus tiekėjų siūlymus LTOU gali rengti susitikimą gyvai / telekonferenciją su rinkos dalyviais (toliau – Susitikimas). Esant poreikiui, apie Susitikimo organizavimą ir su juo susijusias aplinkybes informuosime atskiru pranešimu.
<b>Konsultacijos su rinka kalba:</b>	Tiekėjai savo siūlymus gali pateikti lietuvių kalba Jei bus vykdomas Susitikimas gyvai, Susitikimo metu bus kalbama lietuvių.
<b>Suinteresuotų asmenų informavimas:</b>	Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai ir siūlymai, susiję su konsultacijos objektu, ir Perkančiojo subjekto priimti sprendimai po Susitikimo bus pavišinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios.
<b>Kontaktiniai asmenys:</b>	Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – <i>Viešųjų pirkimų ekspertė Inga Liepė, tel. +370 629 18565, el.p. i.liepe@ltou.lt.</i> Asmuo, atsakingas už Pirkimo objekto techninės specifikacijos parengimą: <i>Palangos oro uosto operacijų skyrius, priešgaisrinio gelbėjimo koordinatorius Rolandas Zokas, tel. +37067372779, el.p. r.zokas@ltou.lt.</i>


## Priedas Nr. 2 Rinkos konsultacijai

### Klausimai rinkai

Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	<b>Dėl rinkos ir pasiūlos</b>	
1.1.	Ar Lietuvos / ES rinkoje yra pakankamai gamintojų ar tiekėjų, galinčių pasiūlyti visą apsauginių ugniagesio rūbų komplektą (pošalmis, pirštines, batai, striukė ir kelnės) pagal nurodytus reikalavimus?	
1.2.	Ar įprasta, kad vienas tiekėjas tiekia <b>visą komplektą</b> , ar rinkoje dažniau specializuojamasi atskirose dalyse?	
1.3.	Ar rinkoje yra apsauginių ugniagesio rūbų sprendimų, kurių techniniai rodikliai (pvz., šiluminės apsaugos, atsparumo vandeniui, garų laidumo) viršija EN 469 standarte nustatytus minimalius reikalavimus? Jei taip – kokiose srityse tokie viršijimai dažniausiai pasitaiko ir kokią praktinę naudą jie suteikia eksploatacijos metu?	
2.	<b>Dėl techninių reikalavimų realumo</b>	
2.1.	Prašome pateikti pastabas, komentarus techninės specifikacijos reikalavimams. Ar yra reikalavimų kurie Tiekėjų manymu riboja konkurenciją, yra neracionalūs, sunkiai įgyvendinami arba labai padidina viso projekto kaštus?	

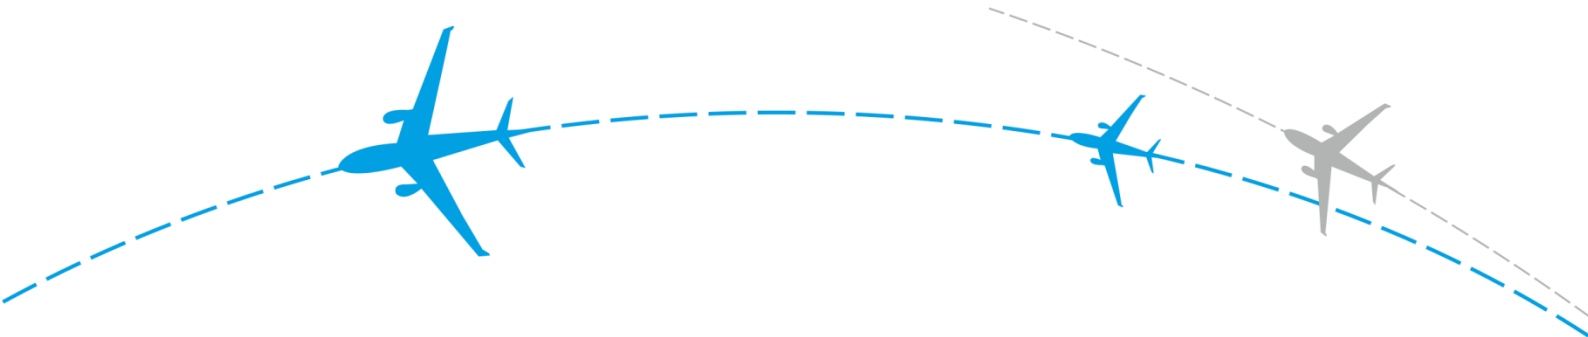

2.2.	Ar techninėje specifikacijoje nustatyti <b>medžiagų sudėtis (įskaitant pluošto procentinę sudėtį), sluoksnių konstrukcijos ir našumo rodikliai</b> (pvz., HTI, RHTI, Ret, tankiai) atitinka šiuo metu rinkoje plačiai prieinamus sprendimus?	
2.3.	Ar techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai reikalavimai yra priimtini ir aiškūs?/	
2.4.	Ar komplektacijos reikalavimai (pvz., konkretūs sluoksnių deriniai, konstrukciniai sprendimai) yra įprasti rinkoje, ar labiau būdingi ribotam gamintojų ratui?	
2.5.	Ar siūlomi apsauginių ugniagesio rūbų sprendimai yra naudojami oro uostų priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose ar kitose analogiškose kritinės infrastruktūros organizacijose (pvz., didelės rizikos pramonės objektuose)?	
2.6.	Ar techninėje specifikacijoje nustatyti aplinkosauginiai reikalavimai yra proporcingi ir realiai įgyvendinami rinkoje?	
3.	<b>Dėl sertifikavimo ir dokumentų</b>	
3.1.	Ar visi techninėje specifikacijoje reikalaujami <b>sertifikatai, bandymų protokolai ir deklaracijos</b> yra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lengvai prieinami kartu su gaminiu?</li> <li>• pateikiami lietuvių arba anglų kalba be papildomų sąnaudų?</li> </ul>	
4.	<b>Dėl kainodaros</b>	
4.1.	Kokie pagrindiniai veiksniai <b>labiausiai lemia kainų skirtumus</b> tarp skirtingų gamintojų (medžiagos, sertifikavimas, gamybos šalis, garantijos ir kt.)?	
4.2.	Ar komplekto kainos rinkoje paprastai formuojamos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kaip <b>vieno gamintojo komplektas</b>, ar</li> <li>• kaip <b>atskirų dalių suma</b>?</li> </ul>	
4.3.	Prašome pateikti nuomonę, ar pasiūlymų vertinimas mažiausios kainos kriterijumi yra tinkamas tokio pobūdžio pirkimui.  Jei manote, kad mažiausios kainos kriterijus nėra tinkamas, prašome nurodyti galimus objektyviai pamatuojamus ekonominio naudingumo kriterijus (pvz. garantijos trukmė, pristatymo terminai, papildomų prekių nuolaidų sistema, aptarnavimo sąlygos ar kt.).	
4.4.	Techninėje specifikacijoje numatyta galimybė nenumatytas, Lentelėje Nr. 1 nenurodytas prekes, pirkti iki 10 % maksimalios sutarties vertės pagal galiojančius tiekėjo kainoraščius arba rinką atitinkančias kainas, suderintas su Perkančiąja organizacija.  Prašome pateikti nuomonę, ar toks nenumatytų prekių kainodaros modelis yra aiškus ir priimtinas rinkos dalyviams,	

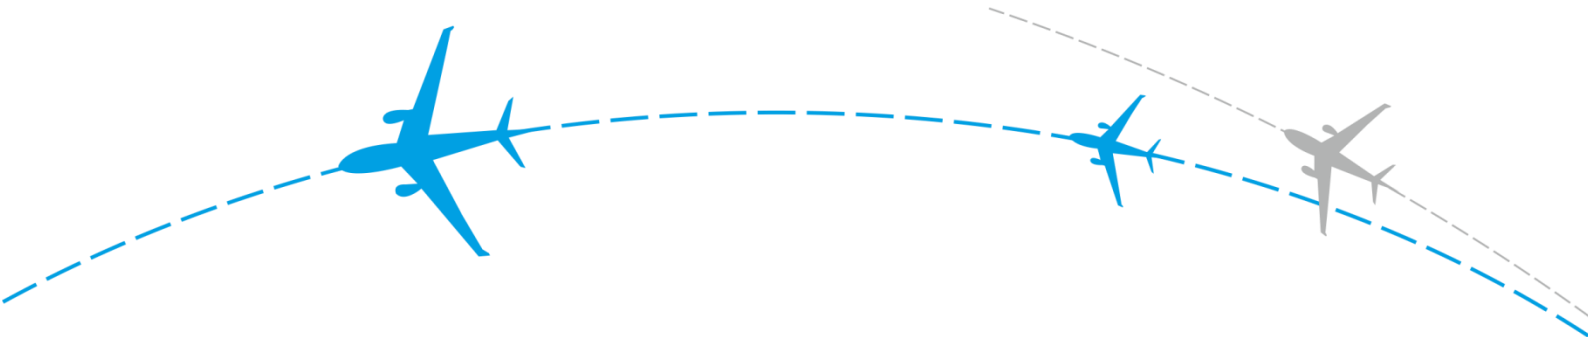

	bei nurodyti galimas rizikas ar saugiklius, kuriuos rekomenduotumėte taikyti siekiant išvengti kainų nepagrįstumo.	
4.5.	<p>Jei įmanoma, prašome pateikti <b>orientacinę, neįpareigojančią preliminarią</b> viso pirkimo objekto (apsauginių ugniagesio rūbų komplekto) kainą, atsižvelgiant į Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes ir preliminarius kiekius.</p> <p>Pateikta informacija bus naudojama tik pirkimo dokumentų rengimui ir biudžeto planavimui. Pateiktos orientacinės kainos nesuteiks jokio pranašumo vėliau vykdomame pirkime ir nebus siejamos su konkrečių tiekėjų pasiūlymais.</p>	
5.	<b>Dėl terminų ir garantijų</b>	
5.1.	Ar techninėje specifikacijoje numatytas <b>60 kalendorinių dienų pristatymo terminas</b> yra realus visoms komplekto dalims?	
5.2.	Ar <b>36 mėnesių garantija</b> visoms komplekto dalims atitinka rinkos praktiką?	
5.3.	Ar rinkoje egzistuoja galimybė suteikti ilgesnę nei 36 mėnesių garantiją (pvz., iki 60 mėn.) visoms ar daliai apsauginių ugniagesio rūbų komplekto dalių? Jei taip – kokiomis sąlygomis (kainos, priežiūros, eksploatacijos apribojimai)?	
5.4.	Koks yra rekomenduojamas apsauginių ugniagesio rūbų komplekto dalių (striukės, kelnų, pošalmio ir kt.) maksimalus skalbimų skaičius, išlaikant apsaugines savybes pagal EN 469 ar lygiaverčius standartus?	
5.5.	Koks yra rekomenduojamas apsauginių ugniagesio rūbų komplekto tarnavimo laikas (eksploatacijos trukmė) metais, laikantis gamintojo priežiūros ir naudojimo rekomendacijų?	
6.	<b>Kiti klausimai</b>	
6.1.	Kokios informacijos trūksta Tiekėjui siekiant pateikti kuo tikslesnį pasiūlymą?	
6.2.	Prašome pateikti bet kokius <b>kitus pasiūlymus, komentarus ar pastebėjimus</b> , kurie, Jūsų nuomone, galėtų padėti parengti pagrįstas, rinką atitinkančias ir konkurenciją užtikrinančias pirkimo sąlygas.	