



RK-2 VK-6 konvektyvo izoliacinės vatos tvirtinimo strypų virinimo schema Nr. 20

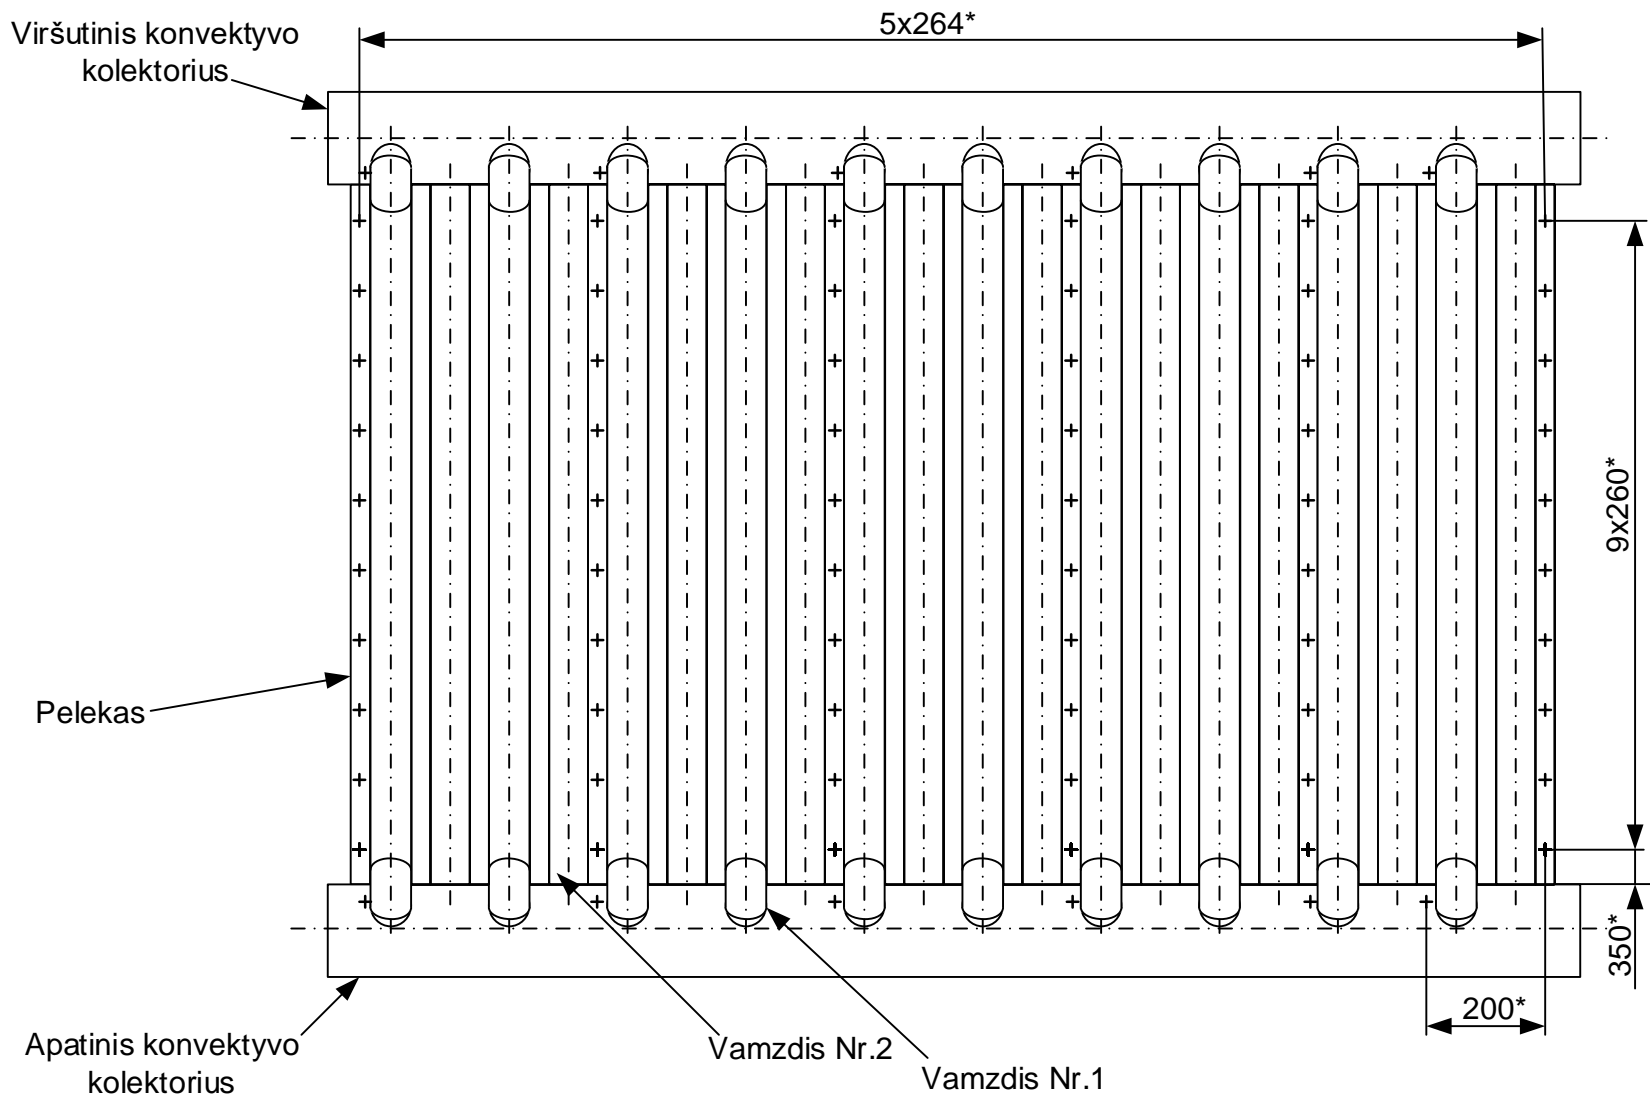

**RK-2, VK-6 izoliacinės vatos tvirtinimo strypo virinamo prie pelekų
eskizas Nr.20-1**

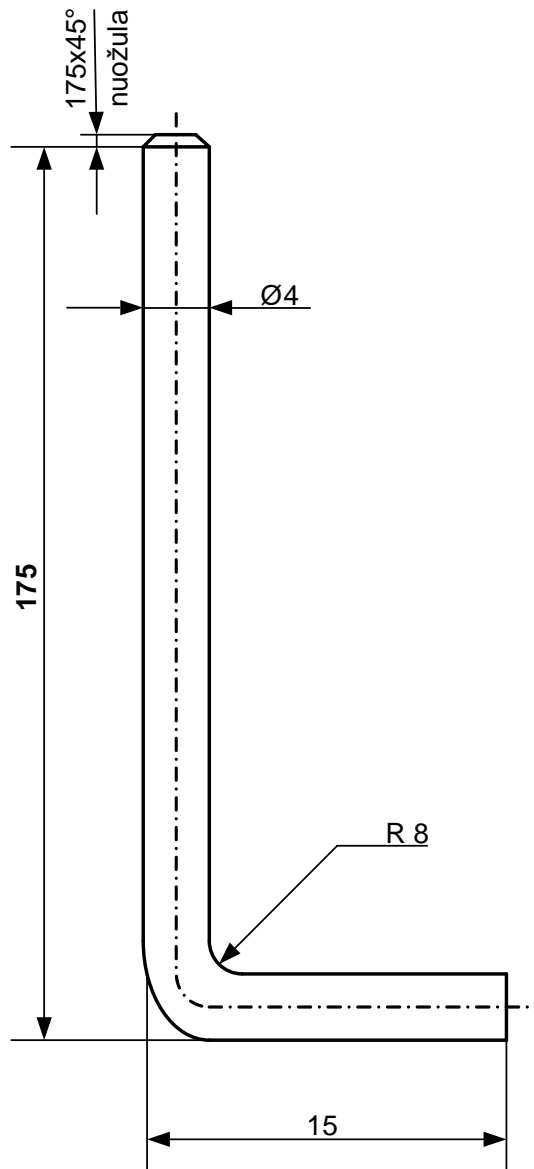

Pastabos:

1. Aštrius kampus užapvalinti.
2. Strypo paviršius negali būti paveiktas korozijos.

Medžiaga: Strypas S235JRH+C / 1.0037 EN 10273